


NGCC MARTHA L.BLACK
TUYAU DE SONDE RÉSERVOIR EAU POTABLE BÂBORD ET TRIBORD.

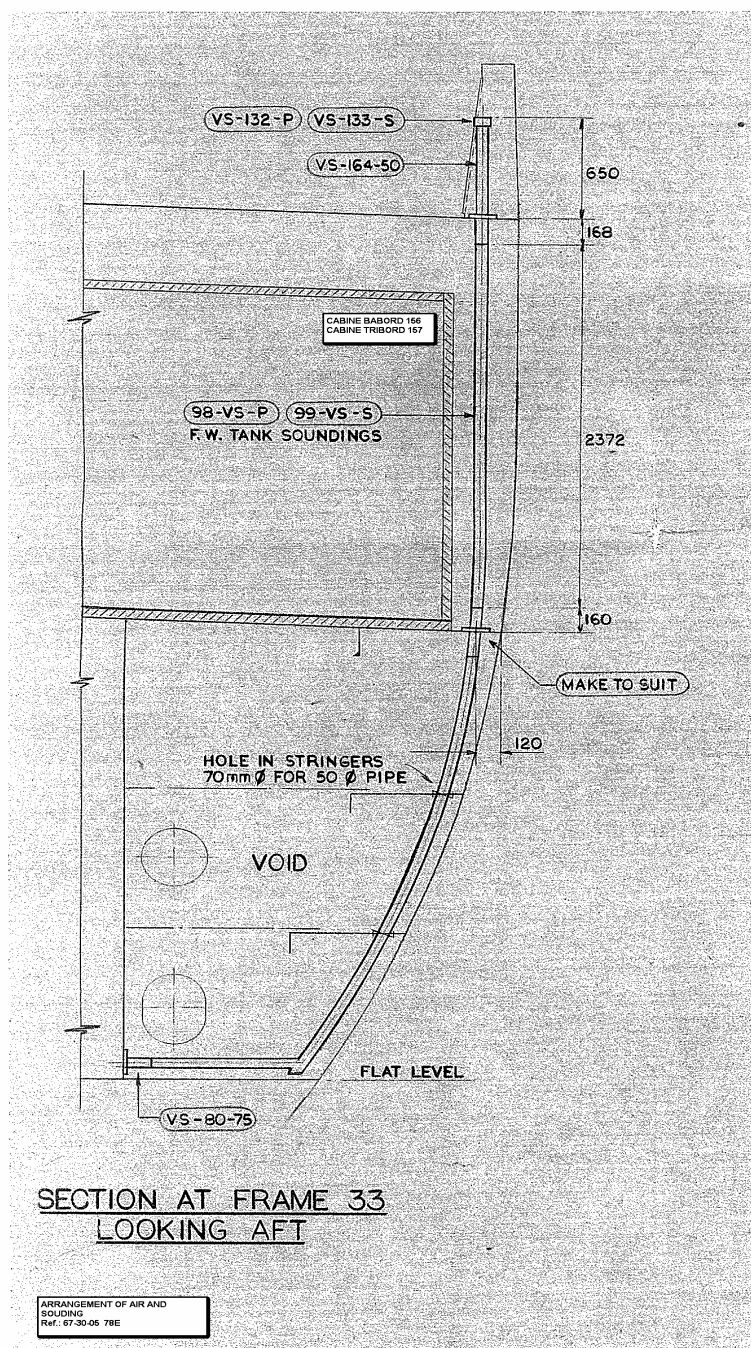

Le tuyau de 2" est soudé aux doublures de passage des ponts inférieur et principal.
 Accès au tuyau par les cabines 156 et 157 au pont inférieur en retirant la toilette et les panneaux muraux
 Tuyau a environ 55" du centre du hublot.