


Nom du fichier: G:\04\P0002245\05\_CAD\EL\034-P0002245\03000000\LE005.dwg

034P000224503000000LE005.DWG

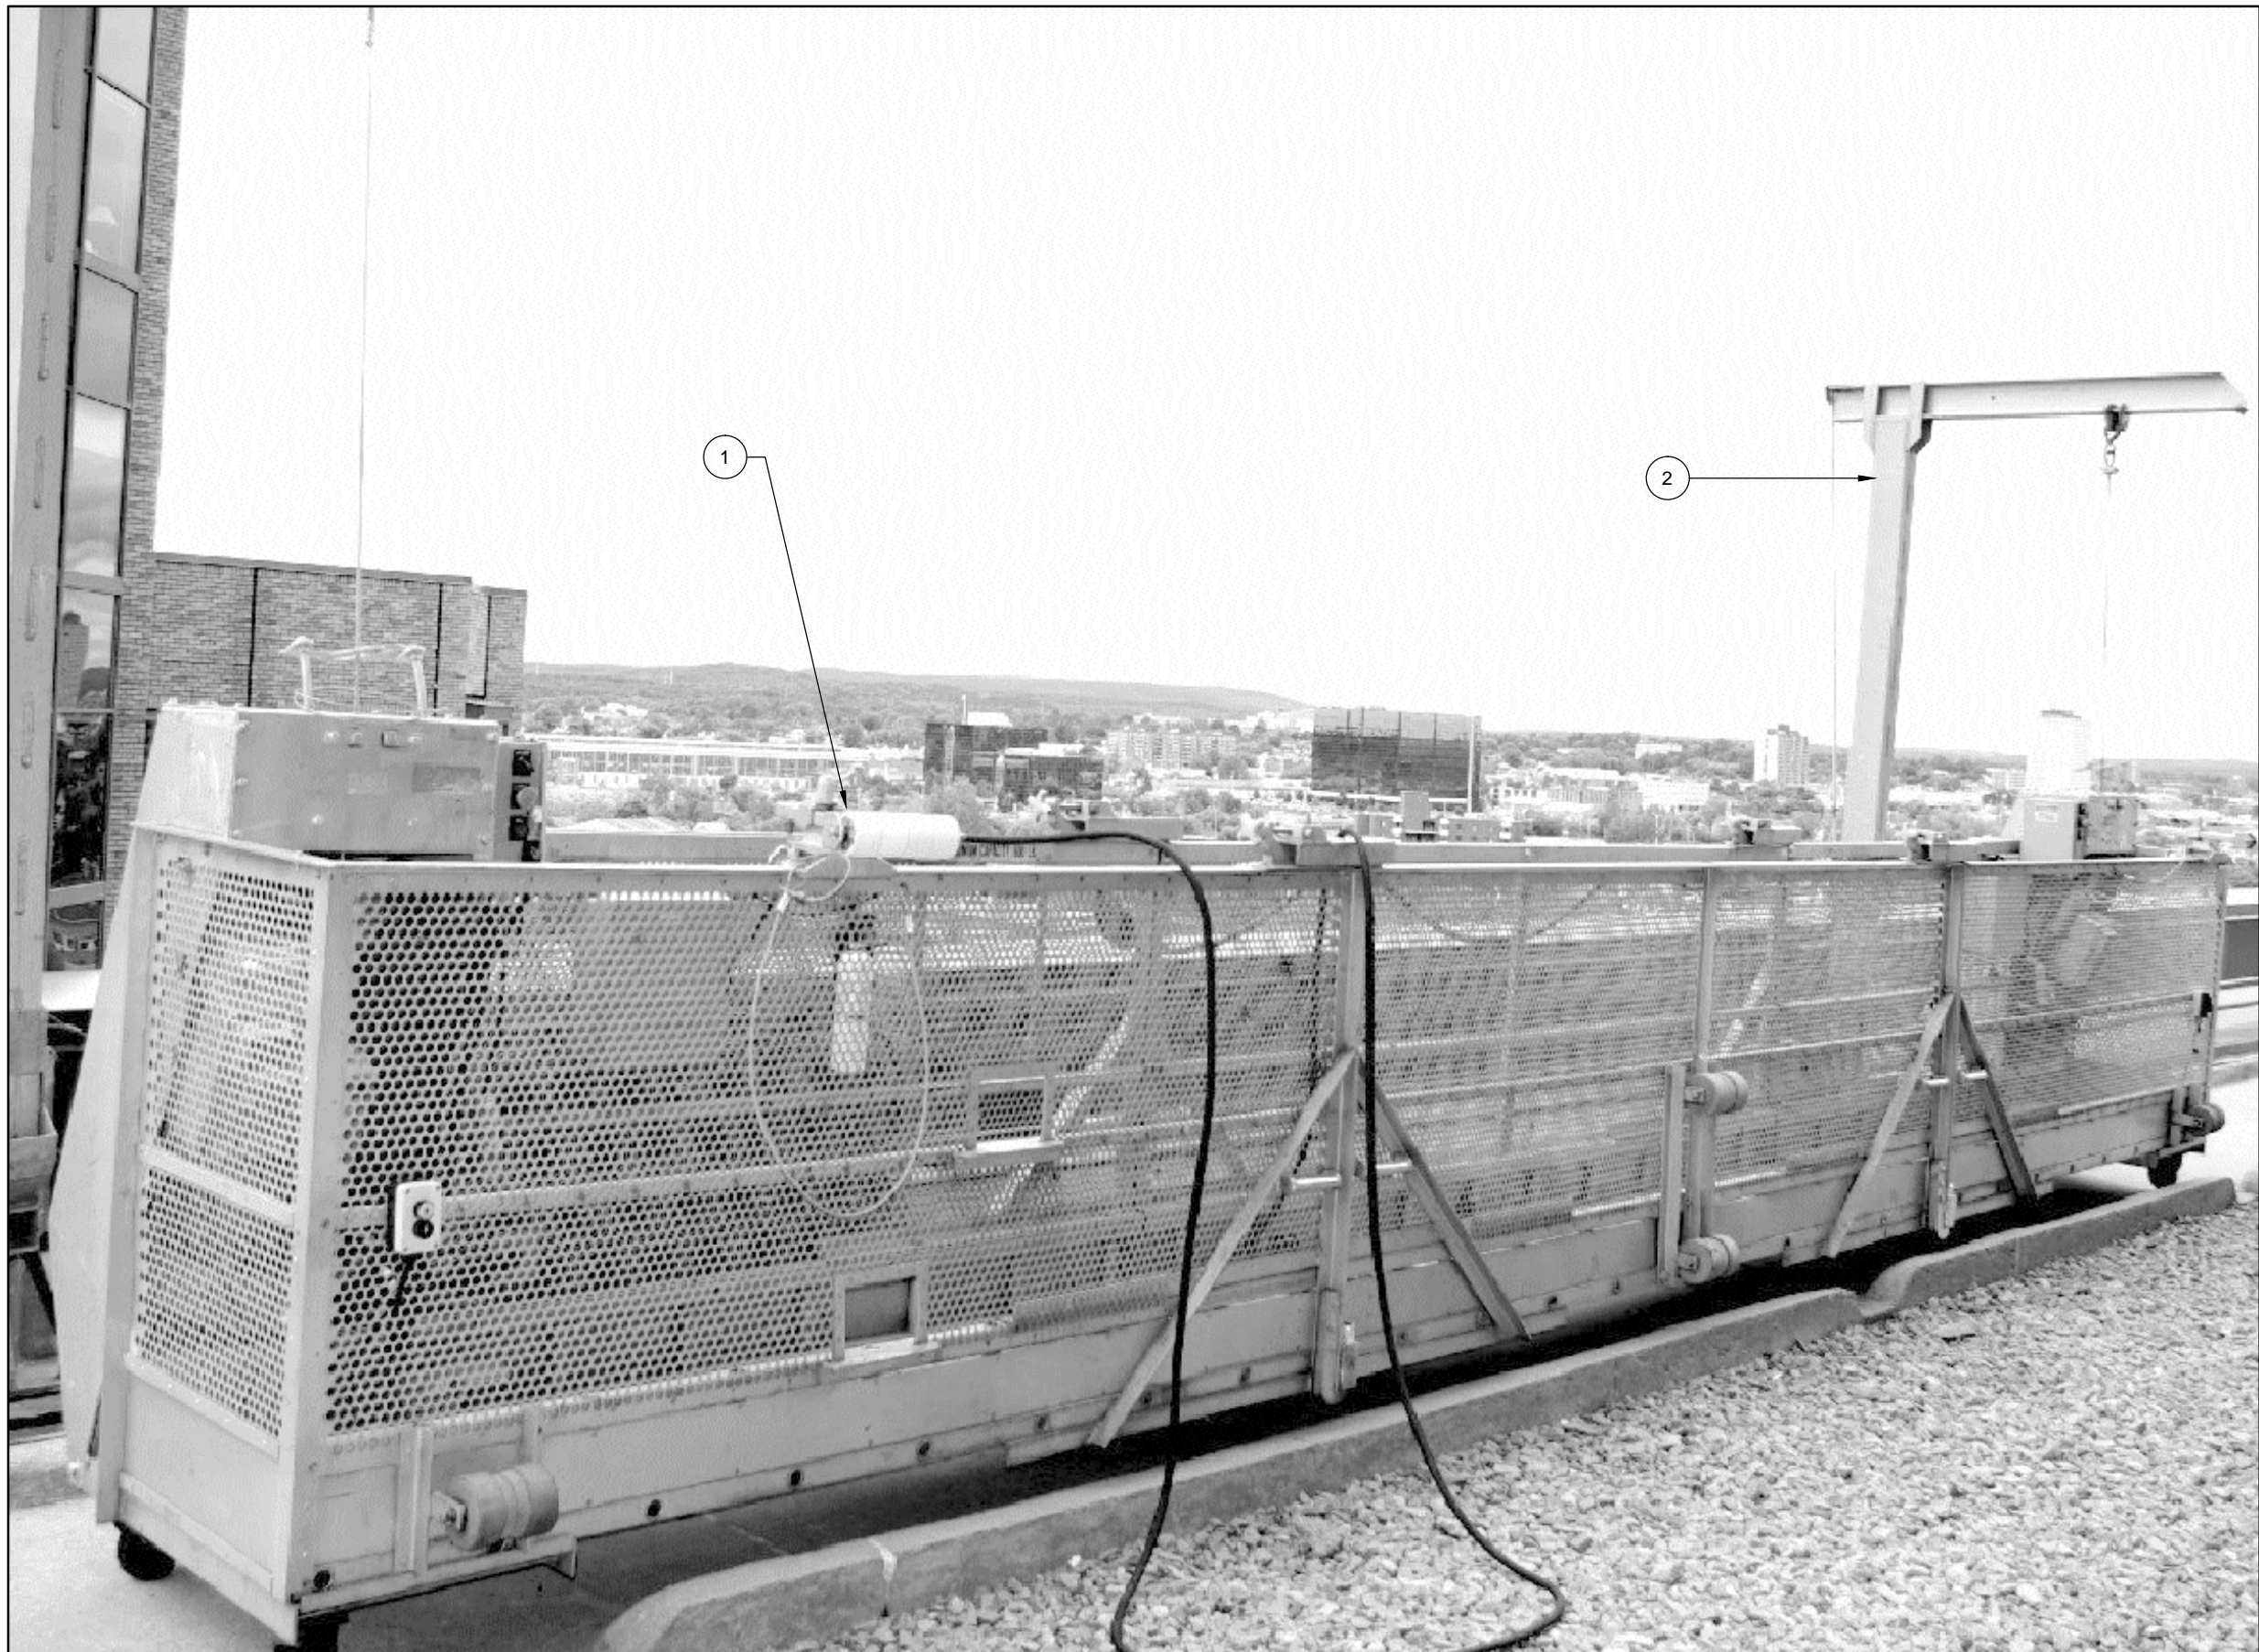


1  
E005 / ÉCHELLE / SCALE: AUCUNE / NONE

ÉCHAFAUDAGE TYPIQUE EXISTANT À REMPLACER /  
TYPICAL EXISTING SWINGSTAGE TO REPLACE




2  
E005 / ÉCHELLE / SCALE: AUCUNE / NONE

PRISES EXTÉRIEURES ET CONDUITS À REMPLACER /  
CONDUITS AND EXTERIOR RECEPTACLES TO REPLACE

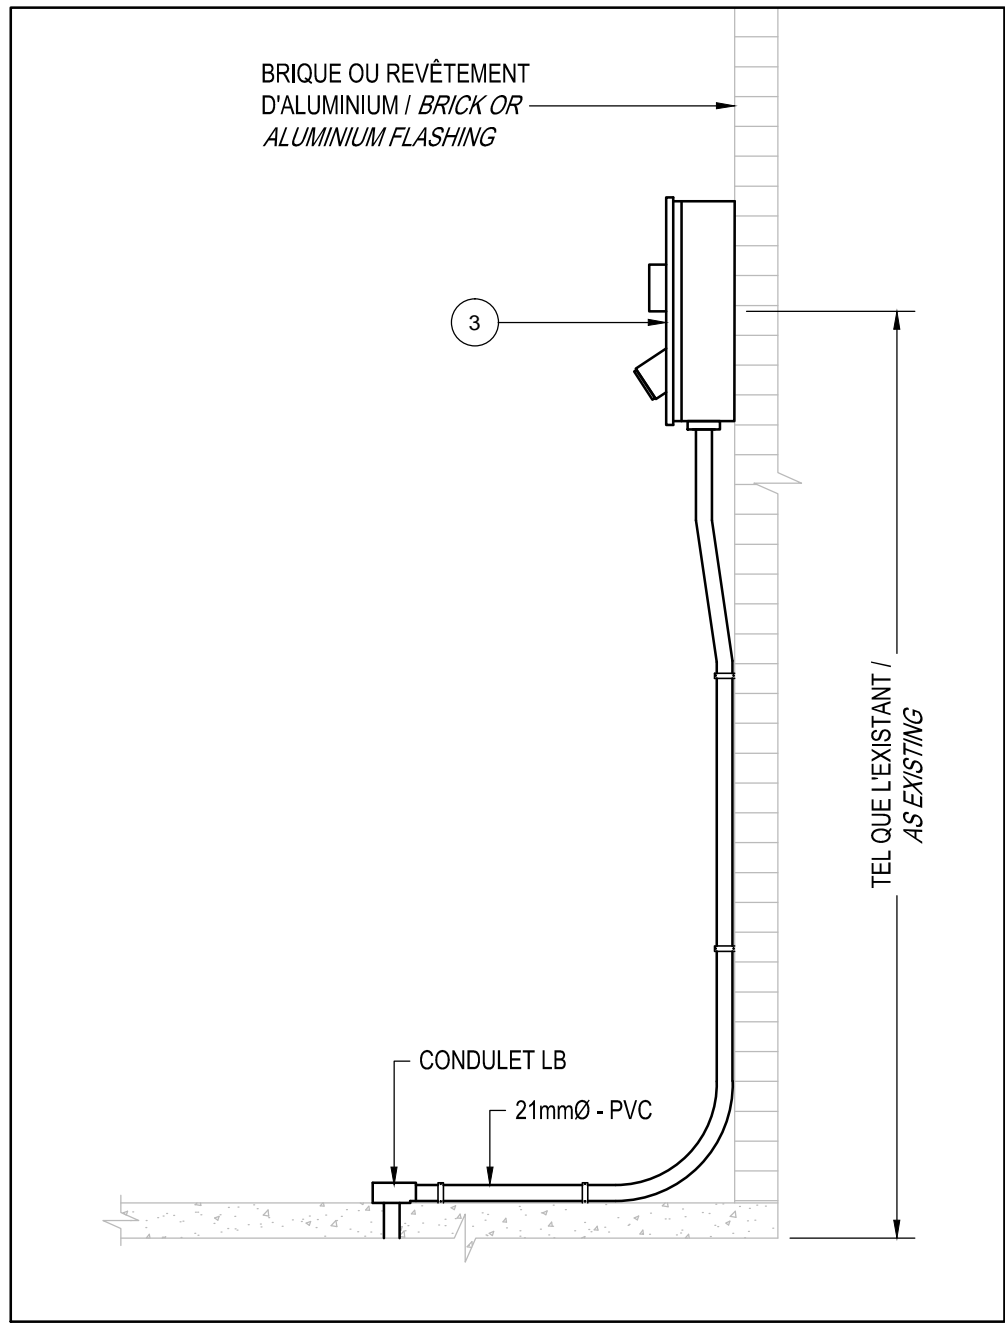

3  
E005 / ÉCHELLE / SCALE: AUCUNE / NONE

DÉTAIL TYPIQUE D'INSTALLATION DE  
NOUVELLE PRISE 30A ET CONDUIT /  
TYPICAL DETAIL FOR NEW 30A  
RECEPTICAL AND CONDUIT INSTALLATION

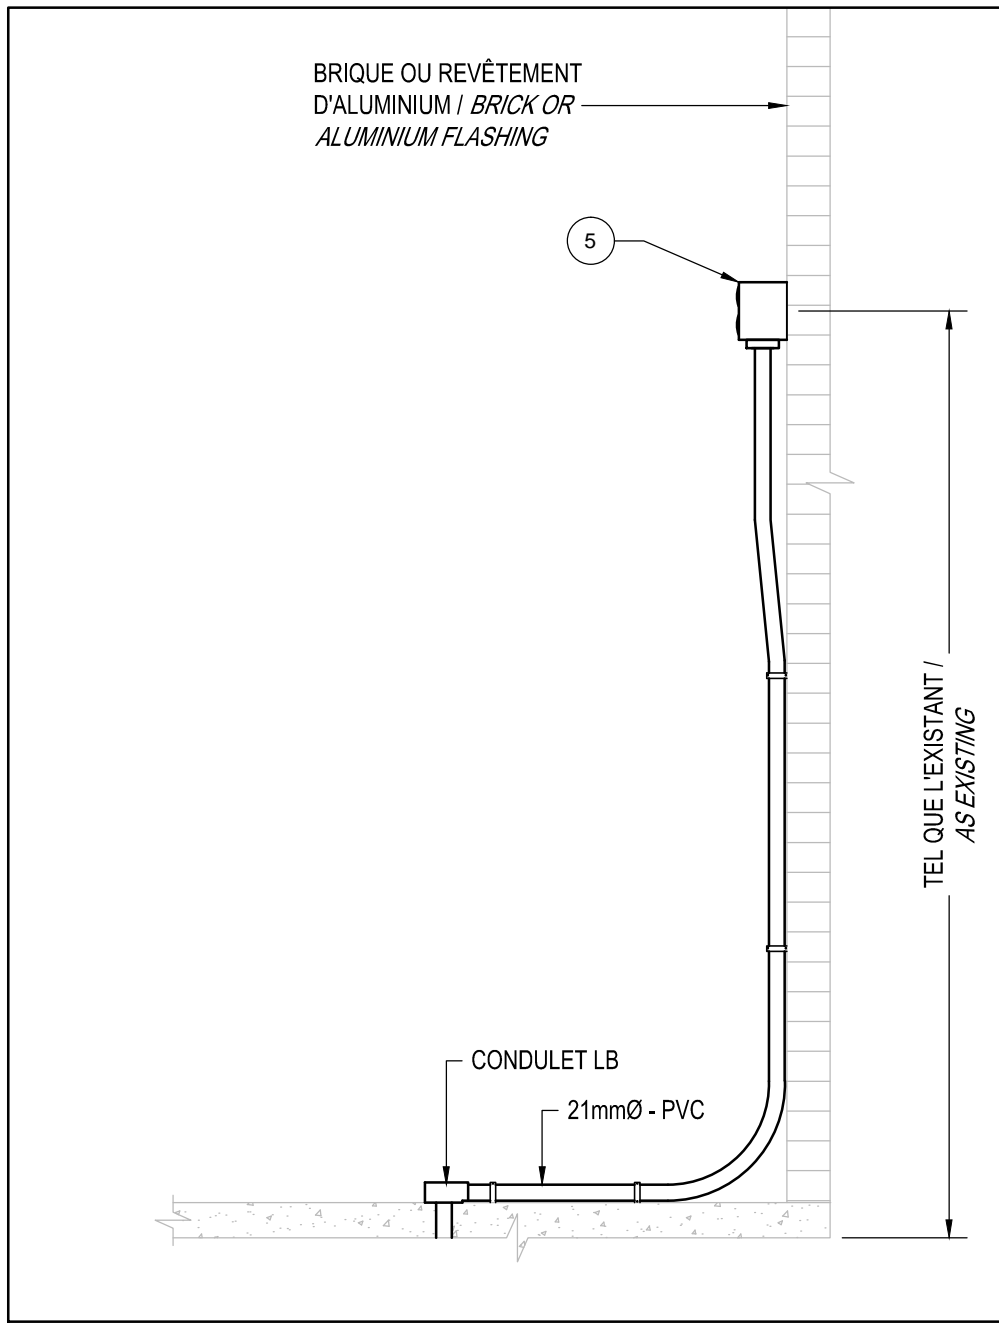

4  
E005 / ÉCHELLE / SCALE: AUCUNE / NONE

DÉTAIL TYPIQUE D'INSTALLATION DE  
NOUVELLE PRISE 15A ET CONDUIT /  
TYPICAL DETAIL FOR NEW 15A  
RECEPTICAL AND CONDUIT INSTALLATION

NOTES PARTICULIÈRES /  
DRAWING NOTES

1

ÉCHAFAUDAGE TYPIQUE EXISTANT À REMPLACER (4) / EXISTING TYPICAL SWINGSTAGE TO BE REPLACED (4).

2

BOSSOIR (BRAS), REMPLACER LES BOSSOIRS (BRAS ET BASE) (VOIR DEVIS), / DEVIT (ARM) REPLACE DEVIT (ARM AND BASE) (SEE SPECIFICATIONS).

3

PRISE EXTÉRIEURE 30A EXISTANTE À REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PRISE EXTÉRIEURE 30A VÉRROUILLABLE C/A INTERRUPTEUR ET BOÎTIER NEMA 4X, CONFIGURATION L6-30R (VOIR DEVIS), ENLEVER LES CONDUCTEURS EXISTANTS JUSQU'À LA SOURCE, FOURNIR ET INSTALLER LES NOUVEAUX CONDUCTEURS, EFFECTUER LES RACCORDEMENTS, REMPLACER LE DISJONCTEUR EXISTANT DANS LE PANNEAU DE DISTRIBUTION PAR UN NOUVEAU DISJONCTEUR AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES FUITES À LA TERRE, MÊME CLIBRE, / EXISTING OUTSIDE 30A RECEPTACLE TO BE REPLACED BY NEW 30A LOCKABLE RECEPTACLE C/W NEMA 4X SWITCH AND COVER, L6-30R CONFIGURATION (SEE SPECIFICATIONS), REMOVE EXISTING WIRING UP TO SOURCE, REPLACE THE EXISTING BREAKER IN THE DISTRIBUTION PANEL FOR A GFI OF SAME CALIBRE.

4

ENLEVER LE CONDUIT EXISTANT AINSI QUE LE SCELLANT, INSTALLER UNE NOUVELLE BOÎTE DE JONCTIONS À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT, LE PLUS PRÈS POSSIBLE DU PERCEMENT EXTÉRIEUR, EFFECTUER UNE TRANSITION DE CONDUIT ÉLECTRIQUE MÉTALLIQUE (EMT) VERS PVC RÉSISTANT AU SOLEIL, AVANT DE PROCÉDER AUX TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE, L'EMPLACEMENT EXACTE DE CETTE BOÎTE POUR APPROBATION, REMPLACER LE CONDUIT EXISTANT ENTRE CETTE MÊME BOÎTE ET LA PRISE EXTÉRIEURE, À DES FINS DE SOUMISSION, APPLIQUER UN NOUVEAU SCELLANT, / REMOVE EXISTING CONDUIT AND SEALANT, INSTALL NEW JUNCTION BOX INSIDE BUILDING AS CLOSE AS POSSIBLE TO THE OUTSIDE OPENING, INSTALL TRANSITION FROM METALLIC CONDUIT (EMT) TO SUN RESISTANT PVC, PRIOR TO WORK, CONTRACTOR SHALL SUBMIT FOR APPROVAL TO THE DEPARTEMENTAL REPRESENTATIVE THE EXACT LOCATION OF THE NEW JUNCTION BOX, REPLACE EXISTING CONDUIT FROM THE NEW BOX UP TO OUTSIDE RECEPTACLE, APPLY NEW SEALANT.

5

PRISE EXTÉRIEURE À REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PRISE EXTÉRIEURE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, REMPLACER LE DISJONCTEUR EXISTANT DANS LE PANNEAU DE DISTRIBUTION PAR UN NOUVEAU DISJONCTEUR AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES FUITES À LA TERRE, MÊME CLIBRE, / EXISTING OUTSIDE RECEPTACLE TO BE REPLACED BY NEW OUTSIDE WEATHERPROOF RECEPTACLE, REPLACE THE EXISTING BREAKER IN THE DISTRIBUTION PANEL FOR A GFI OF SAME CALIBRE.

6

ÉTANCHÉISER LES PRÉRÇAGES À L'AIDE D'UN SCELLANT AU SILICON DE SERVICE INTENSE, / SEAL ALL HOLES WITH A HEAVY DUTY SILICON SEALANT.

NOTES GÉNÉRALES /  
GENERAL NOTES

1.

LES COMPOSANTES MONTRES AUX DÉTAILS DES ÉCHAFAUDAGES LE SONT À TITRE D'INFORMATION ET PEUVENT VARIER D'UN ÉCHAFAUDAGE À L'AUTRE, IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR DE VALIDER SUR PLACE TOUTE INFORMATION AVANT DE DÉBUTER SES TRAVAUX, / COMPONENTS SHOWN ON SWINGSTAGE DETAILS ARE FOR REFERENCE PURPOSES ONLY AND CAN VARY FROM ONE SWINGSTAGE TO ANOTHER, IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONTRACTOR TO VERIFY ONSITE TO CONFIRM ANY INFORMATION PRIOR TO START OF WORK.

2.

L'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION BOSSOIR (BRAS ET BASE) ET ÉCHAFAUDAGE DOIT ÊTRE CERTIFIÉ PAR L'INGÉNIEUR DU MANUFACTURIER, / THE WHOLE INSTALLATION DAVIT (ARM AND BASE) AND SWINGSTAGE MUST BE CERTIFIED BY THE MANUFACTURER'S ENGINEER.

Canada

Public Works and Government Services Canada

Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Real Property Branch

Direction générale des biens immobiliers

DESSAU

900, de la Cartière Blvd, suite 100  
Gatineau (Québec) J8Y 6T5  
Téléphone: 819 777 2727  
Fax: 819 777 3689

No. du Projet / Project No. : 034-P0002245

key plan

plan clé

ZONE DES TRAVAUX /  
WORK AREA

RUE WELLINGTON ST.

RUE MONTCAULT ST.

RUE EDDY ST.

PROMENADE DU PORTAGE PROMENADE

200

100 A

300

100 B

400

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement l'ingénieur de toute divergence.  
Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.

00	ÉMS 100% POUR SOUMISSION / ISSUED 100% FOR TENDER	2013/07/22
0A	ÉMS 66% POUR COMMENTAIRES / ISSUED 66% FOR COMMENTS	2013/04/26

revisions

description

date

A

C

A detail no.  
no. du detail

A

B

C

A location drawing no.  
sur dessin no.

C

B

C

C drawing no.  
dessin no.

project

projet

REPLACEMENT DES  
ÉCHAFAUDAGES VOLANTS /  
SWINGSTAGE REPLACEMENT

LTDLC

drawing

dessin

DÉTAILS /  
DETAILS

Designed By

Stéphanie Houle, ing.

Conçu par

2013-04-26

(yyyy/mm/dd)

Date

2013-04-26

(yyyy/mm/dd)

Drawn By

Daniel Gingras

Dessiné par

2013-04-26

(yyyy/mm/dd)

Date

2013-04-26

(yyyy/mm/dd)

Reviewed By

Richard St-Louis, T.P.

Examiné par

2013-04-26

(yyyy/mm/dd)

Date

2013-04-26

(yyyy/mm/dd)

Approved By

Stéphanie Houle, ing.

Approuvé par

2013-04-26

(yyyy/mm/dd)

Date

2013-04-26

(yyyy/mm/dd)

Tender

Jean-Samuel Coté-Legault

Soumission

Project Manager

Administrateur de projets

Project no.

No. du projet

R.026773.001

Drawing no.

No. du dessin

E005