

- GENERAL NOTES:**
1. DISCONNECT AND REMOVE ALL JUNCTION BOXES TO ALLOW FOR STRUCTURAL SLAB WORK.
  2. CONDUITS BETWEEN AFOREMENTIONED BOXES AND POWER PEDESTALS ARE TO REMAIN UNLESS NOTED OTHERWISE.
  3. DISCONNECT AND REMOVE ALL LIGHTING FIXTURES FROM EXISTING CRAWL SPACE. ALL FIXTURES REMOVED TO BE HANDED OVER TO OWNER.
  4. ALL RECEPTACLES IN EXISTING CRAWL SPACE TO BE ABANDONED. DISCONNECT CIRCUITS AND REMOVE BACK TO SOURCE.

- DEMOLITION NOTES:**
1. EXISTING CITY ELECTRICAL CABLES TO REMAIN. THE ELECTRICAL CONTRACTOR SHALL PROTECT THESE CABLES DURING DEMOLITION TO ENSURE THEY REMAIN ENERGIZED. REFER TO CONSTRUCTION LAYOUT DRAWING, IF REQUIRED. LOCATE DISCONNECT SWITCH AND DE-ENERGIZE. PROVIDE TEMPORARY SERVICE AS REQUIRED.
  2. WHERE CONDUITS PASS FROM EXISTING CRAWL SPACE TO UNDER THE FOUNDATION THE ELECTRICAL CONTRACTOR SHALL REMOVE CONDUIT TO JUNCTION BOXES AND INSTALL NEW EBI CONDUIT TO MEET UP WITH EXISTING CONDUITS GOING TO PEDESTALS. REFER TO CONSTRUCTION LAYOUT. THE CONTRACTOR SHALL REFEED THE EXISTING CABLES THROUGH THE NEW CONDUIT.
  3. REFER TO CONSTRUCTION LAYOUT DETAIL FOR 78mm CONDUIT PASSING THROUGH WALL.
  4. EXISTING CONDUIT AND PULL BOX TO BE DISCONNECTED AND REMOVED C/W WIRING BACK TO SOURCE.

- NOTES GÉNÉRALES:**
1. DÉBRANCHER ET ENLEVER TOUTES LES BOÎTES DE JONCTIONS POUR PERMETTRE DES TRAVAUX À LA STRUCTURE.
  2. LES CONDUITS ET LES ARTÈRES ENTRE LES BOÎTES DE JONCTIONS CHAÛT NOTÉS ET LES PÉDESTALS SONT À DÉMOURIR SAUF INDICATION CONTRAIRE.
  3. DÉBRANCHER ET ENLEVER TOUT ÉCLAIRAGE DU VIDE SANITAIRE EXISTANT. TOUTES LES LUMIÈRES ENLEVÉES DOIVENT ÊTRE REMIS AU PROPRIÉTAIRE.
  4. TOUTES LES PRISES DE COURANT DANS LE VIDE SANITAIRE EXISTANT DOIVENT ÊTRE ABANDONNÉES. DÉBRANCHER ET ENLEVER LES CIRCUITS JUSQU'À LA SOURCE.


- NOTES DE DÉMOLITION:**
1. CABLES EXISTANTS DE LA VILLE À DEMOURIR. L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT PROTÉGER LES CABLES DURANT LA DÉMOLITION ET DOIT S'ASSURER QU'ILS DEMOURRONT EN FONCTION. SI REQUIS, FERMER LE COURANT ET FOURNIR UN SERVICE TEMPORAIRE.
  2. OÙ LES CONDUITS PASSSENT SOUS LA FONDATION ENTRE LE VIDE SANITAIRE EXISTANT ET LE TERRAIN, L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT INSTALLER DES CONDUITS EBI DANS LE VIDE SANITAIRE EXISTANT VERS LES CONDUITS EXISTANTS ALLANT VERS LES PÉDESTALS.
  3. VOIR SCHÉMA DE CONSTRUCTION "DÉTAIL-B" POUR CONDUIT DE 78mm PASSANT À TRAVERS LE MUR.
  4. CONDUIT ET BOÎTE DE JONCTION EXISTANT À ÊTRE ENLEVÉ C/A FILAGE JUSQU'À LA SOURCE.

**LEGEND E-01 / LÉGENDE E-01**

----- EXISTING UNDERGROUND CONDUITS / CONDUITS EXISTANTS SOUSTERRAIN

--- CONDUITS TO BE REMOVED / CONDUITS À ENLEVER

⊗ JUNCTION BOXES TO BE REMOVED / BOÎTES DE JONCTION À ENLEVER

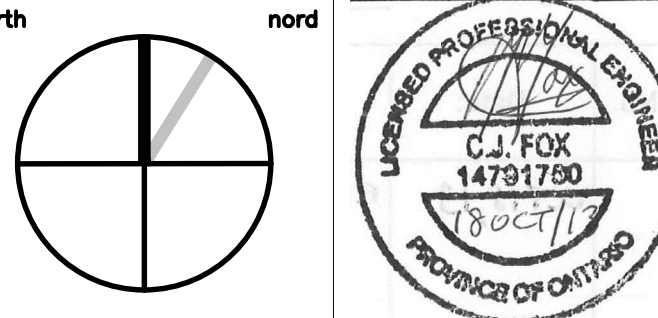

06	ISSUED FOR TENDER	10/18/13
05	GENERAL REVISIONS	10/16/13
04	99% REVIEW	08/15/13
03	99% REVIEW	07/31/13
02	66% REVIEW	06/20/13
01	33% REVIEW	05/28/13

revision	date
----------	------

A detail no. no. du détail	A
B location drawing no. no. de localisation	BC
C drawing no. no. du dessin	

project **NATIONAL WAR MEMORIAL  
STRUCTURAL UPGRADES  
// MODERNISATION STRUCTURELLE  
MONUMENT COMMEMORATIF DE  
GUERRE DU CANADA** project

drawing **DEMOLITION LAYOUT  
CRAWL SPACE - ELECTRICAL  
SCHEMAS DÉMOLITION  
VIDE SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ** dessin

designed date 16/10/2013	conçu D.BRAY
drawn date 16/10/2013	dessiné P.LAMBERT
revised date 16/17/2013	révisé D.BRAY
approved date MM/DD/YYYY	approuvé C.FOX
tender PWC Project Manager	soumission A. SOLOMONESCU
project no. PWGSC R.009716.012 / KWC 1318	no. du projet
drawing no. E-01	no. du dessin