
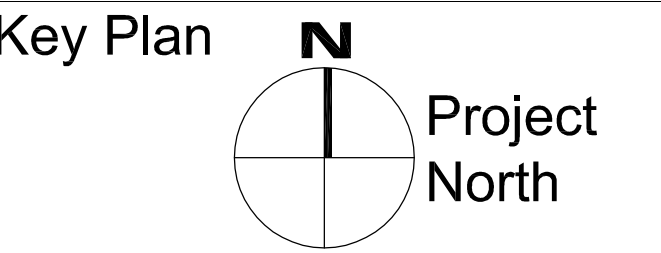


This drawing is the property of the designer. Copyright is reserved. No reproduction may be made without prior consent of the designers and such copies must bear their names. This drawing shall not be used for construction purposes until signed by the designer. The contractor is to verify dimensions and data noted herein with the conditions on the site and report any discrepancy to the designer. Do not scale this drawing.

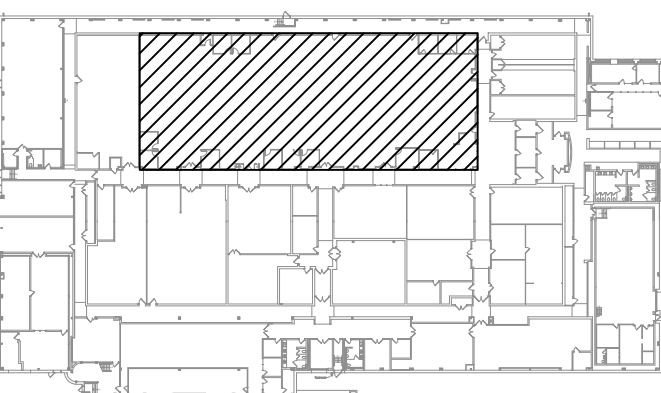

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.

8.	Issued for Tender	04.12.13
7.	Issued for Final Client Review	22.11.13
6.	Issued for Final Client Review	01.11.13
5.	Issued for Final Client Review	16.07.13
4.	Issued for Final Client Review	19.06.13
3.	Issued for Final Review	03.05.13
2.	Issued for 99% Client Review	03.04.13
1.	Issued for 66% Client Review	13.03.13

revisions	description	date
<div><div>A</div><div>C</div></div>	A detail no. no. du detail B location drawing no. sur dessin no. C drawing no. dessin no.	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div>


project OPS Fit-up
Leitrim

drawing dessin

ELECTRICAL / ÉLECTRICITÉ: SCHEDULES & DETAILS / LISTES D'ÉQUIPEMENT & DÉTAILS

Scale / Échelle N.T.S.	
Designed By M.O. Date MARCH / MARS 2013	Conçu par (yyyy/mm/dd)
Drawn By M.O. Date MARCH / MARS 2013	Dessiné par (yyyy/mm/dd)
Reviewed By G.O.M. Date MARCH / MARS 2013	Examiné par (yyyy/mm/dd)
Approved By - Date -	Approuvé par (yyyy/mm/dd)
Tender -	Soumission
Project Manager -	Administrateur de projets
Project no.	No. du projet
13-040	
Drawing no.	No. du dessin
E-6	

LIGHTING FIXTURE SCHEDULE / LISTE DES LUMINAIRES					
TYPE	DESCRIPTION	LAMPS / LAMPES	VOLT / TENSION	MOUNTING / MONTAGE	REMARKS / REMARQUES
A	610mm x 1220mm FLUORESCENT FIXTURE / LUMINAIRE FLUORESCENT 610mm x 1220mm	3-32W T8	347	RECESSED T-BAR / ENCASTRÉ DANS LE PLAFOND SUSPENDU	- TWO (2) BALLASTS / DEUX (2) BALLASTS - DUAL LEVEL SWITCHING (i.e CENTER AND OUTSIDE LAMPS) / COMMUTATION DOUBLE DU NIVEAU D'ÉCLAIRAGE (LAMPE DU CENTRE ET LAMPES DE CHAQUE CÔTÉ)

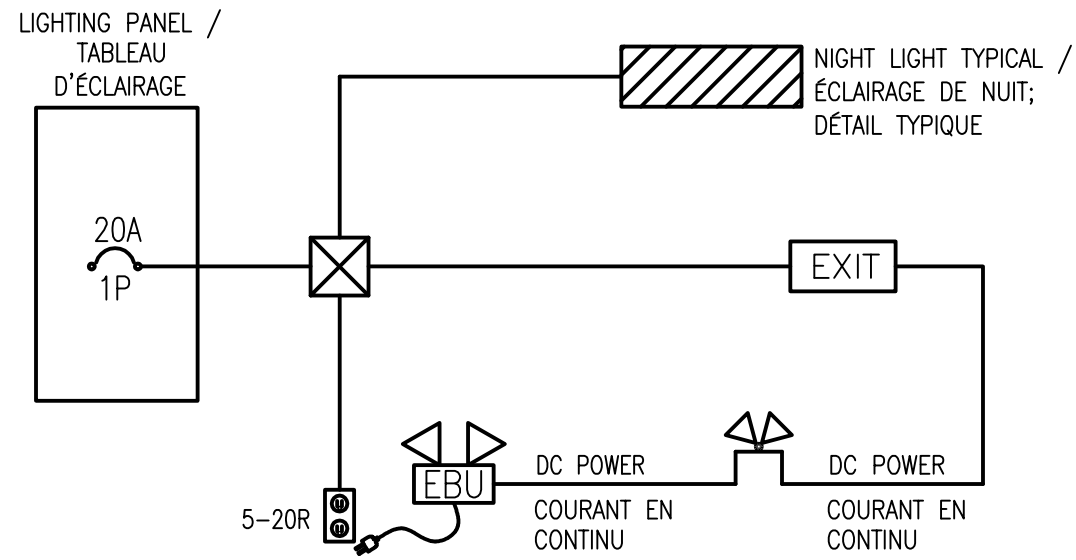

- LOAD NOT TO EXCEED 80% OF THE 20 AMP BREAKER / LA CHARGE NE DEVRA PAS DÉPASSER PAR PLUS DE 80 P. 100 L'AMPÉRAGE DU DISJONCTEUR, QUI EST RÉGLÉ À 20 AMPÈRES.
- BREAKER TO BE EQUIPPED WITH LOCK-ON DEVICE / DISJONCTEUR, À AMÉNAGER AVEC UN DISPOSITIF DE VERROUILLAGE EN POSITION AMORCÉE.

1 E-6 WIRING OF EBU, EXIT & NIGHT LIGHT FIXTURE / CÂBLAGE DE L'UNITÉ À BATTERIE(S) DE SECOURS ET DU LUMINAIRE DE NUIT ET DE SORTIE DE SECOURS N.T.S.

PANEL 1I (EXISTING/EXISTANT)(CUTLER HAMMER) 100A MAIN BKR											
42 CIRCUITS			120/208V	3 PH	4 W	225 MAINS/ OMNIBUS	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ
DESCRIPTION	BKR	CIR	A	B	C	CIR	BKR	DESCRIPTION	BKR	CIR	DESCRIPTION
DTI FLOOR BOX	15	1				2	30	TVSS	15	3	
DTI FLOOR BOX	15	3				4	15		15	5	
DTI FLOOR BOX	15	5				6	3P		15	7	
DTI FLOOR BOX	15	7				8	20		15	9	
DTI FLOOR BOX	15	9				10		FILTER	15	11	
DTI FLOOR BOX	15	11				12	3P		15	13	
DTI FLOOR BOX	15	13				14	15	DTI FLOOR BOX	15	15	
DTI FLOOR BOX	15	15				16	15	DTI FLOOR BOX	15	17	
DTI FLOOR BOX	15	17				18	15	DTI FLOOR BOX	15	19	
DTI FLOOR BOX	15	19				20	15	DTI FLOOR BOX	15	21	
DTI FLOOR BOX	15	21				22	15	DTI FLOOR BOX	15	23	
DTI FLOOR BOX	15	23				24	15	DTI FLOOR BOX	15	25	
DTI FLOOR BOX	15	25				26	15	DTI FLOOR BOX	15	27	
DTI FLOOR BOX	15	27				28	15	DTI FLOOR BOX	15	29	
DTI FLOOR BOX	15	29				30	15	PROJECTOR	15	31	
DTI FLOOR BOX	15	31				32	15	F-1	15	33	
DTI FLOOR BOX	15	33				34	15	DTI FLOOR BOX	15	35	
DTI FLOOR BOX	15	35				36	15	DTI FLOOR BOX	15	37	
DTI FLOOR BOX	15	37				38	15	DTI FLOOR BOX	15	39	
DTI FLOOR BOX	15	39				40	15		15	41	
DTI FLOOR BOX	15	41				42		SPACE	15	43	

PANEL 1I (EXISTING/EXISTANT)(CUTLER HAMMER)											
42 CIRCUITS			120/208V	3 PH	4 W	225 MAINS/ OMNIBUS	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ
DESCRIPTION	BKR	CIR	A	B	C	CIR	BKR	DESCRIPTION	BKR	CIR	DESCRIPTION
DTI FLOOR BOX	15	1				2	15		15	3	
DTI FLOOR BOX	15	3				4	15		15	5	
DTI FLOOR BOX	15	5				6	15		15	7	
DTI FLOOR BOX	15	7				8	15		15	9	
DTI FLOOR BOX	15	9				10	15		15	11	
DTI FLOOR BOX	15	11				12	15		15	13	
DTI FLOOR BOX	15	13				14	15		15	15	
DTI FLOOR BOX	15	15				16	15		15	17	
DTI FLOOR BOX	15	17				18	15		15	19	
DTI FLOOR BOX	15	19				20	15		15	21	
DTI FLOOR BOX	15	21				22	15		15	23	
DTI FLOOR BOX	15	23				24	15		15	25	
DTI FLOOR BOX	15	25				26	15		15	27	
DTI FLOOR BOX	15	27				28	15		15	29	
DTI FLOOR BOX	15	29				30	15		15	31	
DTI FLOOR BOX	15	31				32	15		15	33	
DTI FLOOR BOX	15	33				34	15		15	35	
DTI FLOOR BOX	15	35				36	15		15	37	
DTI FLOOR BOX	15	37				38	15		15	39	
DTI FLOOR BOX	15	39				40	15		15	41	
DTI FLOOR BOX	15	41				42			15	43	

PANEL 1F (EXISTING/EXISTANT)(WESTINGHOUSE) 100A MAIN BKR											
42 CIRCUITS			120/208V	3 PH	4 W	225 MAINS/ OMNIBUS	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ
DESCRIPTION	BKR	CIR	A	B	C	CIR	BKR	DESCRIPTION	BKR	CIR	DESCRIPTION
DTI FLOOR BOX	15	1				2	15	HARMONIC FILTER MIRUS	15	3	
DTI FLOOR BOX	15	3				4	15		15	5	
DTI FLOOR BOX	15	5				6	3P		15	7	
DTI FLOOR BOX	15	7				8	15	A/V RACK	15	9	
DTI FLOOR BOX	15	9				10	15		15	11	
DTI FLOOR BOX	15	11				12	15	TVSS	15	13	
DTI FLOOR BOX	15	13				14	3P		15	15	
DTI FLOOR BOX	15	15				16	15	DTI FLOOR BOX	15	17	
DTI FLOOR BOX	15	17				18	15	DTI FLOOR BOX	15	19	
DTI FLOOR BOX	15	19				20	15	DTI FLOOR BOX	15	21	
DTI FLOOR BOX	15	21				22	15	DTI FLOOR BOX	15	23	
DTI FLOOR BOX	15	23				24	15	DTI FLOOR BOX	15	25	
DTI FLOOR BOX	15	25				26	15	DTI FLOOR BOX	15	27	
DTI FLOOR BOX	15	27				28	15	DTI FLOOR BOX	15	29	
DTI FLOOR BOX	15	29				30	15	DTI FLOOR BOX	15	31	
DTI FLOOR BOX	15	31				32	15	PROJECTOR	15	33	
DTI FLOOR BOX	15	33				34	15	CLG TV RECP [3]	15	35	
DTI FLOOR BOX	15	35				36	15	DTI FLOOR BOX	15	37	
DTI FLOOR BOX	15	37				38	15		15	39	
DTI FLOOR BOX	15	39				40	20	EXISTING LOAD	15	41	
DTI FLOOR BOX	15	41				42	20	EXISTING LOAD	15	43	

NOTE:
** -REPLACE EXISTING CIRCUIT BREAKER WITH NEW AS INDICATED /
REMPLECE LE DISJONCTEUR EXISTANT PAR UN NOUVEAU DISJONCTEUR TEL QU'INDIQUE

PANEL 1G (EXISTING/EXISTANT)(WESTINGHOUSE) 150A MAIN BKR											
60 CIRCUITS			120/208V	3 PH	4 W	225 MAINS/ OMNIBUS	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ
DESCRIPTION	BKR	CIR	A	B	C	CIR	BKR	DESCRIPTION	BKR	CIR	DESCRIPTION
DTI FLOOR BOX	15	1				2	30	TVSS	15	3	
DTI FLOOR BOX	15	3				4	15		15	5	
DTI FLOOR BOX	15	5				6	3P		15	7	
DTI FLOOR BOX	15	7				8	20		15	9	
DTI FLOOR BOX	15	9				10		FILTER	15	11	
DTI FLOOR BOX	15	11				12	3P		15	13	
DTI FLOOR BOX	15	13				14	15	DTI FLOOR BOX	15	15	
DTI FLOOR BOX	15	15				16	15	DTI FLOOR BOX	15	17	
DTI FLOOR BOX	15	17				18	15	DTI FLOOR BOX	15	19	
DTI FLOOR BOX	15	19				20	15	DTI FLOOR BOX	15	21	
DTI FLOOR BOX	15	21				22	15	DTI FLOOR BOX	15	23	
DTI FLOOR BOX	15	23				24	15	DTI FLOOR BOX	15	25	
DTI FLOOR BOX	15	25				26	15	DTI FLOOR BOX	15	27	
DTI FLOOR BOX	15	27				28	15	DTI FLOOR BOX	15	29	
DTI FLOOR BOX	15	29				30	15	DTI FLOOR BOX	15	31	
DTI FLOOR BOX	15	31				32	20	EXISTING LOAD	15	33	
DTI FLOOR BOX	15	33				34	20	EXISTING LOAD	15	35	
DTI FLOOR BOX	15	35				36	20	EXISTING LOAD	15	37	
DTI FLOOR BOX	15	37				38	20	EXISTING LOAD	15	39	
DTI FLOOR BOX	15	39				40	20	EXISTING LOAD	15	41	
DTI FLOOR BOX	15	41				42	15		15	43	
DTI FLOOR BOX	15	43				44	15		15	45	
DTI FLOOR BOX	15	45				46	15		15	47	
DTI FLOOR BOX	15	47				48	15		15	49	
DTI FLOOR BOX	15	49				50	15		15	51	
DTI FLOOR BOX	15	51				52	15		15	53	
DTI FLOOR BOX	15	53				54	15		15	55	
DTI FLOOR BOX	15	55				56	15		15	57	
DTI FLOOR BOX	15	57				58	15		15	59	
DTI FLOOR BOX	15	59				60	15		15	61	

PANEL 1H (EXISTING/EXISTANT)(WESTINGHOUSE) 225A MAIN BKR											
42 CIRCUITS		120/208V	3 PH	4 W	225 MAINS/ OMNIBUS	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ	RECESSED/ ENCASTRÉ
DESCRIPTION		BKR	CIR	A	B	C	CIR	BKR	DESCRIPTION	BKR	CIR
EXISTING LOAD		15	1	●			2	15	DTI FLOOR BOX		
EXISTING LOAD		15	3	●			4	15	DTI FLOOR BOX		
EXISTING LOAD		15	5		●		6	15	DTI FLOOR BOX		
DTI FLOOR BOX		15	7			●	8	15	DTI FLOOR BOX		
DTI FLOOR BOX		15	9	●			10	15	DTI FLOOR BOX		
DTI FLOOR BOX		15	11		●		12	15	DTI FLOOR BOX		
DTI FLOOR BOX		15	13			●	13	15	DTI FLOOR BOX		
DTI FLOOR BOX		15	15	●			14	15	DTI FLOOR BOX		
DTI FLOOR BOX		15	17				16	15	DTI FLOOR BOX		
DTI FLOOR BOX		15	19			●	18	15			
DTI FLOOR BOX		15	21	●			20	15			
DTI FLOOR BOX		15	23				22	15			
DTI FLOOR BOX		15	25			●	24	15			
DTI FLOOR BOX		15	27	●			26	15			
EXISTING LOAD		15	29		●		28	15	DTI FLOOR BOX		
EXISTING LOAD		15	31	●			30	15			
EXISTING LOAD		15	33			●	32	15			
DTI FLOOR BOX		15	35		●		34	15			
DTI FLOOR BOX		15	37			●	36	15			
DTI FLOOR BOX		15	39	●			38	15			
DTI FLOOR BOX		15	41		●		40	15			
DTI FLOOR BOX		15	43			●	42	15			
DTI FLOOR BOX		15	45	●			44	15			
DTI FLOOR BOX		15	47				46	15			
DTI FLOOR BOX		15	49			●	48	15			
DTI FLOOR BOX		15	51	●			50	15			
DTI FLOOR BOX		15	53		●		52	15			
DTI FLOOR BOX		15	55			●	54	15			
DTI FLOOR BOX		15	57	●			56	15			
DTI FLOOR BOX		15	59		●		58	15			
DTI FLOOR BOX		15	61			●	60	15			