

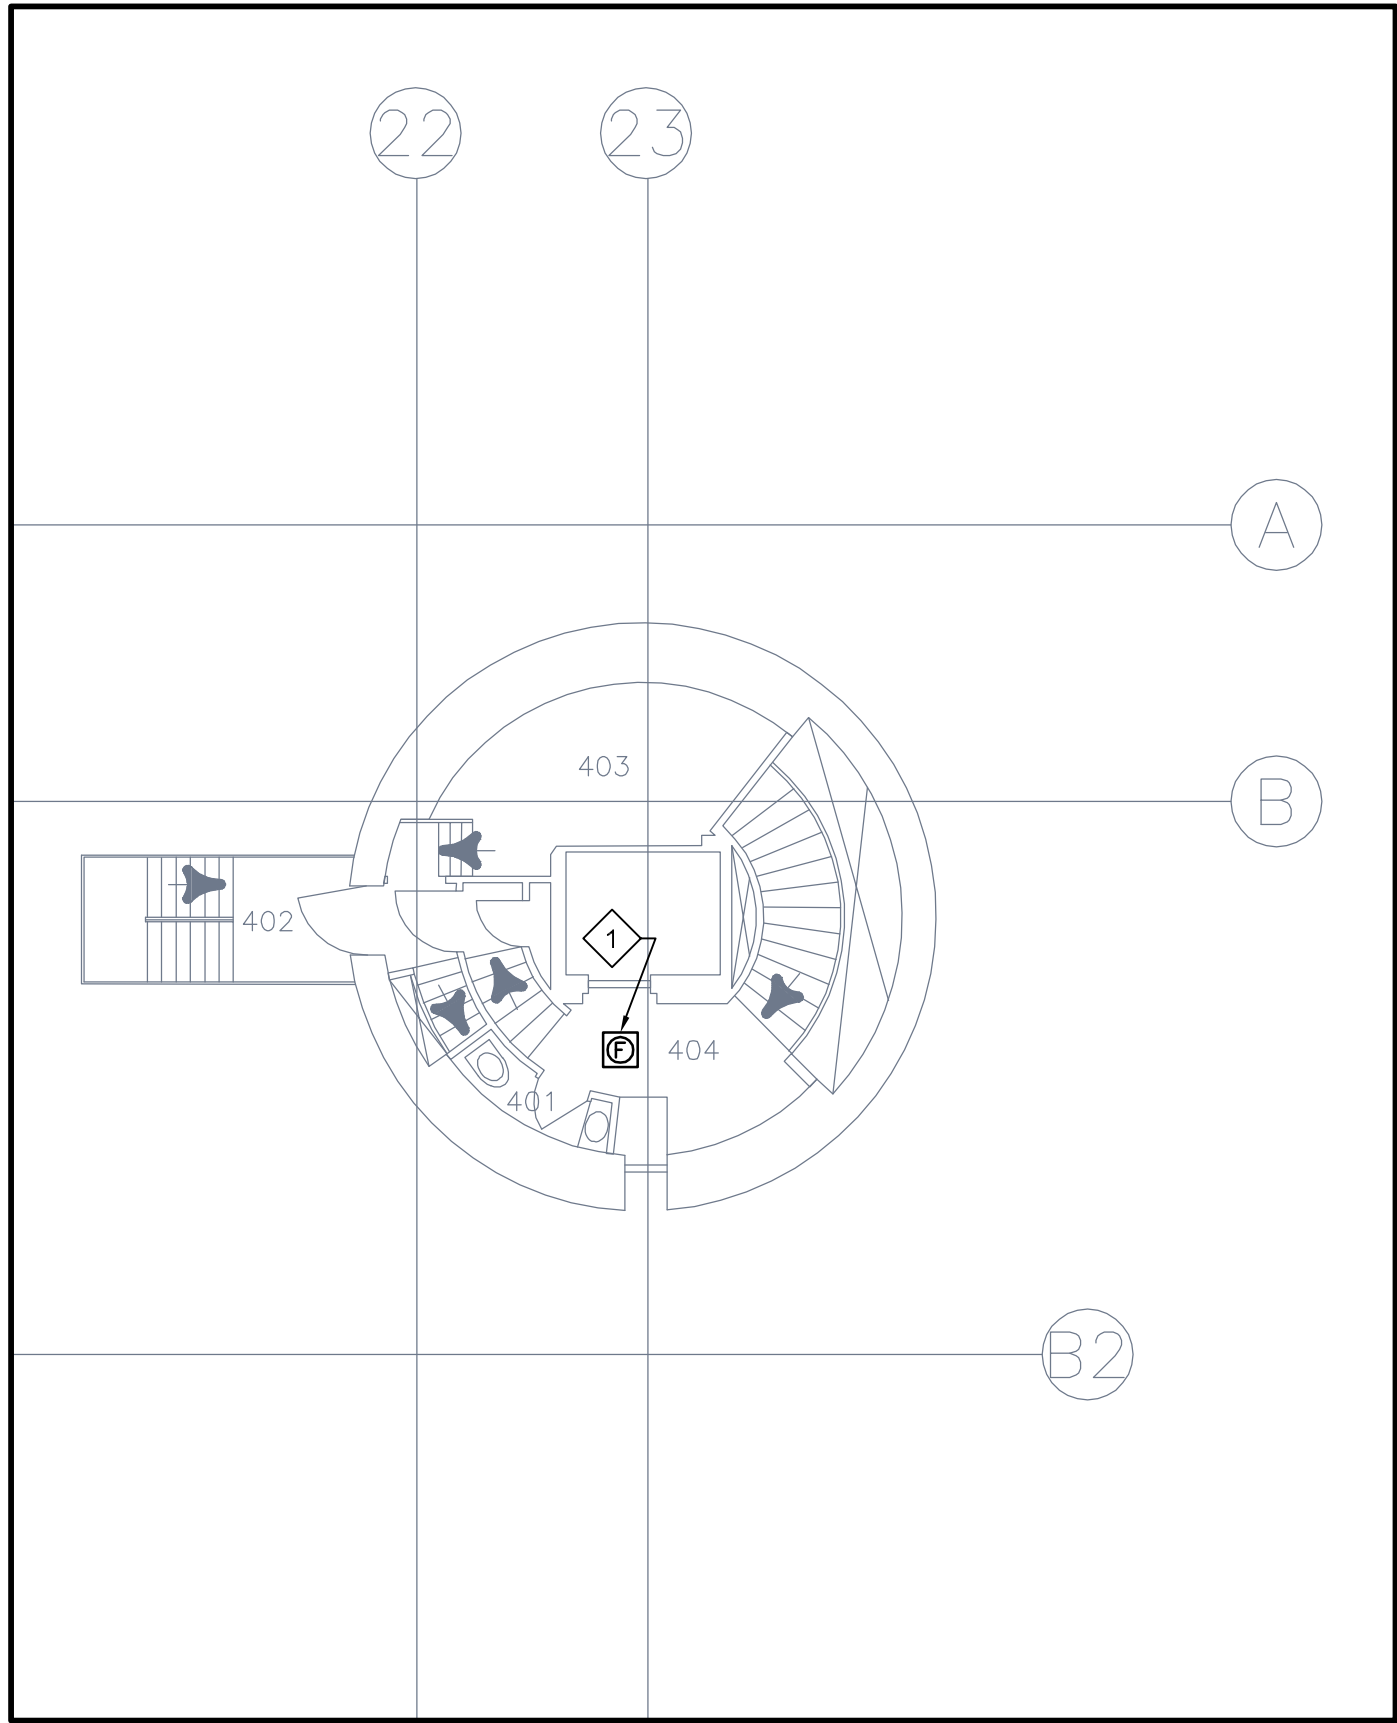



AutoCAD X:\PROJETS\ARAA\00028394\DESSINS\ELEC\R.055092.001-E03.DWG

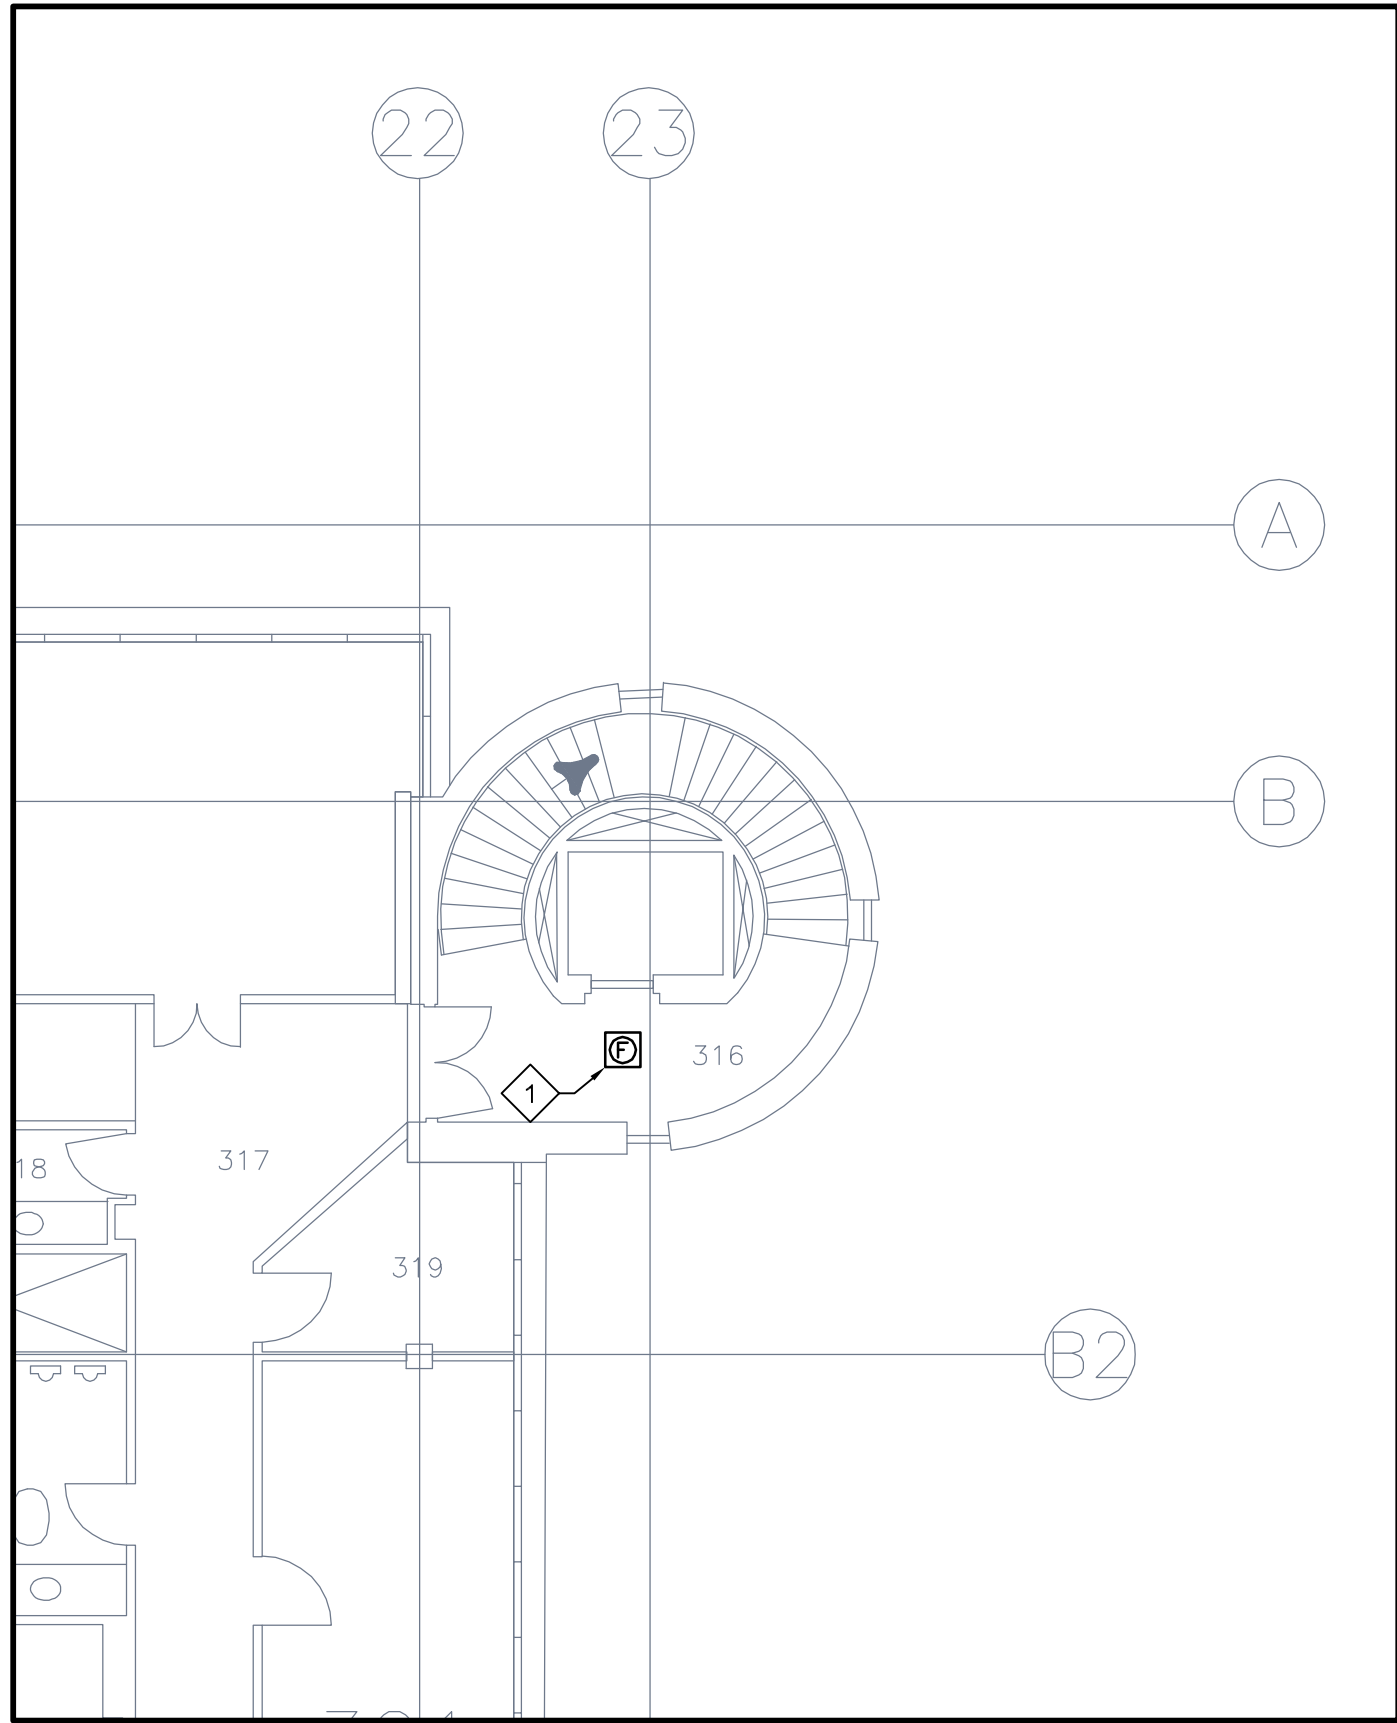


4e ÉTAGE
4rd FLOOR





3e ÉTAGE
3rd FLOOR

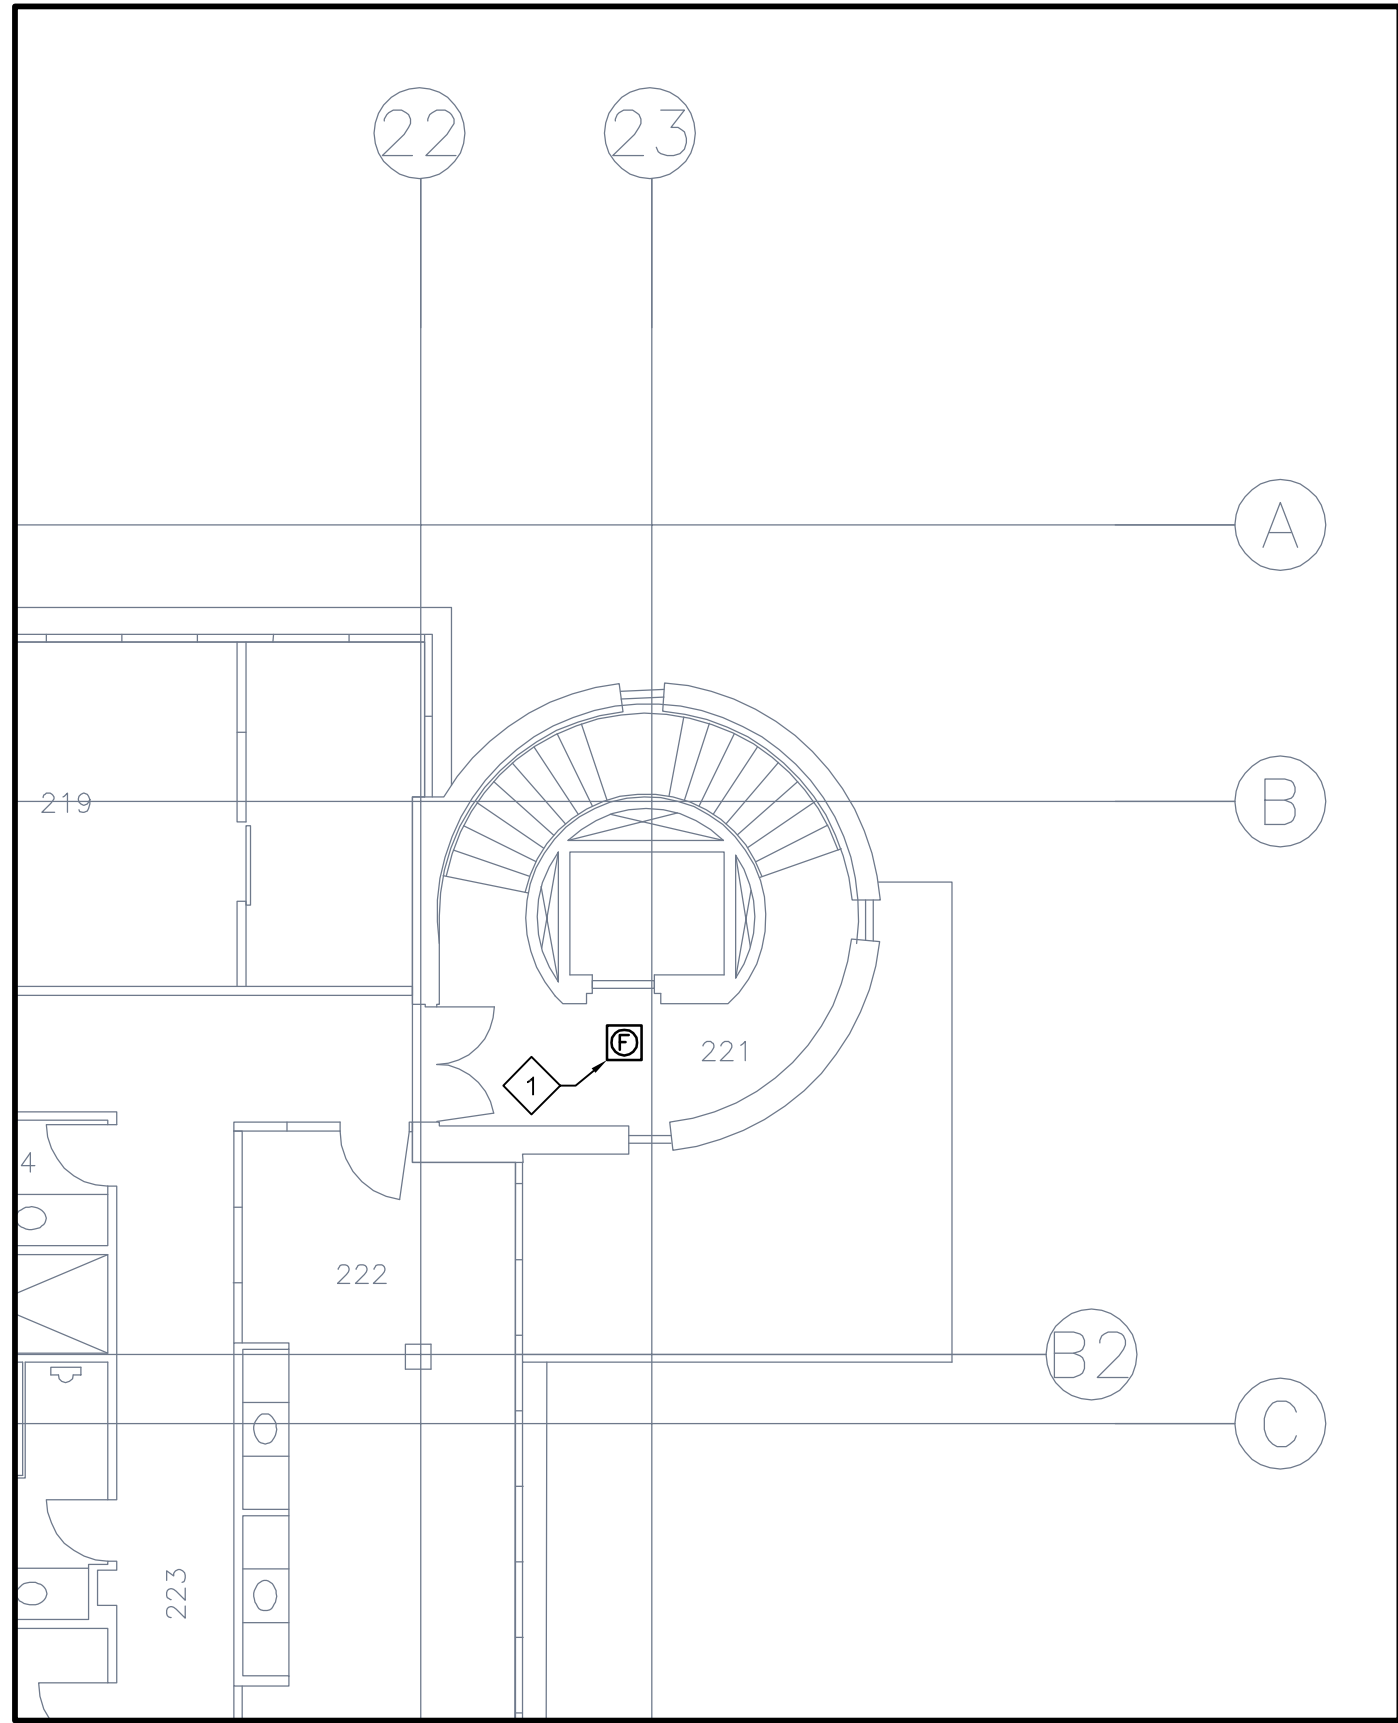


2e ÉTAGE
2nd FLOOR

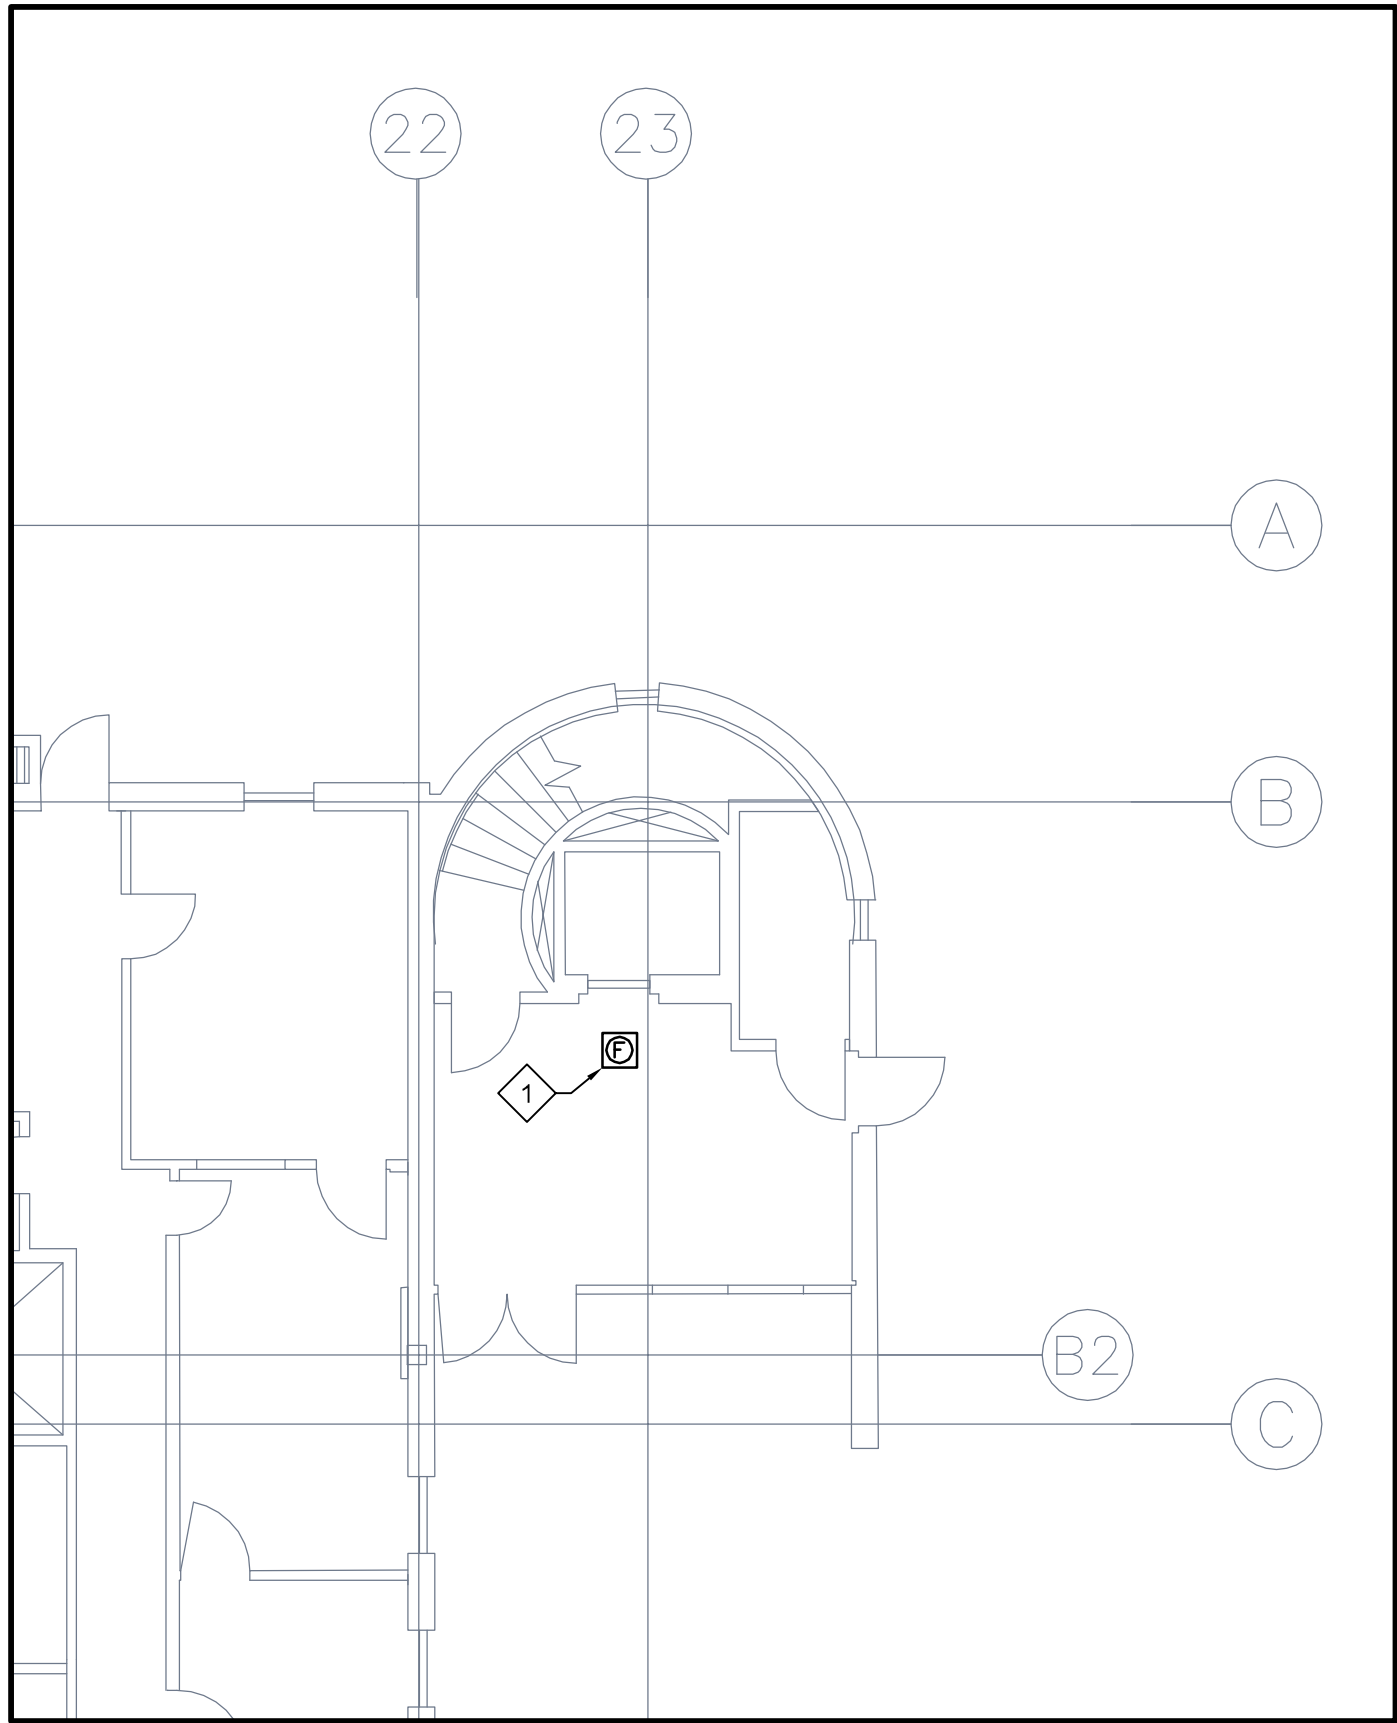

REZ-DE-CHAUSSÉE
GROUND FLOOR

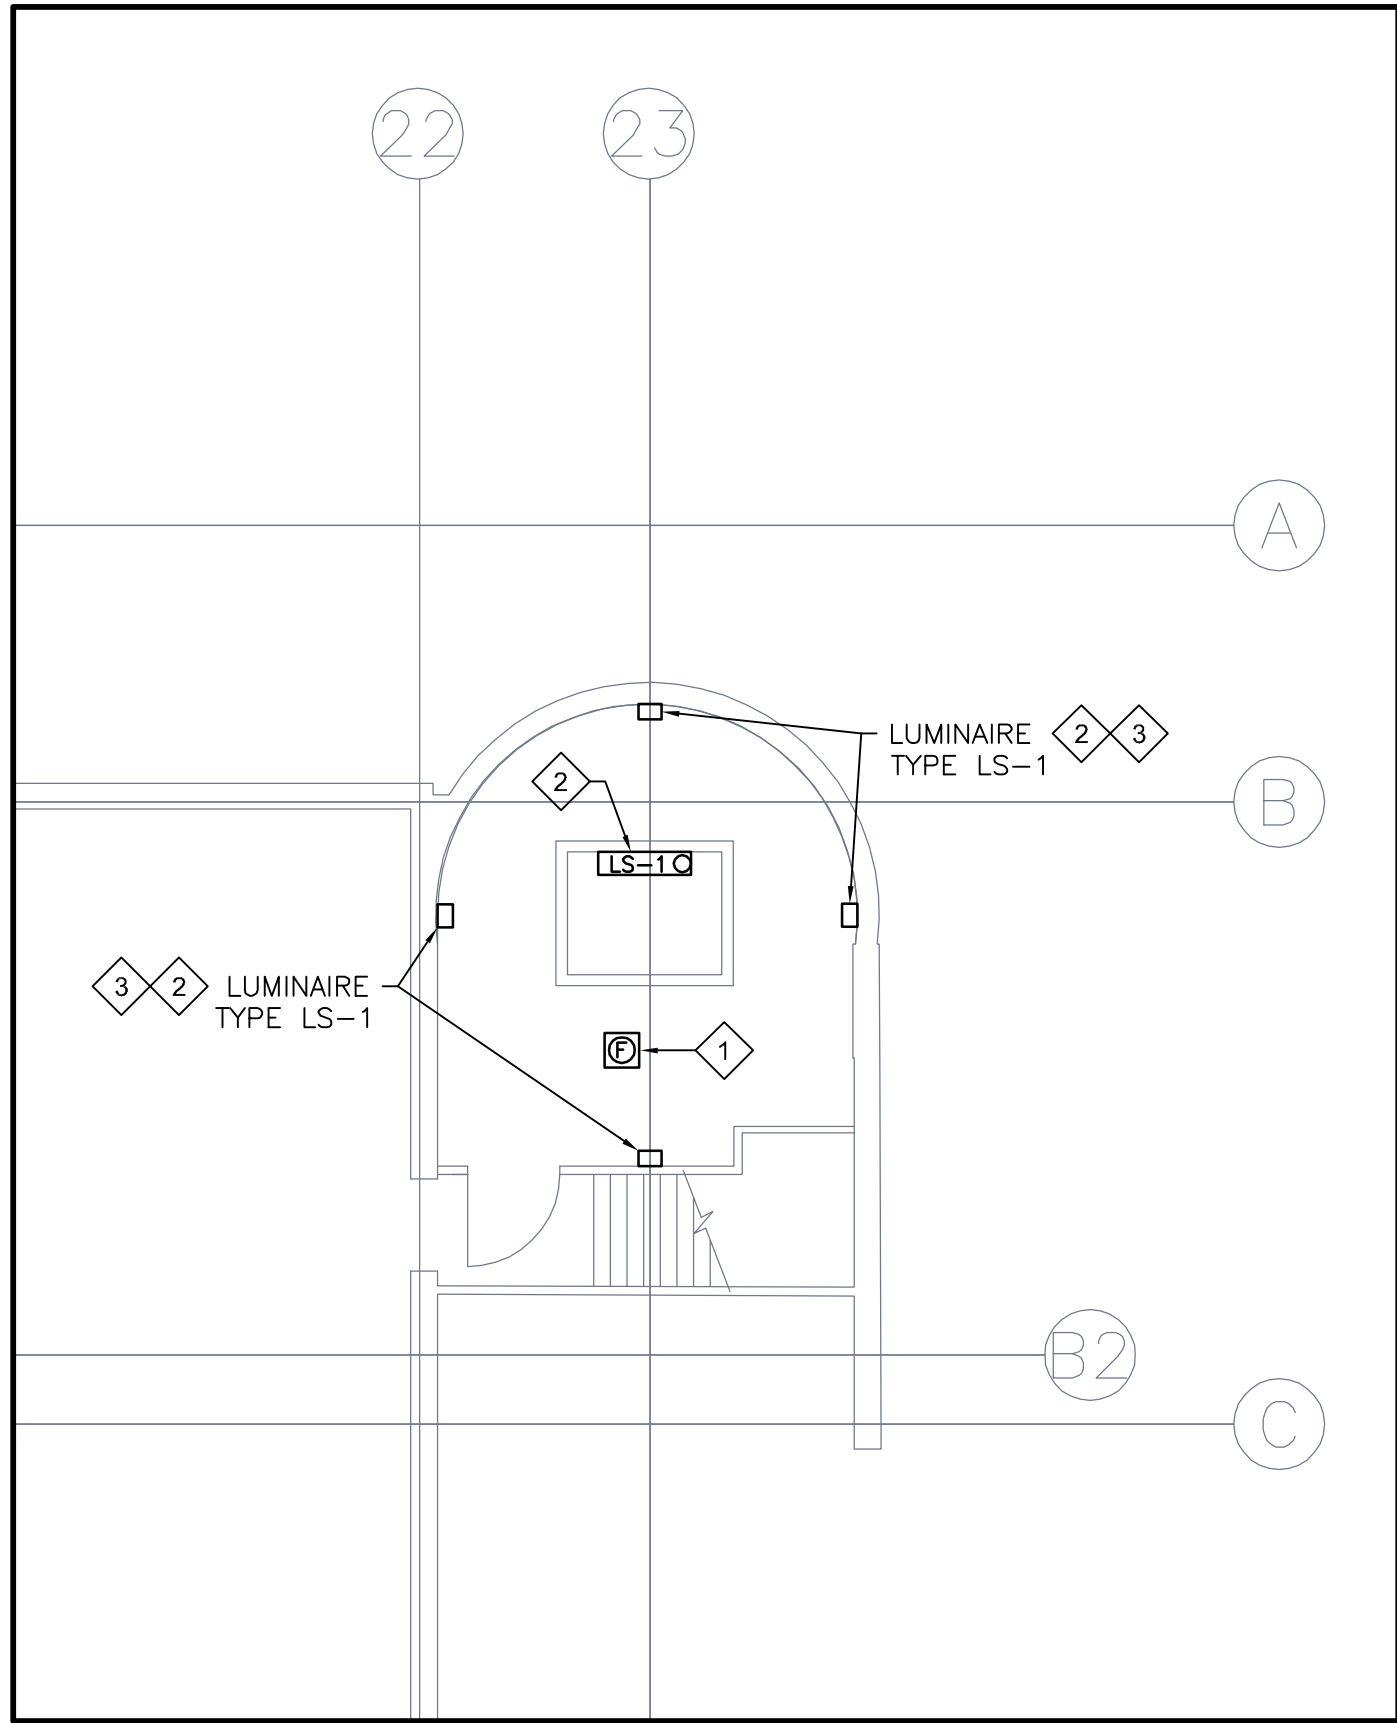

SOUS-SOL
BASEMENT



NOTES IMPORTANTES

- 1 DÉTECTEUR DE FUMÉE AVEC BASE À RELAIS.
-CHACQUE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE AJOUTÉ AU SYSTÈME D'ALARME-INCENDIE EXISTANT.
-CÂBLÉ JUSQU'AU PANNEAU DE CONTRÔLE DE L'ASCENSEUR POUR Y ACHÉMINER SON SIGNAL.
- 2 UTILISER L'INTERRUPTEUR ET LE CIRCUIT D'ALIMENTATION EXISTANT.
- 3 INSTALLATION À LA VERTICALE DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DU MUR (POUR LAISSER LE BAS DÉGAGÉ).

IMPORTANT NOTES

- 1 SMOKE DETECTOR WITH RELAY
-EACH DETECTOR MUST BE ADDED TO THE EXISTING FIRE ALARM SYSTEM.
-WIRED UP TO THE ELEVATOR'S CONTROL PANEL TO CONVEY ITS SIGNAL.
- 2 USE THE EXISTING SWITCH AND POWER CIRCUIT.
- 3 VERTICAL INSTALLATION IN THE UPPER PART OF THE WALL (TO CLEAR THE LOWER PART OF THE WALL)

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada
Direction générale des
biens immobiliers
Région du Québec

Public Works and
Government Services
Canada
Real Property branch
Quebec region

Canada

Amine Rahal, Architecte

498,rue Brochu | SEPT-ÎLES | QC | W8

T. 418 409-4821 F. 418 961-2993

amine.r@globetrotter.net

Les Services exp inc.
T: +1 819 478 8191 | F: +1 819 478 2994
150, rue Marchand, bureau 600
Drummondville, QC J2C 4N1
CANADA
www.exp.com



• BÂTIMENT • DÉVELOPPEMENT DURABLE • ÉNERGIE •
• INDUSTRIEL • INFRASTRUCTURES •
• SOLS, MATÉRIAUX ET ENVIRONNEMENT •


L'ORIGINAL DE CE DOCUMENT A ÉTÉ ÉMIS ET AUTHENTIFIÉ
NUMÉRIQUEMENT PAR JEAN-CLAUDE BOISVERT, ING. LE 26 MARS
2014. CETTE COPIE PAPIER NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME
UN DOCUMENT ORIGINAL. CETTE COPIE N'EST AUTHENTIFIÉE QUE
POUR LA FIN POUR LAQUELLE ELLE A ÉTÉ ÉMISE TEL QU'IDENTIFIÉ
DANS LE CARTOUCHE. IL NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AUX FINS DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE FABRICATION VISES PAR LES
LOIS APPLICABLES.

THE ORIGINAL DOCUMENT HAS BEEN ISSUED AND DIGITALLY
AUTHENTICATED BY JEAN-CLAUDE BOISVERT, ENG. ON MARCH 26TH
2014. THIS HARD COPY MUST NOT BE CONSIDERED AS THE ORIGINAL
DOCUMENT. THIS COPY IS AUTHENTICATED ONLY FOR THE PURPOSE
FOR WHICH IT HAS BEEN ISSUED, AS IDENTIFIED IN THE REFERENCE
BOX. IT CANNOT BE USED FOR CONSTRUCTION OR MANUFACTURING
PURPOSES PRESCRIBED BY THE APPLICABLE LAWS.

POUR SOUMISSION
NE PEUT SERVIR À LA CONSTRUCTION
2014-03-26

FOR TENDER
CANNOT BE USED FOR CONSTRUCTION
2014-03-26

2	POUR SOUMISSION RÉVISÉE / FOR REVISED TENDER	2014-03-26
1	POUR SOUMISSION / FOR TENDER	2013-12-18
0	POUR SOUMISSION	2013-12-06
révisions revisions		date



A no. du détail
detail no.
B no. de la feuille—où détail
exigé
sheet no. — where detail
required
C no. de la feuille—où détaillé
sheet no. — where detailed

Projet
AÉROGARE DE SEPT-ÎLES
SEPT-ÎLES AIRPORT
QUÉBEC

MISES AUX NORMES DE
L'AÉROGARE DE SEPT-ÎLES
UPGRADING TO STANDARDS
OF SEPT-ÎLES AIRPORT

Dessin
ÉLECTRICITÉ
ELECTRICITY

ASCENSEUR
ELEVATOR

Conçu par
I. BRODEUR, ing.
2013-11-26
Date

Dessiné par
L. TESSIER
2013-11-26
Date

Approuvé par
J.-C. BOISVERT, ing.
2013-12-06
Date

Soumission
Gestionnaire de projet TPSCC

Tender
PWGSC Project Manager

No de projet
Project number

No de projet
Project number

TPSCC
PWGSC Client

Norm du fichier
File name

R.055092.001-E03
File no

No de plan ou dessin
File name

No de feuille
Sheet no

E03/05

EN CAS DE DISCORDANCE ENTRE LA VERSION FRANÇAIS ET ANGLAISE DES PLANS, LA VERSION FRANÇAISE PRÉVAUT. / IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN THE ENGLISH AND THE FRENCH VERSION OF THE PLANS, THE FRENCH VERSION SHALL PREVAIL.