


SERVICES - DÉMOLITION
NIVEAU SOUS-SOL
ÉCHELLE: 1:200
SERVICES DEMOLITION
BASEMENT
SCALE: 1:200

[illegible]

A no. du détail
no. de la feuille ou détail no.

B no. de la feuille ou détail
sheet no. — where detail sheet no. — where detail sheet no. — where detail sheet no.



**CENTRE FÉDÉRAL DE FORMATION
FEDERAL TRAINING CENTER**

ST-VINCENT-DE-PALL, LAVAL, QUÉBEC

**REFECTION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
ELECTRIQUE DES TUNNELS LT #2**

**UPGRADE OF ELECTRICAL DISTRIBUTION IN
TUNNELS**




**BÂTIMENTS C-15, B12 ET 11
SOUS-SOL
SERVICES DÉMOLITION**

**BUILDING C-15, B12 AND 11
BASEMENT
SERVICES DEMOLITION**

[illegible]


NOTES

1. DISPOSITIF DÉFINI DE LA BOÎTE DE JOINTION A L'UNION ENTRE LE PÉRIODIQUE ET LA MÈRE.
2. *CONNECTIONS ON SITE WITH AIRLAGE STRIPS ON*
3. *PROCHAINS VOUS DANS LE TUNEL POUR LE PASSAGE DES CÂBLES D'ALIMENTATION ET DES CÂBLES DE TRANSMISSION. RALL*
4. *PROCHAINS VOUS DANS LE SOUS-SOL DU*
5. *PRIMA INSTALLER ET RACCORDER DES NOUVEAUX*
6. *DOUBLEMENTE DE LA 120V DANS LE PANNEAU*
7. *CIRCUITS 1 ET 2 AIN D'ALIMENTER LES NOUVELLES*
8. *ANALOGUE INSTALL AND CONNECT TWO NEW CIRCUIT*
9. *CONJECTURE NOT IN PANEL FOR 120V FOR*
10. *NOUVEAUX SUPPORTS EN "H" POUR*
11. *ENTREPRENEUR ELECTRICIEN. LES CÂBLES PAN*
12. *SUPPLY NEW CABLES BY ELECTRICIAN, CONNECTOR*
13. *LE LARME CHRONOMÈTRE RATED SUR MESURE FIRE*
14. *L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN AIN MÊME SUR PLAN*
15. *ONCE THE LARME IS FULFILLED, CONNECT TWO NEW CIRCUITS TO THE 120V PANEL. CONNECT TWO NEW CIRCUITS TO THE 120V PANEL. CONNECT TWO NEW CIRCUITS TO THE 120V PANEL.*

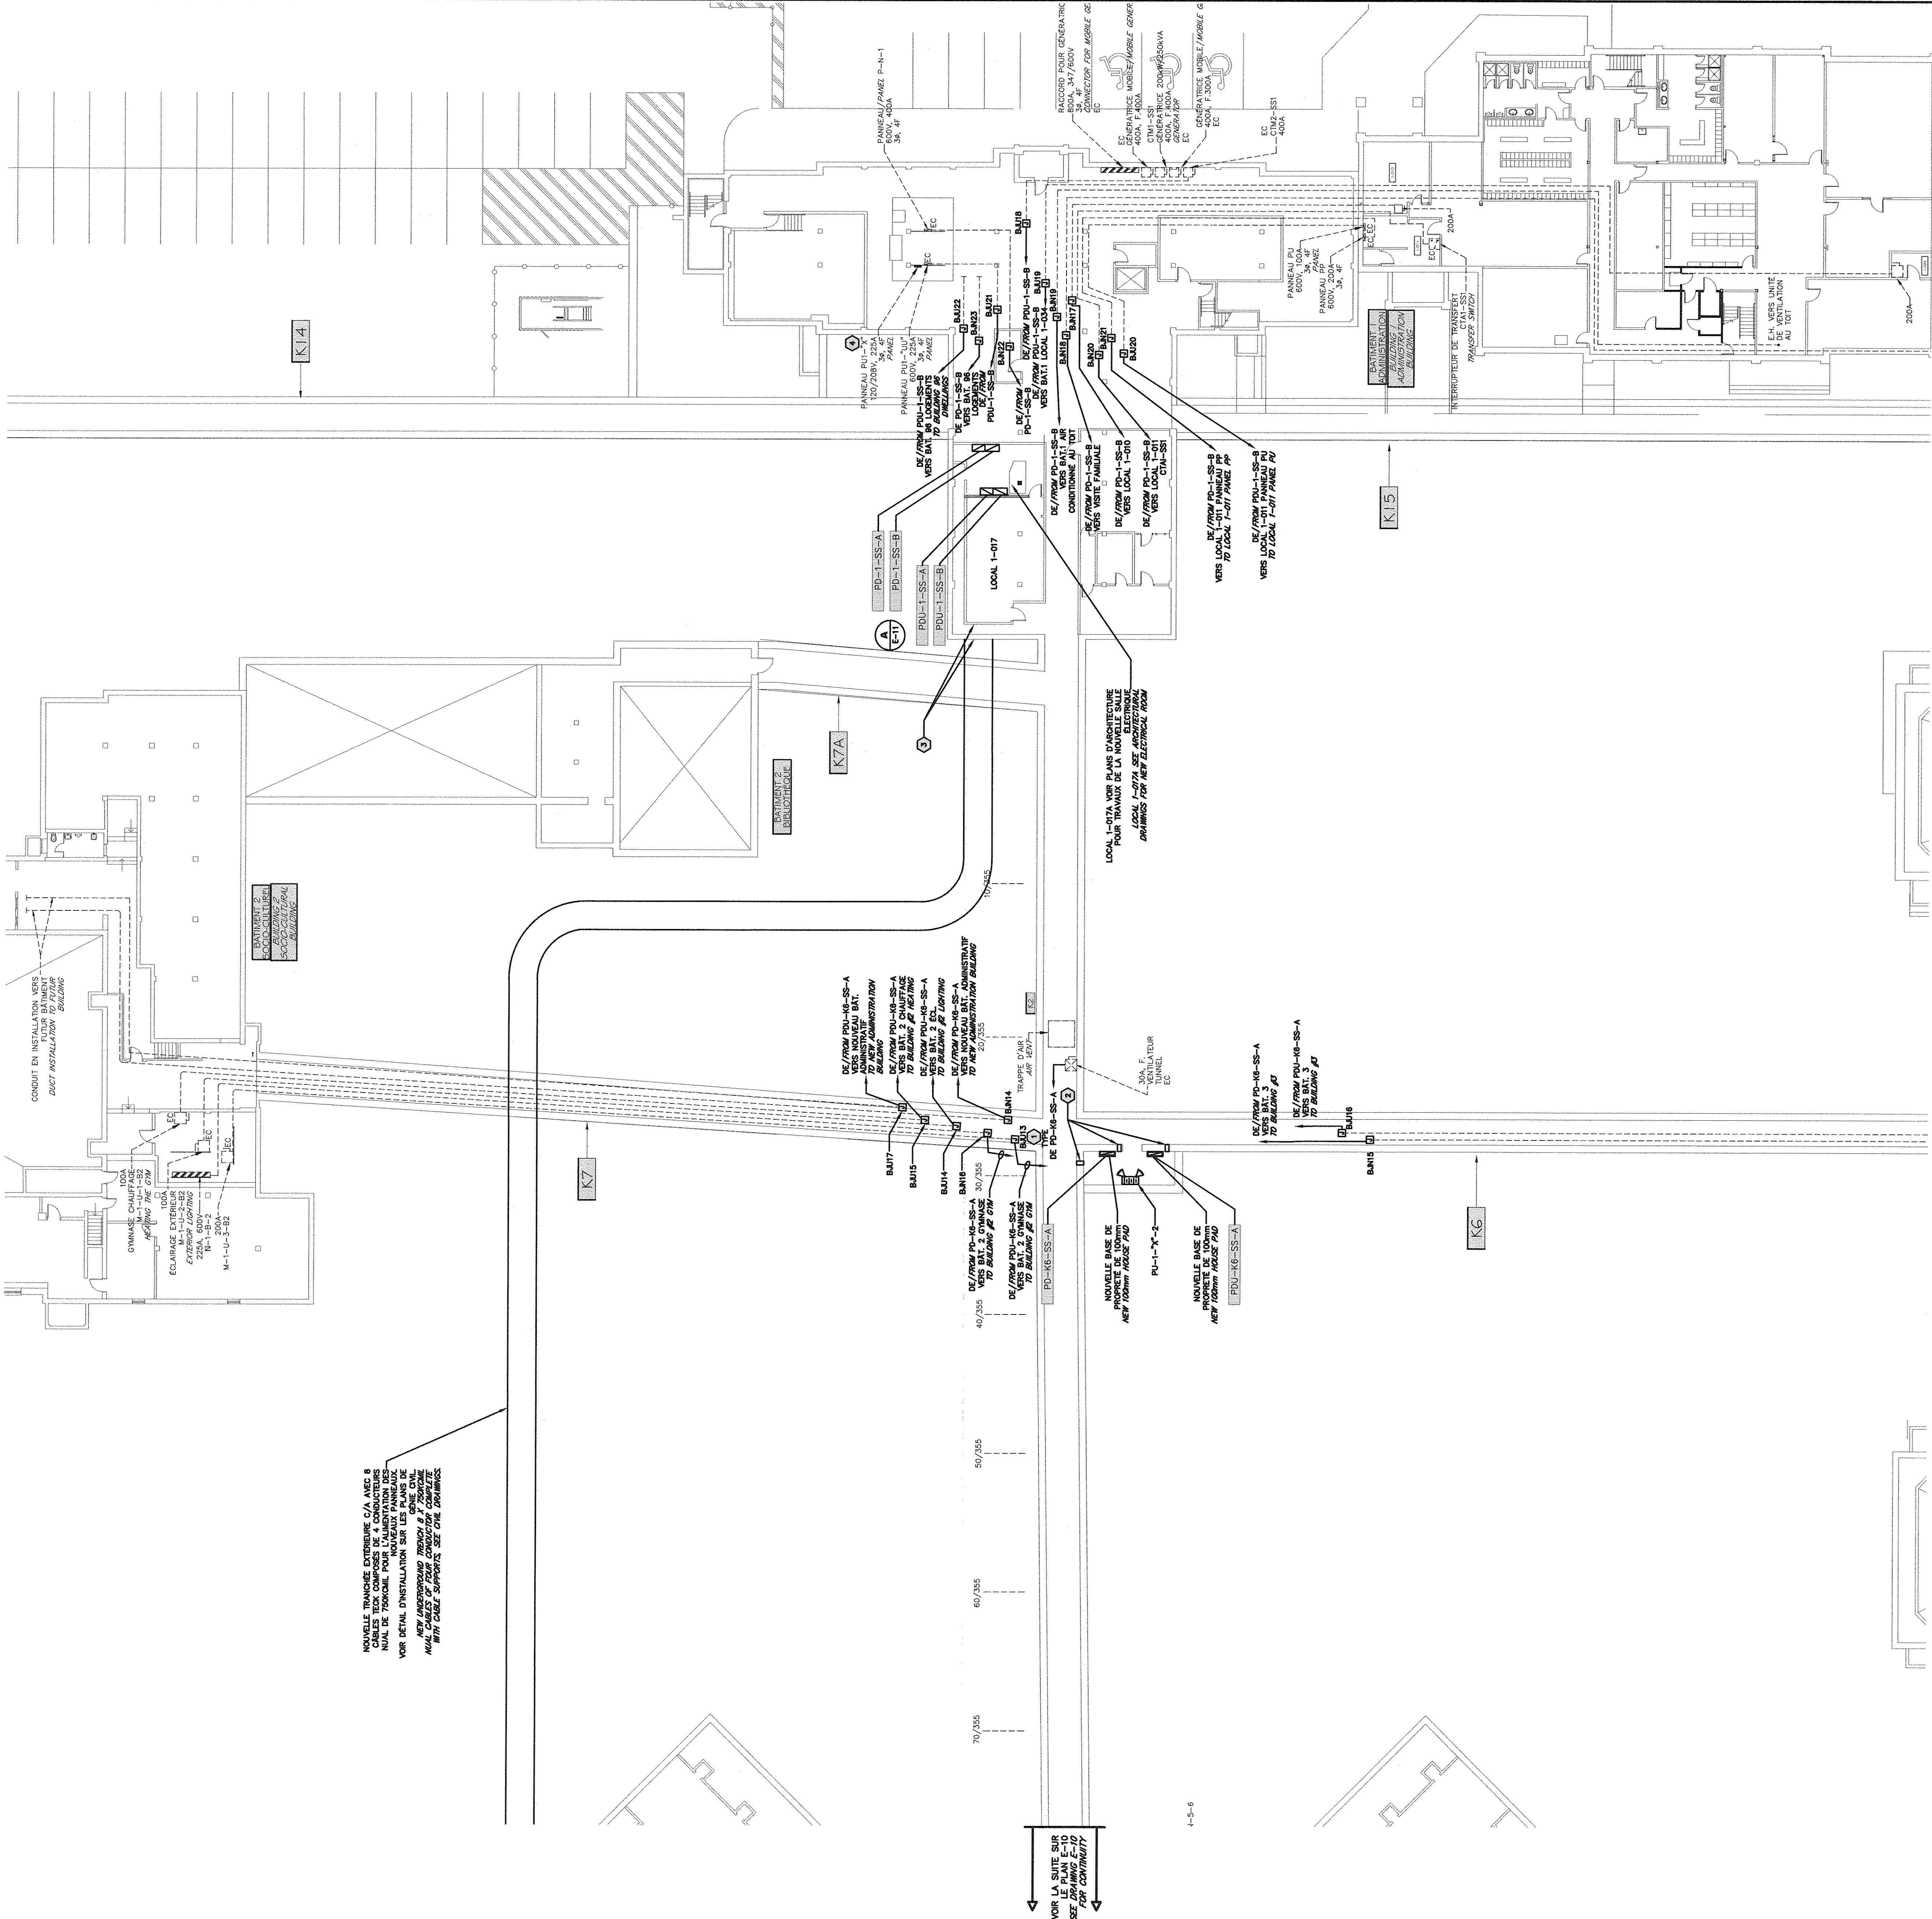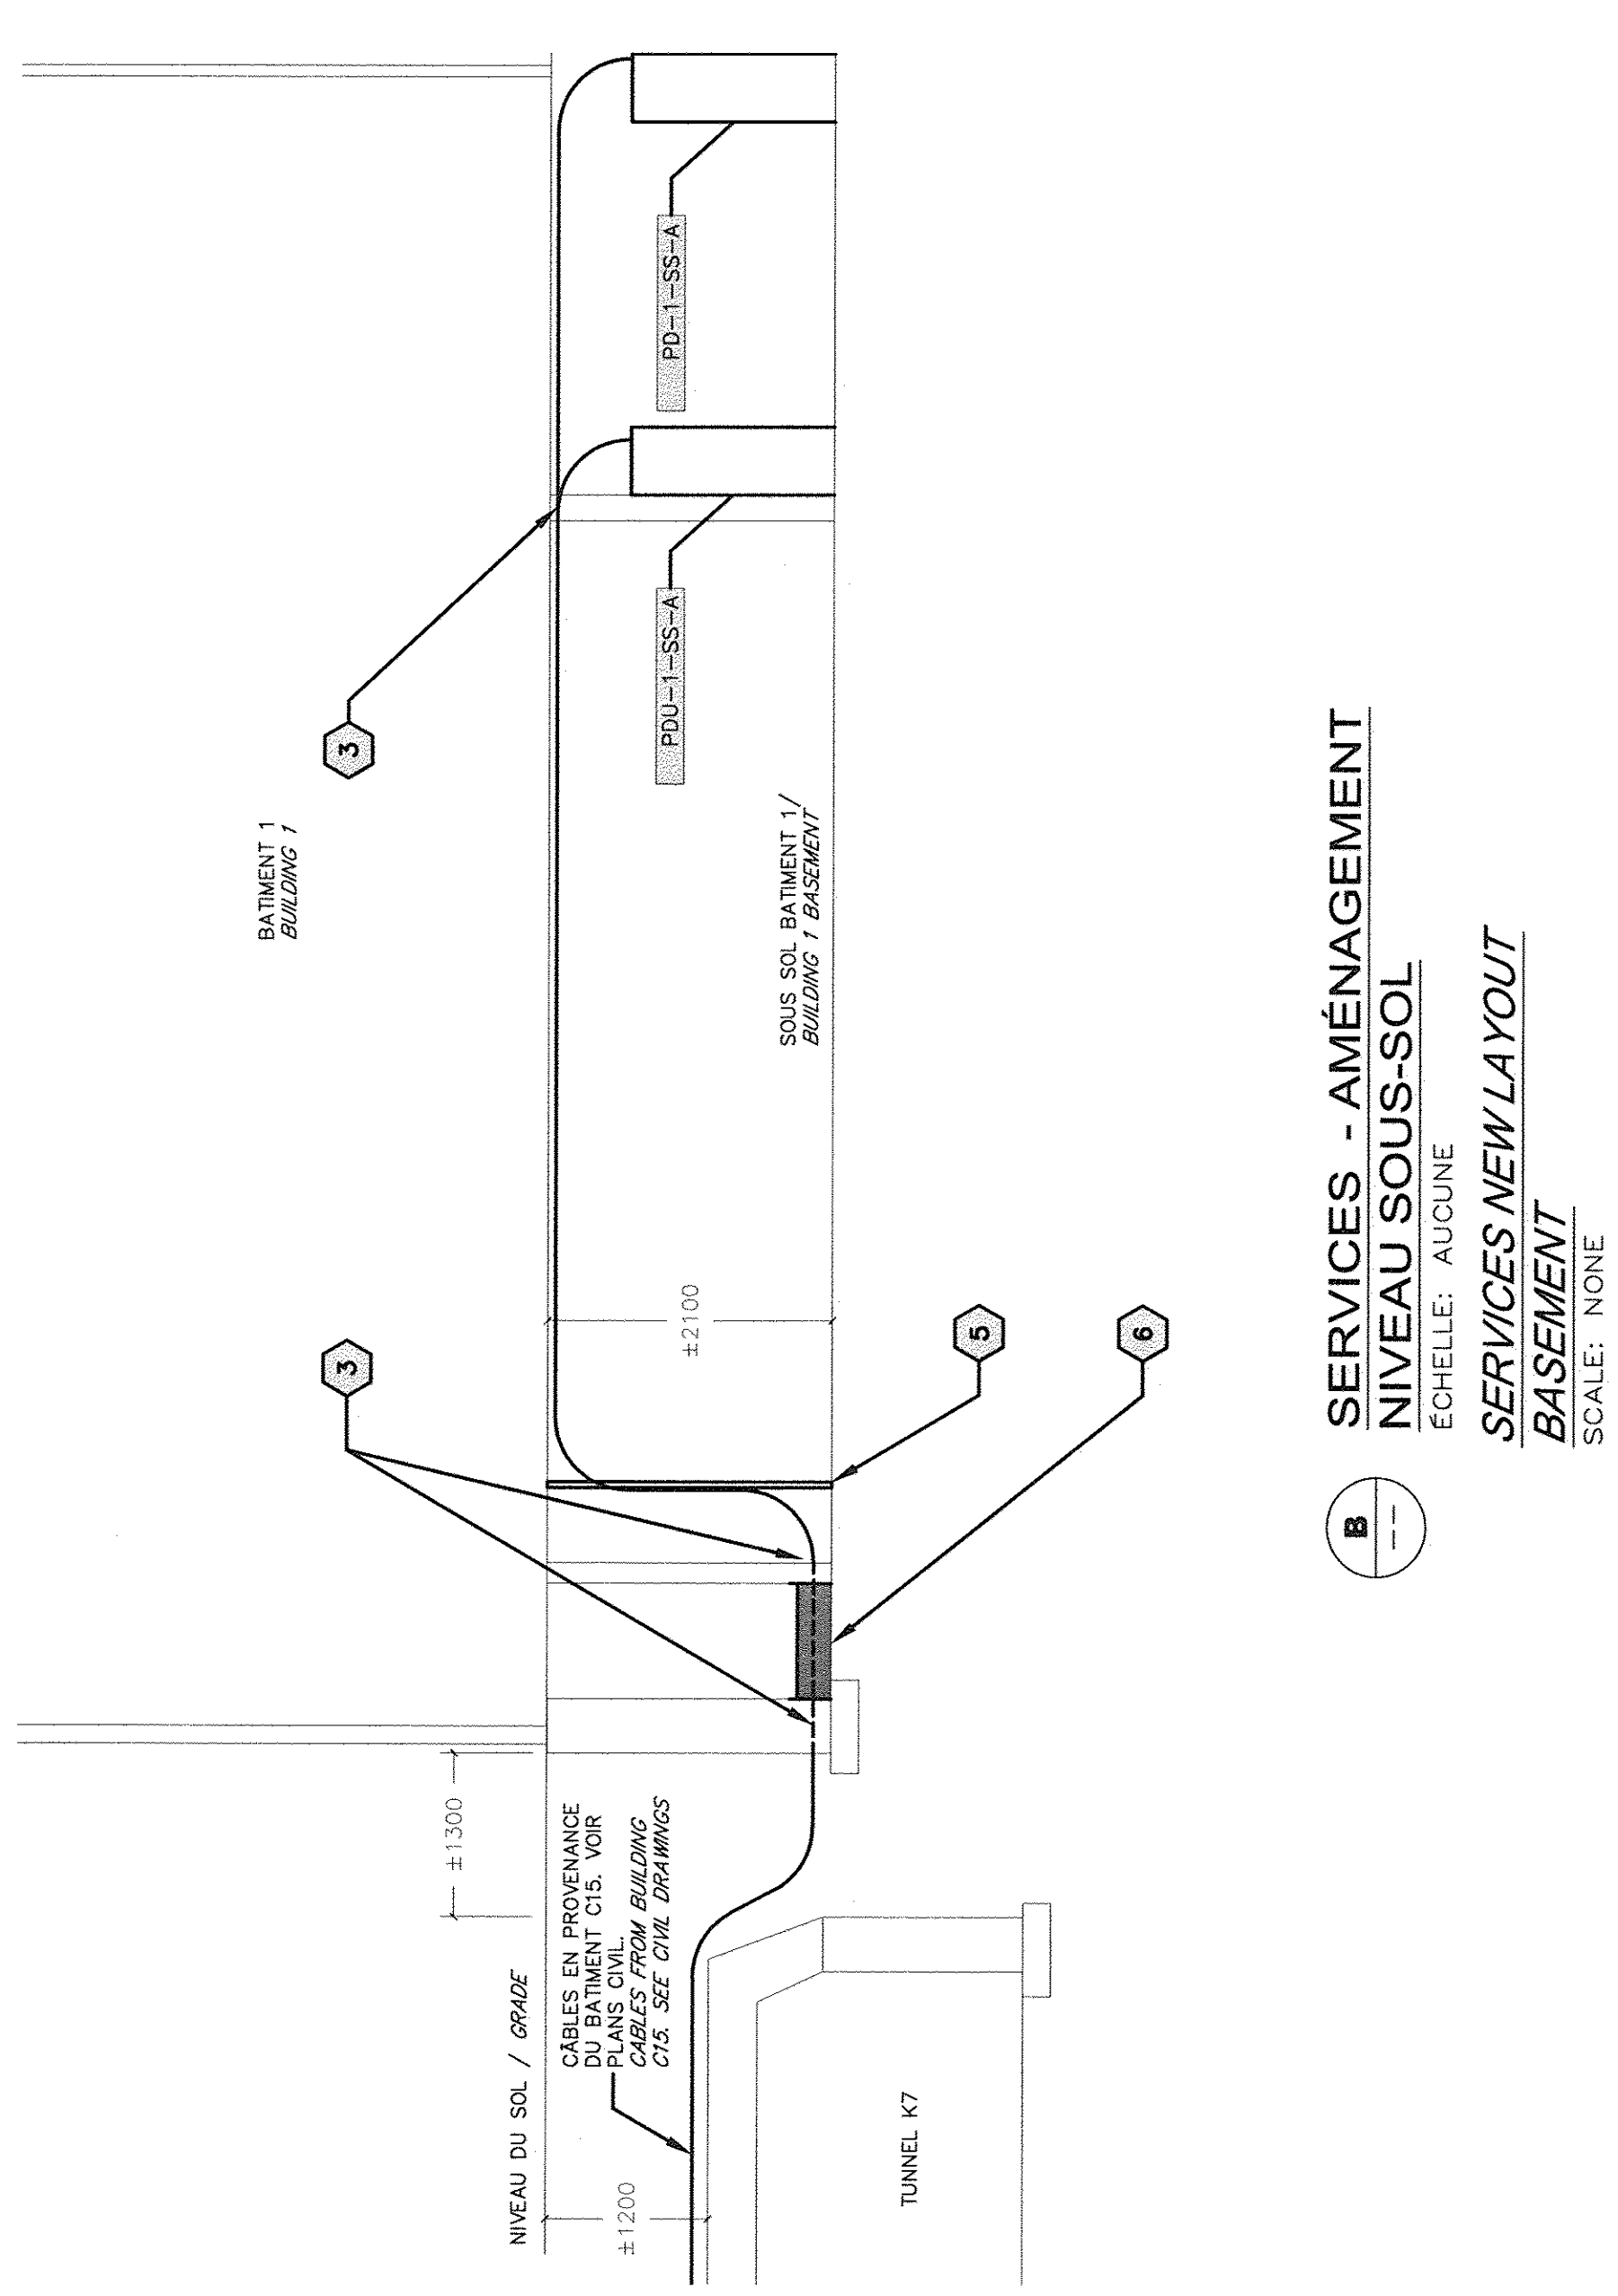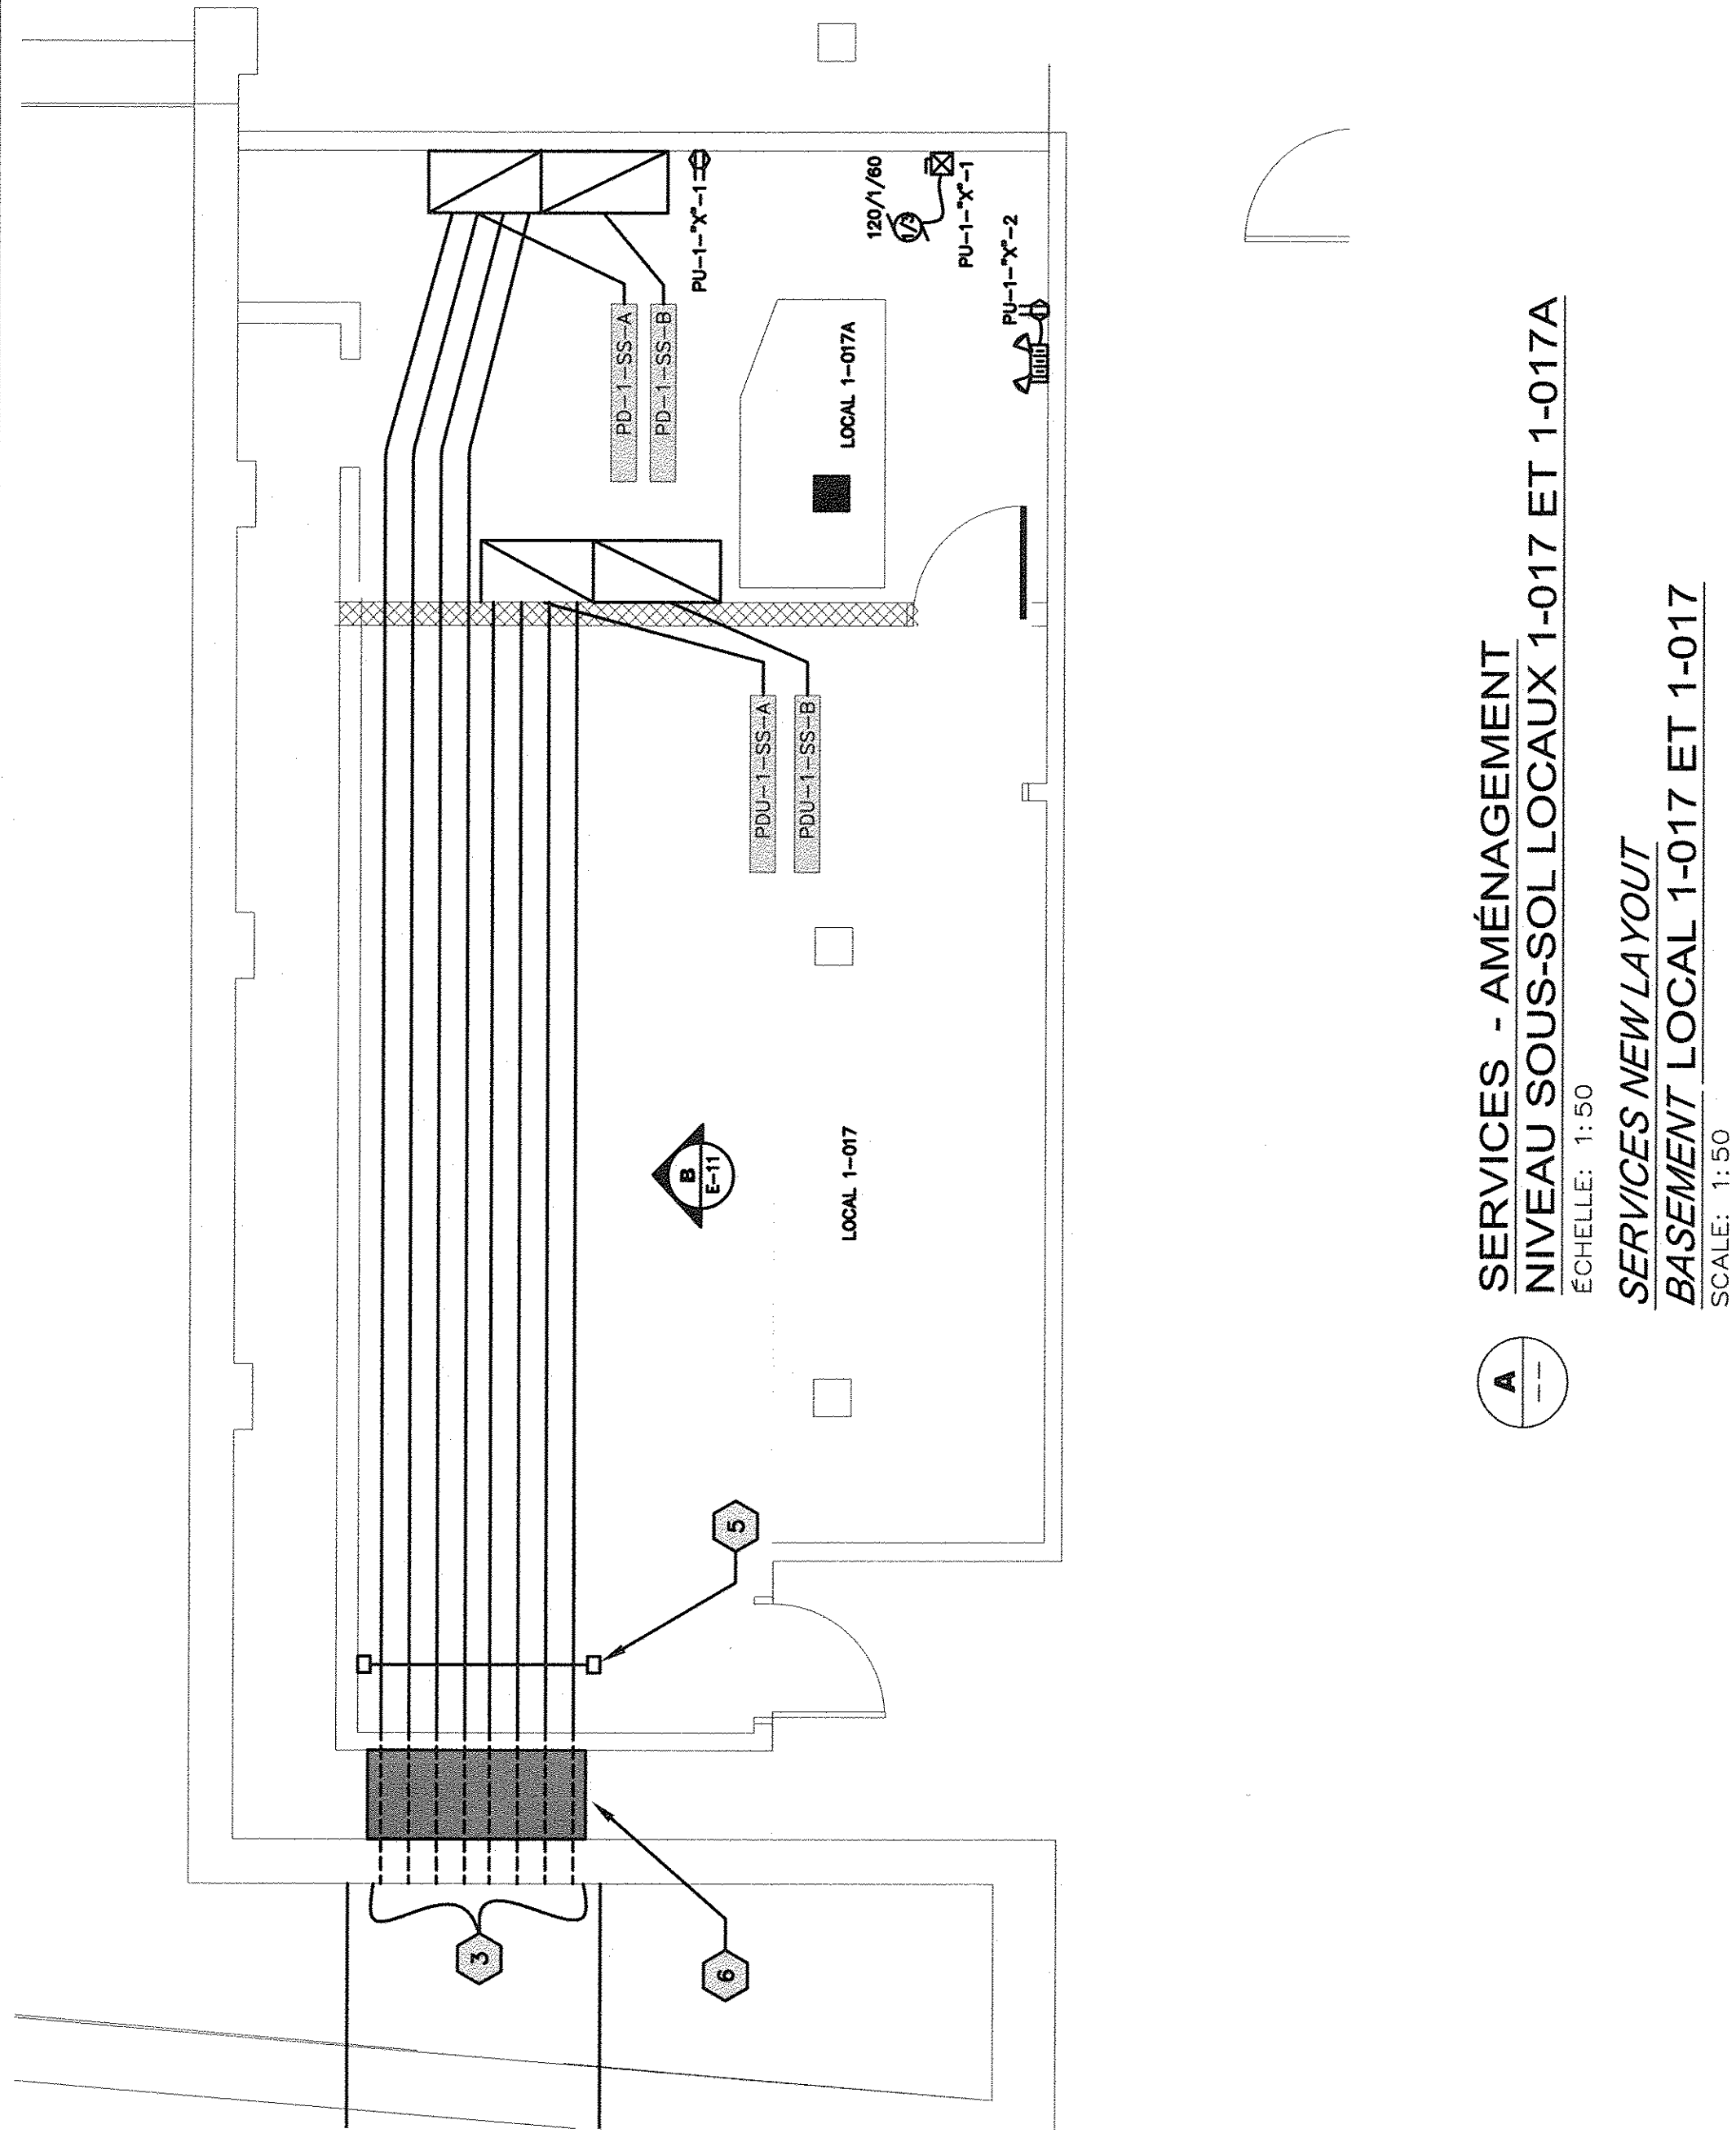

**SERVICES - AMÉNAGEMENT
NIVEAU SOUS-SOL**
ÉCHELLE: 1: 200

***SERVICES NEW LAYOUT
BASEMENT***
SCALE: 1: 200

 **SERVICES - AMÉNAGEMENT**
NIVEAU SOUS-SOL
ECHELLE: AUCUNE
SERVICES NEW LAYOUT
BASEMENT
SCALE: NONE

