

LÉGENDE:

POSITION ET ORIENTATION DE LA PRISE DE VUE

LEGEND:

POSITION AND ORIENTATION OF POINT OF VIEW

NOTE(S) GÉNÉRALE(S) / GENERAL NOTE(S)

- POUR VISUALISER LES PHOTOS CONSULTER L'ANNEXE A DE LA SECTION DE DEVIS '02 41 17 DÉMOLITION SÉLECTIVE'

GENERAL NOTES

- REFER TO APPENDIX A SPECIFICATIONS SECTION '02 41 17 SELECTIVE DEMOLITION' TO SEE PICTURES

NOTES SPÉCIFIQUES:

- 1 VENTILATEUR D'ÉVACUATION  
COOK 1/3 HP  
1150 CPM @ PS 0.25  
NOV 2017  
MODÈLE # : 1805W 18510D
- 2 VOIR LES PHOTOS #9406, #9408
- 3 VUE À PARTIR DU VIDE SANITAIRE
- 4 ACCÈS AU VIDE SANITAIRE

SPECIFIC NOTES:

- 1 EXHAUST FAN  
COOK 1/3 HP  
1150 CPM @ SP 0.25  
NOV 2017  
# MODEL : 1805W 18510D
- 2 SEE PICTURES #9406, #9408
- 3 VIEW FROM CRAWL SPACE
- 4 ACCESS TO CRAWL SPACE

DÉMOLITION:

SANS S'Y LIMITER, DÉMOLIR TOUS LES RÉSEAUX DE CVCA TEMPORAIRES ET EXISTANTS, INCLUANT: SYSTÈME CVCA, GAINES ET ACCESSOIRES, SUPPORTS, PRISES D'AIR, PERSIENNES, CHEMINÉES ET AUTRES. UNE FOIS LA DÉMOLITION DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS TERMINÉE, OBTURER TOUTES LES OUVERTURES DE L'ENVELOPPE À L'ÉPREUVE DES INTÉMPÉRIES.

DEMOLITION:

WITHOUT LIMITATION, DEMOLISH ALL TEMPORARY AND EXISTING HVAC NETWORKS, INCLUDING: HVAC SYSTEM, DUCTS AND ACCESSORIES, SUPPORTS, AIR INLET S, LOUVERS, CHIMNEYS AND OTHERS. ONCE DEMOLITION OF EXTERIOR UNITS IS COMPLETE, SEAL AND WEATHERPROOF ALL OPENINGS.

PRÉCAUTIONS:

TOUTES LES PEINTURES EXISTANTES SONT CONSIDÉRÉES COMME CONTENANT DU PLOMB. TOUTE INTERVENTION OU TOUT CONTACT AVEC LES PEINTURES DEVONT ÊTRE RÉALISÉS SELON LA SECTION DE DEVIS 02\_83\_12 - ENLEVEMENT DE REVÊTEMENTS DE PEINTURE À BASE DE PLOMB - PRÉCAUTIONS MAXIMALES.

TOUS LES MATÉRIAUX CIMENTAIRES, ENDUITS CIMENTAIRES SOUS LE PLÂTRE, DÉBRIS CIMENTAIRES, POISSIÈRES ET PARTICULES RÉSIDUELLES SONT CONSIDÉRÉS COMME CONTENANT DE L'AMIANTE. TOUTE INTERVENTION OU TOUT CONTACT AVEC CES MATÉRIAUX DEVONT ÊTRE RÉALISÉS SELON LA SECTION DE DEVIS 02\_82\_00.03 - DÉSAMANTAGE - PRÉCAUTIONS MAXIMALES.

PRECAUTIONS:


ALL EXISTING PAINT IS CONSIDERED TO CONTAIN LEAD. ALL INTERVENTIONS OR CONTACT WITH THIS PAINT MUST BE DONE ACCORDING TO SPECIFICATIONS SECTION 02\_83\_12 - REMOVAL OF LEAD-CONTAINING PAINT COATINGS - MAXIMUM PRECAUTIONS

ALL CEMENT MATERIALS, CEMENT COATINGS UNDER PLASTER, CEMENT DEBRIS, RESIDUAL DUST AND PARTICLES ARE CONSIDERED TO CONTAIN ASBESTOS. ALL INTERVENTIONS OR CONTACT WITH THESE MATERIALS MUST BE DONE ACCORDING TO SPECIFICATIONS SECTION 02\_82\_00.03 - ASBESTOS REMOVAL - MAXIMUM PRECAUTIONS.

CE PLAN EST ÉMIS POUR FINS DE DÉMOLITION. IL CONSTITUE UN INVENTAIRE DES INSTALLATIONS PRINCIPALES EXISTANTES, GÉNÉRALEMENT VÉRIFIÉES EN RAPPORT AVEC LES MODIFICATIONS MONTREES SUR LA VERSION "MODIFIÉ" DE CE PLAN ET DONT LES CONDITIONS RÉELLES DOIVENT ÊTRE CONSTATÉES SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR.


THIS DRAWING IS ISSUED FOR DEMOLITION PURPOSES. IT REPRESENTS AN INVENTORY OF THE MAIN EXISTING INSTALLATIONS, GENERALLY VERIFIED IN CONNECTION WITH THIS DRAWING'S "MODIFIED" VERSION, AND OF WHICH THE GENUINE CONDITIONS MUST BE OBSERVED ON THE SITE BY THE CONTRACTOR.

DÉMOLITION / DEMOLITION

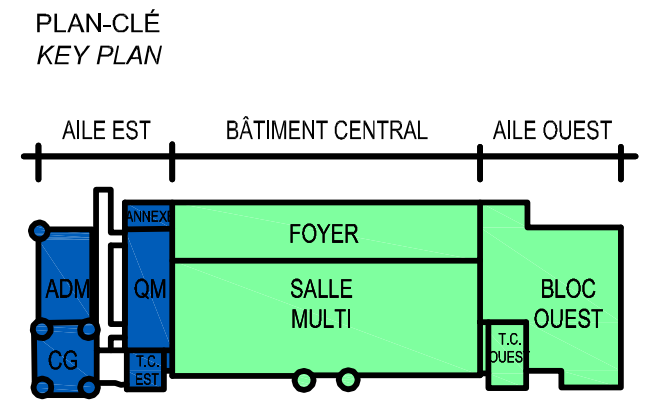

ARCHITECTURE <b>A4S-DPS-STON ARCHITECTES</b> 2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC) G1E 3J3 Tél. (418) 626.8224
STRUCTURE ET CIVIL <b>BPR BÂTIMENT INC</b> 4555, boul. Villerie-Hamel Québec (QC), G1P 2J7 Tél. (418) 871-8151
MÉCANIQUE <b>PAGEAUMOREL EXPERTS-CONSEIL</b> 210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110 Montréal, Québec Canada, H2P 1G8 Tél. (514) 382.5150
ELECTRICITÉ <b>DESSAU INC. EXPERTS-CONSEIL</b> 1080 University, Suite 600 Montréal, Québec, Canada H3B 4V3
PLOMBERIE <b>DESSAU INC. EXPERTS-CONSEIL</b> 1080 University, Suite 600 Montréal, Québec, Canada H3B 4V3
PROTECTION INCENDIE <b>DESSAU INC. EXPERTS-CONSEIL</b> 1080 University, Suite 600 Montréal, Québec, Canada H3B 4V3
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR <b>OPTION aménagement</b> 225, De Saint-Vallier Est, Québec (Québec) G1K 3P2 Tél. (418) 640-5519
SERVICES ALIMENTAIRES <b>WSP Canada Inc.</b> 5355, boul. des Grands Québec (Québec) G2J 1C8 Tél. : (418) 623-7066

SCEAUX / STAMPS

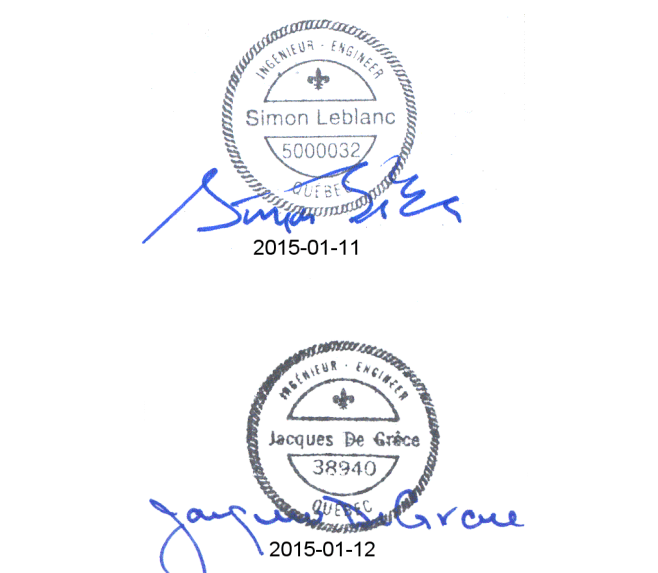



CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ  
À DES FINS DE CONSTRUCTION OU  
D'INSTALLATION.  
THIS DRAWING SHALL NOT BE USED  
FOR CONSTRUCTION OR  
INSTALLATION PURPOSES

0	Émis pour soumission Issued for tender	15-01-12
	Émis pour SR4 - 80% Issued for SR4 - 80%	14-10-31


No	Description	Date
Révisions / Revisions		
Projet	TPSGC / PWGSC 805 AVENUE VILFRID LAURIER, QUÉBEC G1P 2B6	Projet
RECONSTRUCTION DU MANÈGE MILITAIRE DE LA GRANDE ALLÉE DE QUÉBEC		
RECONSTRUCTION OF THE GRANDE ALLÉE ARMOURY		

Design	Drawing
VENTILATION SOUS-SOL SECTEUR EST	
VENTILATION BASEMENT EAST SECTOR	
Conçu par	J.F.DE.
Designed By	(aaaaa/mmm)
Dessiné par	C.G.D.
Drawn By	(aaaaa/mmm)
Approuvé par	S.L.E.
Approved By	(aaaaa/mmm)
Date	(aaaaa/mmm)
Scénario	Tender
EMIS POUR SOUMISSION / ISSUED FOR TENDER	
Administrateur des projets	Project Manager
No du projet	Project no
R.0035921.300	X:2631-000-00
TPSGC	PWGSC
Client	Client
Norm du fichier	File name
M-014-MV-M-S101	
No. de plan ou dessin	Drawing or plan no
MV-D-S101	
Echelle	Scale
1:100	
No. de la feuille	Sheet no
M-014	



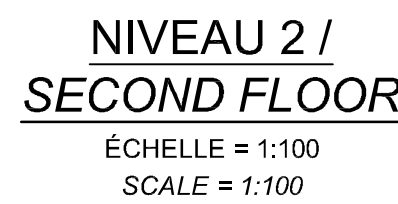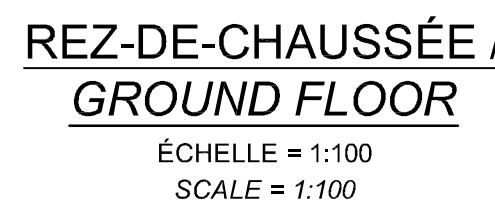



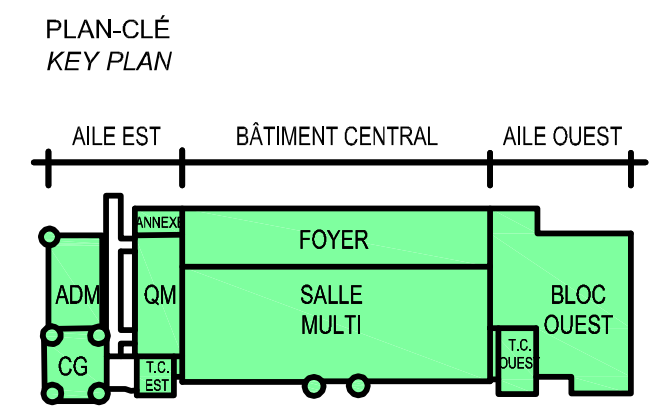

ARCHITECTURE <b>A&amp;S-HS-STGM ARCHITECTES</b> 2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC) G1E 3J3 Tél. (418) 626.8224
STRUCTURE ET CIVIL <b>BPR BÂTIMENT INC.</b> 4555, boul. Wilfrid-Hamel Québec (QC), G1P 2J7 Tél. (418) 871-8151
MÉCANIQUE <b>PAGEAUMOREL EXPERTS-CONSEIL</b> 210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110 Montréal, Québec Canada, H2P 1C8 Tél. (514) 382.5150
ELECTRICITÉ <b>DESSAU INC. EXPERTS-CONSEIL</b> 1080 University, Suite 600 Montréal, Québec, Canada H3B 4V3
PLOMBERIE <b>DESSAU INC. EXPERTS-CONSEIL</b> 1080 University, Suite 600 Montréal, Québec, Canada H3B 4V3
PROTECTION INCENDIE <b>DESSAU INC. EXPERTS-CONSEIL</b> 1080 University, Suite 600 Montréal, Québec, Canada H3B 4V3
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR <b>OPTION aménagement</b> 225, De Saint-Vallier Est, Québec (Québec) G1K 3P2 Tél. : (418) 640-0519
SERVICES ALIMENTAIRES <b>WSP Canada Inc.</b> 5355, boul. des Grands Québec (Québec) G2J 1C8 Tél. : (418) 623-7066

SCEAUX / STAMPS



CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ  
À DES FINS DE CONSTRUCTION OU  
D'INSTALLATION.  
THIS DRAWING SHALL NOT BE USED  
FOR CONSTRUCTION OR  
INSTALLATION PURPOSES

O	Émis pour soumission Issued for tender	15-01-12
	Émis pour SR4 - 60% Issued for SR4 - 60%	14-10-31

No	Description Révisions / Revisions	Date
Projet	TPSGC / PWGSC 805 AVENUE WILFRID LAURIER, QUÉBEC G1R 2B6	Projet
	RECONSTRUCTION DU MANÈGE MILITAIRE DE LA GRANDE ALLÉE DE QUÉBEC RECONSTRUCTION OF THE GRANDE ALLÉE ARMOURY	

Dessin		Drawing	
VENTILATION NIVEAU 3 SECTEUR EST			
VENTILATION LEVEL 3 EAST SECTOR			
Compu par J.F.DE.		Designed By	
Date		(aaaa/mm/jj)	
Dessiné par C.G.D.		Drawn By	
Date		(aaaa/mm/jj)	
Approuvé par S.I.E.		Approved By	
Date		(aaaa/mm/jj)	
Soumission		Tender	
EMIS POUR SOUMISSION / ISSUED FOR TENDER			
Administrateur des projets		Project Manager	
No du projet	Project no	No du projet	Project no
R.0035921.300	X:2631-000-00	TPSGC	Client
PWGSC	Client	Client	Client
Nom du fichier	File name	Echelle	Scale
M-016-MV-M-0301		1:100	
No de plan ou dessin	Drawing or plan no	No de la feuille	Sheet no
MV-D-0301		M-016	

## LÉGENDE:

→ POSITION ET ORIENTATION DE LA PRISE  
DE VUE

## LEGEND:

→ POSITION AND ORIENTATION OF POINT  
OF VIEW

## NOTE(S) GÉNÉRALE(S) / GENERAL NOTE(S):

- POUR VISUALISER LES PHOTOS CONSULTER L'ANNEXE A DE  
LA SECTION DE DEVIS "02 41 17 DÉMOLITION SÉLECTIVE"

## GENERAL NOTES

- REFER TO APPENDIX A SPECIFICATIONS SECTION "02 41 17  
SELECTIVE DEMOLITION" TO SEE PICTURES

## NOTES SPÉCIFIQUES:

① VENTILATEUR D'ÉVACUATION  
COOK 1/3 HP  
1150 CFM @ PS 0.25  
NOV 2010  
MODÈLE # : 1805W 185100

② DÉMANTÈLEMENT DE LA GAINÉ  
JUSQU'AU NIVEAU DE LA PERSIENNE EN  
TOITURE

## SPECIFIC NOTES:

① EXHAUST FAN  
COOK 1/3 HP  
1150 CFM @ SP 0.25  
NOV 2010  
# MODEL : 1805W 185100

② DISMANTLE DUCT UP TO LOUVER AT THE  
ROOF.

## DÉMOLITION:

SANS S'Y LIMITER, DÉMOLIR TOUS LES RÉSEAUX DE CVCA  
TEMPORAIRES ET EXISTANTS, INCLUANT: SYSTÈME CVCA,  
GAINES ET ACCESSOIRES, SUPPORTS, PRISES D'AIR,  
PERSIENNES, CHEMINÉES ET AUTRES. UNE FOIS LA  
DÉMOLITION DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS TERMINÉE,  
OBTURER TOUTES LES OUVERTURES DE L'ENVELOPPE À  
L'ÉPREUVE DES INTÉMPÉRIES.

## DEMOLITION:

WITHOUT LIMITATION, DEMOLISH ALL TEMPORARY AND  
EXISTING HVAC NETWORKS, INCLUDING: HVAC SYSTEM,  
DUCTS AND ACCESSORIES, SUPPORTS, AIR INLET S,  
LOUVERS, CHIMNEYS AND OTHERS. ONCE DEMOLITION OF  
EXTERIOR UNITS IS COMPLETE, SEAL AND  
WEATHERPROOF ALL OPENINGS.

## PRÉCAUTIONS:

TOUTES LES PEINTURES EXISTANTES SONT CONSIDÉRÉES  
COMME CONTENANT DU PLOMB. TOUTE INTERVENTION OU  
TOUT CONTACT AVEC LES PEINTURES DEVONT ÊTRE  
RÉALISÉS SELON LA SECTION DE DEVIS 02\_83\_12 -  
D'INSTALLATION.  
ENLEVEMENT DE REVÊTEMENTS DE PEINTURE À BASE DE  
PLOMB - PRÉCAUTIONS MAXIMALES.

TOUS LES MATÉRIAUX CIMENTAIRES, ENDUITS  
CIMENTAIRES SOUS LE PLÂTRE, DÉBRIS CIMENTAIRES,  
POUSSIÈRES ET PARTICULES RÉSIDUELLES SONT  
CONSIDÉRÉS COMME CONTENANT DE L'AMIANTE. TOUTE  
INTERVENTION OU TOUT CONTACT AVEC CES MATÉRIAUX  
DEVONT ÊTRE RÉALISÉS SELON LA SECTION DE DEVIS  
02\_82\_00.03 - DESAMANTAGE - PRÉCAUTIONS MAXIMALES.

## PRECAUTIONS:


ALL EXISTING PAINT IS CONSIDERED TO CONTAIN LEAD.  
ALL INTERVENTIONS OR CONTACT WITH THIS PAINT MUST  
BE DONE ACCORDING TO SPECIFICATIONS SECTION  
02\_83\_12 - REMOVAL OF LEAD-CONTAINING PAINT  
COATINGS - MAXIMUM PRECAUTIONS

ALL CEMENT MATERIALS, CEMENT COATINGS UNDER  
PLASTER, CEMENT DEBRIS, RESIDUAL DUST AND  
PARTICLES ARE CONSIDERED TO CONTAIN ASBESTOS. ALL  
INTERVENTIONS OR CONTACT WITH THESE MATERIALS  
MUST BE DONE ACCORDING TO SPECIFICATIONS SECTION  
02\_82\_00.03 - ASBESTOS REMOVAL - MAXIMUM  
PRECAUTIONS.


CE PLAN EST ÉMIS POUR FINS DE  
DÉMOLITION. IL CONSTITUE UN  
INVENTAIRE DES INSTALLATIONS  
PRINCIPALES EXISTANTES,  
GÉNÉRALEMENT VÉRIFIÉES EN  
RAPPORT AVEC LES  
MODIFICATIONS MONTRÉES SUR  
LA VERSION "MODIFIÉ" DE CE PLAN  
ET DONT LES CONDITIONS  
RÉELLES DOIVENT ÊTRE  
CONSTATÉES SUR PLACE PAR  
L'ENTREPRENEUR.

THIS DRAWING IS ISSUED FOR  
DEMOLITION PURPOSES. IT  
REPRESENTS AN INVENTORY OF  
THE MAIN EXISTING  
INSTALLATIONS, GENERALLY  
VERIFIED IN CONNECTION WITH  
THIS DRAWING'S "MODIFIED"  
VERSION, AND OF WHICH THE  
GENUINE CONDITIONS MUST BE  
OBSERVED ON THE SITE BY THE  
CONTRACTOR.


DÉMOLITION / DEMOLITION

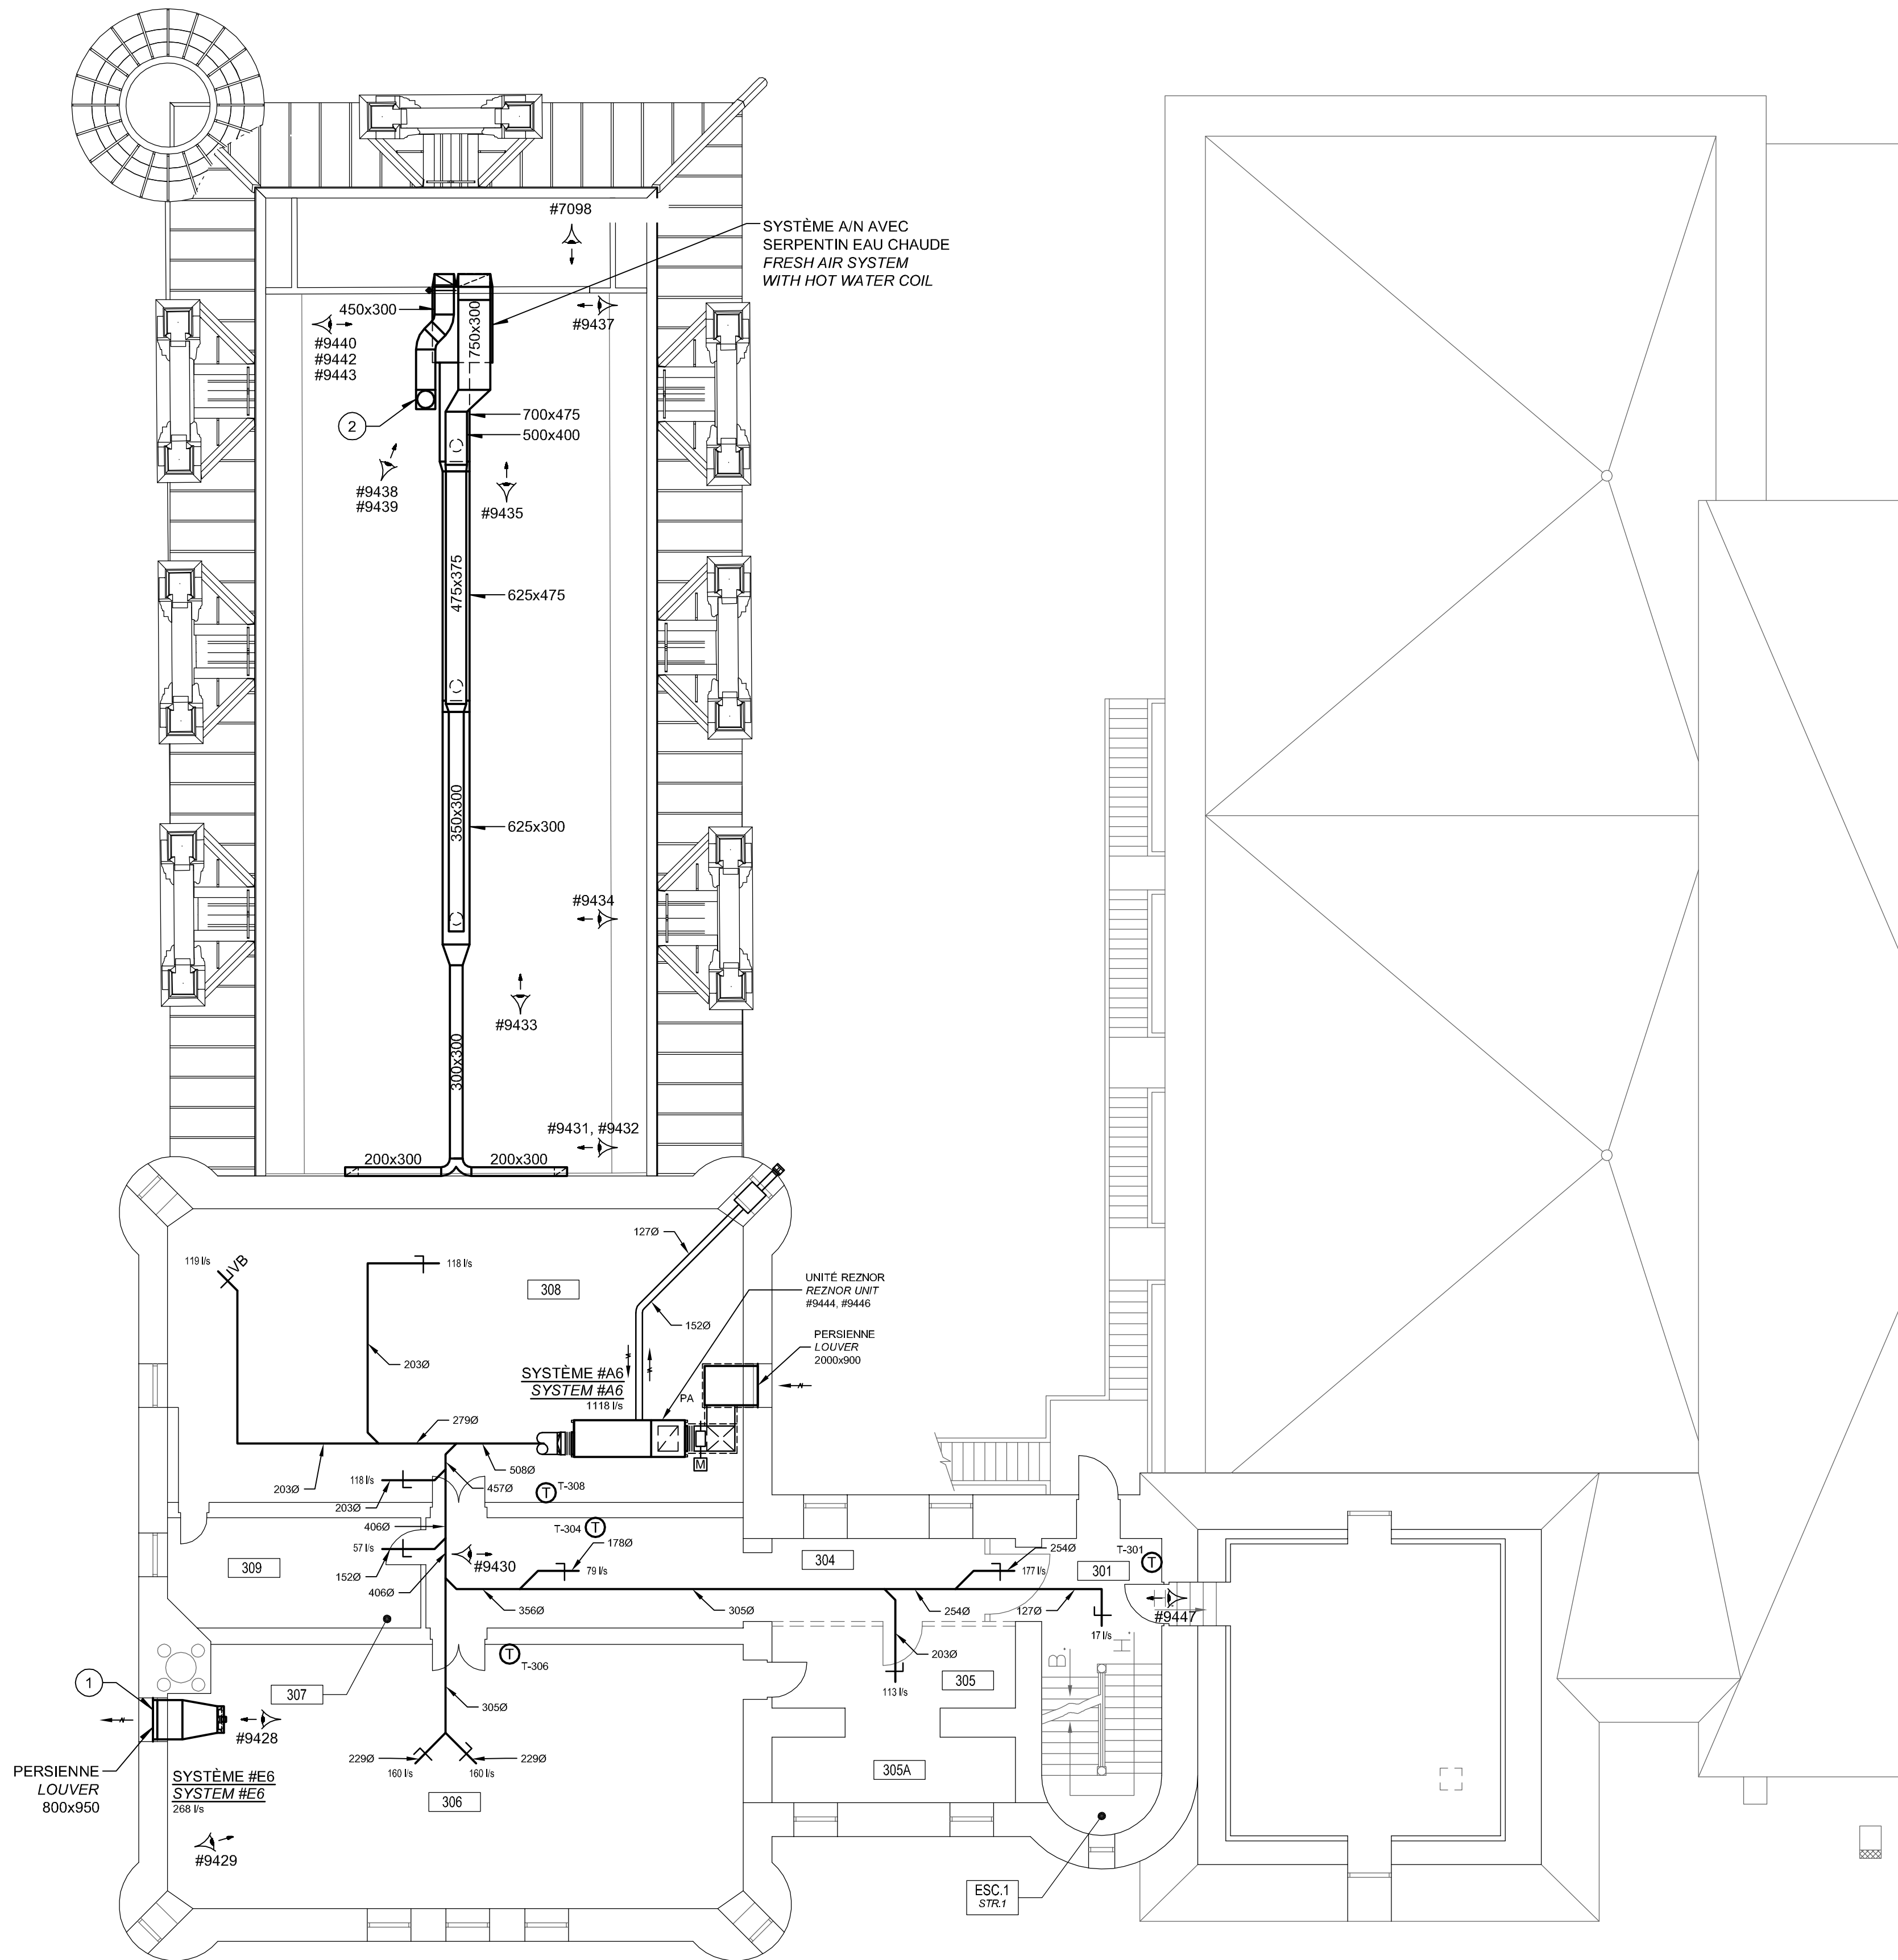



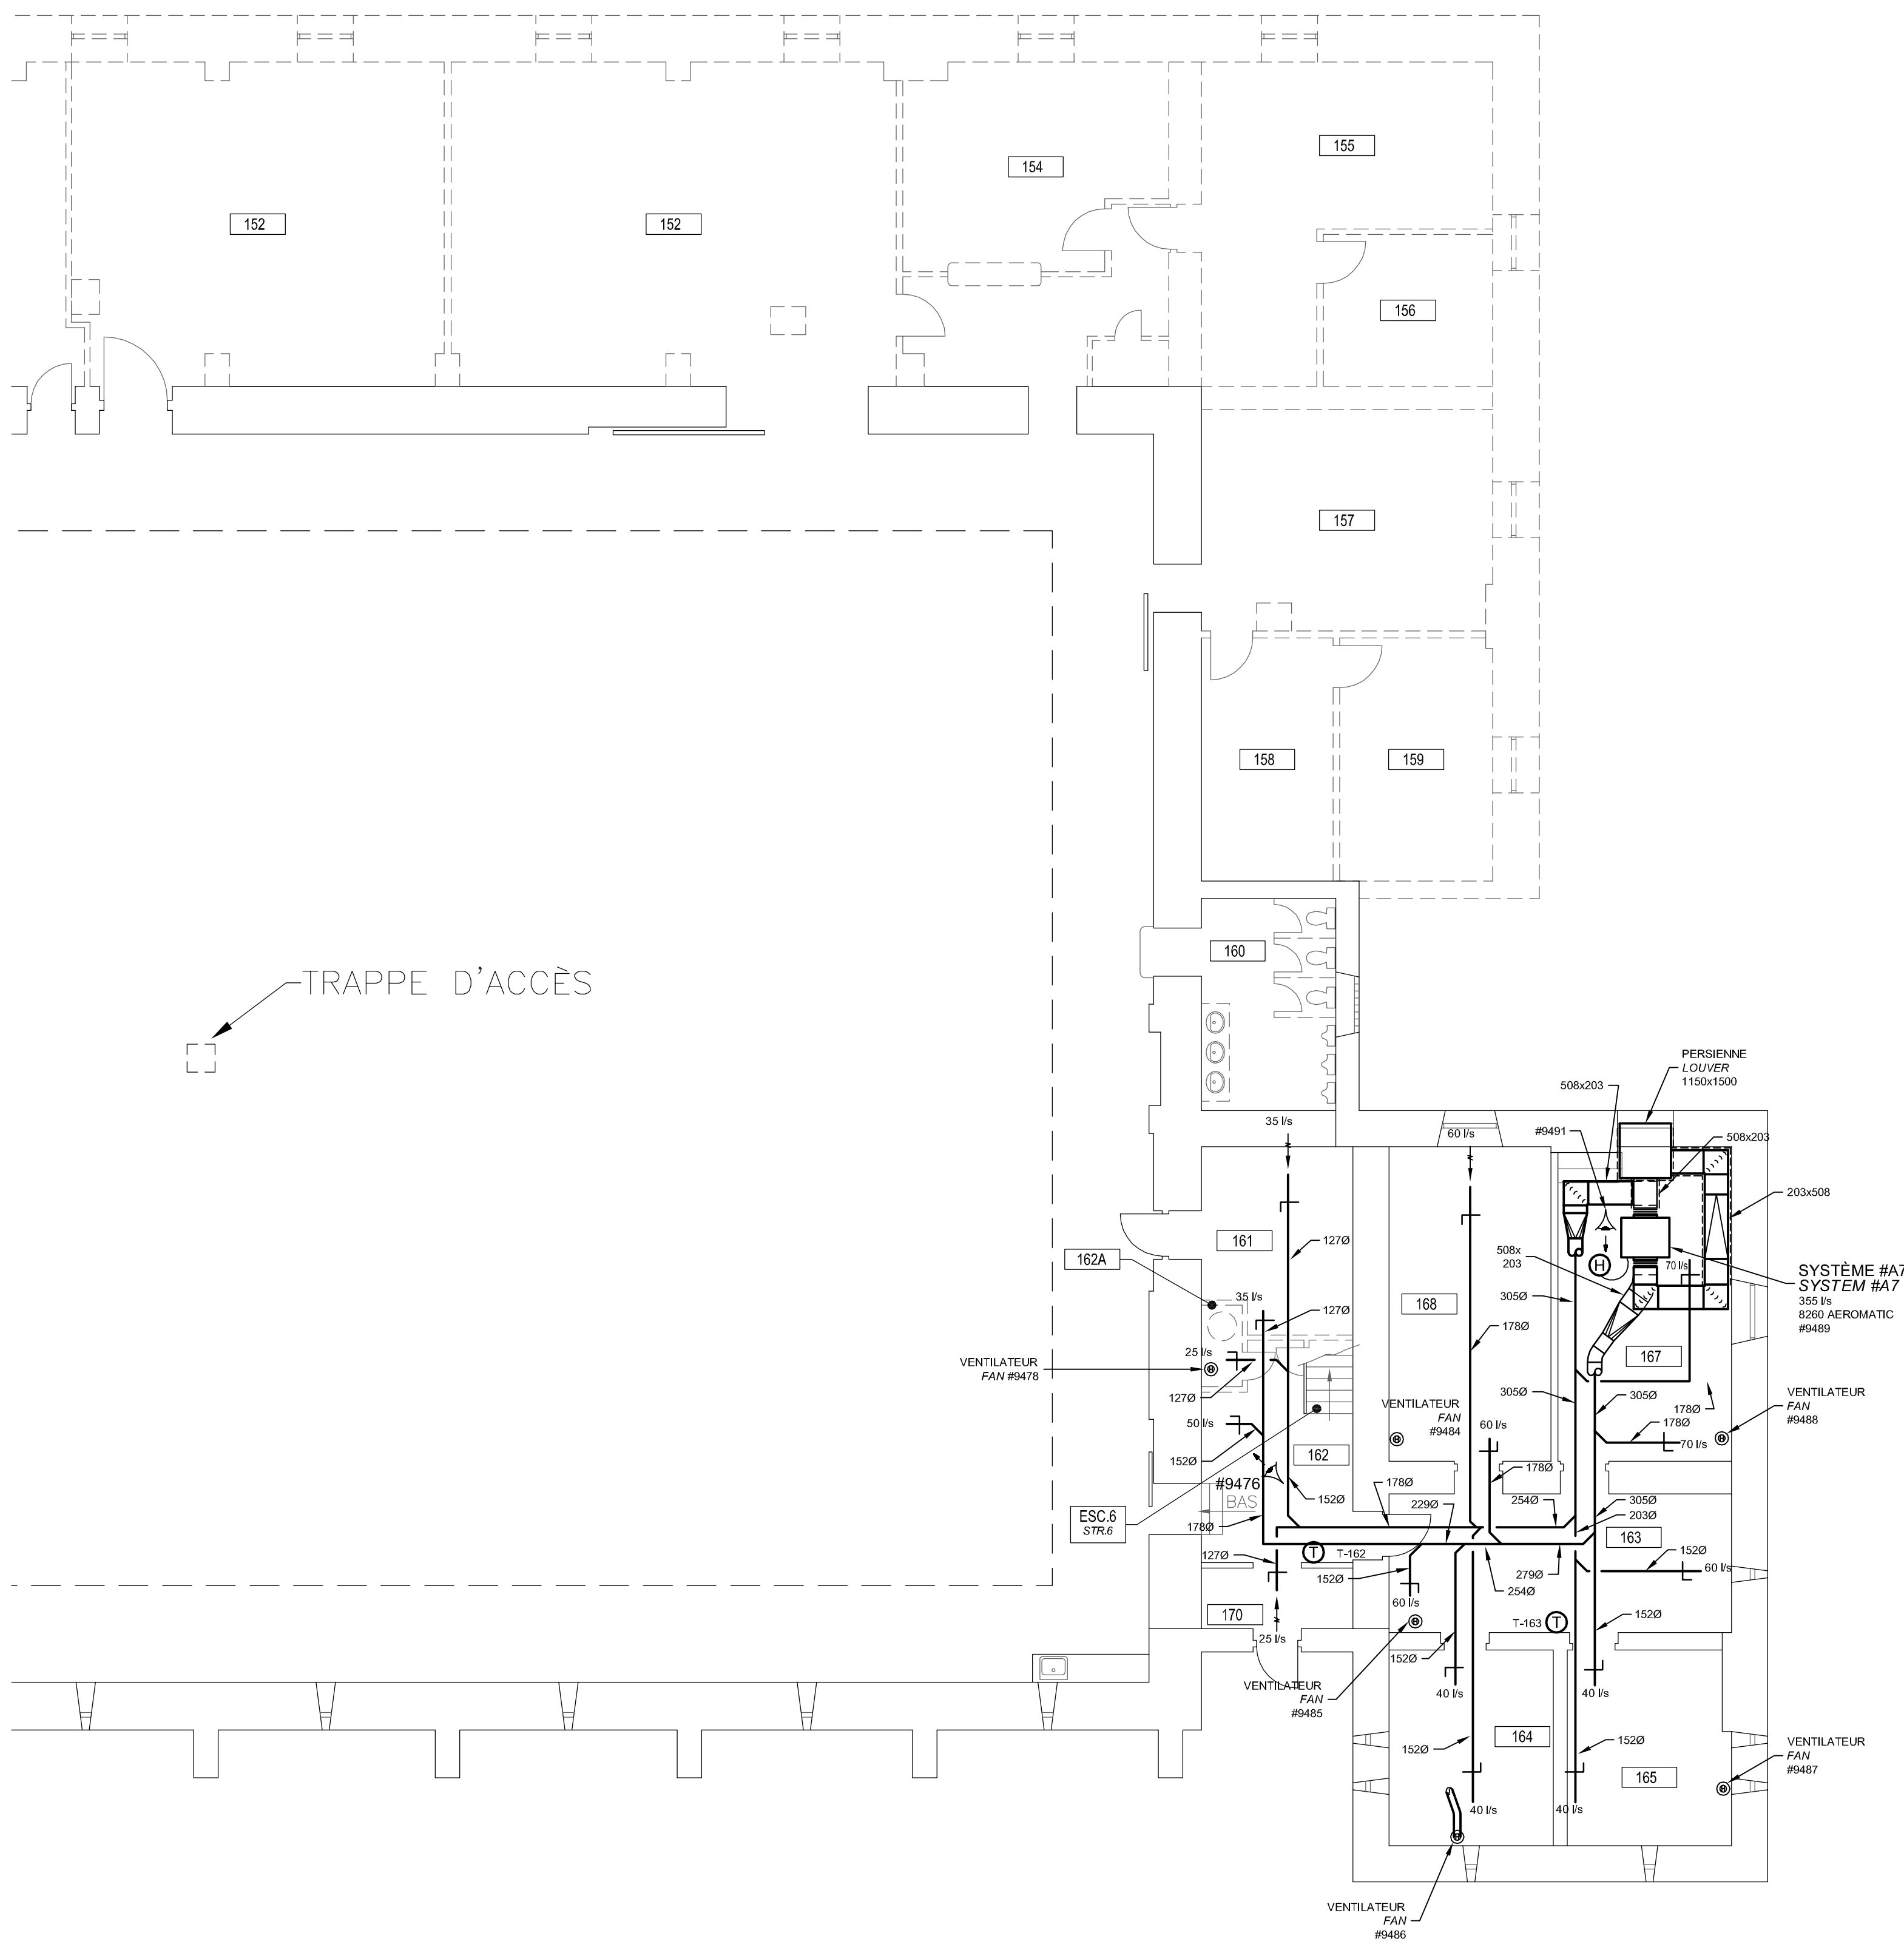

REZ-DE-CHAUSSÉE /  
GROUND FLOOR  
ECHELLE = 1:100  
SCALE = 1:100

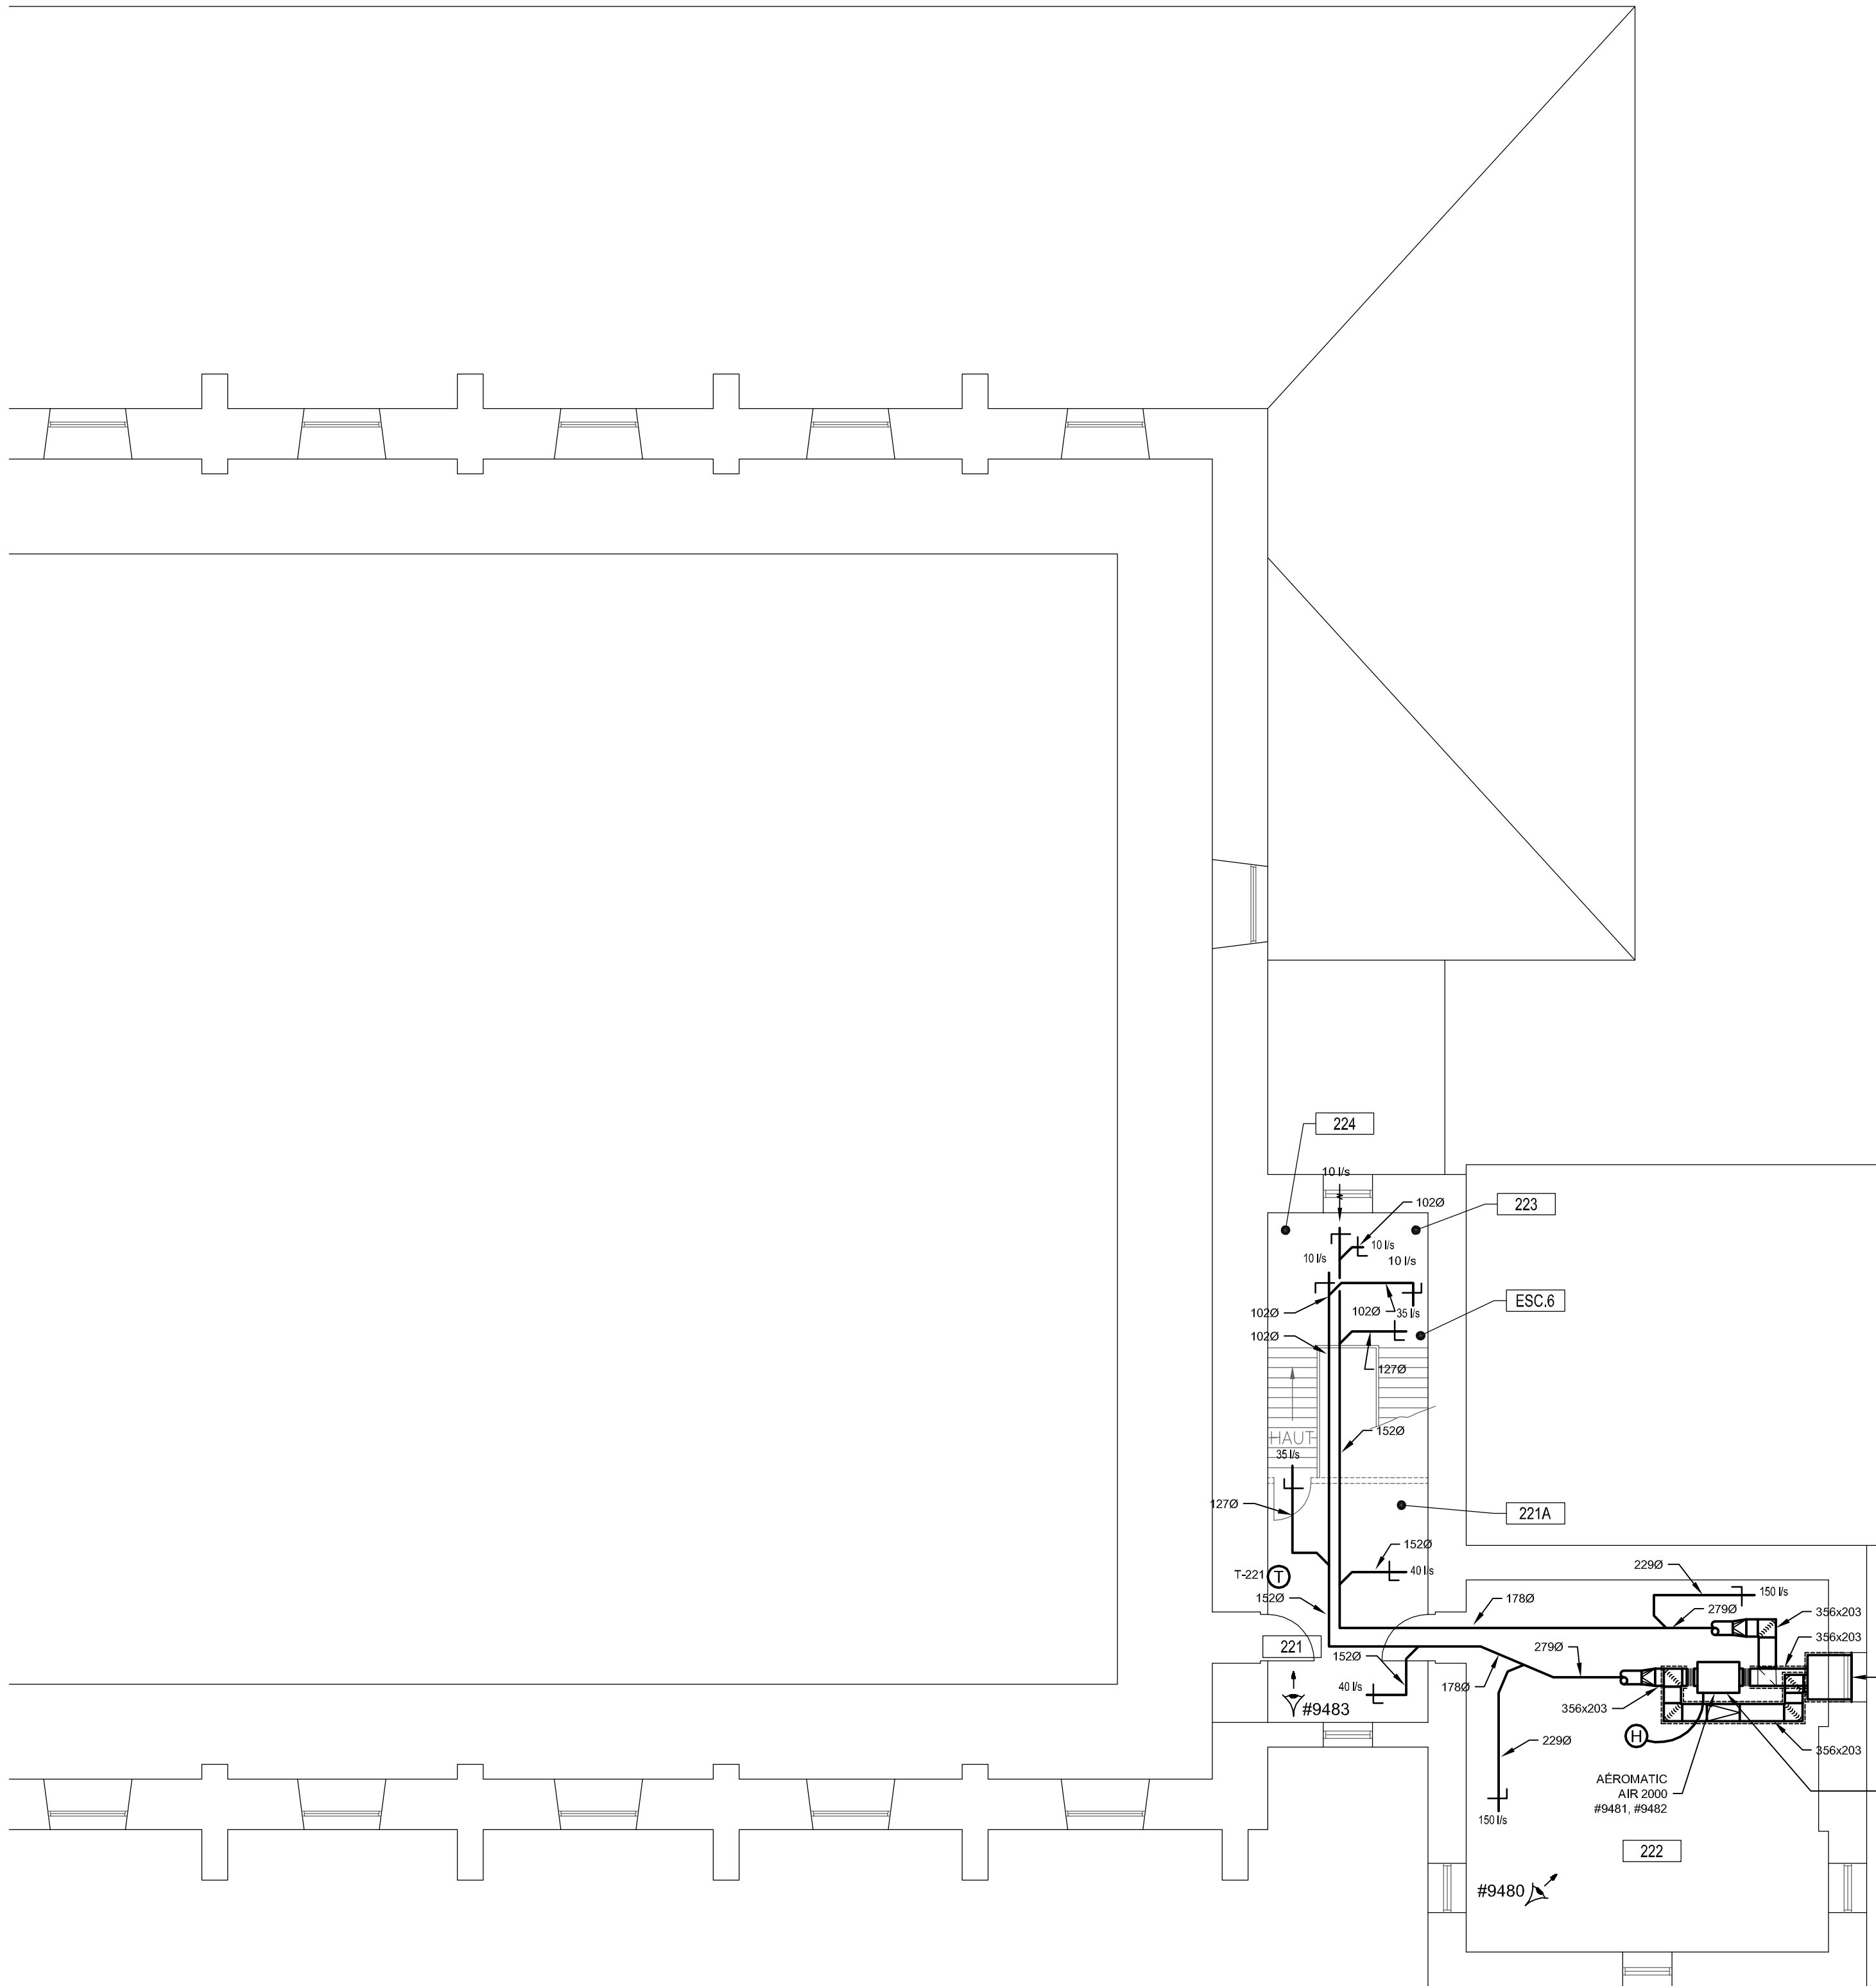

NIVEAU 2 /  
SECOND FLOOR  
ECHELLE = 1:100  
SCALE = 1:100

CE PLAN EST ÉMIS POUR FINS DE  
DÉMOLITION. IL CONSTITUE UN  
INVENTAIRE DES INSTALLATIONS  
PRINCIPALES EXISTANTES.  
GÉNÉRALEMENT VÉRIFIÉES EN  
RAPPORT AVEC LES  
MODIFICATIONS MONTRÉES SUR  
LA VERSION "MODIFIÉ" DE CE PLAN  
ET DONT LES CONDITIONS  
RÉELLES DOIVENT ÊTRE  
CONSTATÉES SUR PLACE PAR  
L'ENTREPRENEUR.

THIS DRAWING IS ISSUED FOR  
DEMOLITION PURPOSES. IT  
REPRESENTS AN INVENTORY OF  
THE MAIN EXISTING  
INSTALLATIONS, GENERALLY  
VERIFIED IN CONNECTION WITH  
THIS DRAWING'S "MODIFIED"  
VERSION, AND OF WHICH THE  
GENUINE CONDITIONS MUST BE  
OBSERVED ON THE SITE BY THE  
CONTRACTOR.

**LÉGENDE:**

POSITION ET ORIENTATION DE LA PRISE  
DE VUE

**LEGEND:**

POSITION AND ORIENTATION OF POINT  
OF VIEW

**NOTE(S) GÉNÉRALE(S) / GENERAL NOTE(S):**

- POUR VISUALISER LES PHOTOS CONSULTER L'ANNEXE A DE  
LA SECTION DE DEVIS '02 41 17 DÉMOLITION SÉLECTIVE'

**GENERAL NOTES**

- REFER TO APPENDIX A SPECIFICATIONS SECTION '02 41 17  
SELECTIVE DEMOLITION' TO SEE PICTURES

**DÉMOLITION:**

SANS S'Y LIMITER, DÉMOLIR TOUS LES RÉSEAUX DE CVCA  
TEMPORAIRES ET EXISTANTS, INCLUANT: SYSTÈME CVCA,  
GAINES ET ACCESSOIRES, SUPPORTS, PRISES D'AIR,  
PERSIENNES, CHEMINÉES ET AUTRES, UNE FOIS LA  
DÉMOLITION DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS TERMINÉE.  
OBTURER TOUTES LES OUVERTURES DE L'ENVELOPPE À  
L'ÉPREUVE DES INTÉMPÉRIES.

**DEMOLITION:**

WITHOUT LIMITATION, DEMOLISH ALL TEMPORARY AND  
EXISTING HVAC NETWORKS, INCLUDING: HVAC SYSTEM,  
DUCTS AND ACCESSORIES, SUPPORTS, AIR INLETS,  
LOUVERS, CHIMNEYS AND OTHERS, ONCE DEMOLITION OF  
EXTERIOR UNITS IS COMPLETE. SEAL AND  
WEATHERPROOF ALL OPENINGS.

**PRÉCAUTIONS:**


TOUTES LES PEINTURES EXISTANTES SONT CONSIDÉRÉES  
COMME CONTENANT DU PLOMB. TOUTE INTERVENTION OU  
TOUT CONTACT AVEC LES PEINTURES DEVONT ÊTRE  
RÉALISÉS SELON LA SECTION DE DEVIS 02\_83\_12 -  
ENLEVEMENT DE REVÊTEMENTS DE PEINTURE À BASE DE  
PLOMB - PRÉCAUTIONS MAXIMALES.

TOUS LES MATÉRIAUX CIMENTAIRES, ENDUITS  
CIMENTAIRES SOUS LE PLÂTRE, DÉBRIS CIMENTAIRES,  
POUSSIÈRES ET PARTICULES RÉSIDUELLES SONT  
CONSIDÉRÉS COMME CONTENANT DE L'AMIANTE. TOUTE  
INTERVENTION OU TOUT CONTACT AVEC CES MATÉRIAUX  
DEVONT ÊTRE RÉALISÉS SELON LA SECTION DE DEVIS  
02\_82\_00.03 - ASBESTOS RÉMOVAL - MAXIMUM  
PRECAUTIONS.


**PRECAUTIONS:**

ALL EXISTING PAINT IS CONSIDERED TO CONTAIN LEAD.  
ALL INTERVENTIONS OR CONTACT WITH THIS PAINT MUST  
BE DONE ACCORDING TO SPECIFICATIONS SECTION  
02\_83\_12 - REMOVAL OF LEAD-CONTAINING PAINT  
COATINGS - MAXIMUM PRECAUTIONS

ALL CEMENT MATERIALS, CEMENT COATINGS UNDER  
PLASTER, CEMENT DEBRIS, RESIDUAL DUST AND  
PARTICLES ARE CONSIDERED TO CONTAIN ASBESTOS. ALL  
INTERVENTIONS OR CONTACT WITH THESE MATERIALS  
MUST BE DONE ACCORDING TO SPECIFICATIONS SECTION  
02\_82\_00.03 - ASBESTOS REMOVAL - MAXIMUM  
PRECAUTIONS.

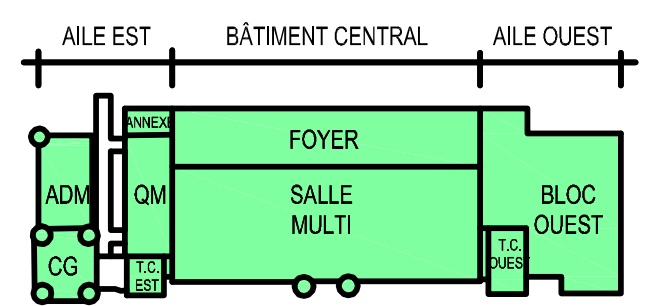**PLAN-CLÉ****KEY PLAN**

ARCHITECTURE <b>A&amp;B-D'S-STON ARCHITECTES</b> 2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC) G1E 3J3 Tél. (418) 626.8224
STRUCTURE ET CIVIL <b>BPR BÂTIMENT INC.</b> 4855, boul. Wilfrid-Hamel Québec (QC), G1P 2J7 Tél. (418) 871-8151
MÉCANIQUE <b>PAGEAUMOREL EXPERTS-CONSEIL</b> 210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110 Montréal, Québec Canada, H3P 1G8 Tél. (514) 382.5150
ÉLECTRICITÉ <b>DESSAU INC. EXPERTS-CONSEIL</b> 1080 University, Suite 600 Montréal, Québec, Canada H3B 4V3
PLOMBERIE <b>DESSAU INC. EXPERTS-CONSEIL</b> 1080 University, Suite 600 Montréal, Québec, Canada H3B 4V3
PROTECTION INCENDIE <b>DESSAU INC. EXPERTS-CONSEIL</b> 1080 University, Suite 600 Montréal, Québec, Canada H3B 4V3
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR <b>OPTION aménagement</b> 225, De Saint-Vallier Est, Québec (Québec) G1K 3P2 Tél. : (418) 640-0519
SERVICES ALIMENTAIRES <b>WSP Canada Inc.</b> 5355, boul. des Grands Québec (Québec) G2A 1C8 Tél. : (418) 623-7066

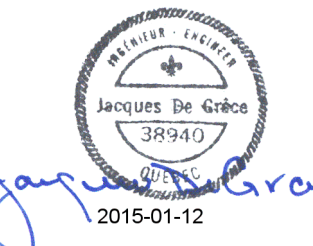**SCEAUX / STAMPS**

CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ  
À DES FINS DE CONSTRUCTION OU  
D'INSTALLATION.  
THIS DRAWING SHALL NOT BE USED  
FOR CONSTRUCTION OR  
INSTALLATION PURPOSES

O	Émis pour soumission Issued for tender	15-01-12
	Émis pour SR4 - 50% Issued for SR4 - 50%	14-10-31

No	Description	Date
Révisions / Revisions		
Projet	TPSGC / PWGSC 805 AVENUE WILFRID LAURIER, QUÉBEC G1R 2S6	Projet
RECONSTRUCTION DU MANÈGE MILITAIRE DE LA GRANDE ALLÉE DE QUÉBEC		
RECONSTRUCTION OF THE GRANDE ALLÉE ARMOURY		

**VENTILATION  
REZ-DE-CHAUSSÉE ET  
NIVEAU 2 SECTEUR OUEST****VENTILATION  
GROUND FLOOR AND  
LEVEL 2 WEST SECTOR**

Conçu par Date Dessiné par Date Approuvé par Date	J.F.DE. C.G.D. S.I.E.	Designed By (aaaa/mm/aa) Drawn By (aaaa/mm/aa) Approved By (aaaa/mm/aa)
Scénarisation Administrateur des projets	EMIS POUR SOUMISSION / ISSUED FOR TENDER R.0035921.300 TPSGC	Tender Project Manager X:2631-000-00 Client Client
No du projet TPSGC	Project no PWGSC	No du projet Client
Norm du fichier M-017-MV-D-0001	File name M-017-MV-D-0001	Echelle 1:100 Scale
No de plan ou dessin MV-D-0001	Drawing or plan no M-017	No de la feuille M-017 Sheet no

**DÉMOLITION / DEMOLITION**