

**1 PLAN DU 6IÈME ÉTAGE**  
ÉCHELLE 1 : 150


**NOTES GÉNÉRALES:**

1. L'ENLÈVEMENT DES PANNEAUX ÉLECTRIQUES EXISTANTS EST PAR L'ÉLECTRICIEN.
2. TOUT LE CÂBLAGE ET LES CONDUITS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AVANT L'ENLÈVEMENT.
3. CONFIRMER LA TRANSPOSITION DE PHASE ET ÉTIQUETER CHAQUE CONDUCTEUR D'ARTÈRE AVANT L'ENLÈVEMENT.
4. IDENTIFIER LE COURANT NOMINAL DE TOUS LES CIRCUITS POUR CORRESPONDRE AUX NOUVEAUX PANNEAUX.
5. LES NOUVEAUX PANNEAUX DE DISJONCTEURS DE 120/208V 3PH-4W DOIVENT ÊTRE ENCASTRÉES DANS LES EMPLACEMENTS EXISTANTS.
6. PRÉVOIR POUR DES GOIJONS DE SUPPORT ET DES ATTACHES POUR LES PANNEAUX. SE RÉFÉRER AUX DESSINS ARCHITECTURAUX.
7. LES RÉPARATIONS DE CLOISON SÈCHE ET DE PLÂTRE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRENEUR. SE RÉFÉRER AUX DESSINS ARCHITECTURAUX.
8. PEINDRE LE PANNEAU-FAÇADE POUR CORRESPONDRE AUX MURS EXISTANTS. SE RÉFÉRER AUX DESSINS ARCHITECTURAUX.
9. LES CONDUCTEURS D'ARTÈRES EXISTANTS DES PANNEAUX DOIVENT ÊTRE RÉINSTALLÉS.
10. PRÉVOIR POUR LE RALLONGEMENT DES CIRCUITS DE DÉRIVATION ET LES ÉPISURES, AVEC DES BOITES DE JONCTION EN DESSOUS ET AU-DESSUS DES PANNEAUX DE DISJONCTEURS.
11. TOUTES LES BOITES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉES AVEC DES NUMÉROS DE CIRCUIT ET DES NUMÉROS DE PANNEAU.
12. LES COUPURES DE COURANT DOIVENT ÊTRE APPROUVÉES ET PLANIFIÉES AVEC LE GESTIONNAIRE DES INSTALLATIONS AVANT LES INTERRUPTIONS DE SERVICE.

13. ÉTIQUETER LES CÂBLES CORFLEX À CONDUCTEUR SIMPLE AVEC UN RUBAN IDENTIFIANT LA PHASE.
14. PRÉVOIR POUR DES DISJONCTEURS LIBRES DANS CHAQUE PANNEAU 2-15A-S/P, 2-20A-S/P & 1-15A-D/P.
15. FOURNIR UNE NOUVELLE CHARTRE DE PANNEAU DACTYLOGRAPHIÉE DANS CHAQUE PANNEAU/PANNEAU DE DÉRIVATION.
16. CONFIRMER LA TRANSPOSITION DES PHASES AU CHANTIER AVANT LES ENLÈVEMENTS.

**NOTES DE DESSIN:**

- 1 L'ÉLECTRICIEN DOIT REMPLACER LES PANNEAUX DE DÉRIVATION EXISTANTS AVEC DES NOUVEAUX PANNEAUX DE DISJONCTEURS DE 120/208V-3ø-4W 10kA.
- 2 LES CONDUITS ET LES CÂBLES EXISTANTS POUR LES CIRCUITS DE DÉRIVATION DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS ET RÉINSTALLÉS DANS LE NOUVEAUX PANNEAU.
- 3 LES CÂBLES CORFLEX À CONDUCTEUR SIMPLE EXISTANTS DOIVENT ÊTRE RÉACHEMINÉS AUX NOUVEAUX PANNEAUX.




Public Works and  
Government Services  
Canada

Travaux publics et  
Services gouvernementaux  
Canada

National Centre of Expertise  
Architectural and Engineering Services  
Real Property Services Branch

Centre d'expertise national  
Services d'architecture et génie  
Direction générale des services  
immobiliers



300-2611 QUEENSWAY DRIVE  
OTTAWA, ONTARIO CANADA K2B 8K2  
TELEPHONE: (613) 829-2800  
FAX: (613) 829-8299


This drawing is the sole property of WSP. Reproduction is not permitted. Only stamped, signed and dated copies of this drawing can be used for construction. Drawings shall be read in conjunction with other project drawings.

This drawing is not to be scaled. Contractor shall check and verify any discrepancies to WSP prior to proceeding with the work.


Contractor must comply with the requirements of applicable codes, bylaws, and other authorities having jurisdiction.

Electronic versions of this drawing shall not be used without written permission.

North/Nord

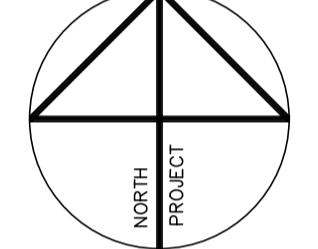

PROJEC



G	ISSUED FOR REV.1 ÉMIS POUR REV.1	09/FEB/15
F	ISSUED FOR TENDER ÉMIS POUR SOUMISSION	03/FEB/15
E	ISSUED FOR 100% REVIEW ÉMIS POUR RÉVISION 100%	15/JAN/15
D	ISSUED FOR 100% REVIEW ÉMIS POUR RÉVISION 100%	15/DEC/14
C	ISSUED FOR 99% REVIEW ÉMIS POUR RÉVISION 99%	19/NOV/14
B	ISSUED FOR 66% REVIEW ÉMIS POUR RÉVISION 66%	07/OCT/14
A	ISSUED FOR 33% REVIEW ÉMIS POUR RÉVISION 33%	13/AUG/14
revisions		date

A

B

A detail no.  
no. de détail

B location drawing no.  
sur dessin no.

C drawing no.  
dessin no.

A

B

C

project

**HIGH AND LOW VOLTAGE –  
ELECTRICAL UPGRADES**

**AMÉLIORATIONS ÉLECTRIQUES –  
HAUTE ET BASSE TENSION**

229 WELLINGTON STREET  
OTTAWA, ONTARIO

drawing

dessin

scale AS SHOWN

designed C. McGUIRE conçu

date 20/06/2014

drawn M.A. DUFOUR dessiné

date 20/06/2014

reviewed K. BOCHERT examiné

date 20/06/2014

approved K. BOCHERT/C. McGUIRE approuvé

date 20/06/2014

Tender ..... Soumission

PWC Project Manager Administrateur de projets TPC

project number no. du projet

**R.069893.001**

drawing no. no. du dessin

**E8F**