

TIRAGE SONT FOURNIS ET INSTALLÉS PAR LA DIVISION 26. /
ALL CONDUITS, JUNCTION BOXES AND PULL BOXES ARE SUPPLIED AND INSTALLED BY DIVISION 26

F. LA FOURNITURE DE L'ALIMENTATION 120Vc.a. EST PRÉVU PAR LA DIVISION 26. /
120Vac POWER SUPPLIED BY DIVISION 26.

G. L'ENTREPRENEUR DOIT PRÉVOIR QUE LES CAMÉRAS PEUVENT ÊTRE DÉPLACÉES DANS UN RAYON DE 5M SANS COÛT ADDITIONNEL. /
THE CONTRACTOR SHALL ALLOW FOR A POSSIBLE REPOSITIONING OF CAMERAS WITHIN A RADIUS OF 5M AT NO EXTRA COST.

CAMERA.

3

6. LAISSÉ LIBRE INTENTIONNELLEMENT. /
INTENTIONALLY LEFT BLANK.

7. SOUS ACTIVATION DU BOUTON D'APPEL D'URGENCE (BAU) LES AVERTISSEURS STROBOSCOPIQUES (LSTR) DE L'ÉTAGE SONT ACTIVÉS SIMULTANÉMENT JUSQU'AU RÉTABLISSEMENT DE L'ALARME. /
UPON DURESS BUTTON (BAU) ACTIVATION, THE STROBE LIGHTS (LSTR) MUST TURN ON SIMULTANEOUSLY UNTIL BUTTON RESET.

8. BOUTON D'APPEL D'URGENCE (BAU) LOCALISÉ AU BUREAU DE RÉCEPTION. EMPLACEMENT FINAL À ÊTRE COORDONNÉ EN CHANTIER. /
DURESS BUTTON (BAU) TO BE LOCATED AT RECEPTION DESK. FINAL POSITION TO BE DETERMINED ON SITE.

9. INCLUS BOUTON DE DÉVERROUILLAGE À DISTANCE DE LA PORTE 100-47. /
INCLUDES BUTTON FOR REMOTE UNLOCKING OF DOOR 100-47.

10. L'AVERTISSEUR SONORE DOIT S'ACTIVER LORSQU'UNE DES TROIS PORTES EST EN ALARME. /
AUDIBLE ALARM TO ACTIVATE WHEN EITHER ONE OF THE THREE DOORS IS IN ALARM STATE.

11. FOURNI ET INSTALLÉ PAR DIVISION 08 ET RACCORDÉ PAR DIVISION 28. /
SUPPLIED AND INSTALLED BY DIVISION 08 AND CONNECTED BY DIVISION 28.

12. PORTE MAINTENUE VERROUILLÉE PAR L'ÉTAT DE PARTITION ARMÉE. /
DOOR MAINTAINED LOCKED BY THE STATE OF ARMED PARTITION.

13. LAISSÉ LIBRE INTENTIONNELLEMENT. /
INTENTIONALLY LEFT BLANK.

14. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE D'ÉVALUER LA QUANTITÉ DES COMPOSANTS À FOURNIR EN FONCTION DE LA SOLUTION PROPOSÉE. /
THE CONTRACTOR MUST EVALUATE THE QUANTITY OF COMPONENTS TO SUPPLY IN ACCORDANCE TO HIS PROPOSE SOLUTION.

1

15. L'ENTREPRENEUR DOIT PRÉVOIR L'INSTALLATION DE LA CAMÉRA AVEC UN SUPPORT POUR TOIT. LE SUPPORT DOIT ÊTRE SOLIDEMENT TENUE EN PLACE AU MOYEN DE POIDS. AUCUN PERCEMENT DU REVÊTEMENT DE TOIT N'EST AUTORISÉ. /
THE CONTRACTOR SHALL INSTALL THE CAMERA WITH THE USE OF A PARAPET MOUNT. THE MOUNT SHALL BE SOLIDLY WEIGHTED DOWN IN POSITION. NO PIERCING OF THE ROOF COATING IS ALLOWED.

16. LE BOUTON DE COMMANDE D'OUVERTURE DES PORTES DE GARAGE DOIT ÊTRE DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR UN PASSAGE DE CARTE AUTORISÉ AU LECTEUR. /
THE CONTROL BUTTON FOR OPENING THE GARAGE DOORS SHALL BE AVAILABLE ONLY FOLLOWING AN ACCESS GRANTED AT THE READER.

2

17. LE PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE (PCDB) DOIT PERMETTRE LE CONTRÔLE DES POINTS SUIVANTS :
- PORTILLION DE SÉCURITÉ
- PORTE 100-62G
- PORTE 100-62F
- APPEL DE L'ASCENSEUR 6
- DEUX (2) POSITIONS LIBRES POUR USAGE FUTUR. /
THE REMOTE CONTROL PANEL (PCDB) SHALL ALLOW THE CONTROL OF THE FOLLOWING ELEMENTS :
- SECURITY TURNSTYLE
- DOOR 100-62G
- DOOR 100-62F
- ELEVATOR 6 CALL-UP
- TWO (2) FREE POSITIONS FOR FUTURE USE

3

18. FOURNIR ET INSTALLER 2 CÂBLES DE 4C#18 DANS CONDUIT PRÉVU PAR LA DIVISION 26. VERS SALLE ÉLECTRIQUE EST S100-32, POUR BESOINS FUTURS. /
SUPPLY AND INSTALL 2 CABLES OF 4C#18 IN CONDUIT PROVIDED BY DIVISION 26, TO ELECTRICAL ROOM EST S100-32, FOR FUTURE USE.



2015-02-23

RECONSTRUCTION DU MANÈGE MILITAIRE DE LA GRANDE ALLÉE DE QUÉBEC
RECONSTRUCTION OF THE GRANDE ALLÉE ARMOURY IN QUEBEC

TPSGC Projet No / PWGSC Project No: R.0035921.300



Travaux publics
Services gouvernementaux
Canada

Public Works
Government Services
Canada

Addenda

5

Extrait de no.de feuille /
Excerpt from sheet no.

E-800

Révision / Revision

3

Date


2015-02-24

No.de croquis / Sketch no.

Echelle / Scale AUCUNE/NONE

Stantec Experts-conseils ltée

1

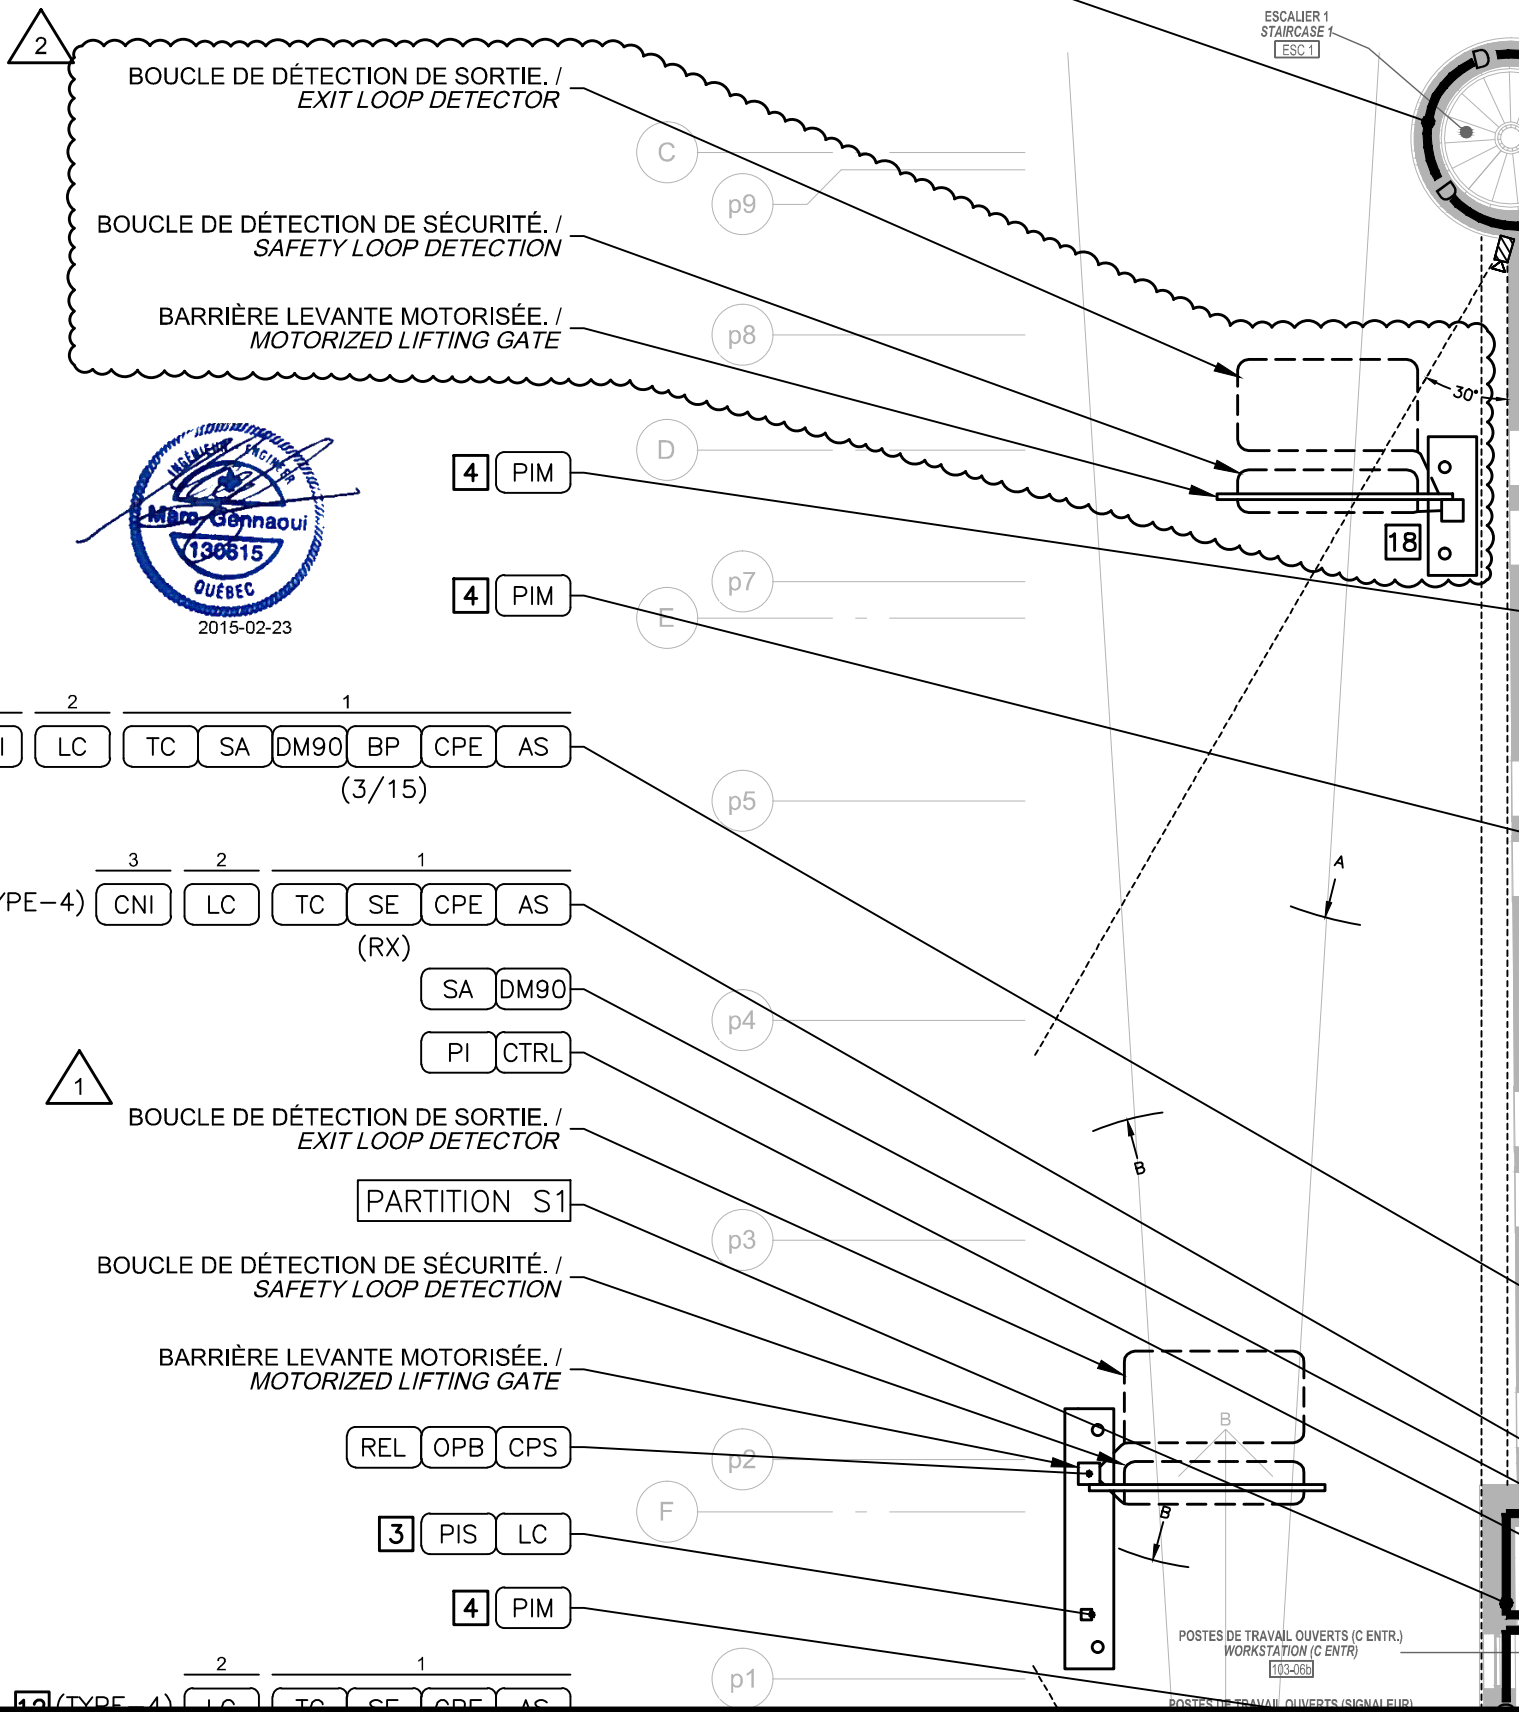

RECONSTRUCTION DU MANÈGE MILITAIRE DE LA GRANDE ALLÉE DE QUÉBEC
 RECONSTRUCTION OF THE GRANDE ALLÉE ARMOURY IN QUEBEC
 TPSGC Projet No / PWGSC Project No: R.0035921.300



Travaux publics
 Services gouvernementaux
 Canada

Public Works
 Government Services
 Canada

Addenda

5

Extrait de no.de feuille /
 Excerpt from sheet no.

E-830

Révision / Revision

2

Date


2015-02-24

No.de croquis / Sketch no.


Echelle / Scale AUCUNE/NONE

Stantec Expert-conseils


1




(TYPE-3)






(TYPE-3)



(TYPE-4a)

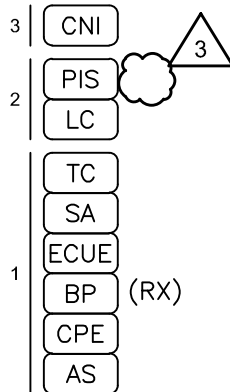

BOUCLE DE DÉTECTION DE SORTIE. /
EXIT LOOP DETECTOR

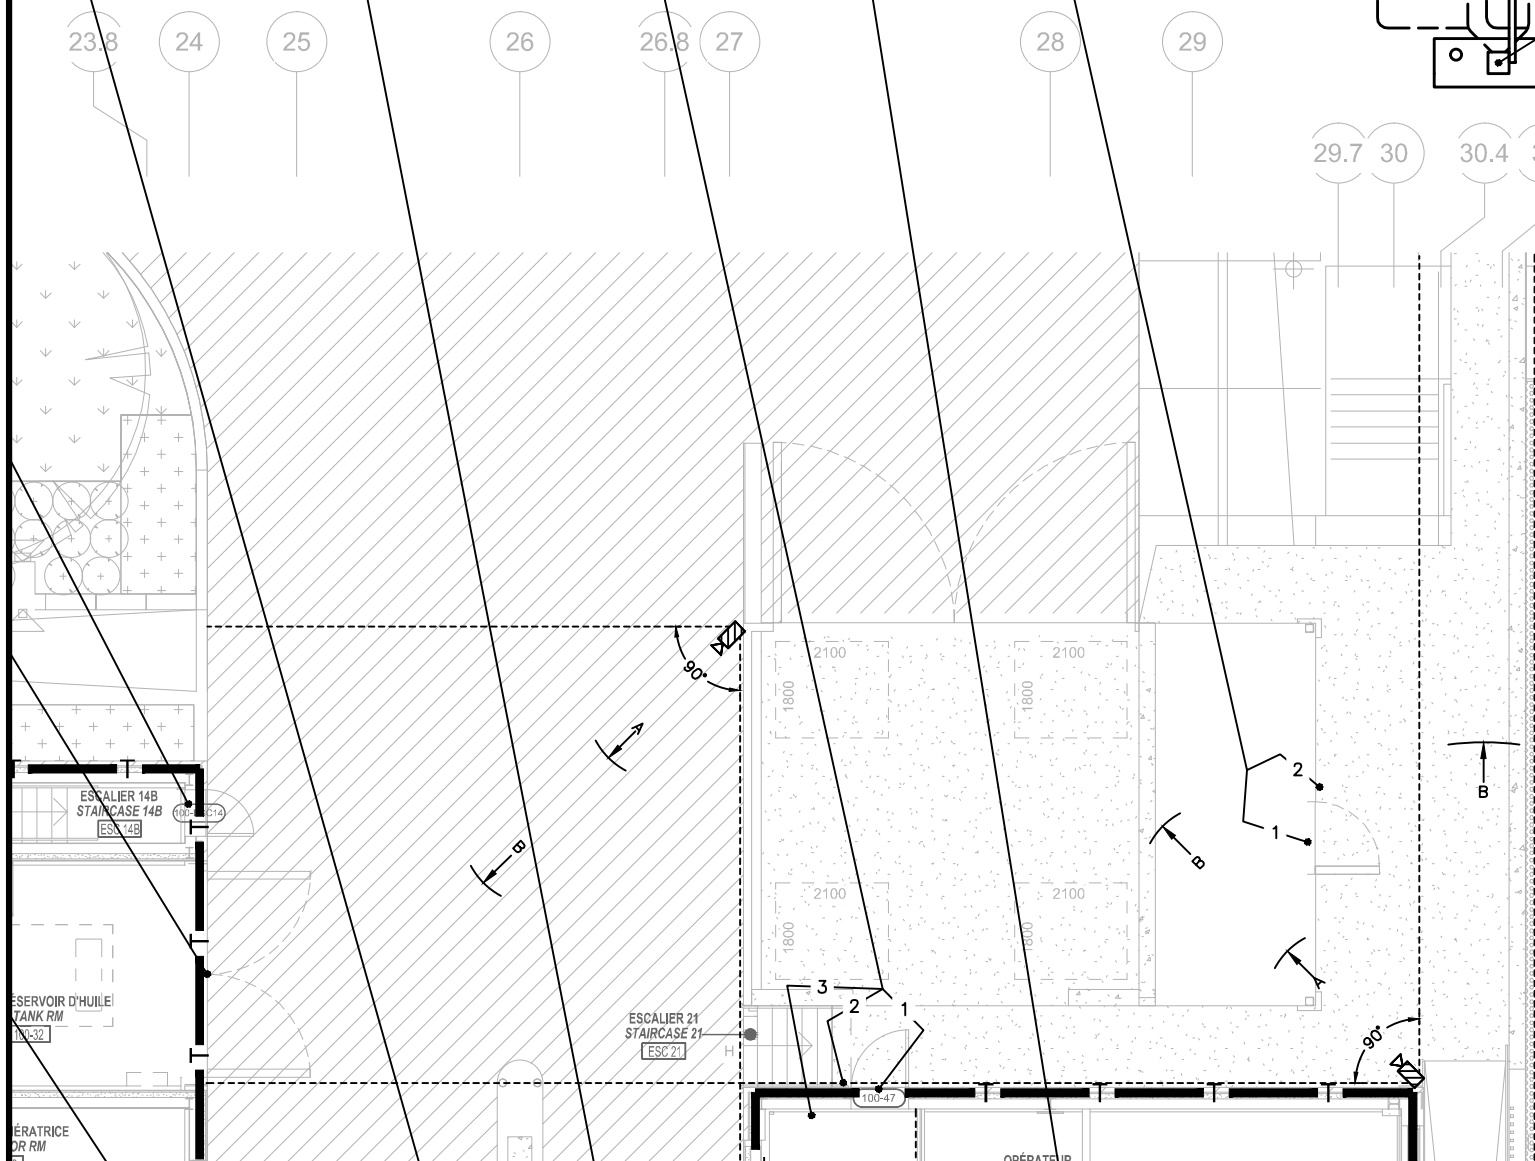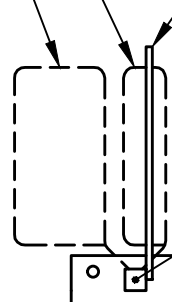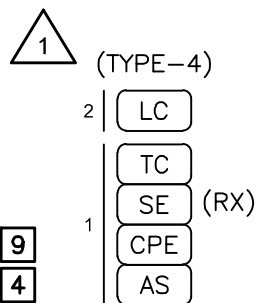

RECONSTRUCTION OF THE GRANDE ALLÉE ARMOURY IN QUEBEC

TPSGC Projet No / PWGSC Project No: R.0035921.300



Travaux publics
Services gouvernementaux
Canada

Public Works
Government Services
Canada

5

Révision / Revision

Date 2015-02-24

Echelle / Scale AUCUNE/NONE

Extrait de no.de feuille /
Excerpt from sheet no.

E-832

No.de croquis / Sketch no.

1