


5.9

5.5

5

A.1

B.9

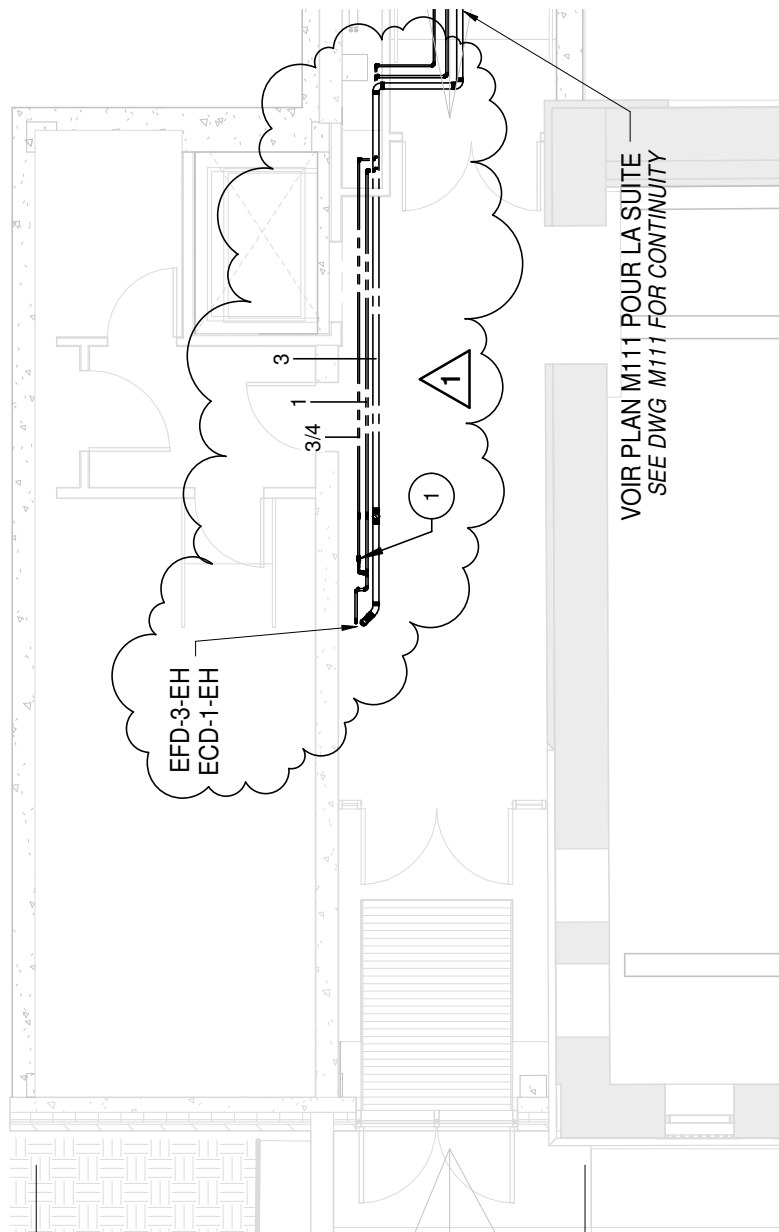

RECONSTRUCTION DU MANÈGE MILITAIRE DE LA GRANDE ALLÉE
DE QUÉBEC
RECONSTRUCTION OF THE GRANDE ALLÉE ARMOURY IN QUEBEC

TPSGC Projet No / PWGSC Project No: R.0035921.300



Travaux publics
Services gouvernementaux
Canada

Public Works
Government Services
Canada

Addenda 5

Révision / Revision 1

Date 2015-02-24

Echelle / Scale 1 : 100

Stantec Experts-conseils


Extrait de no.de feuille /
Excerpt from sheet no.


M110

No.de croquis / Sketch no.

1

RECONSTRUCTION DU MANÈGE MILITAIRE DE LA GRANDE ALLÉE
DE QUÉBEC
RECONSTRUCTION OF THE GRANDE ALLÉE ARMOURY IN QUÉBEC
TPSGC Project No / PWGSC Project No: R.0035921.300

Addenda	5	Extrait de no.de feuille / Excerpt from sheet no.
Revision / Revision		M126
Date	2015-02-24	
Echelle / Scale	1 : 1	
Stantec Experts-conseils		
		No.de croquis / Sketch no.
		1

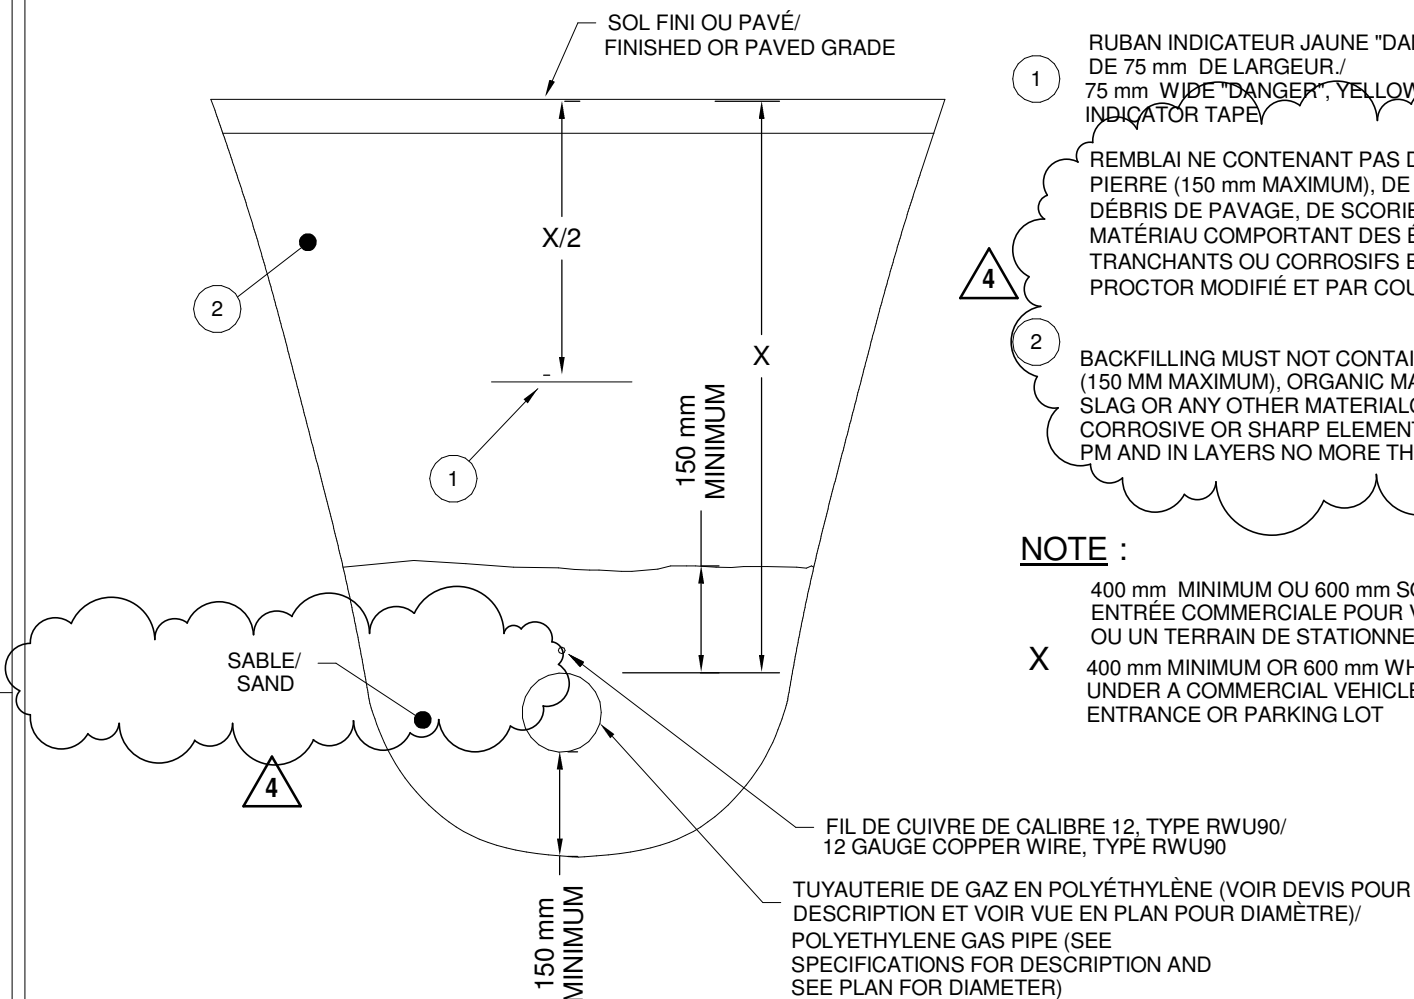

1 RUBAN INDICATEUR JAUNE "DANGER" EN POLYÉTHYLÈNE
DE 75 mm DE LARGEUR./
75 mm WIDE "DANGER", YELLOW POLYETHYLENE
INDICATOR TAPE

REMBLAI NE CONTENANT PAS DE GROS MORCEAUX DE PIERRE (150 mm MAXIMUM), DE MATIÈRE ORGANIQUE, DE DÉBRIS DE PAVAGE, DE SCORIES OU TOUT AUTRE MATÉRIAU COMPORTANT DES ÉLÉMENTS GROSSIERS, TRANCHANTS OU CORROSIFS ET COMPACTÉ À 90% DU PROCTOR MODIFIÉ ET PAR COUCHE D'AU PLUS 300 mm./

BACKFILLING MUST NOT CONTAIN LARGE PIECES OF ROCK (150 MM MAXIMUM), ORGANIC MATERIALS, PAVING DEBRIS, SLAG OR ANY OTHER MATERIAL CONTAINING LARGE, CORROSIVE OR SHARP ELEMENTS, COMPACTED TO 90% OF PM AND IN LAYERS NO MORE THAN 300 mm THICK.

400 mm MINIMUM OU 600 mm SOUS UNE
ENTRÉE COMMERCIALE POUR VÉHICULES
OU UN TERRAIN DE STATIONNEMENT.

X 400 mm MINIMUM OR 600 mm WHEN UNDER A COMMERCIAL VEHICLE ENTRANCE OR PARKING LOT

DÉTAIL D'INSTALLATION D'UNE TUYAUTERIE DE GAZ SOUTERRAINE/ INSTALLATION DETAIL FOR UNDERGROUND GAS PIPES

ÉCHELLE: AUCUNE/
SCALE:NONE

