

PAS À L'ÉCHELLE

NORD DU PROJET

2	SOUSSION	2015-04-15
1	ÉMIS AUX FINS D'EXAMEN À 100 % - SOUMSSION	2015-01-30

révisions	description	date
-----------	-------------	------

A	A detail no. no° du détail	A
C	B location drawing no. no° du dessin de localisation	B C
	C drawing no. no° du dessin	

project

project

REPLACEMNET DU REFROIDISSEUR  
AU CENTRE DE FORMATION  
DE TANSPTS CANADA  
(ÉDIFICE O-276)

drawing

dessin

ÉDIFICE PRINCIPAL - REZ-DE-CHAUSSÉE  
EAU RÉFRIGÉRÉE/DE CHAUFFAGE  
NOUVEAUX TRAVAUX

Designed By	CARL MUIR	Conçu par	
Date	2014-08-21	(yyyy/mm/dd)	
Drawn By	CARL MUIR	Dessiné par	
Date	2014-08-21	(yyyy/mm/dd)	
Reviewed By	DAVID LANDSBERG	Examiné par	
Date	2014-09-10	(yyyy/mm/dd)	
Approved By	DAVID LANDSBERG	Approuvé par	
Date	2014-09-10	(yyyy/mm/dd)	
Tender	2015-01-30	Soumission	
Project Manager	K. DUNN	Administrateur de projet	
Project no.		No° du projet	

R.060139.002

Drawing no.

No° du dessin


M313

NOTES GÉNÉRALES :

1. LES TRAVAUX DANS LES ÉDIFICES PRINCIPAUX NE PEUVENT ÊTRE EXÉCUTÉS QUE DE 16 H À 8 H DURANT LES JOURS DE SEMAINE AINSI QUE LES FINS DE SEMAINE.

NOTES DU DESSIN :

- 1 DÉPLACER LE VENTILO-CONVECTEUR ET LE BRANCHER À LA BOUCLE DE CHAUFFAGE.
- 2 BRANCHER LA NOUVELLE TUYAUTERIE 40Ø HWS/R À LA TUYAUTERIE EXISTANTE HWS/R DANS LE LOCAL DES INSTALLATIONS MÉCANIQUES ET POSER DES ROBINETS DE SECTIONNEMENT.

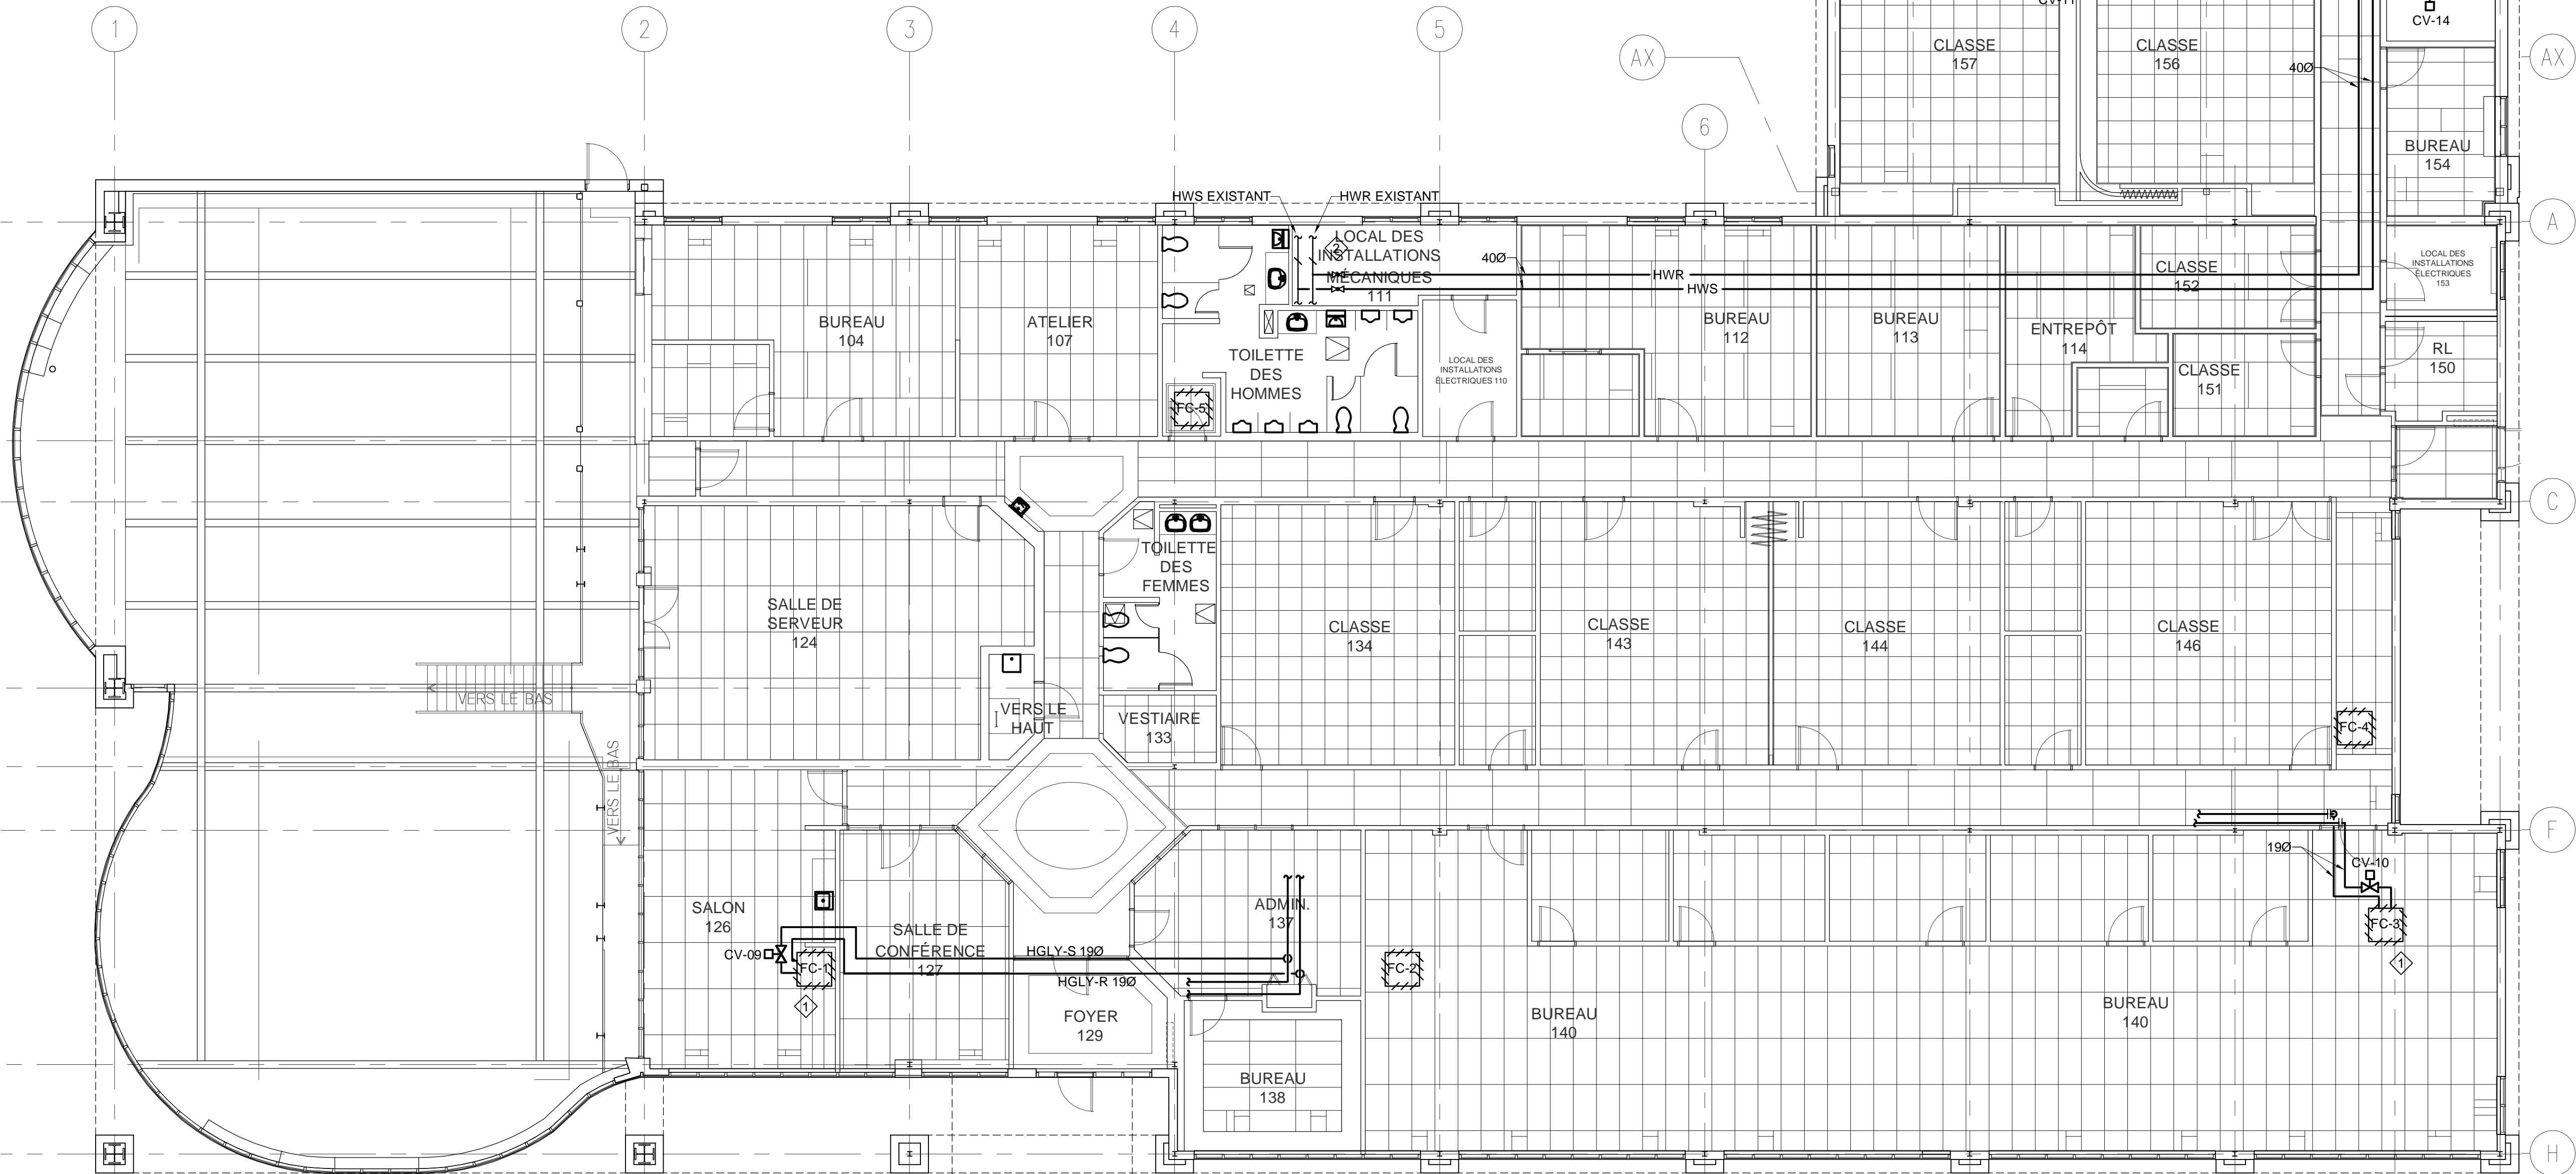

1 ÉDIFICE PRINCIPAL — NOUVEAUX TRAVAUX — CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT

M313

ÉCHELLE 1:100