

NOTES:
1 LE CÂBLE 2/0 AWG NU EXISTANT SERVANT À LA MALT DES BÂTIS DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT RETIRÉ DES ÉTAGÈRES À CÂBLES ET CHEMINÉES DE CÂBLES (HORIZONTALES ET VERTICALES).
THE EXISTING BARE CABLE 2/0 AWG USED FOR GROUNDING CABINET SHOULD BE REMOVE COMPLETELY FROM CABLE TRAY AND CUT FLUSH TO THE TELECOM ROOM FLOOR.

2 INSTALLER LE PÉRIMÈTRE DE MALT INTÉRIEUR À 25 OU 50mm AU-DESSUS DES FENÊTRES DE LA SALLE TELECOM. LES ISOLATEURS AU-DESSUS DES FENÊTRES DEVONT ÊTRE INSTALLÉS À L'HORIZONTALE. IDÉALEMENT LA DISTANCE ENTRE CHAQUE ISOLATEUR DOIT ÊTRE DE 610mm OU MOINS, MAIS UNE DISTANCE DE 670mm EST TOLÉRÉE.
INSTALL THE INTERNAL GROUND PERIMETER 25 OR 50mm ABOVE THE WINDOWS OF THE TELECOM ROOM. INSULATORS ABOVE THE WINDOWS TO BE INSTALLED HORIZONTALLY. IDEALLY THE DISTANCE BETWEEN EACH ISOLATOR MUST BE 610mm OR LESS BUT A DISTANCE OF 670mm IS TOLERATED.

3 LA HAUTEUR D'INSTALLATION DES ISOLATEURS ENTRE LES POINTS C ET D SERA À DÉTERMINER LORS DES TRAVAUX EN FONCTION DU DÉGAGEMENT DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS.
HEIGHT INSTALLATION INSULATORS BETWEEN POINTS C AND D WILL BE DETERMINED ON SITE IN RELATION OF EXISTING EQUIPMENT ON WALL.

4 LES SECTIONS D'ÉTAGÈRES À CÂBLES VERTICALES DOIVENT ÊTRE RELIÉES ENTRE ELLES DE LA MÊME MANIÈRE QUE LES ÉTAGÈRES À CÂBLES HORIZONTALES.
VERTICAL CABLES TRAYS SHOULD BE CONNECTED TOGETHER IN THE SAME WAYS THAN HORIZONTAL CABLES TRAYS.

5 UTILISER UN CONDUCTEUR 2 AWG TORONNÉ VERT/BLANC AVEC UNE SOUDURE EXOTHERMIQUE (HARGER HB-2B) EN PRÉSENCE DE PORTE COUPE-FEU.
USE A 2 AWG STRANDED W/GREEN JKT WITH EXOTHERMIC WELDING (HARGER HB-2B) WITH FIRE DOOR.

6 UTILISER UN CONDUCTEUR 6 AWG TORONNÉ VERT/BLANC 12" AVEC UNE SOUDURE EXOTHERMIQUE (HARGER HB-2B) EN PRÉSENCE DE PORTE COUPE-FEU.
USE 12" 6 AWG STRANDED W/GREEN JKT WITH EXOTHERMIC WELDING (HARGER HB-2B) WITH FIRE DOOR.

A	ÉMISSION POUR CONSTRUCTION	SD	2015-06-05
0	ÉMISSION POUR COMMENTAIRES 90%	SD	2015-03-27
rev	description	by	date

Asset - Actif


ÎLE CHARRON
TOUR RADAR
RADAR TOWER

Drawing - Dessin


MISE À NIVEAU DE LA MALT
DU SITE
UPGRADE OF MALT OF THE SITE

drawn - dessiné	date
SOPHIE DESMARAIS	2015-03-27
designed - conception	date
LUCIE BRABANT, ing./Eng.	2015-03-27
checked - vérifié	date
SYLVAIN BEAUDRY, ing./Eng.	2015-03-27
approved - approuvé	date
LUCIE BRABANT, ing./Eng.	2015-03-27
CCG ref. no. - no. réf. GCC	scale - échelle
FP802-140378	H.É./N.T.S.
drawing no. - no. dessin	sheet-feuille
QE36830-EL-MALT-06	06/06


rev-rév	date
A	06/06

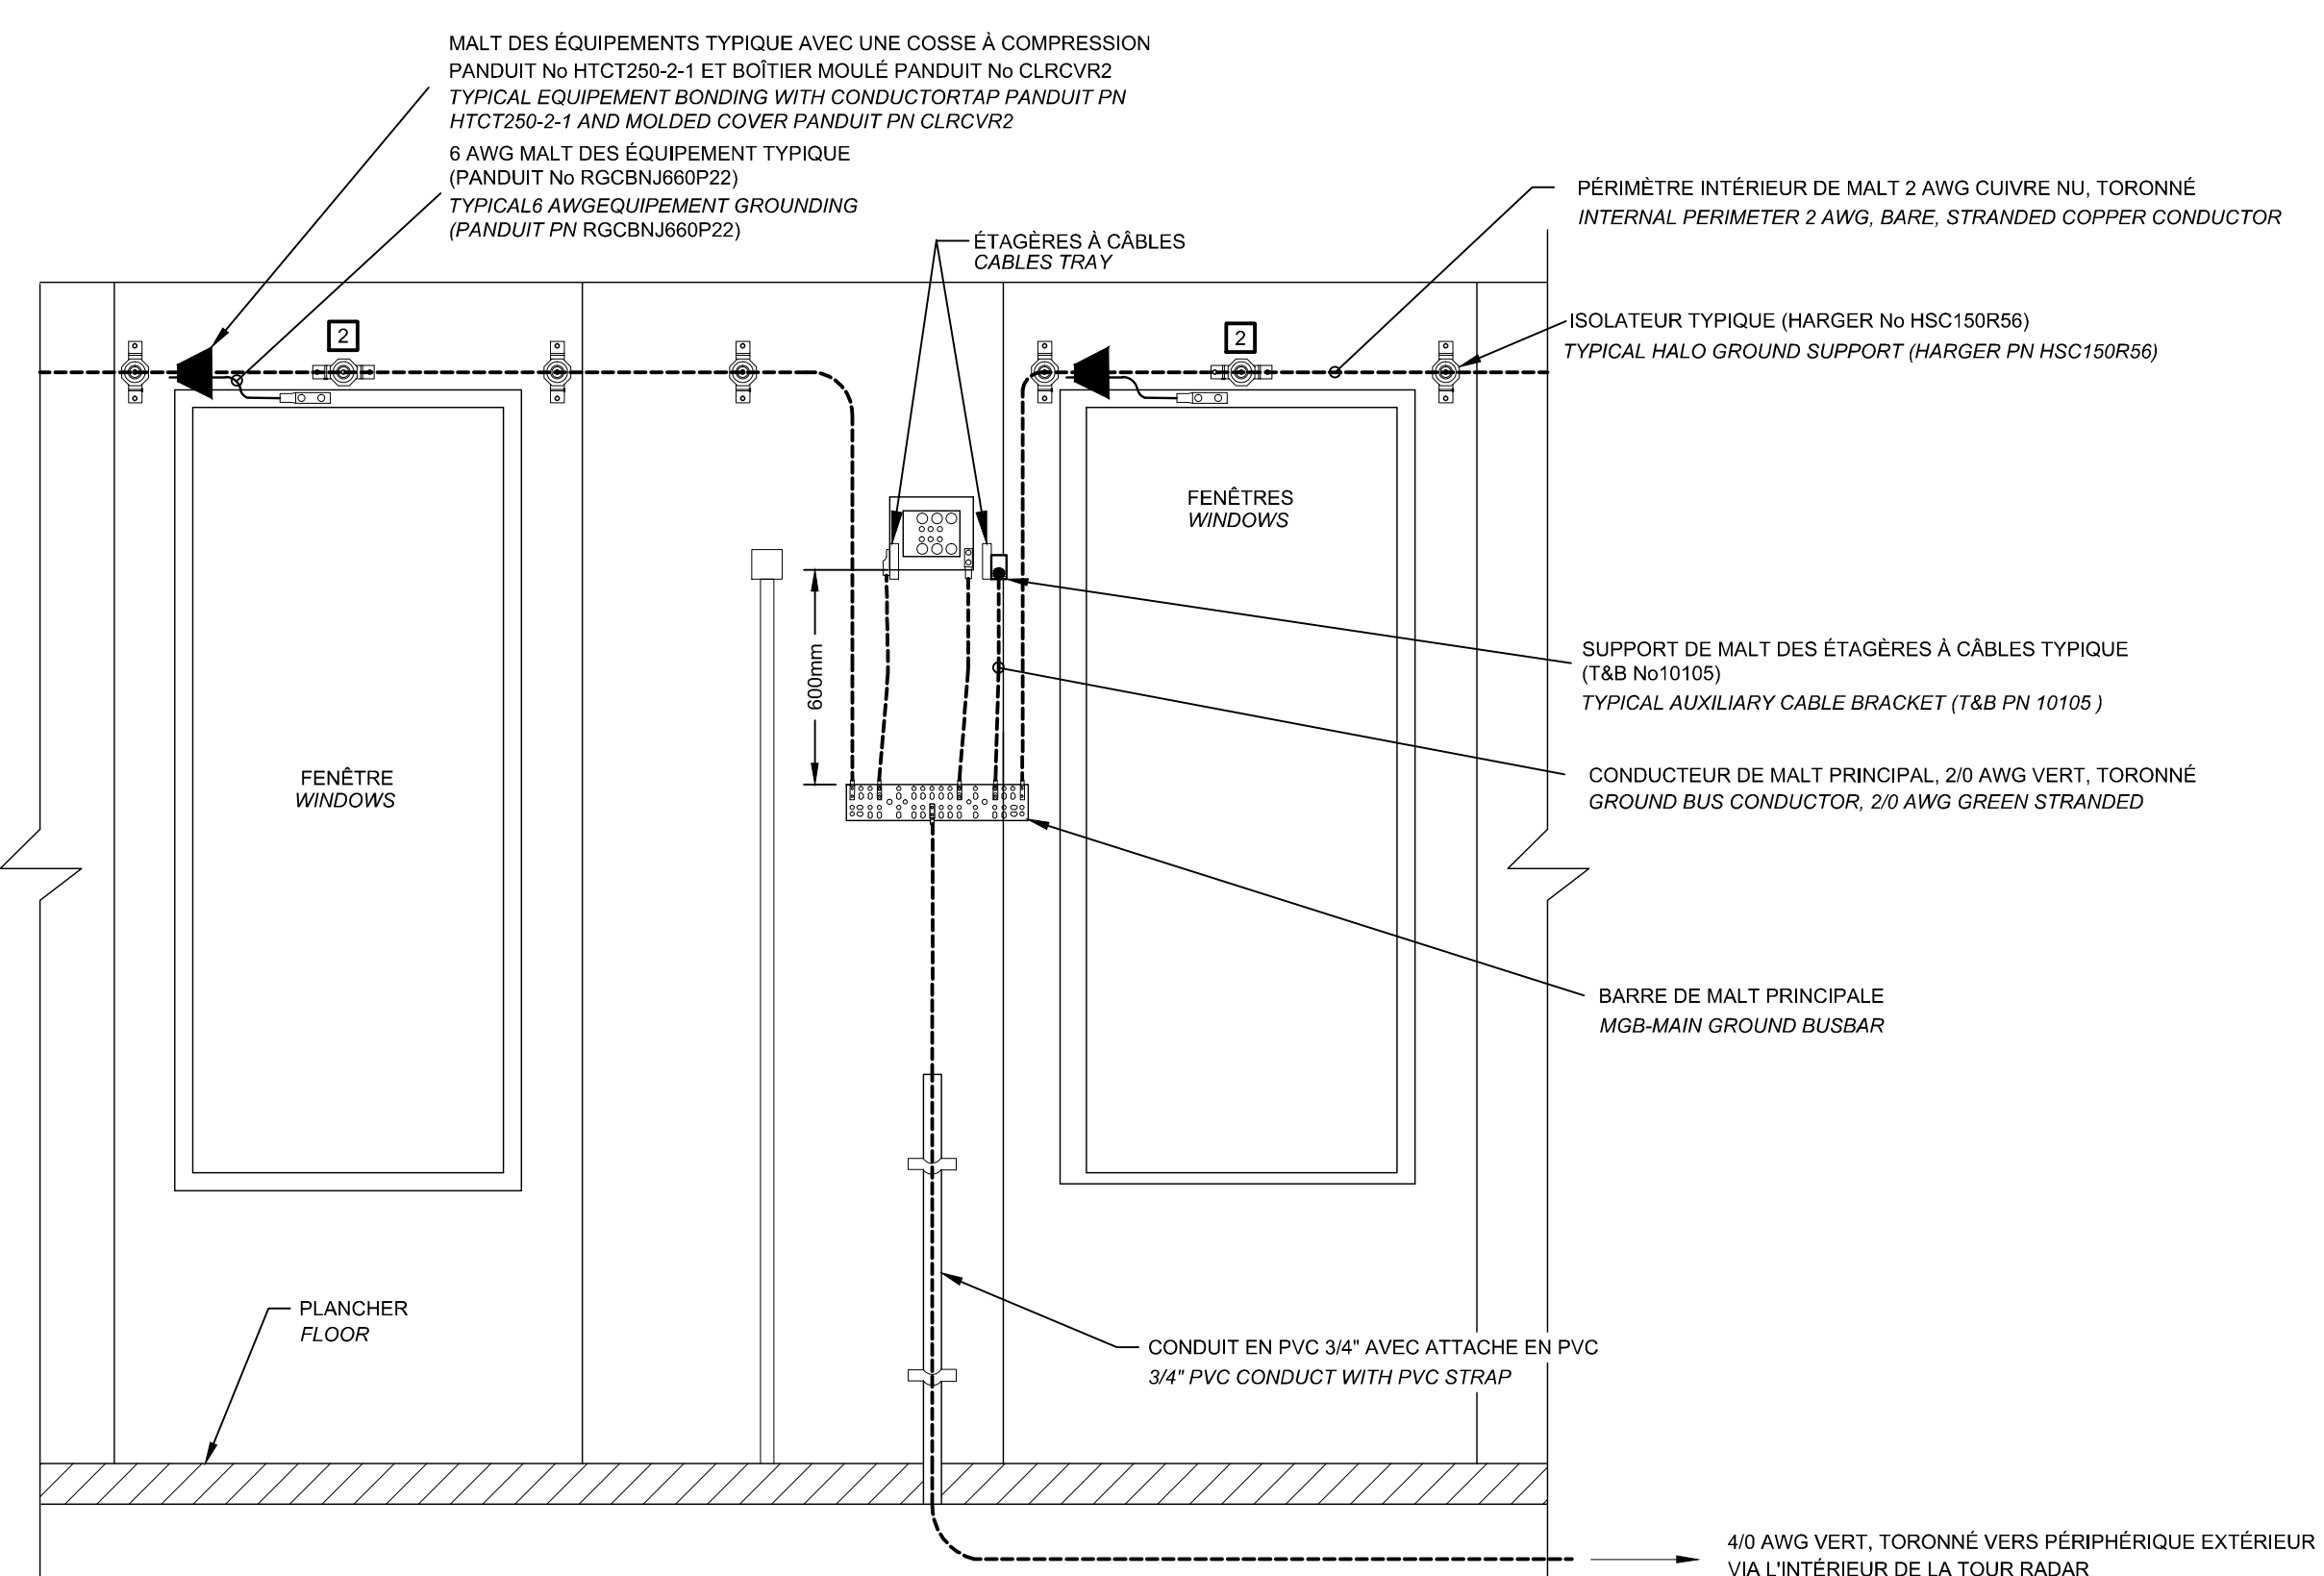

ÉLÉVATION H.É. 2
ELEVATION N.T.S. 05/06

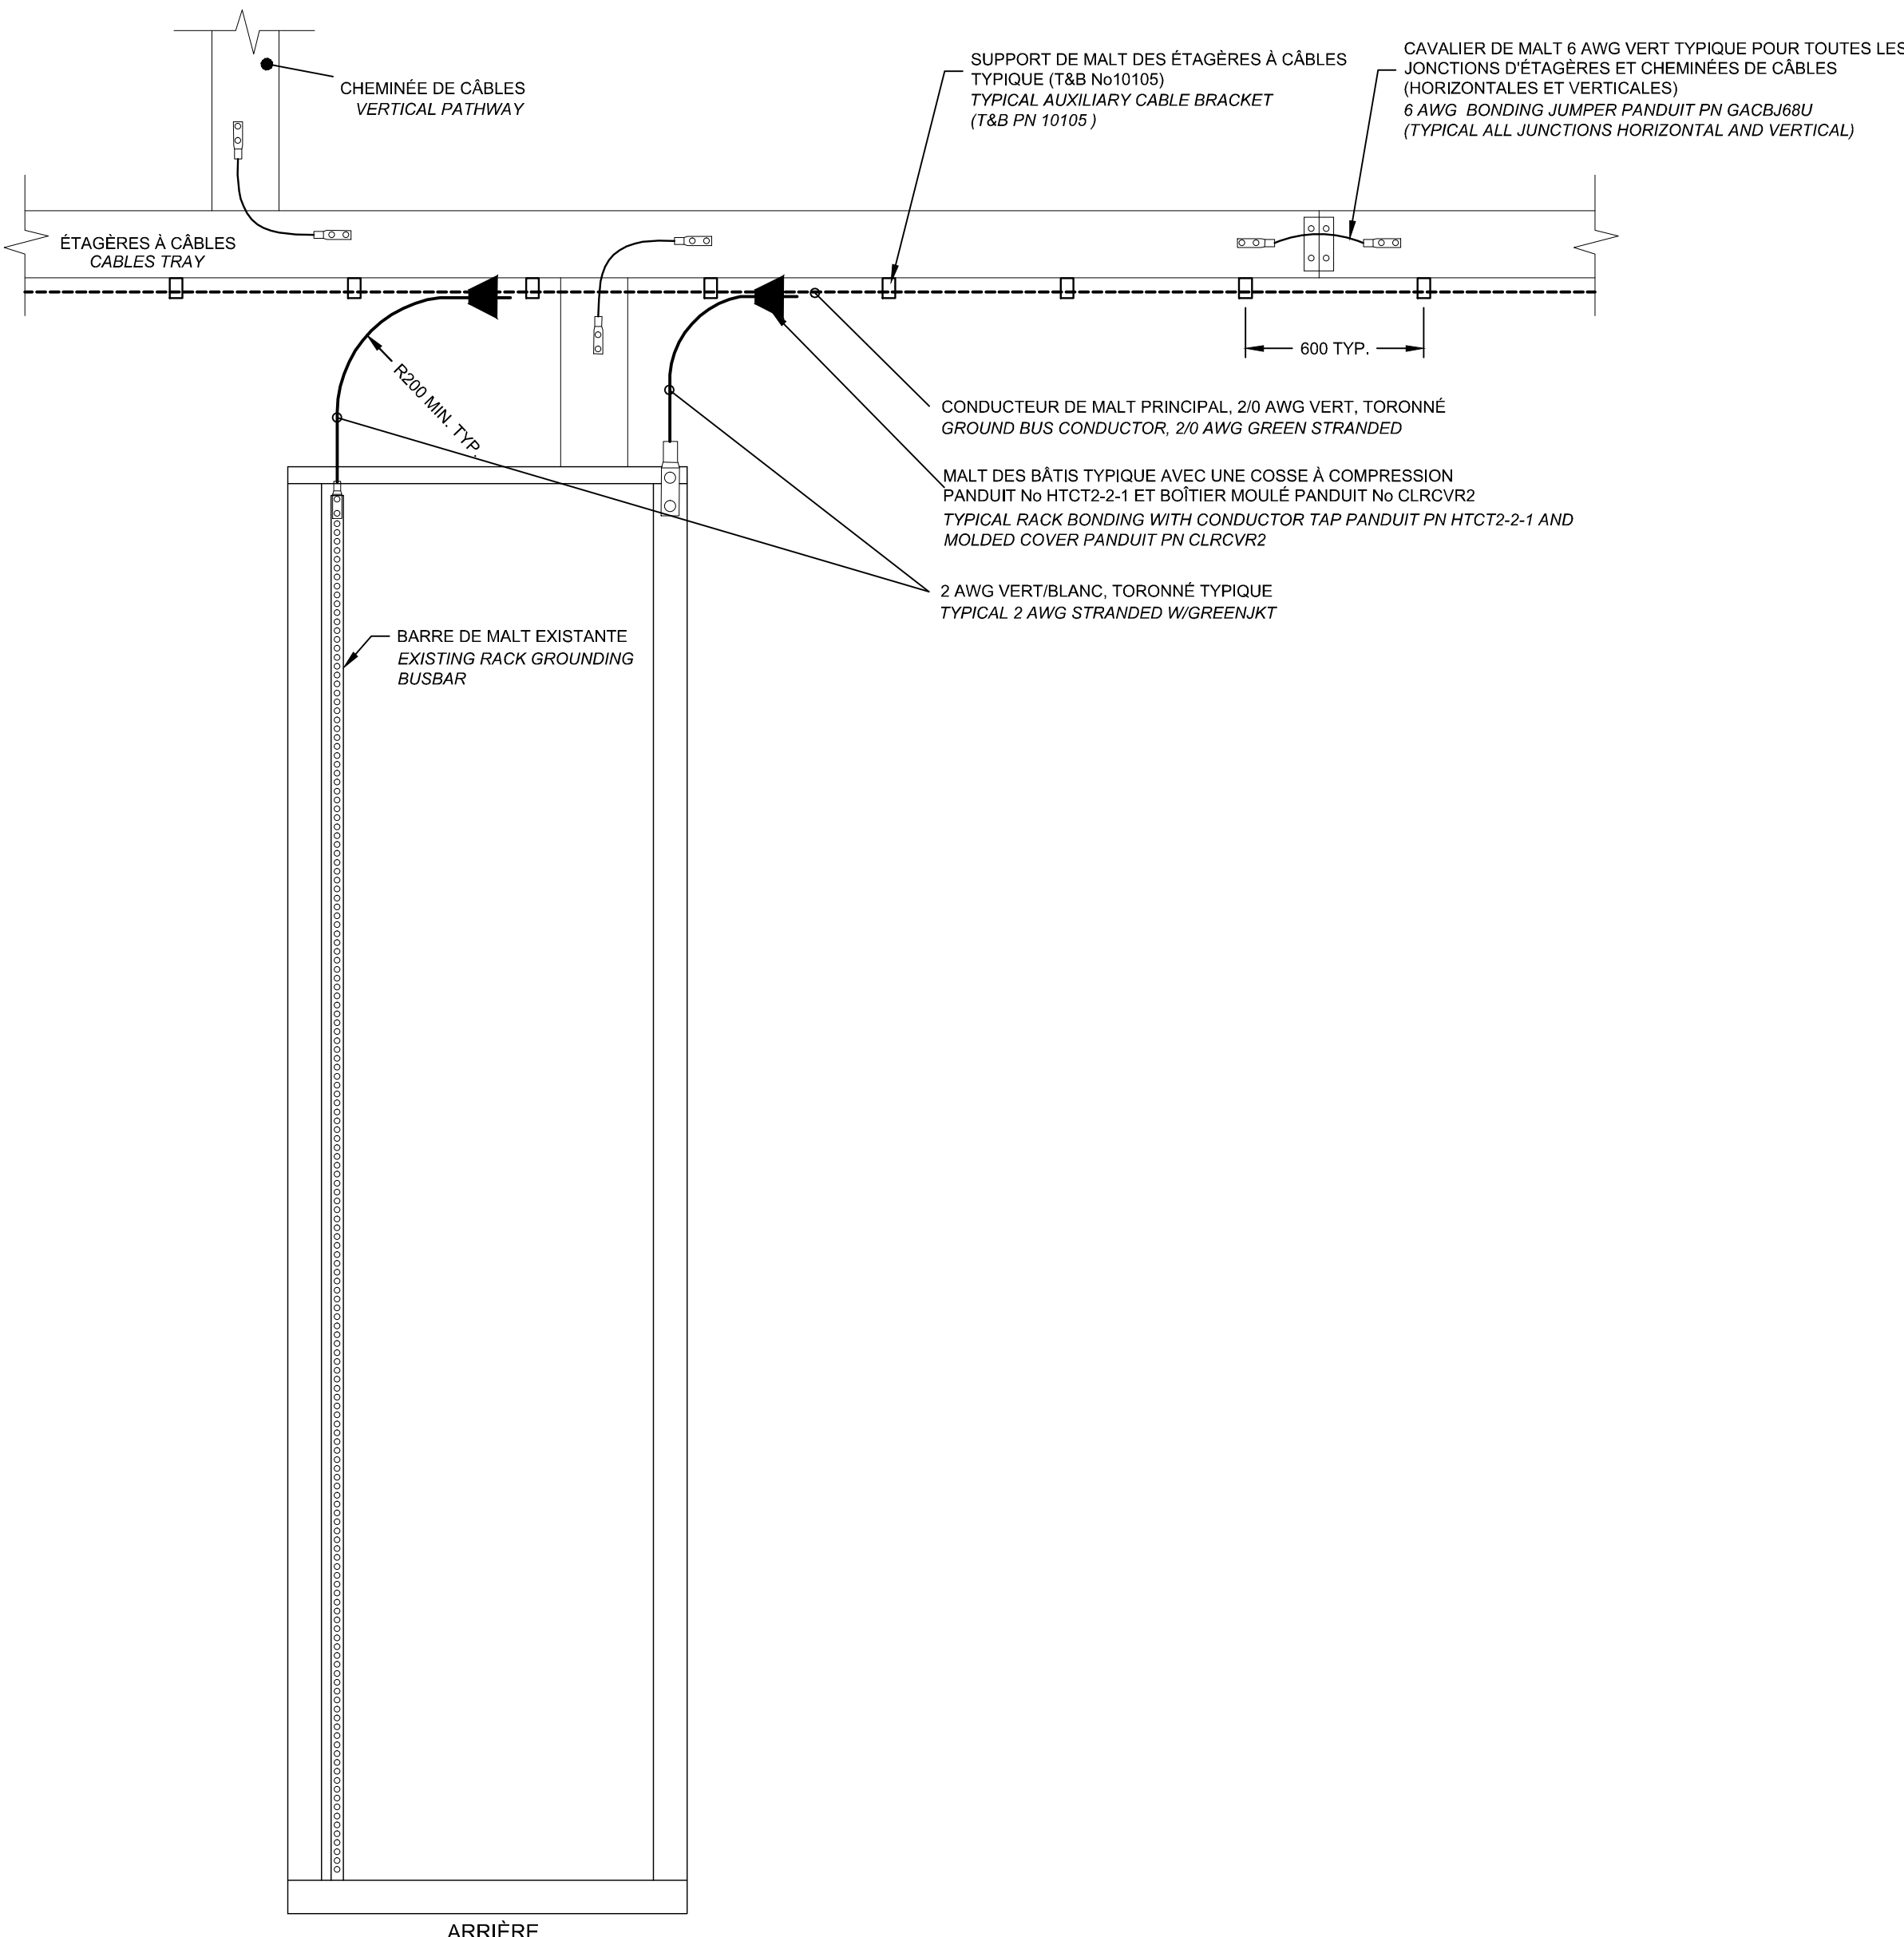

DÉTAIL TYPIQUE D'UN BÂTI H.É. C
TYPICAL DETAIL FOR EQUIPEMENT RACK N.T.S. 05/06

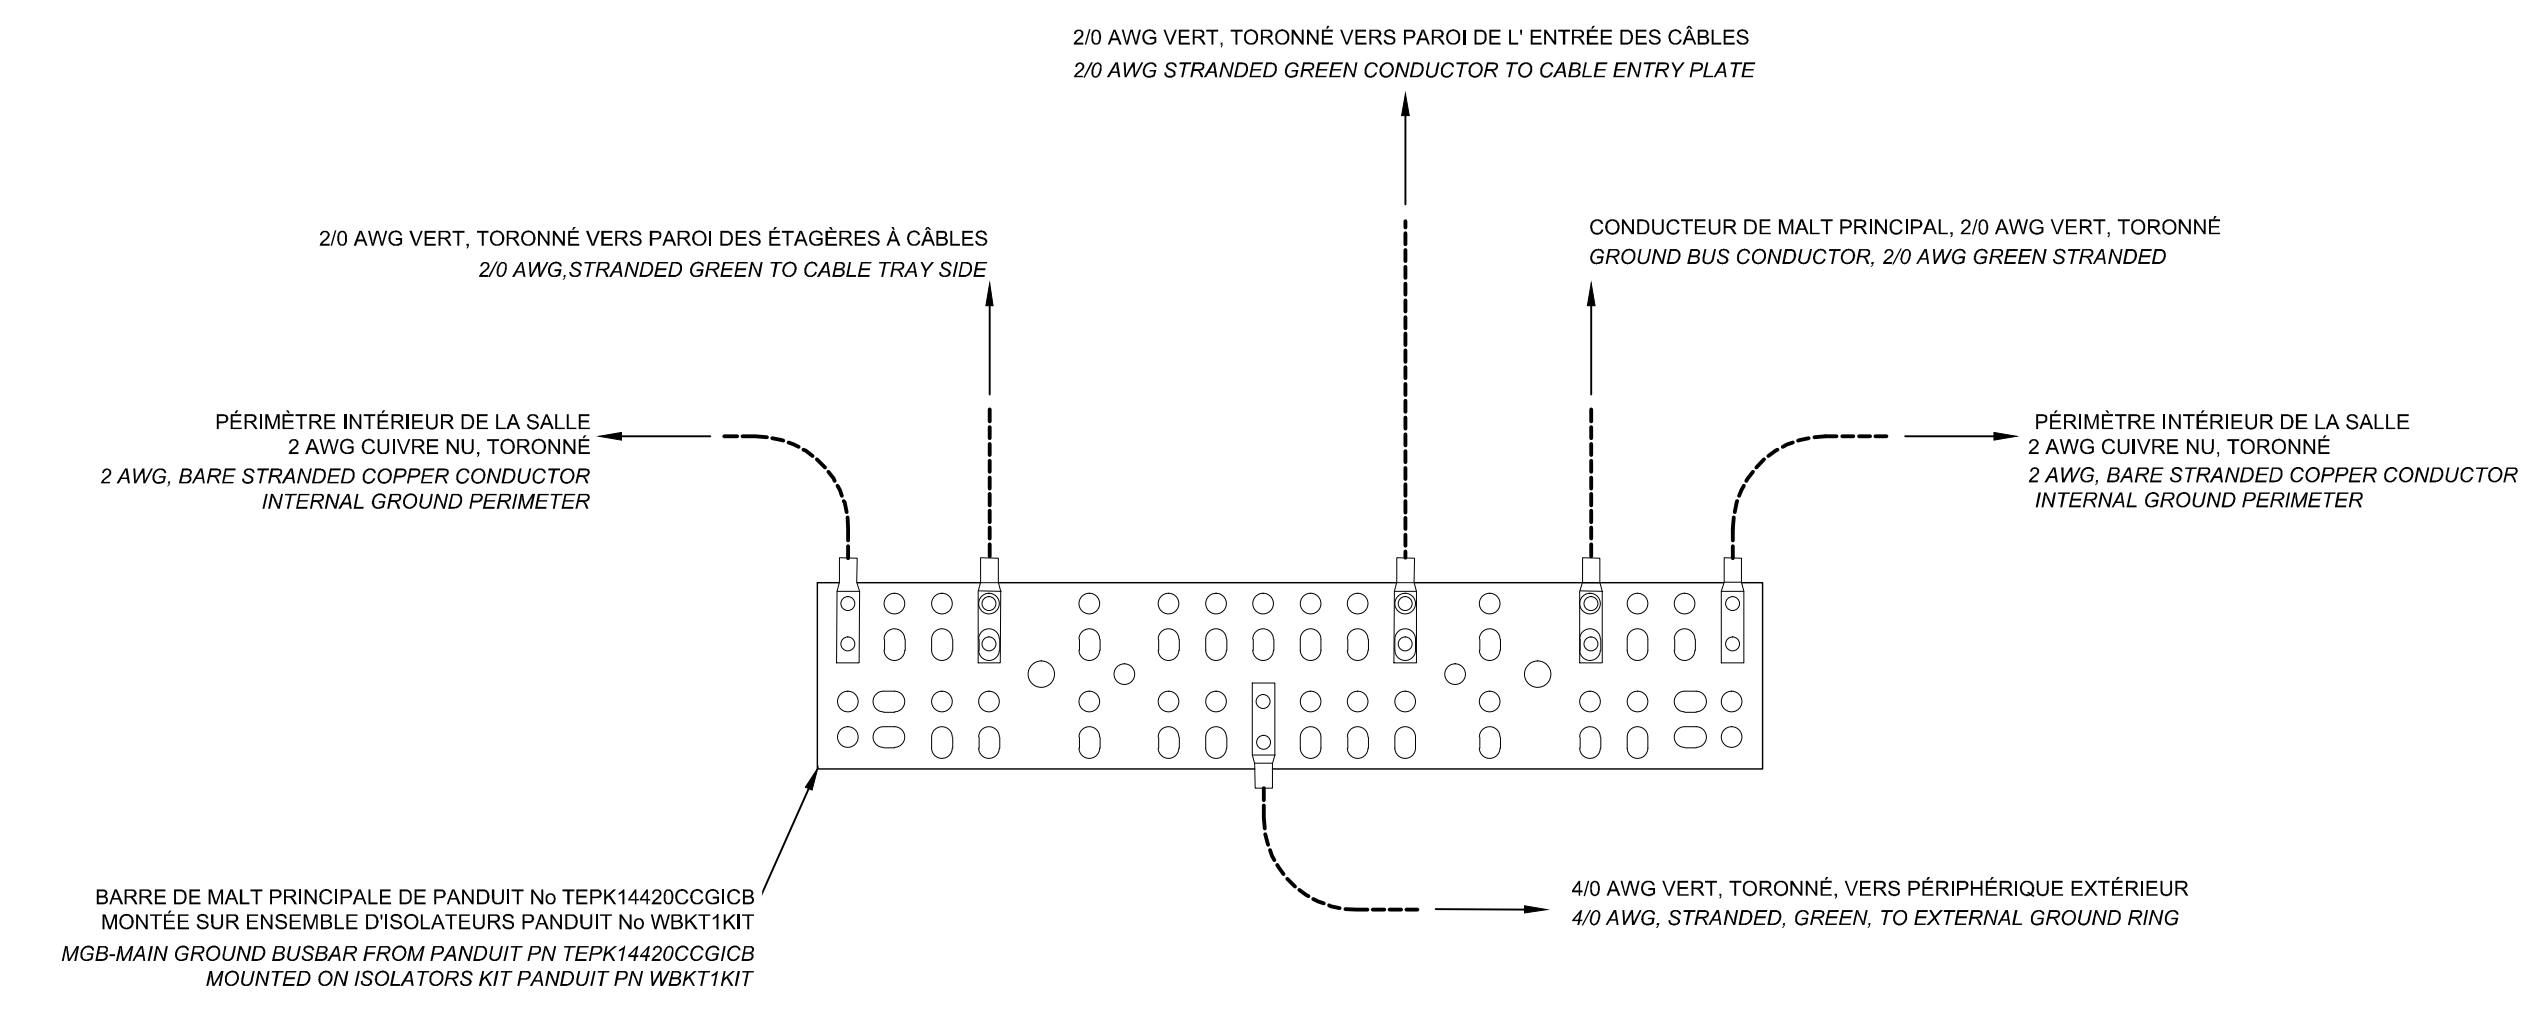

BARRE DE MALT PRINCIPALE - DÉTAIL DE RACCORDEMENT H.É. A
MAIN GROUND BUSBAR - WIRING DETAIL N.T.S. 05/06



INSTALLATION AU MUR DU CÂBLE DE MALT - PÉRIPHÉRIQUE INTÉRIEUR AVEC ATTACHE EN "C" POUR CONDUIT RIGIDE (BERVILLE C138)
WALL MOUNT INSTALLATION - INTERNAL PERIMETER WITH FLEXIBLE CONDUIT STRAP (BERVILLE C138)

ÉLÉVATION H.É. 3
ELEVATION N.T.S. 05/06