
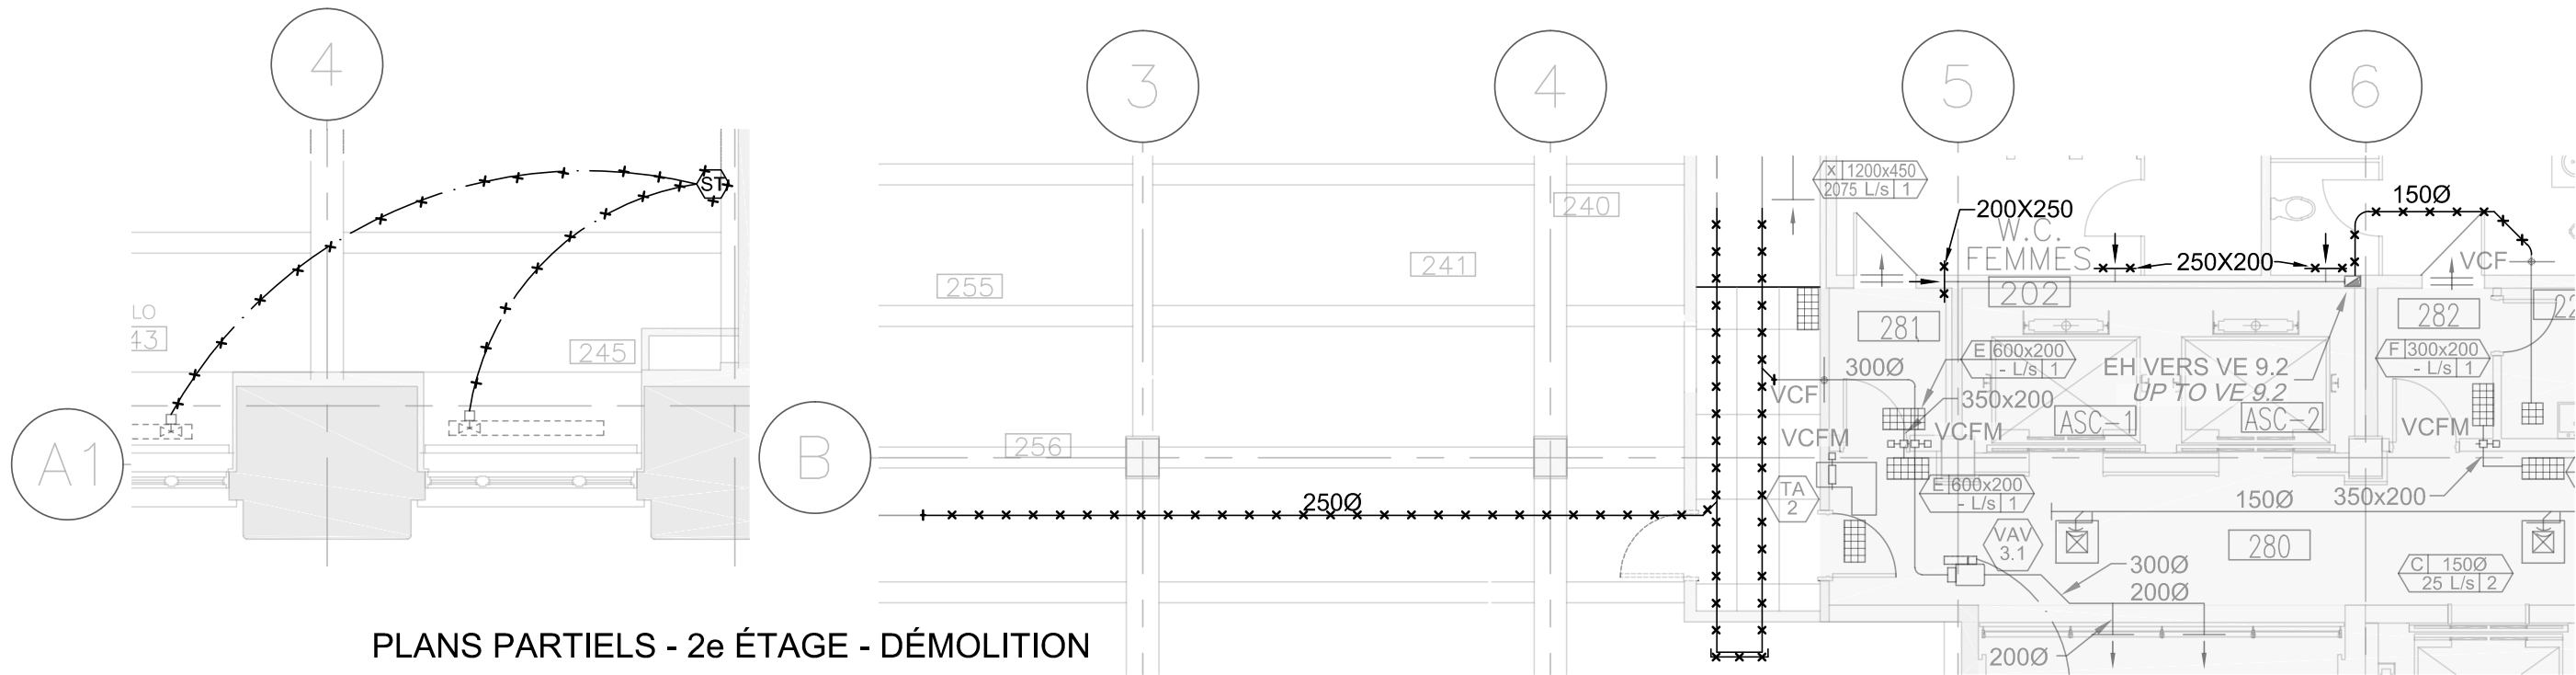


PLAN PARTIEL - 2e ÉTAGE - NOUVEL AMÉNAGEMENT

2nd FLOOR - PARTIAL PLAN - NEW LAYOUT



PLANS PARTIELS - 2e ÉTAGE - DÉMOLITION

PARTIAL PLANS - 2nd FLOOR - DEMOLITION



NOTES SPÉCIFIQUES AUX PLANS/ SPECIFICS PLANS NOTES


- CONDUIT DE TRANSFERT D'AIR ACOUSTIQUE DE 3500x300x300mm. RACCORDÉ À (3) GRILLES DONT LA SORTIE SITUÉE VERS LE HAUT EST À 300mm SOUS LA DALLE DU PLAFOND. INCLANT DE L'ISOLANT ACOUSTIQUE VOIR DEVIS. LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET SONT À COORDONNER SUR PLACE EN FONCTION DES EMPLACEMENTS RÉELS DES GRILLES DE TRANSFERTS QUI Y SONT RACCORDÉES./
ACOUSTIC AIR DUCT TRANSFER OF 3500x300x300mm. CONNECTED TO (3) GRILLES WHICH IS LOCATED AT 300mm BELOW CEILING LEVEL SLAB. SEE SPECIFICATIONS FOR ACOUSTIC INSULATION. DIMENSIONS ARE APPROXIMATE AND MUST BE COORDINATE ON SITE WITH WALL TRANSFER GRILLES FINAL POSITIONS WHICH ARE CONNECTED.
- HAUT(S) DES GRILLE(S) MURALES(S) ALIGNÉE(S) À LA MÊME HAUTEUR SOIT À 4000mm DU PLANCHER./
WALL GRILLE(S) ALIGNED(S) AT SAME HEIGHT OF 4000mm OF FLOOR.
- HAUT(S) DES GRILLE(S) MURALE(S) D'ALIMENTATION D'AIR ALIGNÉE(S) À LA MÊME HAUTEUR SOIT À 3350mm DU PLANCHER ET CENTRÉ(S) À CELLES DES GRILLES AU-DESSUS./
TOP(S) OF SUPPLY AIR WALL GRILLE(S) ALIGNED(S) AT SAME HEIGHT OF 3350mm OF FLOOR AND CENTERED WITH ABOVE GRILLE.
- LE HAUT DE LA GRILLE MURALE D'ALIMENTATION D'AIR INSTALLÉE À UNE HAUTEUR DE 4000mm DU PLANCHER./
TOP OF SUPPLY AIR WALL GRILLE AT 4000mm HEIGHT ABOVE THE FLOOR.
- RÉAJUSTEMENT DU DÉBIT D'AIR NEUF AU SYSTÈME À 355l/s./
ADJUSTMENT OF OUTDOOR AIR VOLUME OF SYSTEM AT 355l/s.



CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS
DE CONSTRUCTION/
THIS DOCUMENT MUST NOT BE USED FOR
CONSTRUCTION.



01	POUR SOUMISSION	15-06-08
révisions revisions		date



A no. du détail
detail no.
B no. de la feuille-où détail
exigé
sheet no. - where detail
required
C no. de la feuille-où détaillé
sheet no. - where detailed

Projet
Project
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS
DE LA PERSONNE (CCDP)
COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES (CLO)
CANADIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION (CHRC)
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF
OFFICIAL LANGUAGES (OCOL)
105 MCGILL, MONTRÉAL
RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX
2e ÉTAGE SUD-OUEST
OFFICES REFIT 2nd FLOOR SOUTHWEST

Dessin
Drawing

MÉCANIQUE
MECHANICAL

VENTILATION - 2e ÉTAGE
DÉMOLITION/ NOUVEL AMÉNAGEMENT

VENTILATION - 2nd FLOOR
DEMOLITION/ NEW LAYOUT

Conçu par Designed by RICHARD CARRIER	25 MARS 2015 Date
Dessiné par Drawn by RICHARD CARRIER	25 MARS 2015 Date
Approuvé par Approved by JONATHAN GRIMARD	25 MARS 2015 Date

Soumission
Gestionnaire de projet TPSGC
Tender
PWGSC Project Manager
ALI ELHAGE

No de projet Project number R.072915.001	No de projet Project number
TPSGC Client Nom du fichier File name R_072915_001-M05-VC-COD.dwg	Client No de classement File no M06 /07
No de plan ou dessin File name R_072915_001-M05-VC-COD	No feuille Sheet no M06 /07