


S:\DGS\I\SAG\PROJETS\MTL\105 MCGILL\R\_072915\_001 - CLO ET CCDP\DEIR\_072915\_001\_E07-SR-PLN.DWG

AutoCAD 2015/06/09

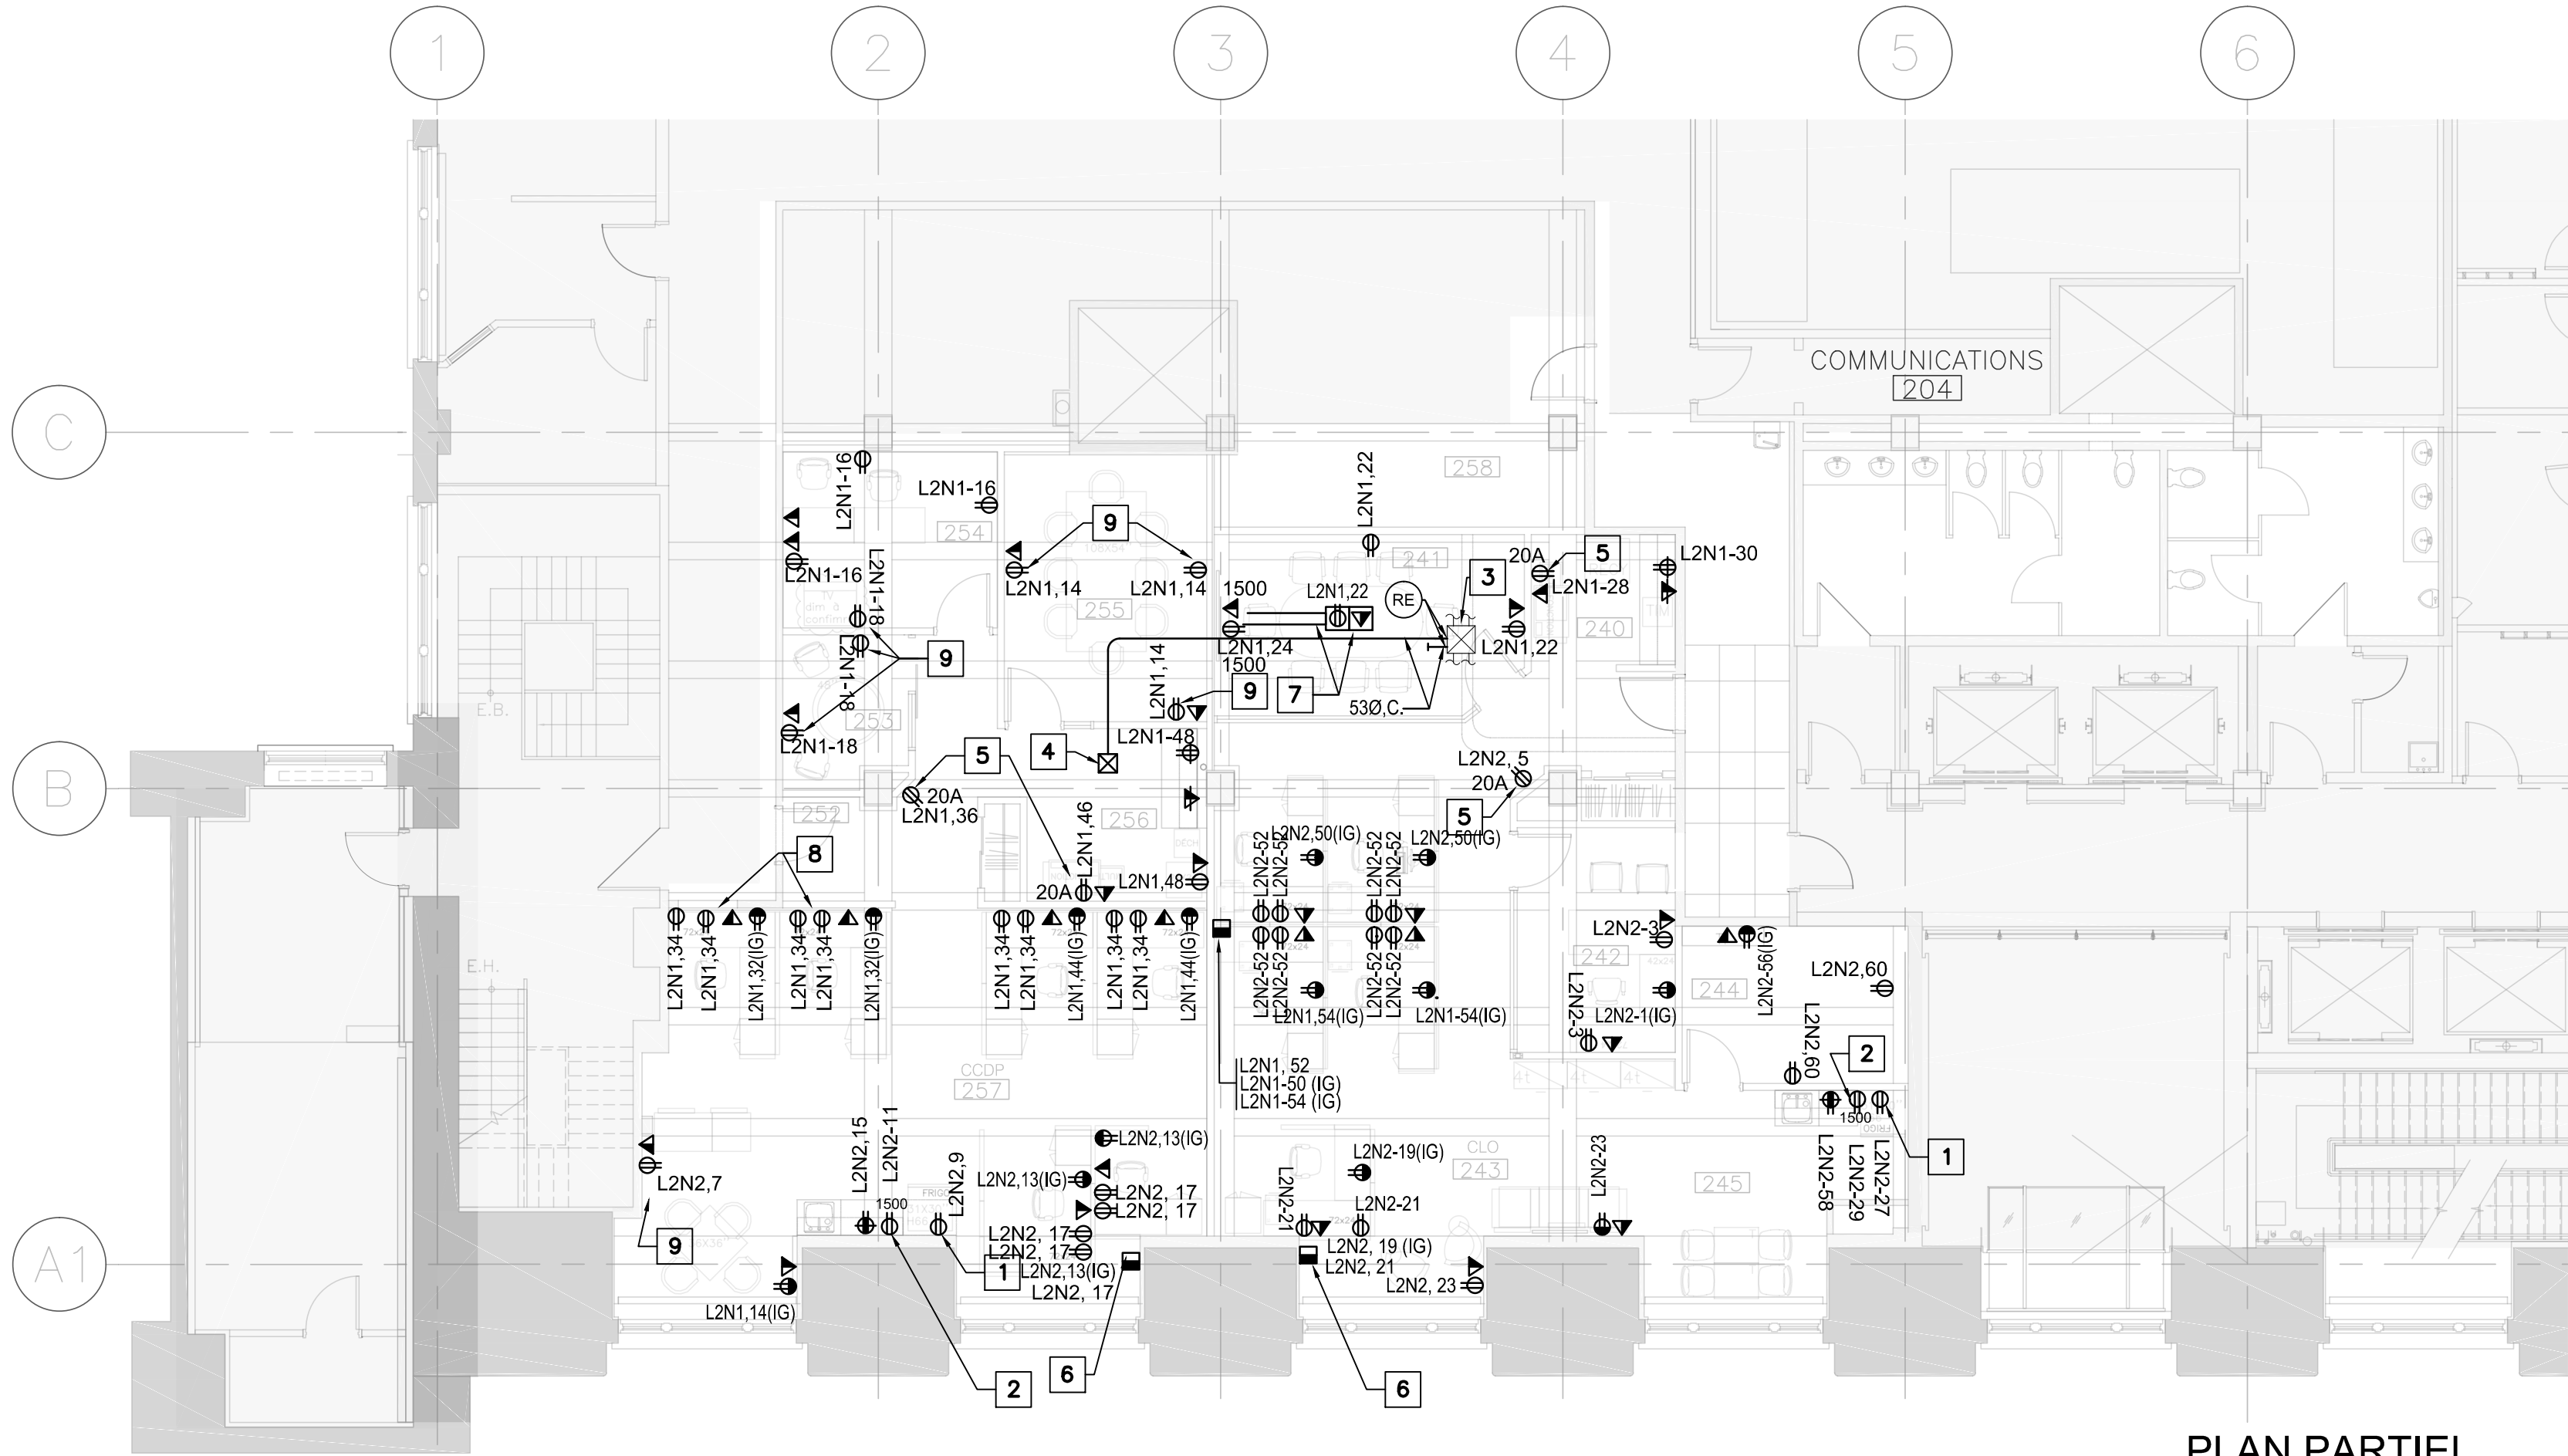

### NOTES GÉNÉRALES GENERAL NOTES

#### ABRÉVIATION DES PANNEAUX / PANELS ABBREVIATIONS

L2N1=1-02-L2N1  
L2N2=1-02-L2N2  
L2N3=1-02-L2N3

— SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES SORTIES DANS LES MURS SONT INSTALLÉES À 400mm DU NIVEAU FINI DU PLANCHER./ UNLESS OTHERWISE INDICATED, WALL OUTLETS ARE INSTALLED 400mm ABOVE FINISH FLOOR LEVEL.

— IG= UN CIRCUIT AVEC UN CONDUCTEUR DE MISE À LA TERRE ISOLÉE./ IG= CIRCUIT WITH AN ISOLATED GROUND CONDUCTOR.

— À MOINS D'INDICATIONS, UTILISER LA DISTRIBUTION 120V PRÉSENTE AU PLAFOND DANS LES LOCAUX (VOIR DESSIN E05) POUR RACCORDER LES PRISES ET SERVICES./ UNLESS OTHERWISE INDICATED, USE EXISTING 120V DISTRIBUTION AVAILABLE ON CEILING SLAB (SEE DRAWING SHEET "E05") TO CONNECT OUTLETS AND SERVICES.

— PRÉVOIR LES MANCHONS REQUIS DANS LES MURS DES LOCAUX FERMÉS POUR PASSER LES CÂBLES DE DONNÉES ET VOIX. LOCALISATION À COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR DE CETTE DISCIPLINE./ PROVIDE REQUIRED WALL SLEEVES TO PASS DATA AND VOICE CABLES. EXACT LOCATION TO BE COORDINATED WITH THE CONTRACTOR OF THAT TRADE.

— TOUTES LES SORTIES DE DONNÉES ET VOIX AUX MURS SONT À FAIRE TEL QUE LE DÉTAIL TYPIQUE AU DESSIN E03./ ALL DATA AND VOICE WALL OUTLETS ARE TO BE DONE AS SHOWN IN DETAIL ON DRAWING SHEET "03".

### NOTES SPÉCIFIQUES SPECIFIC NOTES

- UTILISER UN CIRCUIT DÉDIÉ POUR CHACUN DES RÉFRIGÉRATEURS./ USE A DEDICATED CIRCUIT FOR EACH REFRIGERATOR.
- UTILISER UN CIRCUIT DÉDIÉ POUR CHACUN DES MICRO-ONDES./ USE A DEDICATED CIRCUIT FOR EACH MICROWAVE.
- BOÎTE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (DONNÉES ET VOIX) EXISTANTE. EXISTING TELECOMMUNICATION BOX (VOICE/DATA).
- NOUVELLE BOÎTE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (450mm. x 450mm x 300mm)./ NEW TELECOMMUNICATION BOX (450mm x 450mm x 300mm).
- REMPLEER LE DISJONCTEUR EXISTANT DE 15A DANS LE PANNEAU PAR UN 20A./ REPLACE EXISTING 15A BREAKER IN PANEL WITH A 20A.
- BRANCHEMENT PAR BOÎTE DE JONCTION MURALE À 400mm DU NIVEAU DU PLANCHER FINI. APPLIQUER LE DÉTAIL DE RACCORDEMENT D'UNE COLONNETTE DE SERVICE POUR CLOISONS ÉLECTRIFIÉES, MAIS AVEC UNE BOÎTE AU MUR./ CONNECTION BY A WALL MOUNTED JUNCTION BOX AT 400mm ABOVE FINISH FLOOR LEVEL. APPLY DETAIL FOR SERVICE POLE CONNECTION FOR ELECTRIFIED PARTITION, BUT WITH A WALL MOUNTED BOX.
- BOÎTE AU PLANCHER UTILISANT LE SYSTÈME "IN-CARPET WIREWAY" DE LA COMPAGNIE CONNECTRAC. PRÉVOIR LA BOÎTE DE SORTIE AU MUR, LE PASSE-FIL AU PLANCHER ET LA BOÎTE DE SORTIE AU CENTRE DU LOCAL, AINSI QUE TOUTS LES ACCESSOIRES REQUIS. LE FINI DOIT ÊTRE GR ( GRAPHITE POWDER COAT)./ FLOOR BOX USING "IN-CARPET WIREWAY" SYSTEM BY CONNECTRAC COMPANY. PROVIDE WALL OUTLET BOX, THE IN-CARPET WIREWAY, FLOOR BOX IN ROOM CENTER AND ALL REQUIRED HARDWARE. FINISH MUST BE GR (GRAPHITE POWDER COAT).
- LES SORTIES POUR CES POSTES DE TRAVAIL SONT MURALES. IL NE S'AGIT PAS DE CLOISONS ÉLECTRIFIÉES. THESE OFFICE OUTLETS ARE WALL MOUNTED. THESE ARE NOT ELECTRIFIED PARTITIONS.
- NE PAS UTILISER LE CONDUCTEUR DE LA MISE À LA TERRE ISOLÉE PRÉSENT. MODIFIER LES FILAGE AU PANNEAU EXISTANT. DO NOT USE EXISTING ISOLATED GROUND WIRE. MODIFY EXISTING WIRING AT PANEL.

### PLAN PARTIEL PARTIAL PLAN

0 5m  
1:100

Travaux publics et  
Services gouvernementaux  
Canada  
Direction générale des  
biens immobiliers  
Région du Québec


Public Works and  
Government Services  
Canada  
Real Property branch  
Quebec region



CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS  
DE CONSTRUCTION./  
THIS DOCUMENT MUST NOT BE USED FOR  
CONSTRUCTION.



01	POUR SOUMISSION	15-06-08
révisions revisions		date



A no. du détail  
detail no.  
B no. de la feuille—où détail  
exigé  
sheet no. — where detail  
required  
C no. de la feuille—où détaillé  
sheet no. — where detailed

Projet  
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS  
DE LA PERSONNE (CCDP)  
COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES (CLO)  
CANADIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION (CHRC)  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF  
OFFICIAL LANGUAGES (OCOL)  
105 MCGILL, MONTRÉAL  
RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX  
2e ÉTAGE SUD-OUEST  
OFFICES REFIT 2nd FLOOR SOUTHWEST

Dessin  
ÉLECTRICITÉ  
ELECTRICAL  
PRISES ET SERVICES  
2e ÉTAGE  
NOUVEL AMÉNAGEMENT  
OUTLETS AND SERVICES  
2nd FLOOR  
NEW LAYOUT

Conçu par  
LUC MOREAU, ing.  
25 MARS 2015  
Date  
Dessiné par  
RICHARD CARRIER  
25 MARS 2015  
Date  
Approuvé par  
LUC MOREAU, ing.  
25 MARS 2015  
Date

Soumission  
Gestionnaire de projet TPSGC  
Tender  
ALI ELHAGE  
PWGSC Project Manager  
No de projet  
Project number  
R.072915.001  
No de projet  
Project number  
TPSGC  
PWGSC Client  
Client  
Nom du fichier  
File name  
R\_072915\_001-E07-SR-PLN.dwg  
No de classement  
No de plan ou dessin  
File name  
R\_072915\_001-E07-SR-PLN  
No feuille  
Sheet no  
E07 /09