



DÉTECTION DE GAZ FRIGORIGÈNE (SALLE MÉCANIQUE APPENTIS)/  
REFRIGERENT GAS DETECTION (PENTHOUSE MECHANICAL ROOM)

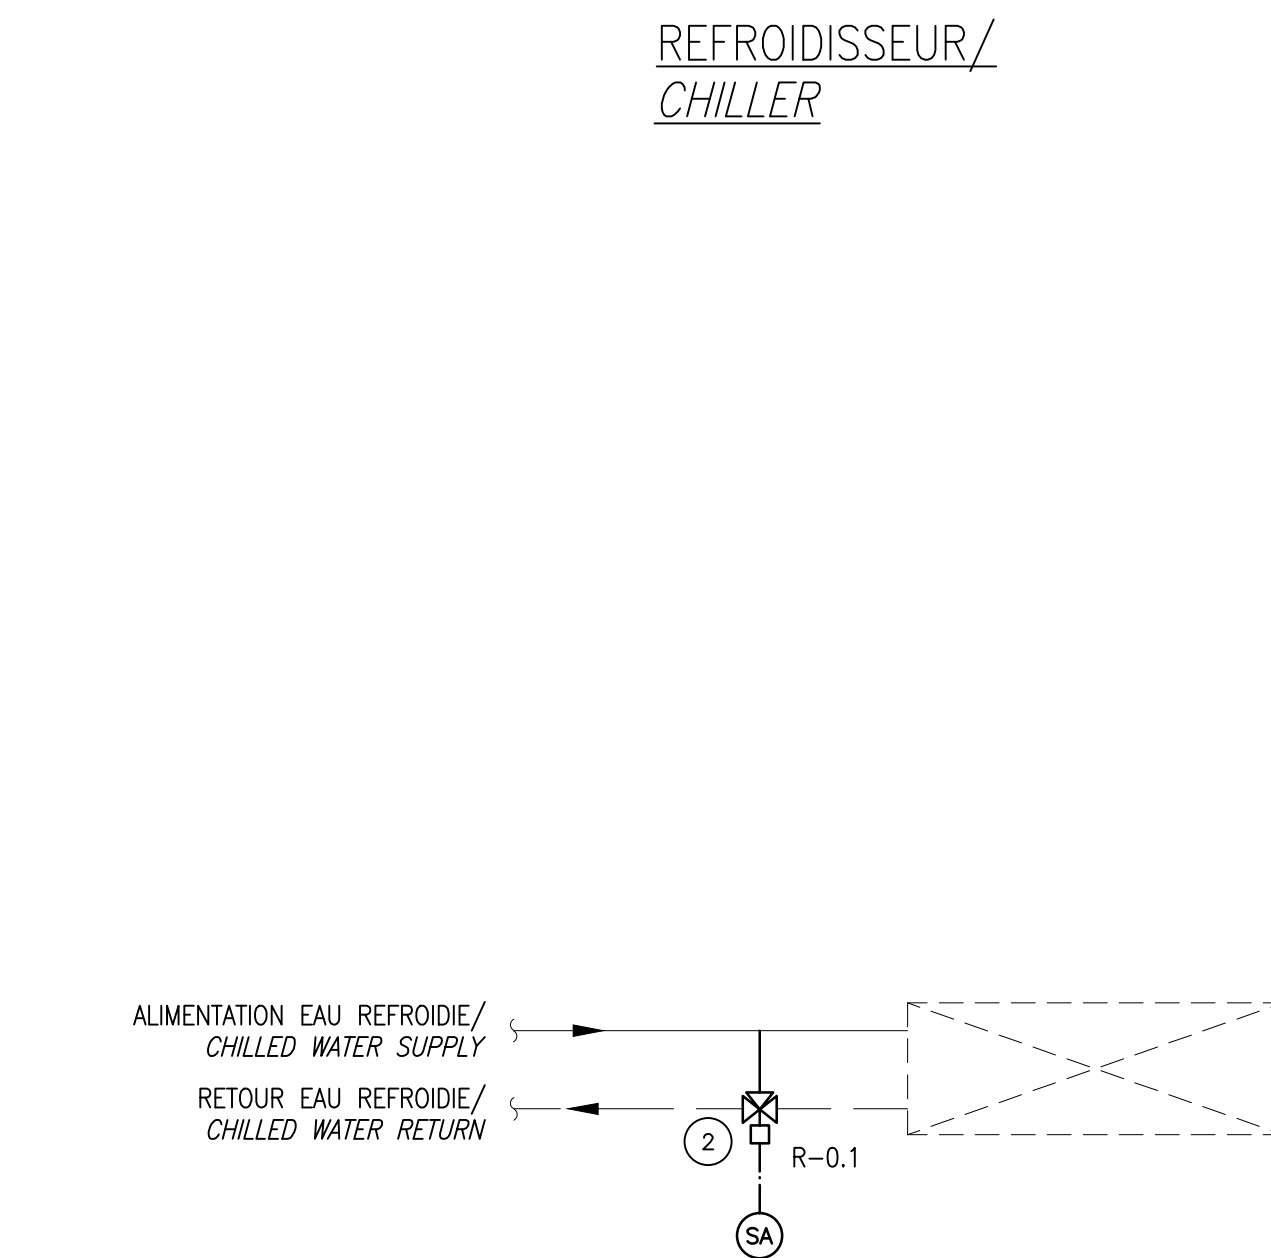

SERPENTIN D'EAU REFROIDIE (SYSTÈME No 4, 2e ÉTAGE)/  
CHILLED WATER COIL (SYSTEM No 4, 2nd FLOOR)

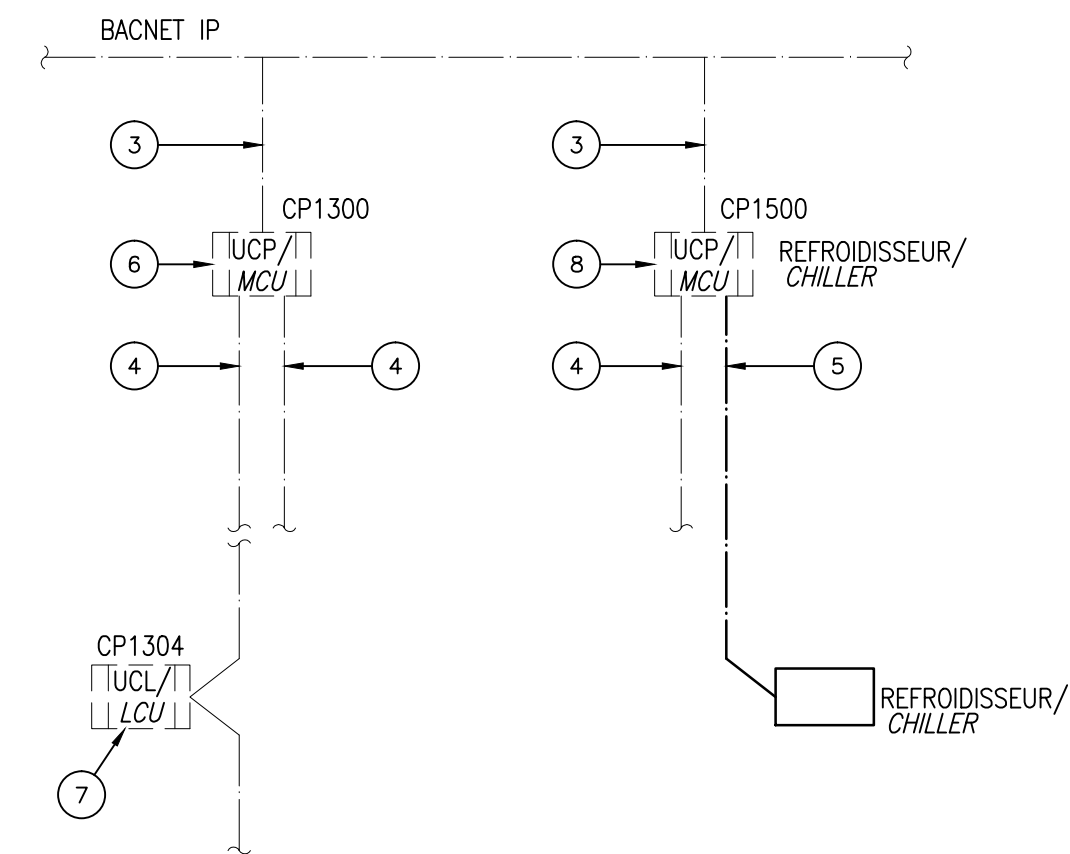

ARCHITECTURE DE RÉSEAU/  
NETWORK ARCHITECTURE

TABLEAU DES ROBINETS DE COMMANDE / CONTROL VALVES SCHEDULE											
No	USAGE	VOIES / WAYS (TYPES)	FLUIDE / FLUID	DN TUYAUTERIE / ND PIPING	DN ROBINET / ND VALVE	CV ATTENDU / EXPECTED CV	DÉBIT / FLOW	DIFFÉRENTIEL DE PRESSION / DIFFERENTIAL PRESSURE	TYPE	OPÉRATEUR / ACTUATOR	SIGNAL
							L/S	KPA			
R-0.1	SERPENTIN D'EAU REFRIGÉE - SYSTÈME No 4 / CHILLED WATER COIL - SYSTEM No 4	3	EAU REFRIGÉE / CHILLED WATER	2	1 1/2	7,4	0,81	20,7	BILLE / BALL	SANS RESSORT / NON SPRING	MODULANT / MODULATING
Pour la liste complète des robinets, voir les plans / For the complete list of valves, refer to plans											