



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Breakers supply/instal	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3012-15N301/A	Amendment No. - N° modif. 008
Client Reference No. - N° de référence du client F3012-15N301	Date 2016-03-30
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCL-005-16687	
File No. - N° de dossier QCL-5-38303 (005)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-04-07	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lachance, Paul	Buyer Id - Id de l'acheteur qcl005
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2825 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
F3012-15N301/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
F3012-15N301

Amd. No. - N° de la modif.
008
File No. - N° du dossier
QCL-5-38303

Buyer ID - Id de l'acheteur
qcl005
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Amendment no.: 008

Questions/Answers

Question no.: 8

Can Coast Guard confirm the operating voltages required for each breaker (600Vac). As we understand it the motor operates at 120VAC. The shunt opening & closing coils operate at 48VDC. Please clarify control voltages presently being utilized?

Answer no.: 8

Main voltage on all switchboard is 600 VAC. For the FPE motorised circuit breakers, all the shunt closing control circuits are fed through 120 Vac. Only the breaker tripping circuit or opening is supplied by 48 Vdc. (See also Solicitation amendment 006, answer 7 a).

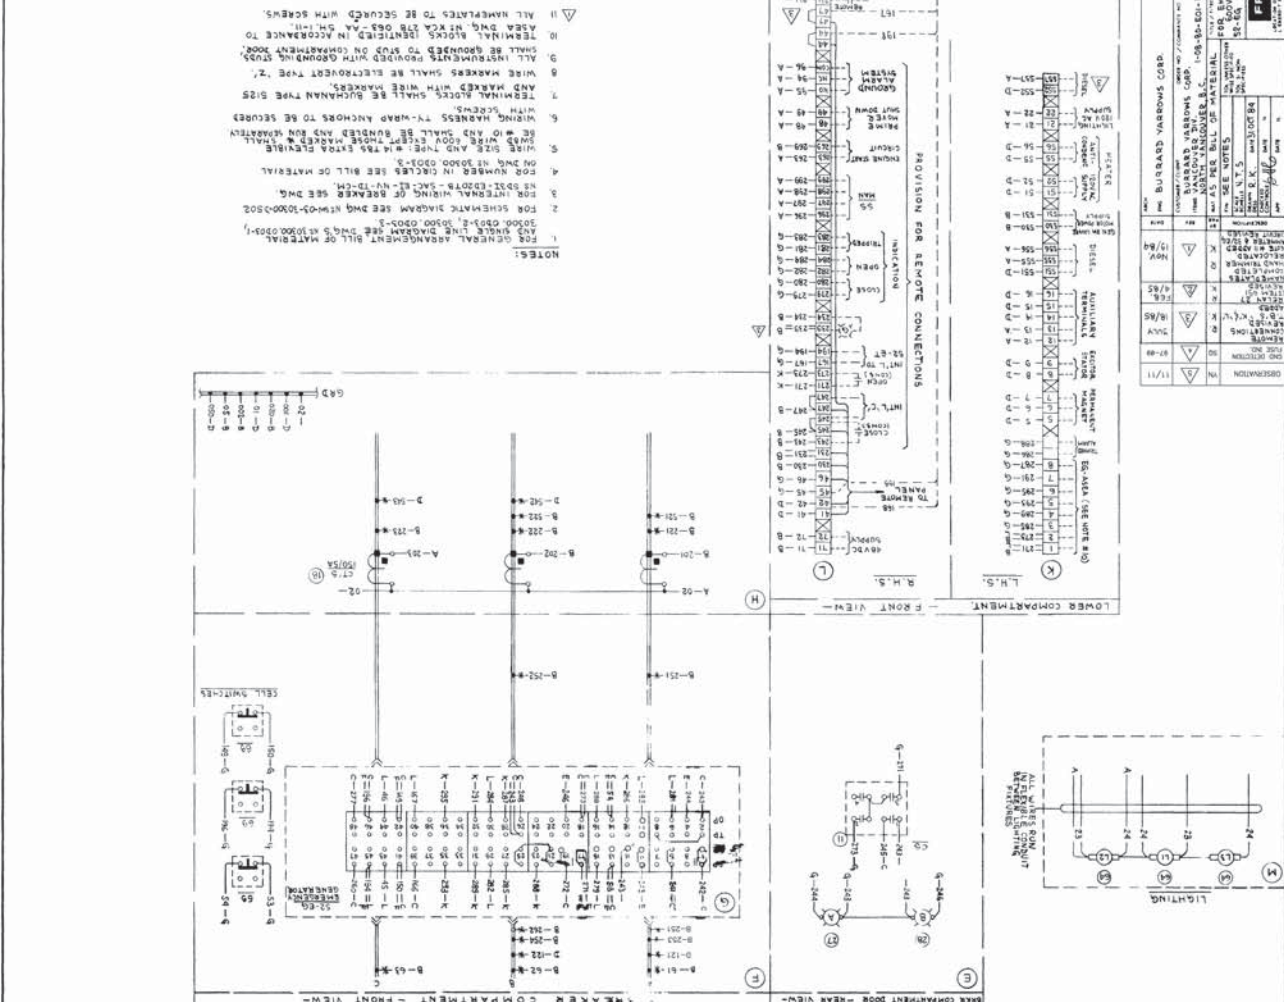
Question no.: 9

In addition to the drawings supplied can Coast Guard provide a typical control circuit wiring diagram for the FPE motorized circuit breakers presently installed?

Answer no.: 9

Yes. See the four drawings in attachment.

NAME	LAST NAME	DATE	TIME	LOCATION	STATUS	REMARKS
BARBARA J. BROWN	10-10-84	10	10	10	10	10
SC-4 MCC/PORT AC SCHEMATIC	SC 1812W19	3	1	1	1	1
TYPE 100 WARDS HILL	58-94-5003-A1 58-94-5004-A1	108	1	1	1	1
BARBARA J. BROWN	10-10-84	10	10	10	10	10
SC-4 MCC/PORT AC SCHEMATIC	SC 1812W19	3	1	1	1	1
TYPE 100 WARDS HILL	58-94-5003-A1 58-94-5004-A1	108	1	1	1	1

[illegible]