



Pêches et Océans  
Canada

Fisheries and Oceans  
Canada

MCGE#3049562v1A

Garde côtière  
canadienne

Canadian  
Coast Guard

# *Spécification de soudage*



*Spécification de soudage*  
*Garde côtière canadienne*

## Contrôle du document

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Publié sous l'autorité de la :</b><br>Direction générale des Services techniques intégrés<br>Pêches et Océans Canada<br>Garde côtière canadienne<br>Ottawa, Ontario, K1A 0E6<br>CT-043-EQ-EG-001-F<br>SPÉCIFICATION DE SOUDAGE |
|  | PREMIER EDITION – MAI 2014  |
|  | RÉVISÉ [CLIQUEZ_ET_ENTREZ_LA_DATE_(MMMM_YYYY)]  |
|  | Available in English : <b>Welding Specification</b>   |
|  | Disponible sur le site de la GCC : <a href="http://ccg-gcc.ncr.dfo-mpo.gc.ca">http://ccg-gcc.ncr.dfo-mpo.gc.ca</a><br>EKME#3049562v1  |

### Registre des modifications

| N° | Date          | Description   | Initiales |
|----|---------------|---|-----------|
| 1  | Avril, 2014   | approuvé par la DG.   |           |
| 1a | Janvier, 2016 | Corrections: références à certains des numéros de section de l'article 5 du présent document. |           |
|    |               |   |           |
|    |               |   |           |

### Approbations

|  |                       |                          |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Bureau de première responsabilité<br>(BPR)                               | Tracey Clarke         | Approuvé : 2014-AVRIL-10 |
|  |                       | Date _____               |
| Gestionnaire, Ingénierie et<br>entretien,<br>Coque/Mécanique/Électricité | Anne Marie<br>Sekerka | Approuvé : 2014-AVRIL-10 |
|  |                       | Date _____               |
| Directeur,<br>Services d'ingénierie maritime, STI                        | Gary Ivany            | Approuvé : 2014-AVRIL-10 |
|  |                       | Date _____               |
| Directeur général<br>Services techniques intégrés                        | Michel Cécire         | Approuvé : 2014-AVRIL-11 |
|  |                       | Date _____               |

## Table des matières

|   |           |
|---|-----------|
| <b>AVANT-PROPOS .....</b>   | <b>IV</b> |
| <b>CHAPITRE 1    PORTÉE .....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>CHAPITRE 2    DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS.....</b>                     | <b>2</b>  |
| <b>CHAPITRE 3    DOCUMENTS PERTINENTS.....</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>CHAPITRE 4    ADMINISTRATION .....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>CHAPITRE 5    STRUCTURES SOUDÉES.....</b>                              | <b>5</b>  |
| 5.1    EXIGENCES DE L'ENTREPRENEUR.....                                   | 5         |
| 5.1.1    Structures d'acier .....   | 5         |
| 5.1.2    Structures d'aluminium.....                                      | 5         |
| 5.1.3    Procédures de soudage .....                                      | 5         |
| 5.1.4    Soudeurs.....  | 5         |
| 5.1.5    Mise à l'épreuve de l'exécution et des qualifications .....      | 5         |
| 5.1.6    Limitations avant d'entreprendre des travaux de soudage .....    | 5         |
| 5.1.7    Normes régissant le soudage .....                                | 5         |
| 5.2    CONCEPTION DES SOUDURES .....                                      | 5         |
| 5.3    SYMBOLES DE SOUDAGE .....  | 6         |
| 5.4    PRODUITS CONSOMMABLES POUR LE SOUDAGE.....                         | 6         |
| 5.4.1    Acier.....   | 6         |
| 5.4.2    Aluminium .....  | 11        |
| 5.5    EXÉCUTION DES TRAVAUX .....  | 11        |
| 5.5.1    Environnement .....  | 11        |
| 5.5.2    Températures de préchauffage et entre les passes .....           | 11        |
| 5.5.3    Formage des plaques .....  | 11        |
| 5.5.4    Taille et dimensions des soudures .....                          | 12        |
| 5.5.5    Espacement des soudures adjacentes.....                          | 12        |
| 5.5.6    Tôles et renforts.....   | 13        |
| 5.5.7    Préparation des bords et tolérances d' assemblage .....          | 13        |
| 5.5.8    Support intercostal.....   | 13        |
| 5.5.9    Épaisseur des plaques d'épaisseur différente .....               | 14        |
| 5.5.10    Tolérance des surfaces arasées .....                            | 14        |
| 5.5.11    Tolérance des surfaces lisses.....                              | 14        |
| 5.5.12    Préparation des soudures pour l'application de la peinture..... | 14        |
| 5.5.13    Déformation et contrainte résiduelle .....                      | 14        |
| 5.5.14    Réparation des déformations .....                               | 16        |
| 5.5.15    Soudures temporaires et retrait des anses .....                 | 17        |
| 5.5.16    Coups d'arc .....   | 17        |
| 5.6    EXIGENCES APPLICABLES AUX INSPECTIONS DE SOUDURE .....             | 17        |
| 5.6.1    Vérifications mensuelles des installations .....                 | 18        |

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 5.6.2             | Vérifications des essais non destructifs .....               | 18        |
| 5.6.3             | Choix des méthodes d'essais non destructifs .....            | 18        |
| 5.6.4             | Emplacements assujettis aux inspections .....                | 18        |
| 5.6.5             | Étendue des inspections .....                                | 18        |
| 5.6.6             | Préparation de la surface avant l'inspection .....           | 20        |
| 5.6.7             | Inspection différée .....                                    | 20        |
| 5.6.8             | Qualifications et certificats du personnel d'inspection..... | 20        |
| 5.6.9             | Structures d'acier .....                                     | 20        |
| 5.6.10            | Structures d'aluminium .....                                 | 21        |
| 5.6.11            | Exigence relative aux films à double chargement .....        | 22        |
| 5.6.12            | Visionneuse radiographique .....                             | 23        |
| 5.6.13            | Rapports d'inspection.....                                   | 23        |
| 5.6.14            | Chevauchement des inspections .....                          | 24        |
| 5.6.15            | Soudure rejetée en entier ou en partie.....                  | 24        |
| <b>CHAPITRE 6</b> | <b>SOUDAGE DE L'ACIER INOXYDABLE DE CONSTRUCTION .....</b>   | <b>25</b> |
| 6.1               | PORTÉE.....  | 25        |
| 6.2               | CONCEPTION ET DESSINS .....                                  | 25        |
| 6.3               | CERTIFICATION.....   | 25        |
| 6.4               | ÉLECTRODES DE SOUDAGE ET PRODUITS CONSOMMABLES .....         | 25        |
| 6.5               | EXÉCUTION DES TRAVAUX .....                                  | 26        |
| 6.6               | INSPECTION .....   | 26        |
| 6.6.1             | Généralités .....  | 26        |
| 6.6.2             | Personnel .....  | 26        |
| 6.6.3             | Inspections .....  | 26        |
| 6.6.4             | Critères d'acceptation.....                                  | 26        |
| <b>CHAPITRE 7</b> | <b>AUTRES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION .....</b>                | <b>27</b> |
| 7.1               | PORTÉE.....  | 27        |
| 7.2               | CONCEPTION ET DESSINS .....                                  | 27        |
| 7.3               | CERTIFICATION.....   | 27        |
| 7.4               | ÉLECTRODES DE SOUDAGE ET PRODUITS CONSOMMABLES .....         | 27        |
| 7.5               | EXÉCUTION DES TRAVAUX .....                                  | 27        |
| 7.6               | INSPECTION .....   | 28        |
| 7.6.1             | Personnel .....  | 28        |
| 7.6.2             | Inspections .....  | 28        |
| 7.6.3             | Critères d'acceptation.....                                  | 28        |
| <b>CHAPITRE 8</b> | <b>SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE SOUS PRESSIO.....</b>            | <b>29</b> |
| 8.1               | PORTÉE.....  | 29        |
| 8.2               | CONCEPTION ET DESSINS .....                                  | 29        |

|                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| 8.3                            | ÉLECTRODES DE SOUDAGE ET PRODUITS CONSOMMABLES .....  | 29         |
| 8.4                            | COMPÉTENCES DU PERSONNEL .....  | 29         |
| 8.5                            | QUALIFICATION DES PROCÉDURES DE SOUDAGE .....   | 29         |
| 8.6                            | EXÉCUTION DES TRAVAUX .....   | 29         |
| 8.7                            | INSPECTION .....  | 29         |
| 8.7.1                          | Généralités .....   | 29         |
| 8.7.2                          | Personnel .....   | 30         |
| 8.7.3                          | Inspections .....   | 30         |
| 8.7.4                          | Critère d'acceptation .....   | 30         |
| <b>ANNEXE A</b>                | <b>CODES, PUBLICATIONS ET NORMES DE REFERENCE .....</b>   | <b>A-1</b> |
| A.1                            | LISTE DES CODES, DES PUBLICATIONS ET DES NORMES .....   | A-1        |
| <b>ANNEXE B</b>                | <b>ESSAIS POUR L'ÉVALUATION DE LA RÉSISTANCE À LA CORROSION DES MÉTAUX DE SOUDAGE EN<br/>ACIER AU CARBONE EXPOSÉS À LEAU DE MER .....</b> | <b>2</b>   |
| B.1                            | PORTÉE .....  | B-2        |
| B.2                            | ENSEMBLE D'ESSAI .....  | B-2        |
| B.3                            | ESSAIS DE DISSOLUTION ANODIQUE .....  | B-3        |
| B.4                            | RAPPORTS DES RÉSULTATS D'ESSAI .....  | B-1        |
| <b>ANNEXE C</b>                | <b>FORMAGE A CHAUD ET EXIGENCES THERMIQUES - ALUMINIUM .....</b>  | <b>C-1</b> |
| C.1                            | FORMAGE À CHAUD .....   | C-1        |
| C.2                            | FORMAGE À FROID .....   | C-1        |
| <b>Liste des tableaux</b>      |   |            |
| Tableau 5.1                    | Sélection des électrodes à teneur faible ou contrôlée en hydrogène .....  | 7          |
| Tableau 5.2                    | Sélection des électrodes de soudage pour le soudage à l'arc avec électrode enrobée .....  | 7          |
| Tableau 5.4                    | Sélection des fils-électrodes pour le soudage à l'arc avec fil fourré et le soudage à l'arc avec fil<br>fourré de poudre métallique ..... | 8          |
| Tableau 5.5                    | Sélection des fils-électrodes pour le soudage à l'arc sous gaz avec fil plein .....   | 9          |
| Tableau 5.6                    | Emplacements assujettis aux inspections .....   | 18         |
| Tableau 5.7                    | Nombre d'inspections – Nouvelle construction .....  | 19         |
| Tableau 5.9                    | Épaisseur et kilovolts maximum .....  | 22         |
| Tableau C1                     | Durée maximale d'exposition à une température préparatoire pour le formage des alliages<br>d'aluminium .....                              | C-1        |
| <b>Liste des illustrations</b> |   |            |
| Figure 5.1                     | Approche de soudage pour limiter la dureté sous cordon pour les dépôts de finition du bordé extérieur .                                   | 11         |
| Figure 5.2                     | Support intercostal .....   | 13         |
| Figure 5.3                     | Soudure de transition .....   | 14         |
| Figure 5.4                     | Chanfreinage .....  | 14         |
| Figure 5.6                     | Soudure bout à bout alignée .....   | 16         |
| Figure B1                      | Ensemble de plaques d'essai de dissolution anodique .....   | B-2        |
| Figure B2                      | Séquence des cordons .....  | B-3        |
| Figure B3                      | Échantillon d'essai de dissolution anodique .....   | B-3        |
| Figure B4                      | Système d'essai de dissolution anodique .....   | B-3        |

## **Avant-propos**

La présente spécification a été préparée par le secteur de Mécanique navale des Services techniques intégrés (STI) de la Garde côtière canadienne, Pêches et Océans Canada, Ottawa.

L'objet de la présente spécification est énoncé au chapitre 1.0, sous la rubrique Portée.

Lorsque la présente spécification fait l'objet d'une utilisation autre que celle qui est stipulée dans la portée du document, il incombe à l'utilisateur de juger de sa pertinence à cet effet.

## **Chapitre 1      PORTÉE**

---

La présente spécification établit les exigences relatives au secteur de Mécanique navale des Services techniques intégrés de la Garde côtière canadienne, Pêches et Océans Canada, Ottawa.

La présente spécification doit être respectée dans le cadre de ce contrat.

La présente spécification indique en détail les exigences de soudage et d'examen non destructif des soudures de l'acier de structure, de l'aluminium et de l'acier inoxydable et du large éventail des autres matériaux utilisés pour l'installation de la tuyauterie sous pression, des réservoirs sous pression et des systèmes de confinement sous pression et de l'équipement à bord d'un navire.

La présente spécification se veut une exigence du propriétaire. Outre la présente spécification, l'entrepreneur doit respecter toutes les règles et la réglementation requises par la Sécurité et la sûreté maritimes de Transports Canada et la société de classification régissant les travaux, le cas échéant.

Lorsque les règles ci-dessus dépassent les exigences indiquées dans le présent document, les exigences les plus strictes s'appliquent.

## Chapitre 2 DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

---

Les définitions et abréviations ci-dessous s'appliquent à la présente spécification :

|   |  |
|---|--|
| <b>Approuvé (approbation)</b>                                   | Signifie examiné et accepté par le représentant délégué du directeur d'ingénierie navale, à moins d'indication contraire.  |
| <b>Entrepreneur</b>   | Il s'agit de l'entreprise qui a obtenu le contrat attribué par le propriétaire.  |
| <b>CWB</b>  | Il s'agit du Bureau canadien de soudage.   |
| <b>Représentant délégué</b>                                     | C'est la personne qui a reçu l'autorité de représenter le directeur d'ingénierie navale concernant les enjeux relatifs aux exigences de la présente spécification, dans le cadre d'un contrat en particulier.  |
| <b>Ingénieur (dans les normes auxquelles on fait référence)</b> | C'est le représentant délégué.   |
| <b>Propriétaire</b>   | Dans le cadre de la présente spécification s'appliquant à un contrat donné, il s'agit de Mécanique navale, Services techniques intégrés (STI) de la Garde côtière canadienne, Pêches et Océans Canada, Ottawa.   |
| <b>Tuyauterie sous pression</b>                                 | Toute la tuyauterie servant à faire circuler un liquide à une pression supérieure à la pression atmosphérique, à moins d'indication contraire.   |
| <b>Responsable provincial des réservoirs sous pression</b>      | Ce sont les organisations, régies par les provinces du Canada, qui doivent surveiller le soudage de la tuyauterie sous pression, des réservoirs sous pression et les systèmes de confinement sous pression.  |
| <b>Structure ou structural (aux)</b>                            | Correspond à la structure de la coque principale et à la structure secondaire.   |
| <b>Structure, coque principale</b>                              | Correspond à la partie de la structure de la coque du navire qui constitue la poutre-coque principale comprenant la structure résistant aux surcharges de glace. Cette structure comprend les ponts de résistance, les plateformes et le bordé extérieur ainsi que les cadres de soutien, le plafond de ballast, la quille verticale, les cloisons longitudinales et transversales principales. En plus de la poutre-coque principale, les cloisons étanches à l'eau, à l'huile et aux gaz doivent être considérées comme faisant partie de la structure de la coque principale. |
| <b>Structure, secondaire</b>                                    | Correspond à toute la structure du navire qui n'est pas incluse dans la définition de la structure de coque principale.  |
| <b>Sous-traitant</b>  | Il s'agit de l'entreprise qui a obtenu le contrat attribué par l'entrepreneur.   |



## **Chapitre 3      DOCUMENTS PERTINENTS**

---

L'entrepreneur ou le sous-traitant qui effectue le soudage ou l'inspection des soudures doit se familiariser avec les codes, les normes, les règles et les publications qui se rapportent à la présente spécification (se reporter à l'annexe A).

Les références mentionnées ci-dessus doivent être de la dernière édition et faire l'approbation de l'organisation qui émet lesdites publications au moment de l'attribution du contrat.

Sauf mention faite dans le chapitre 1, lorsque des exigences d'autres publications entrent en conflit avec les exigences mentionnées dans le présent document, il importe de faire appel au représentant délégué afin d'établir la préséance.

## **Chapitre 4      ADMINISTRATION**

---

La présente spécification doit être administrée par le directeur, Ingénierie navale, Services techniques intégrés de la Garde côtière canadienne, Pêches et Océans Canada, Ottawa.

Aux fins d'administration, le directeur d'ingénierie navale doit déléguer des représentants qui seront responsables de mesurer le rendement de l'entrepreneur et sa capacité à répondre aux exigences mentionnées dans le présent document.

L'entrepreneur doit permettre aux représentants délégués d'accéder aux installations, aux fichiers et aux registres relatifs aux exigences de cette spécification pour la durée du contrat et de la période de garantie.

La documentation qui doit être disponible pour les représentants délégués doit comprendre, sans toutefois s'y limiter, les registres de compétence du personnel, les spécifications de procédure de soudage et les feuilles de données de procédure de soudage, les dossiers de certification, les résultats des inspections visuelles et des examens non destructifs, les manuels et rapports de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, et les autres documents connexes.

## **Chapitre 5      STRUCTURES SOUDÉES**

---

### **5.1      EXIGENCES DE L'ENTREPRENEUR**

#### **5.1.1      Structures d'acier**

Tous les entrepreneurs en soudage doivent être certifiés par le CWB, conformément à la norme CSAW47.1, division 1 ou 2, qui s'applique aux nouvelles constructions et aux tâches combinées que les nouvelles constructions.

#### **5.1.2      Structures d'aluminium**

Tous les entrepreneurs de soudage doivent être certifiés par le CWB, conformément à la norme CSAW47.2, division 1 ou 2 de la CSA, qui s'applique aux nouvelles constructions et aux tâches combinées que les nouvelles constructions.

#### **5.1.3      Procédures de soudage**

Toutes les spécifications de procédure de soudage ou les feuilles de données de procédure de soudage doivent être revues et approuvées par le CWB avant leur utilisation.

#### **5.1.4      Soudeurs**

Tous les soudeurs doivent être qualifiés par le CWB avant qu'ils puissent entreprendre un travail de soudage quel qu'il soit.

#### **5.1.5      Mise à l'épreuve de l'exécution et des qualifications**

Le CWB doit toujours être présent et documenter l'ensemble des mises à l'épreuve des qualifications de procédure de soudage.

#### **5.1.6      Limitations avant d'entreprendre des travaux de soudage**

Tous les entrepreneurs doivent soumettre leurs registres de compétence du personnel de soudage, ainsi que les procédures de soudage approuvées, au représentant délégué avant d'entreprendre un travail de soudage quel qu'il soit.

Toutes les procédures de soudage, y compris les spécifications de procédure de soudage et les feuilles de données de procédure de soudage, doivent inclure une indication d'acceptation par l'entrepreneur (signature, sceau ou tout autre moyen approprié) accompagné du sceau d'acceptation apposé par le CWB.

#### **5.1.7      Normes régissant le soudage**

Pour l'acier de structure  $\geq 3$  mm d'épaisseur, la soudure doit répondre aux exigences des normes CSA W47.1 et CSA W59, à l'exception des modifications indiquées dans le cadre de cette spécification.

Pour l'aluminium de structure  $\geq 3$  mm d'épaisseur, la soudure doit répondre aux exigences des normes CSA W47.2 et CSA W59.2, à l'exception des modifications indiquées dans le cadre de cette spécification.

### **5.2      CONCEPTION DES SOUDURES**

La conception des soudures doit respecter les règles d'une société de classification désignée comme organisme reconnu et approuvé par la Sécurité et la sûreté maritimes de Transports Canada. À moins d'approbation contraire par le représentant délégué, les conditions suivantes doivent être respectées:

- toute soudure sur préparation dans les assemblages bout à bout doit être à pénétration complète;
- tout assemblage en L doit comporter une soudure sur préparation à pénétration complète terminée par une soudure d'angle continue.

Un plan de conception des soudures doit être soumis au représentant délégué sous forme de dessin aux fins d'examen avant d'entreprendre des travaux de soudage quels qu'ils soient.

## **5.3 SYMBOLES DE SOUDAGE**

Les dessins de conception doivent inclure les symboles des exigences de soudage, et les dessins d'exécution doivent comprendre des symboles de soudage qui respectent les exigences des normes CSA W59 et CSA W59.2. Pour les soudures d'angle, les dessins doivent indiquer si les dimensions de la soudure illustrée dans le symbole correspondent à la dimension de la gorge ou la longueur du côté.

## **5.4 PRODUITS CONSOMMABLES POUR LE SOUDAGE**

Cette section permet aux entrepreneurs de trouver rapidement les renseignements nécessaires pour faire correspondre les produits consommables pour le soudage avec les diverses nuances d'acier et d'aluminium utilisés pour la construction et la réparation des navires. Pour l'acier, il y a des renvois entre les produits consommables pour le soudage de la CSA et les désignations de matériaux pour la construction de navires. Cette section guide également l'entrepreneur dans le choix de produits consommables pour le soudage résistant à la corrosion pour les navires construits à l'aide de nuances d'aciers résistant à la corrosion atmosphérique et pour les soudures pratiquées dans le bordé extérieur des navires qui naviguent dans les glaces. En ce qui concerne les procédés de soudage autres que ceux énumérés dans le présent document, il importe de se reporter aux normes applicables de la section 5.1.7 du chapitre 5.1 de la présente spécification.

### **5.4.1 Acier**

#### **5.4.1.1 Sélection des électrodes et des produits consommables**

Les électrodes et les produits consommables pour tous les procédés de soudage doivent être sélectionnés en fonction de la teneur en hydrogène, des propriétés mécaniques (résistance à la traction, limite d'élasticité, allongement et dureté) et de la résistance à la corrosion dans l'eau de mer.

Généralement, les exigences des tableaux 5.1 à 5.5 inclusivement s'appliquent lorsqu'on utilise de l'acier possédant une limite d'élasticité inférieure à 360 MPa (N/mm<sup>2</sup>) et des exigences de résilience Charpy V à des températures d'essai supérieures à -45 °C.

En ce qui concerne les autres matériaux ou conditions, les électrodes de soudage et les produits consommables doivent être choisis conformément aux exigences des sections ci-après de la présente spécification :

- Section 5.4.1.8 pour les aciers à haute résistance à l'effet d'entaille;
- Section 5.4.1.9 pour les aciers résistant à la corrosion atmosphérique;
- Section 5.4.1.10 pour les soudures et joints de la coque d'acier des navires naviguant dans les glaces

Les électrodes de soudage et les produits consommables pour le soudage de l'acier doivent être certifiés par le CWB en fonction des exigences de la norme CSA W48 ou de la série A5 des codes applicables de l'AWS.

Quand deux différentes nuances de matériaux comportant les mêmes propriétés de résistance à la traction sont jointes par soudage et que la résistance à la corrosion n'est pas un facteur à prendre en considération, les électrodes et les produits consommables de qualité inférieure sont habituellement acceptés. De même, lorsqu'on joint des matériaux de différentes propriétés de résistance à la traction, les électrodes et les produits consommables doivent convenir à la résistance à la traction de l'élément sur lequel la dimension de la soudure (p. ex. la soudure d'angle) a été déterminée.

Il faut s'assurer de ne pas apparier excessivement les propriétés mécaniques des métaux de soudage.

#### **5.4.1.2 Entreposage et manutention**

L'entreposage et la manutention des produits consommables de soudage, les électrodes et les flux doivent être conformes aux exigences de la norme CSA W59.

### 5.4.1.3 Exigences des électrodes à teneur faible (bas hydrogène) ou contrôlée en hydrogène

En plus des autres facteurs dont il faut tenir compte pour faire correspondre les dépôts de métaux de soudage aux diverses nuances de métal de base, les procédés de soudage et leurs électrodes et produits consommables respectifs produisent diverses quantités d'hydrogène gazeux pouvant être retenu dans le métal de soudage déposé. Bien qu'il soit possible de réduire la quantité d'hydrogène retenue en augmentant les températures de préchauffage, il faudra utiliser les électrodes à teneur faible ou contrôlée en hydrogène et les produits consommables conformément au tableau 5.1.

**Tableau 5.1 Sélection des électrodes à teneur faible ou contrôlée en hydrogène**

| Utilisation obligatoire des électrodes à teneur faible ou contrôlée en hydrogène |                       | Autre que les électrodes à teneur faible ou contrôlée en hydrogène (1) |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Nuance du matériau   | Épaisseur du matériau | Nuance du matériau   | Épaisseur du matériau |
| Nuance A   | (t) ≥ 19 mm           | Nuance A   | (t) ≤ 19 mm           |
| Nuance E   | Toutes les épaisseurs |  |                       |
| Nuance AH 32, 34 36  |                       |  |                       |
| Nuance DH 32, 34, 36   |                       |  |                       |
| Nuance EH 32, 34,36  |                       |  |                       |
| Nuance FH 32, 36,40  |                       |  |                       |
| Nuance FH 42 - 69  |                       |  |                       |
| Quand (t) est l'élément le plus épais  |                       | Quand (t) est l'élément le plus épais                                  |                       |

**Nota:** (1) Indépendamment de la nuance du matériau spécifiée, quand l'équivalent de carbone (CE) du matériau dépasse 0,40 lorsque l'équivalent de carbone est calculé à partir de l'analyse de coulée de la manière suivante :

$$CE = \frac{Mn}{6} + \frac{Cr}{5} + \frac{Mo}{5} + \frac{V}{15} + \frac{Ni}{15} + \frac{Cu}{15}$$

Des électrodes basiques ou à teneur contrôlée en hydrogène sont requis.

Lorsque les nuances de métaux de base nécessitent des électrodes à teneur faible ou contrôlée en hydrogène et que les produits consommables sont produits à l'aide d'une méthode de laminage contrôlé thermomécanique, l'entrepreneur peut demander au représentant délégué d'être exempté des exigences obligatoires qui sont énumérées au tableau 5.1. Cette exemption sera accordée seulement après un examen de la vulnérabilité à la fissuration à froid assisté ou provoqué par l'hydrogène.

### 5.4.1.4 Soudage à l'arc avec électrode enrobée (SMAW)

Les électrodes pour le soudage à l'arc avec électrode enrobée des aciers de nuance normale et à haute résistance pour la construction de navires doivent être sélectionnées conformément aux exigences du tableau 5.2.

**Tableau 5.2 Sélection des électrodes de soudage pour le soudage à l'arc avec électrode enrobée**

| Nuance de matériau                   | Électrode CSA W48  |
|--------------------------------------|--|
| Nuance A                             | E4300, 10, 11, 13, 27 (2)<br>E4914, 24 (2)<br>E4918, 28,48 (1) |
| Nuance E                             | E4918-1 (1)  |
| Nuances AH32, 34, 36<br>DH32, 34, 36 | E4918, 28, 48 (1)  |
| Nuances EH32, 34, 36                 | E4918-1 (1)  |
| Nuances EH40<br>FH-XX<br>XX-40-69    | Voir section 5.4.1.8 du présent document.                      |

**REMARQUES :** (1) Comme requis dans le tableau 5.1; (2) Utilisation restreinte comme il est précisé dans le tableau 5.1

### 5.4.1.5 Soudage à l'arc submergé (SAW)

Tableau 5.3. Sélection du fil-électrode et du flux pour le soudage à l'arc submergé

Les combinaisons de flux et de fil-électrode pour le soudage à l'arc submergé des aciers de nuances normales et à haute résistance pour la construction de navires doivent être sélectionnées conformément aux exigences du tableau 5.3.

*Nota : (1) Flux neutre uniquement pour les soudures sur préparation du bordé extérieur.*

| Métal de base                        | CSA W48                                   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Nuance                               | Flux (1)                                  | Électrodes                               |
| Nuances A                            | F43A1-XXXX                                | XXXX-EL12                                |
|                                      | F49A1-XXXX                                | XXXX-EM12K                               |
| Nuances E                            | F49A4-XXXX                                | XXXX-EM12K                               |
|                                      | F49A5-XXXX                                | XXXX-EM13K                               |
| Nuances AH32, 34, 36<br>DH32, 34, 36 | F49A1-XXXX                                | XXXX-EM12K                               |
|                                      | F49A2-XXXX                                | XXXX-EM13K                               |
| Nuances EH32, 34, 36                 | F49A4-XXXX                                | XXXX-EM12K                               |
|                                      | F49A5-XXXX                                | XXXX-EM13K                               |
| Nuances EH40<br>FH-XX<br>XX-40-69    | Voir section 5.4.1.8 du présent document. | Voir section 5.4.1.8 du présent document |

### 5.4.1.6 Soudage à l'arc avec fil fourré et soudage à l'arc avec fil fourré de poudre métallique (FCAW et MCAW)

Les fils-électrodes pour le soudage à l'arc avec fil fourré et le soudage à l'arc avec fil fourré de poudre métallique des aciers de nuances normales et à haute résistance pour la construction de navires doivent être sélectionnés conformément aux exigences du tableau 5.4. Le type de gaz de protection doit être conforme aux feuilles de données de procédure de soudage approuvées pour le fil-électrode sélectionné.

Tableau 5.4 Sélection des fils-électrodes pour le soudage à l'arc avec fil fourré et le soudage à l'arc avec fil fourré de poudre métallique

| Métaux de base                       | Fil-électrode  |    |   |                          |    |  |
|--------------------------------------|--|----|---|--------------------------|----|--|
| Nuance                               | CSA W48  |    |   |                          |    |  |
| Nuance A                             | E49X<br>Voir remarque 2  | -T | -1 (M)<br>-5 (M)<br>-6 (M)<br>-8<br>-9 (M)<br>-12 (M) | E490X<br>Voir remarque 2 | -T | -G (1)<br>GS (1)<br>-4 (1)<br>-7 (1)<br>-10 (1)<br>-11 (1) |
|                                      | E49X<br>Voir remarque 2  | -C | -3 (M)<br>-6 (M)                                      | E49X<br>Voir remarque 2  | -C | -G (1)   |
| Nuances<br>AH 32, 36<br>DH 32, 36    | E49X<br>Voir remarque 3  | -T | -1 (M)<br>-5 (M)                                      | E49X<br>Voir remarque 3  | -T | -8<br>-9 (M)   |
|                                      | E49X<br>Voir remarque 3  | -C | -6<br>-3 (M)<br>-6 (M)                                | E49X<br>Voir remarque 3  | -C | -12 (M)<br>-G1   |
| Nuances<br>E<br>EH 32, 36            | E49X-T-X(X)-J, E49X-C-X(X)-J Voir remarques 3 et 4<br>E49X-T-X(X)-J, E49X-C-X(X)-J Voir remarques 3 et 4<br>E55X-T-X(X)-J, E55X-C-X(X)-J Voir remarques 3 et 4                               |    |   |                          |    |  |
| Nuances<br>EH40<br>FH-XX<br>XX-40-69 | Aucun produit consommable préautorisé. Voir section 5.3.2.8 du présent document. Des essais de qualification sont requis en utilisant le type de gaz de protection prévu pour la production. |    |   |                          |    |  |

1. Soumettre pour approbation;
2. Désignation H16 pour l'épaisseur requise dans le tableau 5.1.
3. Désignation H16 pour toutes les épaisseurs.
4. Doit comporter la désignation « J », énergie de rupture moyenne de 27 j à -40 C.

#### 5.4.1.7 Soudage à l'arc sous gaz avec fil plein (GMAW)

Les électrodes pour le soudage à l'arc sous gaz avec fil plein des aciers de nuances normales et à haute résistance pour la construction de navires doivent être sélectionnées conformément aux exigences du tableau 5.5. Le type de gaz de protection doit être conforme aux feuilles de données de procédure de soudage approuvées pour le fil-électrode sélectionné.

**Tableau 5.5 Sélection des fils-électrodes pour le soudage à l'arc sous gaz avec fil plein**

Des fils-électrodes approuvés pour une limite d'élasticité et des énergies de rupture moyennes de 47 J, la méthode de suffixe « A », doivent être soumis au représentant délégué aux fins d'examen et d'approbation. Des essais de qualification de procédure de soudage sont requis.

| Métaux de base                       | Fils-électrodes   |
|--------------------------------------|---|
| Qualité marine                       | CSA W48 & CAN/ISO 14341   |
| Nuance A<br>t ≤ 19 mm.....           | ISO 14341-B-G-49A-X-X-XX  |
| t > 19 mm...                         | ISO 14341-B-G-49A-2-X-XX<br>ISO 14341-B-G-49A-3-X-XX  |
| Nuance E                             | ISO 14341-B-G-49A-4-X-XX<br>ISO 14341-B-G-49A-5-X-XX<br>ISO 14341-B-G-49A-6-X-XX  |
| Nuances<br>AH 32, 36 et<br>DH 32, 36 | ISO 14341-B-G-49A-2-X-XX<br>ISO 14341-B-G-49A-3-X-XX  |
| EH 32, 36                            | ISO 14341-B-G-49A-4-X-XX<br>ISO 14341-B-G-49A-5-X-XX<br>ISO 14341-B-G-49A-6-X-XX<br>ISO 14341-B-G-55A-4-X-XX<br>ISO 14341-B-G-55A-5-X-XX<br>ISO 14341-B-G-55A-6-X-XX                                |
| Nuances<br>EH40<br>FH-XX<br>XX-40-69 | Aucun produit consommable préautorisé. Voir section 5.4.1.8 du présent document. Des essais de qualification doivent être effectués au moyen du type de gaz de protection prévu pour la production. |

#### 5.4.1.8 Électrodes pour les aciers à haute résistance à l'effet d'entaille

Des électrodes de soudage et des produits consommables pour assembler les aciers de construction de navires à résistance élevée et normale, ayant été fabriqués à l'aide de la méthode par laminage contrôlé thermomécanique doivent être approuvés après une série d'essais de qualification de procédure de soudage.

Les électrodes de soudage et les produits consommables pour assembler les aciers de construction de navire de nuances FH-XX et XX-40 à XX-69 inclusivement doivent être approuvées après une série d'essais de qualification de procédure de soudage.

Les électrodes de soudage et les produits consommables doivent au moins correspondre à la résistance du métal de base (résistance à la traction, limite d'élasticité et allongement) ainsi qu'aux propriétés de résistance à l'effet d'entaille à la température d'essai du métal de base.

Pour être valides, les électrodes et les produits consommables doivent subir une série d'essais de qualification de procédure de soudage dans chaque position de soudage en utilisant les configurations de joints adaptées à celles prévues pour la production. Pour chacune des conditions d'essai, deux soudures doivent être réalisées; chacune aux apports de chaleur minimum et maximum anticipés (kJ/mm) pour le soudage de production.

Les assemblages, les types d'essai et les échantillons doivent être conformes à la norme CSA W47.1.

Chaque essai de qualification de procédure de soudage doit être complété à l'aide de 15 échantillons de résilience Charpy V; 5 échantillons comportant l'entaille en V au centre du joint, 5 échantillons comportant l'encoche en V à l'intersection de la ligne de fusion et 5 échantillons comportant l'entaille en V à 5 mm de la ligne de fusion (HAZ). Les échantillons de résilience Charpy V doivent être mis à l'essai conformément aux exigences de la norme CSA W47.1, à des températures d'essai équivalentes à celles de la classification du métal de base (p. ex. E et EH à -40 °C, FH à -60 °C, etc.).

Les exigences d'acceptation minimales pour chaque méthode d'essai correspondent aux exigences de la spécification d'essai en fonction de laquelle le métal de base a été qualifié.

#### **5.4.1.9 Électrodes pour les aciers résistant à la corrosion atmosphérique**

Les électrodes de soudage et les produits consommables pour assembler les aciers résistants à la corrosion atmosphérique comme les aciers de nuances 350A, 350AT, 400A et 400AT de la norme CSA G40.21, y compris les nuances A242 et A588 de l'ASME, doivent être sélectionnées attentivement afin de correspondre à la teneur en cuivre et en nickel du matériau de base et aux propriétés de résistance à la rupture, de limite d'élasticité, d'allongement et de dureté. Il faudra prêter une attention particulière pour faire correspondre tous les éléments chimiques afin de prévenir la corrosion en mer.

Les soudures et les joints de la coque, des ponts supérieurs et toutes les soudures dans les citernes de ballast sans enduits doivent être effectués à l'aide d'électrodes de soudage et de produits consommables résistants à la corrosion de la zone de soudure (dépôts de soudure et HAZ), conformément aux exigences de la section 5.4.1.10 du présent document. Ces exigences s'appliquent également à la réparation par soudure des discontinuités dans le bordé extérieur, causées par le retrait des fixations temporaires et une inscription permanente faite par soudure. Il n'existe aucun dépôt de métal de soudage résistant à la corrosion préalablement approuvé pour le soudage des aciers résistants à la corrosion atmosphérique.

En ce qui a trait aux soudures effectuées aux autres endroits des structures primaire et secondaire, les électrodes et les produits consommables peuvent être sélectionnés et appariés conformément aux exigences de la norme CSA W59.

#### **5.4.1.10 Soudures et joints de la coque d'acier des navires naviguant dans les glaces**

Les couches de finition des soudures et des joints dans la coque situées du côté eau de mer des navires naviguant dans les glaces doivent être réalisées à l'aide d'électrodes de soudage et de produits consommables résistants à la corrosion dans la zone de soudure (dépôts de soudure et HAZ), conformément aux exigences de la présente section.

En ce qui concerne le soudage à l'arc avec électrode enrobée, l'utilisation de l'électrode de type E5518-C3 est approuvée sans essai. Il n'existe aucun autre produit consommable résistant à la corrosion préalablement approuvé pour les procédés de soudage.

Une fois que l'entrepreneur a assorti une électrode de soudage et un produit consommable aux exigences minimales relatives aux propriétés mécaniques des plaques de base de la présente spécification, des échantillons doivent être préparés, soudés et mis à l'essai pour vérifier leur résistance à la corrosion dans l'eau de mer en effectuant des essais de dissolution anodique, comme le décrit l'annexe B de la présente spécification. Deux échantillons de soudure doivent être préparés pour chaque combinaison de métal de soudage et de métal de base, chacune aux apports de chaleur minimum et maximum anticipés (kJ/mm) pour le soudage de production. La séquence des cordons de soudure pour ces essais doit faire appel à la technique de soudage pour limiter la dureté sous cordon, comme illustré à l'annexe B de la présente spécification. Aucune oscillation n'est permise.

Le critère d'acceptation cible correspond pratiquement à la perte équivalente de la plaque de base, à la zone touchée par la chaleur et les dépôts de métaux de soudure. Puisque ce n'est pas toujours possible pour toutes les nuances de métal de base, une légère perte de métal d'apport est préférable à toute perte dans la zone touchée par la chaleur. Les résultats de l'essai de dissolution anodique doivent être compilés et soumis au représentant délégué aux fins d'approbation.



Pour les couches de finition des soudures situées sur le bordé extérieur des navires naviguant dans les glaces, une approche de soudage pour limiter la dureté sous cordon doit être utilisée, semblable à celle illustrée à la figure 5.1.

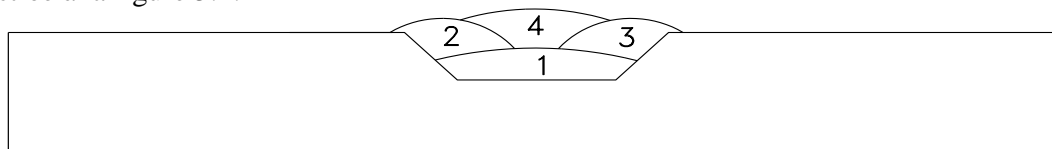


Figure 5.1 Approche de soudage pour limiter la dureté sous cordon pour les dépôts de finition du bordé extérieur  
Le premier dépôt de métal de soudage résistant à la corrosion doit être pratiqué à 5 mm sous la surface du bordé.

## **5.4.2 Aluminium**

### **5.4.2.1 Sélection des électrodes et des produits consommables**

Les électrodes et baguettes de soudage et les produits consommables doivent correspondre au métal de base conformément aux exigences de la norme CSA W59.2. Toutes les électrodes de soudage, les baguettes de soudage et les produits consommables doivent être certifiés par le CWB conformément aux exigences de l'AWS A5.10.

### **5.4.2.2 Entreposage et manutention**

L'entreposage et la manutention des électrodes de soudage, des baguettes de soudage et des produits consommables doivent être conformes aux exigences de la norme CSA W59.2.

## **5.5 EXÉCUTION DES TRAVAUX**

### **5.5.1 Environnement**

Les pièces soudées doivent être protégées adéquatement contre les effets du vent, de la pluie et de la neige pendant le soudage.

Le soudage de l'acier à des températures ambiantes sous les  $-18^{\circ}\text{C}$  requiert une approbation conformément à la norme CSA W59. Le soudage de l'aluminium ne doit pas être effectué lorsque les surfaces de travail sont humides ou à des températures ambiantes inférieures à  $0^{\circ}\text{C}$ .

Le soudage avec des procédés qui utilisent un gaz de protection alimenté de l'extérieur ne doit pas être exécuté en présence de courants d'air ou de vent, à moins que la zone de soudage soit protégée contre la perte de gaz de protection, comme l'exigent les normes CSA W59 et CSA W59.2 pour l'acier et l'aluminium respectivement.

### **5.5.2 Températures de préchauffage et entre les passes**

La température de préchauffage et la température entre les passes pour le soudage de l'acier et de l'aluminium doivent satisfaire aux exigences des normes CSA W59 et CSA W59.2 respectivement.

### **5.5.3 Formage des plaques**

Le cintrage le long de lignes de chaleur par l'application d'une flamme de chalumeau oxygaz pour courber les plaques d'acier est permis pour certaines nuances d'acier de construction de navires, pourvu que les exigences de la présente section soient respectées.

Le cintrage de l'aluminium le long de lignes de chaleur requiert des considérations spéciales et une approbation. L'annexe C de la présente spécification comporte des remarques judicieuses sur les pratiques de formage à chaud et à froid de l'aluminium.

#### **5.5.3.1 Personnel**

La personne qui exécute le cintrage le long de lignes de chaleur doit être formée et qualifiée avant de procéder au formage des plaques pour la production, ou à la réparation des déformations. Une liste du personnel qualifié doit être soumise au représentant délégué avant l'exécution du pliage le long de lignes de chaleur.

### **5.5.3.2 Matériaux**

Le cintrage le long de lignes de chaleur est permis pour les matériaux de construction de navire de nuance « A »-« EH36 », pourvu que le matériau n'a pas été fabriqué par la méthode de laminage contrôlé thermomécanique. Toutes les autres nuances d'acier, y compris « FH-XX » et « XX-40 à XX-69 » inclusivement, nécessitent une attention particulière et l'approbation du représentant délégué. Le pliage le long de lignes de chaleur est interdit sur des aciers trempés et revenus.

### **5.5.3.3 Procédures**

Pour les nuances d'aciers de construction de navires préalablement approuvés et énumérés à la section 5.5.3.2 du présent document, le formage ne doit pas être exécuté entre 205 °C et 425 °C. Si la température de formage dépasse 650 °C pour les aciers bruts de laminage, de laminage contrôlé ou normalisés, des essais mécaniques doivent être exécutés pour s'assurer que ces températures n'ont aucune incidence négative sur les propriétés mécaniques de l'acier. Le refroidissement à l'eau ne doit pas avoir lieu à des températures supérieures à 550 °C.

Pour les applications où la résistance est particulièrement importante, et lorsque l'acier est formé à une température inférieure à 650 °C avec une tension supérieure à 3 % sur la surface extérieure, les essais de résilience Charpy V doivent être exécutés à la satisfaction du représentant délégué afin de démontrer que les propriétés de résilience respectent les exigences minimales de la spécification du matériau. Le pourcentage de tension sur la surface extérieure doit être calculé comme suit : 65 fois l'épaisseur de la plaque divisée par le rayon extérieur.

Pour les matériaux qui ne sont pas préalablement approuvés, les procédures de cintrage le long de lignes de chaleur doivent être soumises au représentant délégué aux fins d'examen. La soumission doit inclure les résultats des essais métallurgiques et physiques ainsi que des essais de corrosion.

### **5.5.3.4 Mesures de contrôle**

Pendant le formage des plaques, des mesures de contrôle doivent être en place pour vérifier les températures de refroidissement maximales des plaques, à l'eau ou à l'air. Une supervision et une surveillance sont requises pour les nuances de matériaux qui comportent des propriétés de résistance à l'effet d'entaille.

## **5.5.4 Taille et dimensions des soudures**

La dimension et la longueur des soudures ne doivent pas être inférieures, ni largement supérieures, aux valeurs spécifiées dans les exigences de conception.

Pour les assemblages en T qui sont obliques, la dimension de la soudure d'angle doit être ajustée en fonction de l'angle établi et de l'écartement, comme l'exigent les normes CSA W59 et CSA W59.2 pour l'acier et l'aluminium respectivement. Les écartements ne doivent pas dépasser 5 mm et l'angle d'inclinaison ne doit pas excéder 135°.

## **5.5.5 Espacement des soudures adjacentes**

Les dimensions minimales entre les soudures adjacentes sur préparation qui n'apparaissent pas sur les dessins approuvés ou ne font pas partie d'une tôle située dans le bordé extérieur doivent être d'au moins 300 mm.

Les dimensions minimales entre une soudure sur préparation dans un élément principal et une soudure d'angle du même élément principal qui n'est pas illustré sur les dessins approuvés, doivent être de 30 mm minimum.

Les dimensions minimales entre une soudure d'angle qui fixe un élément de bout à un élément principal et une soudure sur préparation du même élément de bout qui n'est pas illustré sur les dessins approuvés, doivent être de 300 mm minimum.

### 5.5.6 Tôles et renforts

Lorsqu'une augmentation locale de l'épaisseur d'une plaque est nécessaire, des tôles encastrées peuvent être utilisées au lieu de plaques de renfort.

Lorsqu'une tôle doit être insérée dans le bordé extérieur, la dimension minimale doit être de 1000 mm sur 1000 mm. Lorsqu'une tôle doit être située ailleurs, la dimension minimale doit être de 300 mm sur 300 mm. Les soudures doivent joindre les soudures et les joints existants, lorsqu'il est possible de le faire. L'arrondi de coin minimal utilisé pour toutes les tôles encastrées, indépendamment de l'emplacement, doit être de 5 (t), 75 mm minimum.

Pour le bordé extérieur et le pont supérieur, le sens du laminage des tôles encastrées doit être le même que celui des plaques de base adjacentes.

Les séquences de soudure doivent être soigneusement élaborées afin d'équilibrer la contrainte due au retrait et pour ne pas que des fissures de contrainte se produisent.


### 5.5.7 Préparation des bords et tolérances d'assemblage

La préparation des bords doit être précise et uniforme, et les pièces à souder doivent être ajustées conformément aux détails du joint approuvé. Des dispositions doivent être prises pour maintenir les pièces à souder dans la bonne position et bien les aligner pendant le soudage.

Le décalage occasionnel des joints ajustés pour le soudage ne doit pas dépasser les tolérances dimensionnelles détaillées dans les normes CSA W59 et CSA W59.2 pour l'acier et l'aluminium respectivement, ainsi que les exigences de la présente spécification.

### 5.5.8 Support intercostal

Le décalage occasionnel du support intercostal pour les structures d'acier ne doit pas dépasser les limites illustrées à la figure 5.2.

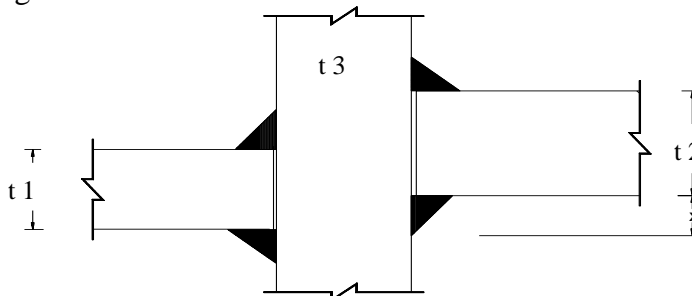

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| (X) = décalage mesuré à la ligne du talon<br>Quand t 3 est inférieur à t 1, t 3 doit remplacer t 1. |                          |   |
| <b>Pour les membres de résistance :</b>   | - Quand $(X) \leq t^1/3$ | Augmenter la dimension de la soudure d'angle à égalité avec le décalage |
|   | - Quand $(X) > t^1/3$    | Relâcher et aligner de nouveau  |
| <b>Pour les autres membres :</b>  | - Quand $(X) \leq t^1/2$ | Augmenter la dimension de la soudure d'angle à égalité avec le décalage |
|   | - Quand $(X) > t^1/2$    | Relâcher et aligner de nouveau  |

**Figure 5.2 Support intercostal**


Le décalage du support intercostal n'est pas toléré dans les structures d'aluminium.

### 5.5.9 Épaisseur des plaques d'épaisseur différente


Les plaques de différentes épaisseurs soudées sur préparation requièrent une transition comme suit :

- Bordé extérieur des navires naviguant dans les glaces, 1 en 4
- 1 en 3 pour les autres

Lorsque la différence d'épaisseur est inférieure ou égale à 5 mm et 3 mm pour l'acier et l'aluminium respectivement, il est possible de produire une transition en soudant comme l'illustre la figure 5.3.

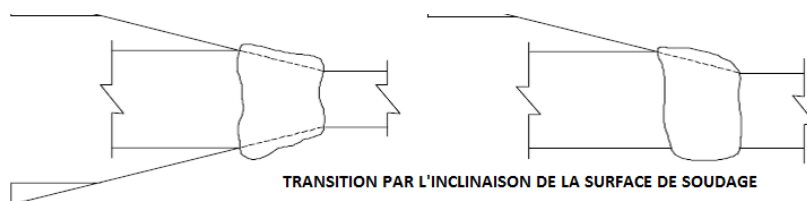

**Figure 5.3 Soudure de transition**

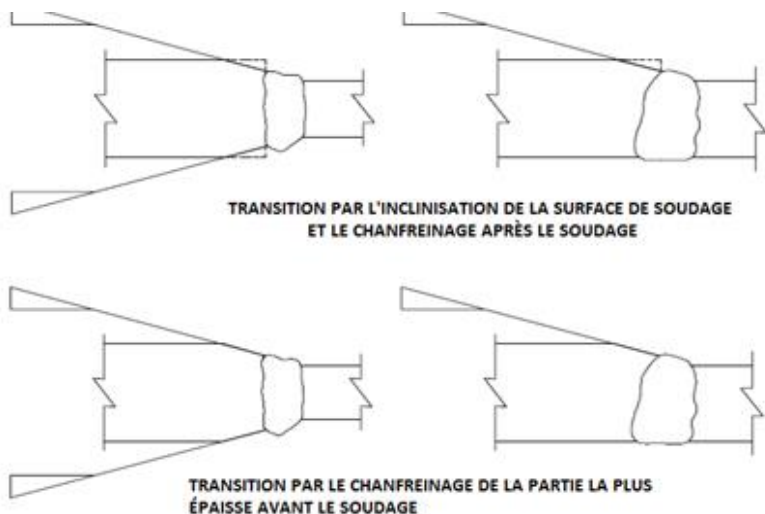

**Figure 5.4 Chanfreinage**

Lorsque la différence d'épaisseur est supérieure à 5 mm et 3 mm pour l'acier et l'aluminium respectivement, il est possible de créer une transition par chanfreinage ou une combinaison de chanfreinage et de soudure comme l'illustre la figure 5.4.

### 5.5.10 Tolérance des surfaces arasées

Les surfaces de soudure qui doivent être arasées doivent répondre aux exigences des normes CSA W59 et CSA W59.2 pour l'acier et l'aluminium respectivement. De plus, la finition des soudures de l'aluminium doit être réalisée de manière à ne pas réduire la section transversale en deçà de la tolérance d'usine du matériau de base établie en fonction de la norme de conformité du matériau.

### 5.5.11 Tolérance des surfaces lisses

Les surfaces des soudures sur préparation qui doivent être lisses doivent être finies afin que la surépaisseur de soudure ne dépasse pas 1,5 mm. Aucune vallée ou rainure entre les cordons de soudure individuels n'est tolérée et la racine de la soudure doit se fondre harmonieusement dans le métal de base, sans caniveau ni débordement.

### 5.5.12 Préparation des soudures pour l'application de la peinture

Les soudures finies doivent être préparées selon les exigences du fabricant de revêtement ou de peinture avant leur application.

### 5.5.13 Déformation et contrainte résiduelle

Le soudage des structures, des sous-ensembles et des pièces doit progresser symétriquement afin de minimiser les déformations. Les membres doivent demeurer libres pendant le soudage afin de minimiser les contraintes. Les soudures doivent être déposées en fonction d'une séquence qui permet d'équilibrer la chaleur appliquée tout au long du procédé de soudage. Les soudures doivent progresser à partir de points où les pièces sont dans une position relativement fixe vers des points où elles présentent une liberté de mouvement relativement plus grande.

Il convient de noter que les aciers au carbone sont plus indulgents que l'aluminium. Le coefficient de dilatation thermique de l'aluminium est environ le double de celui de l'acier. La quantité totale de dilatation thermique varie de façon inversement proportionnelle à la vitesse de soudage. Les montages doivent donc être conçus pour que l'alignement de la plaque permette deux fois la variation dimensionnelle normalement prévue pour le soudage d'un élément semblable en acier.

Contrairement à l'acier, des restrictions s'appliquent pour corriger les déformations dans l'aluminium causées par le soudage. De plus, puisque les propriétés d'allongement du métal d'apport sont en moyenne de 5 à 7 %, les dépôts de soudure sont plus susceptibles de se fissurer sous contrainte.

La taille des soudures doit être réduite au minimum. Il faut éviter les coupes transversales ou le soudage excessif. Les joints susceptibles de causer un retrait important doivent être soudés en premier.

#### **5.5.13.1 Soumission de la séquence de soudage**

Tous les entrepreneurs doivent soumettre une séquence de soudage au représentant délégué avant de réaliser les travaux de soudage.

Ces séquences doivent être élaborées en fonction de la méthode de construction (construction en bloc ou à ossature et plaques) et pour les tôles encastrées.

En ce qui concerne la construction en bloc, il faut une séquence d'assemblage des blocs, de montage et de soudage des blocs les uns aux autres au poste d'accostage.

Pour les constructions à ossature et plaques, il faut une séquence de soudage pour les soudures et les joints de la coque, les membrures et les cloisons au bordé extérieur, les plafonds de ballast aux membrures du plafond de double fond et les membrures en A et les tubes d'étambot, ainsi que les autres composants essentiels.

#### **5.5.13.2 Joints retenus**

Lorsque des joints de soudage sont retenus ou lorsqu'un retrait important est anticipé, le soudage doit être exécuté de façon continue, ou jusqu'à un point qui ne risque pas de se fissurer après le refroidissement du joint sous la température entre les passes. Les passes de fond doivent être assez larges pour résister aux contraintes dues au retrait. Dans la mesure du possible, il importe d'utiliser des techniques de soudage en séquentielles ou en cascade.

#### **5.5.13.3 Gabarits et montages**

Des gabarits, des montages, des brides et des plaques d'appui doivent être utilisés afin d'éviter les contraintes pendant le soudage. On donnera préférence à des plaques d'appui soudées sur un côté du joint et calées de l'autre. Au moment de retirer les plaques d'appui, il importe de ne pas abîmer le matériau sur lequel elles sont soudées. La réparation des discontinuités sur les plaques de base doit être effectuée conformément aux procédures approuvées.

#### **5.5.13.4 Déroulement**

Il importe de souder les membrures, les renforts ou les supports intercostaux les uns aux autres avant de les souder aux plaques. Au moment de joindre les sous-ensembles les uns aux autres, les plaques de raccordement de joints doivent être soudées avant de souder les joints bout à bout des membrures de sous-ensemble.


Le soudage doit débiter au centre du navire pour se poursuivre vers l'avant et vers l'arrière. Les sous-ensembles doivent être soudés de la même façon, c.-à-d, en commençant par le centre et vers l'avant et l'arrière. Les soudures transversales des plaques doivent être soudées avant les joints longitudinaux.

### 5.5.13.5 Intersections et distance de relâchement

Un soin particulier doit être apporté à la soudure transversale de l'intersection et des joints. Les techniques illustrées aux figures 5.5 et 5.6 doivent être respectées.

1. Effectuer la soudure transversale entre (B) et (C), puis souder le joint entre (A) et (B).

Figure 5.6 Soudure bout à bout alignée

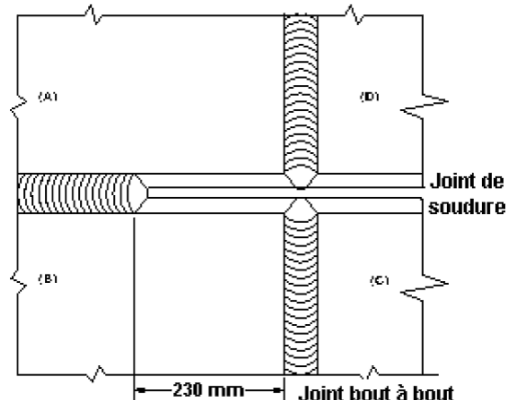

L'extrémité de la soudure doit se trouver dans le plan du bord à souder

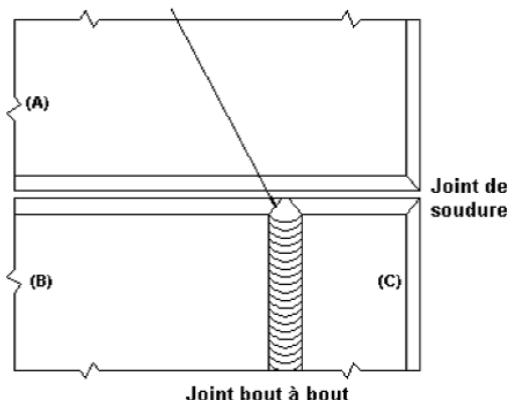


Figure 5.5 Soudures bout à bout alternées

- 1) Souder le joint entre (A) et (B) à 230 mm de la soudure
- 2) Effectuer la soudure entre (B) et (C).
- 3) Effectuer la soudure entre (A) et (D).
- 4) Terminer la soudure du joint à 230 mm de la prochaine soudure

Les angles de renfort soudés aux plaques qui traversent les soudures et les joints doivent être relâchés et demeurer non soudés sur une distance d'au moins 230 mm dans chaque direction, jusqu'à ce que la soudure ou le joint qu'ils traversent soit complètement soudé. Pour les plaques  $\geq 19$  mm d'épaisseur, la distance de relâchement doit être augmentée à 300 mm minimum.

### 5.5.14 Réparation des déformations

Lorsque les déformations des plaques entre les renforts dépassent les limites illustrées au tableau 6.10 de la directive n° 47 de l'IACS, Norme de qualité dans la construction et la réparation navale, telle que reproduite ci-après, il faudra les redresser.

| Élément   | Norme | Limite | Élément                                | Norme | Limite |
|---|-------|--------|--|-------|--------|
| Bordé extérieur                                 |       |        | Gaillard d'avant et pont de dunette    |       |        |
| • Partie parallèle (bordé latéral et inférieur) | 4 mm  | 8 mm   | • Partie nue                           | 4 mm  | 8 mm   |
| • Partie avant et arrière                       | 5 mm  | 8 mm   | • Partie recouverte                    | 6 mm  | 9 mm   |
| Élément du plafond de ballast                   | 4 mm  | 8 mm   | Pont de superstructure                 |       |        |
|   |       |        | • Partie nue                           | 4 mm  | 6 mm   |
|   |       |        | • Partie recouverte                    | 7 mm  | 9 mm   |
| Cloison   |       |        | Mur de bâtiment                        |       |        |
| • Longitudinale Cloison                         |       |        | • Mur extérieur                        | 4 mm  | 6 mm   |
| • Trans. Cloison                                | 6 mm  | 8 mm   | • Mur intérieur                        | 6 mm  | 8 mm   |
| • Cloisons évidées                              |       |        | • Partie recouverte                    | 7 mm  | 9 mm   |
| Pont de résistance                              |       |        | Membre intérieur (âme de poutre, etc.) | 5 mm  | 7 mm   |
| • Partie parallèle                              | 4 mm  | 8 mm   |  |       |        |
| • Partie recouverte                             | 6 mm  | 9 mm   |  |       |        |
| • Partie avant et arrière                       | 7 mm  | 9 mm   |  |       |        |
| Deuxième pont                                   |       |        | Plancher et poutre dans le double-fond | 5 mm  | 8 mm   |
| • Partie nue                                    | 6 mm  | 8 mm   |  |       |        |
| • Partie recouverte                             | 7 mm  | 9 mm   |  |       |        |



Les membres déformés par la soudure doivent être redressés en suivant soigneusement les procédures approuvées par le représentant délégué qui s'appuient sur les méthodes et les mesures de contrôle prescrites par les normes CSA W59 et CSA W59.2 pour l'acier et l'aluminium respectivement, ainsi que les exigences de la présente spécification.

### **5.5.15 Soudures temporaires et retrait des anses**

#### **5.5.15.1 Soudures temporaires**

Les soudures temporaires ne doivent pas être situées sur une soudure bout à bout ou un joint. Les soudures temporaires doivent être effectuées uniquement de manière conforme aux procédures de soudage approuvées.

#### **5.5.15.2 Anses et fixations temporaires**

Pour l'extérieur de la coque, les cloisons exposées, les ponts, les panneaux, la superstructure, les passerelles, les pavois, les chaumards à rouleaux, les bornes de protection, et toute autre zone jugée nécessaire pour éviter des dangers de fonctionnement et offrir un plus bel aspect cosmétique au navire, toutes les oreilles, les aides de profilage temporaires, les goujons, etc. doivent être retirés afin de présenter une surface arasée et lisse.

#### **5.5.15.3 Retrait des soudures, des anses et des fixations temporaires**

Les soudures temporaires doivent être enlevées et la surface doit être remise à son état arasé avec la surface d'origine. Il faut éviter le martelage ou tout autre moyen mécanique qui cause des discontinuités au métal de base. Les discontinuités sur la surface des plaques peuvent être réparées à l'aide de soudure en respectant les procédures approuvées. Les électrodes de soudage et les produits consommables utilisés pour la réparation des discontinuités du bordé extérieur doivent être résistants à la corrosion en eau de mer et les soudures exécutées doivent satisfaire aux critères d'acceptation de la présente spécification. Les soudures de réparation doivent être rectifiées jusqu'à ce qu'elles soient arasées ou lisses, selon les préférences du représentant délégué.

### **5.5.16 Coups d'arc**

Les coups d'arc à l'extérieur des soudures doivent être évités, conformément aux normes CSA W59 et CSA W59.2 pour l'acier et l'aluminium respectivement, et de la présente spécification. Lorsqu'un coup d'arc survient à un emplacement jugé critique par le représentant délégué, la surface doit être légèrement rectifiée et inspectée à l'aide des méthodes d'examen non destructifs appropriés. Les coups d'arc doivent être réparés à la satisfaction du représentant délégué.

## **5.6 EXIGENCES APPLICABLES AUX INSPECTIONS DE SOUDURE**

Tous les essais non destructifs requis dans le cadre de cette spécification doivent être considérés comme une exigence minimale du propriétaire.

La méthode et l'emplacement des essais doivent être déterminés par le représentant délégué. Les résultats des essais doivent être transmis au représentant délégué dans les délais prévus. Aucun rapport d'interprétation ou radiogramme ne doit être détruit ou jeté. Le nombre minimum d'emplacements qui doit subir un examen simultanément doit correspondre à la combinaison de méthodes quelconques pour un total cumulatif de 10, sauf entente contraire avec le représentant délégué.

Les entrepreneurs qui souhaitent faire appel à l'examen par ultrasons au lieu de l'examen radiographique pour inspecter les soudures pratiquées dans les structures d'acier, doivent présenter une proposition détaillée au représentant délégué aux fins d'examen. L'examen par ultrasons peut être acceptée au lieu de l'examen radiographique, à la discrétion du représentant délégué, si la durée de l'examen est la même que pour l'examen par ultrasons dans le tableau 5.7 du présent document et que les procédures et les techniques de l'examen par ultrasons se révèlent précises et peuvent être répétées à raison de 30 % par radiographie pour les premiers quinze emplacements examinés au moyen de la méthode par ultrasons. Les méthodes d'inspection de remplacement ne sont pas tolérées pour l'examen des soudures situées dans les structures d'aluminium.

### 5.6.1 Vérifications mensuelles des installations

En plus des vérifications semestrielles du CWB requises pour conserver sa certification selon les normes CSA W47.1 et CSA W47.2, le propriétaire doit retenir les services du CWB pour réaliser des vérifications mensuelles des installations de l'entrepreneur et des résultats d'examen visuels là où le soudage a lieu. Les vérifications doivent mesurer la conformité de l'entrepreneur avec les exigences de la présente spécification.

### 5.6.2 Vérifications des essais non destructifs

Le propriétaire se réserve le droit de retenir les services de l'organisme de certification national en essais non destructifs de Ressources naturelles Canada (RNCAN) ou d'un autre organisme jugé acceptable par le propriétaire pour réaliser les vérifications du film radiographique et des rapports d'interprétation. Les vérifications doivent mesurer la conformité de l'entrepreneur avec les exigences de la présente spécification.

### 5.6.3 Choix des méthodes d'essais non destructifs

La méthode d'inspection doit être appropriée afin de pouvoir illustrer les discontinuités selon le matériau, le joint et le type de soudure, l'orientation des discontinuités éventuelles dans la coupe transversale de la soudure et accéder à la pièce qui doit être inspectée.

Toutes les soudures doivent être examinées à l'aide d'un examen visuel. Les soudures à pénétration complète doivent être échantillonnées attentivement au moyen des méthodes d'examen radiographique et par ultrasons. Un examen radiographique doit être réalisé pour les soudures sur préparation à pénétration complète dans les joints bout à bout. Un examen par ultrasons doit être réalisé pour les soudures sur préparation à pénétration complète dans les assemblages en T et en L.

Les soudures d'angle dans les structures d'acier doivent être échantillonnées attentivement au moyen d'un examen par ressuage et d'un examen magnétoscopique. Les soudures d'angle dans les structures d'aluminium doivent être échantillonnées attentivement au moyen d'un essai par ressuage.

### 5.6.4 Emplacements assujettis aux inspections

Les soudures assujetties à un essai non destructif doivent se trouver, sans toutefois s'y limiter, aux emplacements suivants :

**Tableau 5.6 Emplacements assujettis aux inspections**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Membre de résistance:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Quille plate et verticale;</li> <li>○ Tôles latérales du réservoir;</li> <li>○ Virure de carreau;</li> <li>○ Virure de bouchain;</li> <li>○ Limons de tôle de pont.</li> </ul> |
| <b>Bordé extérieur :</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Intersection des soudures et joints;</li> <li>○ Soudures transversales;</li> <li>○ Joints longitudinaux.</li> </ul>  |
| <b>Autre :</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tôles encastrées et plaques de fermeture</li> <li>○ Soudures cruciformes;</li> <li>○ Soudures finales.</li> </ul>  |

La localisation exacte des inspections doit être déterminée par le représentant délégué.

### 5.6.5 Étendue des inspections

#### 5.6.5.1 Examen visuel

Toutes les soudures doivent être visuellement examinées sur toute leur longueur.

#### 5.6.5.2 Méthodes d'END – Nouvelle construction

Pour une nouvelle construction, en plus des exigences de la section 5.6.5.1 du présent document, le nombre d'emplacements inspectés au moyen d'un examen par ressuage, d'un examen magnétoscopique, d'un examen radiographique ou par ultrasons doit être conforme aux exigences calculées dans le tableau 5.7 du présent document.



**Tableau 5.7 Nombre d'inspections – Nouvelle construction**

| Méthode d'inspection |  | Formule pour déterminer le nombre d'inspections requises |
|----------------------|--|--|
| Examens UT           |  | $= 0,50 \times (L+B+D)$                                  |
| Examens MT ou PT     |  | $= 1 \times (L+B+D)$                                     |
| Examens RT           |  | $= 2 \times (L+B+D)$                                     |
| Où :                 | PT = Examens par ressuage<br>MT = Examens magnétoscopiques<br>RT = Examens radiographiques<br>UT = Examens par ultrasons<br>L = Longueur hors tout en mètres<br>B = Largeur hors membrures la plus importante en mètres<br>D = Creux sur quille sur le côté, en mètres, mesuré à L/2 |  |

Par exemple : Un canot de sauvetage de 15 mètres de longueur qui présente une largeur hors membrure de 4,5 mètres et un creux sur quille de 2 mètres nécessite :

| Méthode          | #    | Durée de l'inspection  |
|------------------|------|--|
| Examens UT       | = 11 | 1 000 mm – soudures ou joints<br>500 mm x 500 mm – intersection des soudures et joints |
| Examens MT ou PT | = 22 | 1000 mm  |
| Examens RT       | = 44 | 440 mm - soudures ou joints<br>300 mm x 300 mm – intersection des soudures et joints   |

Quand il est impossible d'utiliser un film de 300 mm sur 300 mm à l'intersection de la soudure et du joint en raison de l'accès, une série de films peut être placée afin de permettre d'examiner 150 mm de soudure dans toutes les directions.

#### 5.6.5.3 Méthodes d'END - autre

Pour les blocs de tâches autres qu'une nouvelle construction, en plus des exigences de la section 5.6.5.1 du présent document, le nombre d'emplacements inspectés au moyen d'un examen par ressuage, d'un examen magnétoscopique, d'un examen radiographique ou par ultrasons doit être conforme aux exigences du tableau 5.8 du présent document.

**Tableau 5.8 Nombre d'inspections – autres**

| Élément  | Méthode | Nombre   |
|--|---------|--|
| Renouvellement intégral de plaque – soudures et joints (coque, ponts, cloisons, plafonds de ballast, etc.) | RT      | 6 par plaque                                       |
| Renouvellement intégral de plaque – soudures et joints (structure secondaire)                              | RT      | 2 par plaque                                       |
| Renouvellement partiel de plaque – soudures et joints (structure primaire et secondaire)                   | RT      | Voir les tôles encastrées dans le présent document |
| Tôle encastrée – soudures et joints (coque, ponts, cloisons, plafonds de ballast, etc.)                    | RT      | 4 par tôle encastrée                               |
| Tôle encastrée – soudures sur préparation (autre structure primaire)                                       | RT      | 2 par tôle encastrée                               |
| Tôle encastrée – soudures sur préparation (structure secondaire)   | RT      | 1 par tôle encastrée                               |
| Ouverture de coque – Canalisation ou plaque à l'ouverture du bordé extérieur (sous la ligne de flottaison) | UT      | Longueur de la soudure entière                     |
| Soudure périphérique de tuyauterie sous pression   | RT      | Circonférence complète de 1 soudure sur 5          |

## **5.6.6 Préparation de la surface avant l'inspection**

Avant de procéder à l'inspection au moyen d'une méthode quelconque, les soudures et les zones adjacentes doivent être nettoyées pour enlever la rouille, la calamine, l'apprêt, la peinture, les projections de soudure et toute autre matière étrangère afin de voir exactement comment se présente la zone d'intérêt (zone de soudure). Des échafaudages et un éclairage doivent être fournis afin d'offrir un accès sécuritaire à la zone inspectée.

Pour l'examen par ressuage, l'examen magnétoscopique et l'examen radiographique, les profils et les contours de soudure doivent être suffisamment lisses pour que les conditions géométriques ne causent pas de fausses indications. Pour l'examen par ultrasons, les surfaces de contact doivent être lisses dans la mesure où la finition n'a pas d'incidence sur l'inspection. Les essais effectués sur des surfaces rugueuses nécessitent des procédures d'étalonnage spéciales.

## **5.6.7 Inspection différée**

Au moment de mettre à l'essai les soudures soumises à des contraintes élevées ou lorsque la limite d'élasticité de l'acier est supérieure à 360 MPa, les essais doivent être différés d'au moins 48 heures après la réalisation des soudures.

## **5.6.8 Qualifications et certificats du personnel d'inspection**

### **5.6.8.1 Examen visuel**

Les personnes qui exécutent et interprètent les examens visuels doivent être actuellement certifiées par le CWB, conformément à la norme CSA W178.2 intitulée Qualification des inspecteurs de soudage. La personne doit avoir obtenu le niveau 2 ou 3 et conserver les catégories d'approbation du code: Navires et construction navales flottantes; et Bâtiments et structures industrielles. Le personnel de niveau 1 ne peut qu'observer ou aider le personnel de niveau 2 et 3 à réaliser l'inspection.

### **5.6.8.2 Autres méthodes d'inspection**

Les personnes qui effectuent et interprètent l'examen par ressuage, l'examen magnétoscopique, l'examen radiographique ou par ultrasons doivent être actuellement certifiées par l'organisme de certification national en essais non destructifs de Ressources naturelles Canada (RNCAN) selon la norme CAN/CGSB 48.9712, niveau 2 ou niveau 3. Le personnel de niveau 1 ne peut qu'observer ou aider le personnel de niveau 2 et 3 à réaliser l'inspection.

### **5.6.8.3 Certificats**

Pour chaque méthode d'inspection, un exemplaire du certificat de qualification de l'année en cours de la personne qui réalise l'examen doit être joint au rapport d'interprétation ou de vérification initial soumis au représentant délégué. Si une nouvelle année de validation est entrée ou si l'on fait appel à une personne différente, les nouveaux certificats de qualification doivent être fournis et accompagnés de tout rapport d'interprétation subséquent ayant été soumis.

## **5.6.9 Structures d'acier**

### **5.6.9.1 Procédures d'inspection**

Les procédures d'inspection et les techniques doivent être rédigées par le personnel de niveau 3 pour chaque méthode d'inspection requise dans le cadre de cette spécification, puis elles doivent être soumises au représentant délégué avant d'effectuer toute inspection de travail terminé.

Les procédures pour l'examen visuel doivent respecter les exigences de la disposition 7 de la norme CSA W59 et la section V de l'ASME.

Les procédures pour l'examen par ressuage et l'examen magnétoscopique doivent respecter les exigences de la disposition 7 de la norme CSA W59.

Les procédures pour les examens radiographiques et par ultrasons doivent respecter les exigences des dispositions 7 et 8 de la norme CSA W59.

### **5.6.9.2 Critère d'acceptation**

Les critères d'acceptation pour tous les types d'examen doivent être conformes aux dispositions 12.5.4 de la norme CSA W59.

### **5.6.9.3 Examen radiographique**

#### **5.6.9.3.1 Source de rayonnement**

Les radiogrammes doivent être réalisés par rayons X ou rayons gamma de la manière suivante :

- Les rayons X doivent être utilisés pour le matériel d'une épaisseur de 6 mm ou moins.
- L'épaisseur minimale du matériau inspecté par rayons gamma est de 6 mm.
- L'épaisseur maximale du matériau inspecté par rayons gamma doit être de 50 mm. Le matériau plus épais que 50 mm doit être examiné à l'aide de la méthode par ultrasons.
- Pour les applications à rayons gamma, la source du rayonnement doit être l'iridium 192.

#### **5.6.9.3.2 Film radiographique**

La catégorie du film dépend de l'épaisseur du matériau, la source de rayonnement et la sensibilité requise. Les éléments suivants doivent s'appliquer :

- Pour les rayons X sur du matériau d'une épaisseur de moins de 6 mm, un film de catégorie II peut être utilisé pourvu que le trou 2-2(t) soit clairement visible sur le radiogramme. Autrement, un film de catégorie I peut être utilisé;
- Lorsque l'épaisseur du matériau est supérieure ou égale à 6 mm et moins de 12 mm, un film de catégorie I et du rayonnement gamma d'iridium 192 peuvent être utilisés;
- Lorsque l'épaisseur du matériau est supérieure ou égale à 12 mm, un film de catégorie I ou II et du rayonnement gamma d'iridium 192 peuvent être utilisés;

#### **5.6.9.3.3 Affichage des renseignements et trous essentiels IQI**

L'exposition du radiogramme doit illustrer le pourtour de l'indicateur de qualité d'image du « type à trous », les cales, le numéro d'identification IQI, le trou essentiel, le numéro d'identification du radiogramme, les repères d'emplacement, la date du radiogramme, une référence au numéro du contrat ou l'identification du navire et les initiales du radiographe.

- Lorsque des rayons X sont utilisés sur du matériau d'une épaisseur < 6 mm, l'image du trou 2-2(t) doit s'afficher clairement sur le radiogramme.
- Lorsque du rayonnement gamma d'iridium 192 est utilisé sur du matériau d'une épaisseur  $\geq$  6 mm, mais < 12 mm quand un film de catégorie I est requis, l'image du trou 2-2(t) doit s'afficher clairement sur le radiogramme.
- Lorsque du rayonnement gamma d'iridium 192 est utilisé sur du matériau d'une épaisseur  $\geq$  12 mm, mais < 30 mm, l'image du trou 2-4(t) doit s'afficher clairement sur le radiogramme.
- Lorsque du rayonnement gamma d'iridium 192 est utilisé sur du matériau d'une épaisseur > 30 mm, l'image du trou 2-2(t) doit s'afficher clairement sur le radiogramme.

#### **5.6.9.3.4 Écrans de renforcement**

Il est interdit d'utiliser des écrans de renforcement. Si un contraste adéquat ne peut être obtenu avec une seule pellicule au moment d'examiner les épaisseurs inégales, il est possible de faire appel à une technique à double exposition.

## **5.6.10 Structures d'aluminium**

### **5.6.10.1 Méthodes d'inspection**

Chaque méthode et technique d'inspection doit être préparée par le personnel de niveau 3 aux termes de la présente spécification, puis elles doivent être soumises au représentant délégué aux fins d'approbation avant de les mettre en pratique.

Les méthodes d'examen visuel doivent respecter les exigences de la disposition 7 de la norme CSA W59.2 et la section V de l'ASME.

Les méthodes d'examen par ressuage et les examens radiographiques et par ultrasons doivent respecter les exigences de la disposition 7 de la norme CSA W59.2 et de la présente spécification.

#### **5.6.10.2 Critère d'acceptation**

Les critères d'acceptation de l'examen par ressuage, des examens radiographiques et par ultrasons doivent respecter les exigences de la disposition 6 de la norme CSA W59.2, à l'exception des modifications apportées aux termes de la présente spécification.

Si l'examen visuel révèle des perforations ou une aspiration inverse, le métal de soudage ou les matériaux touchés doivent être traités au moyen de méthodes mécaniques, c.-à-d. réparés par soudage au besoin et examinés au moyen d'un examen par ressuage sur toute la longueur.

#### **5.6.10.3 Examen radiographique**

##### **5.6.10.3.1 Source de rayonnement**

Les radiogrammes doivent être réalisés par rayons X. Les tensions (en kilovolts) maximales permises sont celles du tableau 5.9.

**Tableau 5.9 Épaisseur et kilovolts maximum**

| <b>Épaisseur</b>  | <b>Kilovolts maximum</b> |
|-------------------|--------------------------|
| Jusqu'à 6 mm      | 80                       |
| De 6 mm à 13 mm   | De 80 à 120              |
| De 13 mm à 19 mm  | De 120 à 130             |
| De 19 mm à 25 mm  | De 130 à 150             |
| Supérieur à 25 mm | 170 maximum              |

##### **5.6.10.3.2 Film radiographique**

Tous les films radiographiques doivent être de catégorie I seulement.

##### **5.6.10.3.3 Affichage des renseignements et trous essentiels IQI**

L'exposition du radiogramme doit illustrer le pourtour de l'indicateur de qualité d'image du « type à trous », les cales, le numéro d'identification IQI, le trou essentiel, le numéro d'identification du radiogramme, les repères d'emplacement, la date du radiogramme, une référence au numéro du contrat ou l'identification du navire et les initiales du radiographe.

Pour les matériaux d'une épaisseur inférieure à 5 mm, le trou essentiel 2-1 (t) doit être illustré clairement sur le radiogramme. Pour les matériaux d'une épaisseur de 5 mm et plus, l'image du trou essentiel 2-2 (t) doit être illustrée clairement sur le radiogramme.

##### **5.6.10.3.4 Écrans de renforcement**

Il est interdit d'utiliser des écrans de renforcement. Si un contraste adéquat ne peut être obtenu avec une seule pellicule au moment d'examiner les épaisseurs inégales, il est possible de faire appel à une technique à double exposition.

#### **5.6.11 Exigence relative aux films à double chargement**

Tous les examens radiographiques doivent être réalisés grâce à la technique de films à double chargement afin d'obtenir deux négatifs de film pour chaque inspection. Un négatif de film doit être envoyé au directeur d'Ingénierie navale et l'autre négatif doit demeurer sur le lieu de travail, en possession du représentant délégué sur place. Lorsque le contrat aura été exécuté, les négatifs de film entreposés sur le lieu de travail doivent être envoyés au directeur d'ingénierie navale.

### 5.6.12 Visionneuse radiographique

L'entrepreneur doit disposer d'une visionneuse radiographique professionnelle à haute intensité capable de visionner des densités de film de 1,5 à 4,5. La visionneuse doit demeurer sur le lieu de travail et être mise à la disposition de l'entrepreneur et du représentant délégué pendant toute la durée du contrat et de la période de garantie.

### 5.6.13 Rapports d'inspection

Les rapports d'inspection doivent comporter la date de l'inspection, le nom du constructeur ou de l'entrepreneur, le type de navire et le numéro de coque, le nom du propriétaire, le nom des organismes d'inspection, le numéro de procédure d'inspection, le numéro de rapport d'interprétation, l'article, l'emplacement, toutes les discontinuités y compris les indications simples et accumulées, les critères d'acceptation de soudure, l'emplacement des discontinuités ainsi que le nom, la qualification, le niveau et la signature des personnes qui effectuent l'inspection et l'interprétation.

Les rapports d'inspection doivent inclure des renvois au type de matériau, à l'épaisseur, au type de joint et à la géométrie. Lorsqu'une partie d'une soudure doit être inspectée au moyen d'un examen par ressuage, d'un examen magnétoscopique, d'un examen radiographique ou par ultrasons, l'emplacement doit faire l'objet d'un examen visuel avant tout. Les rapports d'interprétation sont requis pour les deux méthodes d'inspection.

#### 5.6.13.1 Examen visuel

Pour les méthodes qui visent les nouvelles constructions d'assemblage en blocs, un rapport de vérification d'examen visuel est requis pour chaque bloc fabriqué et pour l'assemblage des blocs les uns aux autres.

Pour les méthodes qui visent les nouvelles constructions à ossature et plaques ou les blocs de tâches autres que les nouvelles constructions, un rapport de vérification est requis pour la fabrication de chaque compartiment (p. ex. entre deux cloisons adjacentes ou le compartiment de la salle des moteurs).

Le rapport de vérification doit être un énoncé signé par l'inspecteur qualifié de l'entrepreneur qui stipule que toutes les soudures ont été inspectées et qu'elles sont conformes aux exigences de la présente spécification. Les rapports de vérification doivent être présentés au représentant délégué avant la date de la vérification prévue par le propriétaire.

#### 5.6.13.2 Examen radiographique

En plus des exigences des sections 5.6.13 et 5.6.13.1, les rapports d'interprétation radiographique doivent comporter un renvoi au numéro IQI de conception et d'identification, à la source du rayonnement, à la distance source-film, à l'angle du rayonnement incident, au type de film et à la conception de l'écran de renforcement (le cas échéant) et au type de matériau, à l'épaisseur, au type de joint et à la géométrie. Chaque rapport d'interprétation doit comporter un numéro de rapport. Le numéro de rapport doit comprendre le numéro de coque de l'entrepreneur (p. ex., 1-218, etc.) ou le nom du navire. Chaque emplacement énuméré sur le rapport doit être accompagné d'un numéro d'inspection (p. ex. l'emplacement 50 bâbord est l'inspection 3).

Pour les radiogrammes, chaque film et son double doivent être envoyés dans un dossier protecteur en papier. Chaque dossier doit comporter, comme illustré ci-après, les renseignements suivants : Inspection :, Rapport : et Coque :.

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| <u>Inspection</u> : | <u>Rapport</u> : | <u>Coque</u> : |
| 3                   | - 1              | - 218          |

Chaque emplacement qui a fait l'objet d'une réparation doit comporter un renvoi au rapport d'origine de l'emplacement rejeté, par exemple :

|                |   |           |   |              |
|----------------|---|-----------|---|--------------|
| Emplacement 50 | - | Bâbord R1 | - | Voir 3-1-218 |
|----------------|---|-----------|---|--------------|

### **5.6.13.3 Dessins des détails d'inspection**

L'entrepreneur doit préparer un nombre adéquat de dessins et de croquis des détails d'essais non destructifs qui documentent avec précision l'emplacement des inspections.

La méthode d'inspection, le numéro d'identification de soudure et les abréviations de chaque inspection doivent être consignés avec précision de façon progressive (p. ex. UT #75-R1, RT # 150 - adjacent - arrière, etc.). Une légende comportant les symboles d'identification utilisés par l'entrepreneur doit figurer sur chaque dessin de détails d'inspection.

L'entrepreneur doit présenter régulièrement des dessins de détails d'inspection mis à jour au représentant délégué pendant toute la durée du contrat. Trois exemplaires des dessins finaux doivent être présentés au représentant délégué à la fin du contrat.

### **5.6.14 Chevauchement des inspections**

Lorsqu'une discontinuité se prolonge sur une extrémité d'un emplacement sous inspection, ou les deux, un chevauchement des inspections est requis. Le chevauchement des inspections doit illustrer une partie de l'extrémité d'origine.

Lorsque le chevauchement des inspections illustre des discontinuités inacceptables à une extrémité, ou les deux, la longueur totale de la soudure doit être jugée inacceptable, à moins que l'entrepreneur fournisse la preuve du contraire. Dans de telles conditions, les soudures doivent être réparées selon les exigences du représentant délégué.

Tout chevauchement des inspections doit être effectué avant la réparation de l'emplacement d'origine rejeté. Si la réparation est effectuée avant le chevauchement des inspections et que la longueur totale de la soudure n'a pas été réparée, le chevauchement des inspections doit avoir lieu au début et à la fin de la réparation. Tous les frais engagés pour ce chevauchement des inspections seront imputés à l'entrepreneur.

### **5.6.15 Soudure rejetée en entier ou en partie**

Lorsqu'une partie d'une soudure comprend des discontinuités qui ne respectent pas les critères d'acceptation de la présente spécification, des mesures correctives doivent être prises pourvu que le représentant délégué ait examiné l'ampleur des discontinuités inacceptables et qu'il soit d'accord avec la procédure de réparation.

La zone réparée doit être inspectée, à tout le moins à l'aide de la même méthode d'essais non destructifs utilisée pour l'inspection d'origine. Un soin tout particulier doit être apporté afin que l'inspection de la zone réparée se situe avec précision pour bien mesurer l'endroit d'origine qui a été rejeté.

Pour chaque emplacement ayant échoué l'inspection, un nouvel emplacement doit être examiné. Tous les nouveaux emplacements seront choisis par le représentant délégué. Outre les exigences de la présente section, il faudra examiner chaque nouvel emplacement. L'entrepreneur doit assumer tous les coûts de réalisation des inspections additionnelles. Lorsqu'une soudure complète, le métal de base, une partie ou une section entière comportent des discontinuités inacceptables comme cela est décrit dans le présent document, aucune mesure corrective ne doit être prise avant l'approbation de la procédure de réparation par le représentant délégué et des autres parties intéressées.

## **Chapitre 6      SOUDAGE DE L'ACIER INOXYDABLE DE CONSTRUCTION**

---

### **6.1      PORTÉE**

Les exigences de la présente section doivent s'appliquer au soudage et à l'inspection de tous les aciers inoxydables de construction.

### **6.2      CONCEPTION ET DESSINS**

La conception des soudures doit respecter les règles d'une société de classification désignée comme organisation reconnue et approuvée par la Sécurité et la sûreté maritimes de Transports Canada.

À moins d'approbation contraire par le représentant délégué, les conditions suivantes doivent être respectées :

- toute soudure sur préparation dans les assemblages bout à bout doit être à pénétration complète;
- tout assemblage en L d'angle doit comporter une soudure sur préparation à pénétration complète accompagnée d'une soudure d'angle continue.

Un plan de conception des soudures doit être soumis au représentant délégué sous forme de dessin aux fins d'examen avant d'entreprendre tout travail de soudage.

### **6.3      CERTIFICATION**

Les entrepreneurs qui prennent part au soudage de l'acier inoxydable dans le cadre de cette spécification doivent être certifiés par le CWB en fonction des exigences de la norme CSA W47.1, division 1 ou 2.

Les soudeurs, les opérateurs de postes de soudage et les procédures de soudage doivent respecter les exigences de la norme CSA W47.1, et de l'AWS D1.6 conformément à la norme CSA W47.1.

### **6.4      ÉLECTRODES DE SOUDAGE ET PRODUITS CONSOMMABLES**

Les électrodes de soudage et les produits consommables doivent être sélectionnés en fonction des exigences du code AWS D1.6.

Les électrodes de soudage et les produits consommables pour le soudage de l'acier inoxydable doivent être certifiés par le CWB conformément aux exigences de la norme CSA W48 ou de la série de codes A5 applicables de l'AWS.



## **6.5 EXÉCUTION DES TRAVAUX**

Le soudage doit satisfaire aux exigences des normes CSA W47.1 et du code AWS D1.6, et de la présente spécification.

## **6.6 INSPECTION**

### **6.6.1 Généralités**

Tous les examens et toutes les inspections de l'acier inoxydable de construction doivent être conformes aux exigences du code AWS D1.6

### **6.6.2 Personnel**

Tous les membres du personnel d'inspection doivent respecter les exigences du chapitre 5.0, section 5.6.8 de la présente spécification.

### **6.6.3 Inspections**

Toutes les soudures doivent être examinées visuellement sur toute leur longueur afin d'assurer une dimension et un profil appropriés ainsi que l'absence de défauts visibles. Les conditions ou les défauts jugés inacceptables doivent être réparés à la satisfaction du représentant délégué.

Les soudures à pénétration complète doivent être échantillonnées sélectivement. Un examen radiographique doit être réalisé pour les soudures sur préparation à pénétration complète dans les assemblages bout à bout. Un examen par ultrasons doit être réalisé pour les soudures sur préparation à pénétration complète dans les assemblages en T et en L.

Les soudures d'angle doivent être échantillonnées sélectivement au moyen d'un examen par ressuage ou d'un examen magnétoscopique.

Toutes les exigences de la section 5.5 de la présente spécification doivent être respectées sauf indication contraire dans le présent chapitre.

### **6.6.4 Critères d'acceptation**

Les critères d'acceptation pour l'examen visuel doivent être conformes aux dispositions 5.11 et 6.29.1 du code AWS D1.6.

Les critères d'acceptation de l'examen par ressuage doivent être conformes aux dispositions 6.7.6 et 6.29.4 du code AWS D1.6.

Les critères d'acceptation de l'examen magnétoscopique doivent être conformes aux dispositions 6.7.7 et 6.29.2 du code AWS D1.6.

Les critères d'acceptation de l'examen radiographique doivent être conformes aux dispositions 6.9, 6.10 et 6.29.2 du code AWS D1.6.

Les critères d'acceptation de l'examen par ultrasons doivent être conformes à la disposition 6, partie C et à la disposition 6.29.2 du code AWS D1.6.



## **Chapitre 7      AUTRES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION**

---

### **7.1      PORTÉE**

Les exigences de la présente section doivent s'appliquer au soudage et à l'inspection de tous les matériaux de construction autres que ceux inclus dans la portée des normes CSA W47.1, CSA W59, CSA W47.2 et CSA W59.2 et du code AWS D1.6.

### **7.2      CONCEPTION ET DESSINS**

La conception des soudures doit respecter les règles d'une société de classification désignée comme organisation reconnue et approuvée par la Sécurité et la sûreté maritimes de Transports Canada.

À moins d'approbation contraire par le représentant délégué, les conditions suivantes doivent être respectées :

- toutes les soudures sur préparation dans les assemblages bout à bout doivent être à pénétration complète;
- tous les assemblages en L doivent comporter une soudure sur préparation à pénétration complète accompagnée d'une soudure d'angle continue.

Un plan de conception des soudures doit être soumis au représentant délégué sous forme de dessin aux fins d'examen avant d'entreprendre les travaux de soudage.

### **7.3      CERTIFICATION**

Les soudeurs, les opérateurs de machines à souder et les procédures de soudage doivent tous respecter les exigences de l'ASME, section IX ou de toute autre norme adéquate approuvée par le représentant désigné et le CWB.

Le CWB doit toujours être présent et documenter l'ensemble des mises à l'essai.

### **7.4      ÉLECTRODES DE SOUDAGE ET PRODUITS CONSOMMABLES**

Les électrodes de soudage et les produits consommables doivent tous respecter les exigences de l'ASME, section IX ou de toute autre norme adéquate approuvée par le représentant désigné et le CWB.

Les électrodes de soudage et les produits consommables doivent être conformes aux exigences de l'ASME, section IX et de la série de codes A5 de l'AWS ou de toute autre norme adéquate approuvée par le représentant désigné et le CWB.

### **7.5      EXÉCUTION DES TRAVAUX**

Le soudage doit satisfaire aux exigences de la norme CSA W59 et de la présente spécification.

## **7.6 INSPECTION**

### **7.6.1 Personnel**

Tous les membres du personnel d'inspection doivent respecter les exigences du chapitre 5.0, section 5.6.8 de la présente spécification.

### **7.6.2 Inspections**

Toutes les soudures doivent être examinées visuellement sur l'ensemble de leur longueur afin d'assurer une dimension et un profil approprié ainsi que l'absence de défauts visibles. Les conditions ou les défauts jugés inacceptables doivent être réparés à la satisfaction du représentant délégué.

Les soudures à pénétration complète doivent être échantillonnées attentivement. Un examen radiographique doit être réalisé pour les soudures sur préparation à pénétration complète dans les assemblages bout à bout. Un examen par ultrasons doit être réalisé pour les soudures sur préparation à pénétration complète dans les assemblages en T et en L.

Les soudures d'angle doivent être échantillonnées attentivement au moyen d'un examen par ressuage ou d'un examen magnétoscopique.

Toutes les exigences de la section 5.5 de la présente spécification doivent être respectées sauf indication contraire dans le présent chapitre.

### **7.6.3 Critères d'acceptation**

Les critères d'acceptation pour tous les types d'examens doivent être conformes aux dispositions 12.5.4 de la norme CSA W59.

## **Chapitre 8      SOUDAGE DE LA TUYAUTERIE SOUS PRESSION**

---

### **8.1      PORTÉE**

Les exigences du présent chapitre doivent s'appliquer au soudage et à l'inspection de toute la tuyauterie sous pression en l'absence de la supervision de la société de classification.

### **8.2      CONCEPTION ET DESSINS**

La conception des soudures de tuyauterie sous pression doit être conforme au code B31.1 de l'ASME - Power Piping. Un plan de conception des soudures pour la tuyauterie sous pression doit être soumis au représentant délégué sous forme de dessin aux fins d'examen avant d'entreprendre tout travail de soudage.

### **8.3      ÉLECTRODES DE SOUDAGE ET PRODUITS CONSOMMABLES**

Toutes les électrodes et tous les produits consommables doivent se conformer aux codes de l'ASME IX et de l'ASME B31.1. Les électrodes et les produits consommables qui ne sont pas couverts par la section IX de l'ASME peuvent être utilisés pourvu qu'un essai de qualification soit réussi avant de commencer les travaux. Les essais doivent refléter les exigences de la section IX de l'ASME.

### **8.4      COMPÉTENCES DU PERSONNEL**

Les compétences des soudeurs et de machines à souder doivent se conformer aux exigences de la section IX de l'ASME et à l'ASME B31.1. Les essais et l'approbation doivent être administrés par l'autorité provinciale des réservoirs sous pression. Les registres de compétences du personnel doivent être soumis au représentant délégué avant les travaux de soudage.

### **8.5      QUALIFICATION DES PROCÉDURES DE SOUDAGE**

Les procédures de soudage doivent être qualifiées conformément à la section IX de l'ASME et à l'ASME B31.1. Les essais et l'approbation doivent être administrés par l'autorité provinciale des réservoirs sous pression. Les registres de qualification des procédures doivent être soumis au représentant délégué avant les travaux de soudage.

### **8.6      EXÉCUTION DES TRAVAUX**

L'exécution des travaux doit être entièrement conforme aux exigences de l'ASME B31.1.

### **8.7      INSPECTION**

#### **8.7.1      Généralités**

Tous les examens et toutes les inspections de la tuyauterie sous pression, des réservoirs sous pression et des systèmes de confinement sous pression doivent se conformer aux exigences de l'ASME B31.1.

### **8.7.2 Personnel**

Tous les membres du personnel d'inspection doivent respecter les exigences du chapitre 5.0, section 5.6.8 de la présente spécification.

### **8.7.3 Inspections**

Toutes les soudures effectuées sur la tuyauterie sous pression et aux systèmes de confinement sous pression doivent être examinées visuellement sur l'ensemble de leur longueur afin d'assurer une dimension et un profil approprié ainsi que l'absence de défauts visibles. Les conditions ou les défauts jugés inacceptables doivent être réparés à la satisfaction du représentant délégué.

Les soudures sur préparation à pénétration complète doivent être échantillonnées en vue d'un examen radiographique à une fréquence d'une soudure sur cinq exécutées par chaque soudeur. Les soudeurs se verront attribuer un numéro d'identification unique qui sera estampillé sur chaque soudure de raccordement à pénétration complète. Si le radiogramme révèle des défauts très évidents, un joint additionnel doit être inspecté par radiographie. Si le nouveau radiogramme révèle des défauts très évidents, les trois dernières soudures doivent être inspectées par radiographie.

La réparation des défauts doit être effectuée conformément aux procédures acceptées par le représentant délégué. Une seconde tentative de réparation ne doit pas être permise sans tenir compte des conditions et doit être approuvée par le représentant délégué.

### **8.7.4 Critère d'acceptation**

Pour toutes les méthodes d'inspection, les soudures doivent être évaluées conformément au code d'acceptation de l'ASME B31.1.

## **Annexe A      CODES, PUBLICATIONS ET NORMES DE REFERENCE**

---

### **A.1      LISTE DES CODES, DES PUBLICATIONS ET DES NORMES**

|              |            |   |
|--------------|------------|---|
| ASME         | B31.1      | Power Piping  |
|              | Section V  | Boiler and Pressure Vessel Code, Non-destructive Examination  |
|              | :          | Boiler and Pressure Vessel Code, Welding and Brazing  |
|              | Section IX | Qualifications  |
| AWS          | Série A5   | Specifications for Filler Metals and Consumables  |
|              | A5.10      | Specification for Bare Aluminum and Aluminum-Alloy Welding  |
|              | D1.6       | Electrodes and Rods   |
|              |            | Structural Welding Code – Stainless Steel   |
| CAN/ONG<br>C | 48.9712    | Qualification et certification du personnel responsable d'essais non destructifs  |
| CAN/ISO      | 14341:XX   | Produits consommables pour le soudage - Fils-électrodes et dépôts pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse des aciers non alliés et à grains fins - Classification |
| CSA          | G40.21     | Acier de qualité structurale  |
|              | W47.1      | Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier   |
|              | W47.2      | Certification des compagnies de soudage par fusion de l'aluminium   |
|              | W48        | Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc   |
|              | W59        | Construction soudée en acier (soudage à l'arc)  |
|              | W59.2      | Construction soudée en aluminium  |
|              | W178.2     | Qualification des inspecteurs de soudage  |

## Annexe B ESSAIS POUR L'ÉVALUATION DE LA RÉSISTANCE À LA CORROSION DES MÉTAUX DE SOUDAGE EN ACIER AU CARBONE EXPOSÉS À LEAU DE MER

### B.1 PORTÉE


Lorsque la section 5.4.1.9 et 5.4.1.10 de la présente spécification l'oblige, les métaux de soudage doivent être mis à l'essai pour déterminer leur résistance à la corrosion lorsqu'ils sont exposés à l'eau de mer en suivant la procédure décrite dans le présent document.

La présente annexe précise les exigences liées au soudage et à la mise à l'essai des ensembles de plaques. Les entreprises qui réalisent l'usinage, les essais mécaniques des soudures et les essais de corrosion doivent être approuvées préalablement par le représentant délégué avant le début des essais.

Le CWB doit toujours être présent et documenter le soudage des ensembles d'essai.

### B.2 ENSEMBLE D'ESSAI

Les ensembles d'essai doivent être fabriqués conformément aux exigences de la figure B1 du présent document.

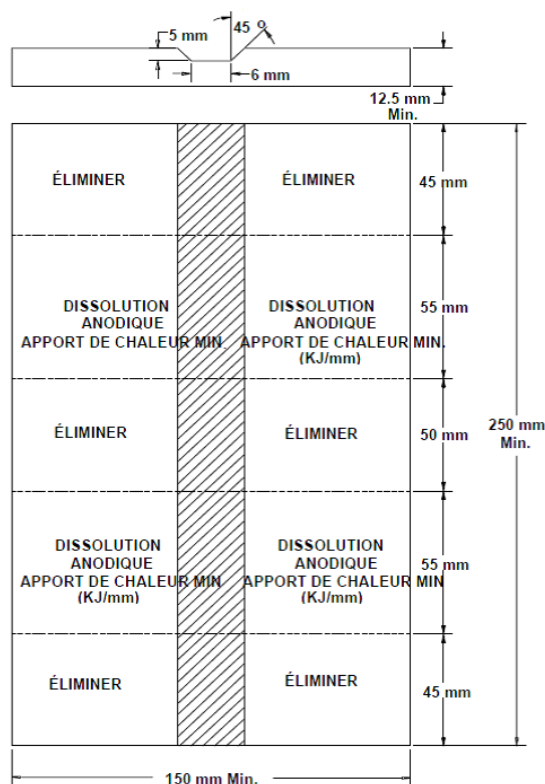

**Figure B1 Ensemble de plaques d'essai de dissolution anodique**

Les soudures doivent être déposées à l'aide d'une approche de soudage pour limiter la dureté sous cordon étiré, aux apports de chaleur minimum et maximum (kj/mm) prévus pour la production, comme l'illustre la figure B2 du présent document. La portion de rejet centrale de 50 mm de l'ensemble d'essai doit être utilisée comme transition entre les soudures à apport de chaleur minimum et maximum (arrêts et départs).

Pour le soudage automatique faisant appel au procédé de soudage à l'arc submergé, deux ensembles d'essai peuvent être utilisés : un pour l'apport de chaleur élevée et l'autre pour les soudures à faible apport de chaleur. Les séquences de cordons et de couches doivent être ajustées dans le but d'offrir une finition à couches divisées à la soudure.




Figure B2 Séquence des cordons

### B.3 ESSAIS DE DISSOLUTION ANODIQUE

Les échantillons retirés des assemblages d'essai, tel qu'indiqué dans la section B2.0 de la présente annexe, doivent être préparés par usinage comme illustré à la figure B3 du présent document.

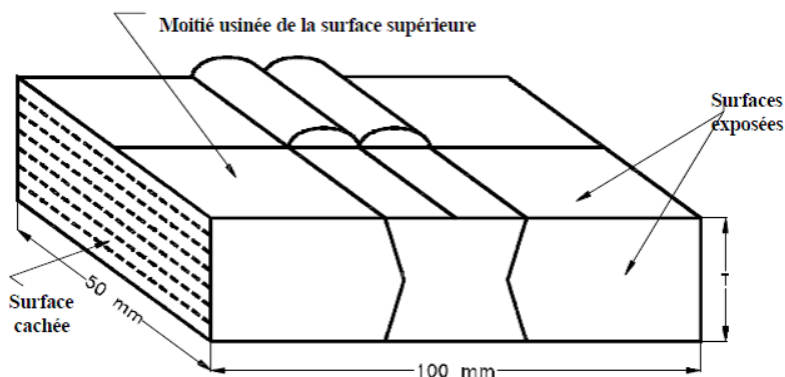


Figure B3 Échantillon d'essai de dissolution anodique

Chaque échantillon doit être corrodé à température ambiante à une densité de courant nominal de  $0,88 \text{ mA/cm}^2$  pour une période de 15 jours. La solution d'essai doit se composer de 3,5 % de NaCl. Il faut placer une membrane sur l'ouverture du compartiment à cathodes pour éviter le mélange de l'anolyte avec la catholyte. Les systèmes d'essai doivent être disposés selon l'illustration de la figure B4 du présent document.

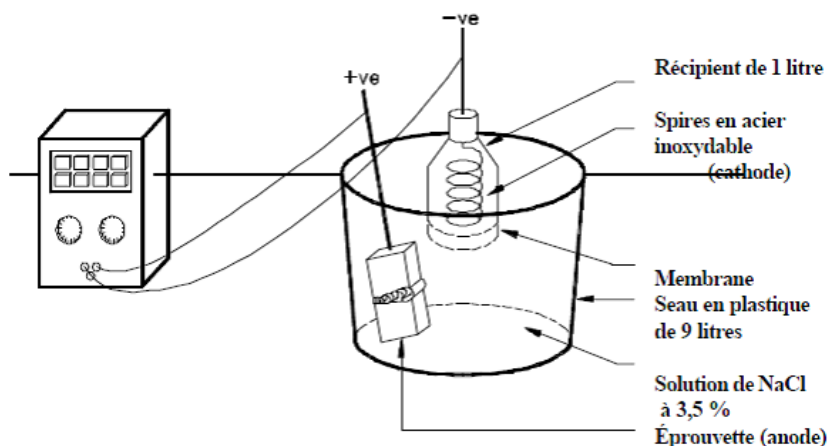


Figure B4 Système d'essai de dissolution anodique





La teneur en pH de l'anolyte et de la catholyte doit être surveillée chaque jour afin que la membrane ne présente aucune fuite. La teneur en pH de l'anolyte doit se situer entre 6 à 8,5 unités et la tension anodique doit se situer entre -600 et -560 mV par rapport aux SCE qui sont des tensions types de l'acier non protégé en eau de mer. Lorsque la tension est  $> -600$  mV par rapport aux SCE, un brassage quotidien doit être effectué pour éviter la stratification du pH de l'anolyte.

## **B.4 RAPPORTS DES RÉSULTATS D'ESSAI**

Les résultats des essais mécaniques, les plaques de base et les réactions chimiques du métal d'apport doivent être inscrits sur les formulaires d'inscription de qualification de procédure de soudage.

Les résultats des essais de corrosion doivent être documentés de façon précise et appuyés de photographies couleurs et de registres de photos de macro-examen en noir et blanc à grossissement de 5X.

Les pertes causées par la corrosion doivent être quantifiées par la prise d'une série de mesures de profil sur l'ensemble de la zone de soudure à l'aide d'un profilomètre doté d'une résolution dans la direction « Z » de  $\pm 0,0125$  mm. La profondeur de l'attaque doit être dûment documentée pour chaque zone d'intérêt de la zone de soudure, de la plaque de base non touchée, de la zone touchée par la chaleur et du métal de soudage.

Trois exemplaires des rapports de résultats d'essai doivent être fournis au représentant délégué aux fins d'examen et d'approbation du métal de soudage à résistance optimale à la corrosion.



## Annexe C FORMAGE A CHAUD ET EXIGENCES THERMIQUES - ALUMINIUM

### C.1 FORMAGE À CHAUD

Toutes les procédures de formage à chaud doivent être approuvées par le représentant délégué avant de procéder aux opérations de formage à chaud.

La majorité des sections d'aluminium peuvent être formées à froid. De la chaleur peut être utilisée pour le formage intense. Les durées de maintien maximales pour le formage des alliages d'aluminium, à diverses températures, figurent au tableau C1.

Le formage des alliages d'aluminium de série 5000 est habituellement réalisé à des températures qui se situent entre 260 °C et 425 °C. Des méthodes appropriées de contrôle de température sont utilisées pour l'ensemble des opérations de formage à chaud et de recuit de détente. Dans le cas du formage à chaud ou de recuit de détente, l'exposition à des températures de 65 °C à 200 °C des alliages de série 5000 doit être minimisée à l'aide des techniques de refroidissement appropriées.

**Tableau C1 Durée maximale d'exposition à une température préparatoire pour le formage des alliages d'aluminium**

| Température de maintien<br><br>(Remarque 1)<br>0°C | 6061-T4, T5<br>6061-T5,<br>6063-T5,<br>356.0-T4,<br>(Remarque 2) | 5454<br>(Remarque 3) | 5083, 5086, 5154, 5254,<br>5456 |
|--|--|----------------------|---------------------------------|
| 430  | NR(4)  | 50 heures            | 50 heures                       |
| 260  | NR(4)  | 50 heures            | 50 heures                       |
| 230  | 5 minutes  | 50 heures            | 50 heures                       |
| 220  | 15 minutes   | 50 heures            | 50 heures                       |
| 205  | 30 minutes   | 50 heures            | 50 heures                       |
| 190  | 1 à 2 heures   | 50 heures            | NR(4)                           |
| 175  | 8 à 10 heures  | 50 heures            | NR(4)                           |
| 120-165  | 50 heures  | 50 heures            | NR(4)                           |

**REMARQUES :**

1. Il est possible d'obtenir une formabilité égale avec des durées de chauffage plus courtes, à des températures correspondantes plus élevées. La durée proposée pour la température des alliages de métal plaqué doit être maintenue au minimum afin d'éviter la diffusion du placage dans l'alliage principal. Le chauffage doit être aussi rapide que possible, particulièrement à des températures de 205 °C et plus. Une durée excessive pour atteindre les températures souhaitées peut avoir des effets nocifs, semblables à ceux résultant d'une durée excessive aux températures adéquates.
2. La perte de résistance de ces alliages à l'état T6 ne passera pas environ 5 % lorsqu'ils sont chauffés à la température et aux durées prescrites. La résistance des alliages à l'état T4 augmentera.
3. Ces alliages seront recuits à une température de 345 °C et plus.
4. NR = non recommandé

### C.2 FORMAGE À FROID

Le formage à froid des alliages d'aluminium de série 5000 doit être réalisé à des températures inférieures à 50 °C, à l'exception de l'alliage 5454, dont la température maximale peut atteindre 150 °C. Lorsque l'étendue du formage à froid est telle que les propriétés de la plaque de base sont modifiées au-delà des limites acceptables, il importe d'utiliser des traitements de post chauffage ou de recuit de détente afin de rétablir les propriétés acceptables.