



CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION / THESE DOCUMENTS SHOULD NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSE.


9825, rue Veriville
 Montréal (Québec) H3L 3E1
 (514) 383-3747
 (514) 383-8760, téléc.
 www.bpa.ca

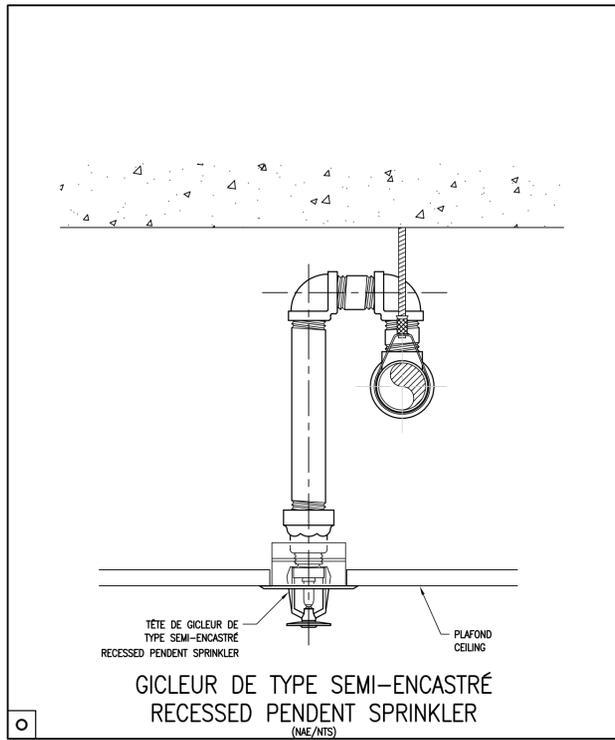


mécanique | électricité | immobilité | télécommunications

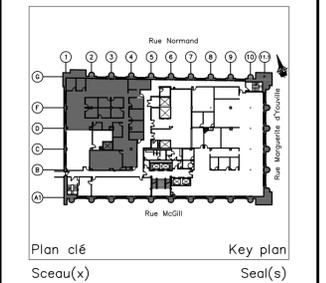

GICLÉUR DE TYPE SEMI-ENCASTRÉ RECESSED PENDENT SPRINKLER (N/E/NTS)

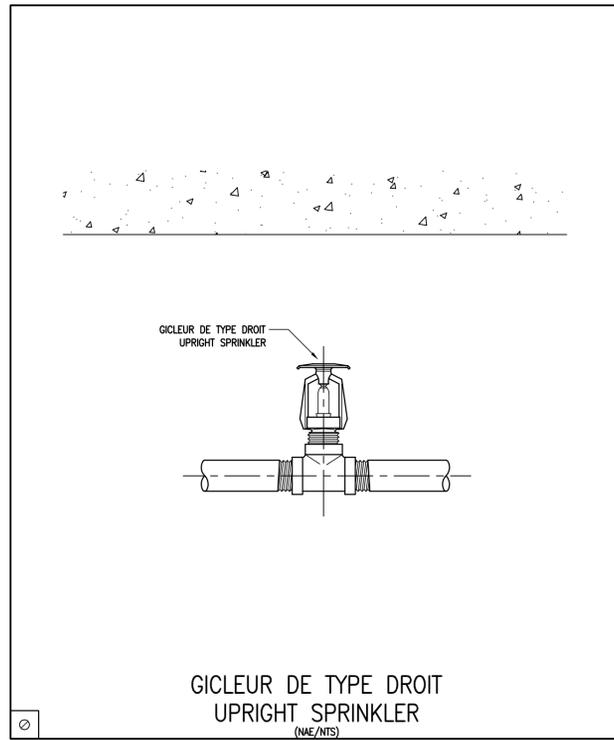

GICLÉUR DE TYPE DROIT UPRIGHT SPRINKLER (N/E/NTS)

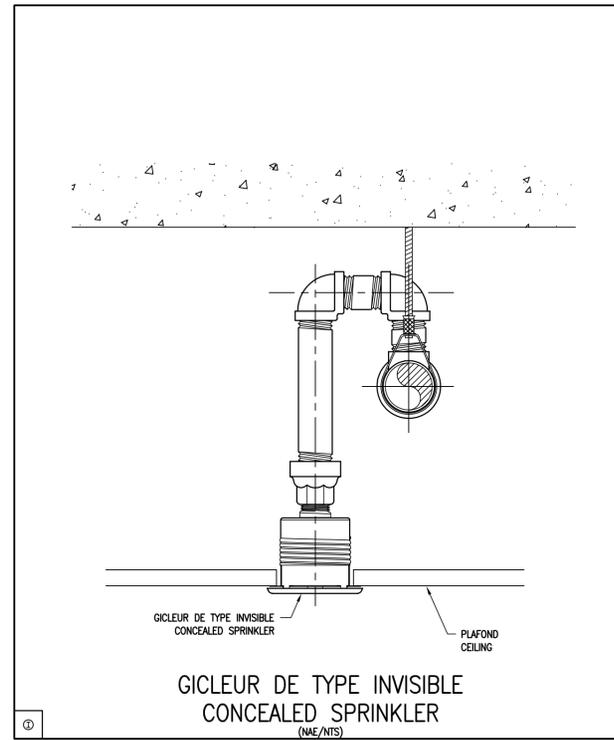

GICLÉUR DE TYPE INVISIBLE CONCEALED SPRINKLER (N/E/NTS)

DISPOSITION POUR 1 A 2 PLAQUES ARRANGEMENT FOR 1 AND 2 SIGNS / DISPOSITION POUR 3 PLAQUES ET PLUS ARRANGEMENT FOR 3 SIGNS AND MORE

TUYAU PRÈS DE LA SOUPAPE D'ALARME PIPE NEAR ALARM VALVE / CADRE FIXÉ AU MUR PRÈS DE LA SOUPAPE D'ALARME WALL MOUNTED BOARD NEAR ALARM VALVE

SYSTÈME HYDRAULIQUE / HYDRAULIC CALCULATIONS

LA COMPAGNIE ABC INC. / A.B.C. COMPANY INC.

NOM DU PROJET: / PROJECT NAME

CONTRAT No. / CONTRACT No.
 DATE: / DATE:

DONNÉES DE CONCEPTION: / DESIGN DATA
 CLASSIFICATION DE L'AFFECTATION: / OCCUPANCY CLASSIFICATION
 DENSITÉ: 0.16 GALLON/MINUTE/PIÉ / 0.16 GPM/FT² (6.5 L/MIN/M²)
 SUPERFICIE TOTALE PROTÉGÉE: 1500 PIÉ² (140 M²) / TOTAL PROTECTED AREA: 1500 PIÉ² (140 M²)
 SUPERFICIE PROTÉGÉE PAR GICLÉUR: 130 PIÉ² (12 M²) / PROTECTED AREA PER SPRINKLER: 130 PIÉ² (12 M²)
 NOMBRE TOTAL DE GICLÉURS: 12 / NO. OF SPRINKLER CALCULATED: 12
 DÉBIT TOTAL REQUIS: 522.7 GALLONS/MINUTE (200 L/MIN.) / TOTAL WATER REQUIRED: 522.7 GPM (200 L/MIN.)

NOM DE L'ENTREPRENEUR: / CONTRACTOR'S NAME
 NOM DE L'INSTALLATEUR: / NAME OF DESIGNER
 AUTORITÉS COMPÉTENTES: / AUTHORITY HAVING JURISDICTION

PLAQUE SIGNALÉTIQUE DES DONNÉES HYDRAULIQUES. / HYDRAULIC SUMMARY SHEET (N/E/NTS)

EXTINCTEUR AUTOMATIQUE / AUTOMATIC SPRINKLER

IDENTIFICATION DE LA TUYAUTERIE (VOIR DEVIS SOUS-SECTION 15130 ET 15430 ARTICLE : ENSEIGNES) / PIPING IDENTIFICATION (SEE SUBSECTION 15130 AND 15430 : SIGN ARTICLES SPEC.)

ÉPREUVE D'ALARME / ALARM TEST


AFFICHES POUR SYSTÈME SOUS EAU ET ET SOUS AIR (VOIR DEVIS SECTION 15130 ET 15430 ARTICLE ENSEIGNES) / WATER AND AIR SYSTEM SIGN (SEE SIGN ARTICLES SECTION 15130 AND 15430)

LOCAL PRINCIPAL DU SYSTÈME D'EXTINCTEUR AUTOMATIQUE / AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEM MAIN ROOM / AFFICHES POUR INDICUER LE LOCAL PRINCIPAL / MAIN ROOM SIGN

MUR WALL / AFFICHE DE CORRIDOR AVEC PICTOGRAMME / CORRIDOR SIGN WITH PICTOGRAM

NOTE : FOURNIR UN ÉCHANTILLON DE CHAQUE UN POUR APPROBATION. / NOTE : SUPPLY A SAMPLE OF EACH ONE FOR APPROVAL.

ENSEIGNES ET IDENTIFICATION / SIGNS AND IDENTIFICATION (N/E/NTS)

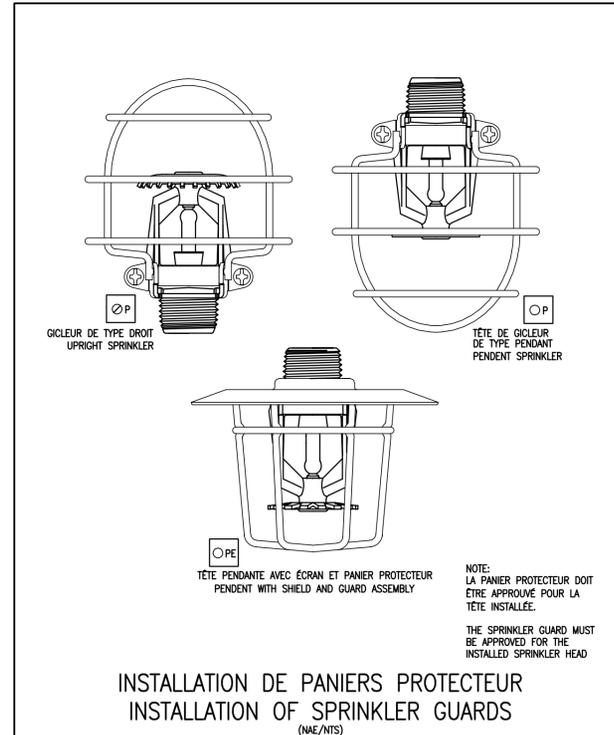

ÉMIS POUR SOUMISSION / FOR SUBMISSION	2016-05-20
révisions / revisions	date

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DU CANADA / OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS CANADA
 105 MCGILL, MONTRÉAL
 RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX / OFFICES REFIT 6TH FLOOR NORTHWEST

Dessiné par / Drawn by A. VASQUEZ		Date / Date 2016-02-19	
Approuvé par / Approved by M. BERGERON		Date / Date 2016-02-19	
Soumission / Submission		Gestionnaire de projet / Project Manager ALI ELHAGE	
Tender / PWGSC Client		PWGSC Project Manager	
No de projet / Project number R.076062.001	No de projet / Project number 12-186-105		
Nom du fichier / File name R_076062_001-M03-GL-PI-DT.DWG		No de classement / Sheet no M03/M11	