




NOTE(S) GÉNÉRALES: / GENERAL NOTE(S):
 LES CONDUITS ÉLECTRIQUES INSTALLÉS À L'EXTÉRIEUR DOIVENT ÊTRE EN ALUMINIUM, SAUF POUR LA DERNIÈRE PORTION POUR LE RACCORDEMENT DES APPAREILS EN CONDUITS FLEXIBLES ET ÉTANCHES.
 THE ELECTRICAL CONDUITS INSTALLED OUTSIDE SHALL BE IN ALUMINIUM, EXCEPT FOR THE LAST PORTION FOR THE CONNECTION OF THE EQUIPMENTS IN FLEXIBLE AND WATER-RESISTANT CONDUITS.


CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION. THESE DOCUMENTS SHOULD NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSE.

9825, rue Verville
 Montréal (Québec) H3L 3E1
 (514) 383-3747
 (514) 383-8760, téléc.
 www.bps.ca
 bouthillette parizeau

mécanique | électricité | immo | télécommunications

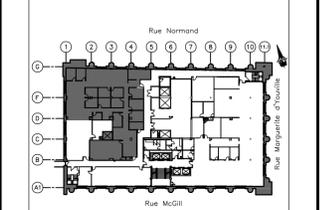

Plan clé / Key plan
 Sceau(x) / Seal(s)

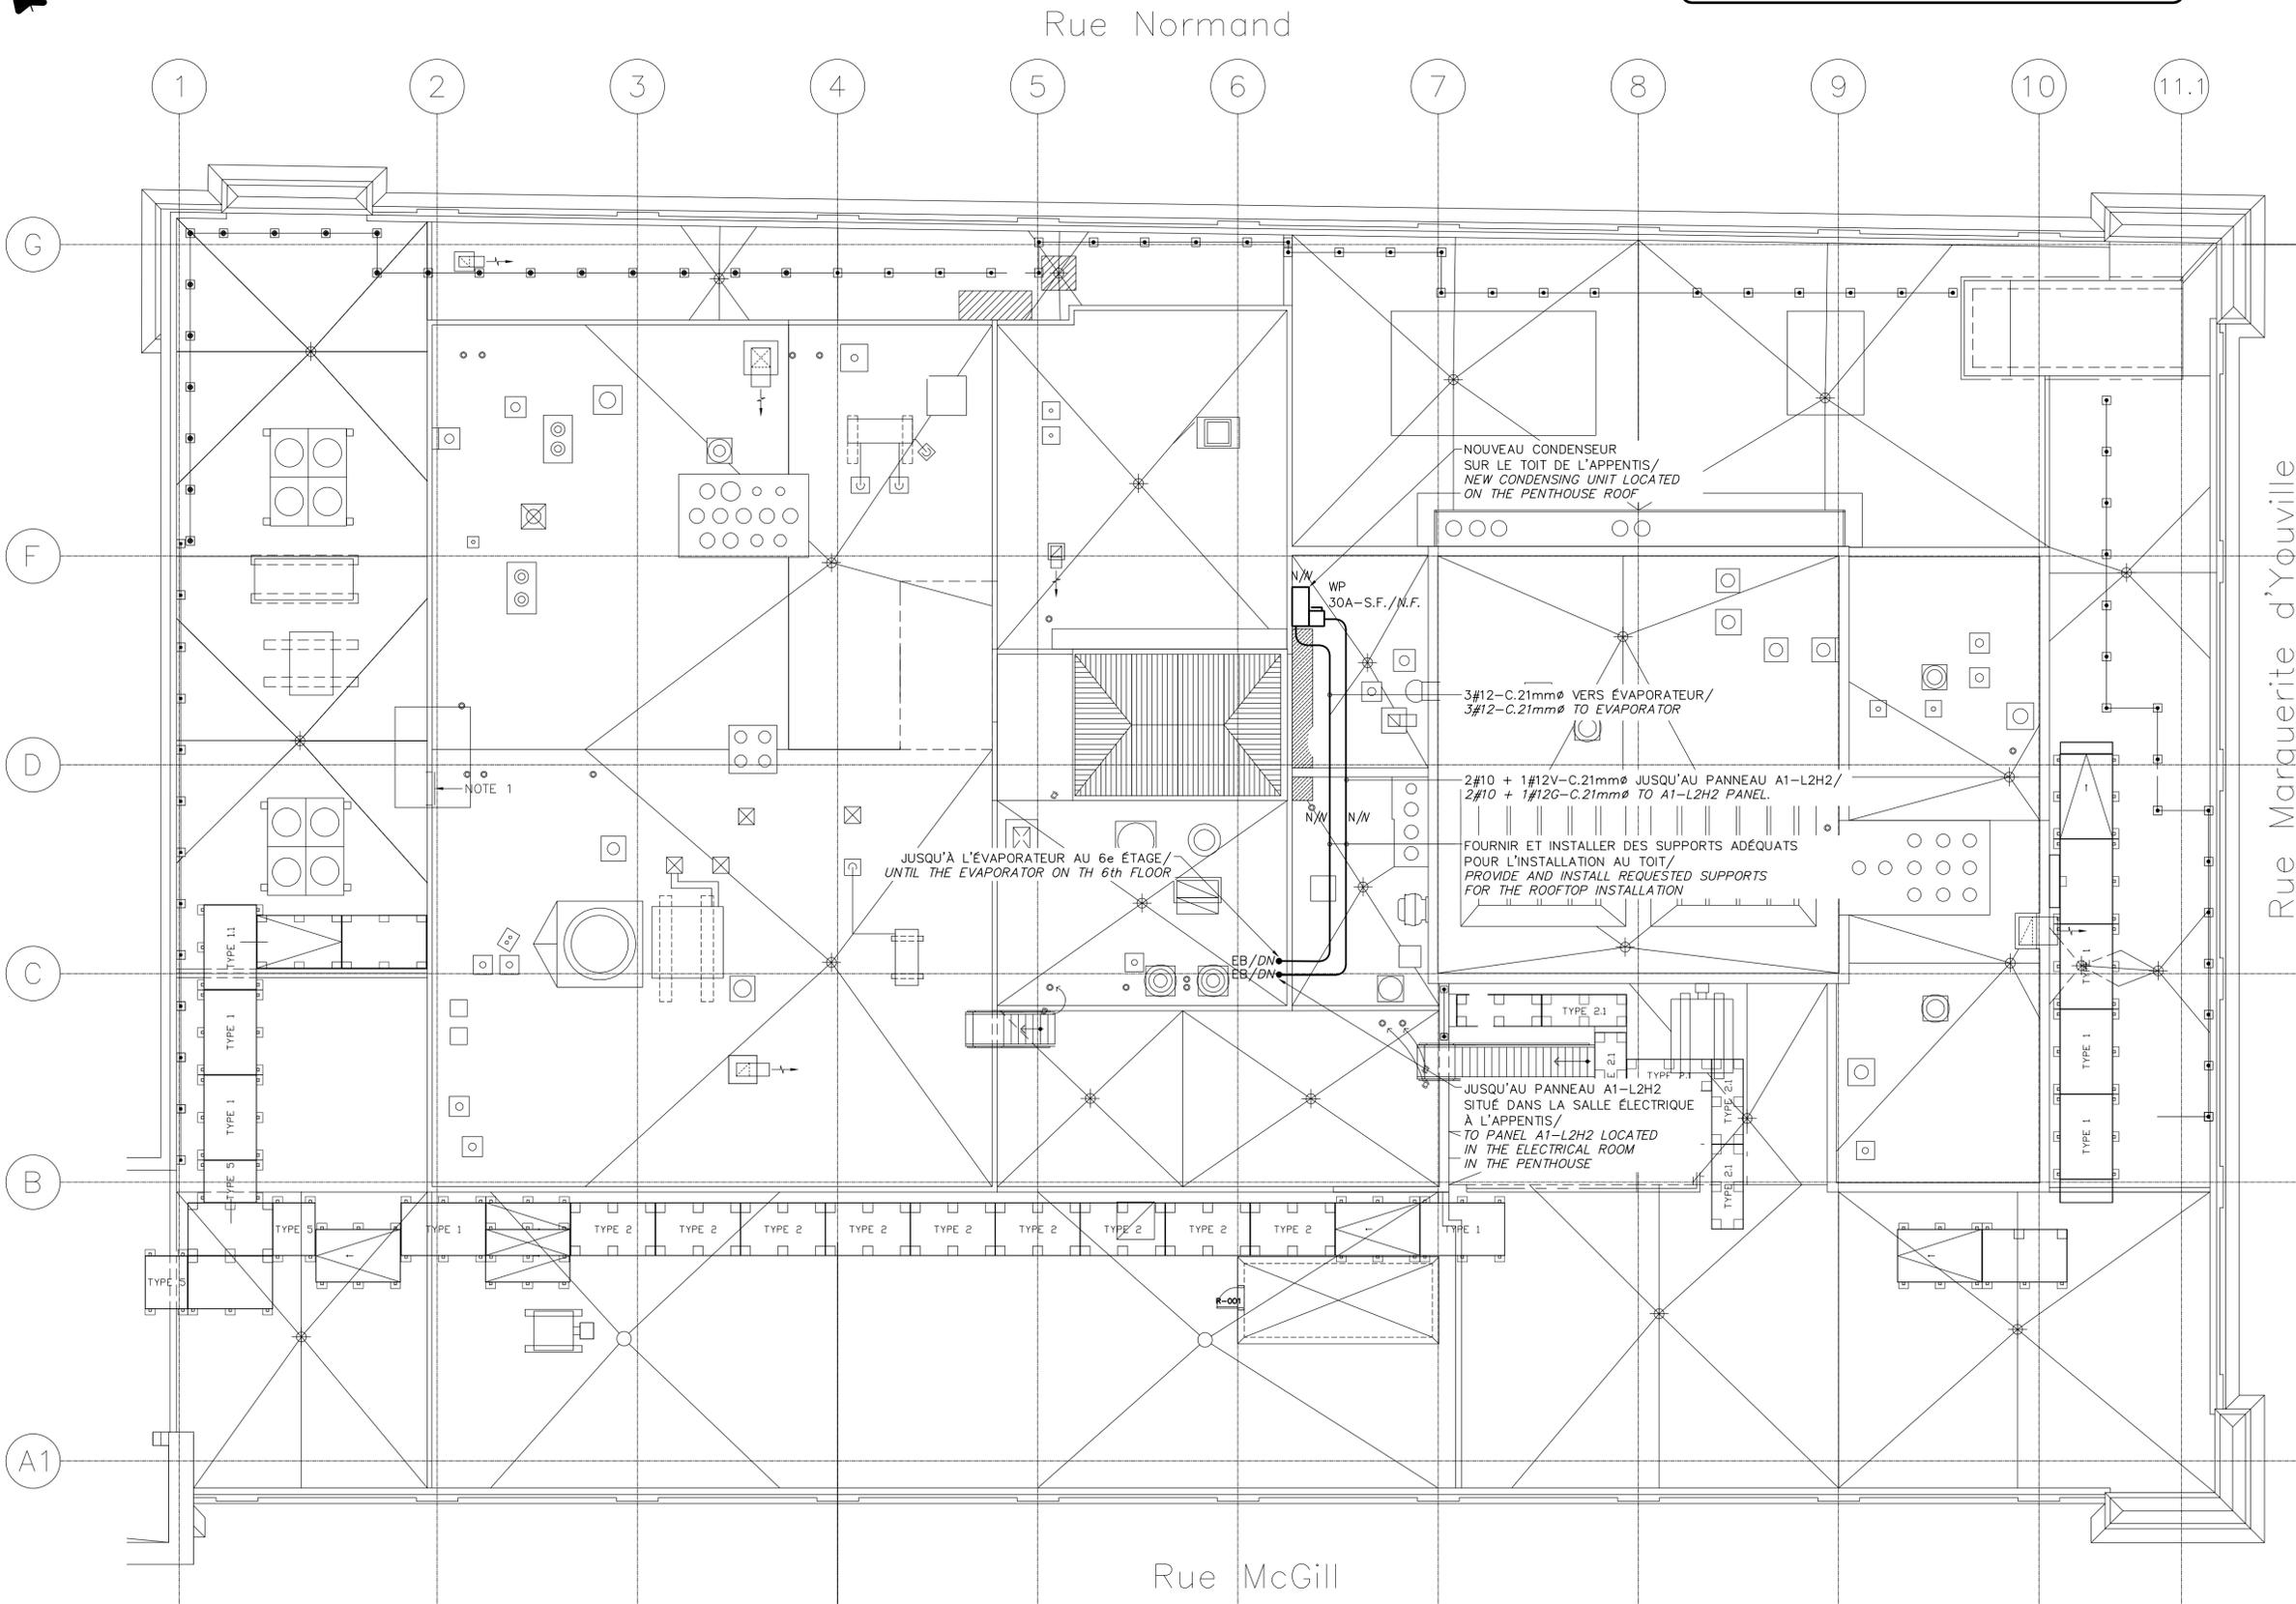

ÉMIS POUR SOUMISSIONS / ISSUED FOR TENDER
 2016-05-20

révisions / revisions		date

Projet / Project
 BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DU CANADA / OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS CANADA
 105 MCGILL, MONTRÉAL
 RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX 6e ÉTAGE NORD-OUEST / OFFICES REFIT 6TH FLOOR NORTHWEST

Dessin / Drawing
 ÉLECTRICITÉ / ELECTRICAL
 SERVICES TOIT / ROOF SERVICES
 RÉAMÉNAGEMENT / NEW LAYOUT

Conçu par / Designed by
 W. FÉLIX / L. ST-PIERRE
 2016-02-03 / Date

Dessiné par / Drawn by
 N. BIBEAU
 2016-02-03 / Date

Approuvé par / Approved by
 L. ST-PIERRE
 2016-02-03 / Date

Soumission / Tender
 Gestionnaire de projet / Project Manager
 ALI ELHAGE
 PWGSC / Client

No de projet / Project number
 R.076062.001 / 12-186-105

Norm du fichier / File name
 R_076062_001-E12-EQ-SEV-PLN-INT-NT.DWG / R_076062_001-E12-NOU-EQ-SEV-PLN-INT-NT

No de plan ou dessin / File name
 No feuille / Sheet no
 E12/12

