

COUPE SECTION 11 2 3
ECHELLE AUCUNE / NO SCALE


NOTE 1: CONNECTER TOUS LES ANCRAGES DU CONDUIT 250Ø AVRC CEUX DU TUBE EN C.P.V.
NOTE 1: CONNECT ALL 250Ø CONDUIT ANCHORAGES WITH P.V.C. PIPE ANCHOTAGES

NOTE 2: TOUS LES CABLES D'ANODES SONT A DOUBLE ISOLATION DE TYPE HALAR / HMWPE
NOTE 2: ALL ANODES CABLES ARE DOUBLE INSULATION AND HALAR / HMWPE TYPE


NOTE 3: LES DETAILS POUR LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SONT INCLUS AU DEVIS
NOTE 3: THE DETAILS FOR ELECTRICAL EQUIPMENTS ARE INCLUDED IN THE SPECIFICATIONS

NOTE GENERALE /GENERAL NOTE


- 1 – SOUDURE PAR POINTS A EFFECTUER SUR TOUS LES EROUS A INSTALLER ET EXISTANTS
PERFORME TACK WELD ON ALL EXISTING AND TO BE INSTALLED NUTS
- 2 – TOUTES LES PIECES ET METAUX D'APPORT EXISTANTS OU A INSTALLER SONT ENACIER INOXYDABLE AISI 316L
ALL EXISTING AND TO BE INSTALLED PIECES AND WELDS MUST BE IN STAINLESS STEEL AISI 316L

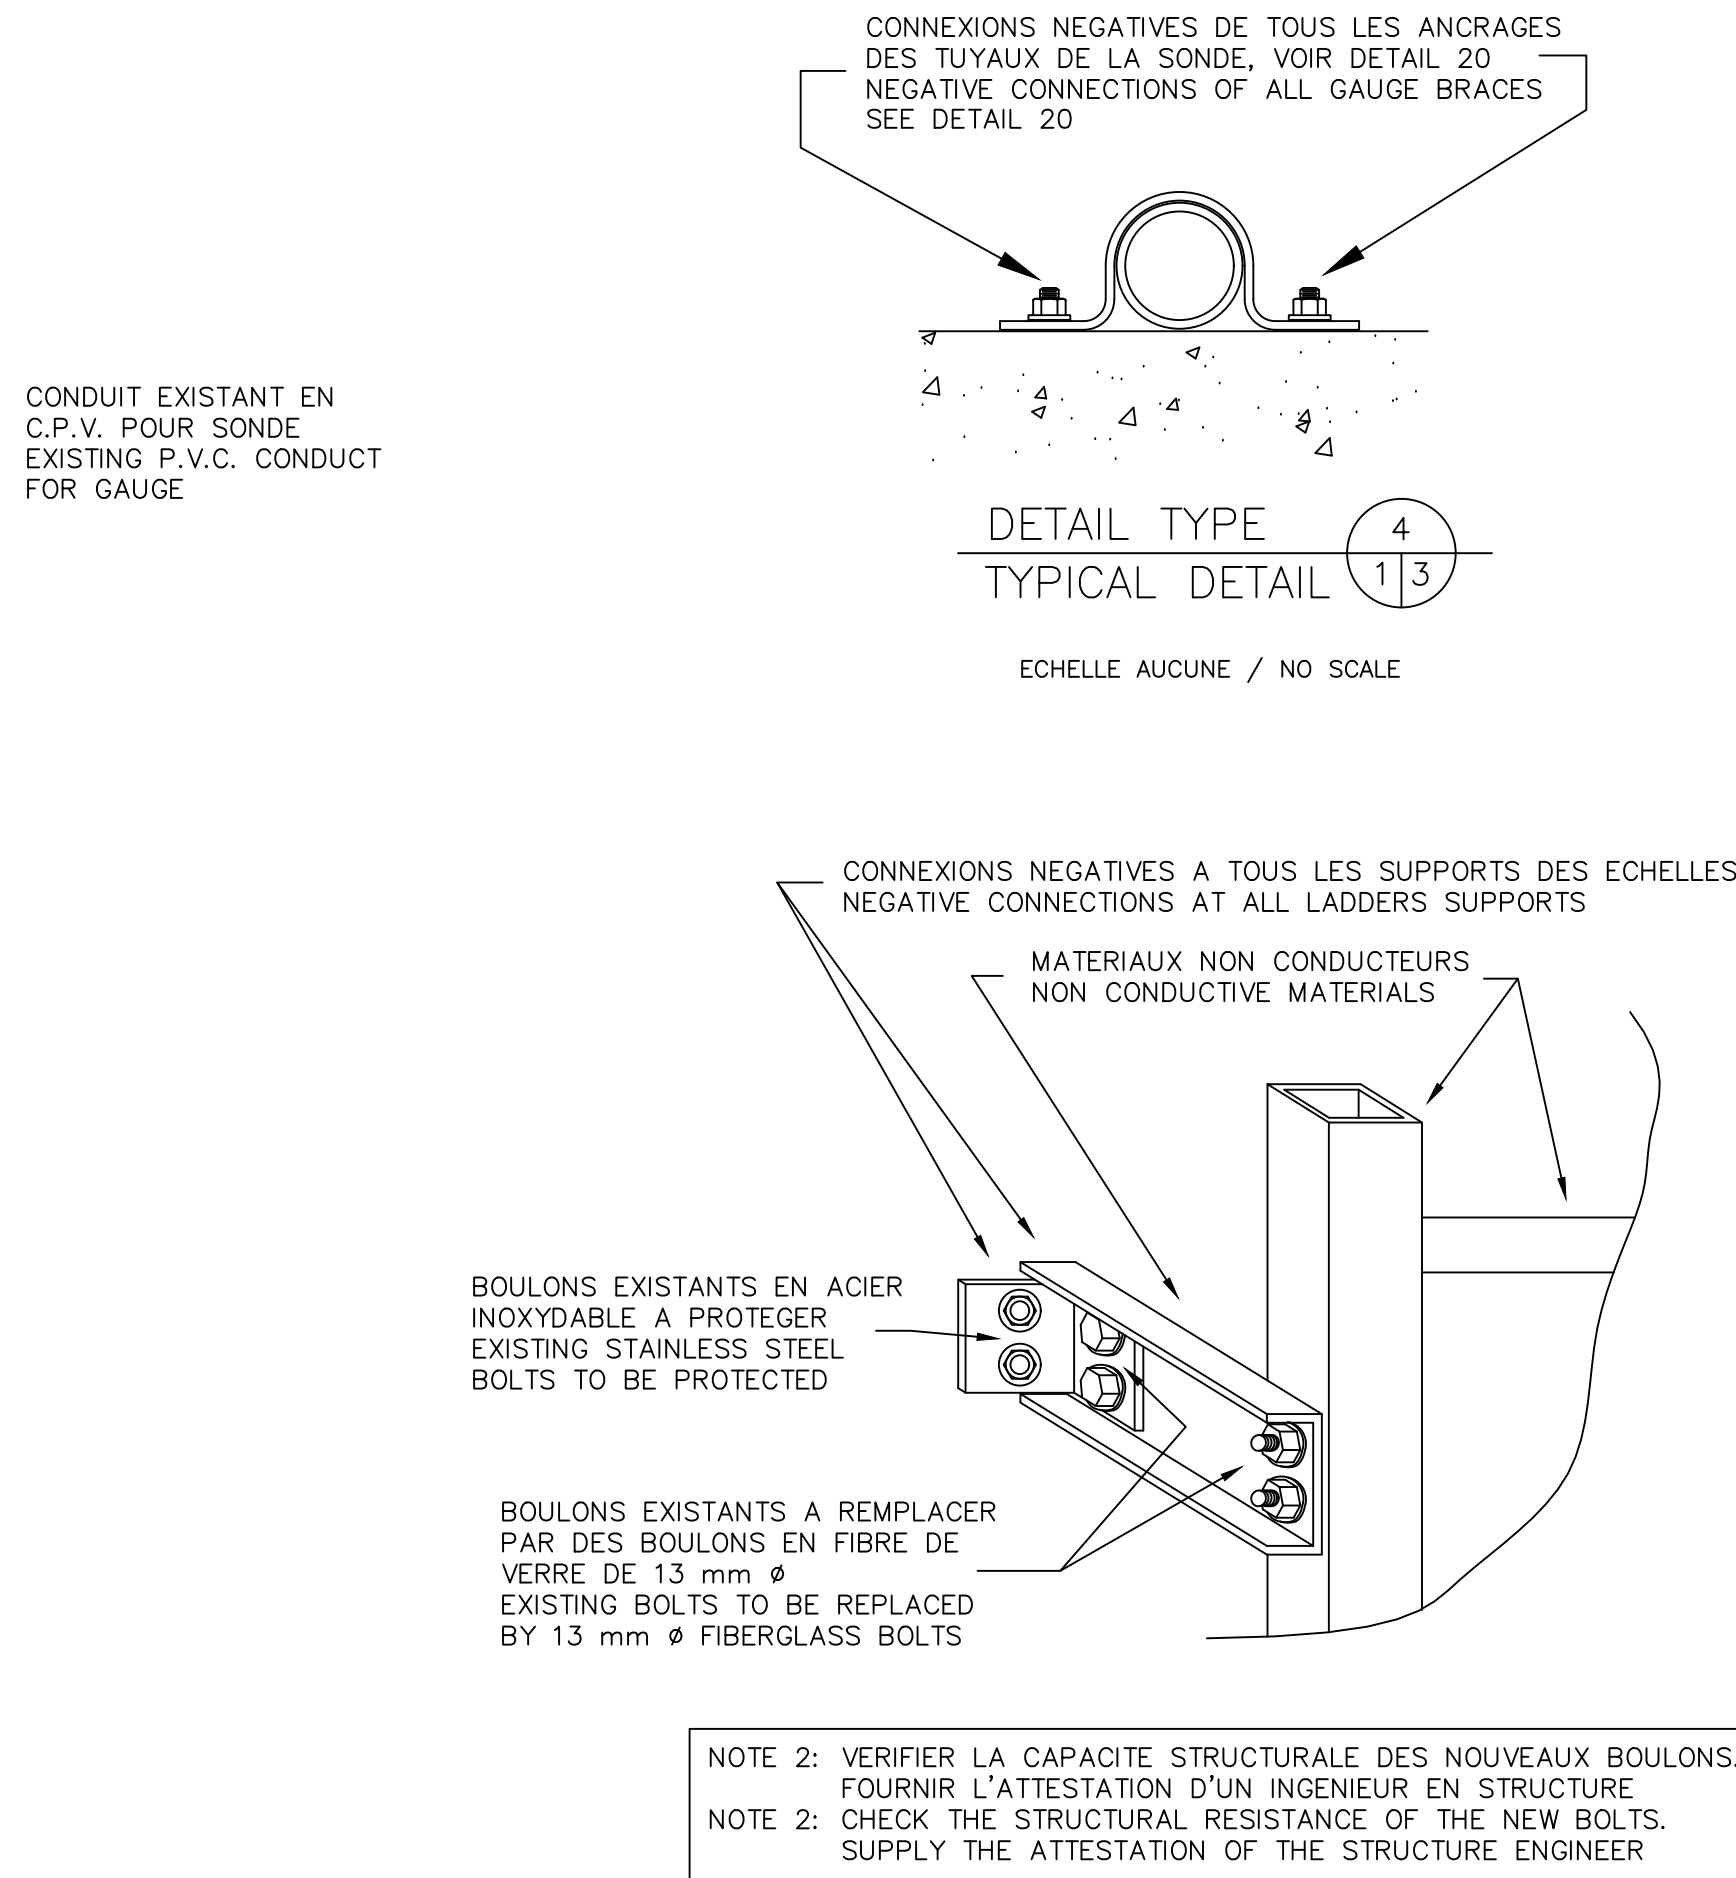

DETAIL TYPE 7 1 3
ECHELLE AUCUNE / NO SCALE

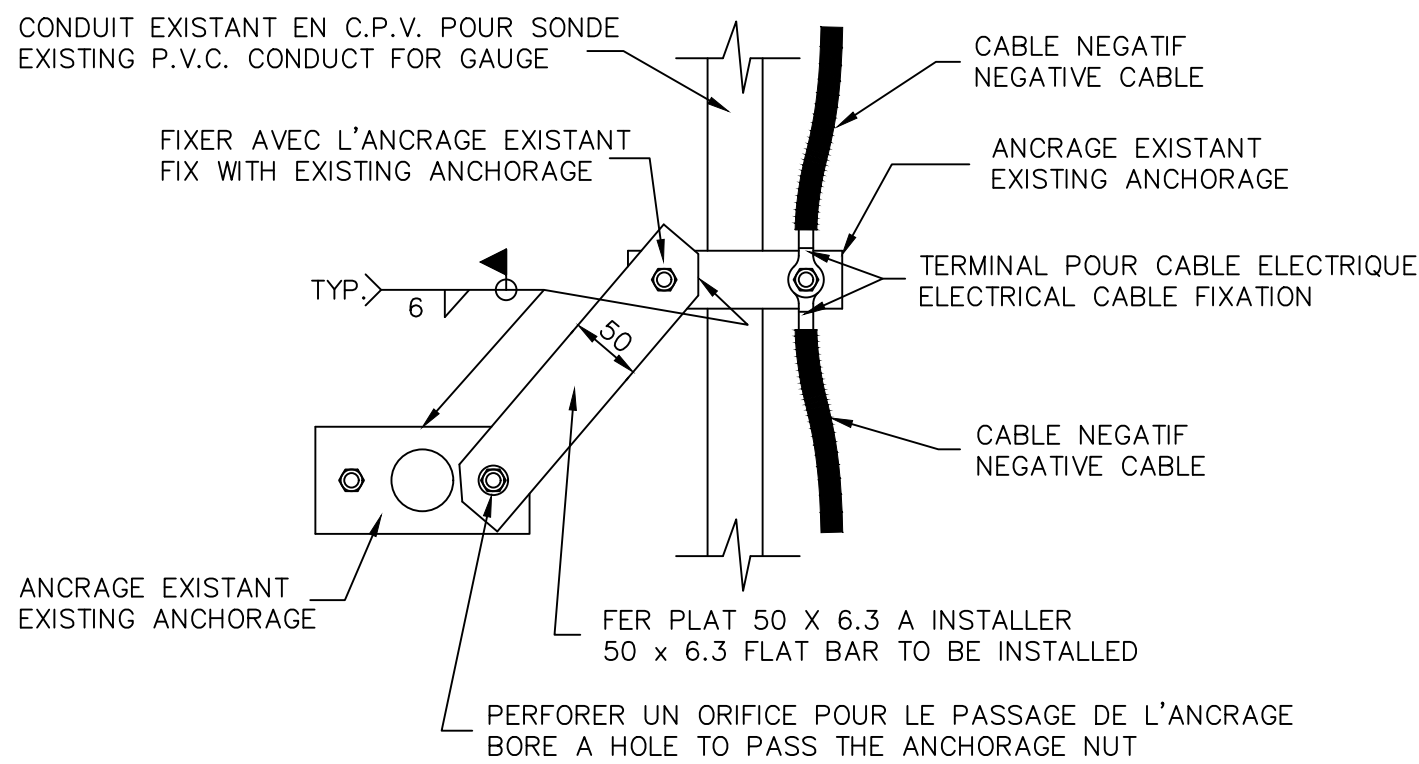


DETAIL TYPE 20 3 3
ECHELLE AUCUNE / NO SCALE

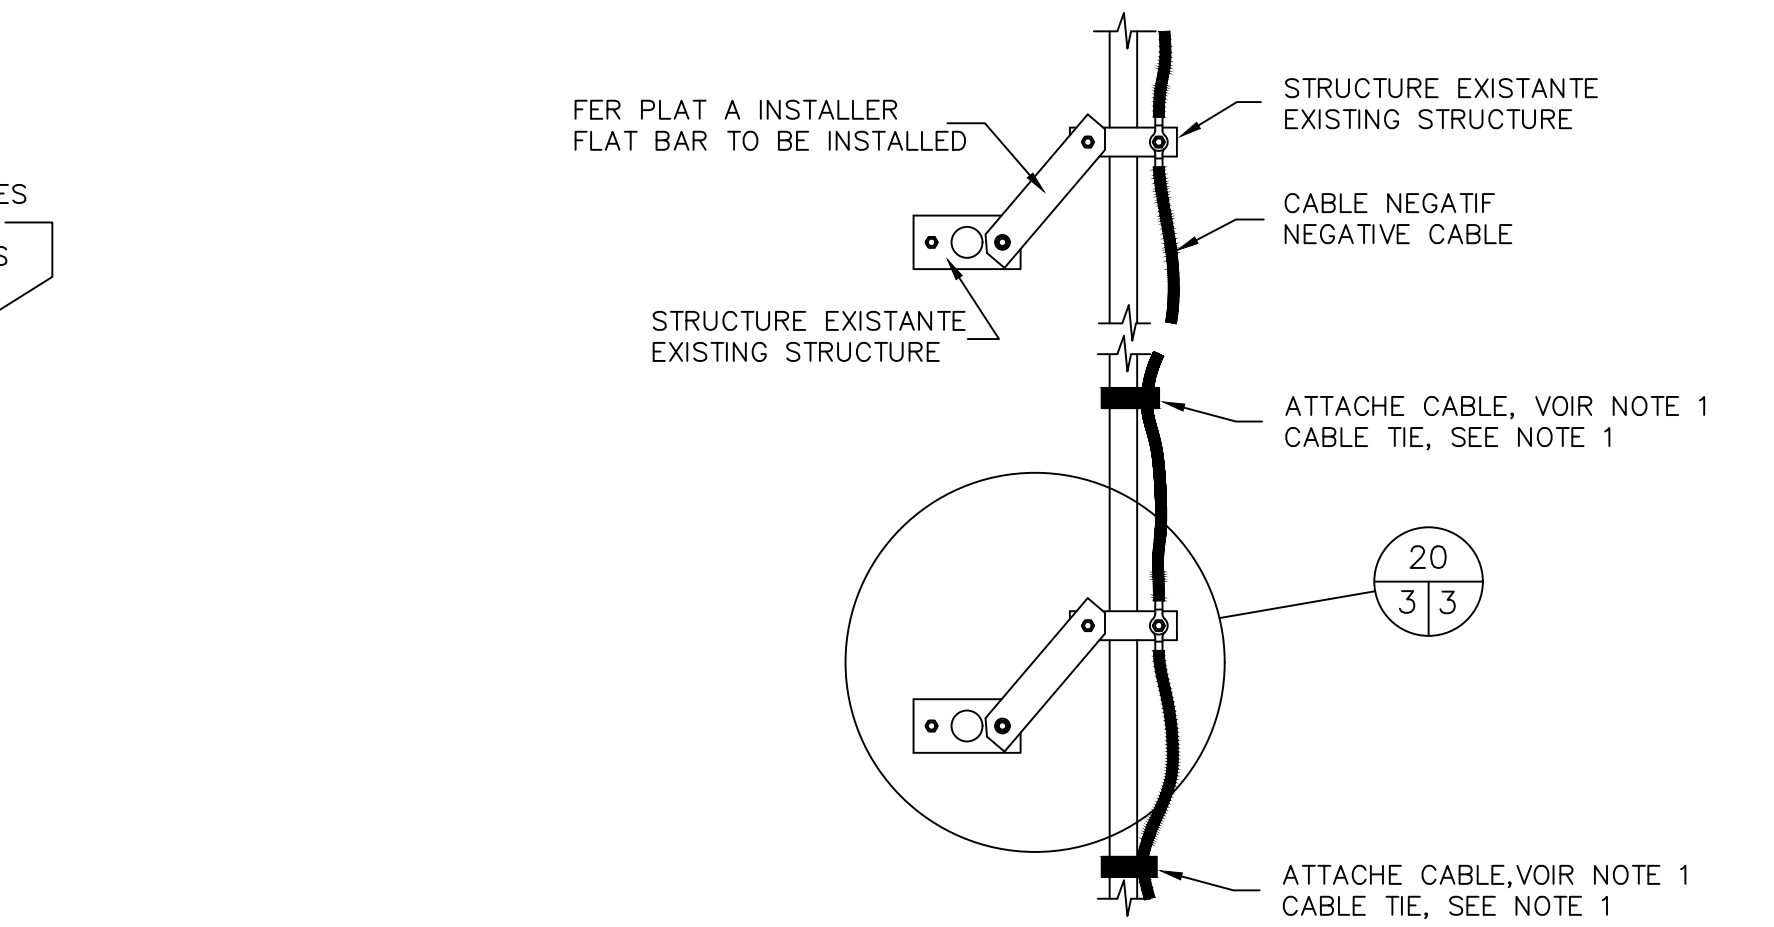


NOTE 3: ATTACHER LE CABLE NEGATIF A TOUS LES 500 mm c/c AVEC DES ATTACHES CABLE EN POLYPROPYLENE
NOTE 3: ATTACH THE NEGATIVE CABLE AT 500 mm c/c WITH THE POLYPROPYLENE CABLE TIES

VUE PARTIELLE – CONDUIT SONDE 29 3 3
PARTIAL VIEW – GAUGE CONDUIT

AUCUNE ECHELLE / NO SCALE

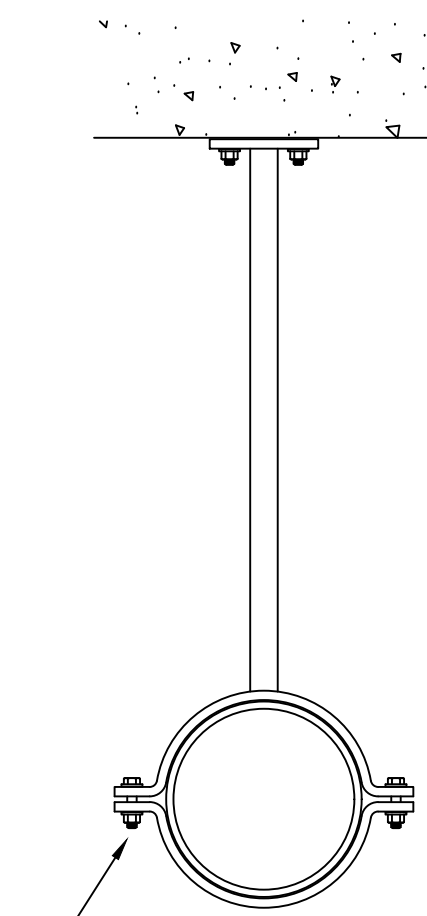

DETAIL TYPE 3 1 3
ECHELLE AUCUNE / NO SCALE

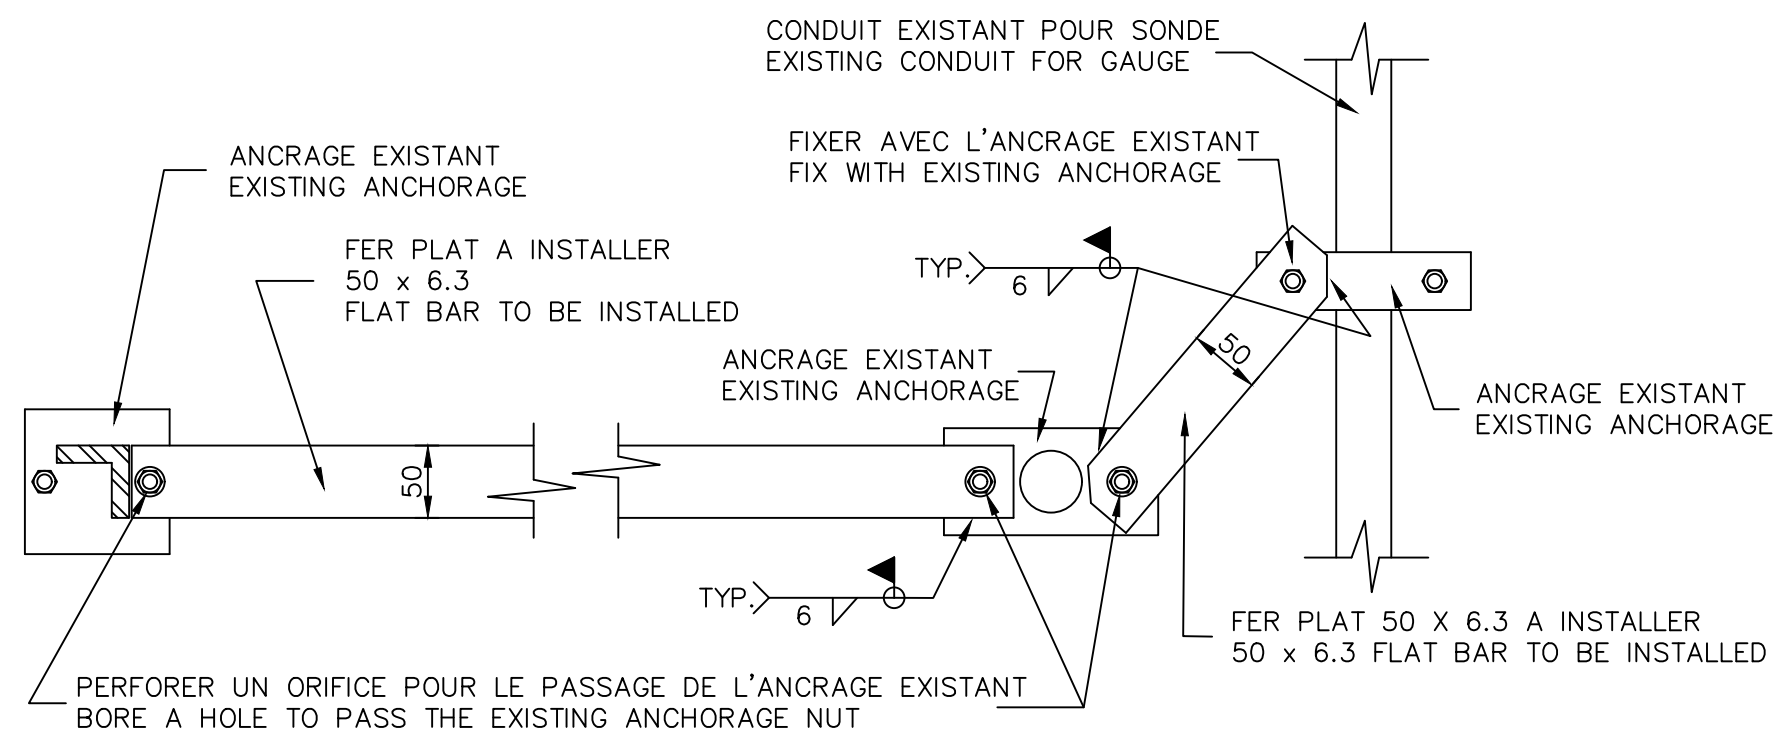

DETAIL 17 3 3

AUCUNE ECHELLE / NO SCALE

SMQ
SERVICES MÉTALLURGIQUES DU QUÉBEC LTÉE
785 RUE DE L'ÉGLISE
SAINT-ROMUALD (Qc) CANADA G6W 5M6
TÉL: 418 210-3600

LES MESURES SUR LES PLANS SONT APPROXIMATIVES ET ELLES DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR.

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX, VÉRIFIER EN CONSÉQUENCE, MESURER AVANT DE COUPER TOUTE PIÈCE.

THE MEASUREMENTS INDICATED ON THE PLANS ARE APPROXIMATE AND SHOULD BE CHECKED ON THE SITE BY THE CONTRACTOR.

BEFORE STARTING THE WORKS, CHECK ACCORDINGLY, AND MEASURE ADEQUATELY BEFORE CUTTING ANY COMPONENT.



B	POUR/FOR SOUMISSION	22/08/16
A	PLANS 30%	11/07/16
révisions revisions		date

A	A no. du détail detail no.
B	B no. de la feuille—où détail exigé sheet no. — where detail required
C	C no. de la feuille—où détaillé sheet no. — where detailed

Projet
SERVICES PUBLICS ET APPROV. CANADA

SAINTÉ-FLAVIE
INSTITUT MAURICE LAMONTAGNE
CORRECTIONS AU SYSTÈME DE
POMPAGE D'EAU DE MER FILTRÉE
CORRECTIONS AT SEA WATER
PUMP SYSTEM

Dessin
PROTECTION CATHODIQUE
CATHODIC PROTECTION

DETAILS
DETAILS

Conçu par GEORGE CALAVRE ing.	Designed by 5/07/2016 Date
Dessiné par RENALD BILODEAU	Drawn by 15/07/2016 Date
Approuvé par GEORGE CALAVRE ing.	Approved by 27/07/2016 Date
Soumission JEAN-FRANÇOIS TANGUAY, ing. Administrateur de projets TP5GC	Tender PWGSC Project Manager
No de projet R.071686.001	No de projet 29501TTB
TP5GC	PWGSC Client
Nom du fichier RM16014C-PC3.dwg	No de classement
No de plan ou dessin RM16014C	File name No feuille PC3/6