



Key Plan / Plan clé



Project North /  
Le nord du projet

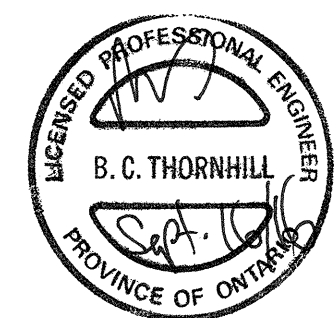

revisions	description	date
1.	ISSUED FOR TENDER ÉMIS POUR SOUMISSION	2016/09/16

revisions	description	date
A	A detail no. no. du détail	A
C	B location drawing no. sur dessin no.	B C
C	C drawing no. dessin no.	


project  
CIC Fit-Up, CD Howe Building,  
Commercial Level C3/Édifice CD  
Howe, au niveau commercial C3,  
Aménagement des locaux CIC  
235 Queen Street, Ottawa ON

drawing  
**ELECTRICAL / ÉLECTRIQUE:  
LIGHTING AND FIRE ALARM /  
ÉCLAIRAGE ET ALARME  
D'INCENDIE**

scale	1:100	échelle
Designed By	C. JOHNSTON	Conçu par
Date	2015-09-02	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	C. JOHNSTON	Dessiné par
Date	2015-09-02	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	B. THORNHILL	Examiné par
Date	2015-09-02	(yyyy/mm/dd)
Approved By	B. THORNHILL	Approuvé par
Date	2015-09-02	(yyyy/mm/dd)
Tender		Soumission

Project Manager  
Project no.  
**R.068270.006**

Drawing no.  
**E02**

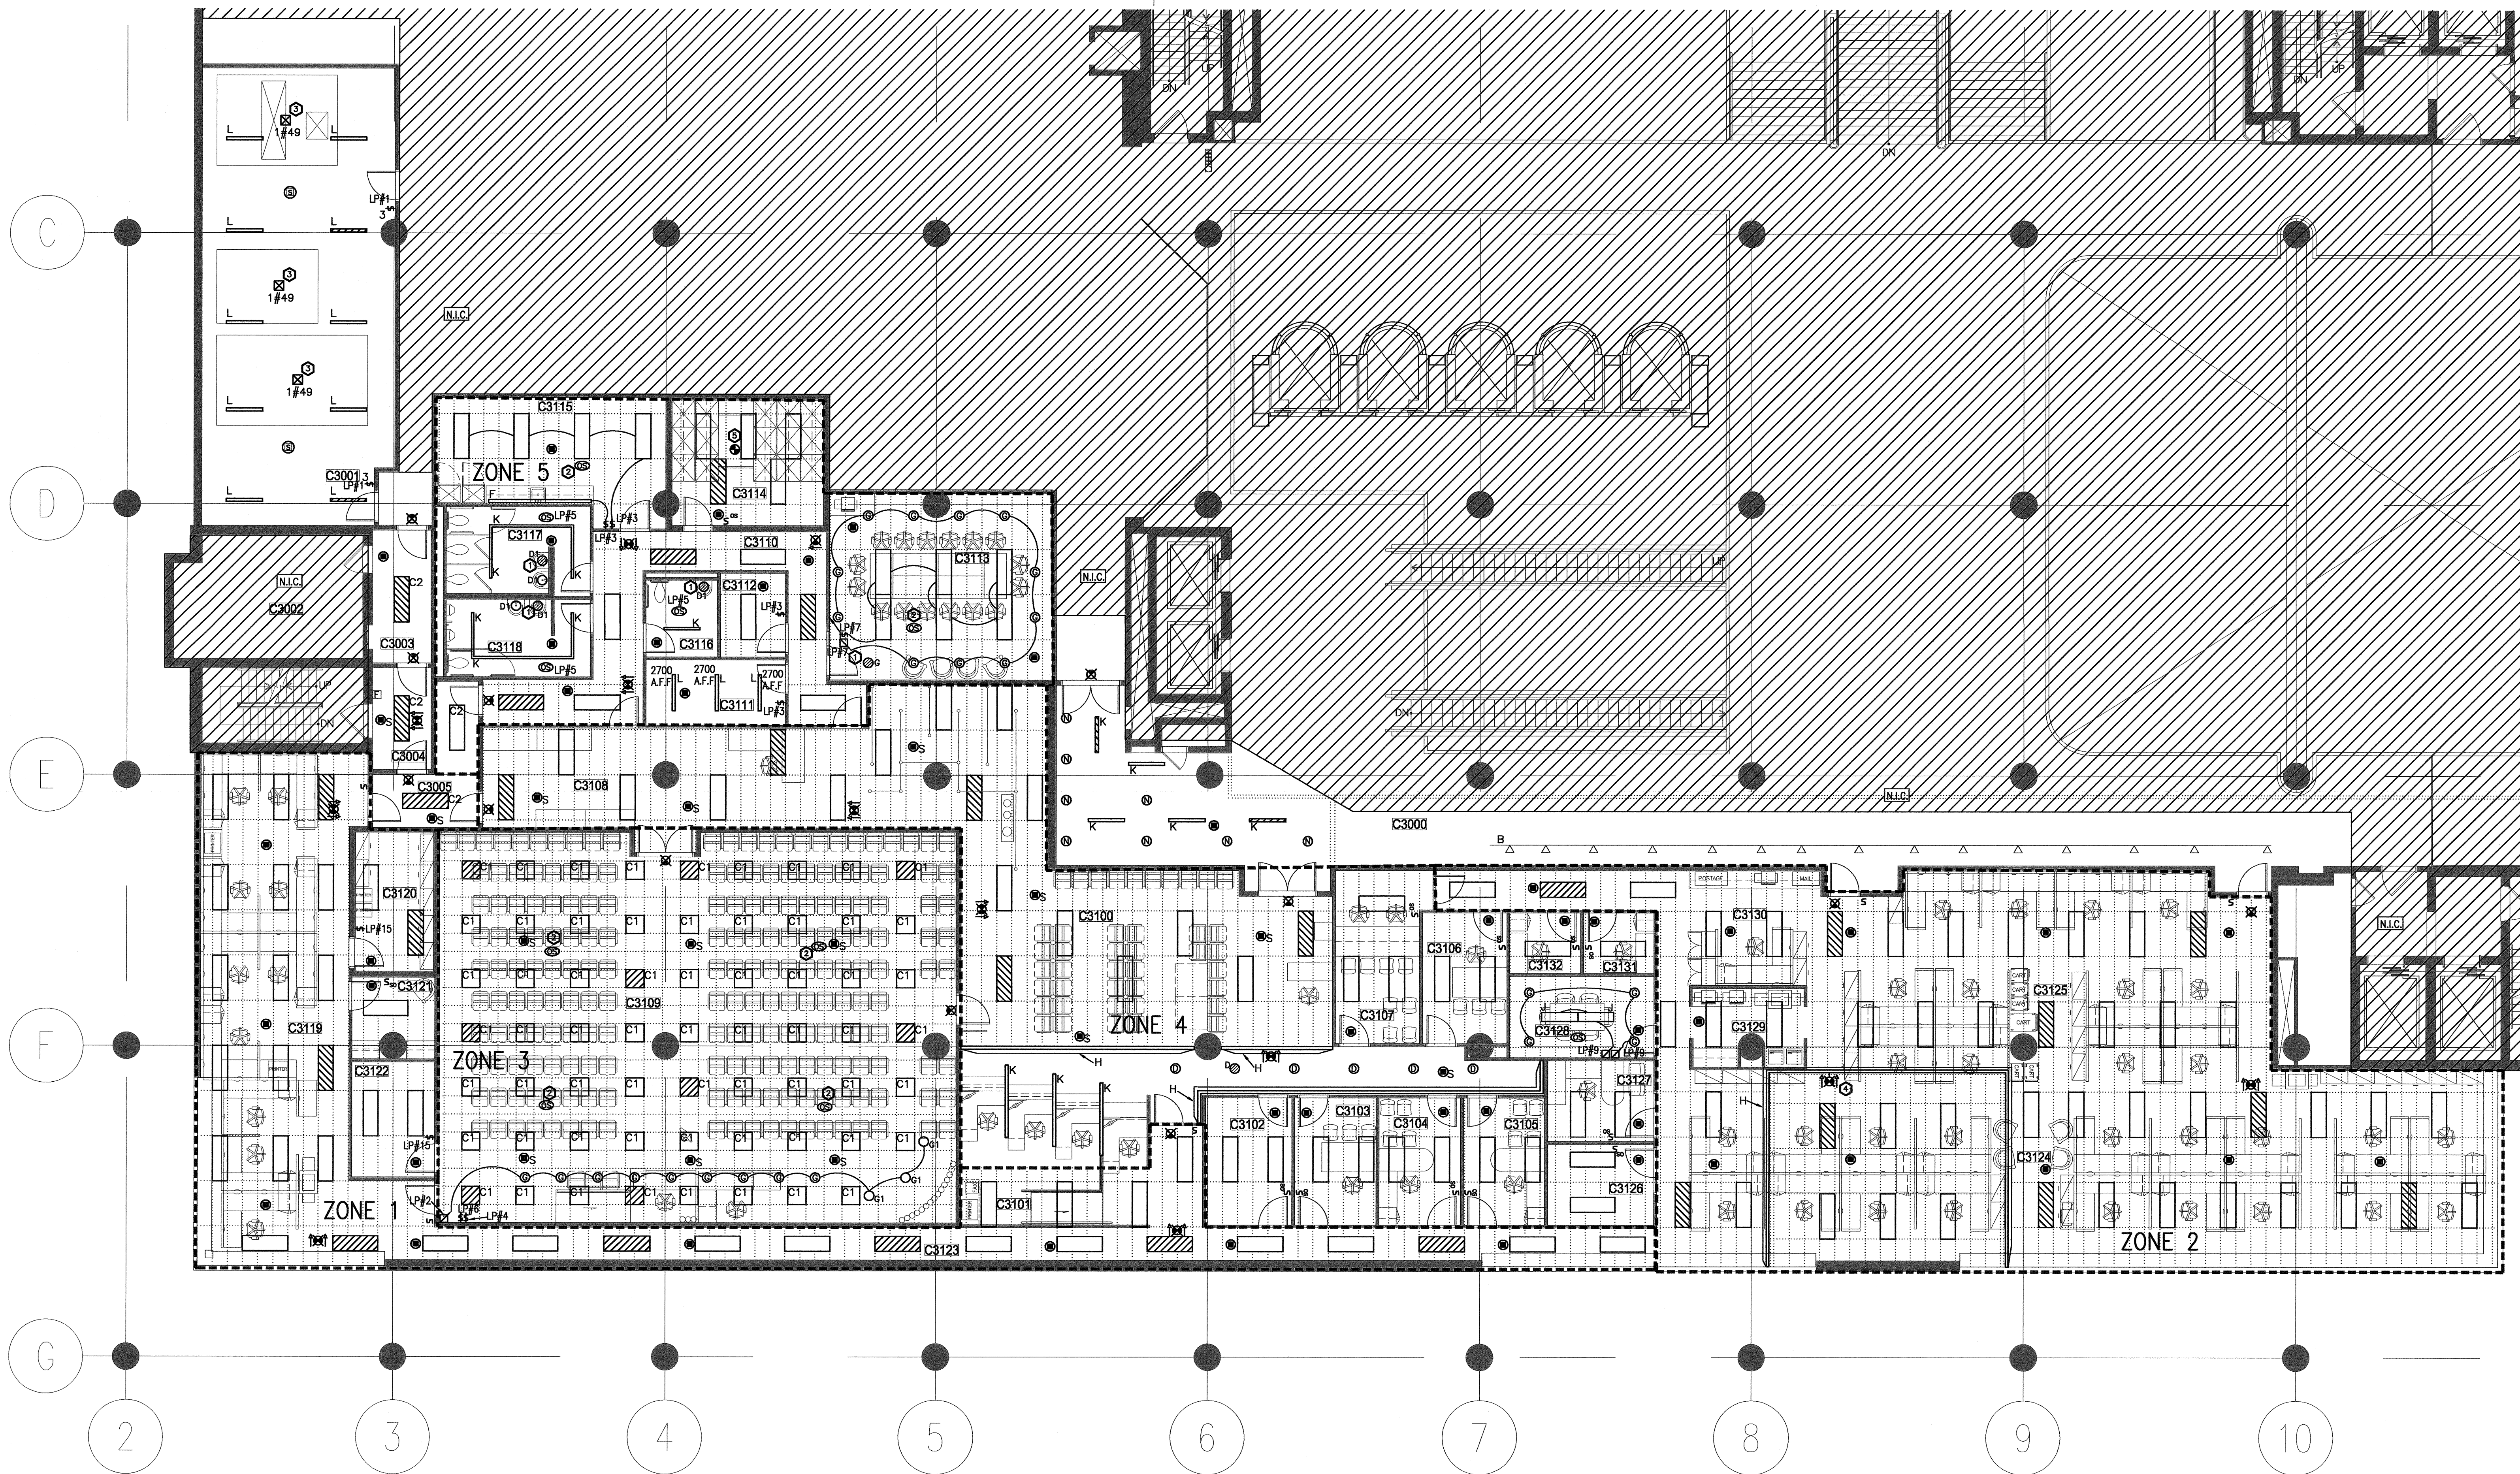

1 LIGHTING AND FIRE ALARM / ÉCLAIRAGE ET ALARME D'INCENDIE

LIGHTING SCHEDULE / LISTE DES CONTROLS DE LUMIÈRE		
LIGHTING ZONE No./ NUMÉRO DE LA ZONE D'ÉCLAIRAGE	CIRCUIT AND PANEL/ CIRCUIT ET PANNEAU	ZONE RELAYS/ RELAIS DES ZONES
1	LP-1F15,17	2
2	LP-1F10,12	2
3	LP-1F2,4,8,8	3
4	LP-1F9,11,13	3
5	LP-1F3,5,7	3

NOTE: LOCAL CONTROL DEVICES WITHIN ENCLOSED SPACES TO BE  
CONNECTED DOWNSTREAM OF MASTER RELAYS. / FAIRE LES  
CONNEXIONS DES DISPOSITIFS DE CONTROL LOCAL À  
L'INTÉRIEUR DES ESPACES ENFERMÉS EN AVAL DES RELAYS  
MAÎTRE.

GENERAL NOTES / NOTES GÉNÉRALES:

- ALL LIGHTS ARE TYPE "C" U.O.N. / TOUS LES LUMINAIRES SONT DE TYPE « C » U.O.N.
- ALL LIGHTS ARE TO BE FED FROM PANEL LP U.O.N. CONNECT ALL UNLIMITED LIGHT FIXTURES TO BUS. / BRANCHER TOUS LES LUMINAIRES AU PANNEAU LP U.O.N. LES LUMINAIRES BRANCHÉS AUX CIRCUITS SANS INTERRUPTEURS DOIVENT ÊTRE RACCORDES AU SYSTÈME SGE DU BÂTIMENT.

DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN:

- PROVIDE EMERGENCY POWER CONTROL RELAY, SUCH THAT DOWNLIGHT BYPASSES DIMMER CONTROLS IN EVENT OF POWER OUTAGE. / PRÉVOIR UN RELAIS BRANCHE À UN CIRCUIT D'URGENCE POUR CONTOURNER LES COMMANDES DU GRADATEUR LORSQU'IL Y A PAUVE DE COURANT.
- PROVIDE CEILING MOUNTED OCCUPANCY SENSOR UPSTREAM OF LOCAL LIGHT SWITCHES. / PRÉVOIR DES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT MONTÉS AU PLAFOND ET BRANCHÉS EN AMONT DES INTERRUPTEURS LOCAUX.
- PROVIDE CIRCUIT FOR INTERIOR LIGHTS FOR NEW AHU, FIXTURE AND ON-OFF SWITCH SUPPLIED BY OTHERS. / PRÉVOIR UN CIRCUIT POUR LE BRANCHEMENT DES LUMINAIRES INTÉGRÉS AU NOUVEAU AHU. LES LUMINAIRES ET L'INTERRUPTEUR SONT FOURNIS PAR UN AUTRE CORPS DE MÉTIER.
- PROVIDE SIDE MOUNTING BRACKET IN BULKHEAD FOR EXIT SIGN, SUCH THAT SIGN IS SUSPENDED AT SAME HEIGHT AS STANDARD T-BAR CEILING GRID. / PRÉVOIR UN SUPPORT POUR MONTÉ L'INDICATEUR LUMINEUX DE SORTIE DE CÔTÉ SUR LA GROSSE, POUR QUE L'INDICATEUR LUMINEUX SOIT À UNE HAUTEUR DE MONTAGE IDENTIQUE AU PLAFOND SUSPENDU.
- PROVIDE P-TOUCH TYPE LABEL FOR SMOKE DETECTOR. / PRÉVOIR DES ÉTIQUETTES DE TYPE P-TOUCH POUR LE DÉTECTEUR DE FUMÉE.