



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B.C.
V8W 3X4
Bid Fax: (250) 363-3344

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B. C.
V8W 3X4

Title - Sujet CCGS J.P. Tully - Sewage Plant	
Solicitation No. - N° de l'invitation F7049-160067/B	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client F7049-160067	Date 2016-12-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$XLV-176-7107	
File No. - N° de dossier XLV-6-39041 (176)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-12-19	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Godin, Andre	Buyer Id - Id de l'acheteur xlv176
Telephone No. - N° de téléphone (250) 363-3152 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	


Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification no: 3 de l'invitation est pour promulguer les questions posées par les soumissionnaires et les réponses du Canada

Numéro de Questions	Questions des Soumissionnaires	Réponse du Canada
1	Le spécification demande des réservoirs en époxy avec de la peinture extérieur en émail. Est-ce que le client accepterait de l'acier inoxydable non-corrosif 316 L comme alternative?	Réponse 1; Le Canada acceptera les réservoirs en acier inoxydable à la place de l'acier enduit époxy.
2	<p><u>2.12 Le système doit être doté de tous les soupapes nécessaires pour l'isolement et le fonctionnement.</u></p> <p>Notre unité a tous les soupapes nécessaires montées pour le fonctionnement et l'isolement. Est-ce que cette item exige-t-il que les soupapes du système de navire telles que les soupapes d'évacuation des eaux de débordement, les soupapes d'arrêt dans les systèmes d'eau Grise et d'eau noire soient également fournies?</p>	<p>Réponse 2: L'appareil doit être équipé de toutes les soupapes nécessaires au fonctionnement du système. Tous les tuyaux et soupapes d'isolement qui alimentent l'eau noire et l'eau grise du système seront fournies par d'autres entrepreneurs. Toutes les soupapes qui isolent les réseaux d'égouts des systèmes du navire (air de service, eau douce, etc.) seront fournies par un autre entrepreneur.</p>

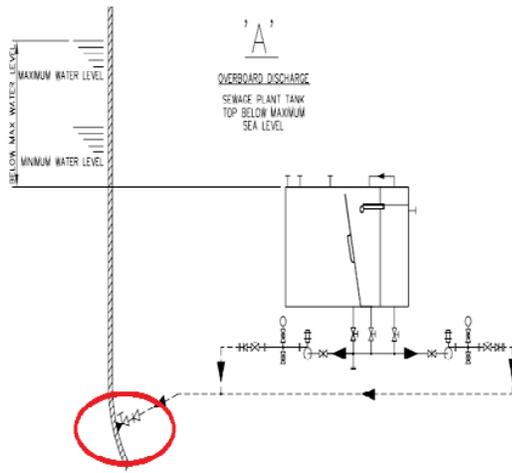

	<p><u>2.21 Le système doit être doté d'un dispositif de surveillance de la qualité des effluents qui respecte la réglementation énoncée. Le dispositif peut être raccordé à distance dans la tuyauterie d'évacuation du système et accompagné d'un certificat d'étalonnage de l'équipement de mesure des effluents. Le dispositif de surveillance doit être alimenté par le panneau de commande et déclencher une alarme en cas de défaillance. Le dispositif de surveillance doit comporter des contacts pour qu'il puisse être relié au système d'alarme Techsol. »</u></p> <p>Il n'existe aucun règlement qui exige une surveillance continue et immédiate. Il n'y a aucun instrument disponible pour surveiller la moitié des paramètres (DBO, coliformes), il sont établie avec les essais en laboratoire. En plus, les instruments qui sont disponibles pour la DCO et le pH sont énormes et très coûteux. Nous n'avons jamais vu cette exigence, même pas dans les applications les plus strictes. Pouvez-vous préciser quels sont les paramètres requis à surveiller par «d'un dispositif de surveillance de la qualité des effluents qui respecte la réglementation énoncée»?</p>	<p>Réponse 3: L'énoncé « 2.21 Le système doit être doté d'un dispositif de surveillance de la qualité des effluents qui respecte la réglementation énoncée. Le dispositif peut être raccordé à distance dans la tuyauterie d'évacuation du système et accompagné d'un certificat d'étalonnage de l'équipement de mesure des effluents. Le dispositif de surveillance doit être alimenté par le panneau de commande et déclencher une alarme en cas de défaillance. Le dispositif de surveillance doit comporter des contacts pour qu'il puisse être relié au système d'alarme Techsol. »</p> <p>Doit être enlevé et remplacé par l'énoncé suivante:</p> <p>``Le système doit être livré avec un: Marpol Annexe IV equipment d'essai de conforme</p> <p>L'équipement d'essai doit permettre et inclure:</p>

Solicitation No. - N° de l'invitation
F7049-160067/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client
F7049-160067

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
XLV-6-39041

Buyer ID - Id de l'acheteur
xl176
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

		<p>- Gamme complète d'essais telle qu'indiquée dans le MEPC.159 (55) Annexe 26</p> <p>- Des instructions étape par étape pour opération de l'équipement.</p> <p>L'équipement doit permettre les essais pour déterminer ce qui suit:</p> <ul style="list-style-type: none">- DBO (probable)- Demande chimique en oxygène (DCO)- niveau du chlore- Coliformes et E.coli- valeur du pH- Turbidité (solides en suspension)``
4	<p>2.21 semble dire qu'un test immédiat de "qualité de l'effluent" avec des résultats est nécessaire en place. Ces systèmes sont certifiées conformes à la norme IMO MEPC 227 (64) dans laquelle le test IMO est le résultat moyen sur une période de 30 jours. En ce qui a trait à l'expression «satisfait à la réglementation» de 1,2 de la DDP, la loi énoncée n'exige pas que ce type de vérification du certificat conserve sa validité, c'est systèmes ont approbation des sociétés de classification. Veuillez préciser l'exigence de 2.21. Nous ne connaissons pas d'unité appropriée capable de surveiller efficacement tous les paramètres du MEPC 227 (64) - si cela est nécessaire, veuillez aviser le fournisseur d'une telle unité?</p>	<p>Conformément à la question # 3, la section 2.21 a été modifiée. Il n'est pas nécessaire de fournir un équipement d'essai de qualité des effluents fixes. L'exigence est de fournir une trousse de test que la Garde côtière peut utiliser pour tester la décharge de l'effluent du système. Les essais seront utilisés par la Garde côtière pour évaluer les performances du système et les essais ne seront pas utilisés pour valider la certification du système.</p>
5	<p>Est-il possible de visiter le navire et de voir l'endroit où se trouve l'unité de traitement d'épuration?</p>	<p>Oui. Conditions de visite du navire ci-dessous:</p> <p><u>Disponibilité du navire:</u> Jusqu'au 4 déc. 2016 jusqu'à 17:00 heures.</p> <p><u>Access au navire personne contact :</u> M. Scott Bellyk au 250-363-6620</p> <p><u>Emplacement du navire:</u> Institut des sciences de l'océan - Pat Bay 9860 West Saanich Road Sidney, Colombie-Britannique, Canada V8L4B2</p> <p>Toute question technique découlant de la visite du navire doit être adressée à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, autorité contractante, André Godin à andre.godin3@pwgsc-tpsgc.gc.ca</p>