



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Réaménagement - Baie-Ste-Catherine	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-172160/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client EE520-172160	Date 2017-01-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-024-17010	
File No. - N° de dossier QCW-6-39291 (024)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-01-30	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Jean, Serge	Buyer Id - Id de l'acheteur qcw024
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2882 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 004

APPELS D'OFFRES RÉAMÉNAGEMENT CENTRE D'ACCUEIL DES VISITEURS DE BAIE SAINTE-CATHERINE

L'objectif de la modification 004 est de prolonger la période d'invitation à soumissionner, répondre aux questions et modifier les plans et devis.

Veillez appliquer les modifications suivantes à l'appel d'offres :

- 1) Prolonger la période d'invitation
- 2) Questions et réponses 10 à 27
- 3) Insérer ADDENDA no 2

1) Modifier la date de fin de l'invitation pour 2017-01-30 à 02:00 PM

2) Questions et réponses 10 à 27 :

QUESTION 10

Au plan E1 of 1. Le transfo est remplacé par un transfo 45kw 120/208 trois (3) phases. Le panneau et les alimentations sont monophasés à 120/240 volts .réf, item 2+3+4+5+6. Pourriez-vous clarifier ?

RÉPONSE 10

Dans le panneau L1 120/208 v, le disjoncteur alimentant le panneau L2 est monophasé. Il est remplacé par un 150 A 2 pôles, respectant ainsi le balancement global du réseau. Ce qui explique la demande des équipements monophasés.

QUESTION 11

Avez-vous la marque et le manufacturier de référence pour l'éclairage au led ?

RÉPONSE 11

Se référer aux spécifications inscrites aux plans (et/ou au devis). Les appareils et équipements acceptés seront ceux qui répondent à ces spécifications.

QUESTION 12

Avez-vous la marque et la référence pour les séchoirs à cheveux et à mains ?

RÉPONSE 12

Se référer aux spécifications inscrites aux plans (et/ou au devis). Les appareils et équipements acceptés seront ceux qui répondent à ces spécifications.

QUESTION 13

Est-ce qu'un dépôt de soumission électronique est possible?

RÉPONSE 13

Non

QUESTION 14

Est-ce que le bâtiment est occupé pendant les travaux ? Est-ce que les services, commodités existantes peuvent être utilisés ? (Électricité, Eau, toilettes) Dans la positive la consommation sera défrayée par qui ?

RÉPONSE 14

Non, le bâtiment ne sera pas occupé pendant la durée des travaux du bâtiment, c'est-à-dire jusqu'au 5 mai 2017. L'électricité UNIQUEMENT pourra être utilisée et sera à la charge de l'entrepreneur.

QUESTION 15

Sur le plan de civil C1 de 4 une note indique +/-540 mètre carré de zone de Bathymétrie à réaliser par l'entrepreneur. En quoi consistent ces travaux? Aussi cet item est non présent dans le tableau des coûts ventilés.

RÉPONSE 15

La bathymétrie consiste à prendre un relevé du fond marin. Les points de relevés devront être géo-référencés et ceux-ci devront être pris au 2m centre en centre de chaque point. Cet item est inclut dans l'article 3.3 – Tous les autres travaux de la rampe.

QUESTION 16

À défaut de réaliser une visite, avez-vous des photos du bâtiment?

RÉPONSE 16

Voir les photos jointes.

QUESTION 17

Les zones de travaux seront-elles déneigées au début des travaux?

Réponse 17

Il est de la responsabilité de l'entrepreneur de déneiger le site avant le début des travaux et pendant la durée de ceux-ci.

QUESTION 18

Est-ce qu'il faut vraiment que le béton 35 mPa anti-lessivage ait 150 à 200mm d'affaissement? La pente de la rampe est de 12%. Un béton liquide aura tendance à descendre.

RÉPONSE 18

L'affaissement du béton doit être comme inscrit dans le devis. Les mélanges de béton doivent être fournis au Représentant du ministère pour approbation avant la mise en place de celui-ci.

QUESTION 19

Est-ce que l'utilisation d'un accélérateur de prise pour le béton de la rampe sera autorisée?

RÉPONSE 19

Oui.

QUESTION 20

Concernant le type de revêtement de toiture d'acier pré-peint; le modèle existant semble être "Americana" D'Idéal Revêtement ou "Ultravic" de Vicwest, de couleur Bleu Royal. Ces deux modèles, dans cette couleur, ne sont disponibles qu'en calibre 29 ou 30. Doit-on changer de modèle pour avoir l'épaisseur demandé (voir 07 61 16 2.2.1.4.1, calibre 24)?

RÉPONSE 20

Le nouveau revêtement de toiture doit être identique à celui existant, incluant son épaisseur.

QUESTION 21

Quelle est la composition des murs existants dans les sanitaires sur lesquels on vient enlever la céramique ? S'ils sont en gypse le gypse va probablement s'arracher avec la céramique et il faut donc prévoir un nouveau gypse ?

RÉPONSE 21

Un nouveau gypse de type hydrofuge est prévu partout où il y a de la céramique murale à démolir (gypse hydrofuge anti-moisissure 13mm ép).

QUESTION 22

Quels sont les finis existants au plancher dans la pièce principale et dans les sanitaires ?

RÉPONSE 22

Dalle de béton finie avec peinture époxy.

QUESTION 23

Y-a-t-il de la démolition au sol dans les sanitaires ? Vient-on coller la nouvelle céramique par-dessus l'existant ?

RÉPONSE 23

Des travaux de réparation de tranchée et de nivellement sont requis, tel que décrit aux plans. Les planchers doivent être préparés selon les recommandations du manufacturier du fini de plancher.

QUESTION 24

L'escalier existant est-il en bois ? En métal ? Quel est le revêtement sur les marches ?

RÉPONSE 24

L'escalier existant est entièrement en acier.

QUESTION 25

Quel modèle de support à essuie-tout souhaitez-vous (meuble M01) ?

RÉPONSE 25

Tel que modèle B-253 de Bobrick.

QUESTION 26

Faut-il prévoir du ragréage et de la peinture dans les locaux 112 et 113 (aucune couleur spécifiée) ?

RÉPONSE 26

Non.

Solicitation No. - N° de l'invitation
EE520-172160/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.078231.001

Amd. No. - N° de la modif.
Mod 004
File No. - N° du dossier
QCW-6-39291

Buyer ID - Id de l'acheteur
qcw024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

QUESTION 27

Quel est le fini au sol en face du local 113, dans la zone aire d'attente - il y a des lignes L.F. mais pas de fini indiqué à gauche ?

RÉPONSE 27

Dalle de béton finie avec époxy.

3) Aux plans et devis:

Insérer :

ADDENDA N° 2 qui se trouve à la page suivante.

***** LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES *****

Date d'émission : Le 19 janvier 2017

Le présent addenda comprend : 1 page de texte et deux (2) pages de dessins

Cet addenda fait partie intégrante des documents d'appel d'offres du projet cité en titre et doit être lu conjointement avec ceux-ci. Il a préséance sur toutes les exigences des plans et devis.

1. MODIFICATIONS ET/OU PRÉCISIONS À L'ADDENDA NO 1

1.1. Note 2.1 de l'addenda 1

Annuler la note 2.1 de l'addenda 1.

1.2. Note 2.2 de l'addenda 1

Annuler la note 2.2 de l'addenda 1.

2. MODIFICATIONS ET/OU PRÉCISIONS AUX PLANS

2.1. Feuille C3 de 4 – Détail 4 – Nouvelle section de la rampe de mise à l'eau

Pour apporter des précisions sur la section de la rampe de mise à l'eau à construire, ajouter à la note du détail 4 de la feuille C3 de 4, les détails nos 1, 2 et 3 illustrés aux 2 pages de dessins jointes

Fin de l'addenda.

Émis par : Lucie Tremblay, gestionnaire de projets – TPSGC


MUR DE BÉTON À
CONSERVER /
CONCRETE WALL TO
PRESERVE

±3920
MUR DE LA RAMPE EN BÉTON À COUPER . /
WALL OF CONCRETE RAMP TO CUT . /

COUPER LE MUR DE BÉTON
JUSQU'AU FOND MARIN ET
SUIVRE CE FOND POUR LA
LIMITE /
CUT THE CONCRETE WALL
TO THE SEA BED AND
FOLLOW THIS BED FOR
THE LIMIT

MUR DE BÉTON SOUS LE FOND MARIN À CONSERVER /
CONCRETE WALL UNDER THE SEA BED TO BE KEPT IN PLACE

COUPE - DÉMOLITION SECTION - DEMOLITION




ÉCHELLE / SCALE: 1:25



006±




 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Équipe services clients Patrimoine Région du Québec	Public works and Government Services Canada Client Services Team Heritage Quebec Region	PARCS CANADA 151 ROUTE 138, BAE-SŒ-CATHERINE, QC RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE D'ACCUEIL AUX VISITEURS <i>REFITTING OF VISITOR CENTRE ADDENDA #2 / ADDENDUM #2</i>		Conçu par Pier-Frédéric Brillant, ing. jr.	Designed By Pier-Frédéric Brillant, ing. jr.	Nom du fichier C01@C04-PL-R.081102.001.DWG	File name C01@C04-PL-R.081102.001.DWG	No de plan Plan no.	No de la feuille Sheet no.
		Dessiné par Yves Bélangier, tech.	Drawn By Yves Bélangier, tech.	No du projet R.081102.001	Project no. R.081102.001	No du projet 197 04 / PR1-011	Project no. 197 04 / PR1-011	Client PWGSC	Client PWGSC

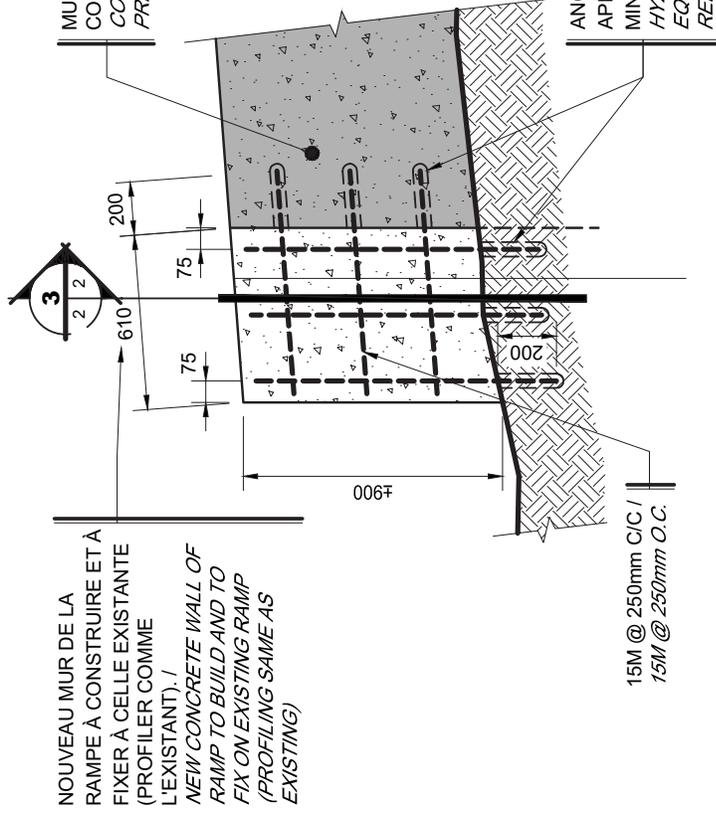


COUPE - CONSTRUCTION SECTION - CONSTRUCTION

ÉCHELLE/SCALE: 1:25

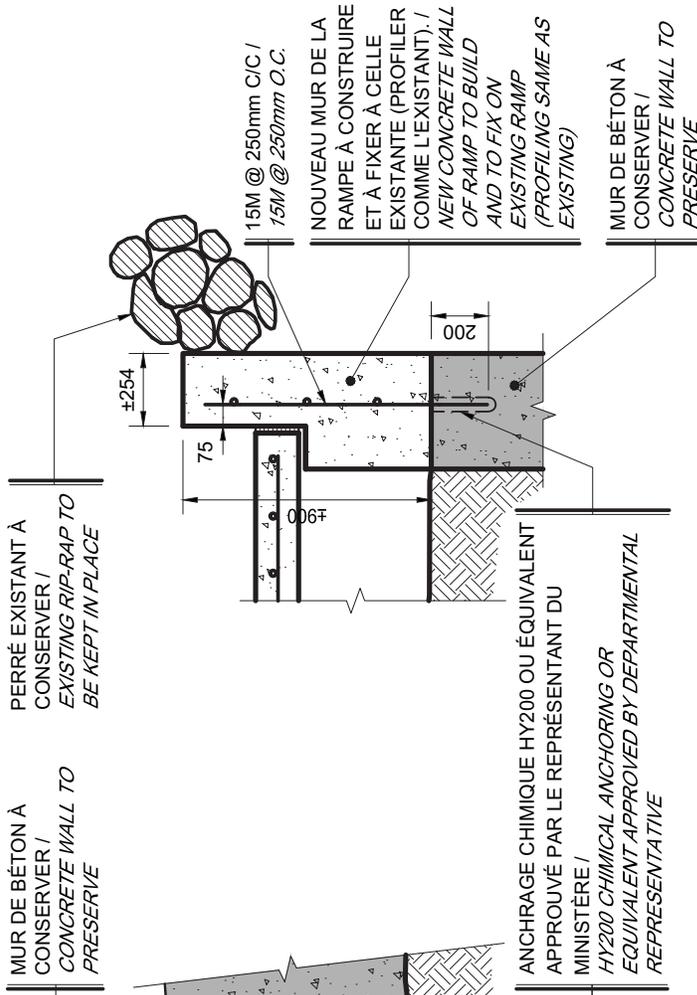

COUPE - CONSTRUCTION SECTION - CONSTRUCTION

ÉCHELLE/SCALE: 1:25



 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Équipe services clients Patrimoine Région du Québec	PARCS CANADA 151 ROUTE 138, BAE-SŒ-CATHERINE, QC RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE D'ACCUEIL AUX VISITEURS REFITTING OF VISITOR CENTRE ADDENDA #2 / ADDENDUM #2		Conçu par Pier-Frédéric Brillant, ing. jr. Dessiné par Yves Bélanger, tech. Approuvé par Sophie Huot, ing.	Nom du fichier C01@C04-PL-R.081102.001.DWG No du projet R.081102.001 TFSGC	File name C01@C04-PL-R.081102.001.DWG No du projet 197 04 / PR1-011 Client PWGSC	No de plan Plan no. No de la feuille 2 de/ot 2 Client Sheet no.
	Public works and Government Services Canada Client Services Team Heritage Quebec Region	Designed By Drawn By Approved By	No du projet R.081102.001 TFSGC	No du projet 197 04 / PR1-011 Client PWGSC	No de la feuille 2 de/ot 2 Client Sheet no.	