



A- TRANSFORMATEUR ET ALIMENTATION POUR ÉCLAIRAGE
HORS ZONE, À CONSERVER.
TRANSFORMER AND SUPPLY FOR LIGHTING IN UNCOVERED WORK
AREAS TO BE PRESERVED.

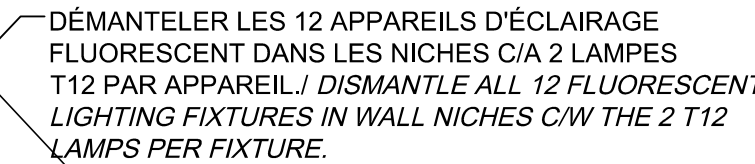

/DEMOLITION

R_078221_001-E02_EN-PLN	E02/11
	Sheet no.

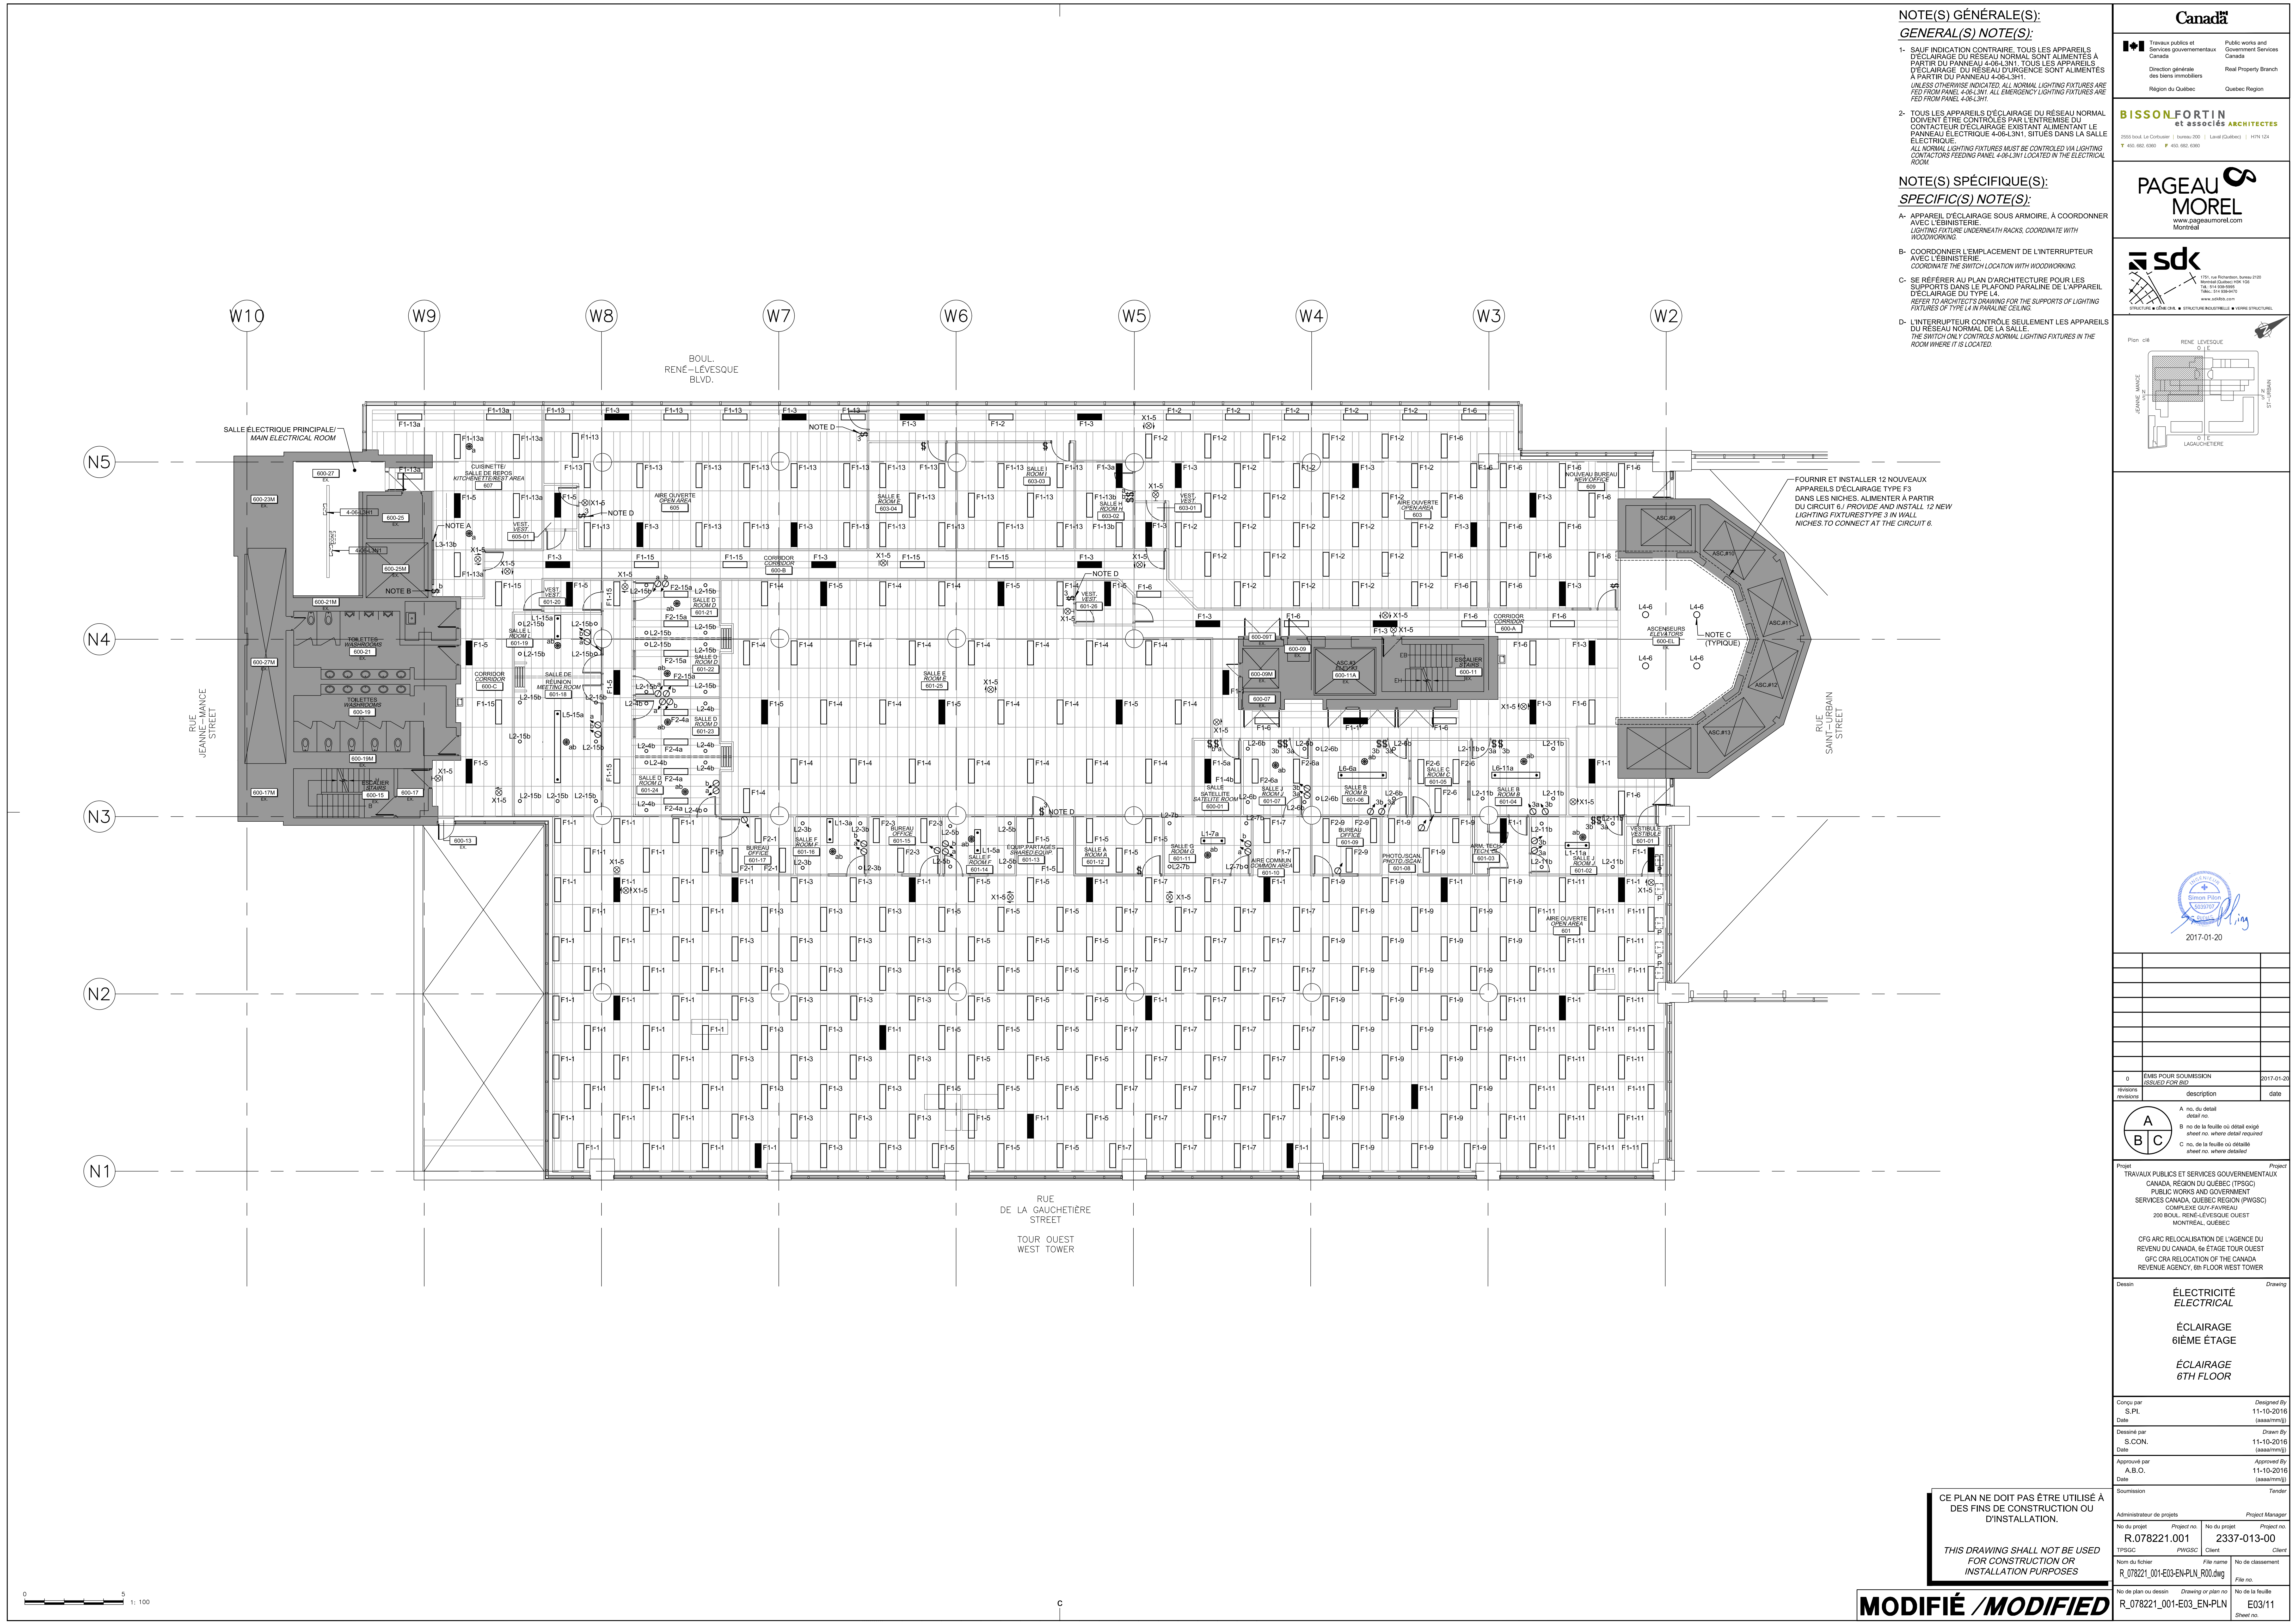

NOTE(S) GÉNÉRALE(S):

GENERAL(S) NOTE(S):

- 1- SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE DU RESEAU NORMAL SONT ALIMENTÉS À PARTIR DU PANNÉAU 4-06-L3M1. TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE DU RESEAU D'URGENCE SONT ALIMENTÉS À PARTIR DU PANNÉAU 4-06-L3M1.
UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL NORMAL LIGHTING FIXTURES ARE FED FROM PANEL 4-06-L3M1. ALL EMERGENCY LIGHTING FIXTURES ARE FED FROM PANEL 4-06-L3M1.
- 2- TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE DU RESEAU NORMAL DOIVENT ÊTRE CONTRÔLÉS PAR L'ENTRÉE DU CONTACTEUR D'ÉCLAIRAGE EXISTANT ALIMENTANT LE PANNÉAU ÉLECTRIQUE 4-06-L3M1, SITUÉS DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE.
ALL NORMAL LIGHTING FIXTURES MUST BE CONTROLLED VIA LIGHTING CONTACTORS FEEDING PANEL 4-06-L3M1 LOCATED IN THE ELECTRICAL ROOM.

NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S):

SPECIFIC(S) NOTE(S):

- A- APPAREIL D'ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRE, À COORDONNER AVEC L'ÉBÉNISTERIE.
LIGHTING FIXTURE UNDERNEATH RACKS. COORDINATE WITH WOODWORKING.
- B- COORDONNER L'EMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR AVEC L'ÉBÉNISTERIE.
COORDINATE THE SWITCH LOCATION WITH WOODWORKING.
- C- SE RÉFÉRER AU PLAN D'ARCHITECTURE POUR LES SUPPORTS DANS LE PLAFOND PARALLÈLE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DU TYPE L4.
REFER TO ARCHITECT'S DRAWING FOR THE SUPPORTS OF LIGHTING FIXTURES OF TYPE L4 IN PARALLEL CEILING.
- D- L'INTERRUPTEUR CONTRÔLE SEULEMENT LES APPAREILS DU RESEAU NORMAL DE LA SALLE.
THE SWITCH ONLY CONTROLS NORMAL LIGHTING FIXTURES IN THE ROOM WHERE IT IS LOCATED.

Canada

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Public Works and Government Services Canada
Direction générale des biens immobiliers
Real Property Branch
Région du Québec
Quebec Region

BISSONFORTIN
et associés ARCHITECTES

2000, boulevard Cartier | Bureau 200 | Montréal (Québec) | H3T 1Z4
T: 400.980.0000 F: 400.980.0000

PAGEAU MOREL
www.pageaumorel.com
Montréal

sdk

1701, rue Champlain, bureau 2100
Montréal (Québec) H3A 1G4
Tél: 514.399.0000
Fax: 514.399.0070
www.sdkinfo.com

STRUCTURES • ROOFS • SITES • STRUCTURES DÉPENDANTES • WATER STRUCTURES

Plan: c16

RUE LEVESQUE
RUE JEANNE-MANCE
RUE SAINT-DAMAS
RUE LA GAUCHETIÈRE

FOURNIR ET INSTALLER 12 NOUVEAUX APPAREILS D'ÉCLAIRAGE TYPE F3 DANS LES NICHES. ALIMENTER À PARTIR DU CIRCUIT 6.J. PROVIDE AND INSTALL 12 NEW LIGHTING FIXTURES TYPE 3 IN WALL NICHES TO CONNECT AT THE CIRCUIT 6.



0 REVISÉ POUR SOUMISSION / ISSUED FOR BID 2017-01-20

Revisions	description	date
-----------	-------------	------

A	A no. du détail / detail no.
B	B no. de la feuille où détail exigé / sheet no. where detail required
C	C no. de la feuille où détaillé / sheet no. where detailed

Projet / Project
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX / CANADA, RÉGION DU QUÉBEC (TPSGC) / PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA, QUEBEC REGION (PWSC)
COMPLEXE GUY-FAVREAU / 200 BOUL. RENÉ-LEVESQUE OUEST / MONTRÉAL, QUÉBEC
CFC ARC RELOCALISATION DE L'AGENCE DU REVENU DU CANADA, 6e ÉTAGE TOUR OUEST / GFC CRA RELOCATION OF THE CANADA REVENUE AGENCY, 6th FLOOR WEST TOWER

Dessin / Drawing

ÉLECTRICITÉ
ELECTRICAL
ÉCLAIRAGE
6IÈME ÉTAGE
ÉCLAIRAGE
6TH FLOOR

Conçu par / S.PI.	Designed by / 11-10-2016 (aaaa/mm/jj)
Dessiné par / S.CON.	Drawn by / 11-10-2016 (aaaa/mm/jj)
Approuvé par / A.B.O.	Approved by / 11-10-2016 (aaaa/mm/jj)
Soumission	Tender

Administrateur de projet / Project Manager		No du projet / Project no.	
No du projet / Project no.	R.078221.001	No du projet / Project no.	2337-013-00
TPSGC	PWISC	Client	Client
Nom du fichier / File name	R_078221_001-E03-EN-PLN_R00.dwg	No de classement / Classification	E03/11
No de plan ou dessin / Drawing or plan no.	R_078221_001-E03-EN-PLN	No de la feuille / Sheet no.	E03/11

CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION OU D'INSTALLATION.

THIS DRAWING SHALL NOT BE USED FOR CONSTRUCTION OR INSTALLATION PURPOSES

MODIFIÉ / MODIFIED

K- BARRE DE MISE À LA TERRE DE 300x53x6mm À RACCORDER PAR UN CONDUCTEUR 1#2V DANS UN CONDUIT DE 21mm JUSQU'À LA MISE À LA TERRE DE LA SALLE 603-02 ET PAR UN CONDUCTEUR #2 JUSQU'À LA BARRE DE MISE À LA TERRE DE LA SALLE 825-02 AU 8e ÉTAGE.

300x53x6mm GROUND BUS TO BE CONNECTED UP TO THE GROUND BUS LOCATED IN THE ROOM 603-02 VIA 1#2G CONDUCTOR TO BE INSTALLED IN A 21mm CONDUIT AND VIA 1#2 CONDUCTOR UP TO THE GROUND BUS LOCATED IN ROOM 825-02 ON THE 8TH FLOOR.

5 MONUMENT DE PLANCHER TEL QUE SERIE FM4 DE
WELLMARK OU EQUIVALENT APPROUVE C/A 2 PRISES
ELECTRIQUES, 2 SORTIES DATA C/A BOITE 70mm ET
ACCESSOIRES.
FLOOR MONUMENT, AS PER SERIES FM4 BY WELLMARK OR APPROVED
EQUIVALENT C/W 2 POWER OUTLETS AND 2 DATA OUTLETS C/W 70mm
BOX AND ACCESSORIES.

1 PLINTHE DE CHAUFFAGE 500W, 347V TEL QUE SÉRIE PDH DE STELPRO OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ. INSTALLER DE SECTIONS VIDES ENTRE TOUTES LES PLINTHES D'UNE MÊME SALLE POUR AVOIR UN EFFET DE CONTINUITÉ VISUEL.

ELECTRIC BASEBOARD 500W, 347V AS SERIES PDH BY STELPRO OR APPROVED EQUIVALENT, ENSURE VISUAL CONTINUITY BETWEEN ALL ELECTRIC BASEBOARDS OF A SAME ROOM USING EMPTY SECTION.

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CFR ARC RELOCALISATION DE L'AGENCE DU
REVENU DU CANADA, 6^e ÉTAGE TOUR OUEST
GRC CRA RELOCATION OF THE CANADA
REVENUE AGENCY, 6th FLOOR WEST TOWER


**ELECTRICITE
ELECTRICAL**

**SERVICES
6IÈME ÉTAGE**

**SERVICES
6TH FLOOR**


Scumiasion	Ton
------------	-----

Administrateur de projets		Project Manager	
No du projet	Project no.	No du projet	Project no.
R_078221.001		2337-013-00	
TPSGC	PWGSC	Client	CN
Nom du fichier		File name	No de classement
R_078221_001-E05-RN-PLN_R00.dwg			File no.
No de plan ou dessin		Drawing or plan no.	No de la feuille
R_078221_001-E05_RN-PLN			E05/11
		Sheet no.	

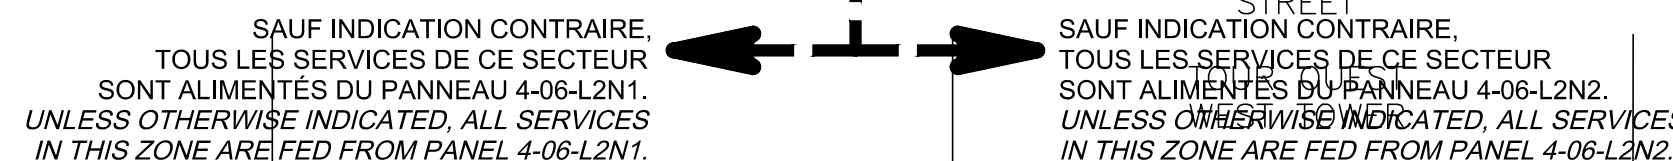

THIS DRAWING SHALL NOT BE USED
FOR CONSTRUCTION OR
INSTALLATION PURPOSES

MODIFIÉ / MODIFIED

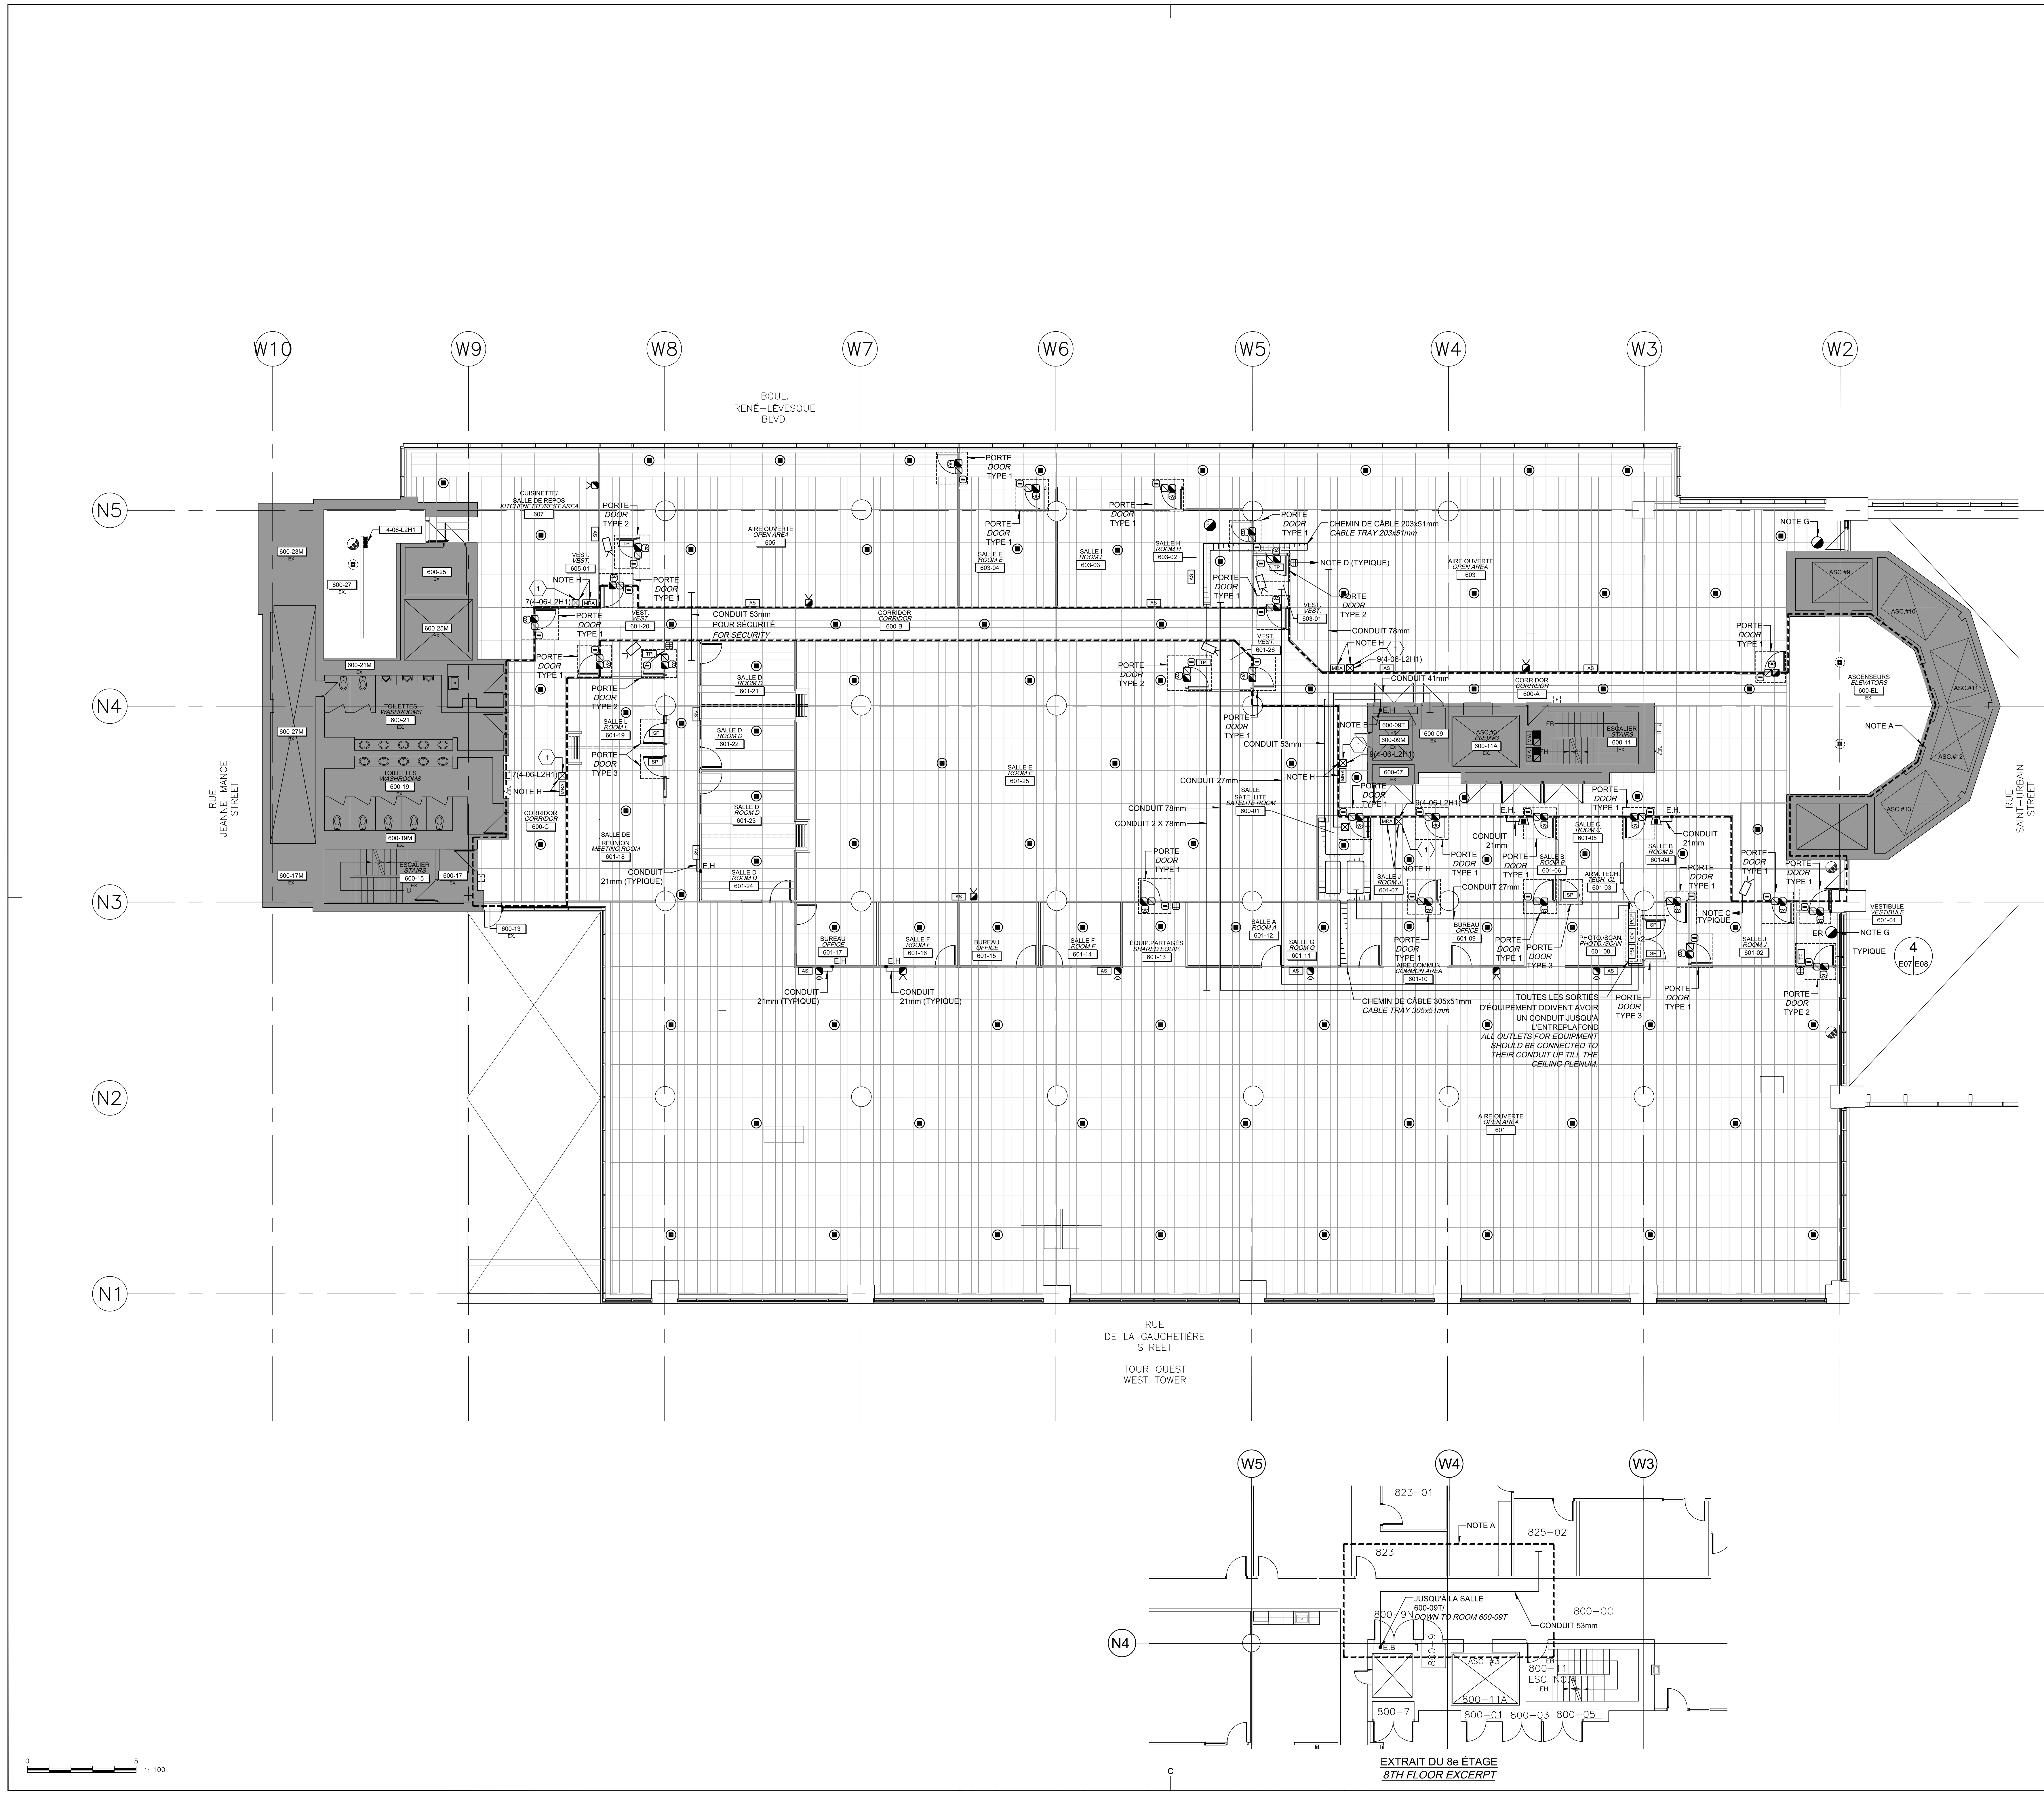

NOTE(S) GÉNÉRALE(S):
GENERAL(S) NOTE(S):

- 1- TOUS LES ÉQUIPEMENTS D'ALARME INCENDIE DOIVENT ÊTRE RACCORDES AU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE DU BÂTIMENT.
ALL FIRE ALARM EQUIPMENT MUST BE CONNECTED TO THE BUILDING FIRE ALARM SYSTEM.
- 2- TOUS LES HAUT-PARLEURS D'ALARME INCENDIE DOIVENT ÊTRE AJUSTÉS POUR AVOIR LES NIVEAUX SONORES REQUIS.
ALL FIRE ALARM SPEAKERS SHOULD HAVE THEIR OUTPUT ADJUSTED IN ORDER TO HAVE REQUIRED DB LEVEL.
- 3- SE RÉFÉRER AU PLAN DU SYSTÈME INTRUSION POUR LA COORDINATION.
REFER TO INTRUSION SYSTEM DRAWING TO COORDINATE EXACT LOCATIONS.

NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S):
SPECIFIC(S) NOTE(S):

- A- TOUT LE FILAGE TRAVERSANT CETTE ZONE DOIT ÊTRE SOUS CONDUITS EMT. LES BOÎTES DE JONCTION ET DE TIRAGE DE CETTE ZONE DOIVENT COMPORTER DES MORAILLONS POUR CADENAS ABLOY.
ALL THE WIRING THAT CROSS THIS AREA SHOULD BE IN EMT CONDUITS. JUNCTION AND PULL BOXES SHOULD INCLUDE A HASP FOR ABLOY LOCKS.
- B- JUSQU'À LA SALLE INFORMATIQUE SITUÉS AU 8e ÉTAGE.
UP TO THE IT ROOM ON THE 8TH FLOOR.
- C- CONDUIT DE 21mm JUSQU'AU CABINET VIDÉO DANS LA SALLE 601-3.
21mm CONDUIT UP TO THE VIDEO CABINET IN ROOM 601-3.
- D- CONDUIT DE 21mm JUSQU'À LA SALLE 601-03.
21mm CONDUIT UP TO ROOM 601-03.
- E- TOUS LES MURS DE LA SALLE 600-01 DOIVENT ÊTRE RECROÛTÉS DE CONTREPLAQUES DE 18mm D'ÉPAISSEUR IGNIFUGE. LE BAS DES CONTREPLAQUES DOIVENT ÊTRE À 152mm DU SOL.
ALL THE WALLS OF ROOM 600-01 MUST BE COVERED WITH 18mm FIREPROOF PLWOOD. THE LOWER SURFACE OF THE PLWOOD MUST BE 152mm ABOVE THE FLOOR.
- F- LES HAUT-PARLEURS DOIVENT ÊTRE ALIMENTÉS EN ALTERNANCE SUR LES DEUX CIRCUITS DE SIGNALISATION SONORE DE L'ÉTAGE.
LOUDSPEAKERS MUST BE ALTERNATELY CONNECTED TO THE TWO SIGNALING CIRCUITS OF THE FLOOR.
- G- ÉQUIPEMENT À REINSTALLER, NETTOYER ET TESTER À LA FIN DES TRAVAUX.
EQUIPMENT TO BE REINSTALLED, CLEANED AND TESTED ONCE WORKS ARE COMPLETED.
- H- À RACCORDER AVEC DU CÂBLE D'UNE RÉSISTANCE DE L'HEURE AU FEU TEL QUE PYROTEX OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ.
TO CONNECT USING A CABLE WITH A ONE HOUR FIRE RESISTANCE AS PER PYROTEX OR APPROVED EQUIVALENT.

IDENTIFICATION(S):
IDENTIFICATION(S):

- 1- VOILET MOTORISÉ DE DÉSENFUMAGE DANS L'ENTREPLAFOND.
SMOKE EVACUATION VENT DAMPER IN THE CEILING PLENUM.

Canada

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Public Works and Government Services Canada

Direction générale des biens immobiliers
Real Property Branch

Région du Québec
Quebec Region

BISSON FORTIN et associés ARCHITECTES

2000 boul. La Concorde | Bureau 200 | Montréal (Québec) | H3N 1G4
T: 438 483 0300 | F: 438 483 0300

PAGEAU MOREL

www.pageaumorel.com
Montréal

sdk

1751, rue Champlain, bureau 2100
Montréal (Québec) H3K 1G4
Tél.: 514 398-0888
Téléc.: 514 398-0470
www.sdkinc.com

STRUCTURES • DÉSIGN • STRUCTURES RÉGULÉES • VITRIFICATION

Plan: c16

RENE LEVESQUE
JEANNE VANCE
D. L. E.
LA GAUCHETIÈRE

2017-01-20

Revisions	Description	Date
0	EMIS POUR SOUMISSION ISSUED FOR BID	2017-01-20

A

B

C

A no. du détail
B no. de la feuille où détail exigé
C no. de la feuille où détaillé

Projet
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX
CANADA, RÉGION DU QUÉBEC (TPSGC)
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT
SERVICES CANADA, QUEBEC REGION (PWSC)
COMPLEXE GUY-FAVREAU
200 BOUL. RENÉ-LEVESQUE OUEST
MONTREAL, QUEBEC

Projet
CFG ARC RELOCALISATION DE L'AGENCE DU
REVENU DU CANADA, 6e ÉTAGE TOUR OUEST
GFC CRA RELOCATION OF THE CANADA
REVENUE AGENCY, 6th FLOOR WEST TOWER

Dessin
**ÉLECTRICITÉ
ELECTRICAL**

**SERVICES AUXILIAIRES
6IÈME ÉTAGE**

**AUXILIARY SERVICES
6TH FLOOR**

Conçu par S.PI.	Designed By 11-10-2016 (aaaa/mm/ij)
Dessiné par S.CON.	Drawn By 11-10-2016 (aaaa/mm/ij)
Approuvé par A.B.O.	Approved By 11-10-2016 (aaaa/mm/ij)
Submission	Tender

Administrateur de projets	Project Manager
No du projet R.078221.001	No du projet 2337-013-00
TPSGC	PWSC
Nom du fichier R_078221_001-E07-AI-PLN_R00.dwg	Client
No de plan ou dessin R_078221_001-E07_AI-PLN	No de classement E07/11
	Sheet no.





CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION OU D'INSTALLATION.

THIS DRAWING SHALL NOT BE USED FOR CONSTRUCTION OR INSTALLATION PURPOSES

MODIFIÉ /MODIFIED

0 5 1:100

EXTRAIT DU 8e ÉTAGE
8TH FLOOR EXCERPT



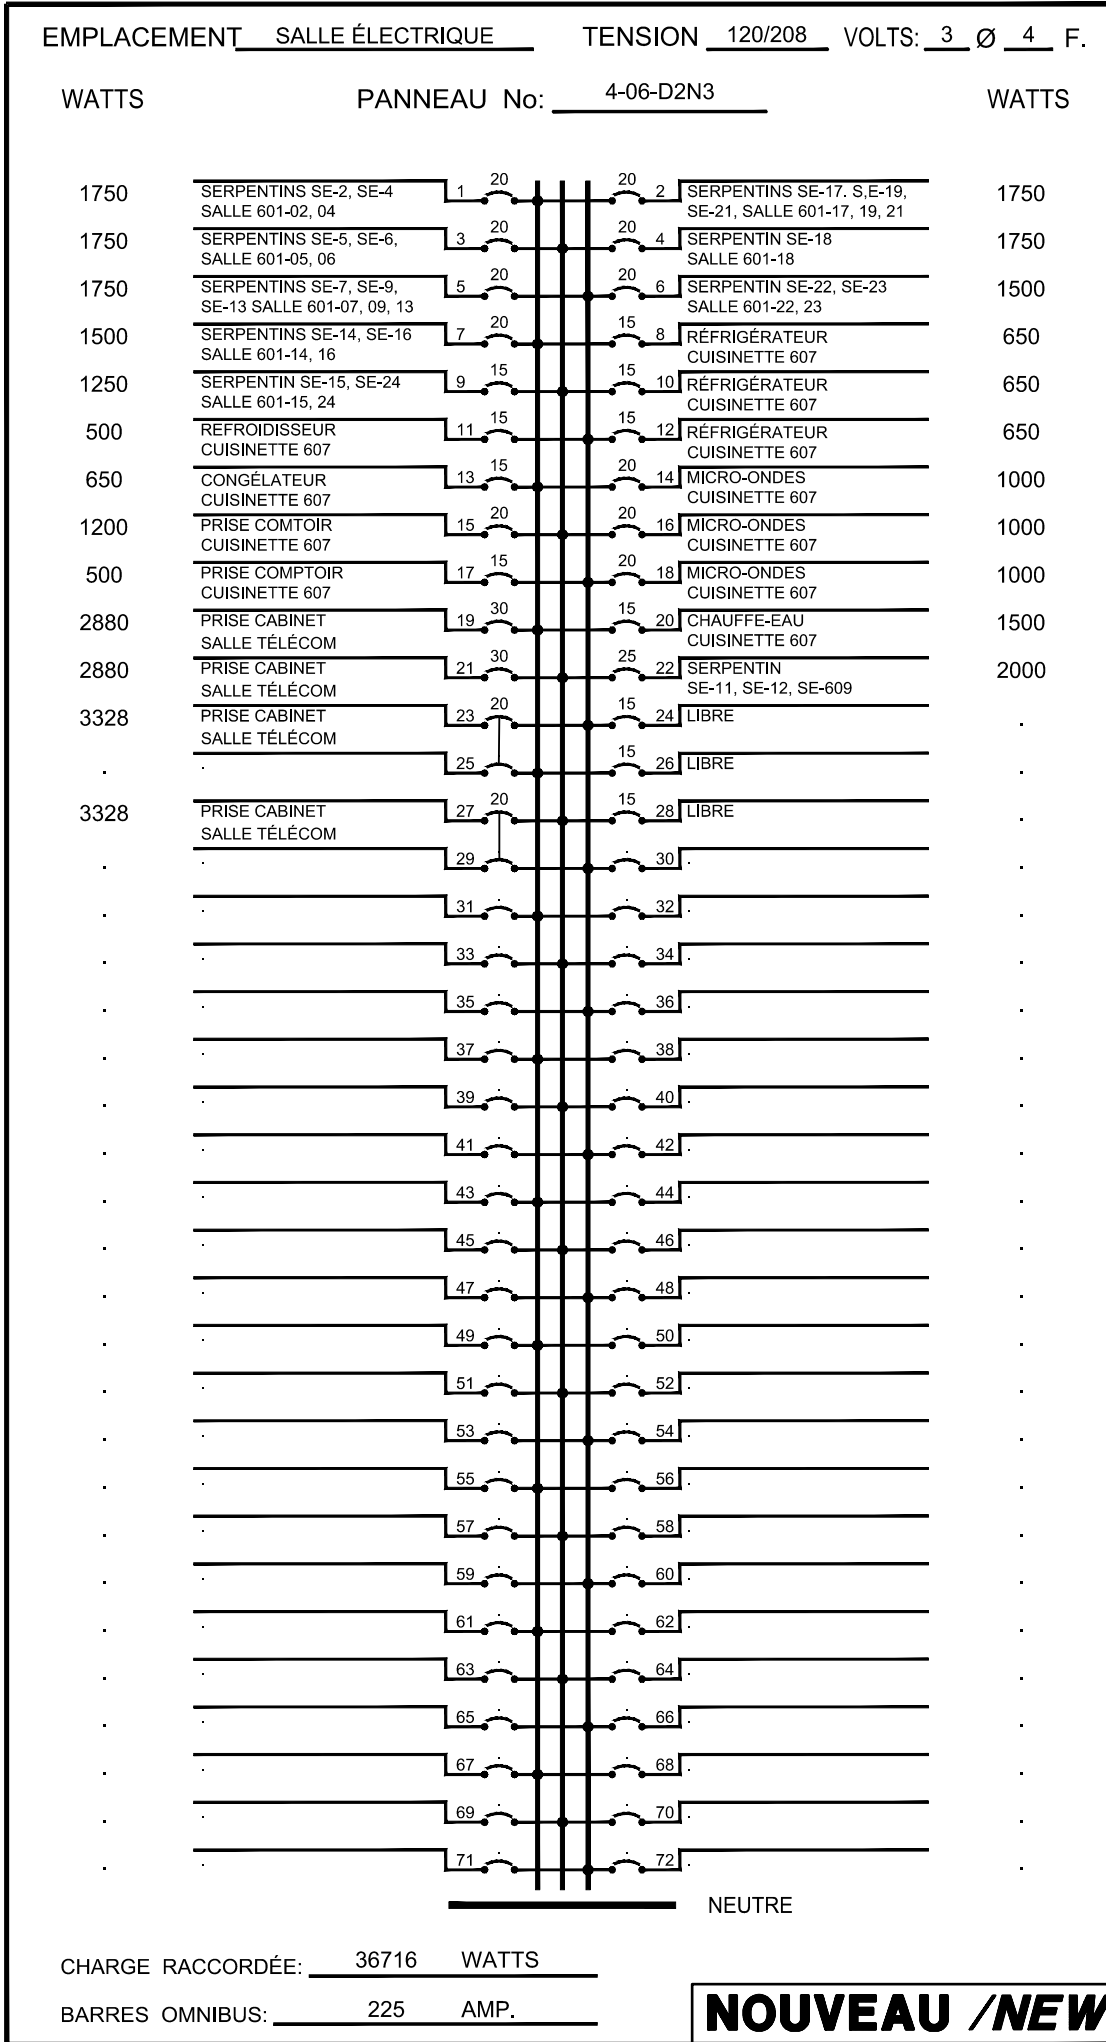
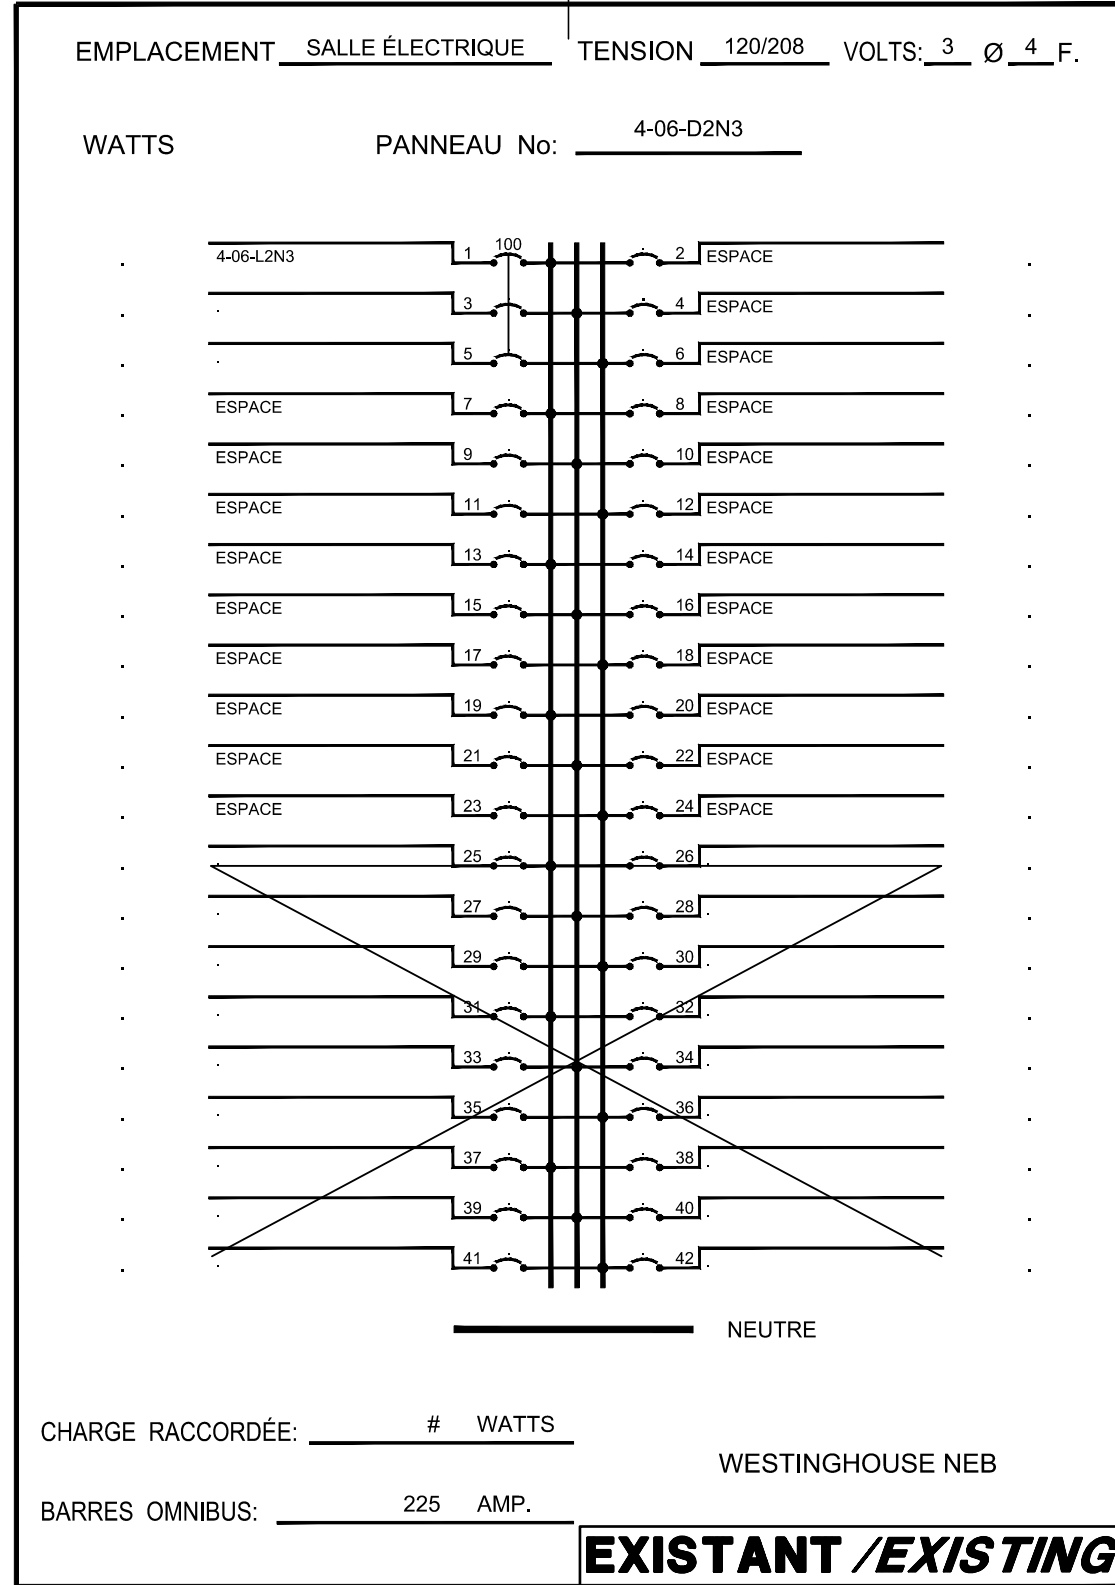
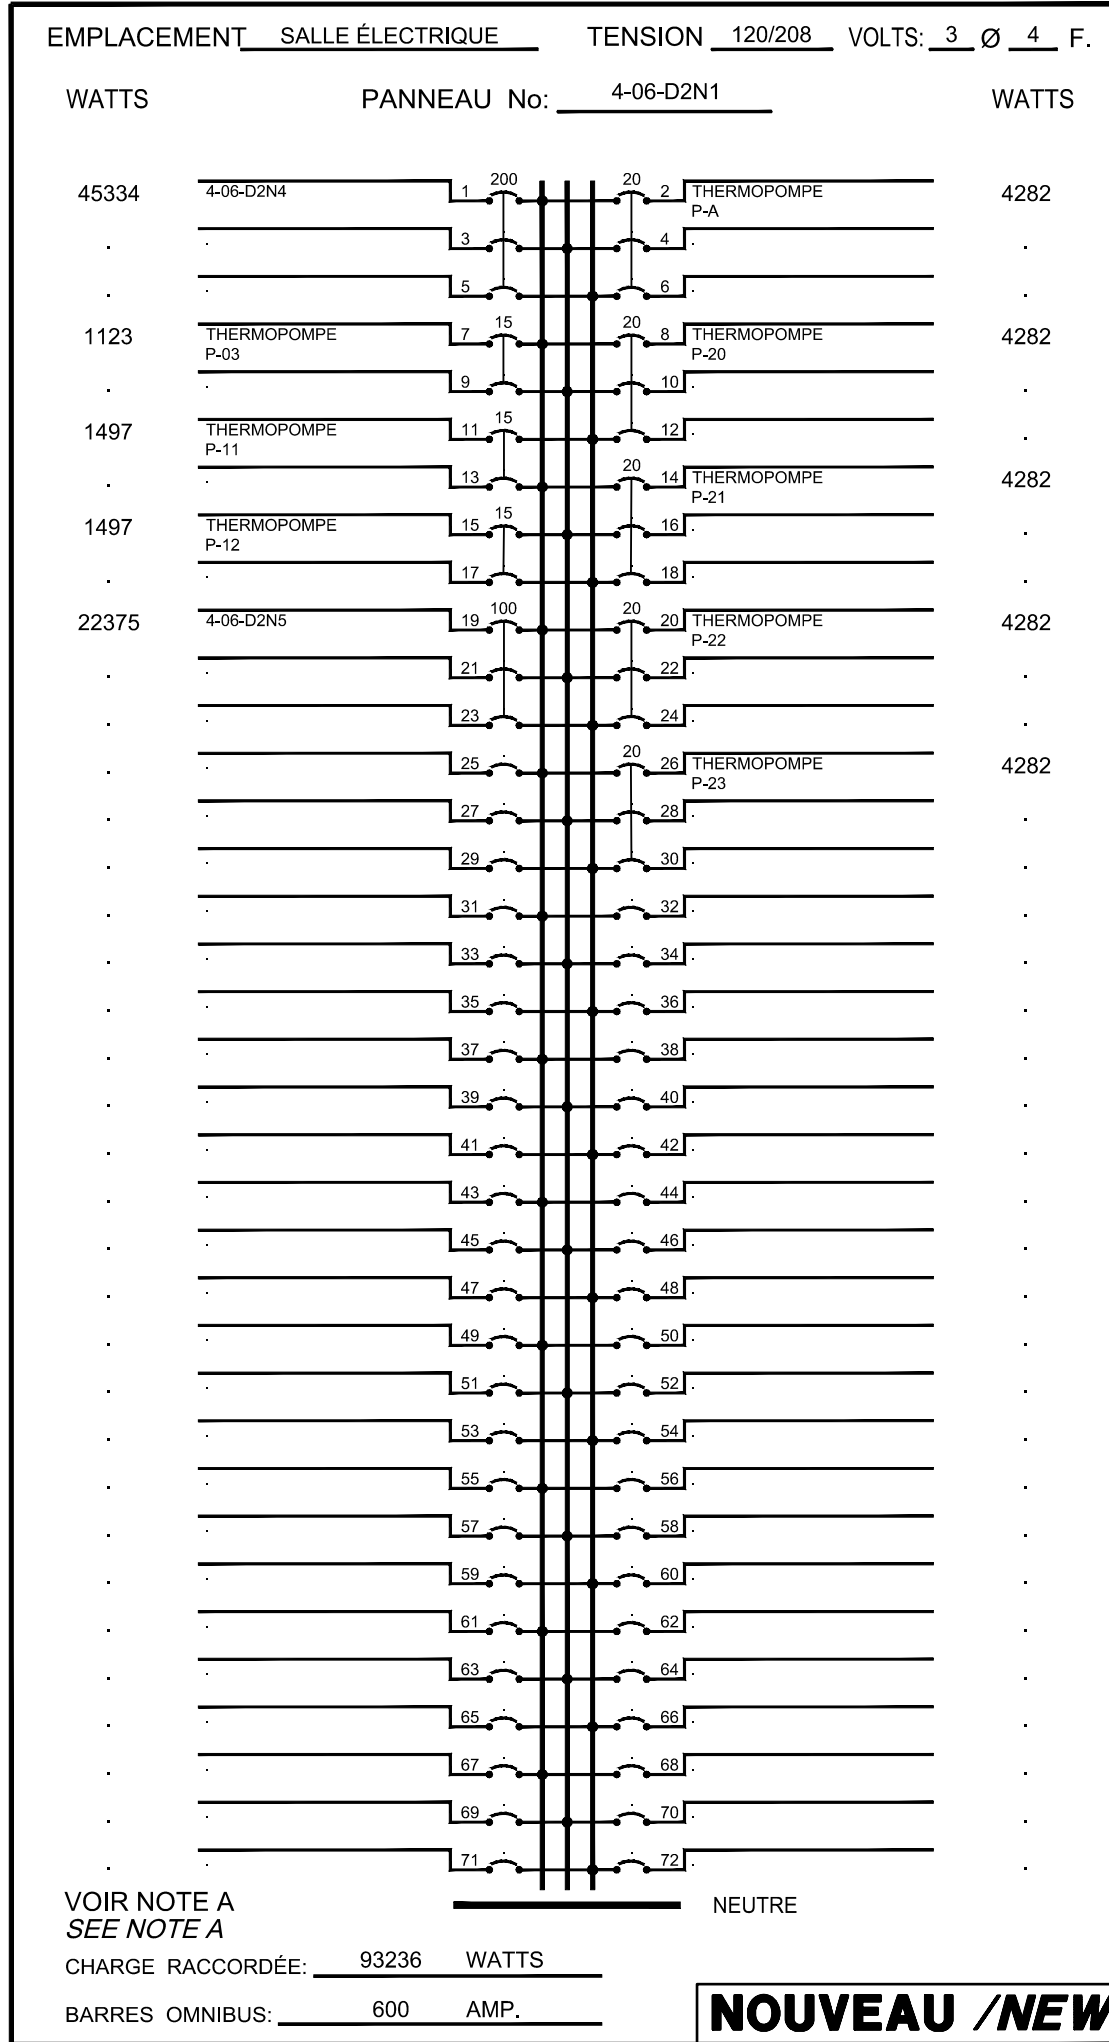
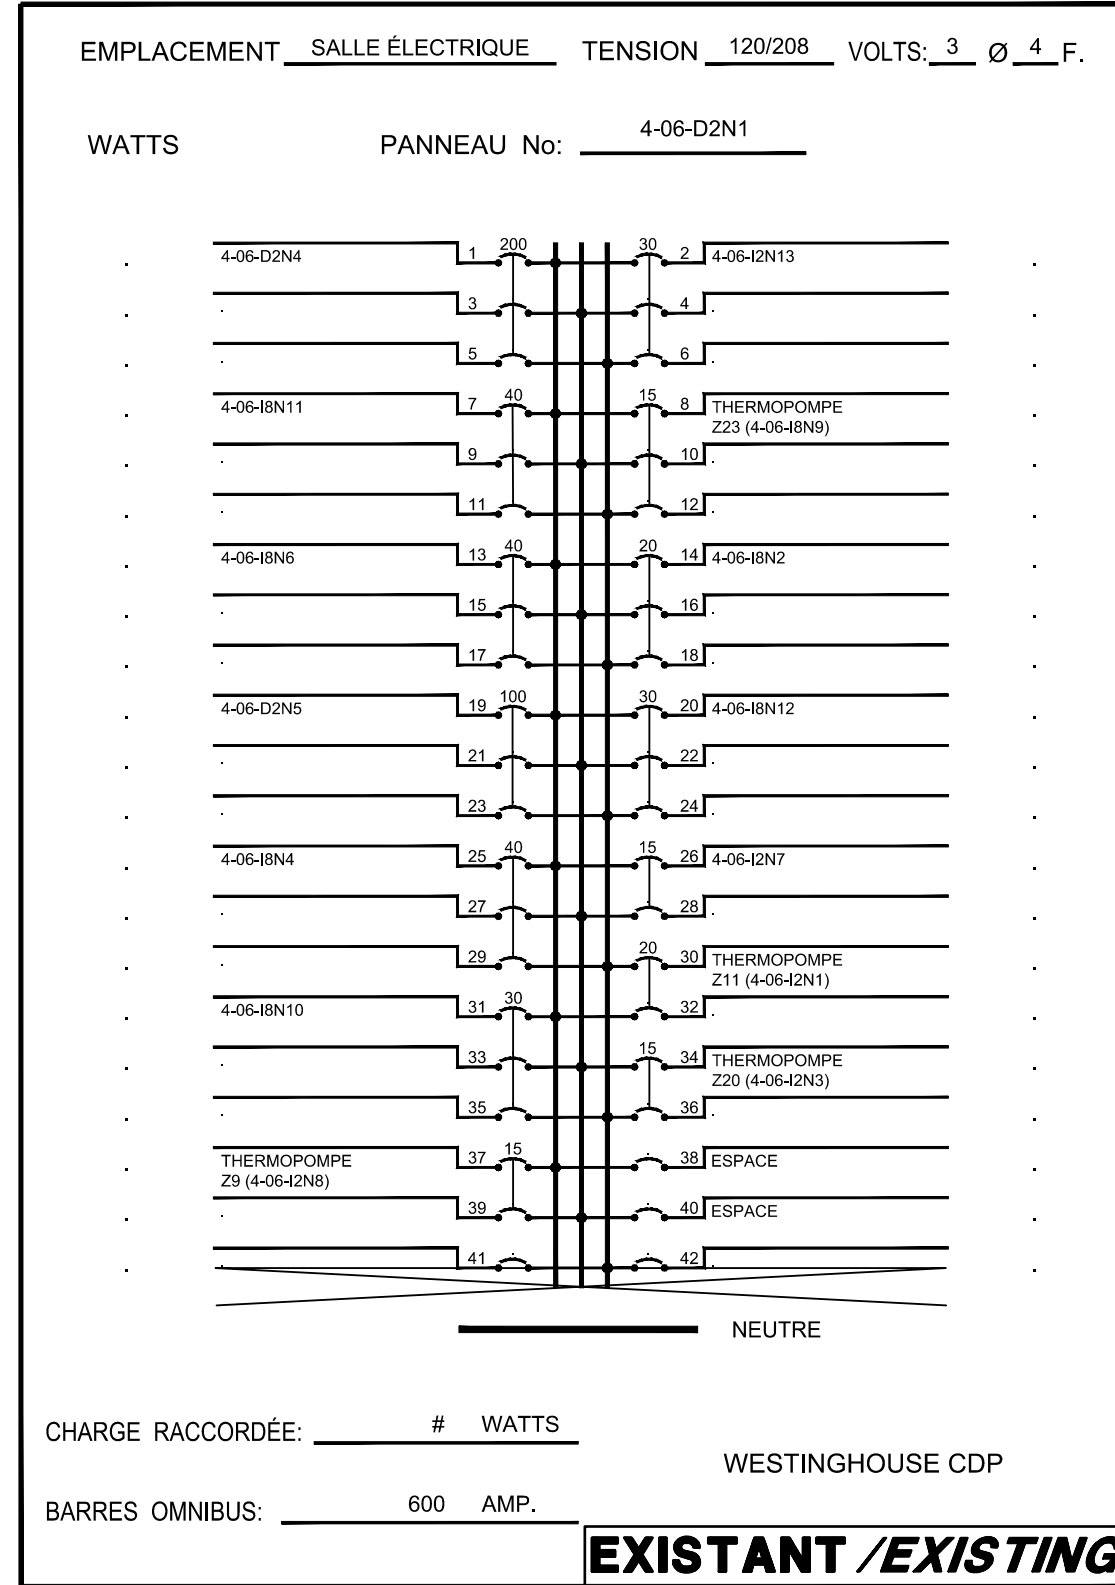


NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S):

SPECIFIC(S) NOTE(S)

A- TOUS LES NOUVEAUX DISJONCTEURS DU PANNEAU 4-06-D2N1 DOIVENT AVOIR UN COURANT DE COURT-CIRCUIT DE MINIMUM 18kA.


B- CIRCUIT FONCTIONNANT SEULEMENT EN DEHORS DES
HEURES DE BUREAU.
CIRCUIT OPERATES ONLY AFTER OFFICE HOURS.

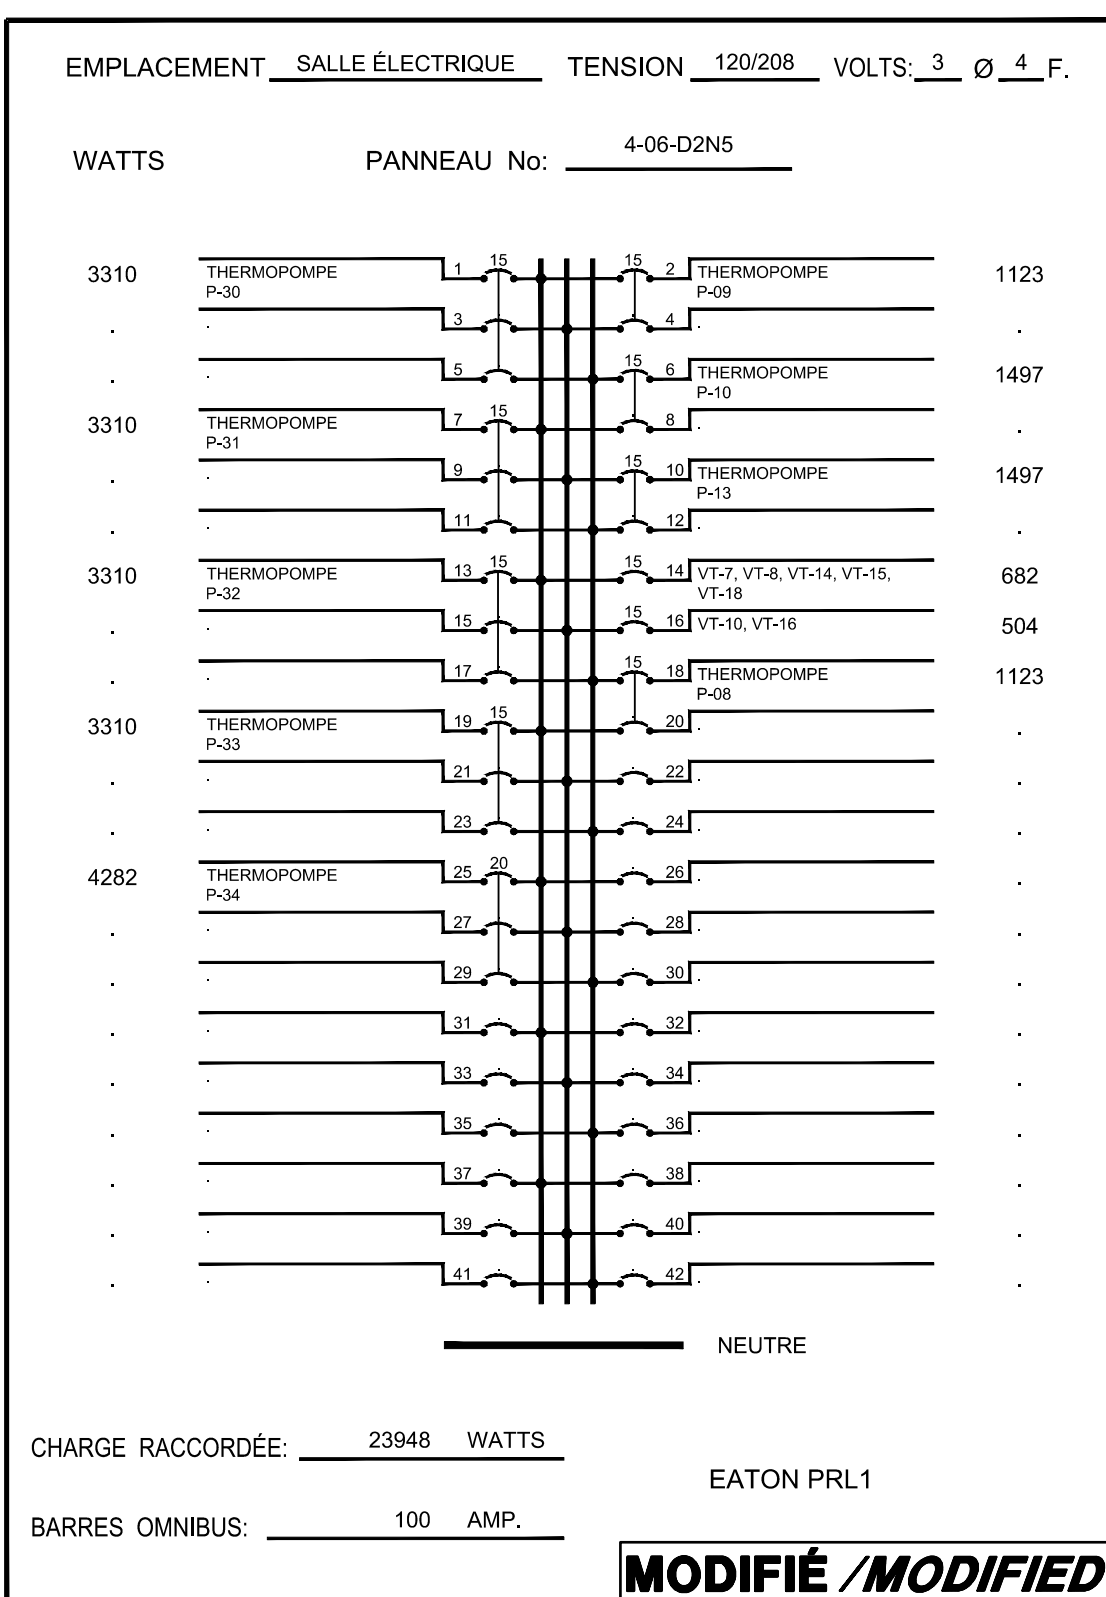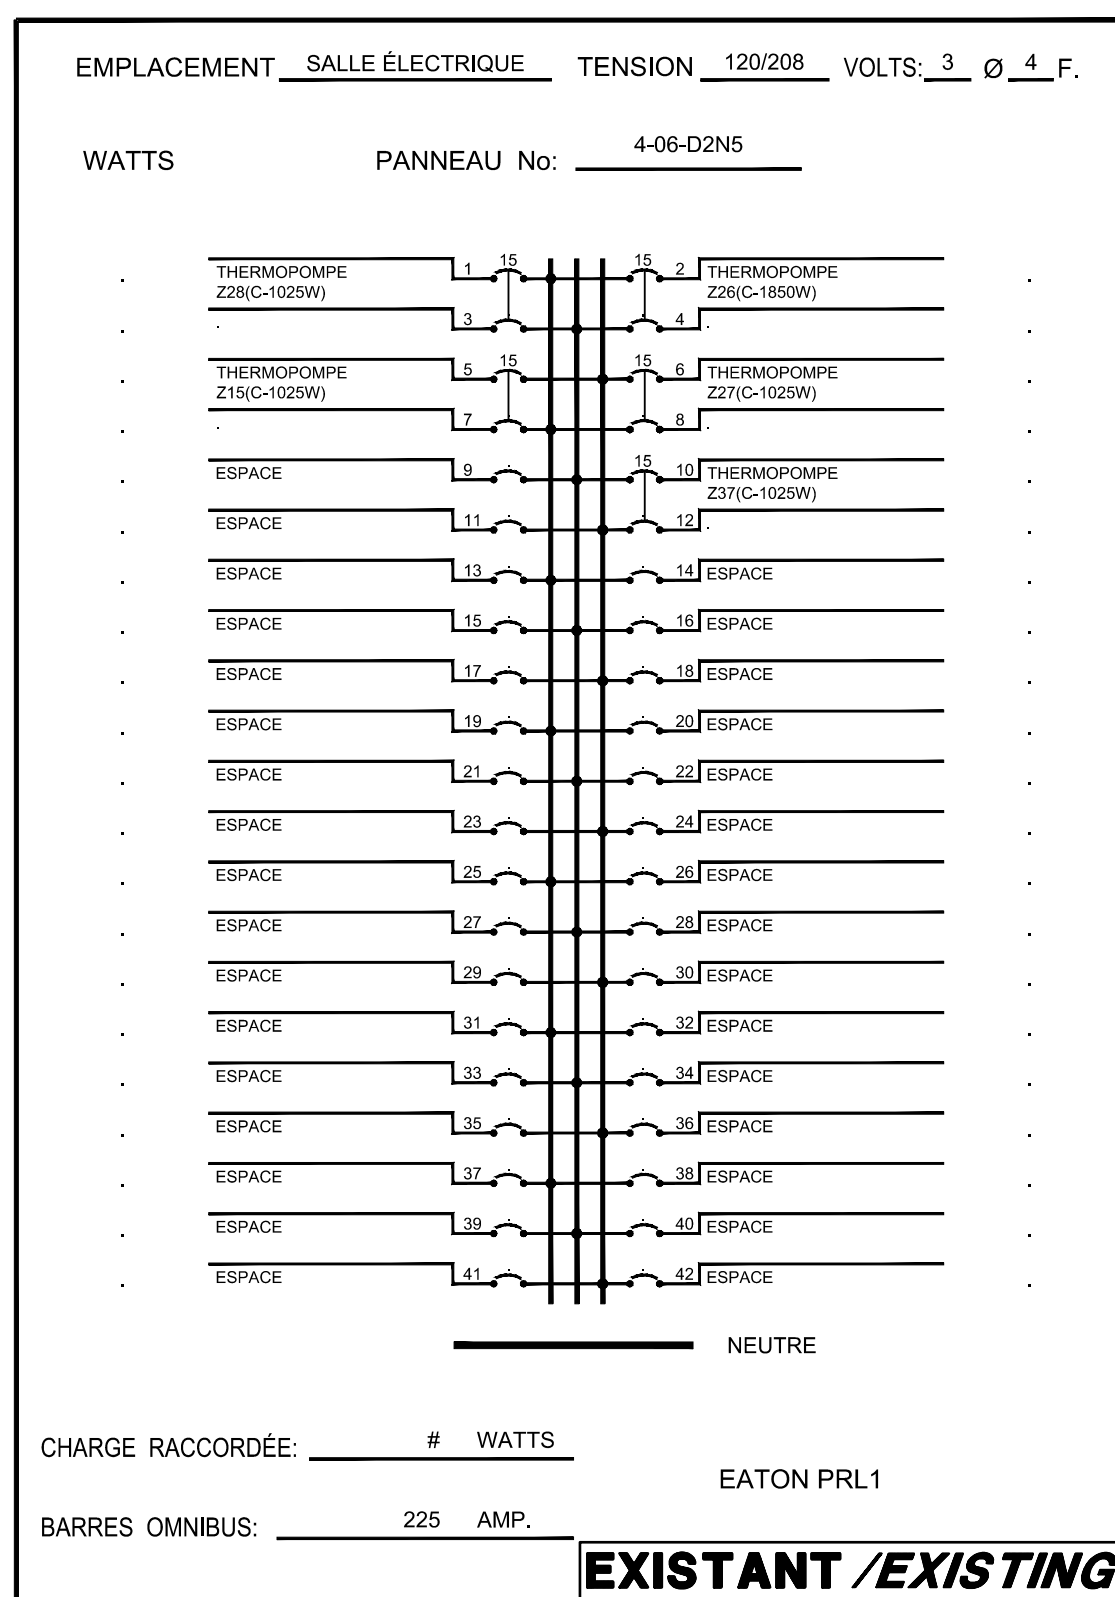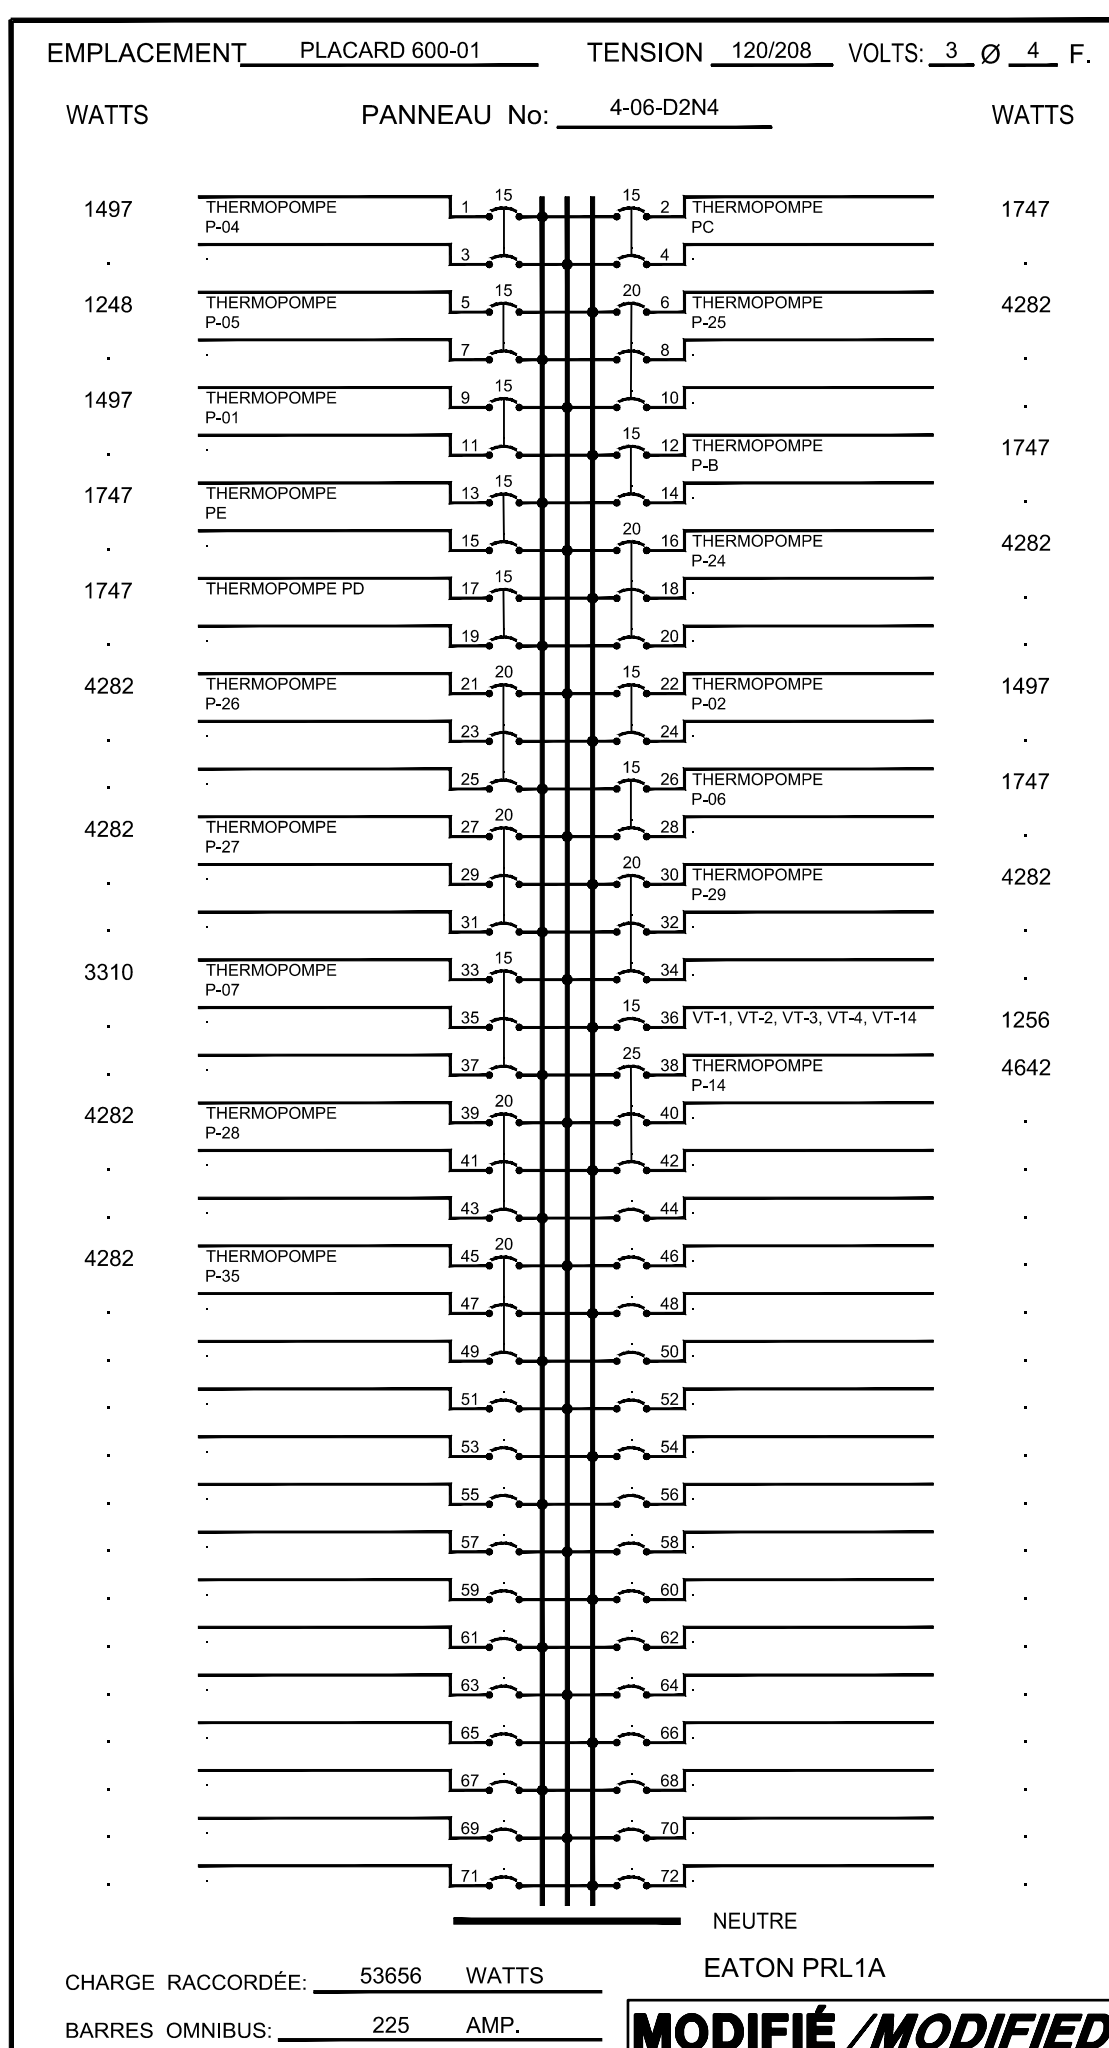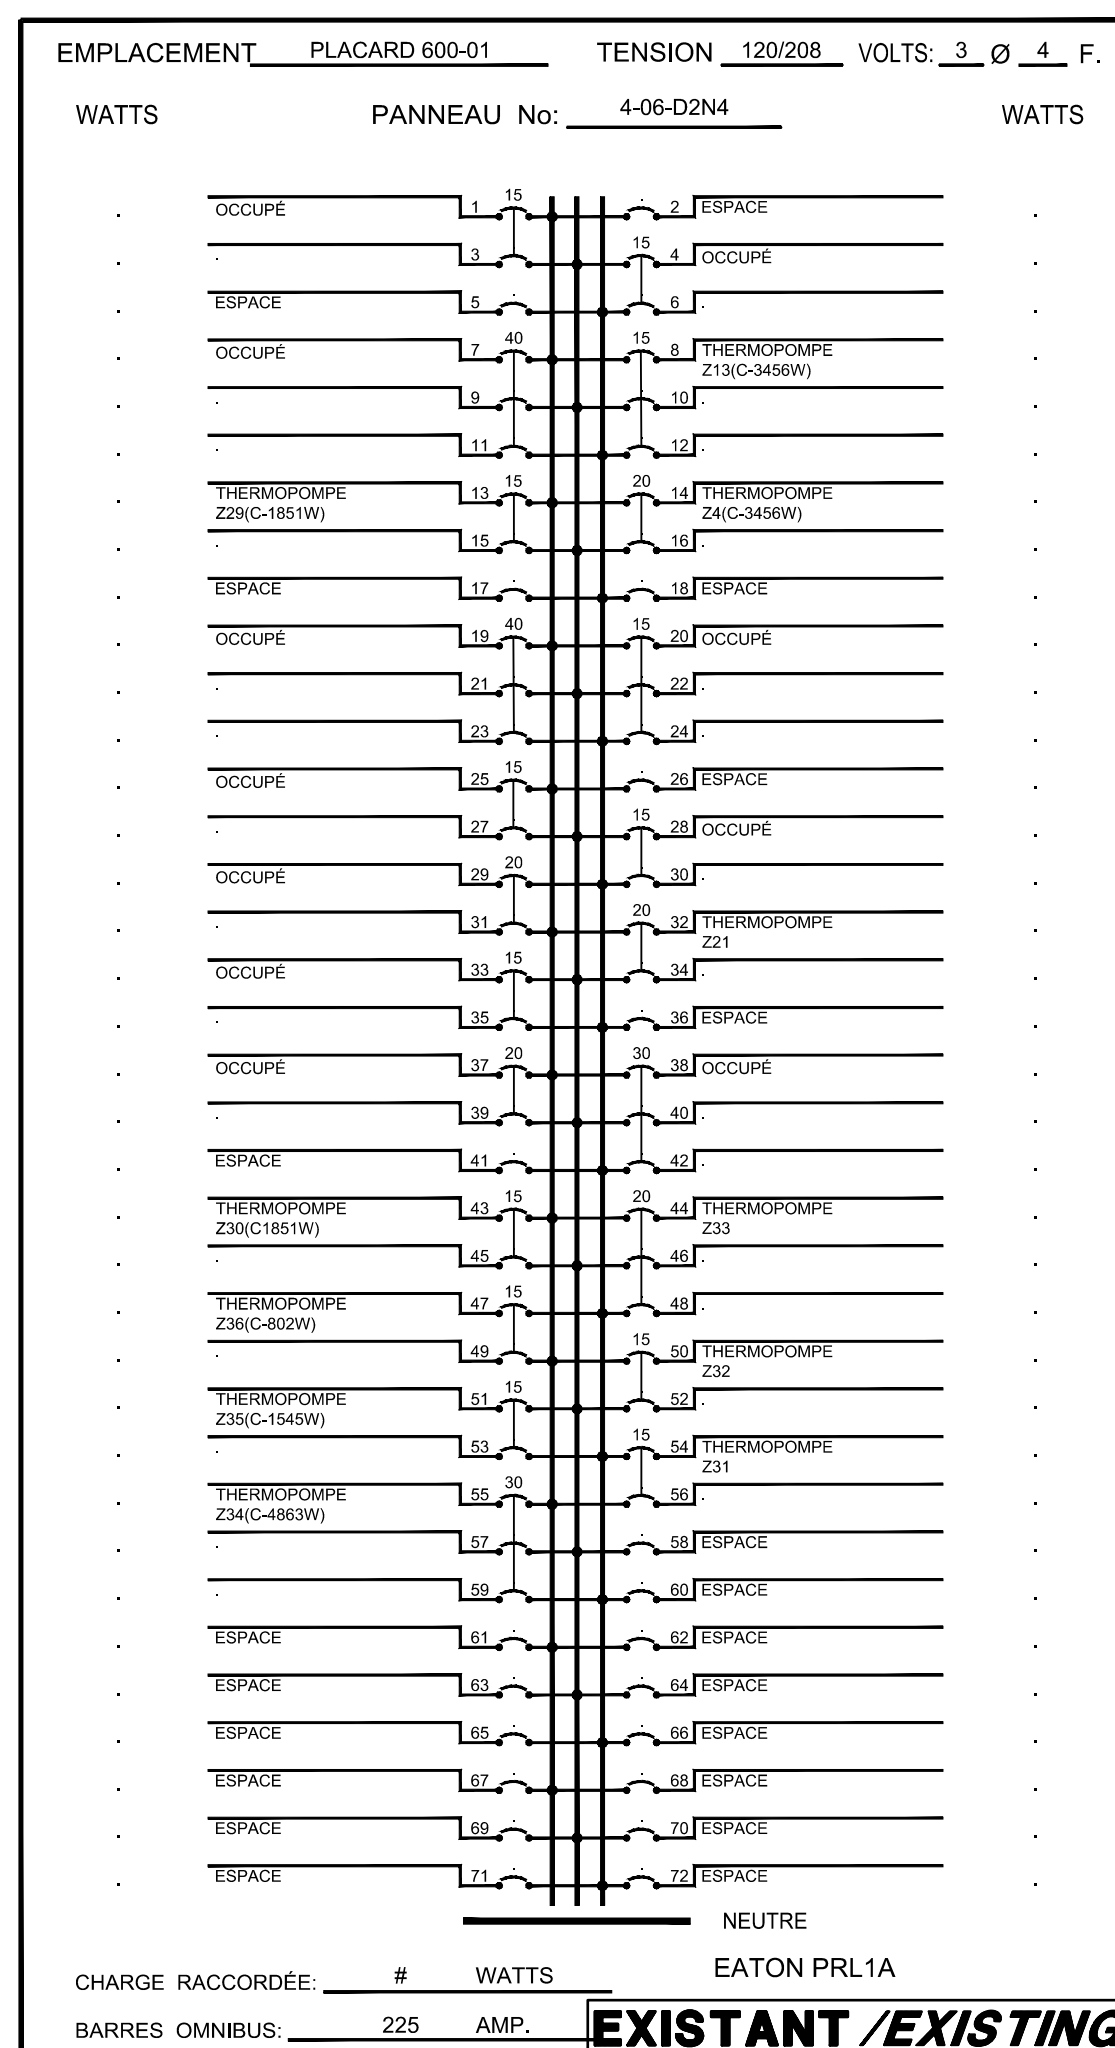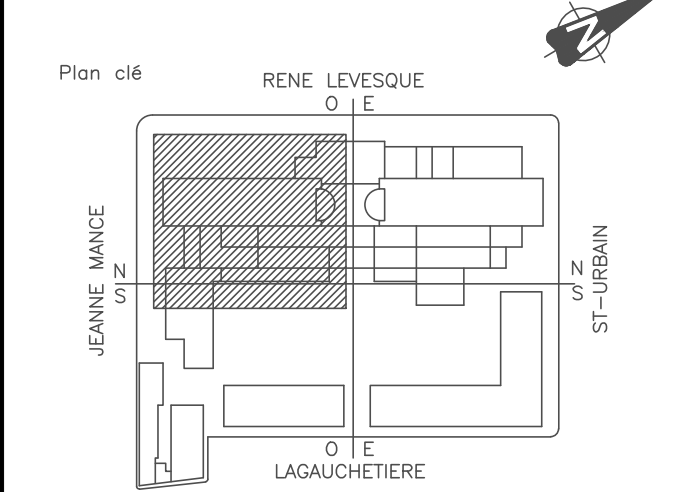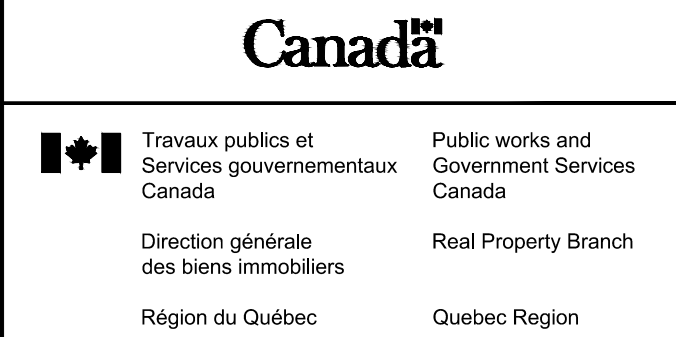

2017-01-20

[illegible]

0	EMIS - OUR SUBMISSION ISSUED FOR BID	2017-01-20
revisions revisions	description	date

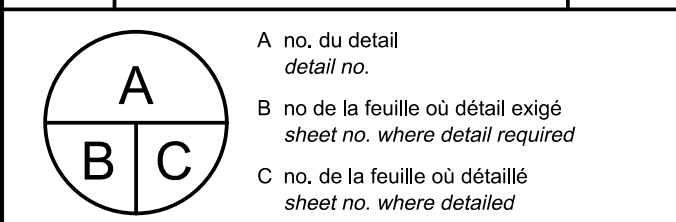

Project	Project
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX	
CANADA, RÉGION DU QUÉBEC (TPSGC)	
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT	
SERVICES CANADA, QUEBEC REGION (PWGSC)	
COMPLEXE GUY-FAVREAU	
200 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST	
MONTREAL, QUÉBEC	

CFG ARC RELOCALISATION DE L'AGENCE DU
REVENU DU CANADA, 6^e ÉTAGE TOUR OUEST
GFC CRA RELOCATION OF THE CANADA
REVENUE AGENCY, 6th FLOOR WEST TOWER

Dessin	Drawing
--------	---------




CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À
DES FINS DE CONSTRUCTION OU
D'INSTALLATION.

THIS DRAWING SHALL NOT BE USED
FOR CONSTRUCTION OR
INSTALLATION PURPOSES


LA PARTIE "EXISTANT" DE CE PLAN EST
ÉMISE POUR FINS DE RÉFÉRENCE,
ELLE CONSTITUE UN INVENTAIRE DES
INSTALLATIONS PRINCIPALES

EXISTANTES, GÉNÉRALEMENT
VÉRIFIÉES EN RAPPORT AVEC LES
MODIFICATIONS MONTRÉES SUR LA
PARTIE "MODIFIÉ" DE CE PLAN ET
DONT LES CONDITIONS RÉELLES
DOIVENT ÊTRE CONSTATÉES SUR
PLACE PAR L'ENTREPRENEUR.

THIS DRAWING'S "EXISTING" PART IS
ISSUED FOR REFERENCE PURPOSES.
IT REPRESENTS AN INVENTORY OF
THE MAIN EXISTING INSTALLATIONS,
GENERALLY VERIFIED IN
CONNECTION WITH THE
MODIFICATIONS SHOWN ON THIS
DRAWING'S "MODIFIED" PART, AND
OF WHICH THE GENUINE
CONDITIONS MUST BE OBSERVED
ON THE SITE BY THE CONTRACTOR.

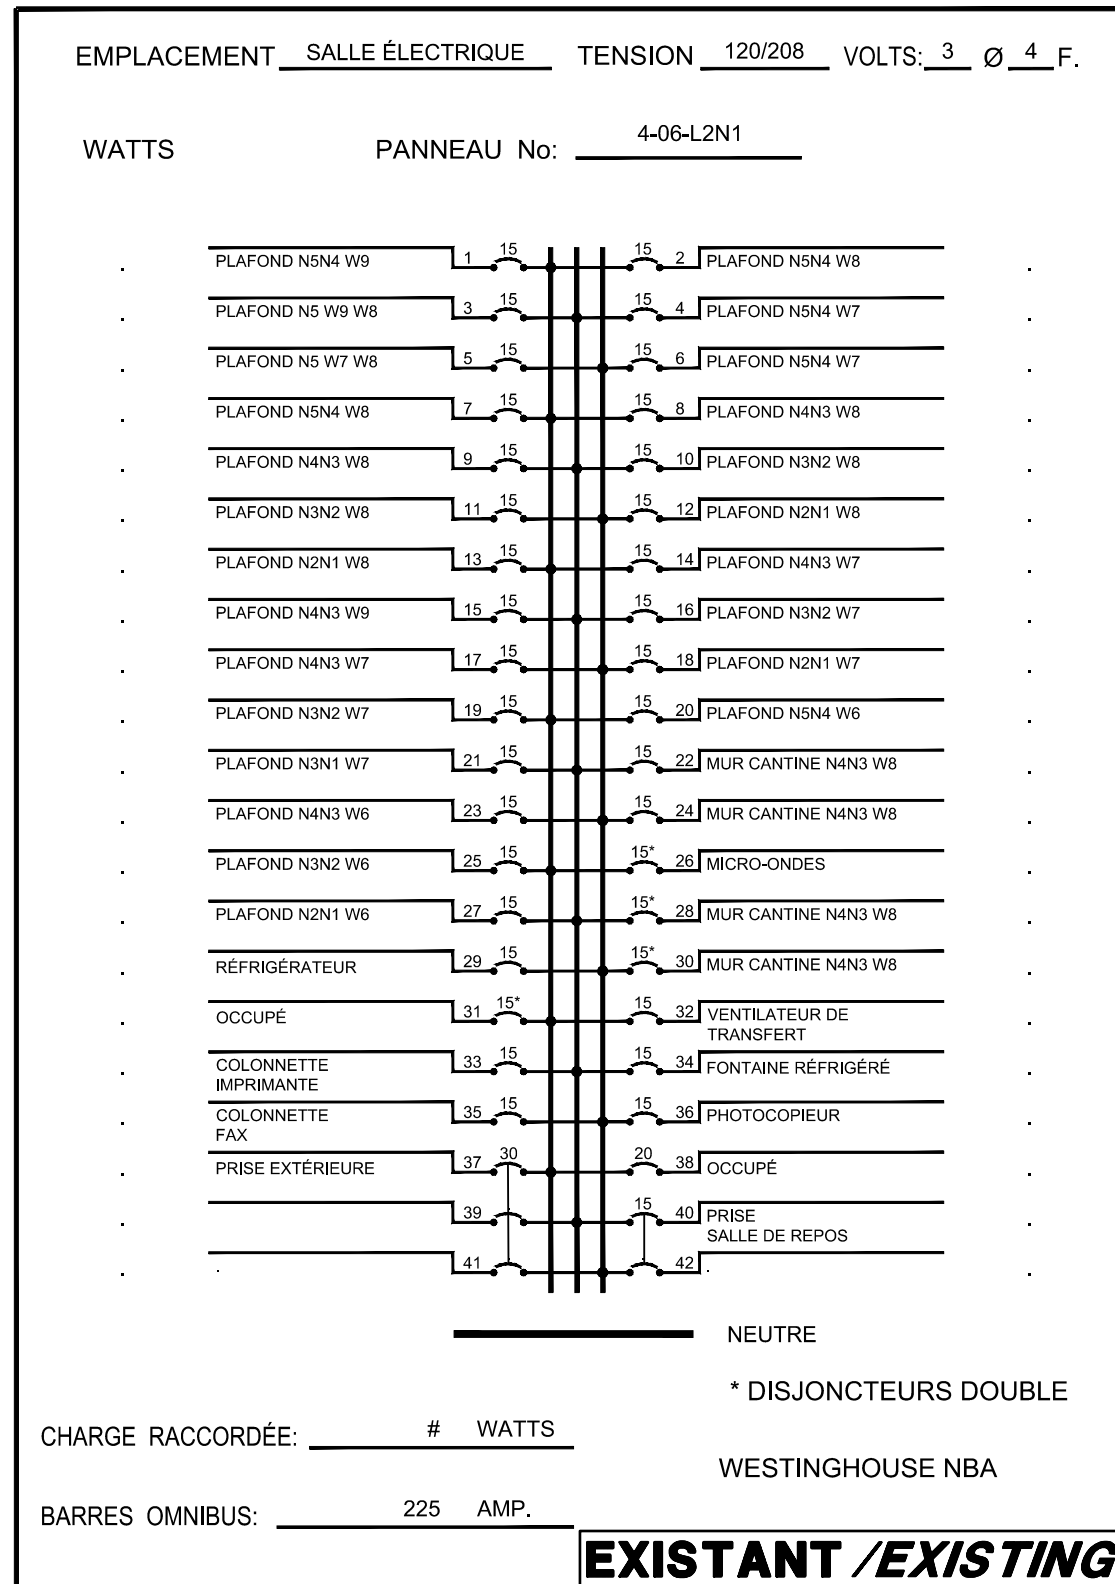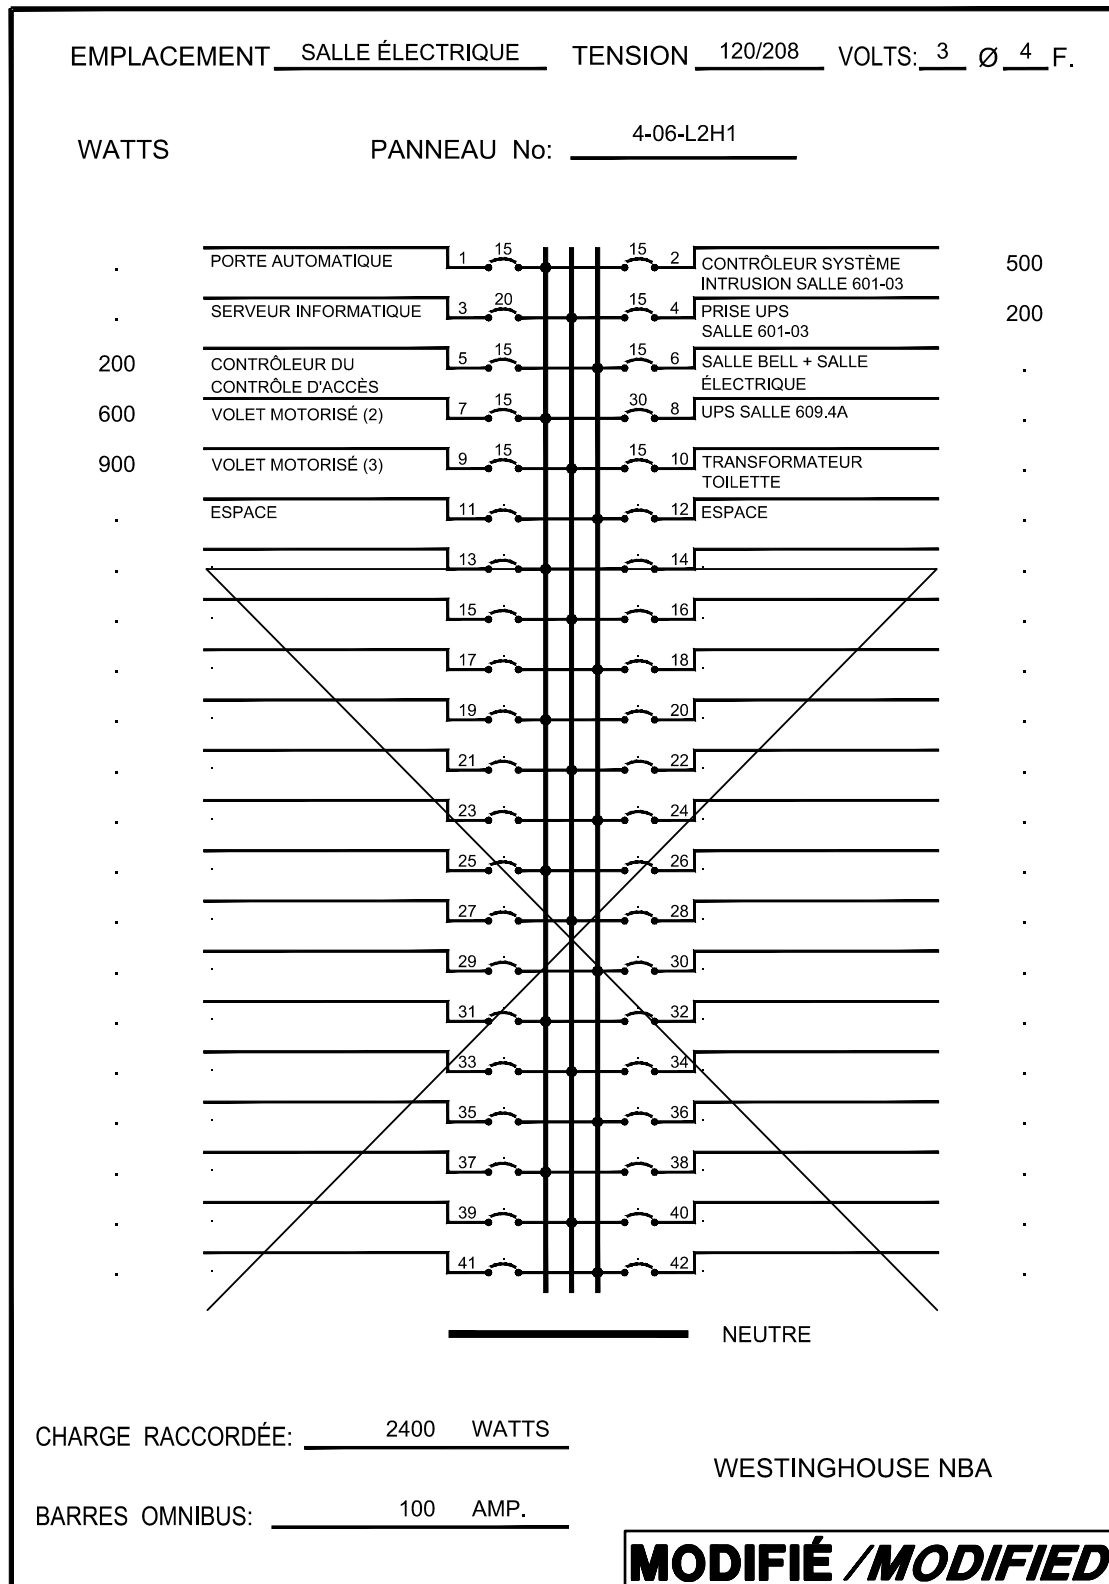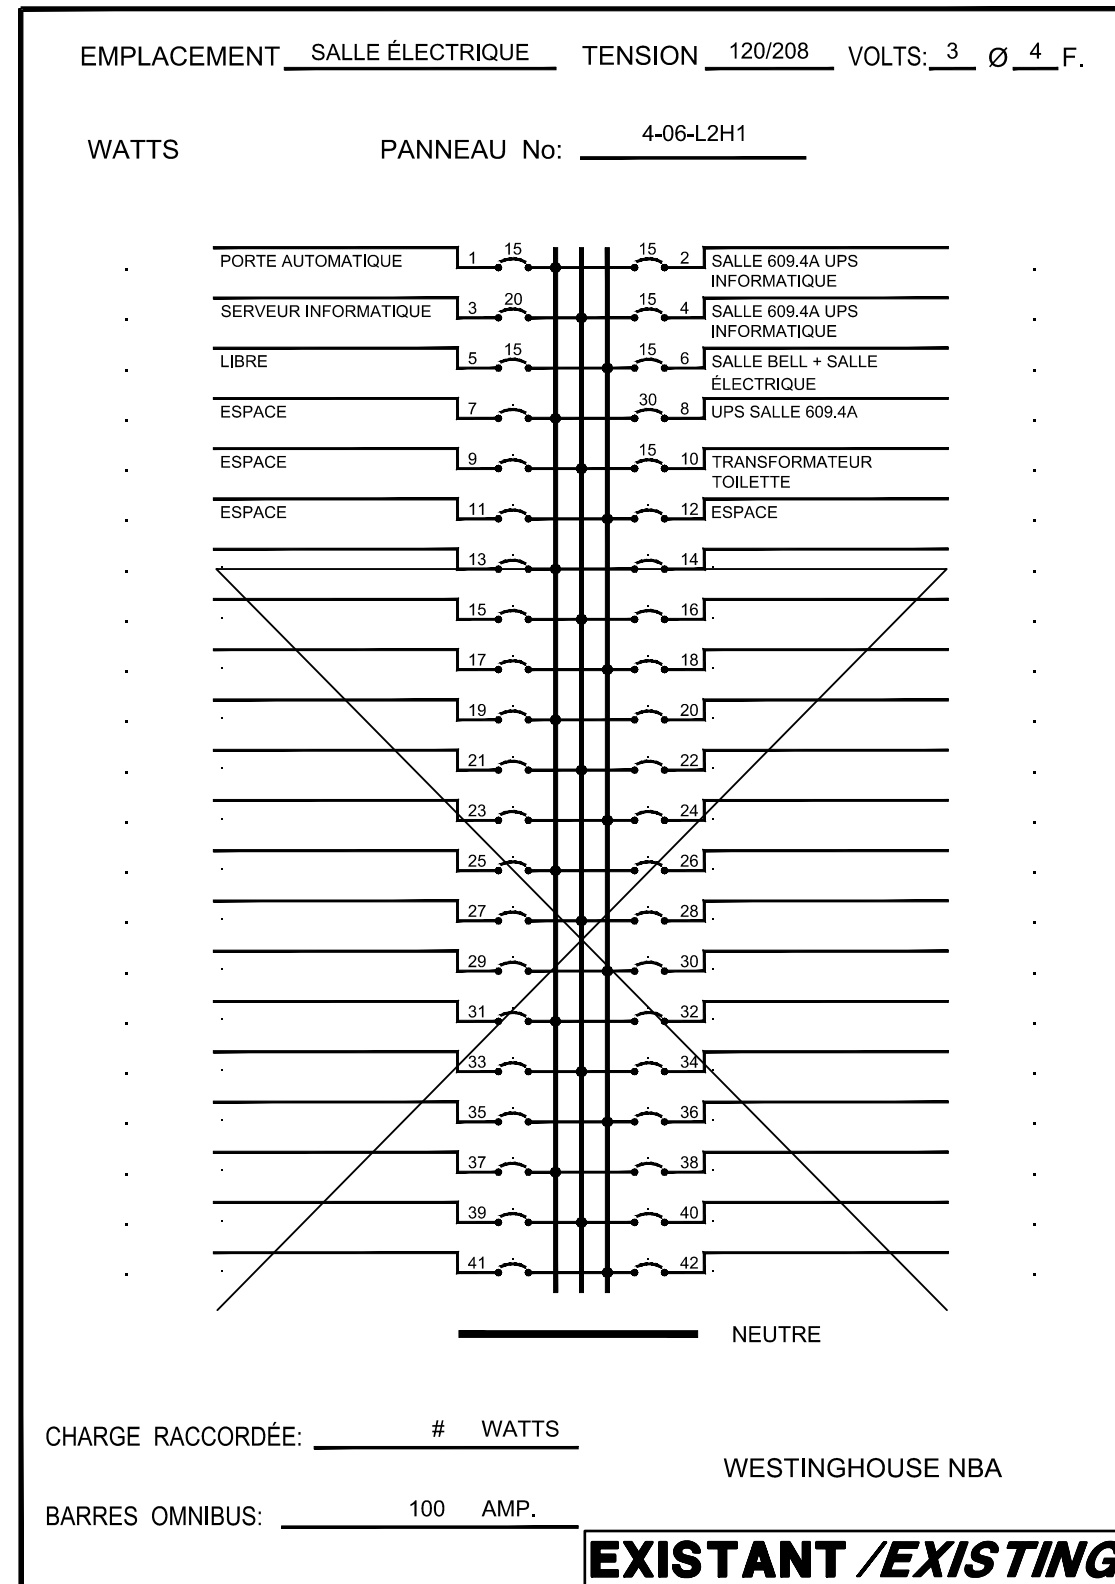

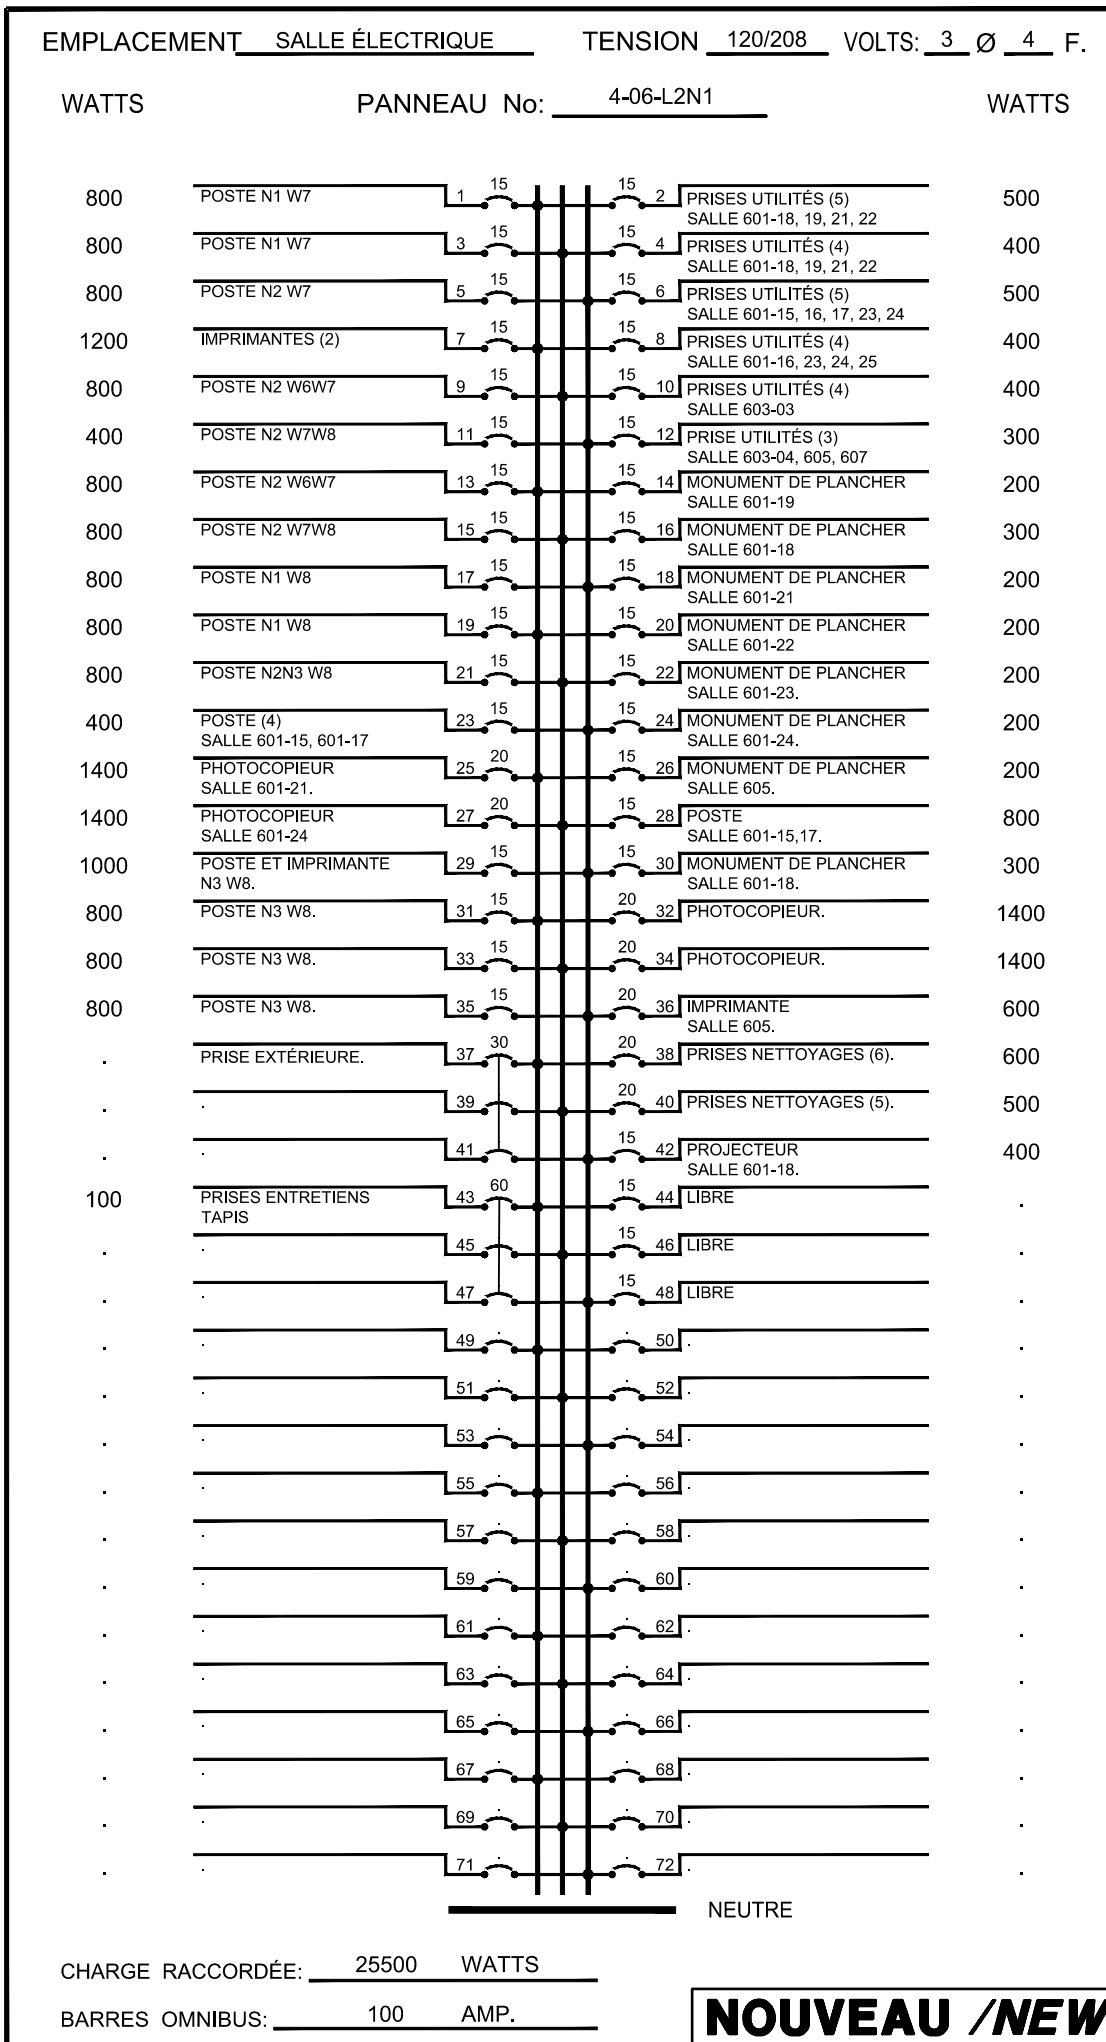

NOT



GENERAL(S) NOTE(S).

1- CE PLAN EST ÉMIS POUR INFORMATION SEULEMENT.
CÉPENDANT, LA COORDINATION DE TOUTS LES AUTRES
ÉLÉMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES DOIT ÊTRE ASSURÉE
PAR L'ENTREPRENEUR DU PROJET D'AMÉNAGEMENT.
*THIS DRAWING IS ISSUED FOR INFORMATION PURPOSE ONLY.
HOWEVER THE ENTREPRENEUR SHOULD ENSURE COORDINATION
OF ALL OTHER ELECTROMECHANICAL ITEMS.*


	
	Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
	Direction générale des biens immobiliers
	Région du Québec
	Public works and Government Services Canada
	Real Property Branch
	Quebec Region







BISSON FORTIN
et associés ARCHITECTES

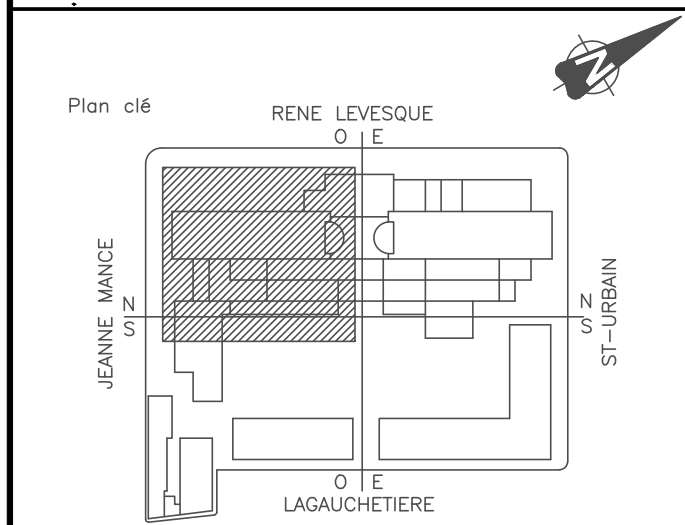2555 boul. Le Corbusier | bureau 200 | Laval (Québec) | H7N 1Z4
T 450.600.5560 F 450.600.0300

PAGEAU 
MOREL
www.pageaumorel.com
Montréal


sdk
1751, rue Richardson, bureau 2120
Montréal (Québec) H3K 1G6
Tél : 514 938-0666
Téléc : 514 938-0470
www.sdk93.com
STRUCTURES • CIVIL • CAV • STRUCTURE INDUSTRIELLE • VÉHICULES STRUCTURELS



	DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS MOTION SENSOR	AU PLAFOND AT CEILING
	BOUTON PANIQUE SANS FIL WIRELESS PANIC BUTTON	
	RÉCEPTEUR DES BOUTONS PANIQUE PANIC BUTTON RECEIVER	A COORDONNER AU CHANTIER COORDINATE ON SITE
	DÉTECTEUR DE BRIS DE VERRE GLASS BREAK DETECTOR	AU PLAFOND AT CEILING
	PHARE STROBOSCOPIQUE DE COULEUR BLEU BLUE STROBE	AU PLAFOND AT CEILING
	PHARE STROBOSCOPIQUE DE COULEUR BLANC WHITE STROBE	AU PLAFOND AT CEILING

POUR INFORMATION

		2017-01-20
révisions	description	date

revisions	description	date
	<p>A no. du détail détail no.</p> <p>B no de la feuille où détail exigé sheet no. where detail required</p> <p>C no. de la feuille où détaillé sheet no. where detailed</p>	

Project	Project
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX	
CANADA, RÉGION DU QUÉBEC (TPSGC)	
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT	
SERVICES CANADA, QUEBEC REGION (PWGSC)	
COMPLEXE GUY-FAVREAU	
200 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST	
MONTREAL, QUEBEC	
CFG ARC RELOCALISATION DE L'AGENCE DU	
REVENU DU CANADA, 6 ^e ÉTAGE TOUT OUEST	
GFC CRA RELOCATION OF THE CANADA	
REVENUE AGENCY, 6th FLOOR WEST TOWER	

Dessin	Drawing
--------	---------

ÉLECTRICITÉ

ELECTRICAL

ALARME INTRUSION

6IÈME ÉTAGE

INTRUSION ALARM

INTRUSION ALARM
6TH FLOOR

1

1

Porteur de projets		Projet
	Projet ou	No du projet

8221.001	2337-01:
----------	----------

PWGSC	Client
-------	--------

Proj	File name	No de cl
001-E11-SS-PLN	R00.dwg	

ou dessin	Drawing or plan no.	No de la
-----------	---------------------	----------

221_001-E11_SS-PLN	E1
--------------------	----

	Sheet no.
--	-----------