


- DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN**
1. TYPICAL: PROVIDE NEW 305mm x 100mm BASKET TYPE CABLE TRAY AS INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES. PROVIDE GROUND WIRE IN TRAY.
TITRE: FOURNI UN NOUVEAU CHEMIN DE CÂBLE DE 305mm x 100mm DE TYPE PANIER TEL QU'INDIQUE COMPLET AVEC TOUS LES ACCESSOIRES ET MATERIEL REQUIS. FOURNI UN FIL DE MISE-À-LA TERRE DANS LE PANIER.
2. TYPICAL: PROVIDE ONE (1) 27mm CONDUIT SLEEVE AS INDICATED INTO EACH ROOM. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE.
TITRE: FOURNI UN (1) MANCHON DE 27mm TEL QU'INDIQUE DANS CHAQUE SALLE. COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER.
3. TYPICAL: PROVIDE NEW 305mm x 100mm BASKET TYPE CABLE TRAY AS INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES. CABLE TRAY SHALL BE INSTALLED AT 90° ABOVE FINISHED FLOOR. PROVIDE GROUND WIRE IN TRAY.
TITRE: FOURNI UN NOUVEAU CHEMIN DE CÂBLE DE 305mm x 100mm DE TYPE PANIER TEL QU'INDIQUE COMPLET AVEC TOUS LES ACCESSOIRES ET MATERIEL REQUIS. INSTALLER LE CHEMIN DE CÂBLE À 90° AU-DESSUS DU PLANCHER FINI. FOURNI UN FIL DE MISE-À-LA TERRE DANS LE PANIER.
4. TYPICAL: PROVIDE NEW DEDICATED RECEPTACLE, TYPE AS INDICATED. RECEPTACLES TO BE MOUNTED ON THE SIDE OF THE CABLE TRAY. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE WITH REPRESENTATIVE REPRESENTING.
TITRE: FOURNI DE NOUVELLES PRISES ÉLECTRIQUES DÉDIÉES, TYPE TEL QU'INDIQUE. INSTALLER LES PRISES SUR LE CÔTÉ DU CHEMIN DE CÂBLE. COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.
5. TYPICAL: PROVIDE FIRE STOP AT ALL CABLE TRAY AND CONDUIT PENETRATIONS.
TITRE: FOURNI UNE TRAVERSE DE RECOURÈPPEMENT À TOUTES LES PÉNÉTRATIONS DU CHEMIN DE CÂBLE ET CONDUITS.

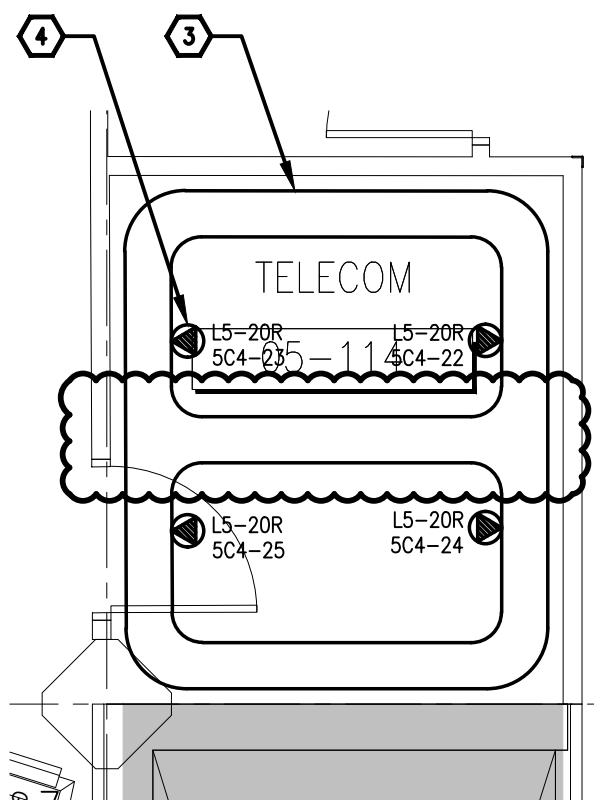

**NORTH TELECOM ROOM DETAIL
DÉTAIL DE LA SALLE DE TÉLÉCOM NORD**

Public Works and Government Services Canada

Travaux publics et services gouvernementaux Canada

73 Breezehill Avenue North
Ottawa, ON K1Y 2H6
tel: 613.232.4499
fax: 613.232.4187
www.4te.co

**Goodkey Weedmark
Consulting Engineers**

GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED

1688 Woodward Dr. 613 222-5111 Voice
Ottawa, Ontario 613 727-5115 Fax
Canada K2C 3B8 www.gweil.com Web
GWL Project: 2016-313

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental Representative of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le Représentant du Ministère de toute divergence.

revisions	description	date
04	ISSUED FOR TENDER-REVISION/DRAWING DE SOUMISSION - RÉVISION	2017/06/20
03	ISSUED FOR TENDER / DOCUMENT DE SOUMISSION	2017/05/19
02	ISSUED FOR BEE REVIEW	2017/03/20
01	ISSUED FOR BEE REVIEW	2017/02/10

A

C

A

B

C

project

PLACE DU CENTRE
WP. 2.0 SWING SPACE
FIT-UP
MT. 2.0 AMÉNAGEMENT
DE LOCAUX
TRANSITOIRES
200 PROMENADE DU PORTAGE, GATINEAU, QC

drawing

5TH FLOOR NORTH
ABOVE CEILING
TELECOMMUNICATION
NEW WORK
5ÈME ÉTAGE NORD
TRAVAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATION
AU-DESSUS DU PLAFOND
NOUVEAUX TRAVAUX

Designed By

A. GIRARD

Date

JULY 2016

Drawn By

E. DROUIN

Date

JULY 2016

Reviewed By

R. BOIVIN

Date

JULY 2016

Approved By

Date

Tender

MICHELLE DES BECQUETS

Project Manager

Administrateur de projets

Project no.

No. du projet

Drawing no.

No. du dessin

Conçu par

A. GIRARD

(yyyy/mm/dd)

Dessiné par

E. DROUIN

(yyyy/mm/dd)

Examiné par

R. BOIVIN

(yyyy/mm/dd)

Approuvé par

(yyyy/mm/dd)

Submission

R.077222

E2.14/R1