


NEW  
PANEL  
NOUVEAU  
TABLEAU

5B-1


VOLTAGE/TENSION 347/600V  
PHASE 3ø  
WIRE/FILS 4W/4 FLS  
RATING AMPS/AMPÉRAGE 225A  
TRIM/MOULURE SURFACE/EN SURFACE

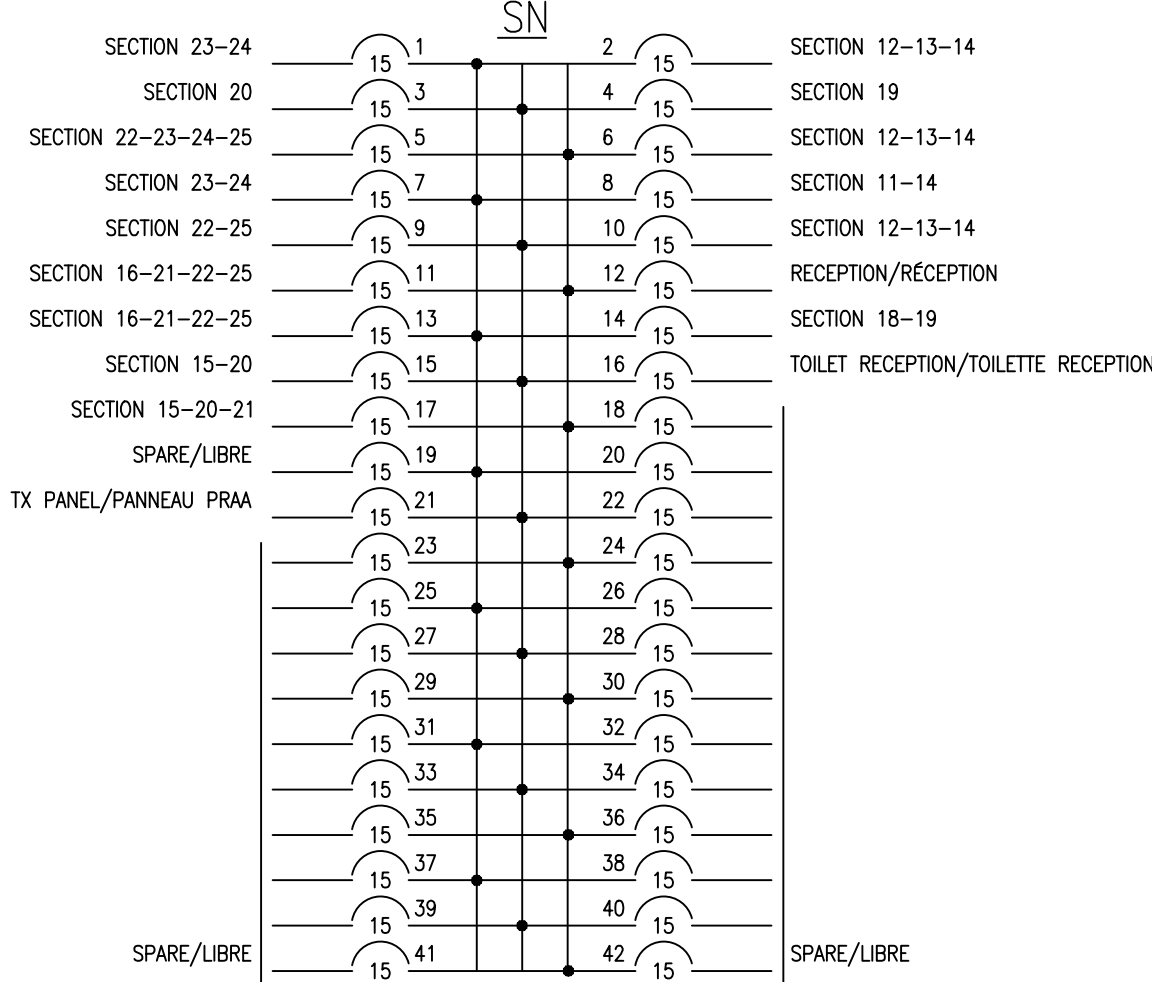

NEW  
PANEL  
NOUVEAU  
TABLEAU

5B-2


VOLTAGE/TENSION 120/208V  
PHASE 3ø  
WIRE/FILS 4W/4 FLS  
RATING AMPS/AMPÉRAGE 225A  
TRIM/MOULURE SURFACE/EN SURFACE

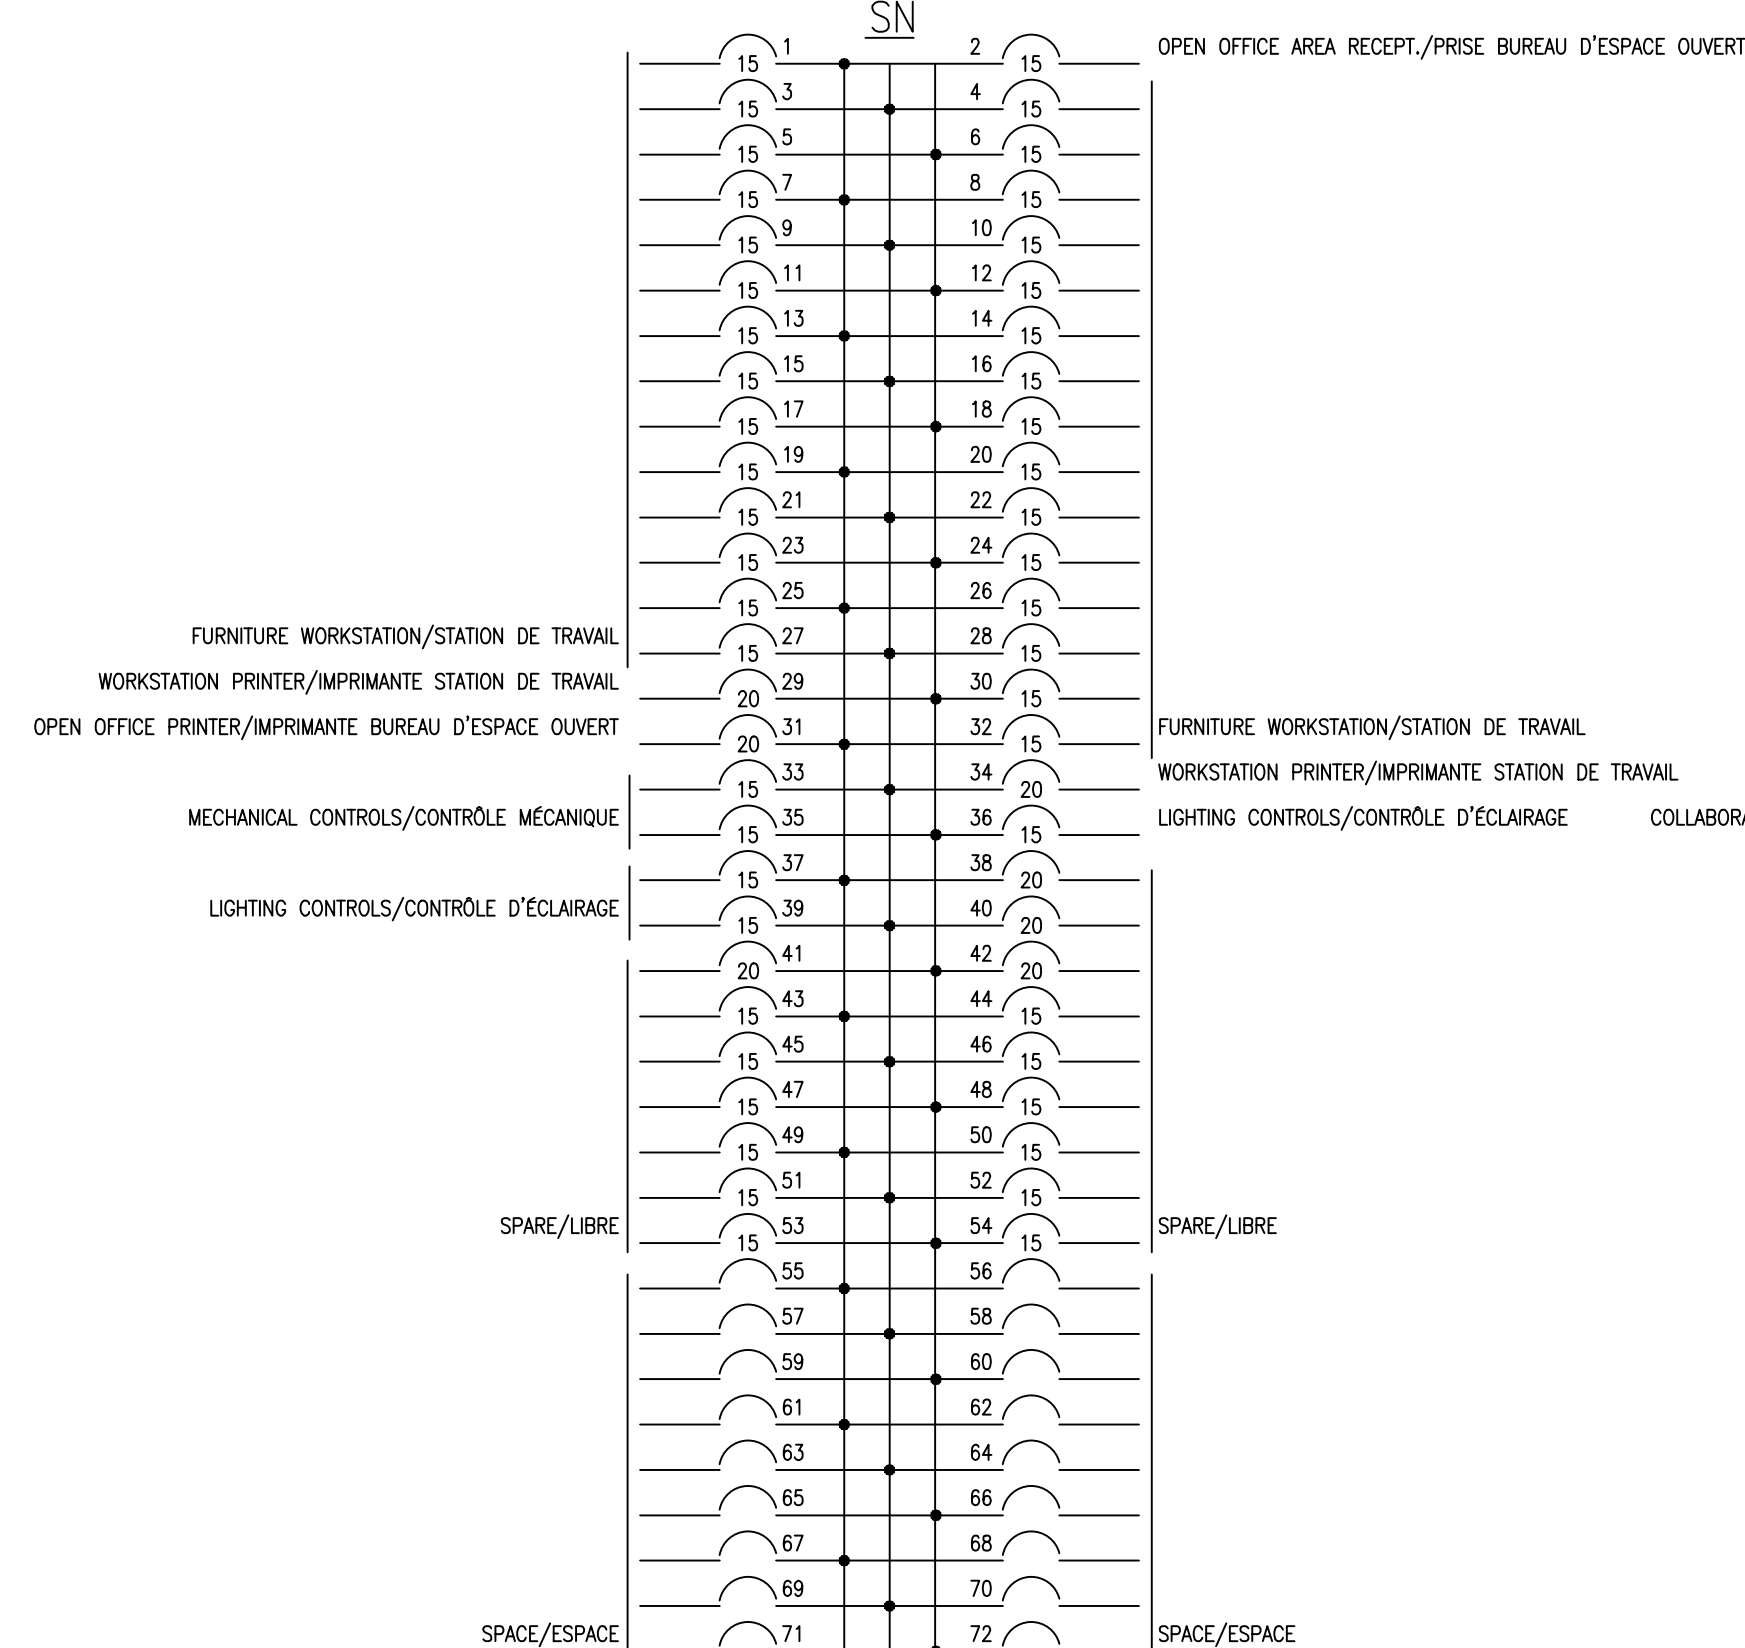

NEW  
PANEL  
NOUVEAU  
TABLEAU

5B-3

VOLTAGE/TENSION 120/208V  
PHASE 3ø  
WIRE/FILS 4W/4 FLS  
RATING AMPS/AMPÉRAGE 225A  
TRIM/MOULURE SURFACE/EN SURFACE

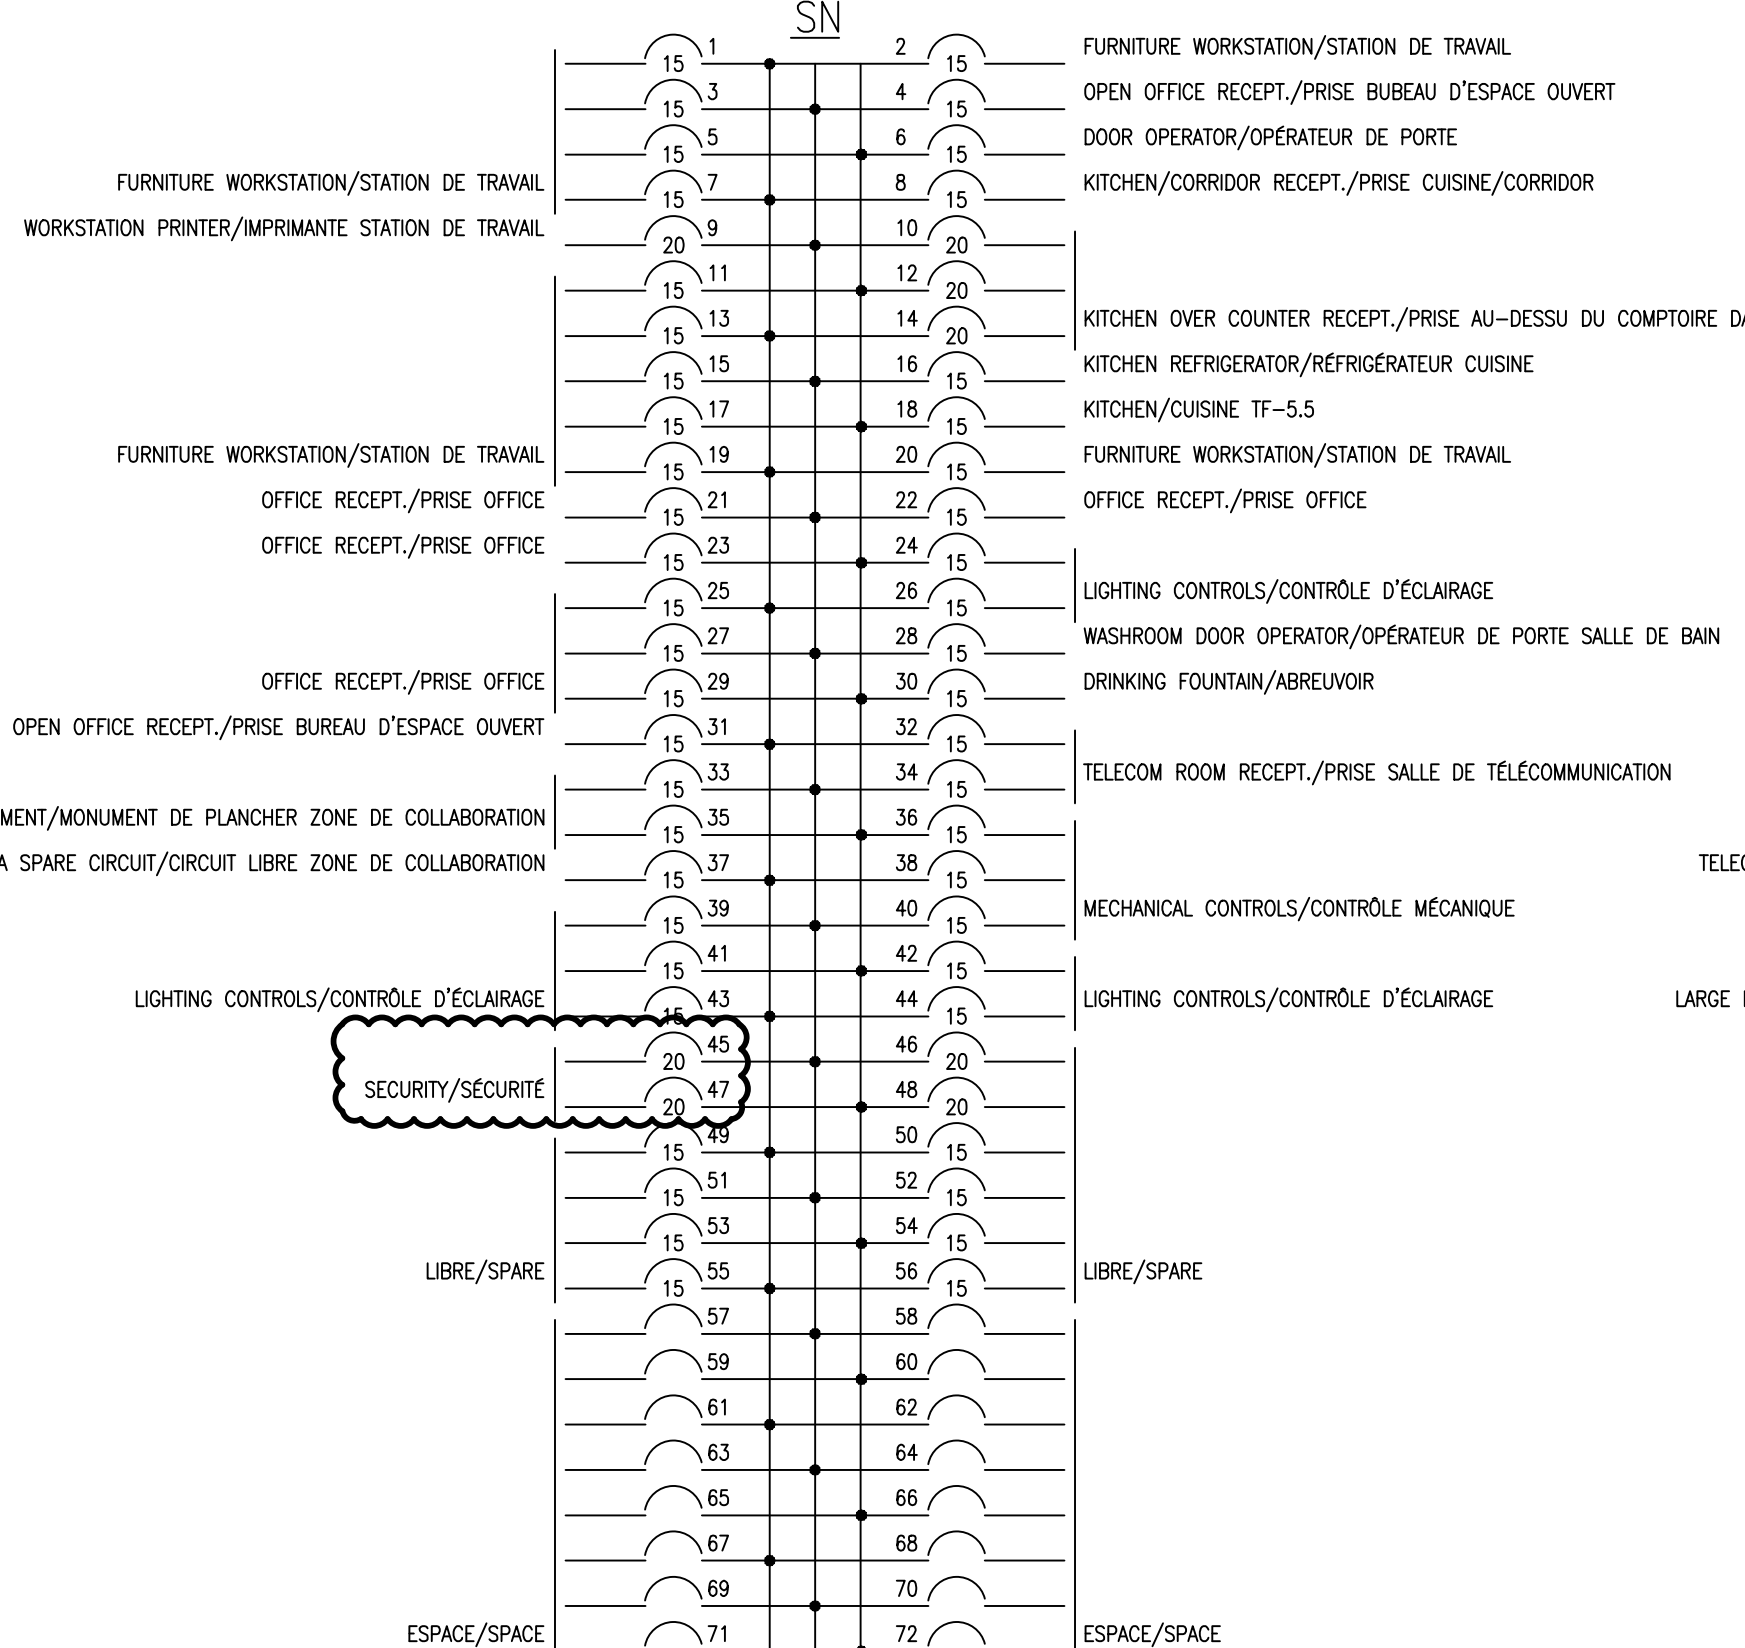

NEW  
PANEL  
NOUVEAU  
TABLEAU

5B-4


VOLTAGE/TENSION 120/208V  
PHASE 3ø  
WIRE/FILS 4W/4 FLS  
RATING AMPS/AMPÉRAGE 225A  
TRIM/MOULURE SURFACE/EN SURFACE



NEW  
PANEL  
NOUVEAU  
TABLEAU

MER


VOLTAGE/TENSION 120/208V  
PHASE 3ø  
WIRE/FILS 4W/4 FLS  
RATING AMPS/AMPÉRAGE 225A  
TRIM/MOULURE SURFACE/EN SURFACE

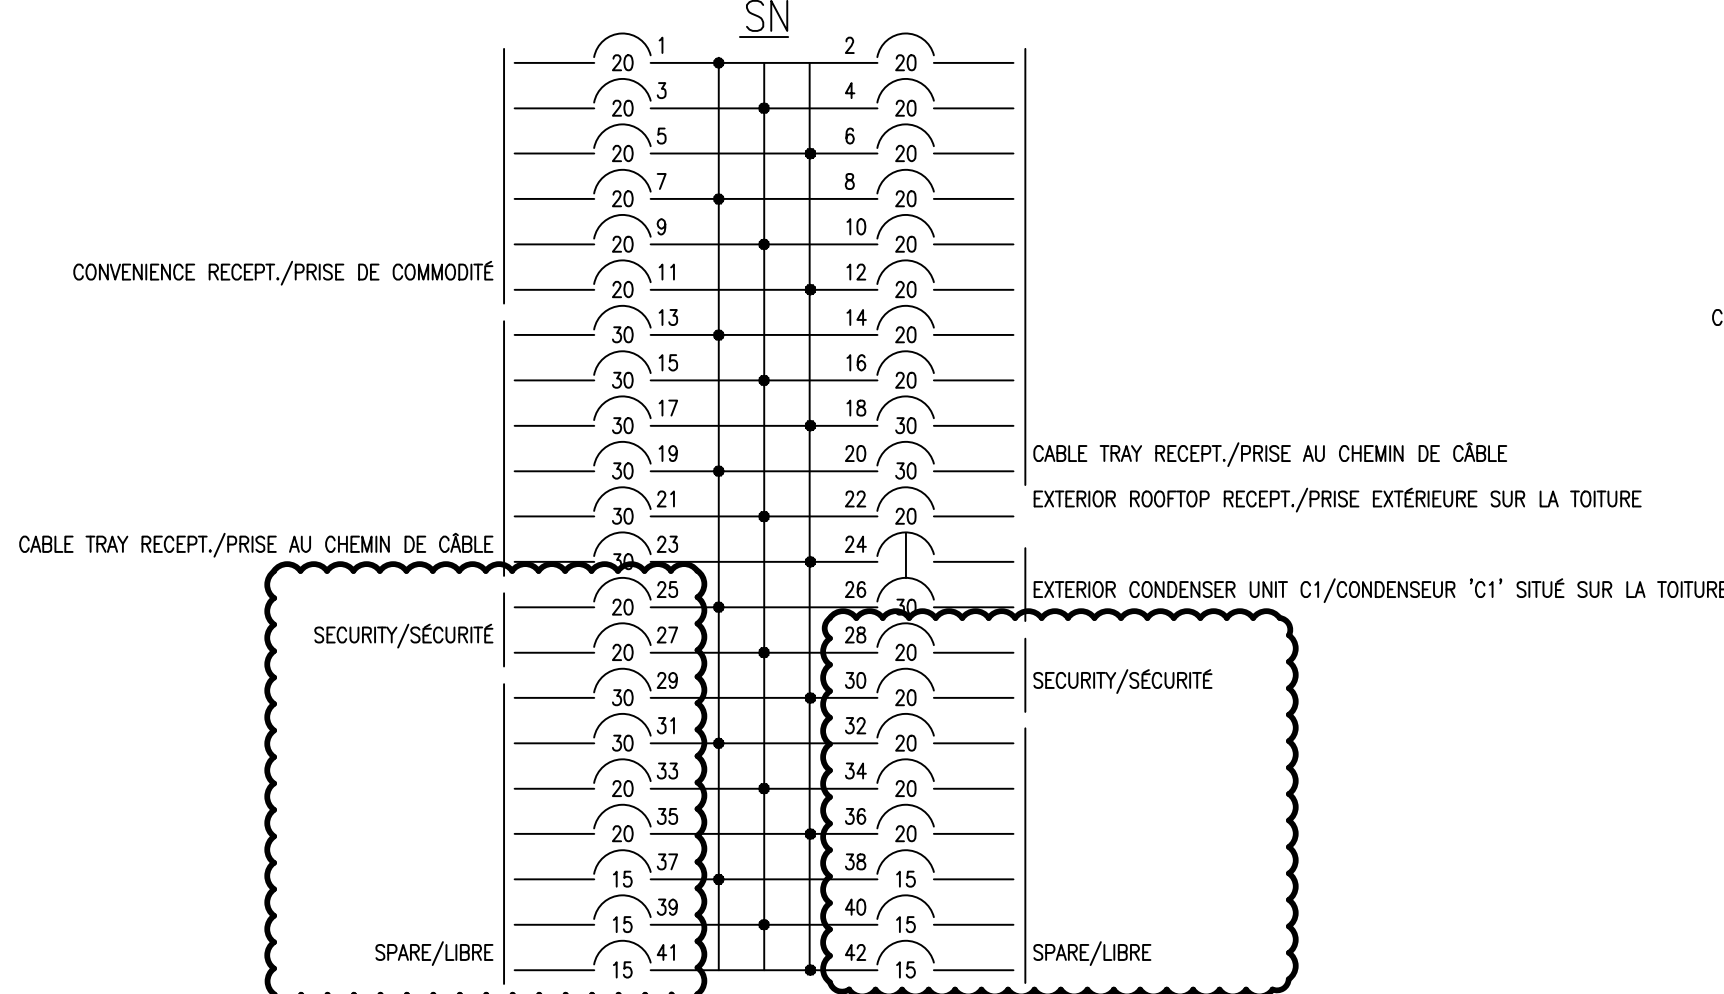

NEW  
PANEL  
NOUVEAU  
TABLEAU

5C-1


VOLTAGE/TENSION 347/600V  
PHASE 3ø  
WIRE/FILS 4W/4 FLS  
RATING AMPS/AMPÉRAGE 225A  
TRIM/MOULURE SURFACE/EN SURFACE

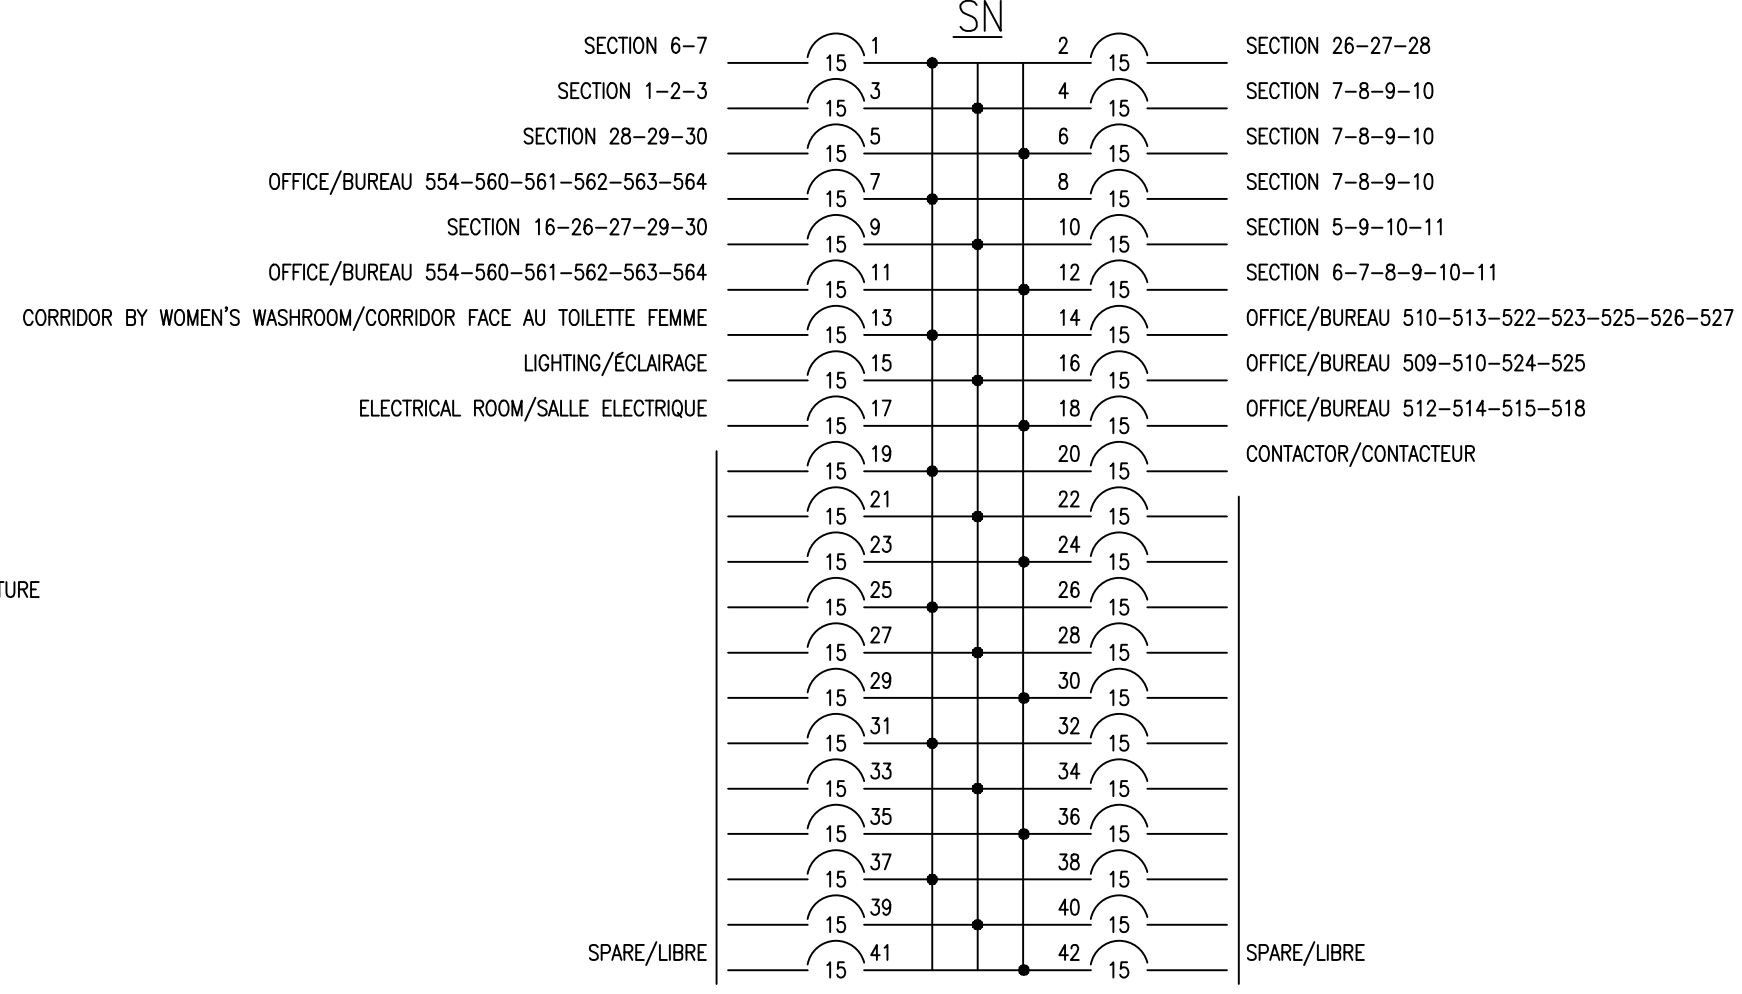

NEW  
PANEL  
NOUVEAU  
TABLEAU

5C-2


VOLTAGE/TENSION 120/208V  
PHASE 3ø  
WIRE/FILS 4W/4 FLS  
RATING AMPS/AMPÉRAGE 225A  
TRIM/MOULURE SURFACE/EN SURFACE

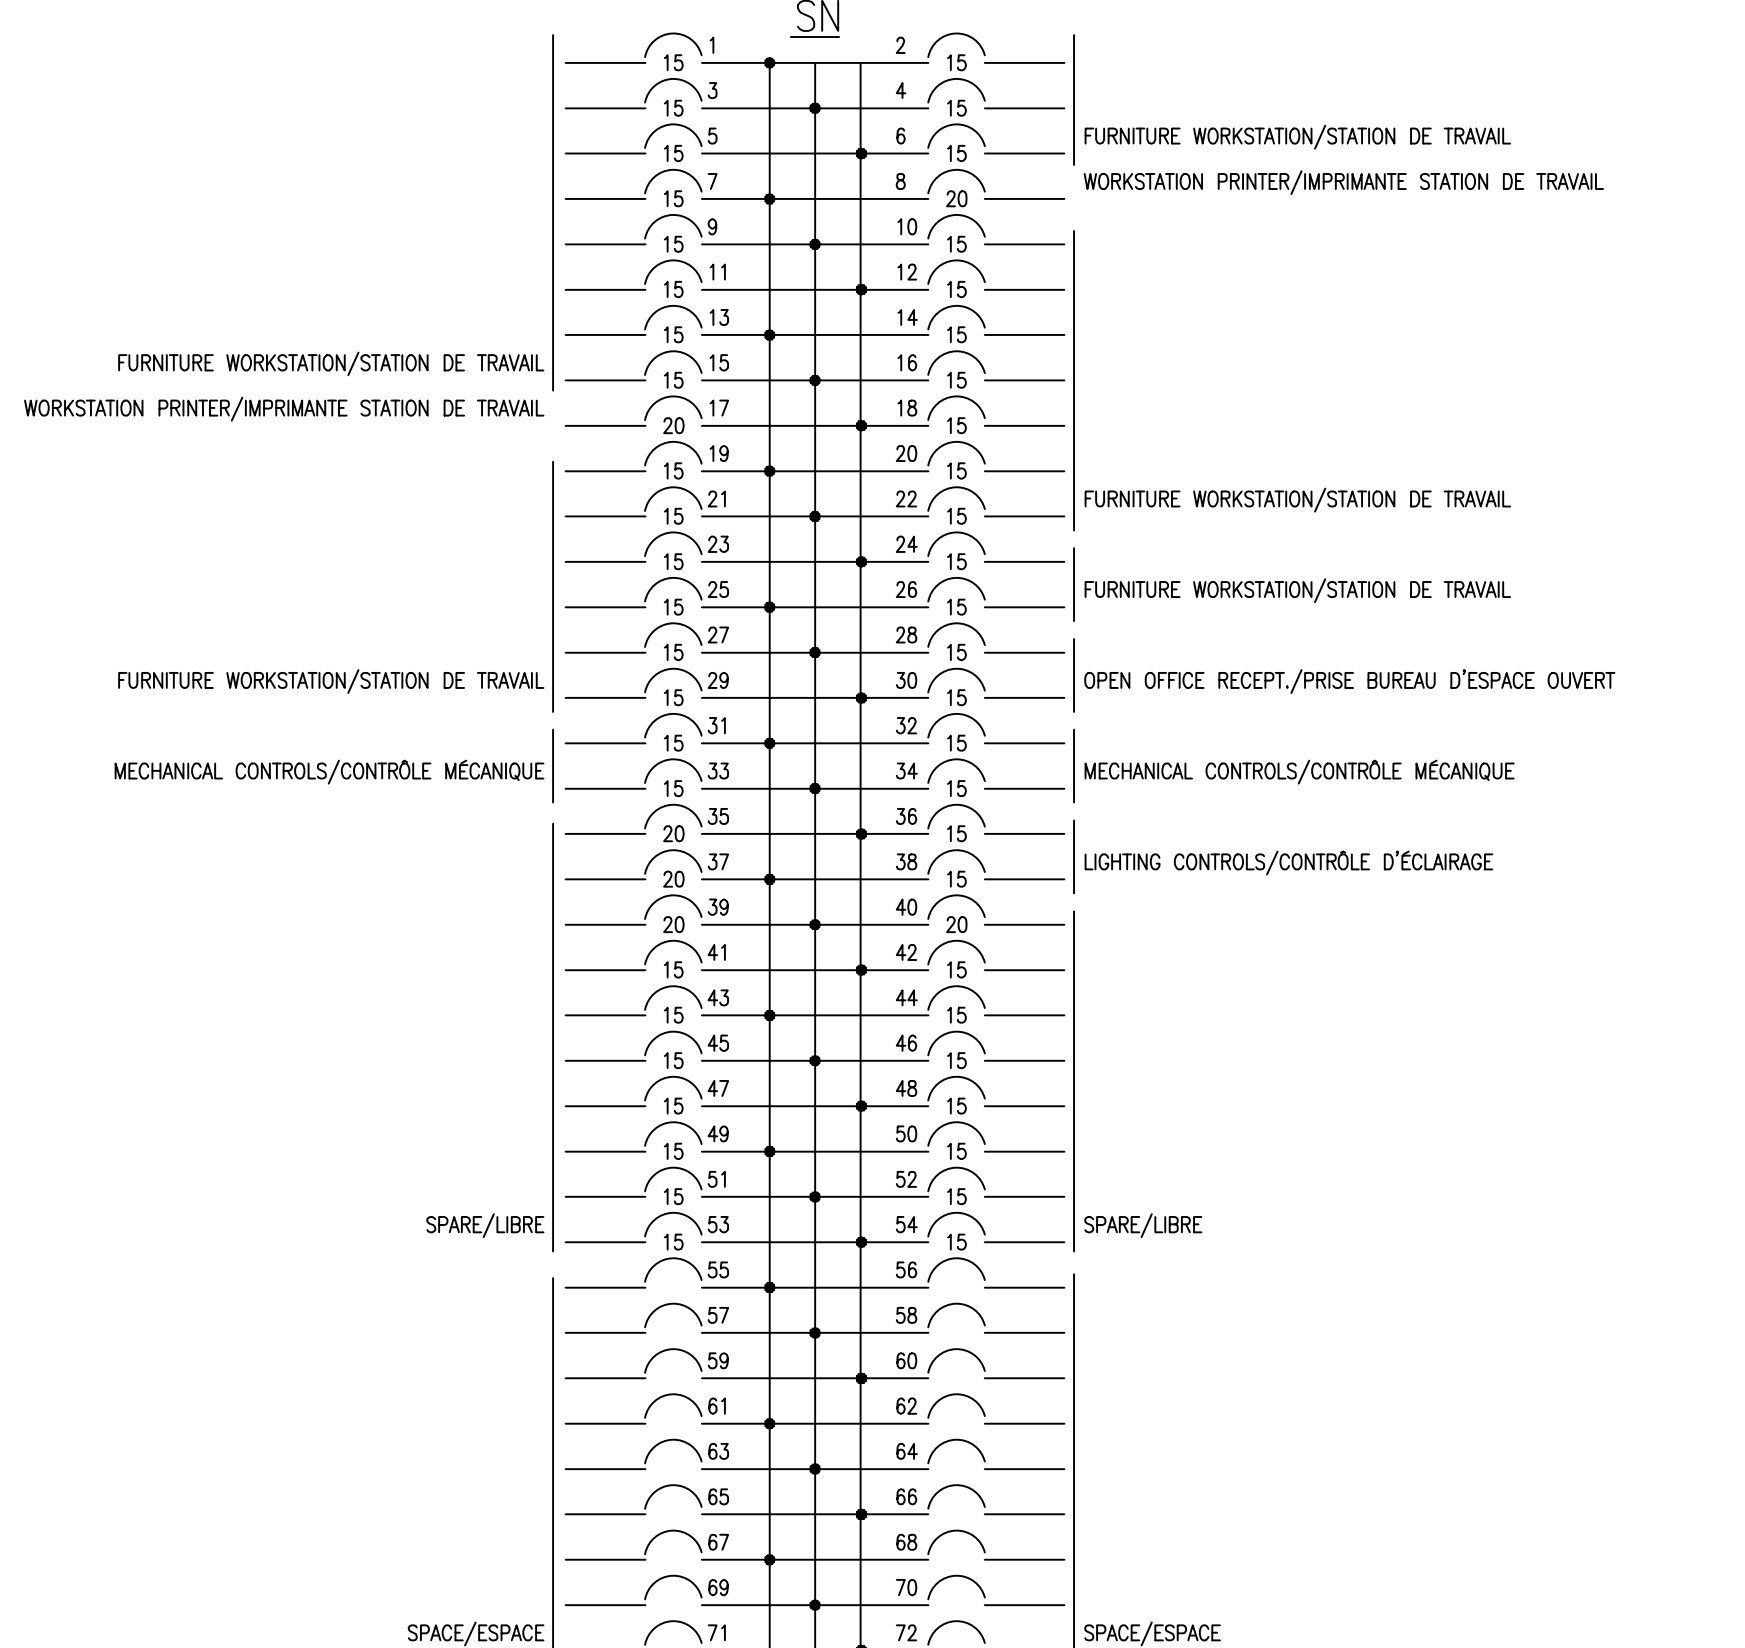

NEW  
PANEL  
NOUVEAU  
TABLEAU

5C-3


VOLTAGE/TENSION 120/208V  
PHASE 3ø  
WIRE/FILS 4W/4 FLS  
RATING AMPS/AMPÉRAGE 225A  
TRIM/MOULURE SURFACE/EN SURFACE

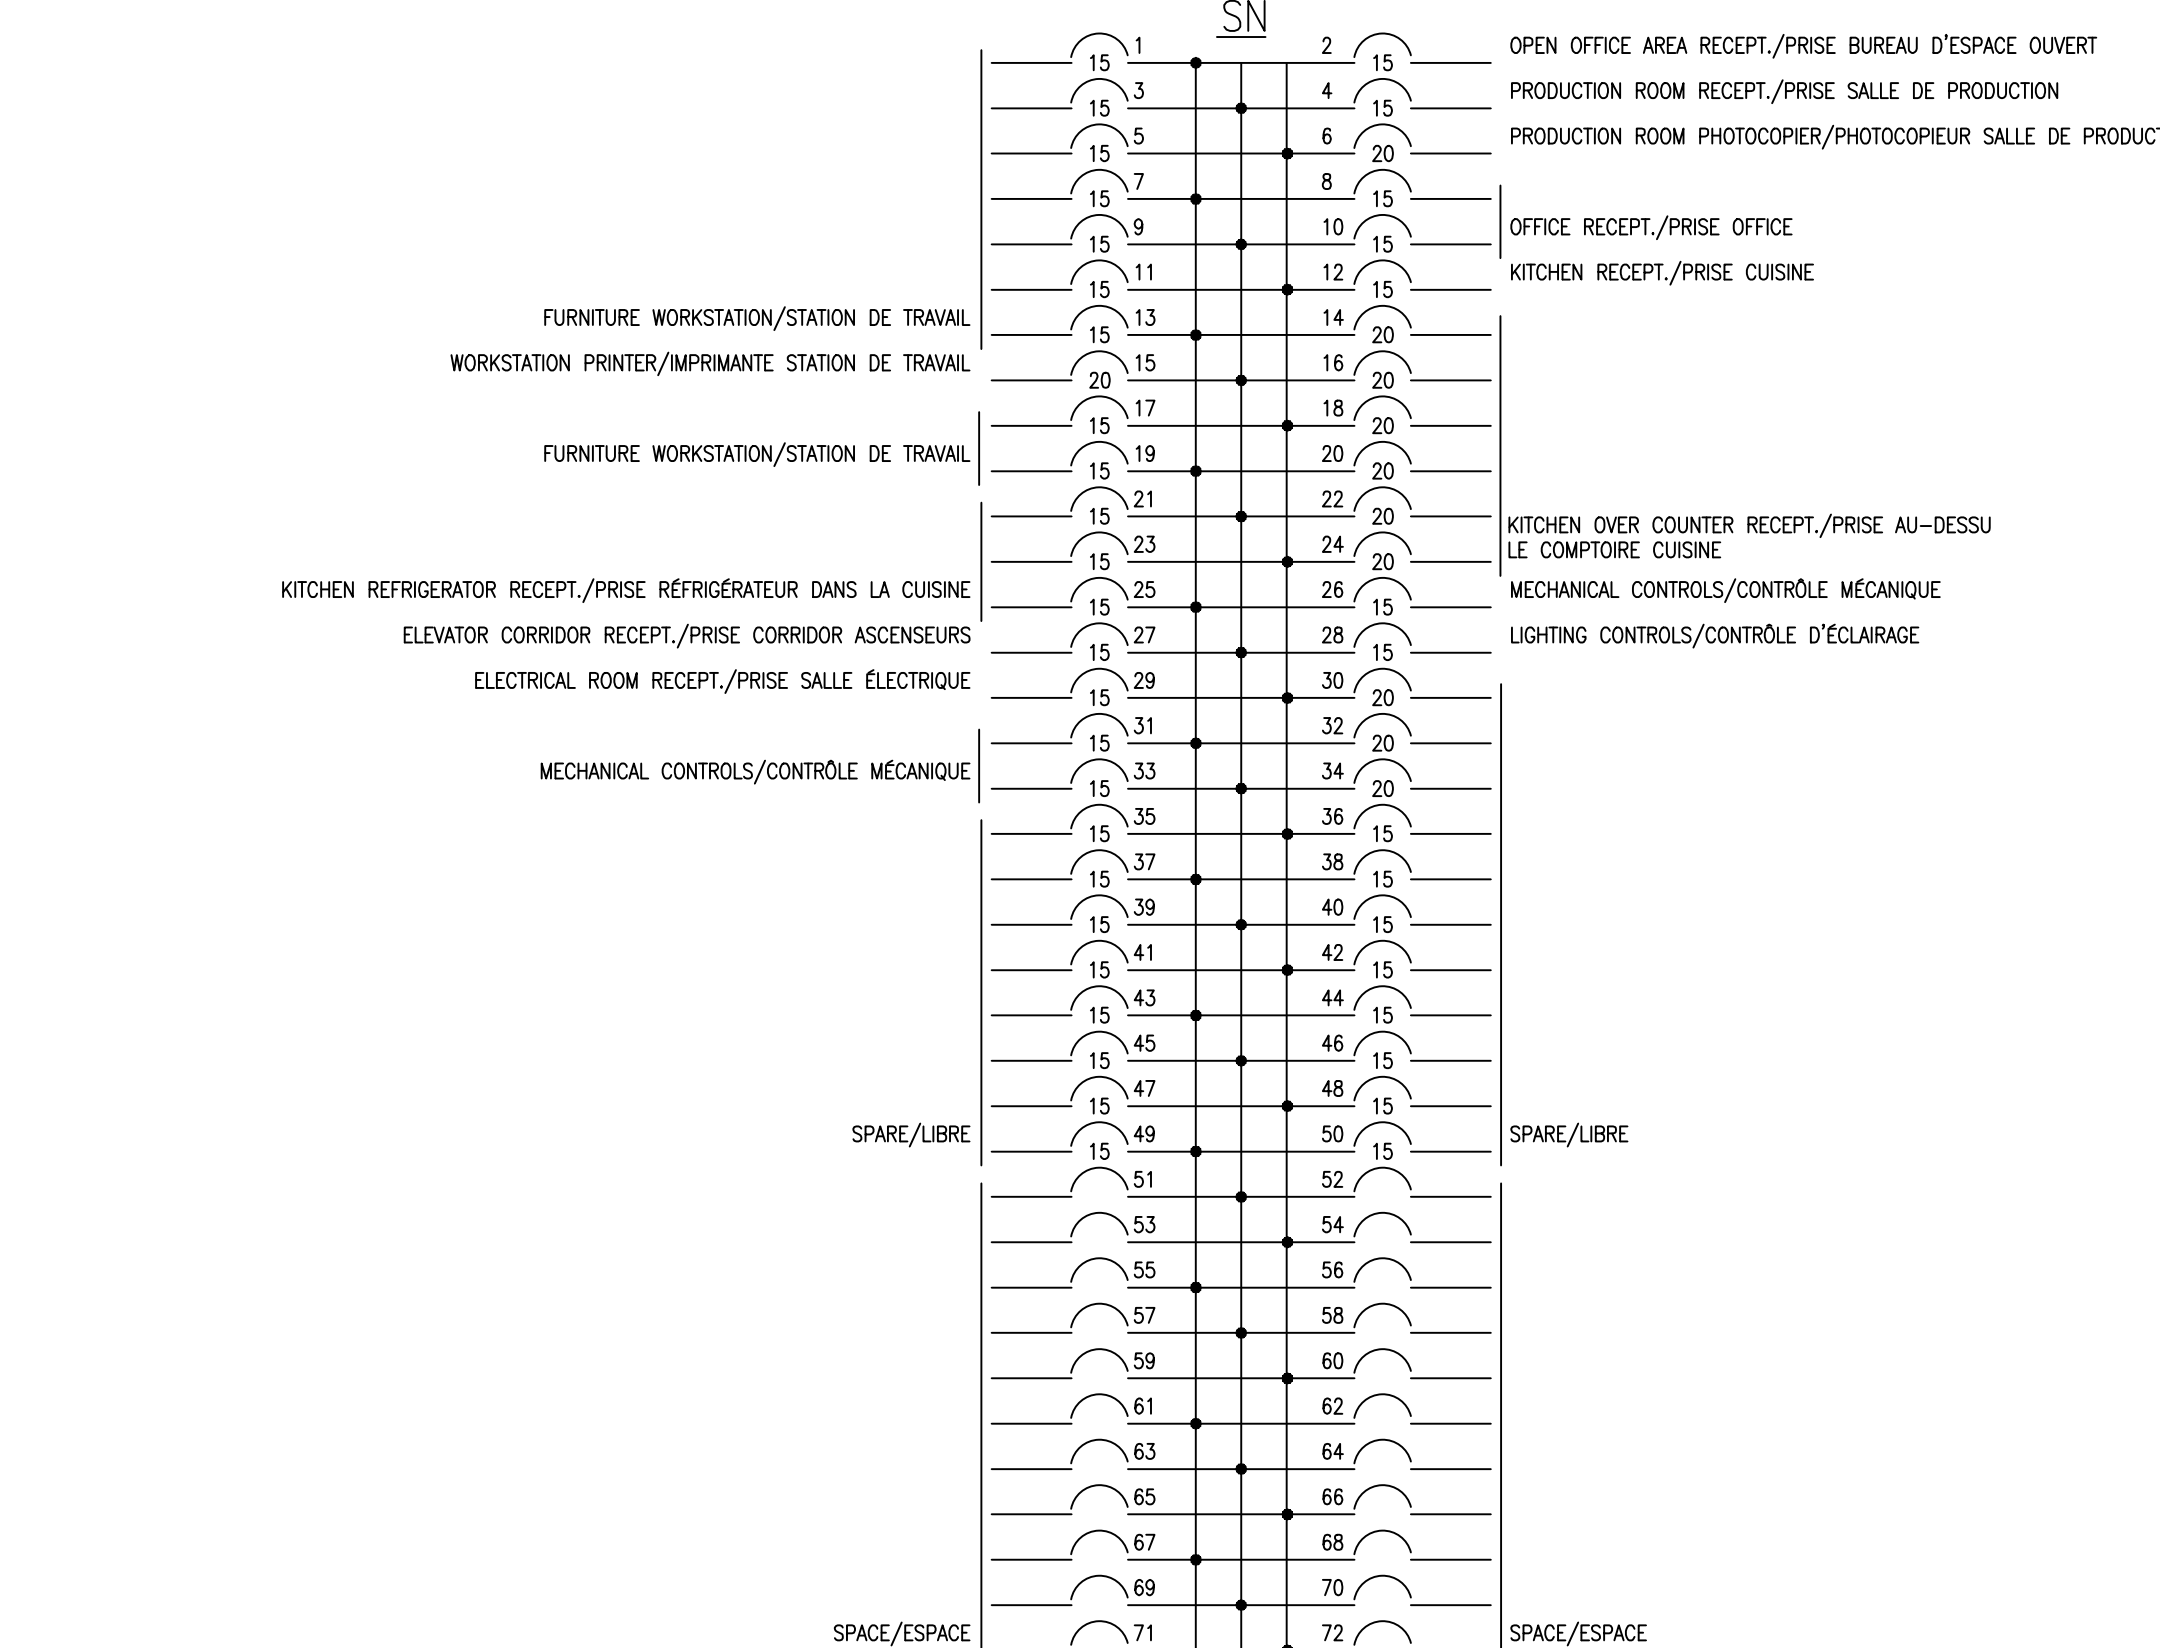

NEW  
PANEL  
NOUVEAU  
TABLEAU

5C-4


VOLTAGE/TENSION 120/208V  
PHASE 3ø  
WIRE/FILS 4W/4 FLS  
RATING AMPS/AMPÉRAGE 225A  
TRIM/MOULURE SURFACE/EN SURFACE

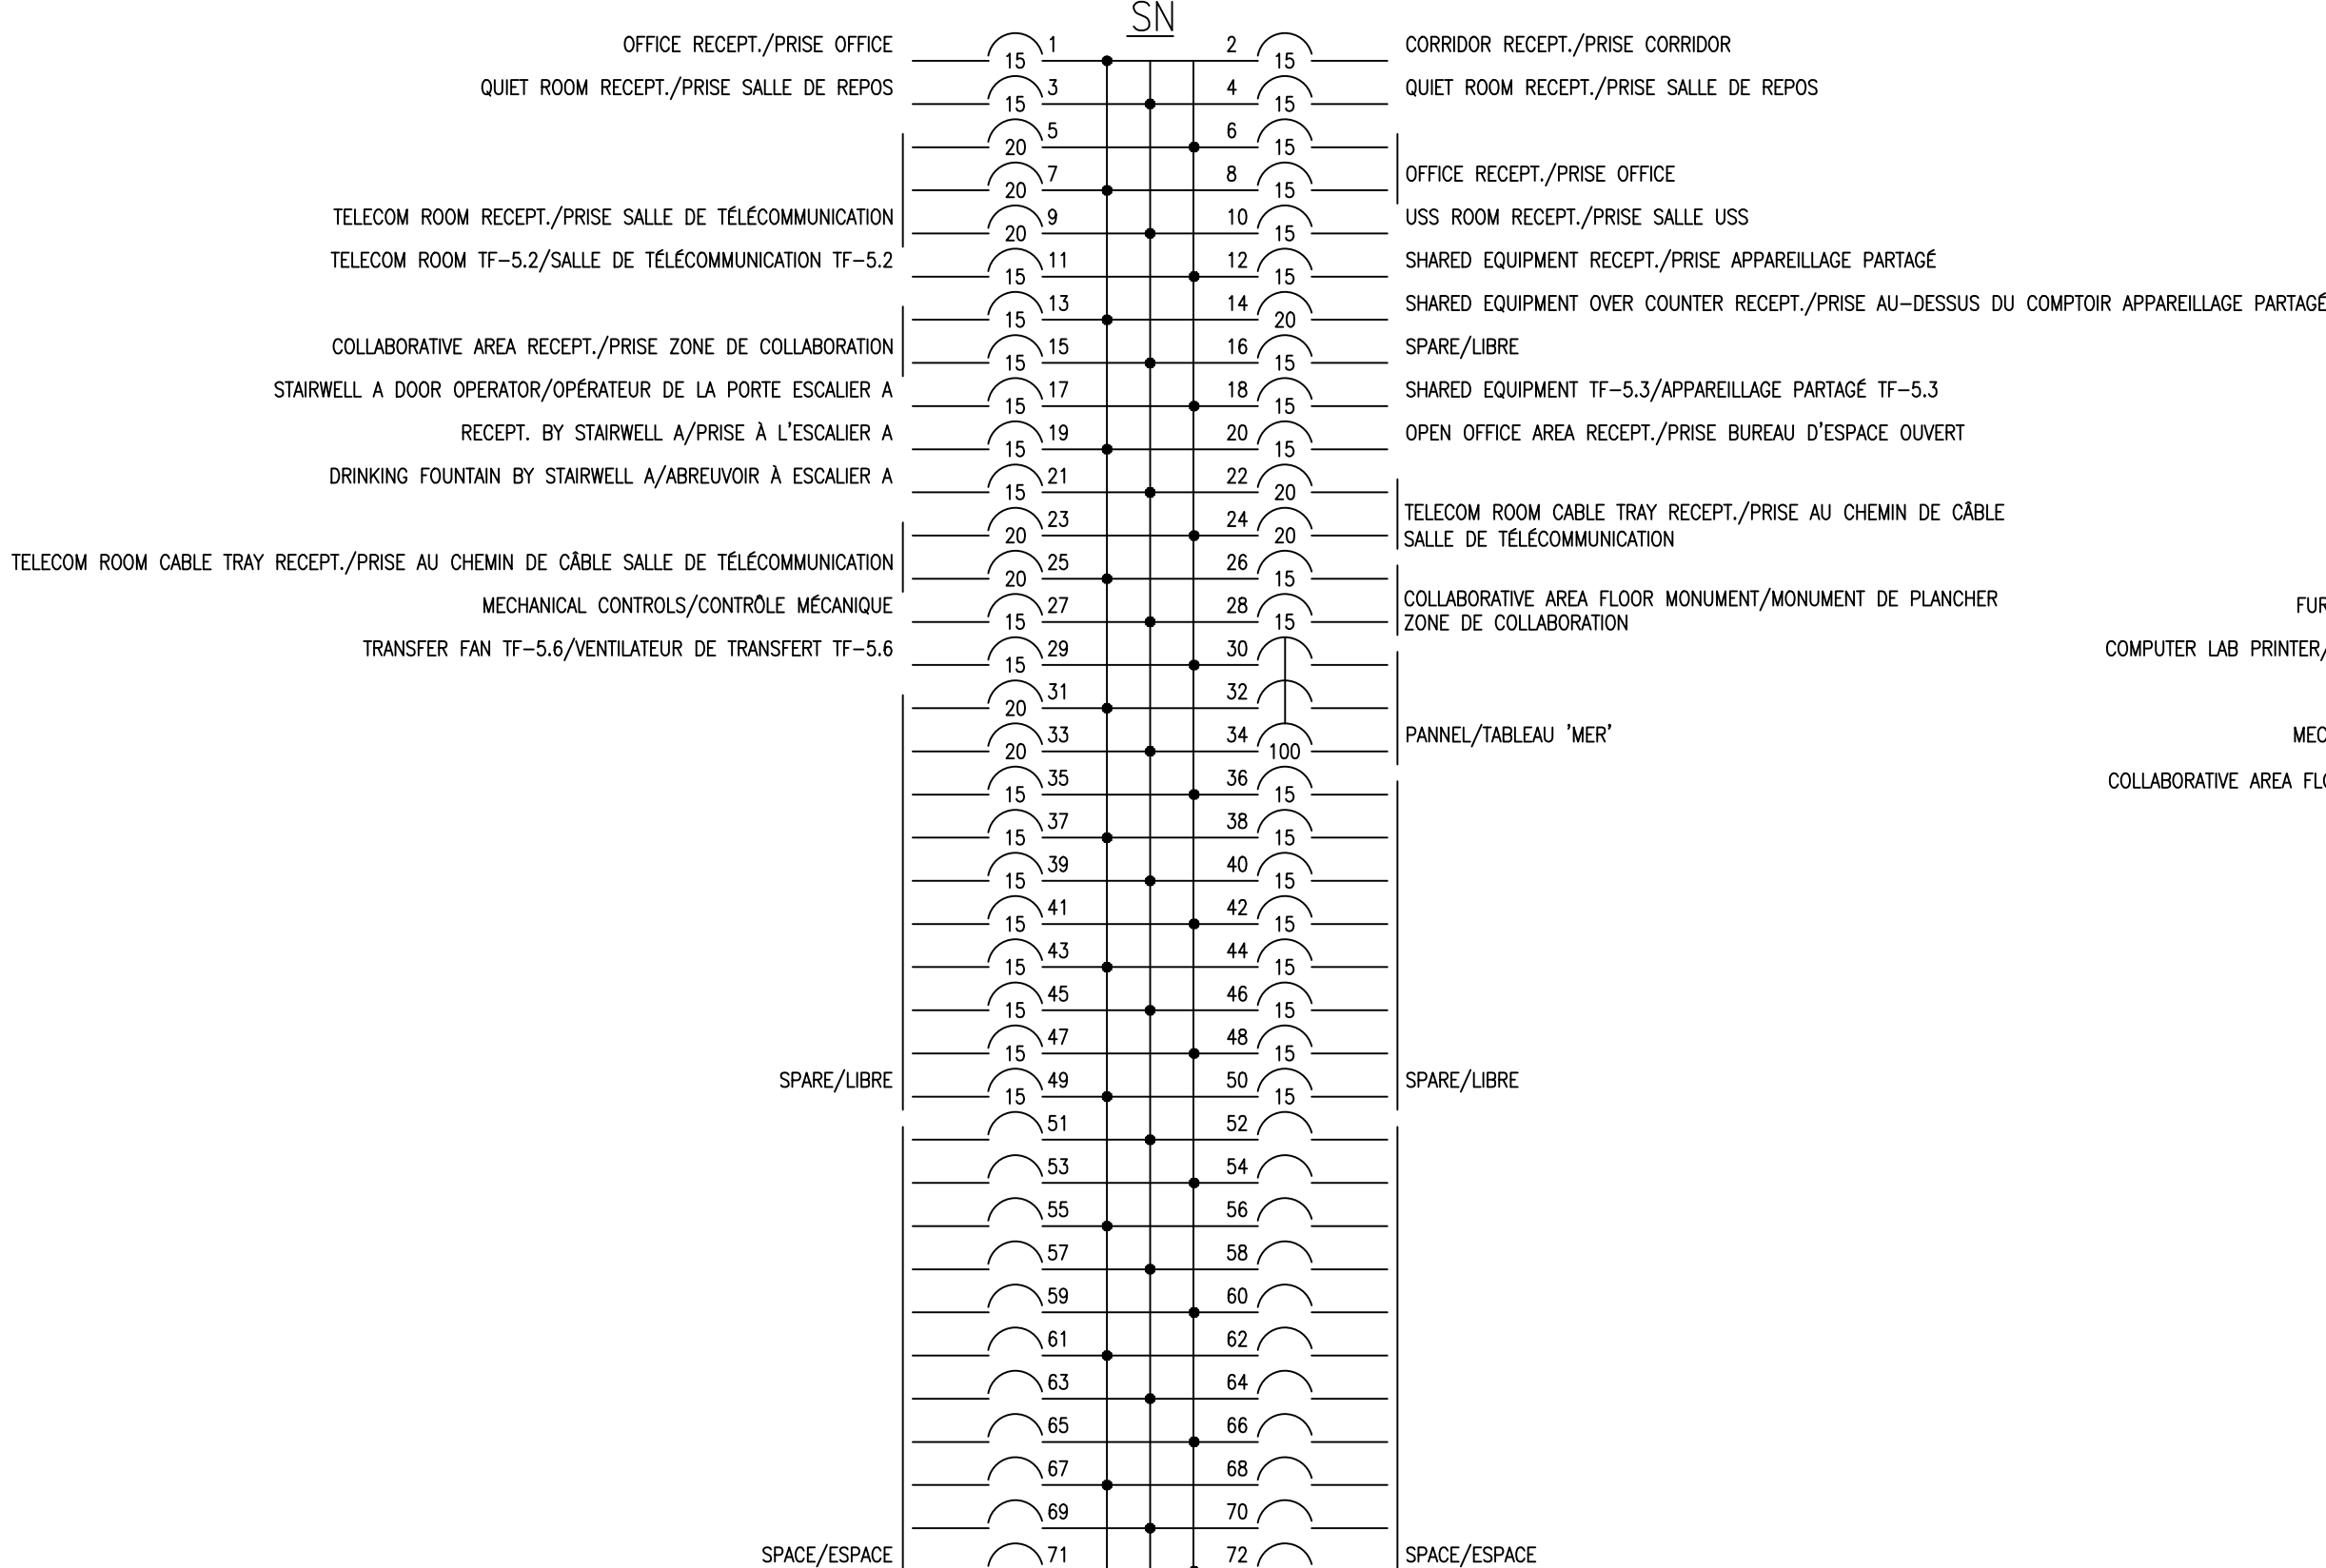

NEW  
PANEL  
NOUVEAU  
TABLEAU

5C-5

VOLTAGE/TENSION 120/208V  
PHASE 3ø  
WIRE/FILS 4W/4 FLS  
RATING AMPS/AMPÉRAGE 225A  
TRIM/MOULURE SURFACE/EN SURFACE

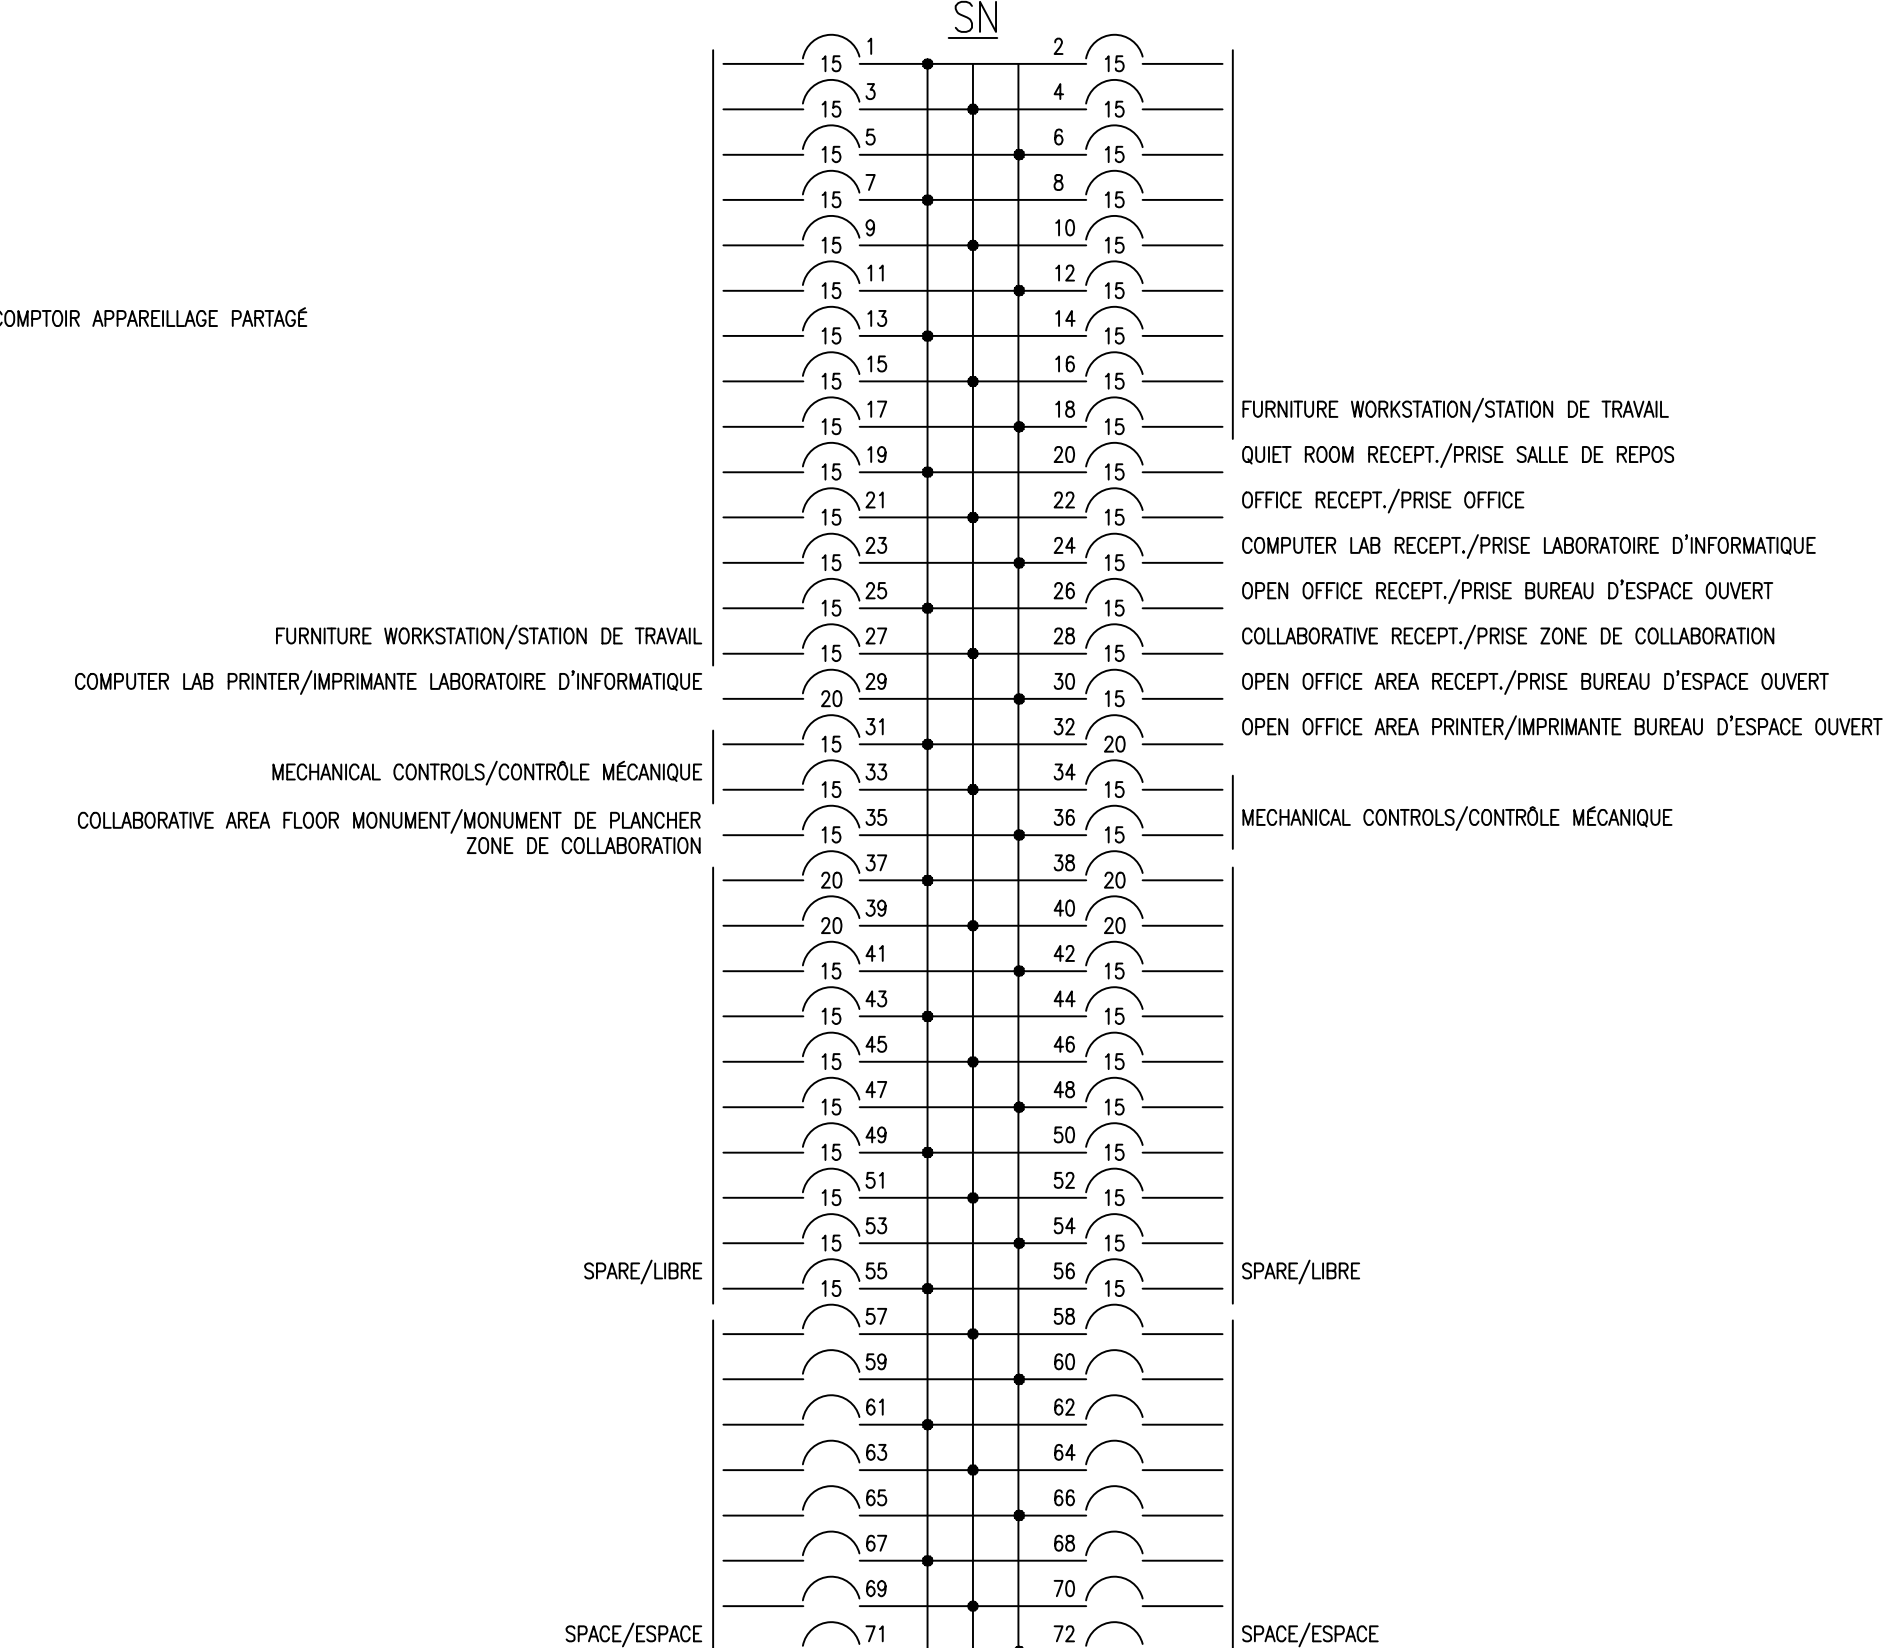

Canada

Public Works and Government Services Canada

73 Breezehill Avenue North  
Ottawa, ON K1Y 2H6  
tel: 613.232.4499  
fax: 613.232.4187  
www.4te.ca

Goodkey Weedmark  
Consulting Engineers

GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED  
1688 Woodward Dr. Ottawa, Ontario  
Canada K2C 3B8  
GMAIL Project: 2016-313

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental Representative of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le Représentant du Ministère de toute divergence.

revisions	description	date
04	ISSUED FOR TENDER-REVISION/DOCUMENT DE SOUMISSION - RÉVISION	2017/06/26
03	ISSUED FOR TENDER / DOCUMENT DE SOUMISSION	2017/05/19
02	ISSUED FOR BEE REVIEW	2017/03/26
01	ISSUED FOR BEE REVIEW	2017/02/26

A	A detail no. no. du détail	A
C	C drawing no. sur dessin no.	B C

project  
PLACE DU CENTRE  
WP. 2.0 SWING SPACE  
FIT-UP  
MT. 2.0 AMÉNAGEMENT  
DE LOCAUX  
TRANSITOIRES  
200 PROMENADE DU PORTAGE, GATINEAU, QC

drawing  
dessin

5TH FLOOR  
ELECTRICAL PANEL  
SCHEDULE NEW WORK  
5ÈME ÉTAGE  
NOMENCLATURE  
DES TABLEAUX -  
NOUVEAUX TRAVAUX

Designed By	A. GIRARD	Conçu par
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	E. DROUIN	Dessiné par
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	R. BOIVIN	Examiné par
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)
Approved By		Approuvé par
Date		(yyyy/mm/dd)
Tender	MICHELLE DES BECQUETS	Submission
Project Manager		Administrateur de projets
Project no.	R.077222	No. du projet
Drawing no.	E2.17/R1	No. du dessin