



1
E3.6
1:100
10TH FLOOR - SOUTH POWER & SYSTEMS - DEMOLITION WORK
10ÈME ÉTAGE SUD - COURANT ET SYSTÈMES - TRAVAUX DE DÉMOLITION

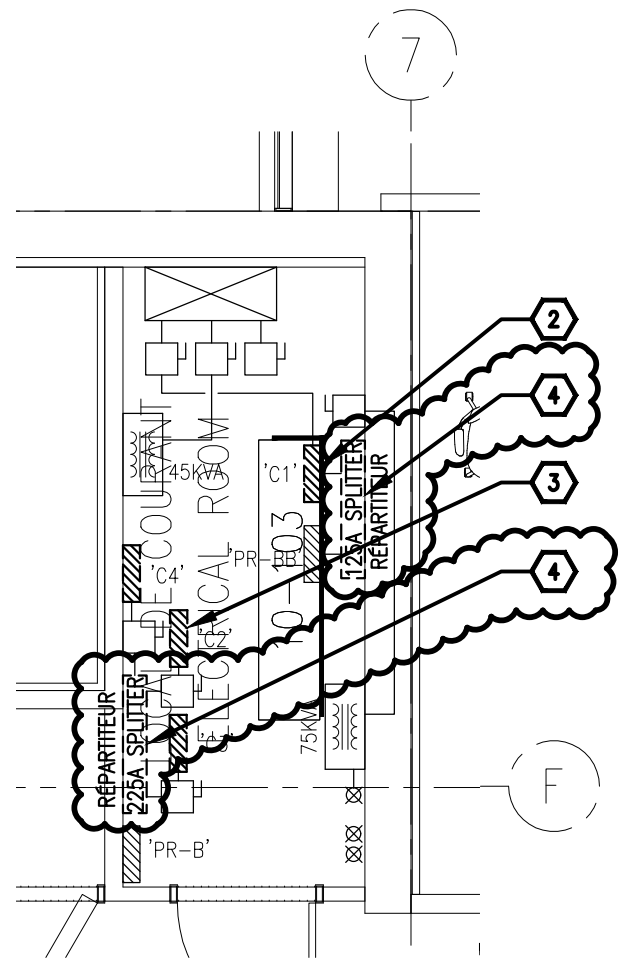

2
E3.6
1:50
10TH FLOOR NORTH ELECTRICAL ROOM DETAIL - DEMOLITION WORK
10ÈME ÉTAGE DÉTAIL ÉLECTRIQUE NORD - TRAVAUX DE DÉMOLITION

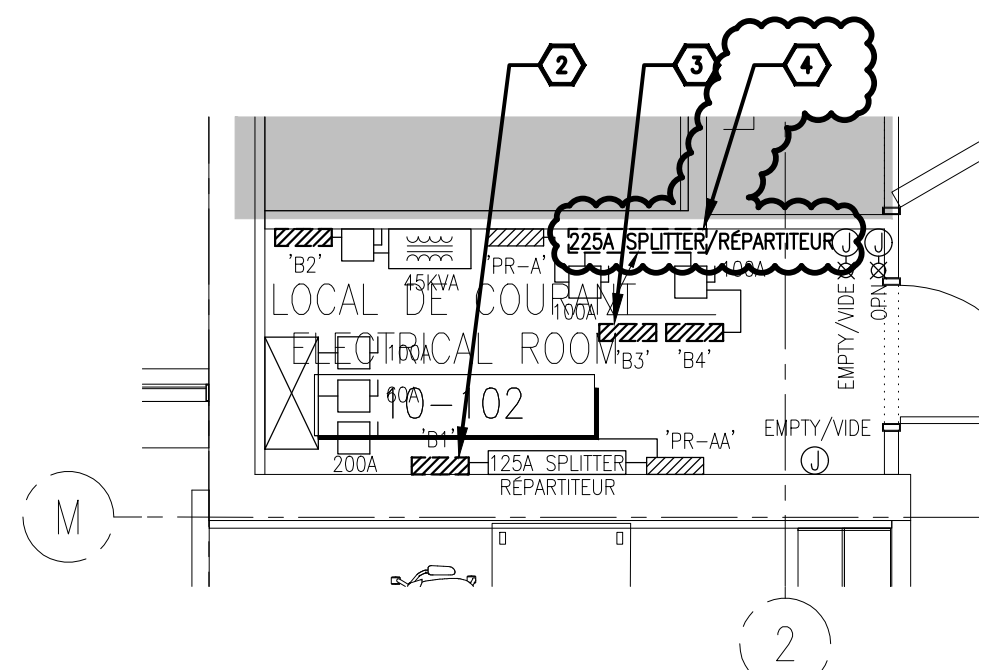

3
E3.6
1:50
10TH FLOOR SOUTH ELECTRICAL ROOM DETAIL - DEMOLITION WORK
10ÈME ÉTAGE SALLE ÉLECTRIQUE SUD - TRAVAUX DE DÉMOLITION

DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN

① **TYPICAL:**
DISCONNECT AND REMOVE ALL EXISTING ELECTRICAL DEVICES AS INDICATED. REMOVE ALL WIRING, CONDUITS AND GRID BOXES BACK TO PANELS AND MAKE SAFE.
TYPIQUE:
DÉBRANCHER ET RETIRER TOUTS LES DÉPOSITS ÉLECTRIQUES TEL QU'INDIQUÉ. RETIRER TOUT LE CÂBLAGE, CONDUITS ET LES BOTES DE DISTRIBUTION, EN REVENANT JUSQU'AU PANNEAU ET SECURISER.

② EXISTING ELECTRICAL PANELS 581 AND 501 TO BE REPLACED WITH NEW 347/600V, 3M, 225A, 42 CIRCUIT ELECTRICAL PANEL. DISCONNECT EXISTING MAIN FEEDS AND RECONNECT NEW TO EXISTING CIRCUITS. EXTEND CONDUIT AND WIRING AS REQUIRED. REFERENCE DRAWING E3.18 FOR NEW PANEL SCHEDULES.
PANNEAUX ÉLECTRIQUES EXISTANTS 581 ET 501 À ÊTRE REMPLACÉS AVEC NOUVEAUX PANNEAUX ÉLECTRIQUES DE 347/600V, 225A, 42 CIRCUITS. DÉBRANCHER LES PANNEAUX EXISTANTS ET REBRANCHER LES NOUVEAUX PANNEAUX AUX CIRCUITS EXISTANTS. PROLONGER LE CÂBLAGE ET CONDUIT SELON LES BESOINS. SE RÉFÉRER AU DESSIN E3.18 POUR LES NOUVELLES NOMENCLATURES DES PANNEAUX.

③ EXISTING ELECTRICAL PANELS 580, 583, 584, 502, 503, 504 AND 505 TO BE REPLACED WITH NEW 120/208V, 3M, 225A, 72 CIRCUIT ELECTRICAL PANEL. DISCONNECT EXISTING MAIN FEEDS AND RECONNECT NEW TO EXISTING CIRCUITS. EXTEND CONDUIT AND WIRING AS REQUIRED. REFERENCE DRAWING E3.19 FOR NEW PANEL SCHEDULES.
PANNEAUX ÉLECTRIQUES EXISTANTS 580, 583, 584, 502, 503, 504 ET 505 À ÊTRE REMPLACÉS AVEC NOUVEAUX PANNEAUX ÉLECTRIQUES DE 120/208V, 225A, 72 CIRCUITS. DÉBRANCHER LES PANNEAUX EXISTANTS ET REBRANCHER LES NOUVEAUX PANNEAUX AUX CIRCUITS EXISTANTS. PROLONGER LE CÂBLAGE ET CONDUIT SELON LES BESOINS. SE RÉFÉRER AU DESSIN E3.19 POUR LES NOUVELLES NOMENCLATURES DES PANNEAUX.

④ RELOCATE EXISTING SPLITTER AS REQUIRED TO ACCOMMODATE NEW PANEL LENGTH. EXTEND CONDUIT AND WIRING AS REQUIRED TO SUIT.
DÉPLACER LE REPARTITEUR EXISTANT TEL QU'IL NECESSAIRE POUR ACCOMMODER LA LONGUEUR DES NOUVEAUX PANNEAUX. PROLONGER LE CONDUIT ET CÂBLAGE SELON LES BESOINS.

Canada
Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et services gouvernementaux Canada

73 Breezehill Avenue North
Ottawa, ON K1Y 2H6
tel: 613.232.4499
fax: 613.232.4187
www.4te.ca

Goodkey Weedmark Consulting Engineers
GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED
1688 Woodward Dr.
Ottawa, Ontario
Canada K2C 3B8
GWL, Project: 2016-313
613 222-5111
613 222-5115
Fax
www.gwcl.com
Web

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental Representative of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le Représentant du Ministère de toute divergence.

revisions	description	date
04	ISSUED FOR TENDER - RÉVISION/DOCUMENT DE SOUMISSION - RÉVISION	2017/06/20
03	ISSUED FOR TENDER / DOCUMENT DE SOUMISSION	2017/05/19
02	ISSUED FOR BEE REVIEW	2017/03/16
01	ISSUED FOR BEE REVIEW	2017/02/16

A	C	A	C
detail no. no. du détail	location drawing no. sur dessin no.	detail no. no. du détail	location drawing no. sur dessin no.

project
PLACE DU CENTRE
WP. 2.0 SWING SPACE
FIT-UP
MT. 2.0 AMÉNAGEMENT
DE LOCAUX
TRANSITOIRES
200 PROMENADE DU PORTAGE, GATINEAU, QC

drawing
10TH FLOOR SOUTH
POWER AND SYSTEMS
DEMOLITION WORK
10ÈME ÉTAGE SUD
COURANT ET SYSTÈMES
TRAVAUX DE DÉMOLITION

Designed By	A. GIRARD	Conçu par	
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)	
Drawn By	E. DROUIN	Dessiné par	
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)	
Reviewed By	R. BOIVIN	Examiné par	
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)	
Approved By		Approuvé par	
Date		(yyyy/mm/dd)	
Tender	MICHELLE DES BECQUETS	Submission	
Project Manager		Administrateur de projets	
Project no.		No. du projet	
	R.077222		
Drawing no.		No. du dessin	
	E3.6/R1		