


- DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN**
- ① **TYPICAL:**  
PROVIDE NEW 305mm X 100mm BASKET TYPE CABLE TRAY AS INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES. PROVIDE GROUND WIRE IN TRAY.  
**TITRE:**  
FOURNIR UN NOUVEAU CHEMIN DE CABLE DE 305mm X 100mm DE TYPE PANIER TEL QU'INDIQUE DANS CHAQUE SALLE.  
COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER.
- ② **TYPICAL:**  
PROVIDE ONE (1) 27mm CONDUIT SLEEVE AS INDICATED INTO EACH ROOM. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE.  
**TITRE:**  
FOURNIR UN (1) MANCHON DE 27mm TEL QU'INDIQUE DANS CHAQUE SALLE. COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER.
- ③ **TYPICAL:**  
PROVIDE NEW 305mm X 100mm BASKET TYPE CABLE TRAY AS INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES. CABLE TRAY SHALL BE INSTALLED AT 90° ABOVE FINISHED FLOOR. PROVIDE GROUND WIRE IN TRAY.  
**TITRE:**  
FOURNIR UN NOUVEAU CHEMIN DE CABLE DE 305mm X 100mm DE TYPE PANIER TEL QU'INDIQUE COMPLET AVEC TOUS LES ACCESSOIRES ET MATERIEL REQUIS. INSTALLER LE CHEMIN DE CABLE A 90° AU-DESSUS DU PLANCHER FINI. FOURNIR UN FIL DE MISE-A-LA TERRE DANS LE PANIER.
- ④ **TYPICAL:**  
PROVIDE NEW DEDICATED RECEPTACLE. TYPE AS INDICATED. RECEPTACLES TO BE MOUNTED ON THE SIDE OF THE CABLE TRAY. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE, WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.  
**TITRE:**  
FOURNIR DE NOUVELLES PRISES ELECTRIQUES DEDIEES, TYPE TEL QU'INDIQUE. INSTALLER LES PRISES SUR LE COTE DU CHEMIN DE CABLE. COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTRE.
- ⑤ **TYPICAL:**  
PROVIDE FIRE STOP AT ALL CABLE TRAY AND CONDUIT PENETRATIONS.  
**TITRE:**  
FOURNIR UNE TRAVERSE DE RECOUPEMENT A TOUTES LES PENETRATIONS DU CHEMIN DE CABLE ET CONDUITS.

10TH FLOOR SOUTH ABOVE CEILING TELECOMMUNICATION - NEW WORK  
10ÈME ÉTAGE SUD TRAVAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION AU-DESSUS DU PLAFOND - NOUVEAUX TRAVAUX

1  
E3.16  
1:100

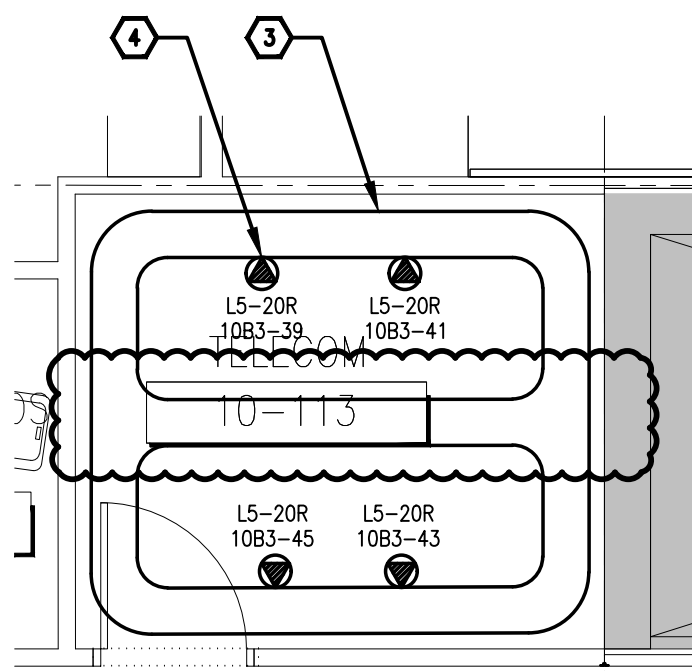

SOUTH TELECOM ROOM DETAIL  
DÉTAIL DE LA SALLE DE TÉLÉCOM SUD

2  
E3.16  
1:50

**Canada**  
Public Works and Government Services Canada  
Travaux publics et services gouvernementaux Canada

73 Breezehill Avenue North  
Ottawa, ON K1Y 2H6  
tel: 613.232.4499  
fax: 613.232.4187  
www.4te.co

**Goodkey Weedmark Consulting Engineers**  
GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED  
1688 Woodward Dr. 613 222-5111 Voice  
Ottawa, Ontario 613 222-5115 Fax  
Canada K2C 3B8 www.gwcl.com Web  
GWL Project: 2016-313

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental Representative of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le Représentant du Ministère de toute divergence.

revisions	description	date
04	ISSUED FOR TENDER-REVISION/DOCUMENT DE SOUMISSION - REVISION	2017/06/26
03	ISSUED FOR TENDER / DOCUMENT DE SOUMISSION	2017/05/19
02	ISSUED FOR SEE REVIEW	2017/03/16
01	ISSUED FOR SEE REVIEW	2017/02/16

A	B	C
A	B	C

project PLACE DU CENTRE  
WP. 2.0 SWING SPACE  
FIT-UP  
MT. 2.0 AMÉNAGEMENT  
DE LOCAUX  
TRANSITOIRES  
200 PROMENADE DU PORTAGE, GATINEAU, QC

drawing 10TH FLOOR SOUTH  
ABOVE CEILING  
TELECOMMUNICATION  
NEW WORK  
10ÈME ÉTAGE SUD  
TRAVAUX DE  
TÉLÉCOMMUNICATION  
AU-DESSUS DU PLAFOND  
NOUVEAUX TRAVAUX

Designed By	A. GIRARD	Conçu par
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	E. DROUIN	Dessiné par
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	R. BOIVIN	Examiné par
Date	JULY 2016	(yyyy/mm/dd)
Approved By		Approuvé par
Date		(yyyy/mm/dd)
Tender	MICHELLE DES BECQUETS	Soumission
Project Manager		Administrateur de projets
Project no.	R.077222	No. du projet
Drawing no.	E3.16/R1	No. du dessin