




- DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN**
- ① **TYPICAL:**
PROVIDE NEW 305mm X 100mm BASKET TYPE CABLE TRAY AS INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES. PROVIDE GROUND WIRE IN TRAY.
TYPIQUE:
FOURNIR UN NOUVEAU CHEMIN DE CÂBLE DE 305mm X 100mm DE TYPE PANIER TEL QU'INDIQUE COMPLET AVEC TOUTS LES ACCESSOIRES ET MATÉRIEL REQUIS. FOURNI UN FIL DE MISE-À-LA TERRE DANS LE PANIER.
- ② **TYPICAL:**
PROVIDE ONE (1) 27mm CONDUIT SLEEVE AS INDICATED INTO EACH ROOM. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE.
TYPIQUE:
FOURNIR UN (1) MANCHON DE 27mm TEL QU'INDIQUE DANS CHAQUE SALLE. COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER.
- ③ **TYPICAL:**
PROVIDE NEW 305mm X 100mm BASKET TYPE CABLE TRAY AS INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES. CABLE TRAY SHALL BE INSTALLED AT 90° ABOVE FINISHED FLOOR. PROVIDE GROUND WIRE IN TRAY.
TYPIQUE:
FOURNIR UN NOUVEAU CHEMIN DE CÂBLE DE 305mm X 100mm DE TYPE PANIER TEL QU'INDIQUE COMPLET AVEC TOUTS LES ACCESSOIRES ET MATÉRIEL REQUIS. INSTALLER LE CHEMIN DE CÂBLE À 90° AU-DESSUS DU PLANCHER FINI. FOURNI UN FIL DE MISE-À-LA TERRE DANS LE PANIER.
- ④ **TYPICAL:**
PROVIDE NEW DEDICATED RECEPTACLE TYPE AS INDICATED. RECEPTABLES TO BE MOUNTED ON THE SIDE OF THE CABLE TRAY. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE, WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
TYPIQUE:
FOURNIR DE NOUVELLES PRISES ÉLECTRIQUES DÉDIÉES, TYPE TEL QU'INDIQUE. INSTALLER LES PRISES SUR LE CÔTÉ DU CHEMIN DE CÂBLE. COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.
- ⑤ **TYPICAL:**
PROVIDE FIRE STOP AT ALL CABLE TRAY AND CONDUIT PENETRATIONS.
TYPIQUE:
FOURNIR UNE TRAVERSE DE RECOURÈPPEMENT À TOUTES LES PÉNÉTRATIONS DU CHEMIN DE CÂBLE ET CONDUITS.

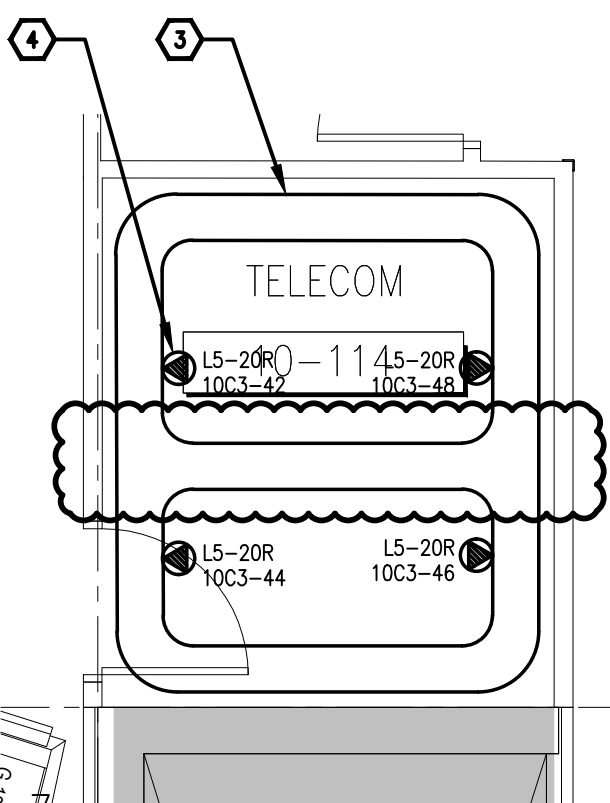


NORTH TELECOM ROOM DETAIL
DÉTAIL DE LA SALLE DE TÉLÉCOM NORD
2
E3.15 1:50

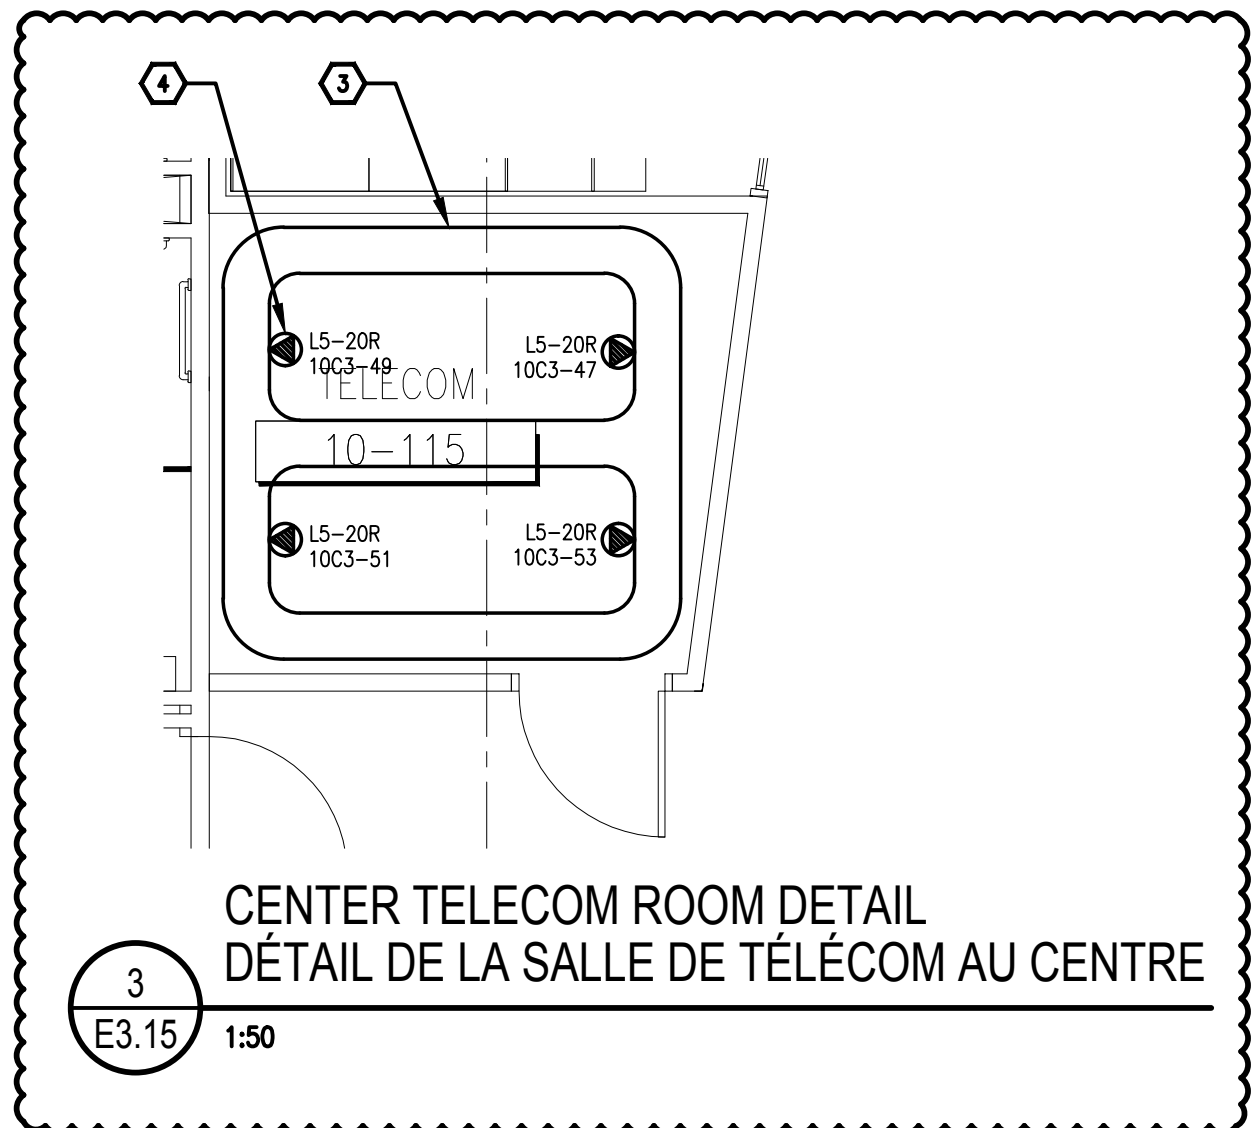

CENTER TELECOM ROOM DETAIL
DÉTAIL DE LA SALLE DE TÉLÉCOM AU CENTRE
3
E3.15 1:50



Public Works and
Government Services
Canada



GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED
1688 Woodward Dr.
Ottawa, Ontario
Canada K2C 3B8
GWL Project: 2016-313

73 Breezehill Avenue North
Ottawa, ON K1Y 2H6
tel: 613.232.4499
fax: 613.232.4187
www.4te.co

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the departmental Representative of
all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les
dimensions et conditions sur le site et
aviser immédiatement le Représentant du
Ministère de toute divergence.

revisions	description	date
04	ISSUED FOR TENDER-REVISION/DOCUMENT DE SOUMISSION - RÉVISION	2017/06/20
03	ISSUED FOR TENDER / DOCUMENT DE SOUMISSION	2017/05/19
02	ISSUED FOR SEE REVIEW	2017/03/10
01	ISSUED FOR SEE REVIEW	2017/02/10

A
C

detail no.
no. du détail

A
B
C

location drawing no.
sur dessin no.

A
B
C

C drawing no.
dessin no.

project

PLACE DU CENTRE
WP. 2.0 SWING SPACE
FIT-UP
MT. 2.0 AMÉNAGEMENT
DE LOCAUX
TRANSITOIRES
200 PROMENADE DU PORTAGE, GATINEAU, QC

drawing

10TH FLOOR NORTH
ABOVE CEILING
TELECOMMUNICATION
NEW WORK
10ÈME ÉTAGE NORD
TRAVAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATION
AU-DESSUS DU PLAFOND
NOUVEAUX TRAVAUX

Designed By
Date
A. GIRARD
JULY 2016
(yyyy/mm/dd)

Drawn By
Date
E. DROUIN
JULY 2016
(yyyy/mm/dd)

Reviewed By
Date
R. BOIVIN
JULY 2016
(yyyy/mm/dd)

Approved By
Date
(yyyy/mm/dd)

Tender
MICHELLE DES BECQUETS
Project Manager
Administrateur de projets

Submission
No. du projet
R.077222

Drawing no.
E3.15/R1

No. du dessin

PWGS-C AD (1189x841)