

LÉGENDE TRAVAUX DE STRUCTURE :
LEGEND FOR STRUCTURAL WORK :

- 1- FOURNIIR UN CÂBLAGE #10AWG POUR LE CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE 20 (BH-02-1).
PROVIDE #10AWG WIRING FOR LIGHTING CIRCUIT 20 (BH-02-1).
- 2- FOURNIIR UN CÂBLAGE #8AWG POUR LES CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE 19, 21, 22, 23, 24 (BH-02-1), 4, 5 ET 6 (UBH-01-3).
PROVIDE #8AWG WIRING FOR LIGHTING CIRCUITS 19, 21, 22, 23, 24 (BH-02-1), 4, 5 AND 6 (UBH-01-3).
- 1- LORSQU'UN CONDUIT PASSE À DEUX MÈTRES AU MOINS D'UNE ZONE DE TRAVAUX DE STRUCTURE, PRÉVOIR LE CONTOURNEMENT DE LA ZONE POUR GARDER LE CIRCUIT D'ALARME INCENDIE ACTIF. RE-CERTIFIER LE SYSTÈME POUR LE GARDER OPERATIONNEL.
WHEN CONDUITS PASSES AT 2 METERS OF LESS FROM THE STRUCTURAL WORK ZONE, PROVIDE A BYPASS OF THE ZONE TO KEEP THE FIRE ALARM CIRCUIT ACTIVE. RECERTIFY THE SYSTEM TO KEEP IT OPERATIONNEL.

NOTE(S) GÉNÉRALE(S):
GENERAL NOTE(S)

- 1- INTERRUPTEUR LOCALISER SUR LE NIVEAU C.
SWITCH LOCATED ON LEVEL C.
- 2- SYSTÈME DE DÉTECTION DE FUMÉE À ÉCHANTILLONNAGE D'AIR, DOIT COUVRIR L'OUVERTURE AVEC UN POINT D'ÉCHANTILLONNAGE PAR 32mm². RACCORDER AU MODULE D'ÉCHANTILLONNAGE D'AIR.
AIR SAMPLING SMOKE DETECTION SYSTEM MUST COVER THE OPENING WITH AN AIR SAMPLING POINT PER 32mm². CONNECT TO THE AIR SAMPLING DETECTION MODULE.
- 3- LA DÉTECTION DE FUMÉE PAR CE DÉTECTEUR DOIT ARRÊTER LE VA1-004-SEB.
UPON SMOKE DETECTION BY THIS DETECTOR, VA1-004-SEB MUST BE TURNED OFF.
- 4- LA DÉTECTION DE FUMÉE PAR CE DÉTECTEUR DOIT ARRÊTER LE VA2-001-SEC.
UPON SMOKE DETECTION BY THIS DETECTOR, VA2-001-SEC MUST BE TURNED OFF.
- 5- LA DÉTECTION DE FUMÉE PAR CE DÉTECTEUR DOIT ARRÊTER LE VA1-001-SEC.
UPON SMOKE DETECTION BY THIS DETECTOR, VA1-001-SEC MUST BE TURNED OFF.
- 6- MRA POUR LE VOLET DE CONTRÔLE ENTRE LE NIVEAU B ET C.
MRA FOR THE CONTROL DAMPER BETWEEN LEVEL B AND C.
- 7- MRA POUR LE DÉMARRAGE ET L'ARRÊT DE ÉQUIPEMENT EN QUESTION PAR LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE.
MRA FOR STARTING AND STOPPING THE SPECIFIED EQUIPMENT BY THE FIRE ALARM SYSTEM.

IDENTIFICATION(S):
IDENTIFICATION(S):

- 1- INTERRUPTEUR LOCALISER SUR LE NIVEAU C.
SWITCH LOCATED ON LEVEL C.
- 2- SYSTÈME DE DÉTECTION DE FUMÉE À ÉCHANTILLONNAGE D'AIR, DOIT COUVRIR L'OUVERTURE AVEC UN POINT D'ÉCHANTILLONNAGE PAR 32mm². RACCORDER AU MODULE D'ÉCHANTILLONNAGE D'AIR.
AIR SAMPLING SMOKE DETECTION SYSTEM MUST COVER THE OPENING WITH AN AIR SAMPLING POINT PER 32mm². CONNECT TO THE AIR SAMPLING DETECTION MODULE.
- 3- LA DÉTECTION DE FUMÉE PAR CE DÉTECTEUR DOIT ARRÊTER LE VA1-004-SEB.
UPON SMOKE DETECTION BY THIS DETECTOR, VA1-004-SEB MUST BE TURNED OFF.
- 4- LA DÉTECTION DE FUMÉE PAR CE DÉTECTEUR DOIT ARRÊTER LE VA2-001-SEC.
UPON SMOKE DETECTION BY THIS DETECTOR, VA2-001-SEC MUST BE TURNED OFF.
- 5- LA DÉTECTION DE FUMÉE PAR CE DÉTECTEUR DOIT ARRÊTER LE VA1-001-SEC.
UPON SMOKE DETECTION BY THIS DETECTOR, VA1-001-SEC MUST BE TURNED OFF.
- 6- MRA POUR LE VOLET DE CONTRÔLE ENTRE LE NIVEAU B ET C.
MRA FOR THE CONTROL DAMPER BETWEEN LEVEL B AND C.
- 7- MRA POUR LE DÉMARRAGE ET L'ARRÊT DE ÉQUIPEMENT EN QUESTION PAR LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE.
MRA FOR STARTING AND STOPPING THE SPECIFIED EQUIPMENT BY THE FIRE ALARM SYSTEM.

Canada
Public Works and Government Services Canada
Real Property Branch
Travaux publics et services gouvernementaux Canada
Direction générale des biens immobiliers

PAGEAU MOREL
www.pageaumorel.com
Gatineau 7232-006-00

PLAN CLÉ
STATIONNEMENT HOTEL CROWN PLAZA
RUE WELINGTON
RUE DES OUTAOUAIS
B - NORD OUEST
B - NORD EST
B - SUD OUEST
B - SUD EST

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.
Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the Departmental Representative of all discrepancies.


1	RS4 - ADDENDA # 02 RS4 - ADDENDUM # 02	17-11-15
0	RS4 - ENMS POUR APPEL D'OFFRES RS4 - ISSUED FOR TENDER	17-10-11

revisions	description	date
A	A detail no. no. du détail	A
C	C location drawing no. sur dessin no.	C

project
LES TERRASSES DE LA CHAUDIERE (LTDLC)
Régénération de Garage Souterrain
Underground Garage Rehabilitation
6 RUE MONTCALM, GATINEAU, QUEBEC

drawing
ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL
ÉCLAIRAGE ET ALARME INCENDIE
LIGHTING & FIRE ALARM
NIVEAU B (NORD) / LEVEL B (NORTH)
NOUVEAU / NEW LAYOUT

Designed By P. CATELLIER
Date
Drawn By P. CANTIN
Date
Reviewed By G. COLLADOS
Date
Approved By P. CATELLIER
Date
Tender
Project Manager YVAN LEDUC
Project no.
R.061511.318
Drawing no.
E-110

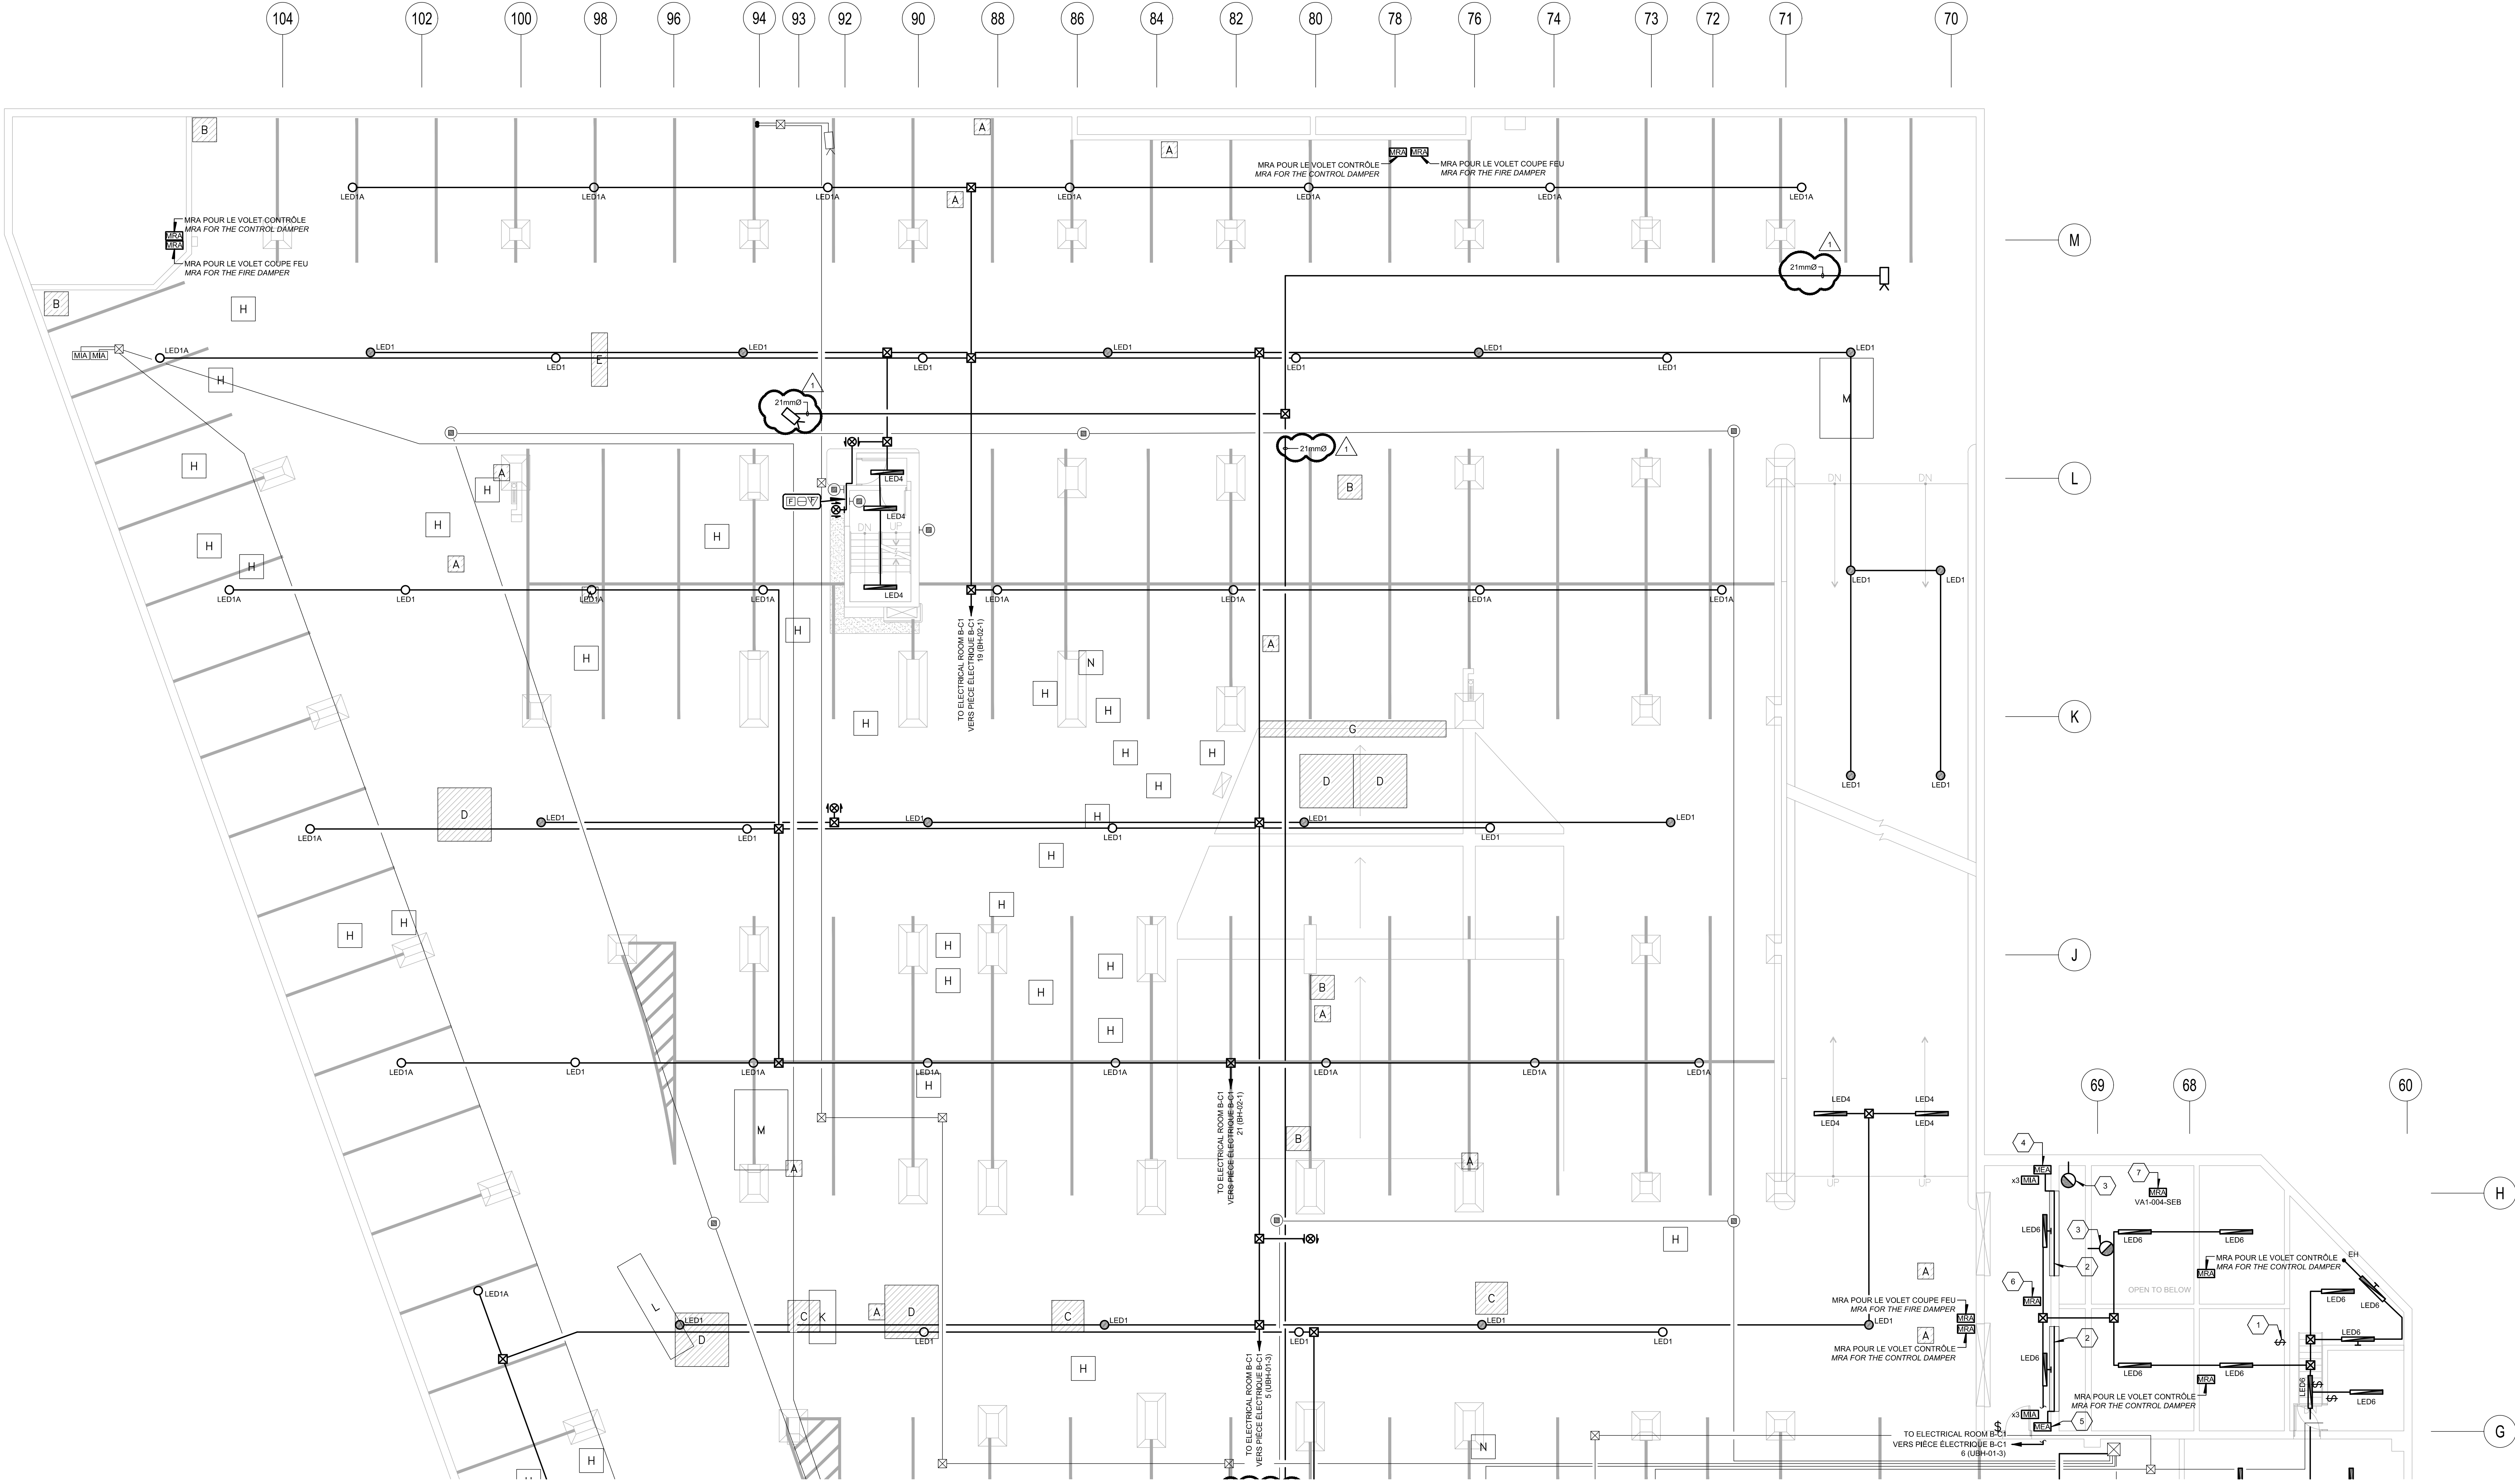

PLAN PARTIEL DU NIVEAU B (NORD)
LEVEL B PARTIAL PLAN (NORTH)
ÉCHELLE/SCALE = 1:100