



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7<sup>e</sup> étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

## SOLICITATION AMENDMENT

## MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

### Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

### Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7<sup>e</sup> étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

<b>Title - Sujet</b> Compensation loss of Wetlands, IDP	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EE520-191859/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 006
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.071652.978	<b>Date</b> 2019-05-02
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$MTC-775-15297	
<b>File No. - N° de dossier</b> MTC-8-41231 (775)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-05-09</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Heure Avancée de l'Est HAE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Aguilera, Maria Pia	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> mtc775
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (514) 592-3823 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (514) 496-3822
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EE520-191859/A

Amd. No. - N° de la modif.  
006

Buyer ID - Id de l'acheteur  
MTC775

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
R.071652.978

File No. - N° du dossier  
MTC-8-41231

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**AMENDMENT 006:** *COMPENSATION FOR THE LOSS OF WETLANDS AND HABITATS IN A MIGRATORY BIRD SANCTUARY, ÎLES DE LA PAIX, QC*

**INCLUSION OF ADDENDUM 3** (see documents attached herewith)



Date : **May 01, 2019**

Project : **Compensation for the Loss of Wetlands and Habitats in a Migratory Bird Sanctuary –  
Îles de la Paix**

Project # : **R.071652.978**

---

## CALL FOR TENDERS – CONSTRUCTION – ADDENDUM 3

---

### 1. General

- 1.1. This addendum includes modifications made to drawings and specifications. These modifications must be implemented in accordance with contract documents.
- 1.2. Contractor to include all modifications described below in his tender and adjust its price and schedule, if required.
- 1.3. This addendum follows documents issued on March 14 and 18, 2019.

### 2. Revisions


#### 2.1. Technical specifications – Section 01 35 43 Environnemental procedures:

##### 2.2.1 Article 1.14.4.6 added

All fix equipment using fuel or lubricant such as generator, pump, etc..., must be set over a tub so all loss or spill of contaminant are contained.

#### 2.2. Drawings C301 (sheet C10) and drawing C302 (sheet C11)

Sections A, B and C from drawing C301 and sections D, E et F from drawing C302 are modified. Alluvium stone  $\varnothing$  50-200 mm on top of shore nourishment must cover with a thickness of 150 mm all filter stone  $\varnothing$  50-200 mm (slope and top) as outlined in red on the following sketch.

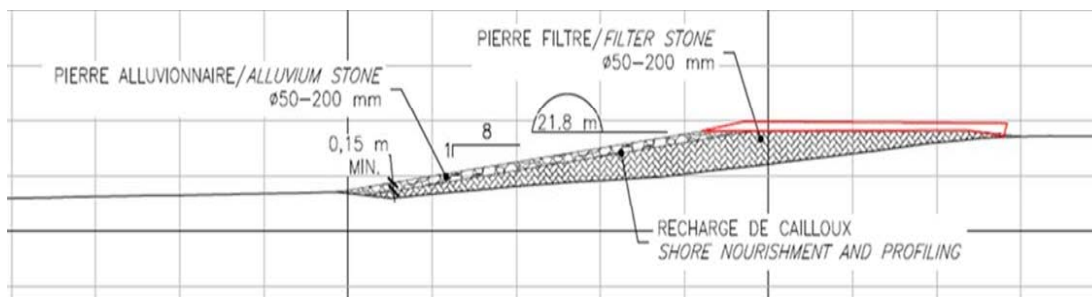

The total quantity of bid form item 3.5 « Shore nourishment: provision and installation of 50-200 mm alluvial stones » remains 1 640 m<sup>3</sup>.

Prepared by



Guy Latreille, P. Eng. 2019-04-30