
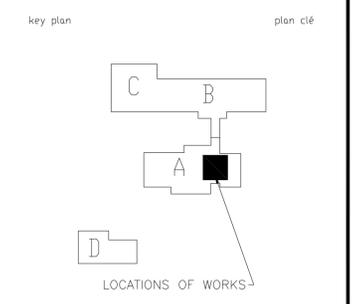
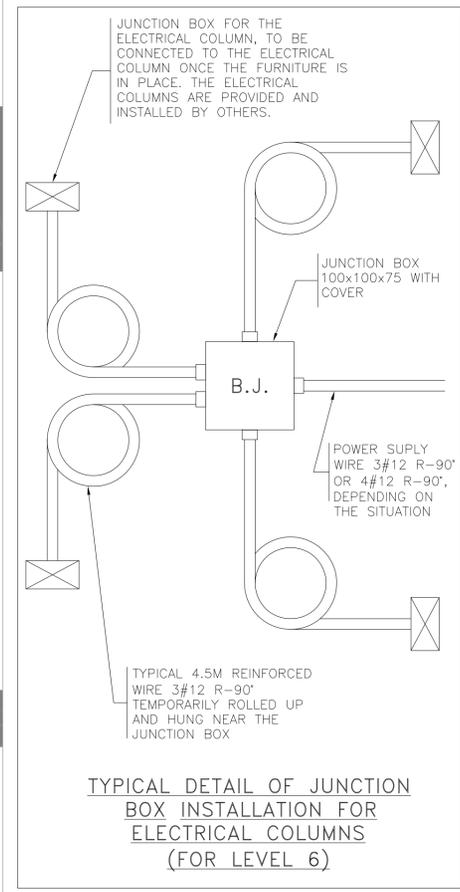


- NOTES:
- EXISTING BUT UNIDENTIFIED CIRCUIT TO REUSE. IDENTIFY ON-SITE.
 - WARNING, CERTAIN JUNCTION BOXES CONTAIN NON-CONTINUOUS CIRCUITS AND CANNOT HAVE A COMMON NEUTRAL.

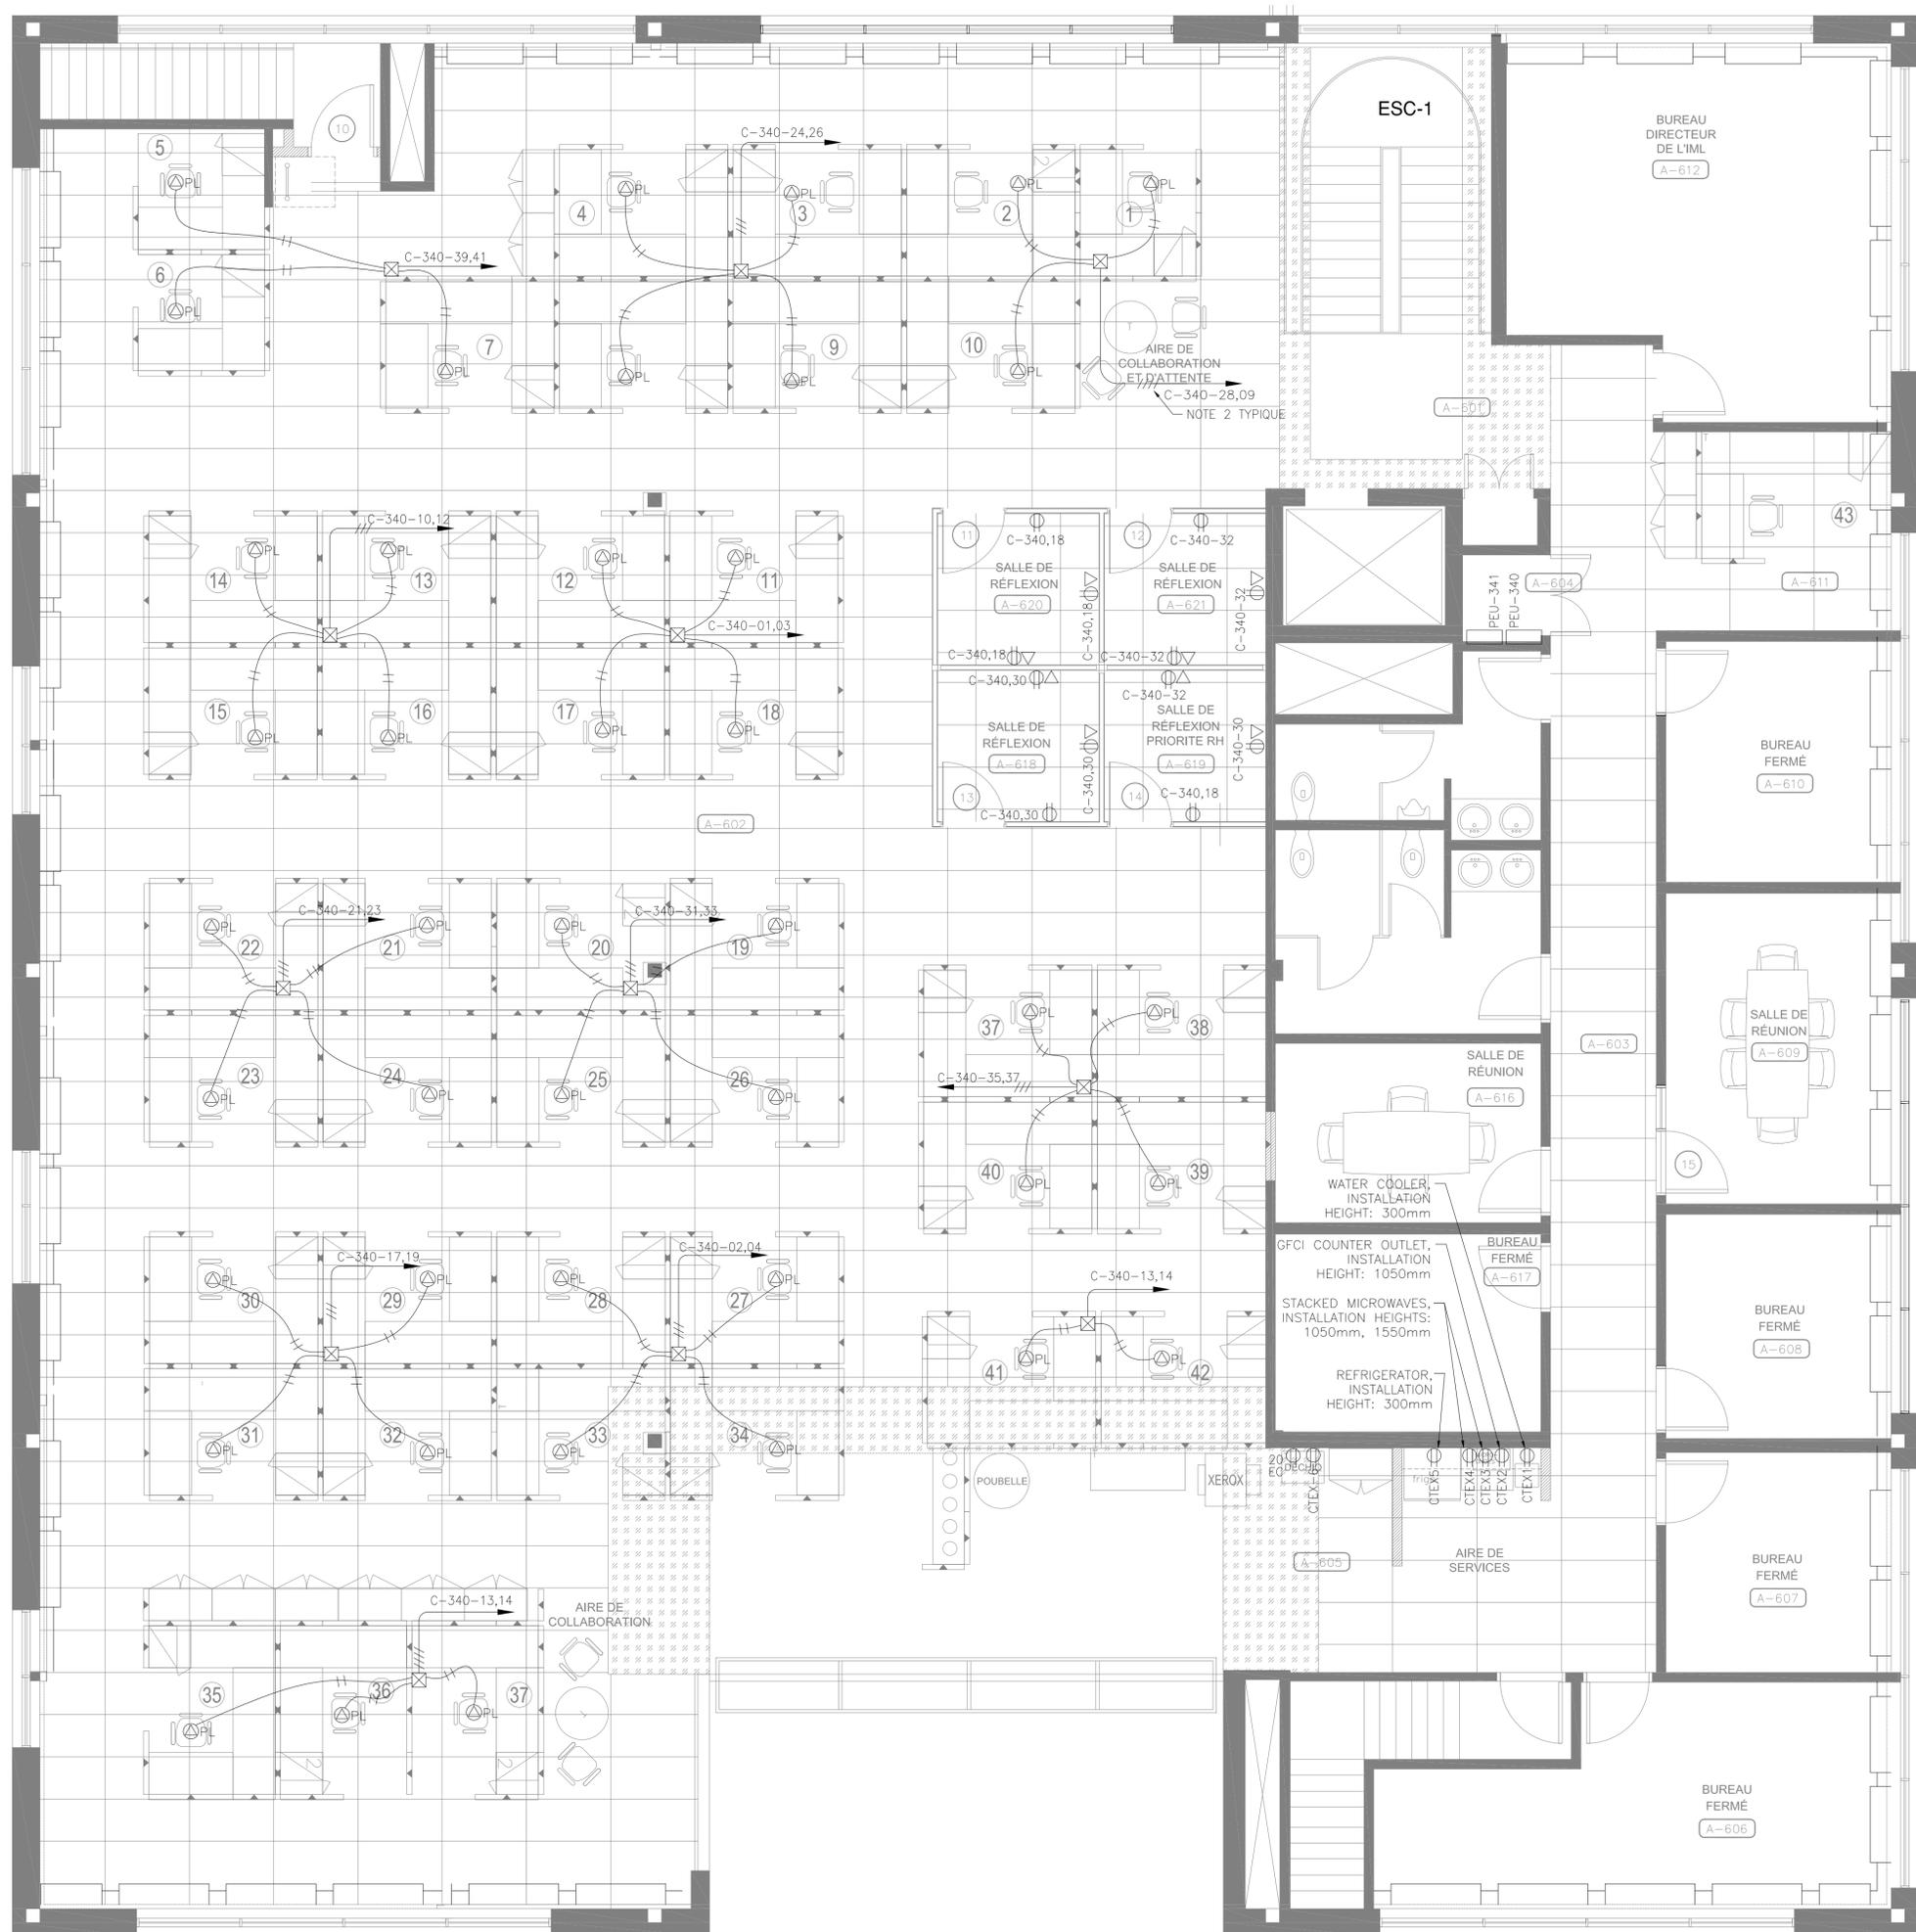

TYPICAL DETAIL OF JUNCTION BOX INSTALLATION FOR ELECTRICAL COLUMNS (FOR LEVEL 6)

Revisión	Description	Par/By	Date
FOR TENDER		JMP	2019-01-18

A: Numéro du détail / Detail no.
 B: Feuille sur laquelle le détail est référencé / Location drawing no.
 C: Feuille sur laquelle le détail est dessiné / Drawing no.

Toute modification doit être rapportée à: / All modification must be reported to:

Biens Immobiliers, Environnement, Sécurité et Santé
 104, Dalhousie, Québec, Qc G1K 7Y7

Dossier:
 MONT-JOLI
 MAURICE-LAMONTAGNE BUILDING
 RENOVATION GIST/SPC

Dessin:
 OUTLETS AND SERVICES
 RENOVATION OF
 LEVEL 6, BUILDING A

Conçu par / Designed by:	Date
P-L Jean	2018-03-12

Dessiné par / Drawn by:	Date
J-M Potvin	2018-03-12

Vérifié par / Verified by:	Date
F. Jean	2018-05-08

Approuvé par / Approved by:	Date
P-L Jean	2018-05-08

No. dossier / File no.:	Échelle / Scale:
F3766-170169	Indicated

No. dessin / Drawing no.:	No. feuille / Sheet no.:
	E17 OF 19

LEVEL 6
PLAN VIEW
SCALE 1:100