


ADJOUTER LA DISPOSITION DES LUMINAIRES DE TYPE "A". ÉLIMINER LA FONCTION DE GRADATION DES LUMINAIRES DE TYPE "A" DANS LES BUREAUX PERNÉS. VOIR LES NIAGES DE RÉVISION DANS LES BUREAUX CONCERNÉS.

ADJOUTER

NOTES GÉNÉRALES:

1. TOUS LES LUMINAIRES SONT DE TYPE "A" U.S.N.
2. LES LUMÈRES DE SÉCURITÉ ET LES CIRCUITS D'URGENCE SONT SÉPARÉS DU CIRCUIT "A" ET DU CIRCUIT "B".
3. BRANCHER LES NOUVEAUX LUMINAIRES AU RELAIS EXISTANT DU BÂTIMENT.
4. REMPLACER LES BULBES REMPLACER LES LENTILLES ET RÉVISER LE NOUVEAU CHÂSSIS DE SERRAGE À LA PRÉSENCE D'UN CHÂSSIS.

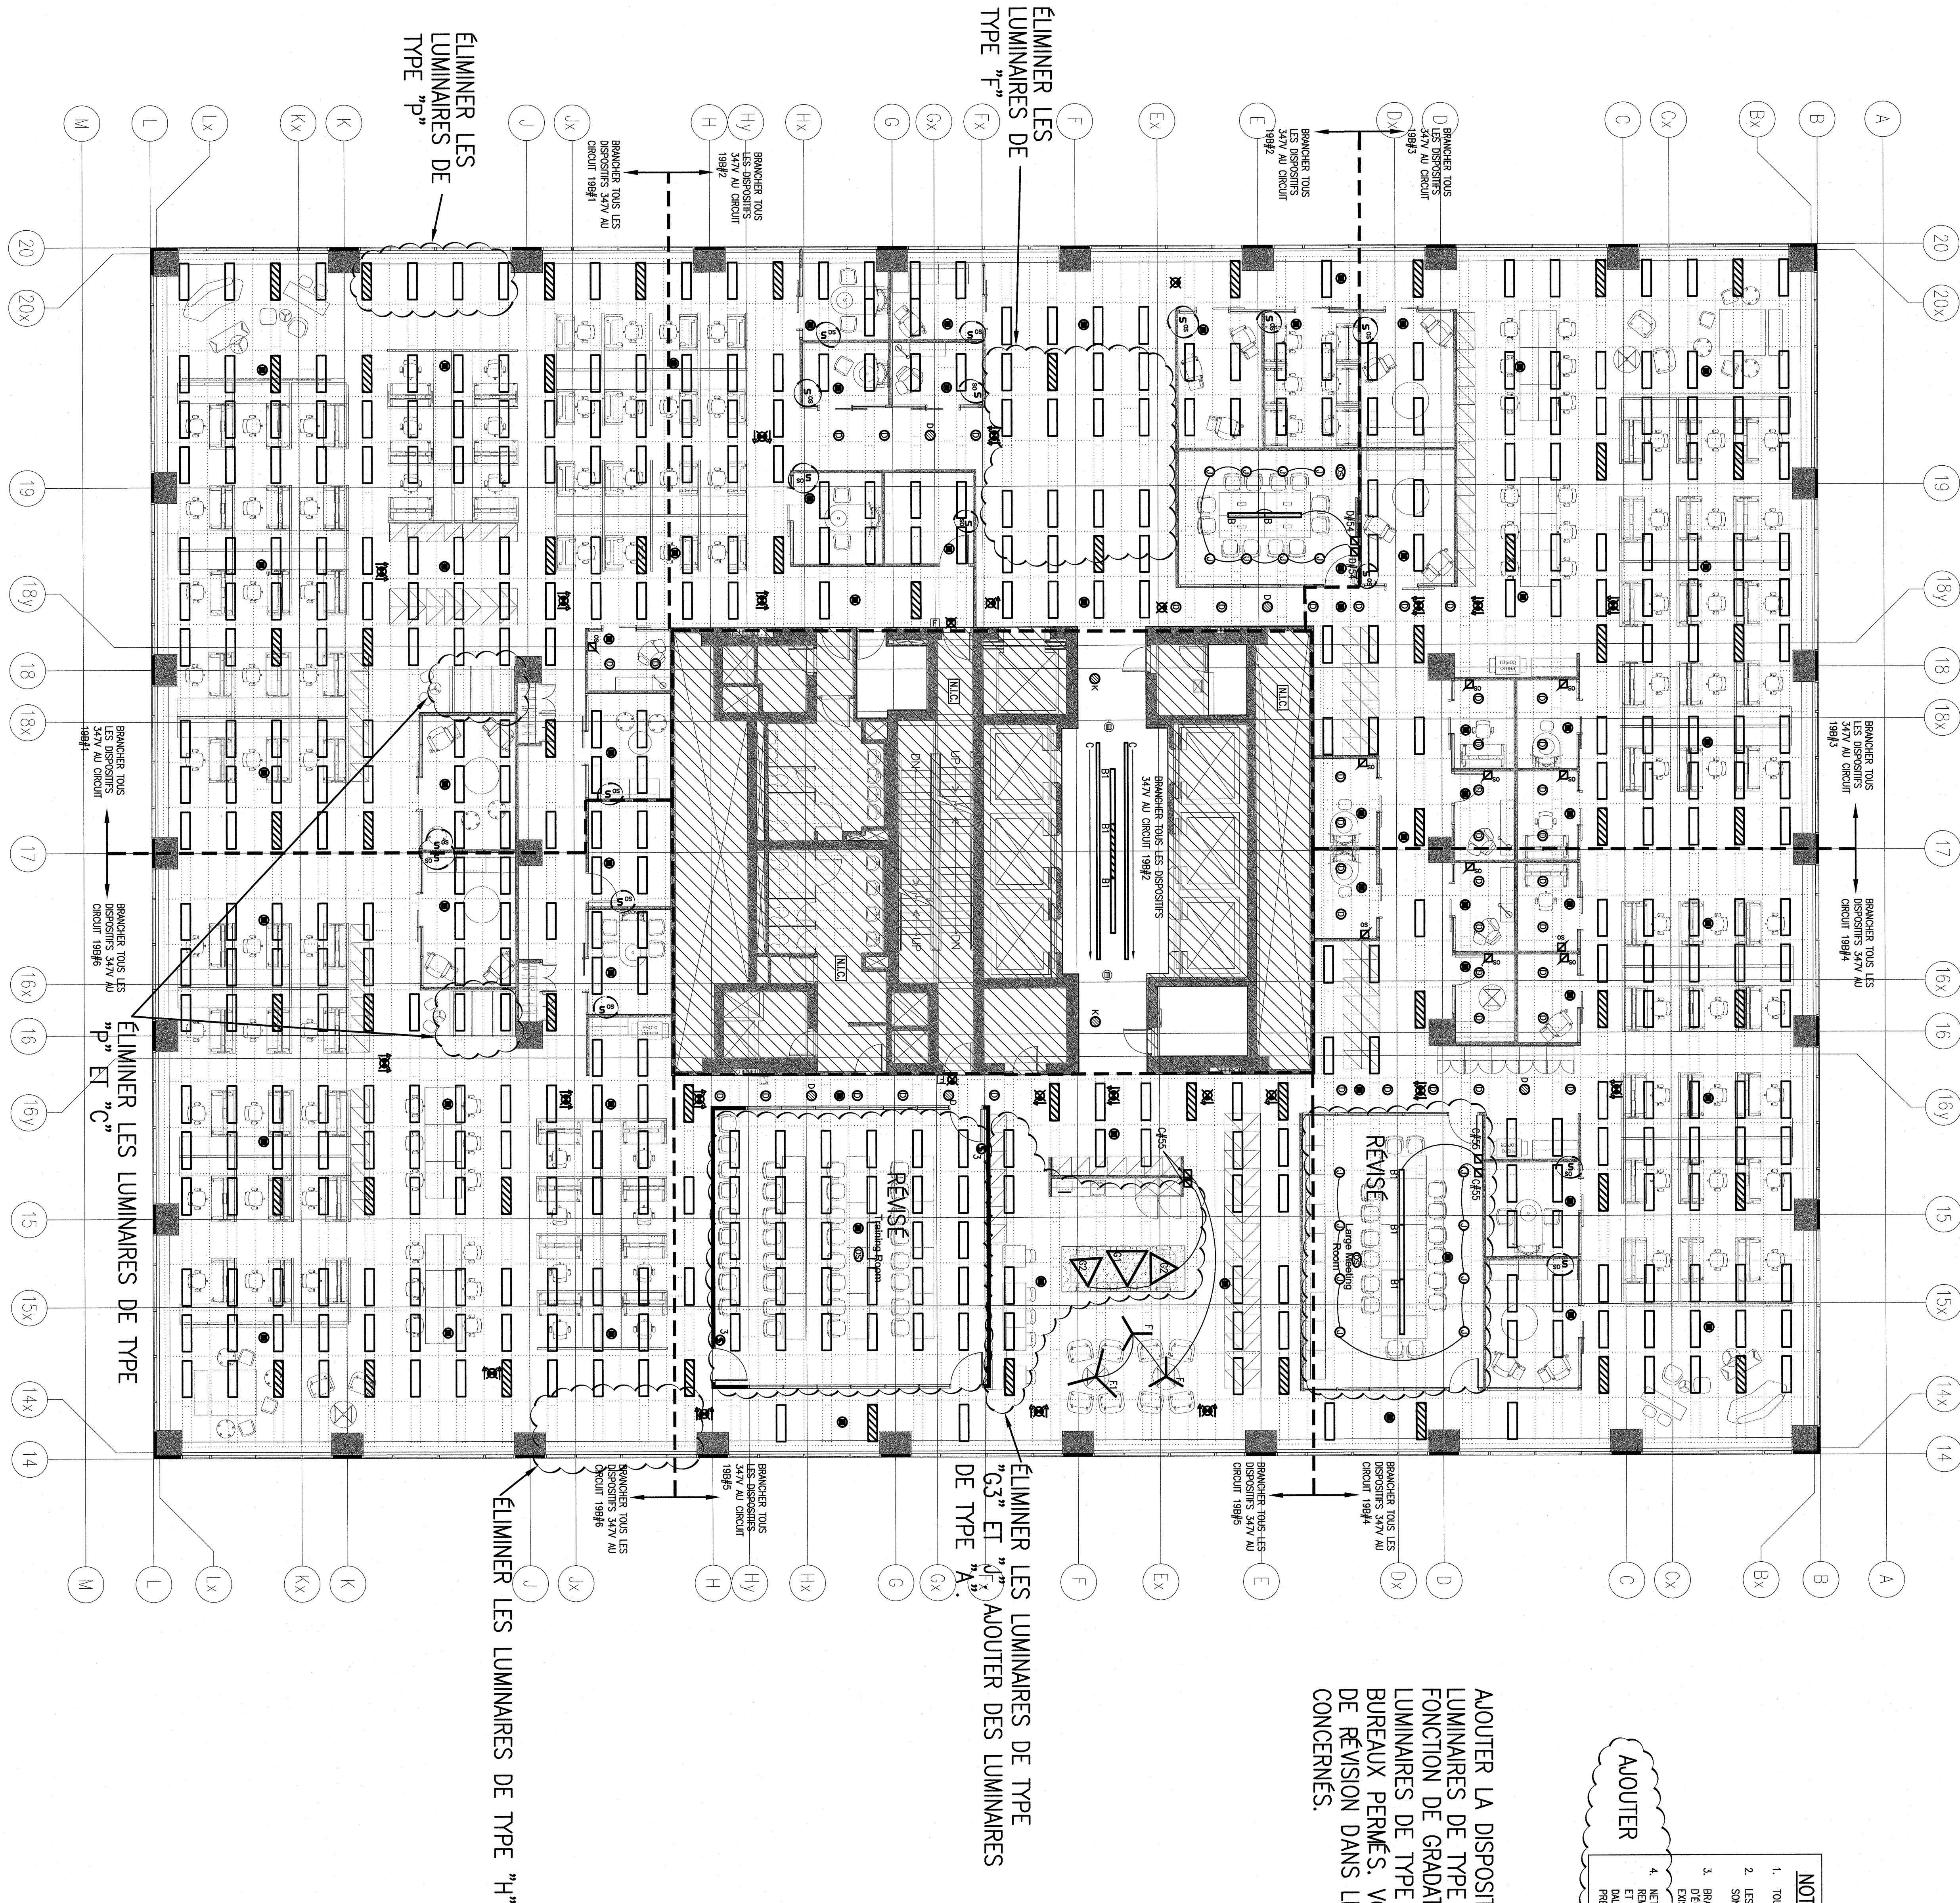

1 19e ÉTAGE ÉCLAIRAGE ET ALARME D'INCENDIE
100