


AJOUTER LA DISPOSITION DES
LUMINAIRES DE TYPE "A". ÉLIMINER LA
FONCTION DE GRADATION DES
LUMINAIRES DE TYPE "A" DANS LES
BUREAUX PERMIS. VOIR LES NUAGES
DE RÉVISION DANS LES BUREAUX
CONCERNÉS.


AJOUTER

NOTES GÉNÉRALES:

1. TOUTS LES LUMINAIRES SONT DE TYPE "A" UNIL.
2. LES LAMPS DE SORTE ET LES CIRCUITS D'ÉNERGIES
SONT BRANCHÉS AU PANNEAU "AF" AU 19^e FLOURE.
3. BRANCHER LES NOUVEAUX LUMINAIRES AU RELAS
ÉLECTRIQUE EXISTANT. CONSERVER LES COMMANDES
EXISTANTES.
4. ÉLIMINER, RÉPARER LES LAMPS LUMINESCENTES
EXISTANTS. BRANCHER LES NOUVEAUX LUMINAIRES
ET RÉPARER DE NOUVELLES CHAINES DE SUPPORT À LA
PLATE ET CE POUR TOUTS LES LUMINAIRES DE TYPE "A" AU
PROJET.

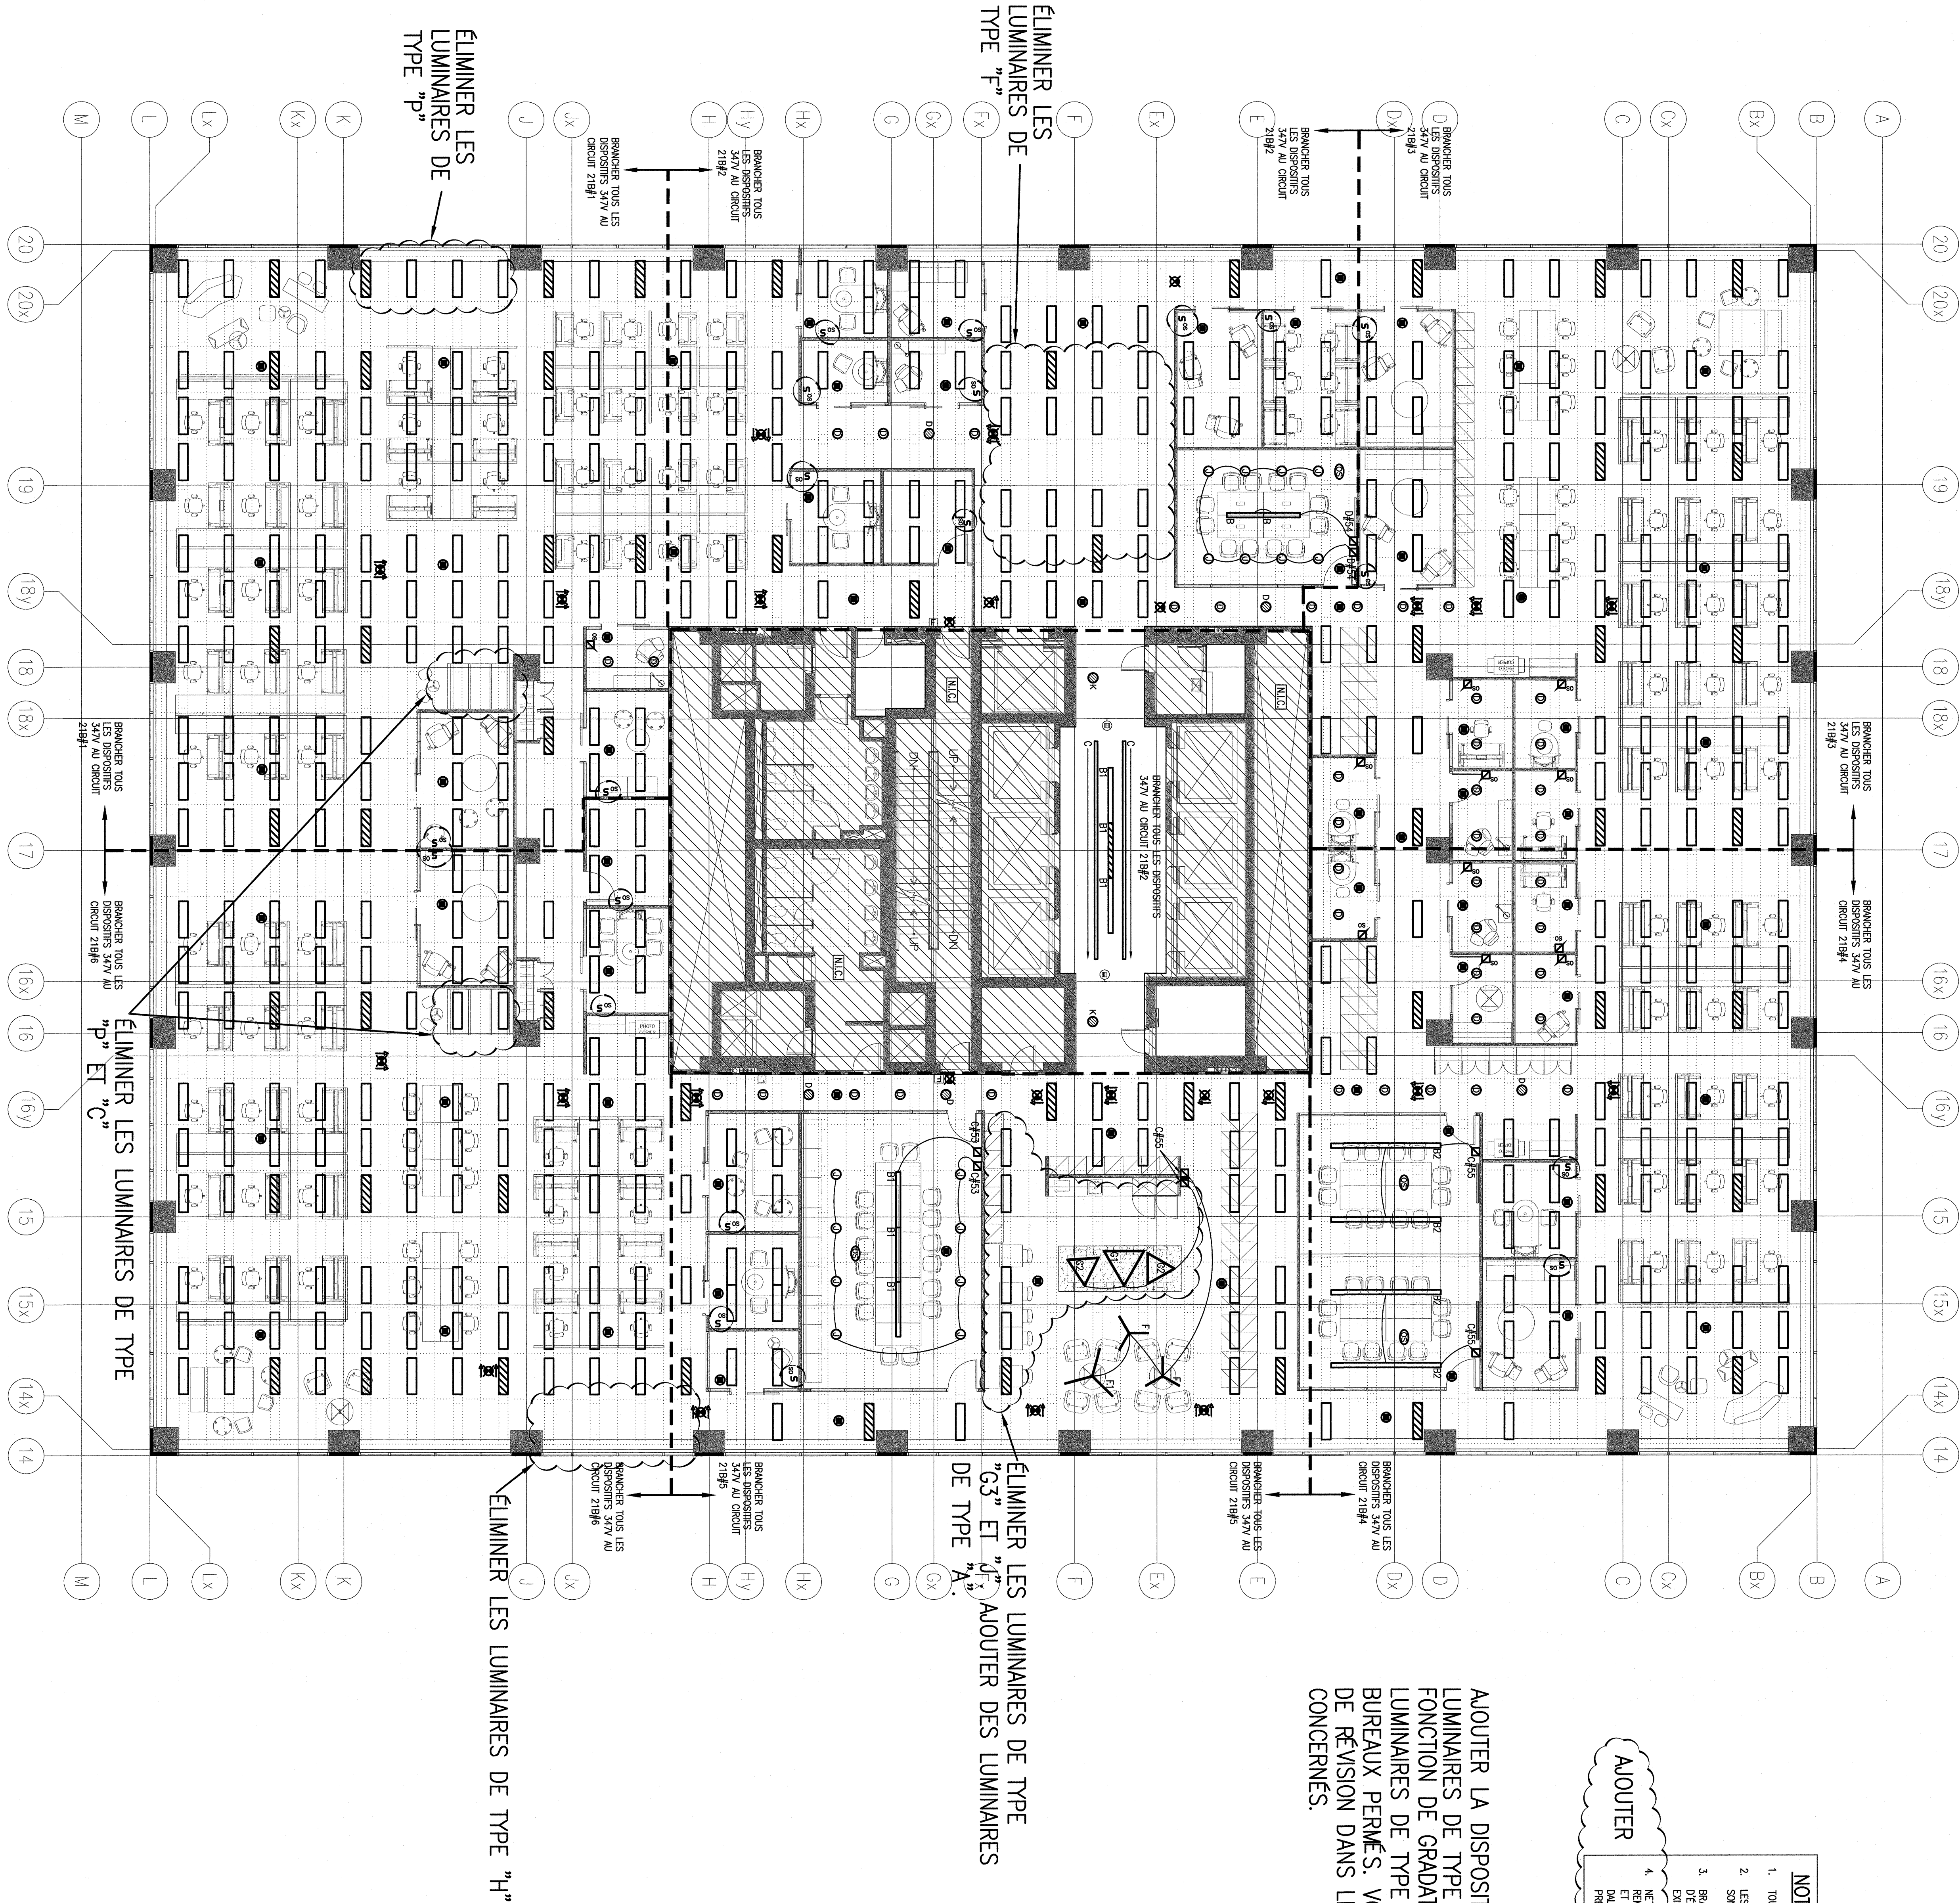

1 21^e ÉTAGE ÉCLAIRAGE ET ALARME D'INCENDIE
E-8

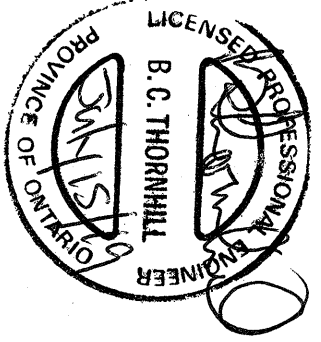

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part à l'ingénieur de toute contradiction.

révision	description	date
01	Doc. 1: R.C. 1: soumission 1: soumission de l'architecte	2018-02-09
02	Doc. 1: R.C. 2: soumission 2: soumission de l'architecte	2018-02-09
03	Doc. 1: R.C. 3: soumission 3: soumission de l'architecte	2018-02-09
04	Doc. 1: R.C. 4: soumission 4: soumission de l'architecte	2018-02-09

A	A
B	B
C	C

projets
Locaux temporaires et de
type générique de la
Tour de l'ouest de l'IEL

300, rue Saint-Jacques, Ottawa (ON)

ÉLECTRIQUE:
21^e ÉTAGE ÉCLAIRAGE ET
ALARME D'INCENDIE

Échelle: Selon les annotations

Conçu par	C.J.	(signature)
Date	2018-02-09	
Dessiné par	C.J.	(signature)
Date	2018-02-09	
Revisé par	B.T.	(signature)
Date	2018-02-09	
Approuvé par	B.T.	(signature)
Date	2018-02-09	
Tenue	B.T.	(signature)
Project Manager	Administrateur de projets	
Project no.	N° du projet	
Project no.	R.088901.013	
Drawing no.	N° du dessin	
Drawing no.	E-8	