

VUE EN PLAN COURS EXTÉRIURE – ÉLECTRICITÉ – CONSTRUCTION/  
 PLAN VIEW OUTDOOR COURSE – ELECTRICITY – CONSTRUCTION


ÉCHELLE/SCALE = 1:50

**NOTES GÉNÉRALES/GENERAL NOTES:**

- 1) LA LOCALISATION EXACTE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES SERA DÉTERMINÉE SUR LES LIEUX./THE EXACT LOCATION OF THE ELECTRICAL EQUIPMENT WILL BE DETERMINED ON SITE.
- 2) À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CONDUITS SERONT DE 21mm DIAMÈTRE MINIMUM./UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL ELECTRICAL CONDUIT WILL BE 21mm MINIMUM DIAMETER.
- 3) POUR LES APPAREILS ÉLECTRIQUES EXISTANTS RELOCALISÉS, L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVA VERIFIER SUR LES LIEUX, LA GROSSEUR DES CONDUITS AINSI QUE LE CALIBRE DE LA FILERIE ET PROLONGER L'ALIMENTATION EXISTANTE, JUSQU'À SON NOUVEL EMPLACEMENT./FOR EXISTING RELOCATED ELECTRICAL EQUIPMENT, THE ELECTRICITY CONTRACTOR SHOULD CHECK ON SITE, ELECTRICAL CONDUIT SIZE AND WIRE SIZE AND EXTEND THE EXISTING POWER SUPPLY TO THEIR NEW LOCATION.
- 4) TOUS LES NOUVEAUX CONDUITS À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT DOIVENT CIRCULER DANS LES PLAFONDS SUSPENDUS OU LE PLUS HAUT POSSIBLE. FOURNIR ET INSTALLER DES TIGES ET SUPPORTS CANSTRUT POUR LES NOUVEAUX CONDUITS AVEC TOUS LES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION CONFORME./ALL NEW CONDUITS INSIDE THE BUILDING MUST CIRCULATE IN SUSPENDED CEILINGS OR AS HIGH AS POSSIBLE. PROVIDE AND INSTALL RODS AND SUPPORTS FOR CANSTRUT FOR NEW CONDUITS WITH ALL THE ACCESSORIES NECESSARY FOR A COMPLIANT INSTALLATION.


**DESCRIPTION:**

- 1) CONNECTEUR POUR ACIER RIGIDE FILETÉ DE GROSSEUR APPROPRIÉE./CONNECTOR FOR RIGID THREADED STEEL OF APPROPRIATE SIZE.
- 2) CONDUITS POUR ACIER RIGIDE FILETÉ DE GROSSEUR APPROPRIÉE./CONDUITS FOR RIGID THREADED STEEL OF APPROPRIATE SIZE.
- 3) LB COMPATIBLE AVEC DE L'ACIER RIGIDE FILETÉ DE GROSSEUR APPROPRIÉE./RIGID THREADED STEEL LB OF APPROPRIATE SIZE.
- 4) LE FILAGE DOIT PASSER DANS LE CADRAGE DE LA PORTE POUR SE RENDRE À LA BARRURE./THE WIRING MUST GO THROUGH THE FRAME OF THE DOOR TO GET TO THE LOCK.
- 5) INSTALLER ET RACCORDER UNE BARRURE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE MARQUE SOUTHERN FOLGER MODÈLE 51M DEADLATCH C/W TOUS LES ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION CONFORME. LA BARRURE EST FOURNI PAR LE PROPRIÉTAIRE./INSTALL AND CONNECT AN ELECTROMAGNETIC LOCK SOUTHERN FOLGER BRAND, 51M DEADLATCH MODEL C/W ALL THE ACCESSORIES NECESSARY TO A COMPLIANT INSTALLATION. THE LOCK IS PROVIDED BY THE OWNER.
- 6) L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN DOIT RACCORDER LES ALIMENTATIONS 120V ET 24V À LA CONSOLE EXISTANTE PRÉVU POUR LE CONTRÔLE DES BARRURES DE PORTES./THE ELECTRICIAN CONTRACTOR MUST CONNECT THE 120V AND THE 24V POWER SUPPLIES TO THE EXISTING CONSOLE PROVIDED FOR THE CONTROL OF DOOR LATCHES.

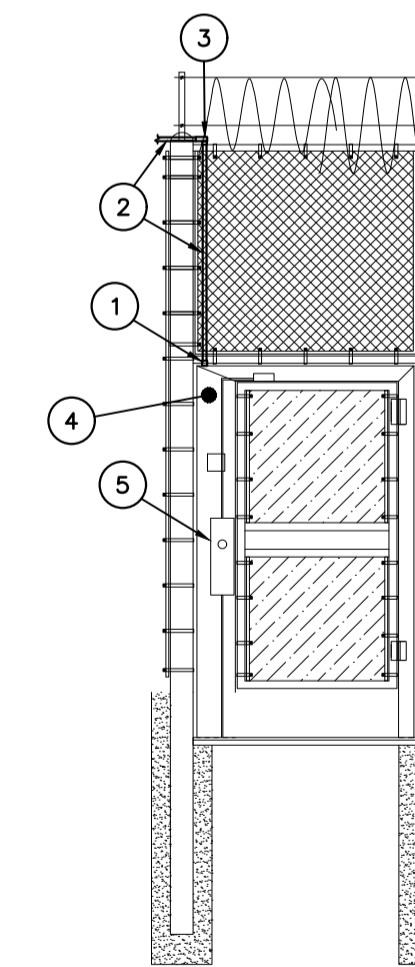

DÉTAILS PASSAGE DES CONDUITS POUR BARRURE DES  
 PORTES EXTÉRIÈRES/DETAILS PASSAGE CONDUITS FOR  
 EXTERIOR DOOR LATCHES.

RAPPORT/SCALE = AUCUN/NONE

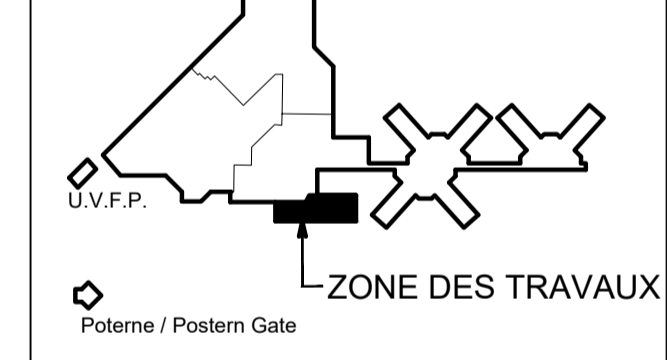

Établissement Port-Cartier Establishment

20-06-22	POUR SOUMISSION FOR TENDER	N.G.
DATE	ÉMIS POUR / ISSUED FOR	PAR BY

CE PLAN PEUT SERVIR À LA CONSTRUCTION À LA CONDITION QU'IL SOIT SIGNÉ ET SCELLÉ PAR L'INGÉNIEUR ET QUE LA MENTION "ÉMIS POUR CONSTRUCTION" APPARASSE DANS LA LISTE DES RÉVISIONS.

THIS PLAN CAN BE USED FOR CONSTRUCTION ON CONDITION THAT IT IS SIGNED AND SEALED BY THE ENGINEER AND THAT THE MENTION "ISSUED FOR CONSTRUCTION" APPEARS IN THE LIST OF REVISIONS.

TITRE DU DESSIN / DRAWING TITLE  
 ÉLECTRICITÉ/ELECTRICITY  
 VUE EN PLAN IMPLANTATION/  
 PLAN VIEW IMPLANTATION  
 DÉMOLITION ET CONSTRUCTION/  
 DEMOLITION AND CONSTRUCTION

Conçu par / Computer by	L.-J. MERRILL tech.
Design by	tech.
Dessiné par / Drawn by	L.-J. MERRILL tech.
Checked by:	tech.
Vérifié par / Verified by	N. GAGNON ing.
No. Proj.	19108/30
Date	19/08/30
INDIQUE/ INDICATED	1
Feuille n° / Sheet n°	E1-P1