


# Addendum/Addenda


No./N°
1

Project Description / Description de projet U62 electrical feeder upgrade U62 mise à niveau de l'alimentation électrique		
Solicitation No./ N° de sollicitation 20-58073	Project No./N° de projet 5909	W.O. No./N° d'ordre de travail
Departmental Representative / Représentant Ministériel Allan Mackenzie	Date Oct 29,2020	
<b>Notice:</b> This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.	<b>Nota:</b> Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel d'offres; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.	

1. Revise panel PD2 location and existing feeder route as follow:  
Réviser l'emplacement du panneau PD2 et l'itinéraire d'alimentation existant comme suit :

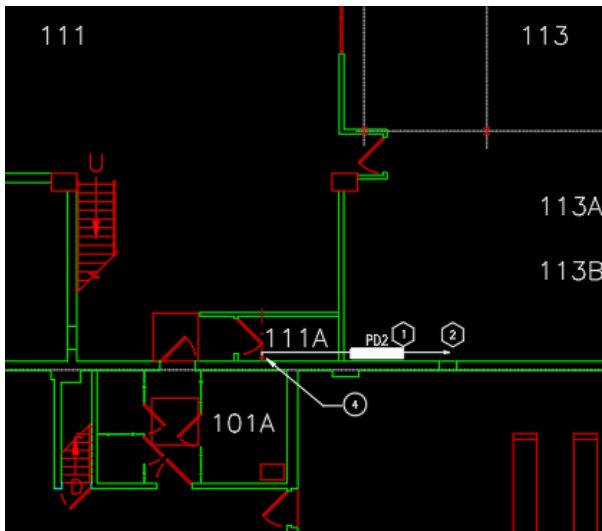

2. Provide unistruct standoff to panel PD2 to offset the existing drain pipe.  
Fournissez une entretoise unistrut au panneau PD2 pour compenser le tuyau de vidange Existant.
3. Clarification : Teck cable is 1kV rated.  
Clarification: le câble Teck est évalué à 1 kV.
4. The cable length in tunnel area from point A to point B is estimated to be 120m.  
La longueur du câble dans la zone du tunnel du point A au point B est estimée à 120 m.

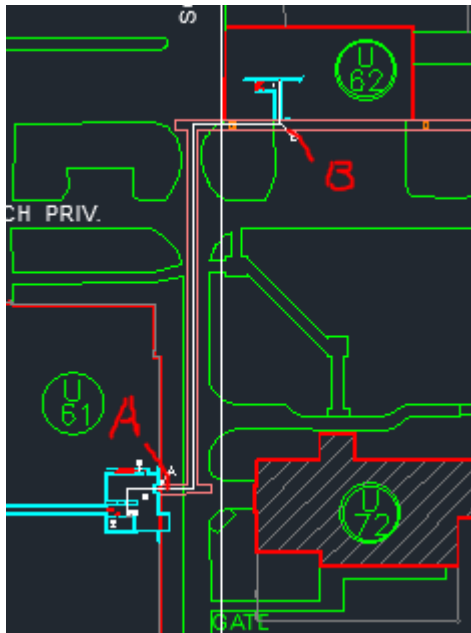

5. No splice is allowed for the entire cable run.  
Aucune épissure n'est autorisée pour tout le parcours de câble.
6. See attached attendance sheet .  
Voir çï-attaché la feuille de présence.

End.

## Mandatory Site Visit Attendance / Visite de chantier obligatoire

Project Description / Description de projet

U62 Electrical Feeder Upgrade

Closing Date / Date de

November 23, 2020

2:00 PM

Solicitation No./N° de sollicitation

28-58073

Project No./No de projet

5919

1st Showing / 1er visite

October 28, 2020

10:00 AM

2nd Showing / 2ieme

October 29, 2020

10:00 AM

Alternate / Substituts

November 13, 2020

Question

November 18, 2020

EMAIL/COURRIEL

Departmental Representative /  
Représentant ministériel  
Allan Mackenzie

**Maurice Richard**  
Director General / Directeur Général  
National Research Council of Canada  
Conseil national de recherches  
Reason: Section 34  
Date: 2020.10.29 12:38:57 -0400

November 13, 2020

November 18, 2020

EMAIL/COURRIEL

COMPANY/ENTREPRENEUR	NAME/NOM	SIGNATURE	Date	Time	PHONE/TELEPHONE	EMAIL/COURRIEL
Donald Servant Elect	Carol Gauvreau / Louis Poisson		28-Oct	10:00 AM	613-292-2311	<a href="mailto:donald@servantelectric.com">donald@servantelectric.com</a>
Carleton Elect.	Steve Currie		28-Oct	10:00 AM	613-880-2255	<a href="mailto:scurrie@carltonelectric.com">scurrie@carltonelectric.com</a>
Broder Electric	Sharee Alphonso		28-Oct	10:00 AM	613-224-1176	<a href="mailto:Sharee@broderelectric.ca">Sharee@broderelectric.ca</a>
Alliance Engineering.	Zachary Vey		28-Oct	10:20 AM	613-552-8717	<a href="mailto:zach@allianceengineering.ca">zach@allianceengineering.ca</a>
Black & McDonald	Katherine Rodger / Dan Brule		29-Oct	10:00 AM	613-903-7759	<a href="mailto:Krodger@blackandmcdonald.com">Krodger@blackandmcdonald.com</a>
Ener-Tech Electrical	Pierre Diotte		29-Oct	10:00 AM	613-223-2172	<a href="mailto:ener-tech@sympatico.ca">ener-tech@sympatico.ca</a>
Gannon/Blackburn Electric inc.	Stephen McCord / Karlyn Gannon		29-Oct	10:00 AM	613-738-9165	<a href="mailto:gbe@gbeinc.ca">gbe@gbeinc.ca</a>
Earl Carr Electric Inc.	Matt Cahill / Rob Gourgon		28-Oct	10:20 AM	613-831-9179	<a href="mailto:mcahill@earlcarrelectrincanada.com">mcahill@earlcarrelectrincanada.com</a>
Genlet Electric Inc.	Michael Letouzel		29-Oct	10:20 AM	613-852-5403	<a href="mailto:estimating@genlet.ca">estimating@genlet.ca</a>
Optimum Mechanical Solution	Adam Fleming		29-Oct	10:20 AM	343-542-6758	<a href="mailto:afleming@optimummech.com">afleming@optimummech.com</a>
F. Trotter Const	Hamid Zeghoud		28-Oct	10:20 AM	613-745-8688	<a href="mailto:bids@trotter.ca">bids@trotter.ca</a>
Modern Niagara	Jordan Gignac		29-Oct	10:20 AM	613-806-7560	<a href="mailto:jgignac@modernniagara.com">jgignac@modernniagara.com</a>
Am-Tech	Megan Laporte		28-Oct	10:40 AM	223-340-2671	<a href="mailto:mlaporte@amtech.ca">mlaporte@amtech.ca</a>
JWK Utilities & Site Service Ltd	Brennan Burnett		29-Oct	10:40 AM	613-839-7500	<a href="mailto:a.convers@jwkutilities.com">a.convers@jwkutilities.com</a>
Duplex Electric	Shane Sinclair		28-Oct	10:40 AM	613-834-2836	<a href="mailto:Shane.duplex@gmail.com">Shane.duplex@gmail.com</a>
SEVIN NORRIS	Simon Renaud		29-Oct	10:00 AM	819-213-3951	<a href="mailto:SRenaud@SEVINNORRIS.COM">SRenaud@SEVINNORRIS.COM</a>
ARC & SPARK Elec.	Nicholas Lacroix		28-Oct	10:00 AM	613-889-8985	<a href="mailto:Nick@arcandspark.ca">Nick@arcandspark.ca</a>
Beck Electrical Const.	Stephen Beck		29-Oct	10:00 AM	613-89-2002	<a href="mailto:STEPHEN@becktd.ca">STEPHEN@becktd.ca</a>

~~BECKER ELECT.~~

~~STAFFE ALPHONSE~~

28-Oct-20

10



National Research  
Council Canada

Conseil national de  
recherches Canada

