


CWA#2016-822

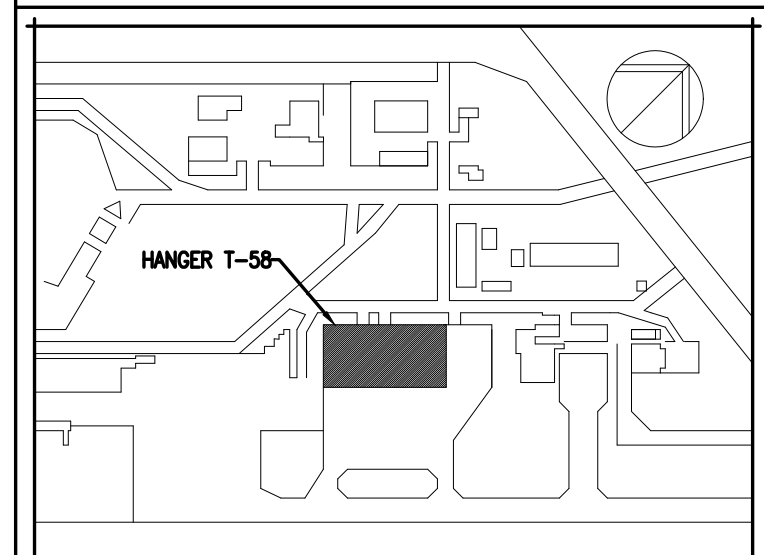

KEY PLAN  
PLAN CLE

0	ISSUED FOR TENDER ÉMIS POUR APPEL D'OFFRE	2021-01-22
-	ISSUED FOR 100% REVIEW ÉMIS POUR APPEL 100% DE RÉVISION	2020-06-05
-	ISSUED FOR 90% REVIEW ÉMIS POUR APPEL 90% DE RÉVISION	2020-04-30
-	ISSUED FOR 66% REVIEW ÉMIS POUR APPEL 66% DE RÉVISION	2020-02-14
-	RE-ISSUED FOR 66% REVIEW	2019-09-30

revision      date


A	detail no. no. du détail	A
B	location drawing no. no. de localisation	BC
C	drawing no. no. du dessin	

project  
PWGSC#R.038348.011 HANGAR T-58  
200 COMET PRIVATE, OTTAWA, ONT.  
FIRE SUPPRESSION SYSTEM /  
SYSTÈME DE SUPPRESSION  
D'INCENDIE

drawing  
NEW DRAFT CURTAIN LAYOUT /  
NOUVEL AMÉNAGEMENT DE  
RIDEAUX ET CE, À L'ÉTAT  
D'ÉBAUCHE

designed	R. LEONARD/M. PAVELICH JUNE 2020	conçu
drawn	M. PAVELICH/C. FARNHAM JUNE 2020	dessiné
revised	R. LEONARD JUNE 2020	révisé
approved	R. LEONARD JUNE 2020	approuvé
tender	KAILIE DUNN PWC Project Manager	soumission
project no.	R.038348.011	no. du projet
drawing no.	M.007	no. du dessin

M.007

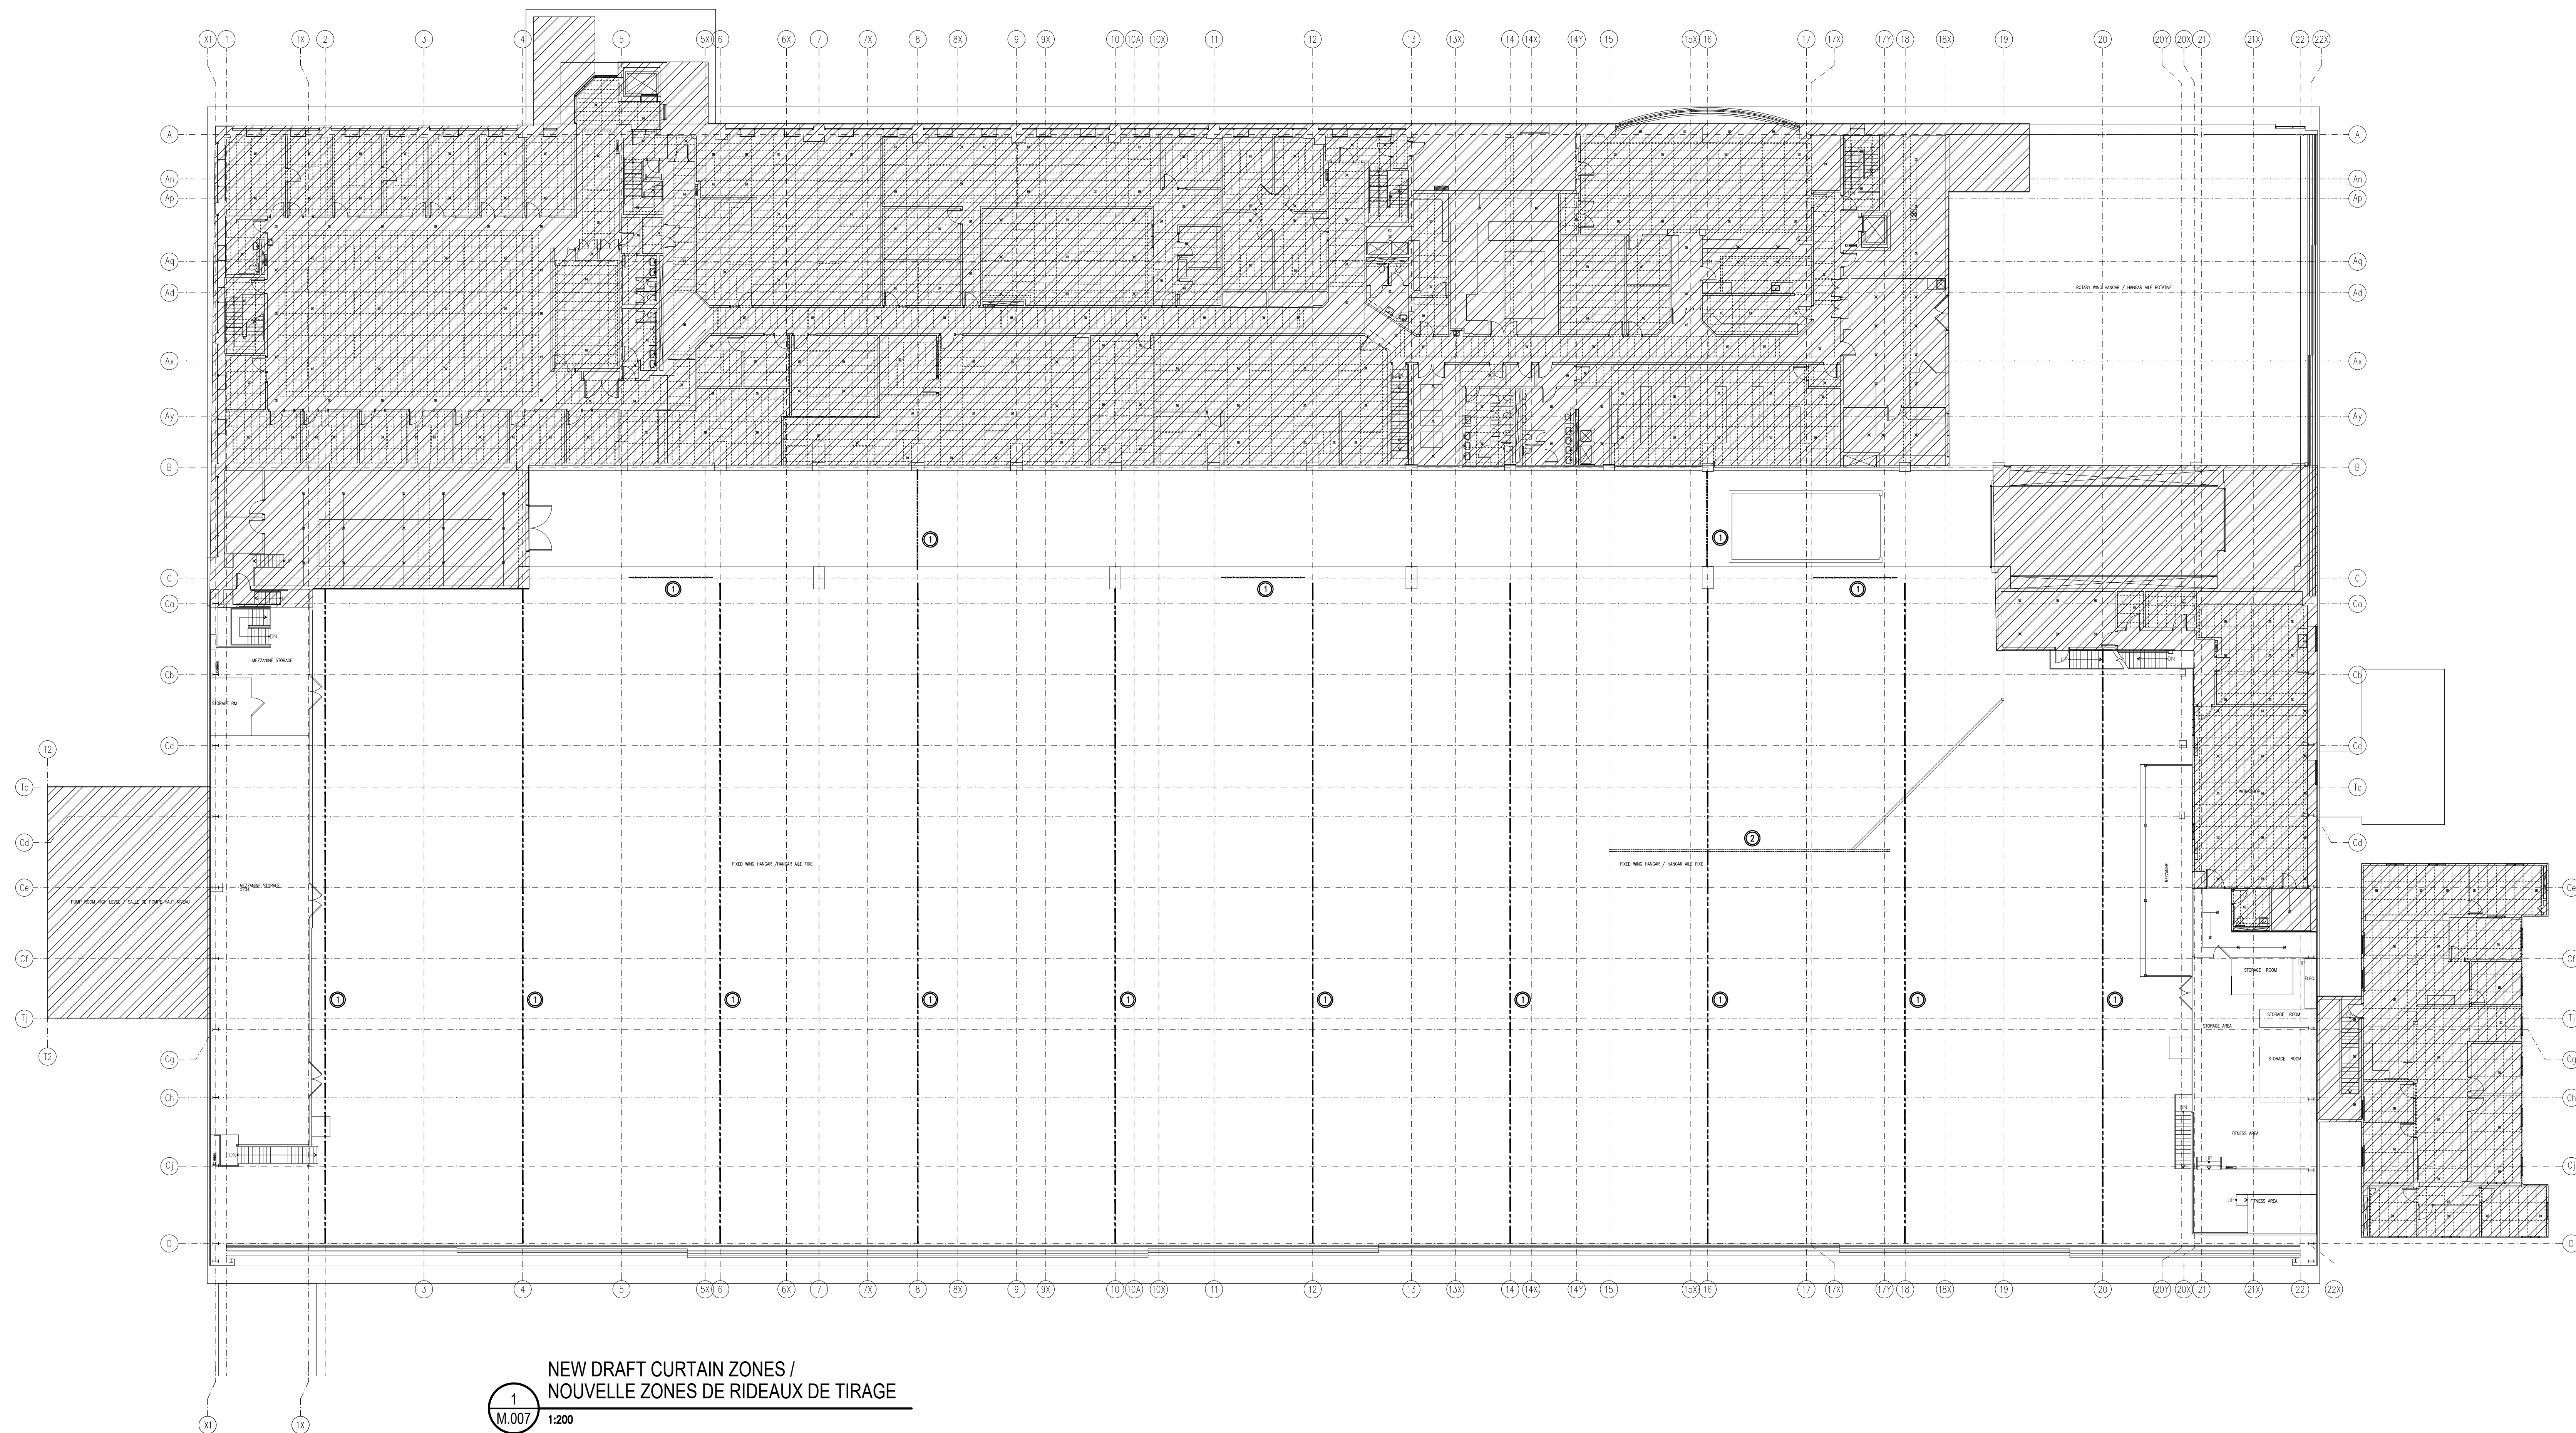

**GENERAL NOTES / NOTES GÉNÉRALES : ①**

- EXISTING SPRINKLER SYSTEMS AT LOW LEVELS AND IN HATCHED AREAS TO REMAIN AS IS UNDER THIS PROJECT. / SYSTÈME À GICLÉUR AU BAS NIVEAU ET AU ENFOURCHÉ MAÎNE RESTE TEL QUEL POUR CE PROJET.
- REFER TO WORK RESTRICTIONS AND PROPOSED SEQUENCE OF PHASING KEY PLAN / FAIRE RÉFÉRENCE AUX RESTRICTIONS DE TRAVAUX ET SÉQUENCE PROPOSÉE DE PHASAGE DU PLAN CLÉ.
- COORDINATE TEMPORARY REMOVAL AND REINSTATEMENT OF EXISTING FALL ARREST CABLEING AT HIGH LEVEL. / COORDONNER LE DÉMONTAGE TEMPORAIRE ET MONTAGE DU CÂBLAGE ANTICHUTE À HAUT NIVEAU.

**DRAWING NOTES / NOTES DE DESSIN : ②**

- TYPICAL NEW DRAFT CURTAIN. REFER TO ARCHITECTURAL FOR DETAILS. / NOUVEAU RIDEAU DE TIRAGE TYPIQUE. RÉFÉRENCE AU DOCUMENT D'ARCHITECTURE POUR PLUS DE DÉTAILS.
- OBsolete STEEL CURTAIN MOUNTING STRUCTURE AT HIGH LEVEL TO BE REMOVED. REFER TO ARCHITECTURAL PLANS. / STRUCTURE DE MONTAGE DE RIDEAUX EN ACIER OBSOLETE À ENLEVER. RÉFÉRENCE AU DOCUMENT D'ARCHITECTURE.