


1
E.311
FIRE ALARM ROOF LEVEL, ALARME INCENDIE NIVEAU DU TOIT
SCALE / ÉCHELLE 1:200

NOTES DE DESSINS		DRAWING NOTES	
LES NOUVELLES POSTES DE TIRAGE D'ALARME INCENDIE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS À 1200mm MESURÉ À PARTIR DU CENTRE DE L'APPAREIL SELON CAN/ULC-5524, PARAGRAPHE 8.1.1.		TYPICAL NEW FIRE ALARM PULL STATION TO BE MOUNTED AT 1200mm A.F.F., MEASURED FROM THE CENTRE OF THE MANUAL STATION, AS PER CAN/ULC-5524, PARAGRAPH 8.1.1.	
VOIR LE DESSIN E.001 "CONDUIT ET FILAGE EXISTANT."		REFER TO DRAWING E.001 "EXISTING CONDUIT & WIRING."	
LE NOUVEAU CONDUIT DOIT ÊTRE CACHÉ OU POSSIBLE.		NEW CONDUIT TO BE CONCEALED WHERE POSSIBLE.	
TROUVER ET REMPLACER LES ENSEMBLES À MODE DOUBLE ET À SECTIONNEMENT DE DÉRÈGLEMENT INCLUANT LE CONDUIT ET FILAGE.		LOCATE AND REPLACE EXISTING FAULT ISOLATION MODUL INCLUDING CONDUIT AND WIRING.	

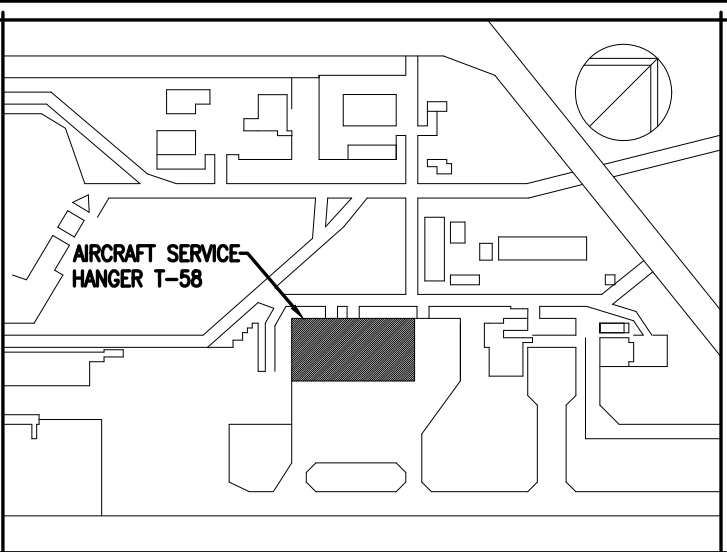

KEY PLAN
PLAN CLE

revision	date
06	ISSUED FOR TENDER / ÉMIS POUR SOUMISSION JAN 22, 2021
05	100% REVIEW/ÉMIS POUR REVUE 100% JUN 5, 2020
04	90% REVIEW/ÉMIS POUR REVUE 90% APR 30, 2020
03	RE-ISSUED FOR 60% REVIEW FEB 14, 2020
02	ISSUED FOR 60% REVIEW SEP 30, 2019
01	ISSUED FOR 60% REVIEW AUG. 21, 2019

A detail no. no. du détail	A
B location drawing no. no. de localisation	B
C drawing no. no. du dessin	C

project
PWGSC#R.038348.011 HANGAR T-58
200 COMET PRIVATE, OTTAWA, ONT.
FIRE SUPPRESSION SYSTEM /
SYSTÈME DE SUPPRESSION
D'INCENDIE

drawing
FIRE ALARM ROOF LEVEL,
ALARME INCENDIE NIVEAU DU
TOIT

designed J. BAZINET BROWN NOV. 30TH, 2017	conçu
drawn J. BAZINET BROWN NOV. 30TH, 2017	dessiné
revised R. BOIVIN NOV. 30TH, 2017	révisé
approved R. BOIVIN NOV. 30TH, 2017	approuvé
tender KALIE DUNN	soumission
PWC Project Manager R.038348.011	Administrateur de projets TPC no. du projet
drawing no. E.311	no. du dessin