


CWA#2016-822

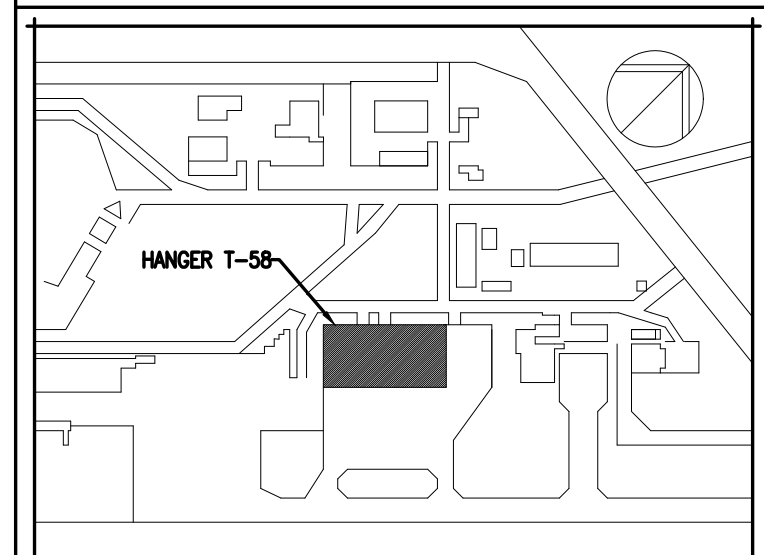

KEY PLAN  
PLAN CLÉ

revision	date
0	ISSUED FOR TENDER ÉMIS POUR APPEL D'OFFRE 2021-01-22
-	ISSUED FOR 100% REVIEW ÉMIS POUR APPEL 100% DE RÉVISION 2020-06-05
-	ISSUED FOR 90% REVIEW ÉMIS POUR APPEL 90% DE RÉVISION 2020-04-30
-	ISSUED FOR 66% REVIEW ÉMIS POUR APPEL 66% DE RÉVISION 2020-02-14
-	RE-ISSUED FOR 66% REVIEW 2019-09-30


<div><div>A</div><div>C</div></div>	A detail no. no. du détail	<div><div>A</div><div>BC</div></div>	
	B location drawing no. no. de localisation		
	C drawing no. no. du dessin		

project  
PWGSC#R.038348.011 HANGAR T-58  
200 COMET PRIVATE, OTTAWA, ONT.  
FIRE SUPPRESSION SYSTEM /  
SYSTÈME DE SUPPRESSION  
D'INCENDIE

drawing  
STAND PIPE HAND HOSE  
REMOVALS / TRAVAUX  
D'ENLÈVEMENT - BOYAUX  
MANUELS DE TUYAUTERIE  
AUTONOME

designed R. LEONARD/M. PAVELICH JUNE 2020	conçu
drawn M. PAVELICH/C. FARNHAM JUNE 2020	dessins
revised R. LEONARD JUNE 2020	révisé
approved R. LEONARD JUNE 2020	approuvé
tender KAILIE DUNN	soumission
PWC Project Manager	Administrateur de projets TPC
project no. R.038348.011	no. du projet

drawing no. M.114 no. du dessin

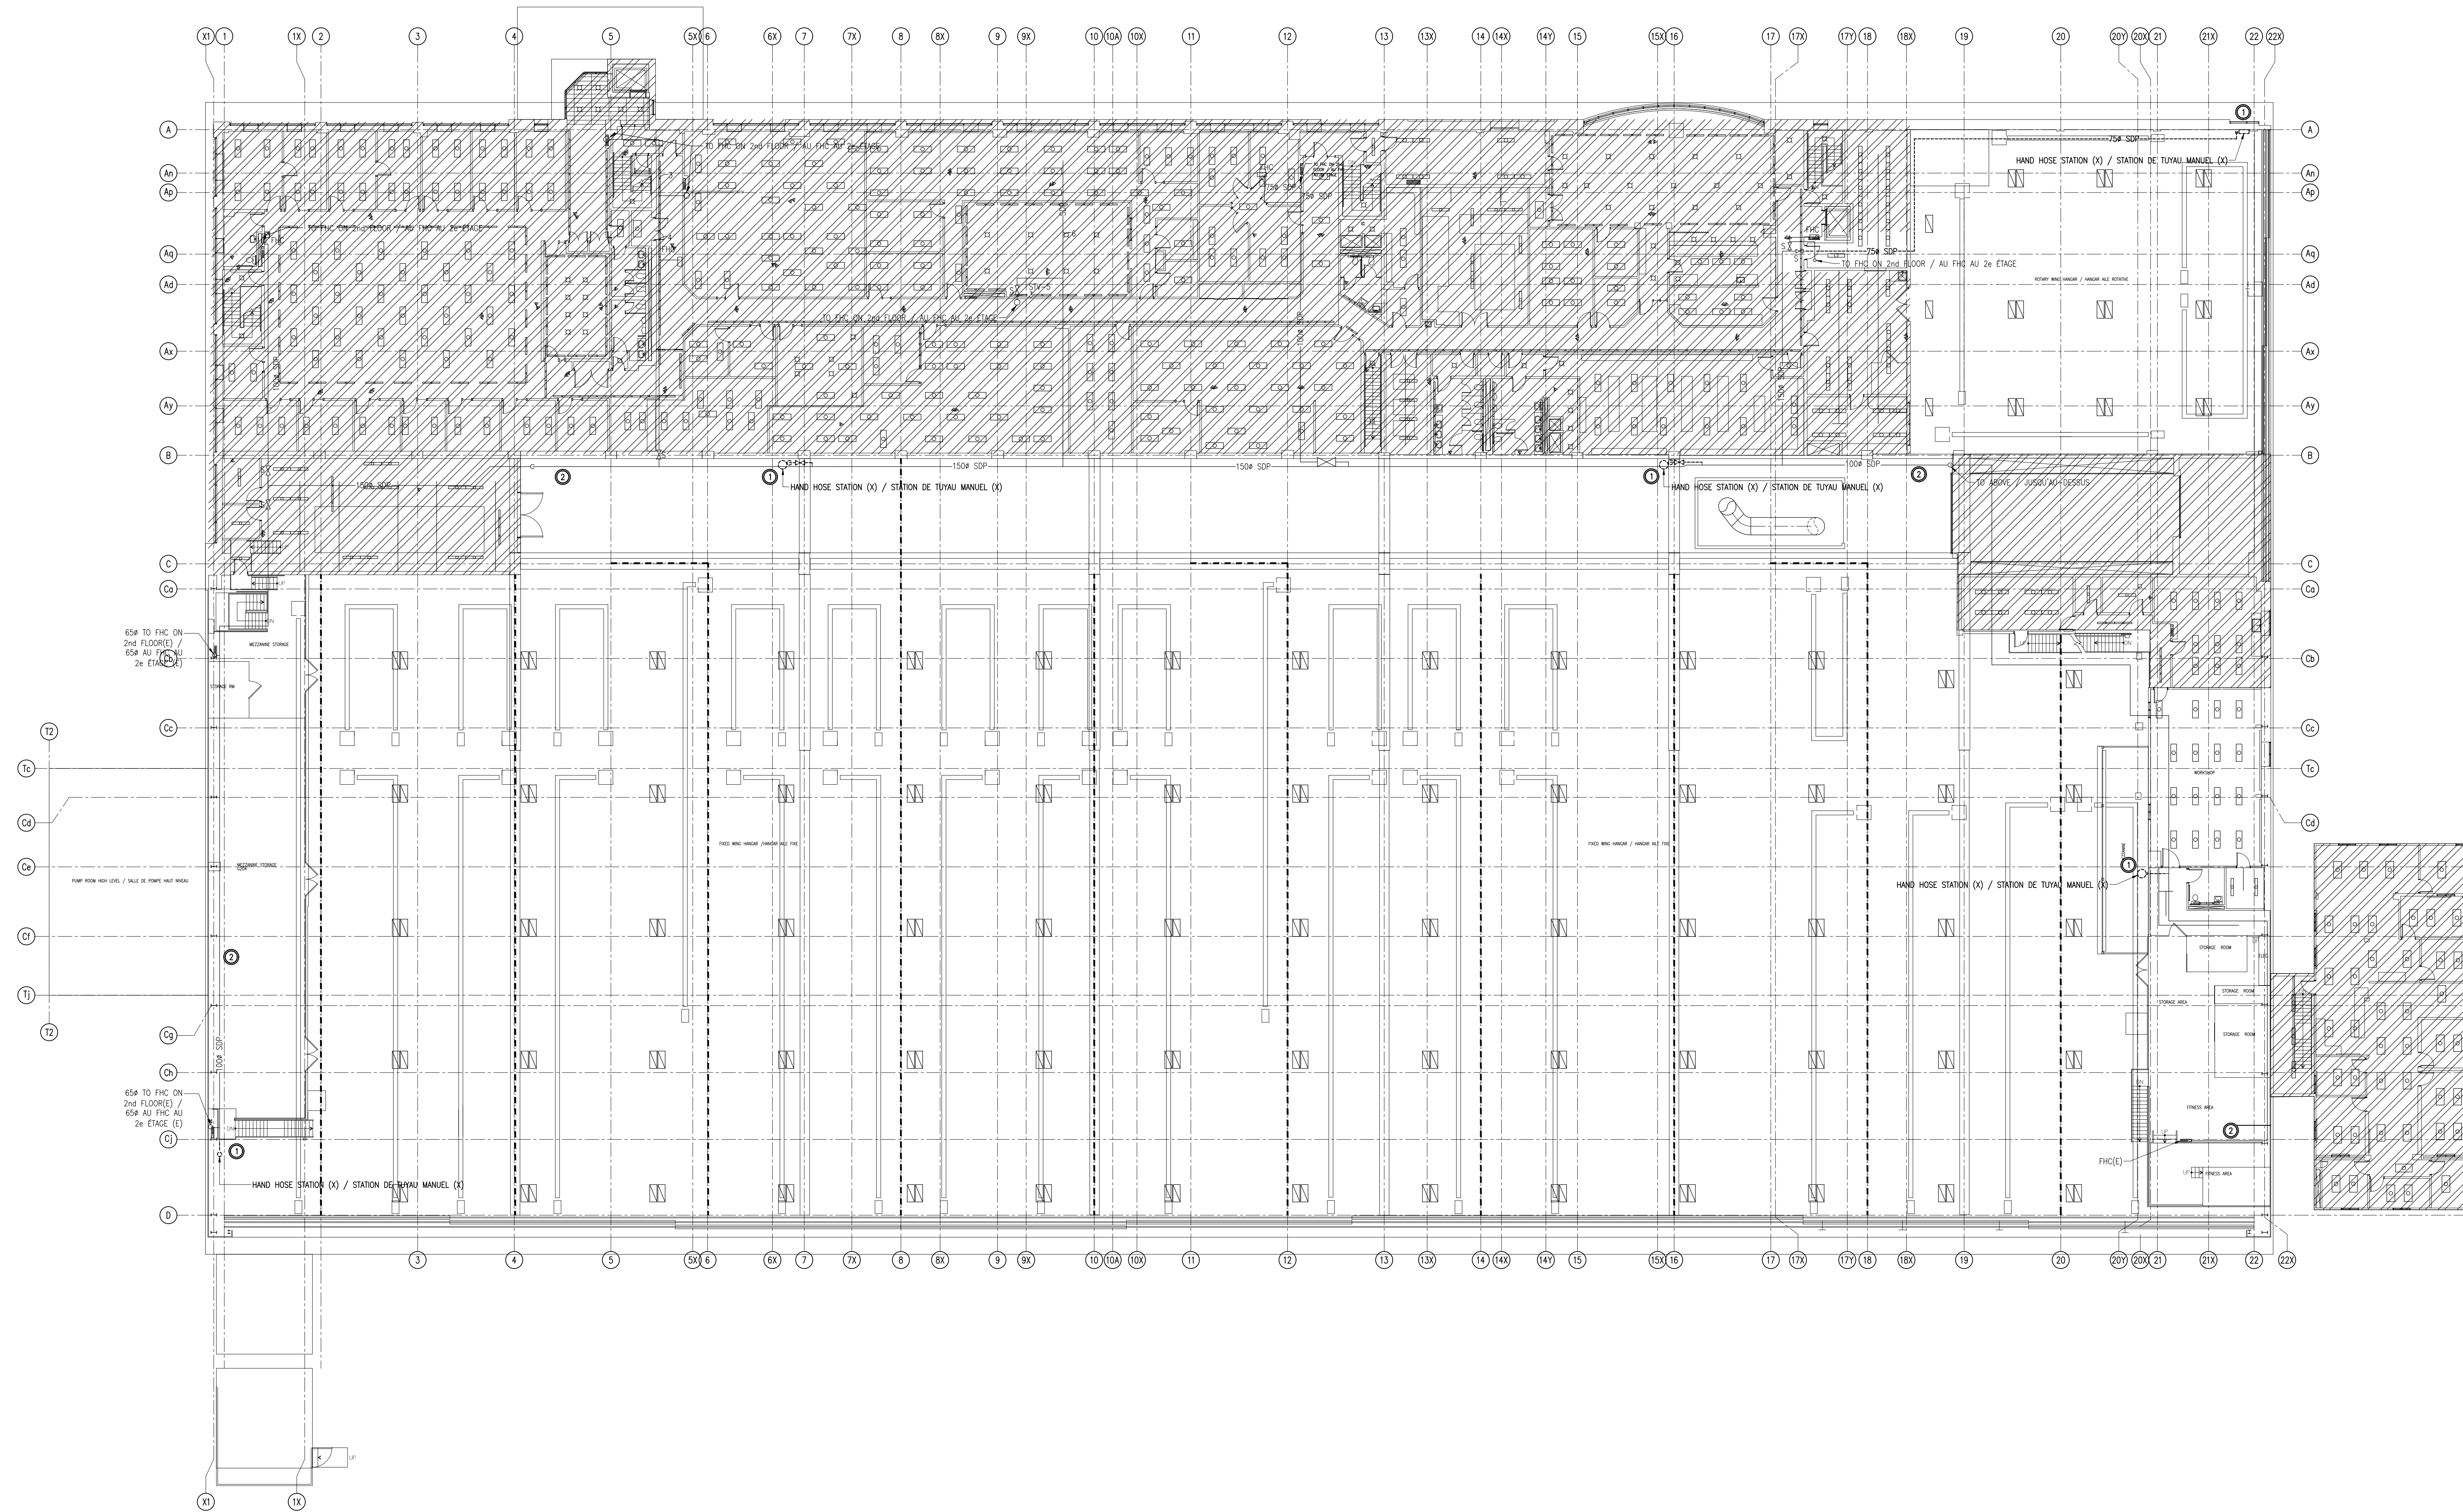

HANGAR GROUND FLOOR STAND PIPE HAND HOSE REMOVALS /  
DÉMONTAGE DES TUYAUX À MAIN DE TUYAU DE SUPPORT AU REZ-DE-CHAUSSÉE  
M.114 1:100

- DRAWING NOTES / NOTES DE DESSINS**
- REMOVE EXISTING STAND PIPE HAND HOSE STATION (X) WITH PIPING & ASSOCIATED ACCESSORIES AS INDICATED. / RETIRER LA TUYAUTERIE EXISTANTE DE LA STATION DE BOYAUX À MAIN ET LES ACCESSOIRES ASSOCIÉS, TEL QU'INDIQUÉ.
  - FIRE WATER STAND PIPE AND FIRE HOSE CABINETS IN ADJACENT SPACES TO REMAIN UNLESS OTHERWISE INDICATED. TYPICAL. VERIFY FIRE HOSE CABINETS IN ADJACENT SPACES REMAIN FUNCTIONAL. / LES TUYAUX ET LES ARMOIRES DE TUYAUX D'INCENDIE DANS LES ESPACES ADJACENTS DOIVENT RESTER, SAUF INDICATION CONTRAIRE, TYPIQUES. VÉRIFIER QUE LES ARMOIRES DES TUYAUX D'INCENDIE DANS LES ESPACES ADJACENTS DEMEURENT FONCTIONNELLES.