



CWA#2016-822

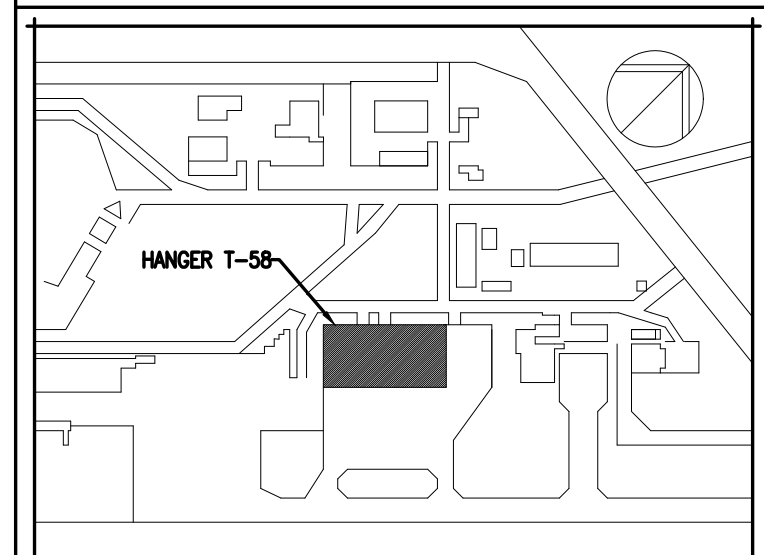

KEY PLAN  
PLAN CLÉ

0	ISSUED FOR TENDER ÉMIS POUR APPEL D'OFFRE	2021-01-22
-	ISSUED FOR 100% REVIEW ÉMIS POUR APPEL 100% DE RÉVISION	2020-06-05
-	ISSUED FOR 90% REVIEW ÉMIS POUR APPEL 90% DE RÉVISION	2020-04-30
-	ISSUED FOR 66% REVIEW ÉMIS POUR APPEL 66% DE RÉVISION	2020-02-14
-	RE-ISSUED FOR 66% REVIEW	2019-09-30


revision date

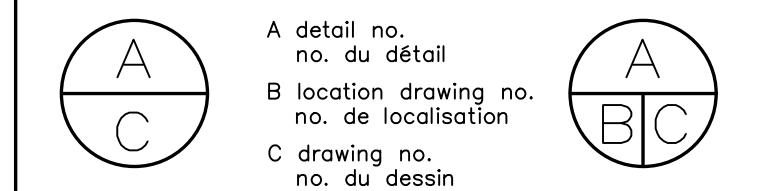

project  
PWGSC#R.038348.011 HANGAR T-58  
200 COMET PRIVATE, OTTAWA, ONT.  
FIRE SUPPRESSION SYSTEM /  
SYSTÈME DE SUPPRESSION  
D'INCENDIE

drawing  
NEW SPRINKLER ZONES /  
NOUVELLES ZONES DE GICLAGE

designed	R. LEONARD/M. PAVELICH JUNE 2020	conçu
drawn	M. PAVELICH/C. FARNHAM JUNE 2020	dessins
revised	R. LEONARD JUNE 2020	révisé
approved	R. LEONARD JUNE 2020	approuvé
tender	KAILIE DUNN	soumission
PWC Project Manager	Administrateur de projets TPC	
project no.	R.038348.011	no. du projet
drawing no.	M.005	no. du dessin

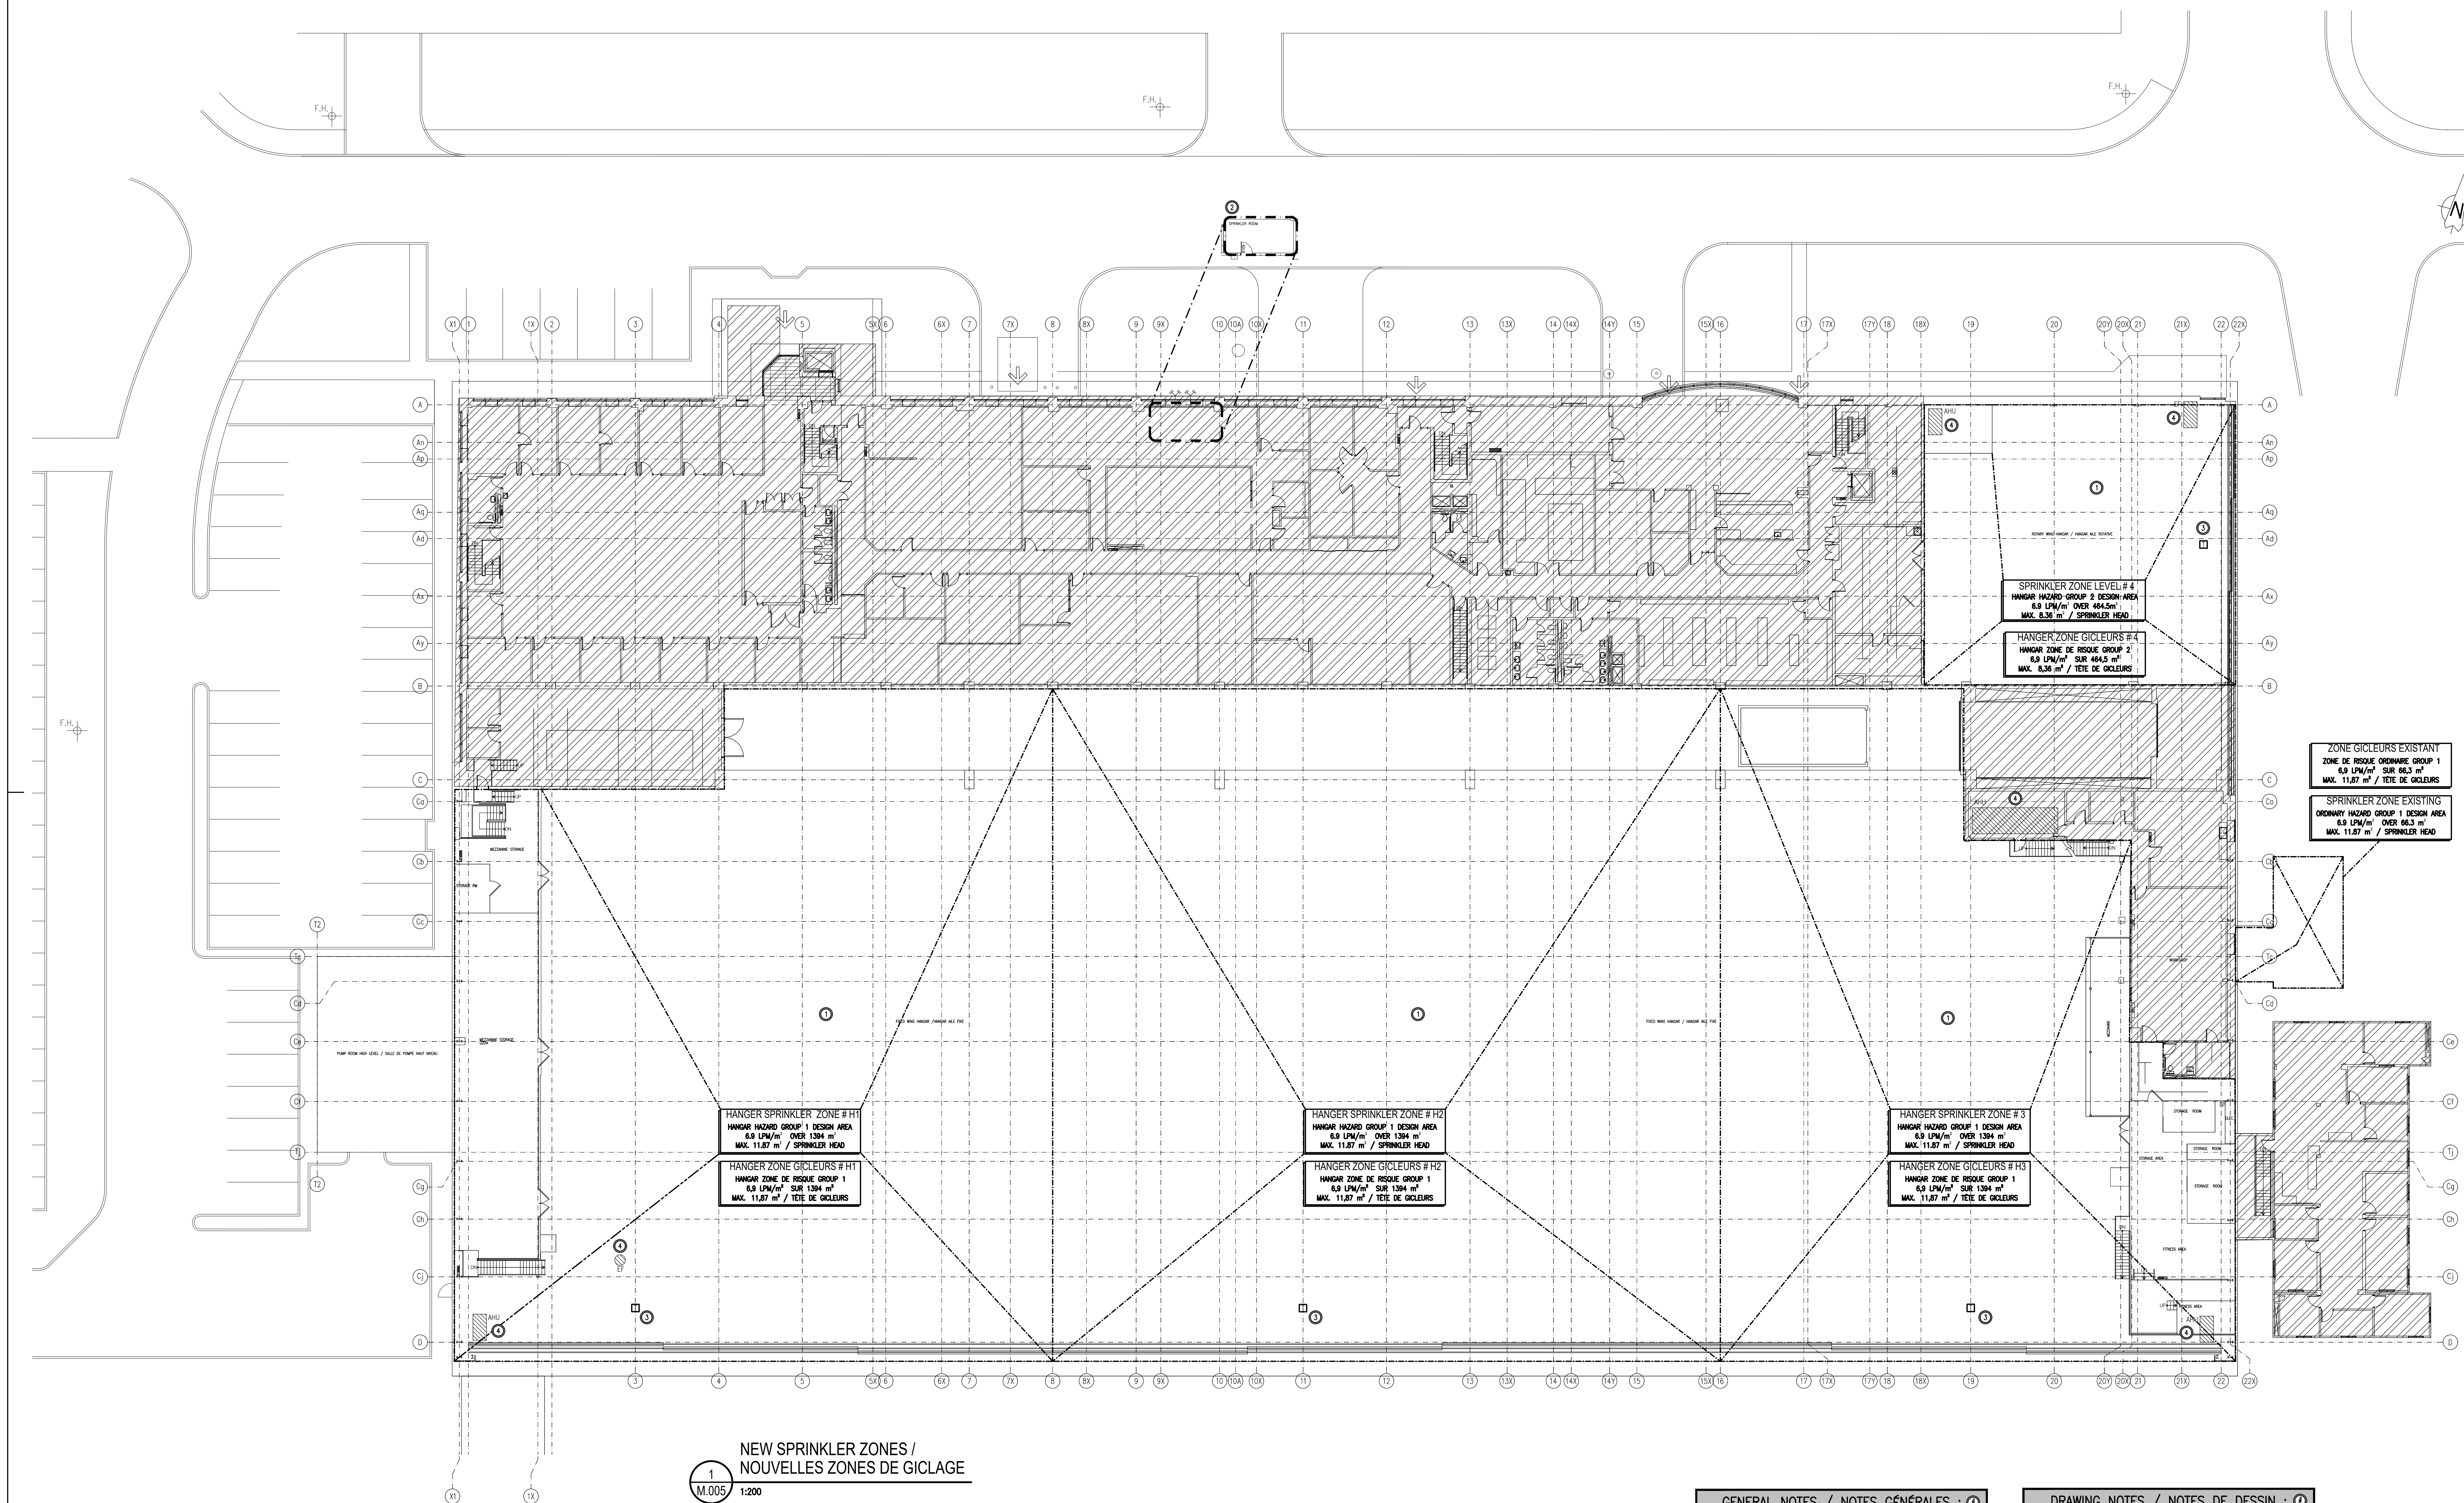

**GENERAL NOTES / NOTES GÉNÉRALES : ①**

- EXISTING SPRINKLER SYSTEMS AT LOW LEVELS AND IN HATCHED AREAS TO REMAIN AS IS UNDER THIS PROJECT. / SYSTÈME À GICLÉUR AU BAS NIVEAU ET AU ENDOIT HACHÉ RESTE TEL QUEL POUR CE PROJET.
- REFER TO WORK RESTRICTIONS AND PROPOSED SEQUENCE OF FINISHING KEY PLAN / FAIRE RÉFÉRENCE AUX RESTRICTIONS DE TRAVAUX ET SÉQUENCE PROPOSÉE DE FINISSAGE DU PLAN CLÉ.
- COORDINATE TEMPORARY REMOVAL AND REINSTATEMENT OF EXISTING FALL ARREST CABLES AT HIGH LEVELS. / COORDONNER LE DÉMONTAGE TEMPORAIRE ET MONTAGE DU CÂBLAGE ANTICHUTE À HAUT NIVEAU.

**DRAWING NOTES / NOTES DE DESSIN : ②**

- PROVIDE NET SPRINKLER SYSTEM COVERAGE AS INDICATED. REFER TO SPRINKLER PLANS, FIRE PROTECTION SCHEMATICS AND EXISTING SPRINKLER & STANDPIPE DETAIL AND NEW SPRINKLER FLOOR PLANS FOR DETAILS. / FOURNIIR LE SYSTÈME D'ARRÔSAGE COMME INDiqué, RÉFÉRENCE AU PLANS DE GICLÉURS, AUX SCHEMAS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET AU DÉTAIL EXISTANT DE L'ARRÔSEUR ET DU TONAU D'INCENDIE ET DES NOUVEAUX PLANS DE GICLÉURS POUR PLUS DE DÉTAILS.
- LOCATION OF NORTH SPRINKLER ROOM ON GROUND FLOOR BELOW. REFER TO EXISTING SPRINKLER ROOM NORTH FIRE PROTECTION ZONES 1 TO 5 NEW WORK DETAIL FOR SPRINKLER CONNECTION OF NEW ADDITION. / ÉMBARQUEMENT DE LA SALLE DE GICLÉURS NORD AU REZ-DE-CHAUSSÉE CH-RESSUS. RÉFÉRENCE AU DOCUMENT AUX DÉTAILS SUR LES NOUVEAUX TRAVAUX DANS LES ZONES 1 À 5 DE PROTECTION INCENDIE NORD DE LA SALLE EXISTANTE DE GICLÉURS POUR LE RACCORDEMENT DES GICLÉURS AUX NOUVEAUX AJOUTS.
- PROVIDE DOC. TEMPERATURE SENSOR MOUNTED AT UNDERSIDE OF STRUCTURE FOR LOW TEMPERATURE ALARM. / FOURNIIR UN CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DOC MONTÉ SOUS LA STRUCTURE POUR L'ALARME DE BASSE TEMPÉRATURE.
- EXISTING HANGAR AIR HANDLING EQUIPMENT SHUT DOWN BY FIRE ALARM SYSTEM UPON FIRE ALARM ACTIVATION. / ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT DE L'AIR DU HANGAR EXISTANT ARRÊTÉ PAR UN SYSTÈME D'ALARME INCENDIE LORS DE L'ACTIVATION DE L'ALARME INCENDIE.

