



## MODIFICATION NO 001

---

La présente modification vise à répondre aux questions des soumissionnaires.

### **QUESTIONS ET RÉPONSES**

#### **Question 1 :**

L'ANNEXE «B» - RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE identifie l'emplacement du site comme étant Shirley's Bay, 3701, avenue Carling, Ottawa, K2K 2Y7 Bldg 106. Veuillez indiquer la longitude et la latitude de cet emplacement.

#### **Réponse 1 :**

Bldg 106 45°21'00.4"N 75°53'21.8"O  
Bldg 75 45°20'50.5"N 75°53'15"O

#### **Question 2 :**

ANNEXE «B» - INFORMATIONS SUR LE SITE. Y a-t-il de la fibre fournie par le gouvernement que nous pouvons utiliser entre le bâtiment 106 et le LAB 2? Sinon, y a-t-il un conduit disponible entre ces emplacements que nous pouvons utiliser?

#### **Réponse 2 :**

Une fibre multimode est disponible entre le bâtiment 106 et le bâtiment 75 salle 168.

#### **Question 3 :**

##### 7. PRODUITS LIVRABLES

a) Fournir une quantité de 2, liens EvPL «Mission Critique» de 20 Mbps, les détails se trouvent à l'annexe B. Les liens doivent être fournis en mode Active-Stand-by. Les liaisons doivent être hébergées vers un matériel différent au point de présence / central de desserte.

b) Fournissez deux dispositifs CPE indépendants à chaque emplacement pour terminer les liaisons.

c) Installer l'équipement nécessaire pour établir et maintenir une connectivité qui fournira un SLA de haute disponibilité avec une disponibilité / disponibilité de 99,99%.

D'après la description de la DP, nous croyons comprendre que le MDN demande ce qui suit:

- Connexions EVPL point à point redondantes de 20 M de Leitrim à Coventry  
**Non, pas pour le moment. Uniquement si un SLA de 99,999% est demandé à l'avenir.  
Ajouter la clause Move Changes**
- Connexions EVPL point à point redondantes de 20 M entre Leitrim et Shirley's Bay  
**Non, pas pour le moment. Uniquement si un SLA de 99,999% est demandé à l'avenir.  
Ajouter la clause Move Changes**

- Circuits d'accès GigE Ethernet redondants sur les trois sites. Au minimum, vous avez besoin que les deux circuits de chaque paire de circuits HA doivent héberger divers commutateurs de périphérie Ethernet dans le réseau du fournisseur.

Uniquement dans Leitrim, Uniquement si un SLA de 99,999% est demandé à l'avenir.  
Ajouter la clause Move Changes

- Nous supposons que deux circuits d'accès GigE seulement seront livrés à Leitrim et donc chacun de ces accès sera une connexion point à multipoint comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

Corriger. Pour une utilisation future, séparation des balises Vlan entre les services.  
Ajouter la clause Move Changes

- Sur chaque site, chaque paire d'accès Ethernet sera configurée en tant que paire haute disponibilité active / en veille

Non, pas pour le moment. Uniquement si un SLA de 99,999% est demandé à l'avenir.

- Chaque accès se terminera sur un appareil CPE distinct fourni par le fournisseur de services.

À Leitrim pour le moment, possible dans le futur. Ajouter la clause Move Changes


### Des questions

1. Veuillez confirmer que c'est correct ou clarifier les exigences.

Voir les réponses ci-dessus en rouge.

2. En ce qui concerne l'exigence d'activation / de veille, le basculement sera-t-il géré sur les appareils du MDN ou exigera-t-il que la fonctionnalité de basculement de couche 2 soit fournie par le fournisseur de services?

Si un SLA de 99,999% est demandé à l'avenir, DND eqpt gérera la fonctionnalité de basculement de couche 2.

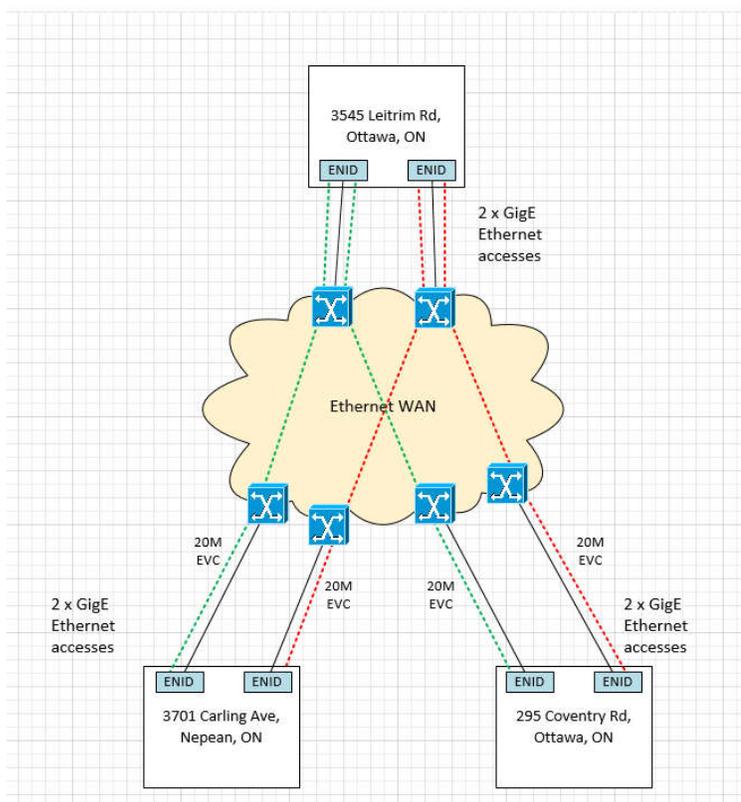

**Réponse 3 :**

Voir ci-dessus pour les commentaires du MDN et les réponses en rouge pour les réponses à la question 3.

**Question 4 :**

Si possible, le MDN pourrait-il fournir le numéro du bâtiment, de l'étage et de la chambre à ce moment-là?

**Réponse 4 :**

Shirley's Bay Bldg 106 ou Bldg 75 room 168  
CFS Leirtrim Bldg 250 salle 1139 ou 1063

**Question 5:**

La Couronne envisagerait-elle une prolongation de deux semaines jusqu'à la mi-juin?

**Réponse 5:**

Oui, une prolongation a été accordée jusqu'au 18 juin 2021 pour la soumission des offres.

**Question 6:**

**PARTIE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES 1.1 Exigences de sécurité 1.** À la date de clôture de l'offre, les conditions suivantes doivent être remplies : a) le soumissionnaire doit détenir une habilitation de sécurité valide de l'organisation, comme indiqué dans la partie 6 - Clauses contractuelles résultantes; b) Les personnes proposées par le soumissionnaire qui ont besoin d'avoir accès à des renseignements classifiés ou protégés, à des biens ou à des lieux de travail sensibles doivent satisfaire aux exigences en matière de sécurité, comme l'indique la partie 6 - Clauses contractuelles qui en résultent; c) le soumissionnaire doit fournir le nom de toutes les

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W6369-210256  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W6369-210256

Amd. No. - N° de la modif.  
001  
File No. - N° du dossier  
W6369-210256

Buyer ID - Id de l'acheteur  
C2B  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

personnes qui auront besoin d'avoir accès à des renseignements classifiés ou protégés, à des biens ou à des lieux de travail sensibles.

Veillez indiquer les renseignements précis que le MDN considère comme des « renseignements classifiés ou protégés » dans ce QRF?

**Réponse 6:**

Selon la section 6a) de la SRCL :

Aucun accès aux informations ou biens PROTÉGÉS et/ou CLASSIFIÉS n'est requis.