

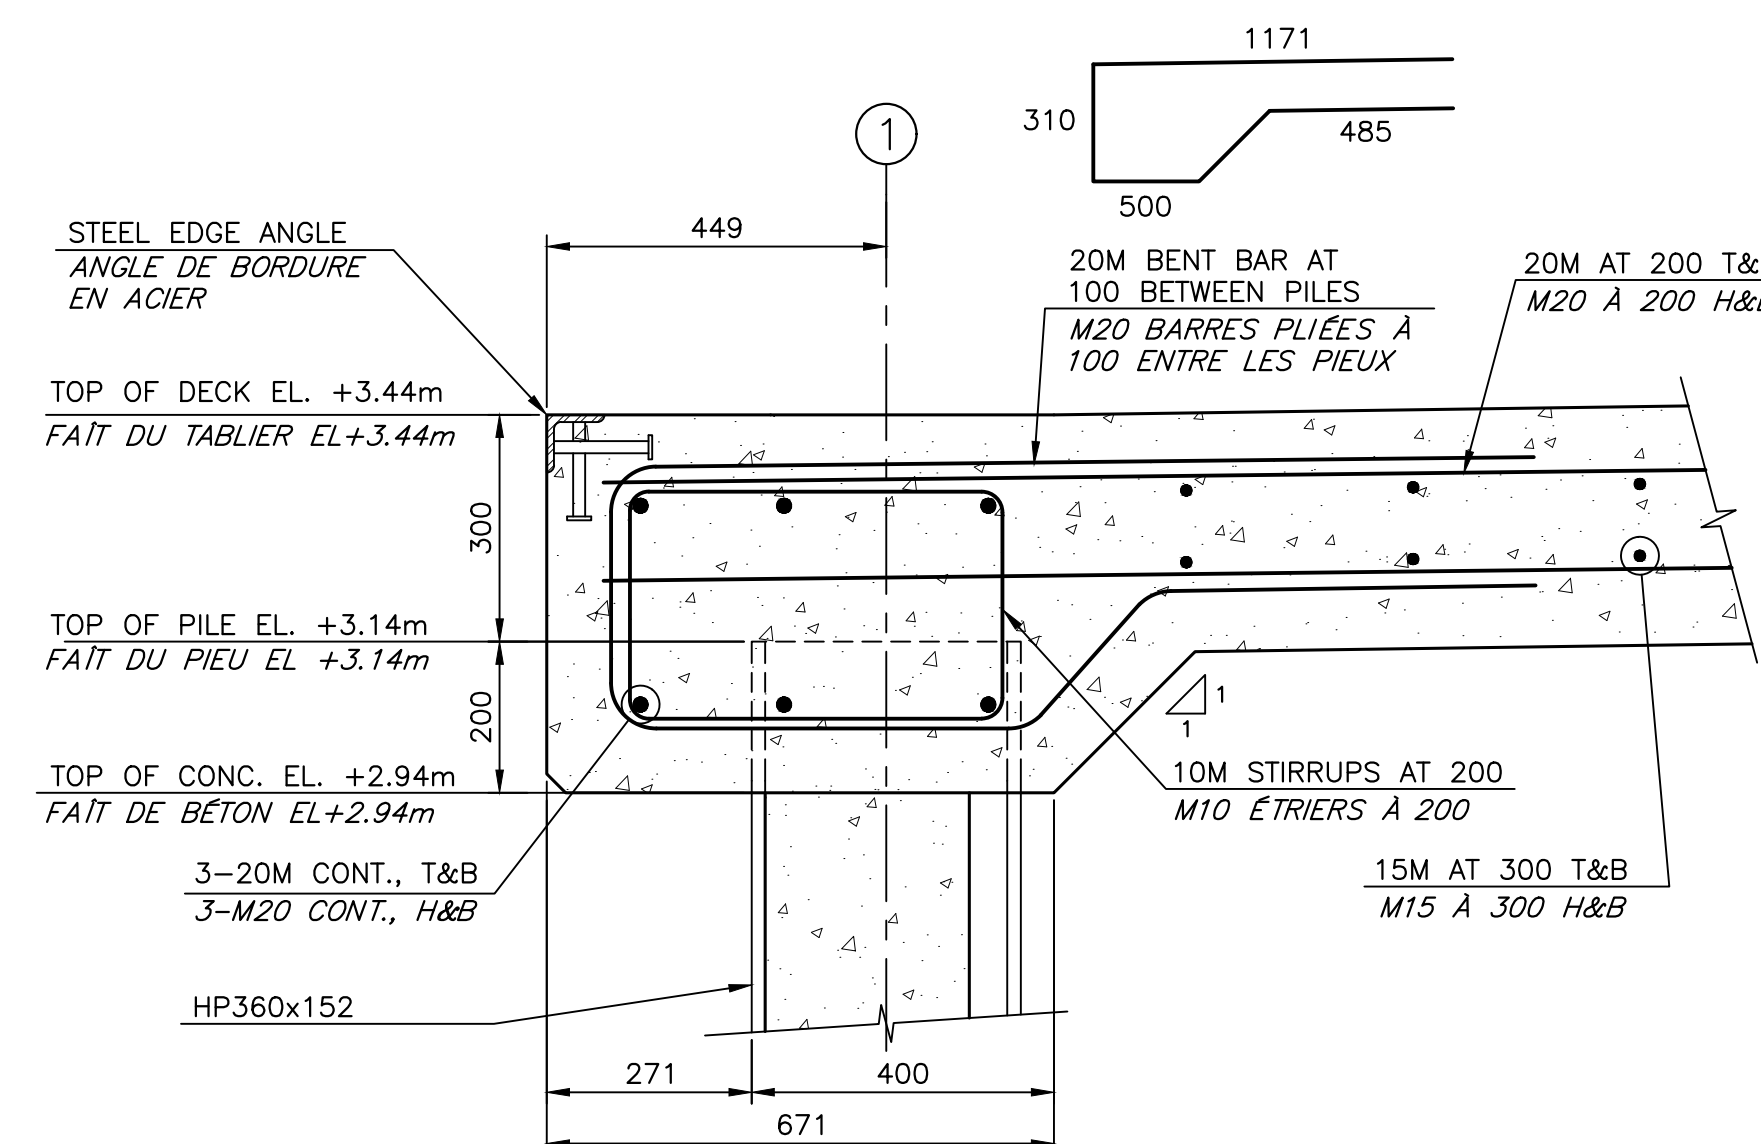


NOTE:  
ISOLATION BETWEEN BLACK REINFORCING STEEL AND  
GALVANIZED ANCHOR BOLTS IS REQUIRED. ISOLATION TO  
BE BY 30mm CLEAR BETWEEN BLACK AND GALVANIZED  
STEEL OR DENSIO TAPE ON BLACK STEEL AT CONTACT  
AREA, IF 30 mm CLEAR SPACING CANNOT BE ACHIEVED.  
L'ISOLATION ENTRE L'ACIER D'ARMAGE NOIR ET LES  
BOULONS D'ANCRAGE GALVANISÉS EST REQUISE. L'ISOLATION  
A RÉALISER PAR UN ESPACEMENT LIBRE DE 30mm ENTRE  
L'ACIER NOIR ET GALVANISÉ OU RUBAN DENSIO SUR L'ACIER  
NOIR À LA ZONE DE CONTACT, SI L'ESPACEMENT LIBRE DE  
30 mm NE PEUT PAS ÊTRE OBTENU.

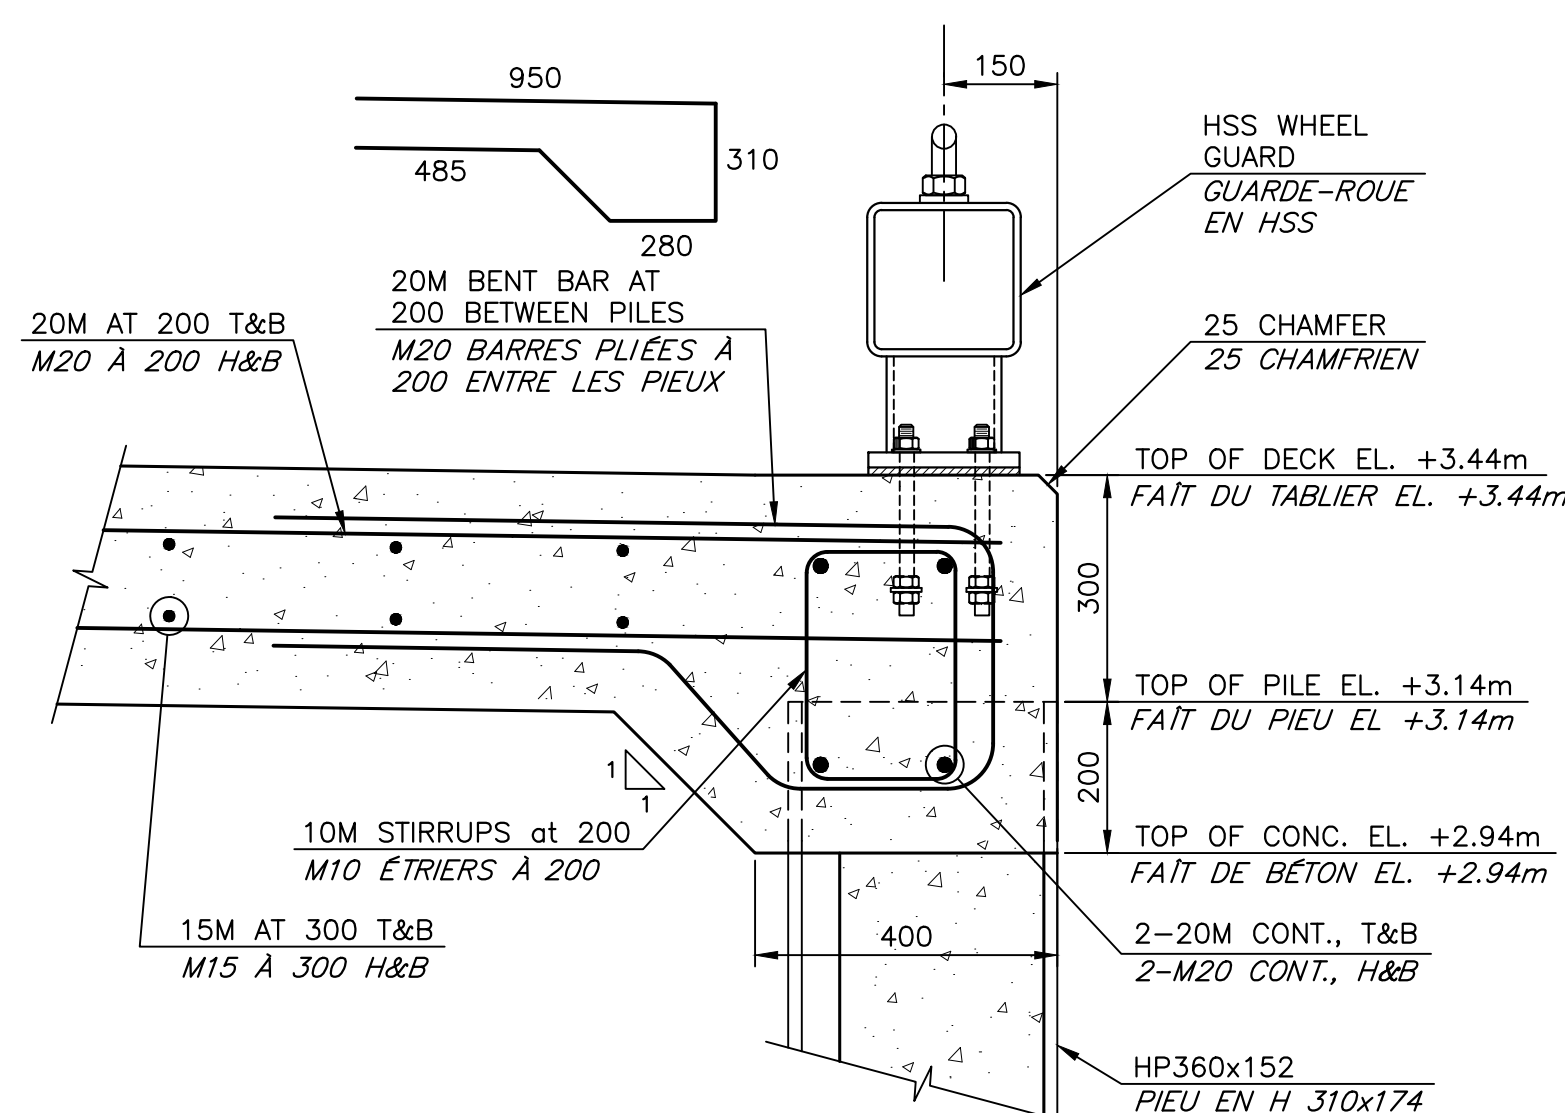

NOTE:  
COVER TO REINFORCEMENT IS 75mm  
LA COUVERTURE POUR LE  
REINFORCEMENT EST DE 75mm



500mm TYPE 1 GRAVEL BLEND  
TO EXISTING GRADE TO ENSURE  
POSITIVE DRAINAGE  
500mm DE GRAVILLON TYPE 1  
MÉLANGE AU GRAVIER EXISTANT  
POUR ASSURER UNE PENTE POSITIF.

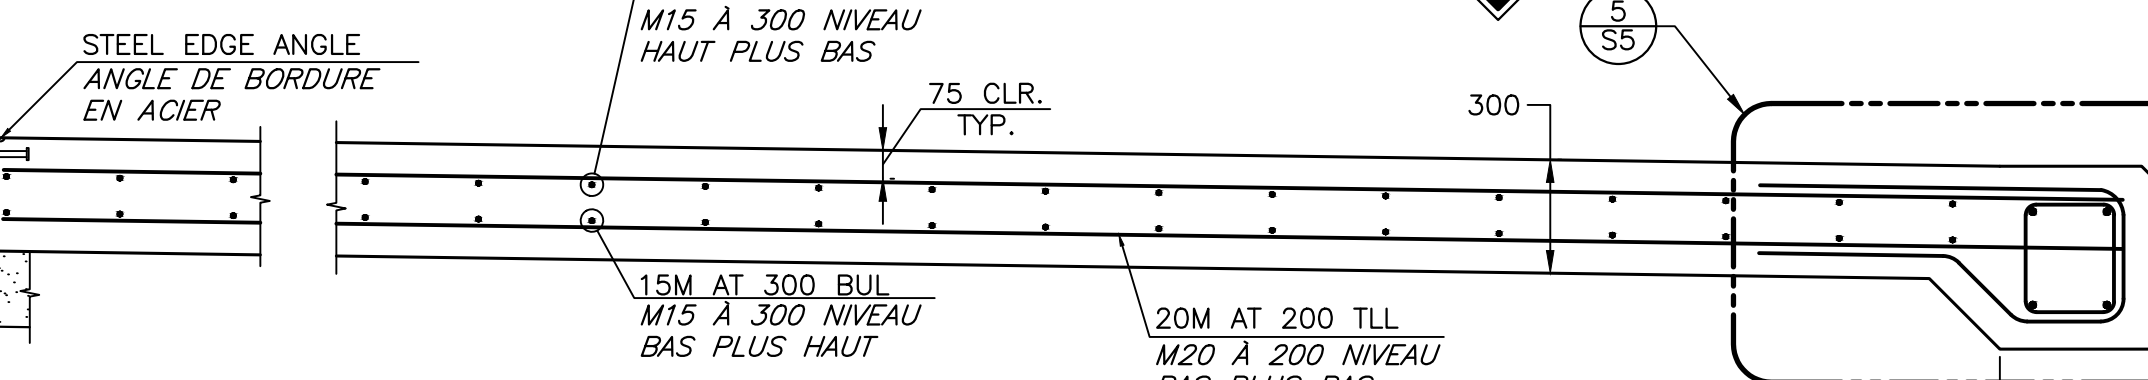

DECK REINFORCING - WHARF SLAB  
DÉTAILS DE REINFORCEMENT DU TABLIER - TABLIER DU QUAI

SCALE / ÉCHELLE : 1:20

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm

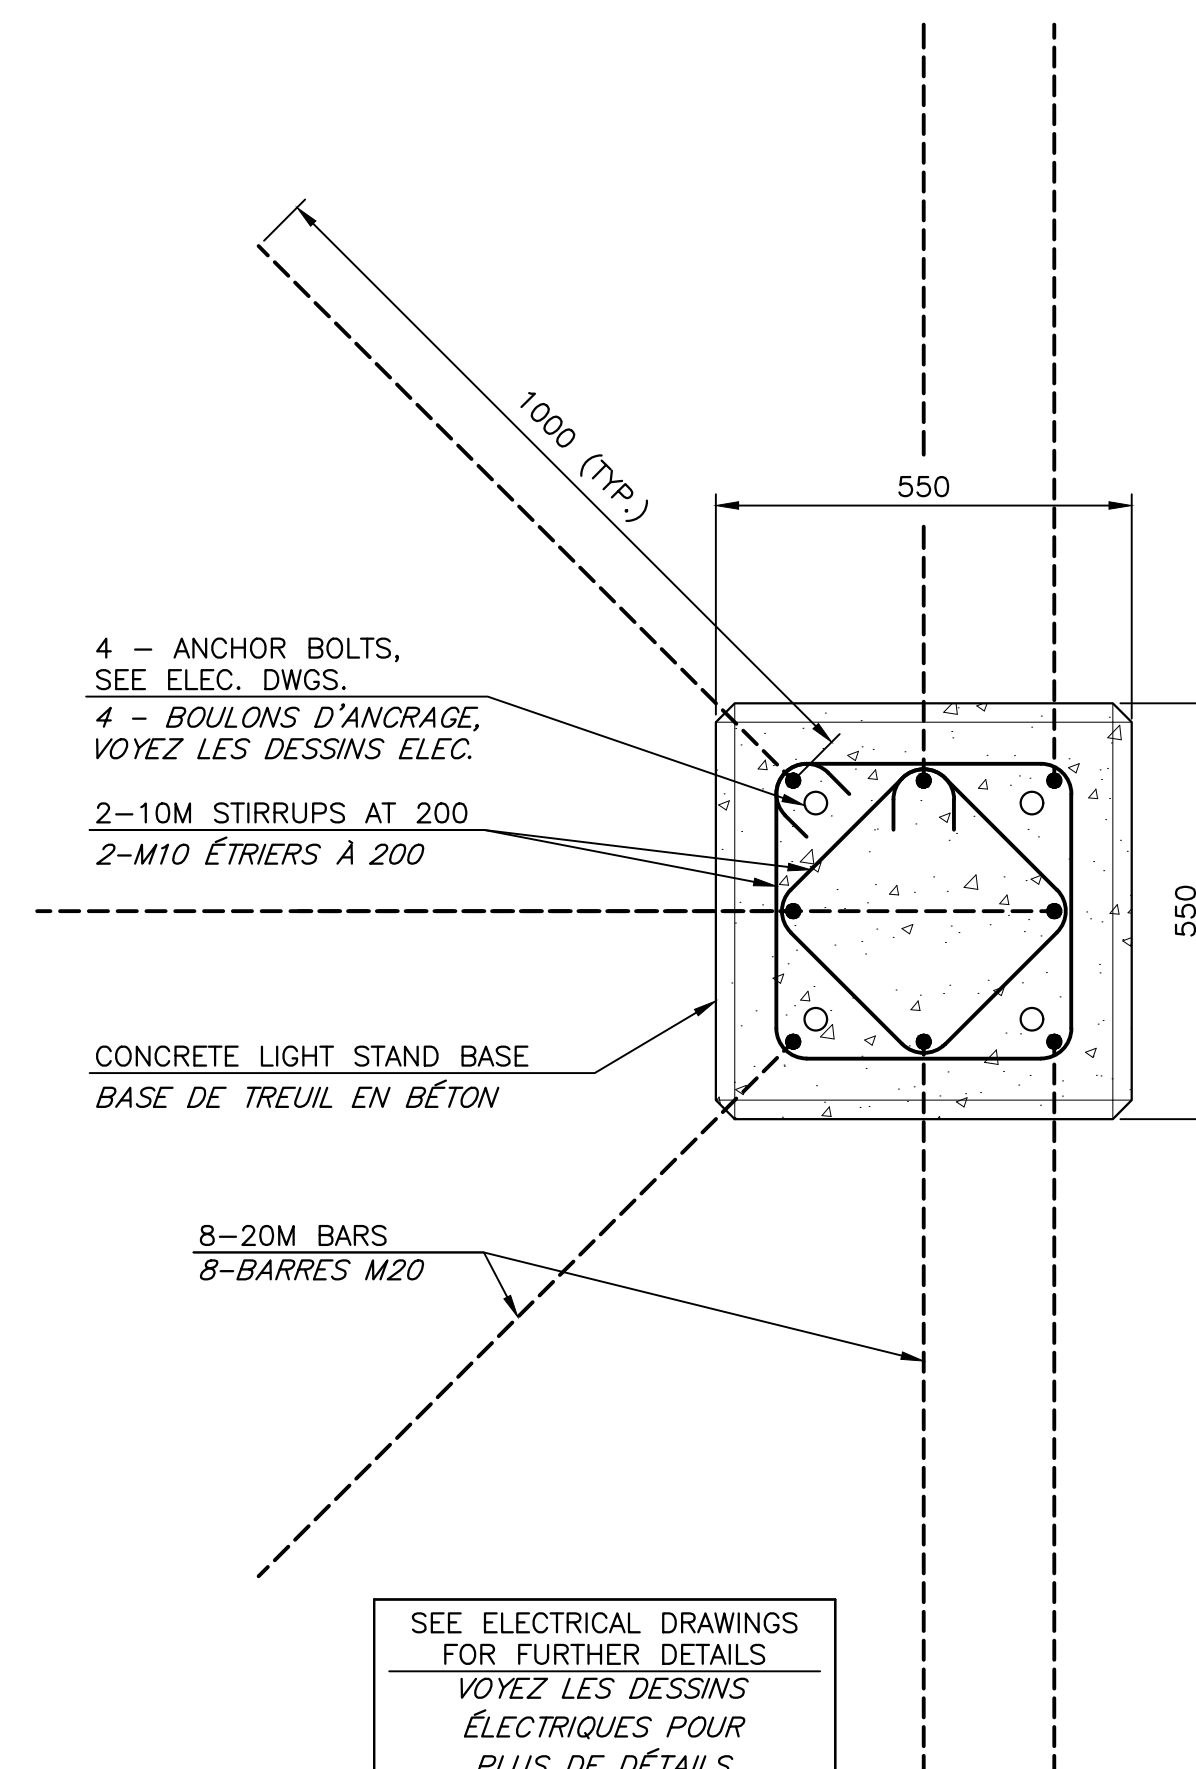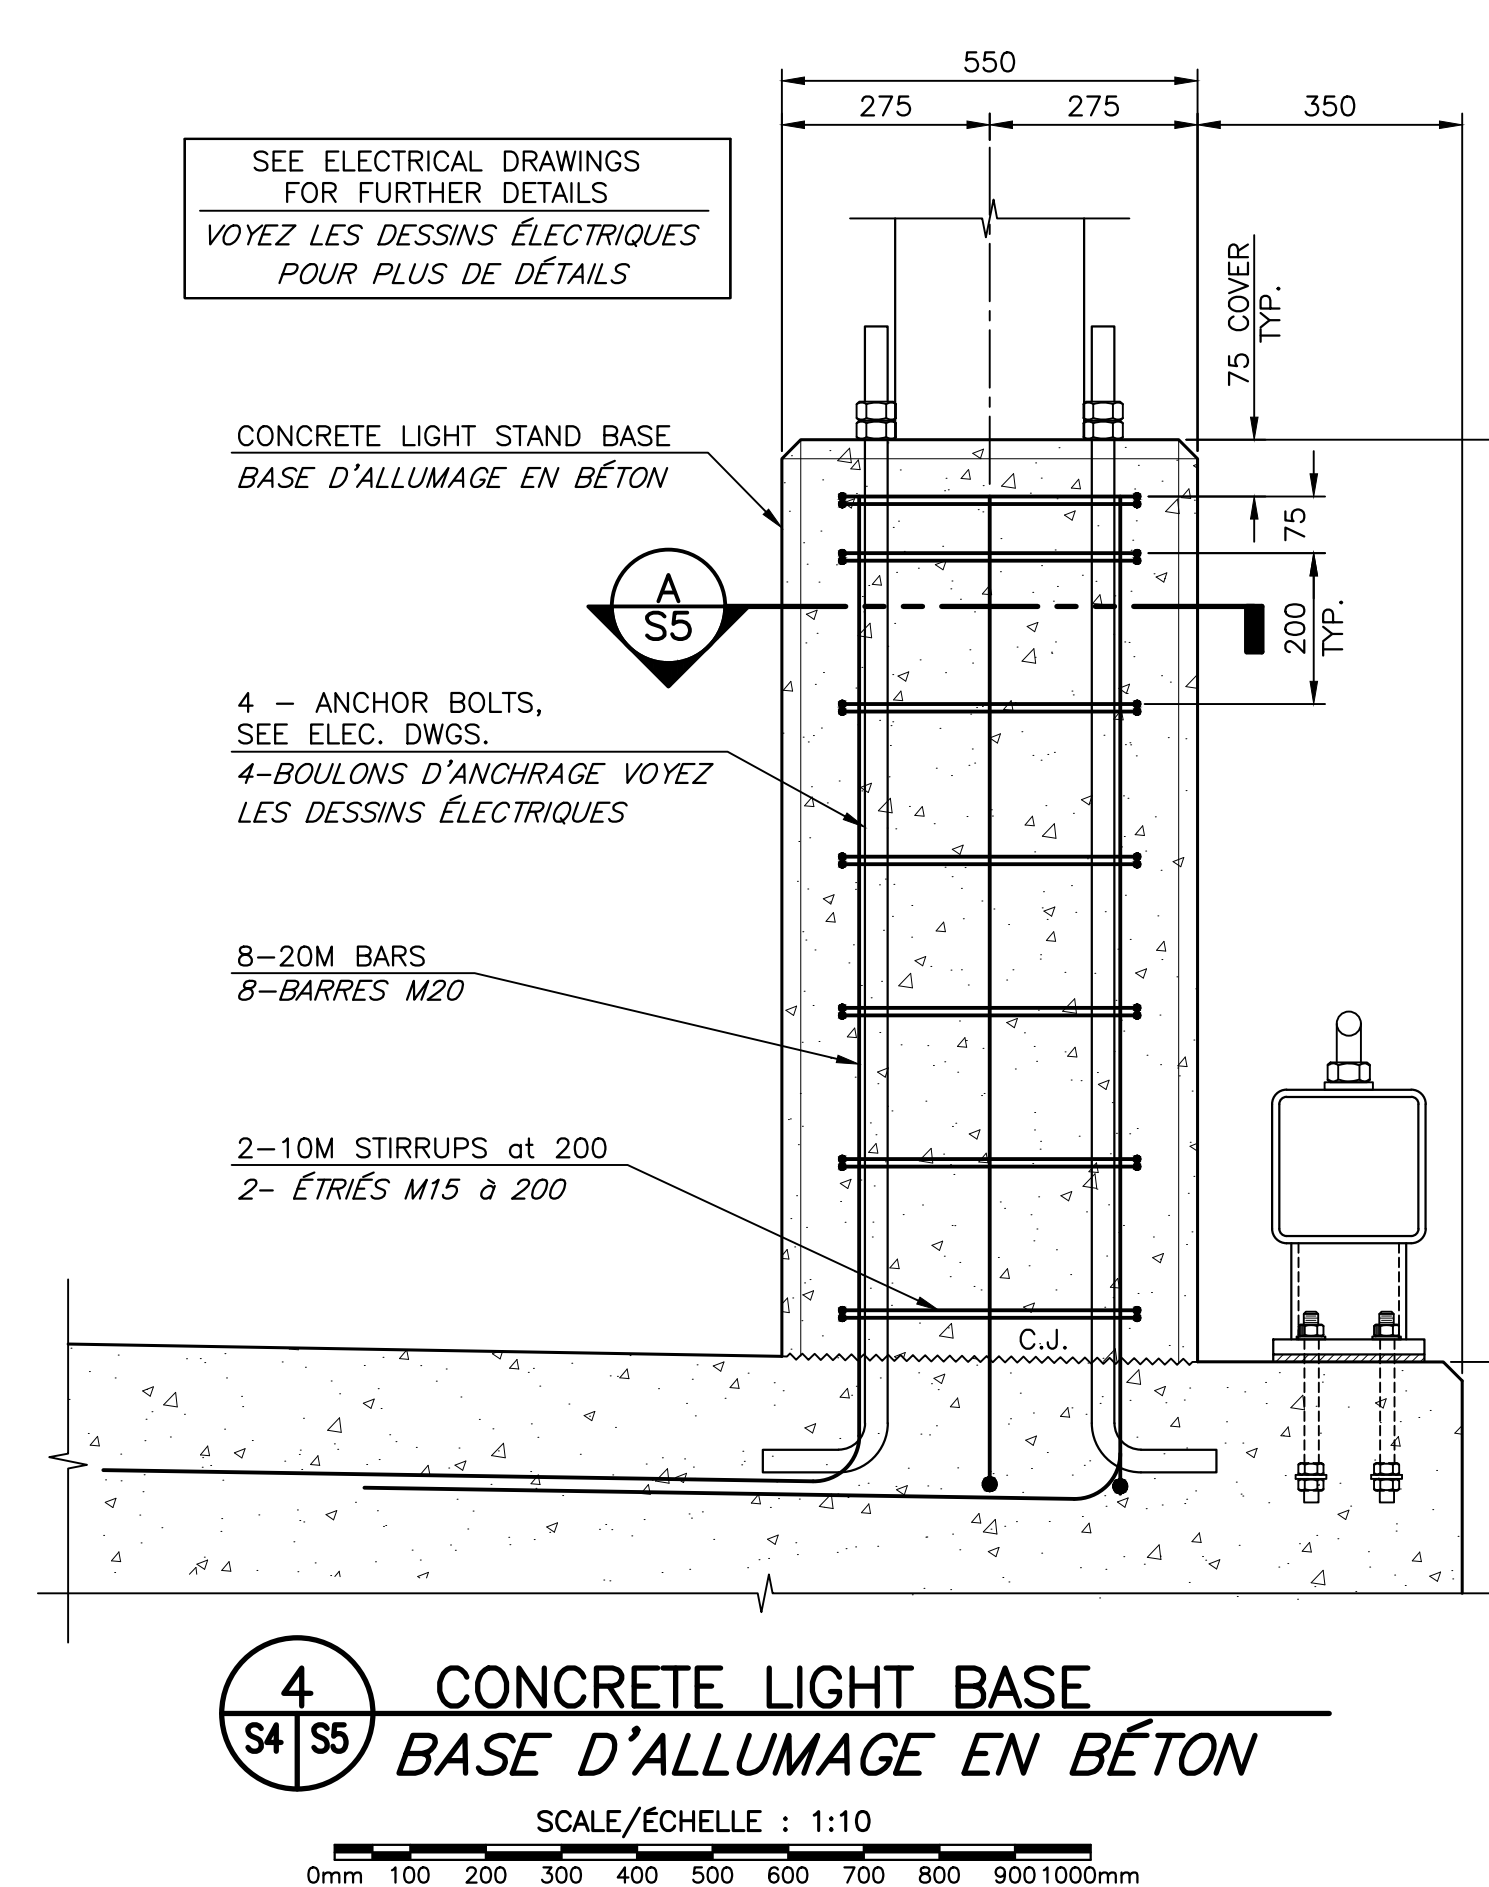

|           |                   |                |
|-----------|-------------------|----------------|
| 0         | ISSUED FOR TENDER | JUL 20<br>2022 |
| revisions |                   | date           |

project  
WHARF RECONSTRUCTION  
RECONSTRUCTION DU QUAI  
STRUCTURE 406

MILLER BROOK, NB  
COMITÉ DE GLOUCESTER COUNTY

drawing  
design

DETAILS 1  
DÉTAILS 1

designed P.V. conçu

date FEB. 2022

drawn S.P. dessiné

date MAR. 24, 2022

approved approuvé

date

Tender Soumission

PWGSC Project Manager Administrateur de projets TPSGC

project number no. du projet

R.118345.001

drawing no. no. du dessin

S5 of/de S11