


1 PARTIAL LIGHTING DEMOLITION PLAN – PENTHOUSE WEST
PLAN PARTIEL DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE – OUVRAGES DE DÉMOLITION, AU NIVEAU DE L'APPENTIS – À L'OUEST

SCALE 1 : 100
ÉCHELLE 1 : 100

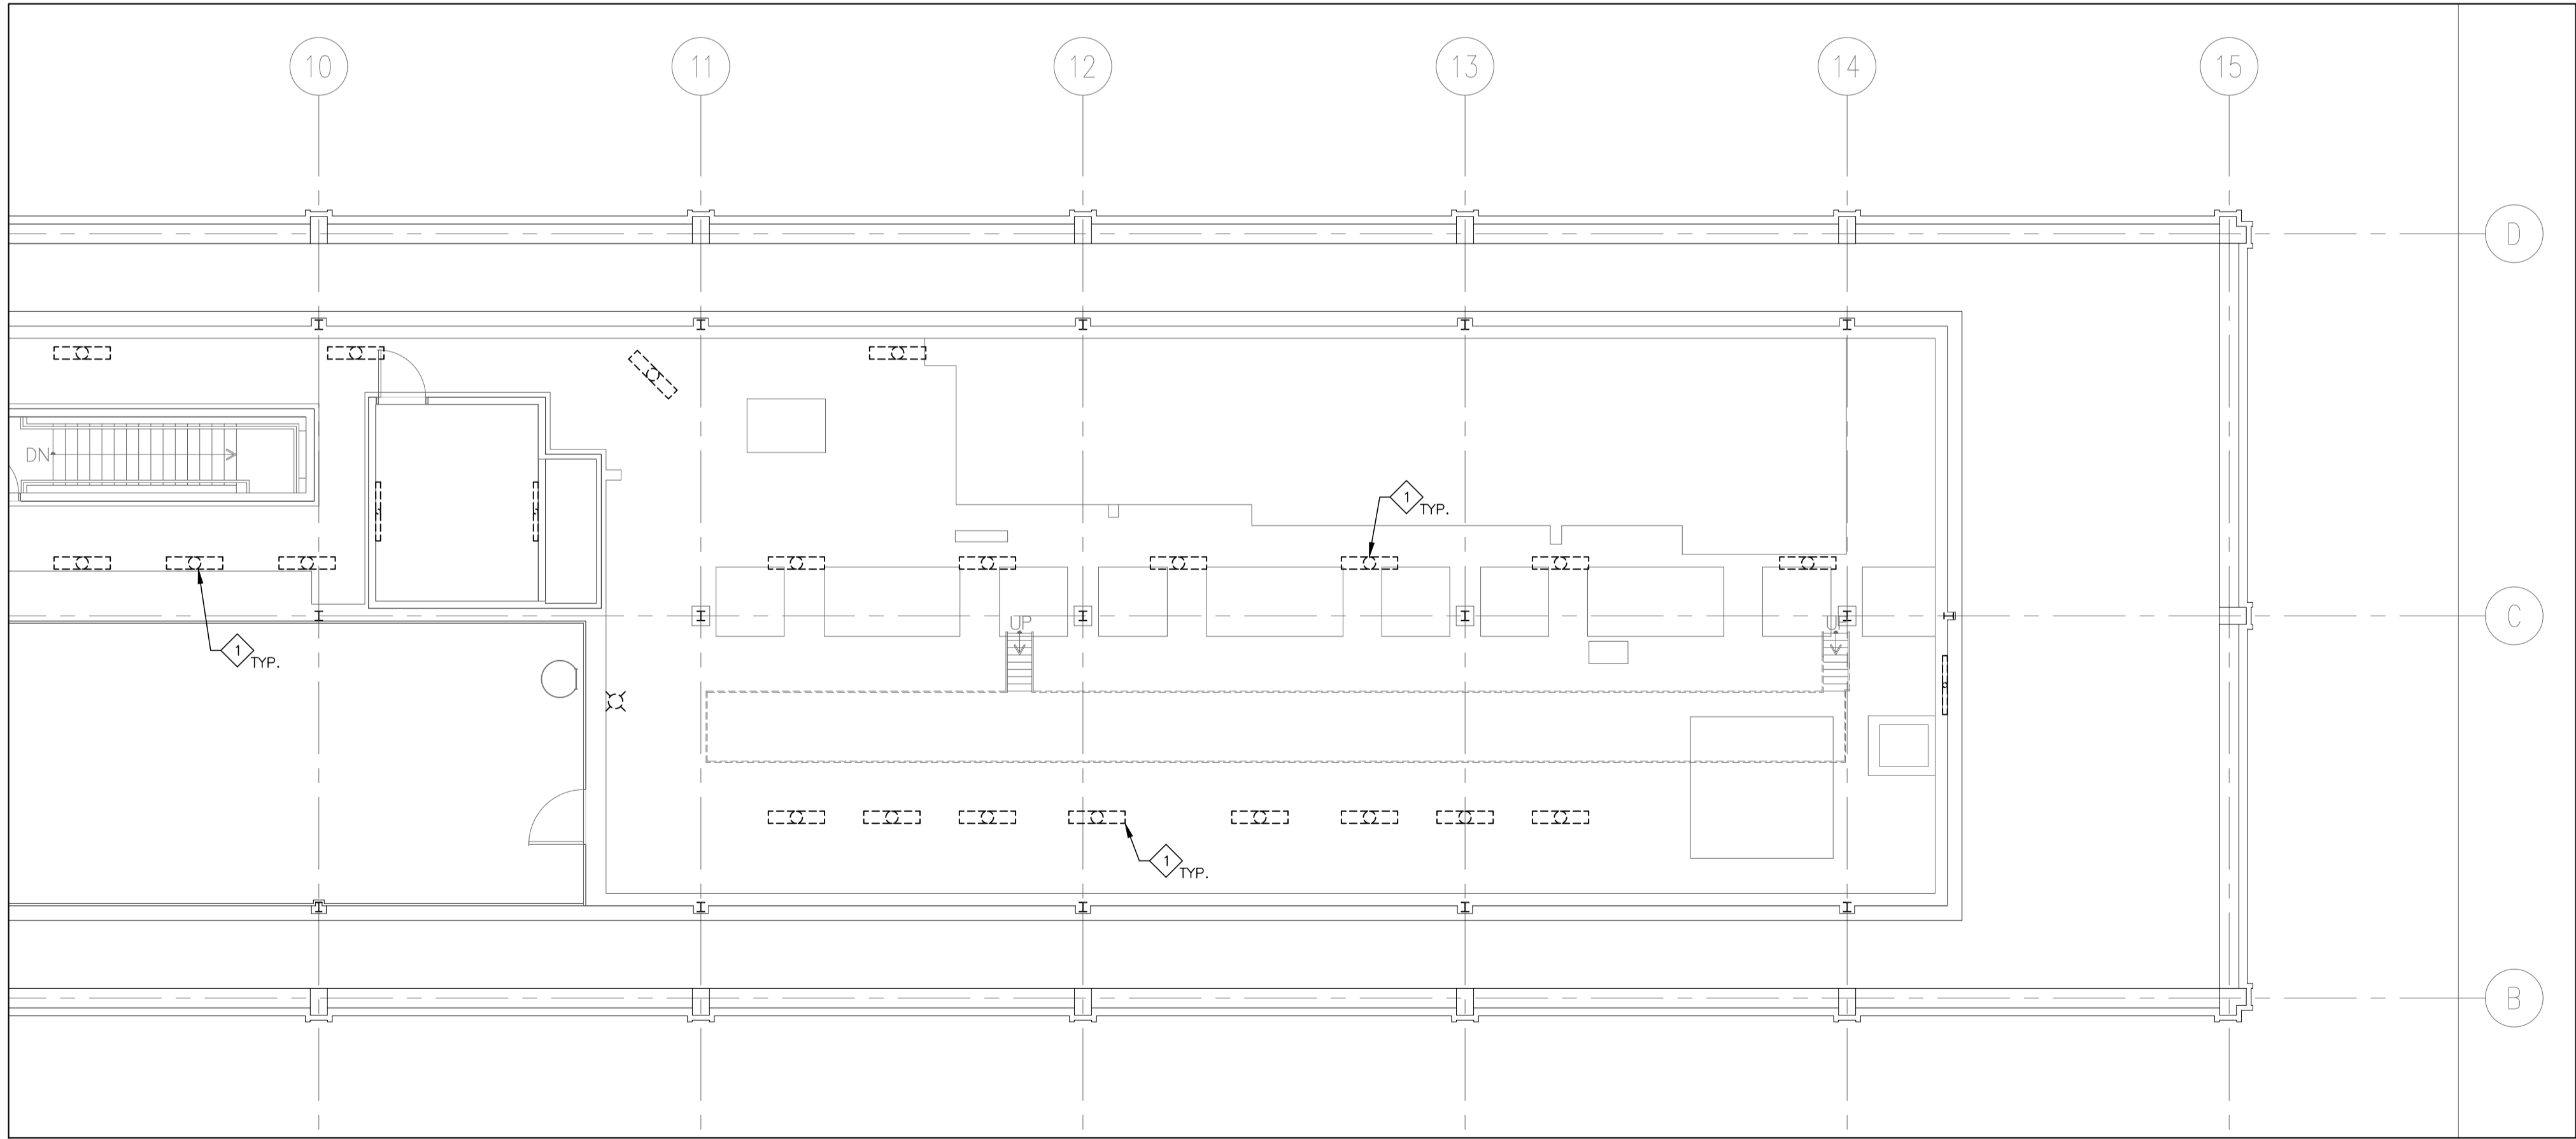

2 PARTIAL LIGHTING DEMOLITION PLAN – PENTHOUSE EAST
PLAN PARTIEL DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE – OUVRAGES DE DÉMOLITION, AU NIVEAU DE L'APPENTIS – À L'EST

SCALE 1 : 100
ÉCHELLE 1 : 100

GENERAL NOTES:
NOTES GÉNÉRALES :

- 1- MAINTAIN LIGHT LEVELS THROUGHOUT THE BUILDING SUITABLE FOR DEMOLITION WORK BY EITHER MAINTAINING A PORTION OF EXISTING LIGHTING OR PROVIDING TEMPORARY LIGHTING THROUGHOUT THE BUILDING.
MAINTENIR DES NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE SUFFISANTS À LA GRANDEUR DU BÂTIMENT ET CE, EN VUE DE LA RÉALISATION DES OUVRAGES NÉCESSAIRES DE DÉMOLITION; POUR CE FAIRE, MAINTENIR À L'ÉTAT ACTIF UNE PORTION DE L'ÉCLAIRAGE EXISTANT OU PRÉVOIR DE L'ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE À LA GRANDEUR DU BÂTIMENT.
- 2- ALL EXISTING LIGHTING ALONG WITH ASSOCIATED WIRING AND CONTROLS ARE TO BE COMPLETELY REMOVED FROM SOURCE TO LOAD.
ENLEVER COMPLÈTEMENT TOUTES LES INSTALLATIONS EXISTANTES D'ÉCLAIRAGE ET TOUT LE CÂBLAGE ET TOUTES LES COMMANDES CONNEXES ET CE, À PARTIR DE LA SOURCE JUSQU'ÀUX POINTS DE LA CHARGE.
- 3- CONTRACTOR IS TO PROVIDE UNIT PRICE IN CONTRACT FOR PCB BALLAST DISPOSAL. BALLASTS WILL NEED TO BE IDENTIFIED/VERIFIED FOR PCB CONTENT PER 1995 ENVIRONMENT CANADA PUBLICATION 'IDENTIFICATION OF LAMP BALLASTS CONTAINING PCB'S' AND DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH FEDERAL REGULATION SOR/2008-273. PCB BALLASTS MUST BE DISPOSED OF THROUGH A WASTE TRANSPORTER AND A RECYCLING FACILITY WHICH HOLD A CERTIFICATE OF AUTHORIZATION FROM THE ONTARIO MINISTRY OF ENVIRONMENT. A COPY OF THE CERTIFICATE OF AUTHORIZATION AND ALL OTHER DOCUMENTS SUCH AS WASTE MANIFEST MUST BE PROVIDED TO DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE PRÉVOIR UN PRIX UNITAIRE DANS SON CONTRAT POUR L'ENLEVEMENT ET LA SUPPRESSION DES BALLASTS AU BPC. LES BALLASTS SE DEVRONT D'ÊTRE IDENTIFIÉS ET (OU) VÉRIFIÉS DU POINT DE VUE DE LEUR CONCENTRATION EN BPC ET CE, EN CONFORMITÉ AVEC LES INSTRUCTIONS PERTINENTES DE LA PUBLICATION DE 1995 D'ENVIRONNEMENT CANADA, QUI S'INTITULE COMME SUIV : IDENTIFICATION DE BALLASTS DE LAMPES À CONCENTRATIONS DE BPC. EN OUTRE, IL FAUDRA SE DÉBARRASSER DE CES BALLASTS EN CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SOR/2008-273. L'ON SE DOIT DE SUPPRIMER LES BALLASTS AU BPC PAR L'ENTREMISE D'UNE SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE DÉCHETS ET PAR UNE INSTALLATION DE RECYCLAGE DÉTENTRICE D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION EN PROVENANCE DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ONTARIO. UNE COPIE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION ET DE TOUTS LES AUTRES DOCUMENTS COMME LES MANIFESTES DE DÉCHETS DEVRONT ÊTRE REMIS AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.
- 4- THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR DISPOSING OF ANY E-WASTE IN LINE WITH THE PWGSC DOCUMENT 'A GUIDELINE FOR THE DISPOSAL OF FEDERAL SURPLUS ELECTRONIC AND ELECTRICAL EQUIPMENT'.
L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE SE DÉBARRASSER DE TOUTS LES REBUTS DE TYPE 'E' DE LA FAÇON OU DES FAÇONS À PARTIR DESQUELLES DES INSTRUCTIONS ONT ÉTÉ FORMULÉES À CE SUJET DANS LES LIGNES DIRECTRICES DU DOCUMENT 'A' DE TPSCG ET CE, EN RAPPORT AVEC LA SUPPRESSION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE SURPLUS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.

DRAWING NOTES:
NOTES DU DESSIN :

- 1 (TYPICAL) EXISTING LIGHTING TO BE COMPLETELY REMOVED ALONG WITH ALL ASSOCIATED CONTROLS. WHERE POSSIBLE, REMOVE ALL WIRING AND CONDUIT BACK TO SOURCE.
(DÉTAIL TYPIQUE) ENLEVER COMPLÈTEMENT LES INSTALLATIONS EXISTANTES D'ÉCLAIRAGE ET TOUTES LES COMMANDES CONNEXES. AUX ENDROITS OÙ LA CHOSE S'AVÈRE POSSIBLE, ENLEVER TOUS LES CONDUITS ET TOUT LE CÂBLAGE CONNEXES ET CE, EN REVENANT JUSQU'À LA SOURCE.
- 2 (TYPICAL) EXISTING EXIT LIGHTING TO BE COMPLETELY REMOVED. WHERE POSSIBLE, REMOVE ALL WIRING AND CONDUIT BACK TO SOURCE.
(DÉTAIL TYPIQUE) ENLEVER COMPLÈTEMENT TOUTES LES INSTALLATIONS EXISTANTES D'ÉCLAIRAGE DE SORTIE DE SECOURS. AUX ENDROITS OÙ LA CHOSE S'AVÈRE POSSIBLE, ENLEVER TOUS LES CONDUITS ET TOUT LE CÂBLAGE CONNEXES ET CE, EN REVENANT JUSQU'À LA SOURCE.

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux public et
Services gouvernementaux
Canada

300-2611 QUEENSWAY DRIVE
OTTAWA ONTARIO CANADA K2B 9K2
TEL.: 1-613-829-2800 | FAX: 1-613-829-8299 | WWW.WSPGROUP.COM

LICENCED PROFESSIONAL ENGINEER
A. TABALENKA
100154711
2022/07/18
PROVINCE OF ONTARIO

PROJECT NORTH
LE NORD DU PROJET

key plan
plan clé

EDIFICE BROOKE CLAYTON BUILDING
RUE GOLDENROD STREET
DEMOLITION
DEMOLITION
BLVD COLOMBINE BLVD
AVENUE PARADISE AVENUE

01	ISSUED FOR TENDER EMIS POUR SOUSMISSION	Aug 04 2022
REV/N		DATE
project		projet
EHC-DEMOLITION AND GREENFIELD PROJECT 50 Columbine Drive, Tunney's Pasture, Ottawa		
DÉMOLITION DU CENTRE D'HYGIÈNE DU MILIEU ET PROJET DE LA ZONE VERTE 50, Promenade Colombine, Tunny's Pasture, Ottawa		
drawing	EAST AND WEST PENTHOUSE LIGHTING DEMOLITION PLAN PLAN DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE - OUVRAGES DE DÉMOLITION, AU NIVEAU DE L'APPENTIS - À L'EST ET À L'OUEST	dessin
designed	G. STEWART	conçu
date		
drawn	M.A. DUFOUR	dessiné
date		
reviewed	A. Tabalenka	examiné
approved	A. Tabalenka	approuvé
date		
Tender	Jacob Holmer	Soumission
PWC Project Manager	Gestionnaire de projets TPC	
project number	R.069710	No. du projet
drawing no.	E13	No. du dessin

A1 841 x 594 [ARCHITECTURAL]