

# Addendum Addenda


No./No  1
-----------------

Project Description / Description de projet <b>SAS- Generator and Electrical Room Improvements</b>		
Project No./No de projet <b>6192</b>	Departmental Representative / représentant ministériel <b>Jazmin McLean</b>	Date <b>9-Nov-2022</b>
Solicitation No./N° de sollicitation <b>22-58076</b>		
Notice: This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.		
Nota: Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.		

Item No	Description
1	Please see attached document, mandatory site visit attendance.
1	Veillez consulter le document, visite de chantier obligatoire.
2	Work under this contract covers the complete <u>supply</u> and installation of new electrical generator, transfer switch, panels, and transformer.
2	Les travaux visés par le présent contrat comprennent <u>fournir</u> et à installer un nouveau générateur électrique, un commutateur de transfert, des panneaux et un transformateur.
3	Please see attached document, location of Notifier Brand fire alarm panel.
3	Veillez consulter le document ci-joint pour connaître l'emplacement du panneau d'alarme incendie de marque Notifier.
4	Location of panel for monitoring of generator control panel is in the generator and electrical room, to be confirmed with shop drawings.
4	L'emplacement du panneau pour surveiller le tableau de commande de la génératrice se trouve dans la salle électrique et de la génératrice, à confirmer avec les dessins d'atelier.






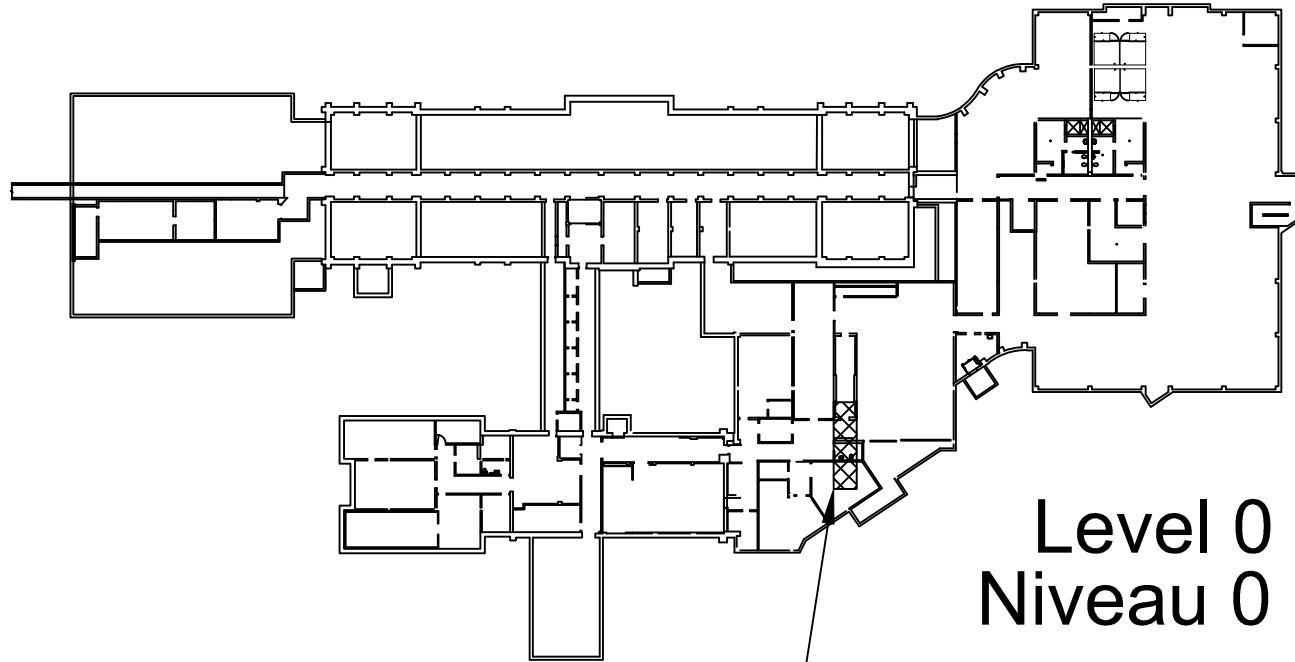

Level 0  
Niveau 0

NOTIFIER BRAND FIRE ALARM PANEL  
PANNEAU D'ALARME INCENDIE DE MARQUE NOTIFIER

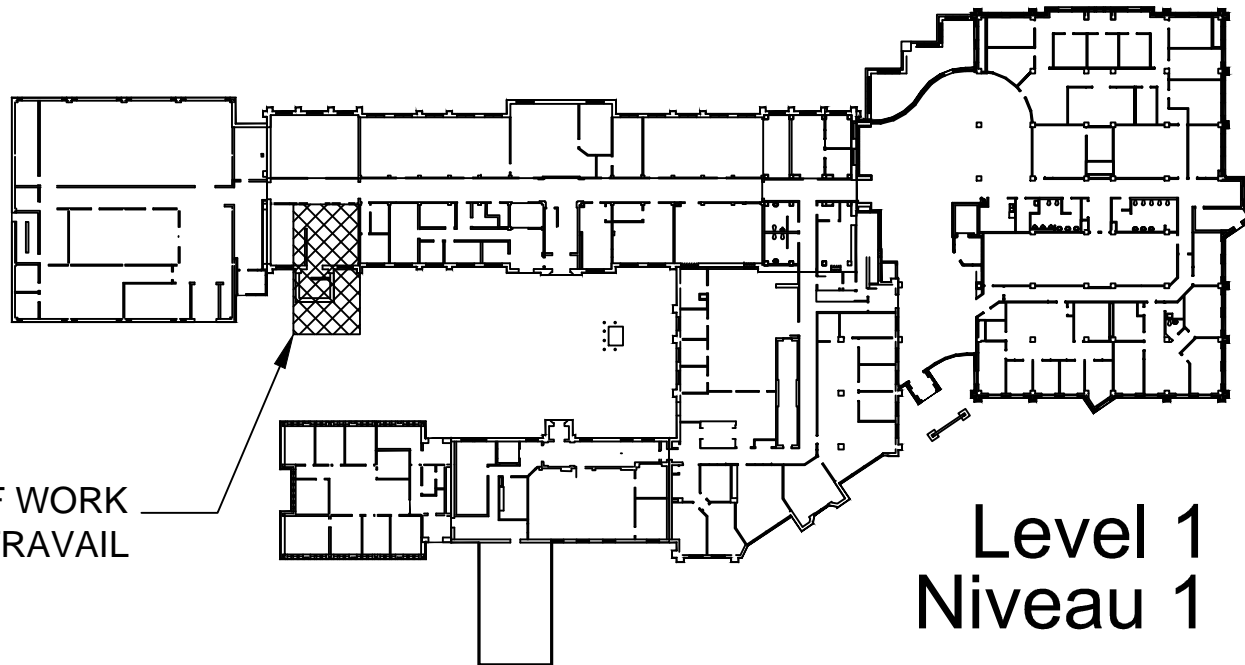

Level 1  
Niveau 1

AREA OF WORK  
ZONE DE TRAVAIL