

LCDC – (Tunney’s Pasture) 100 Eglantine - Block 4
Perimeter hydraulic hot water heating (loop) distribution refurbishment BAS
SIEMENS points list for ALL MOTORIZED VALVES at RADS







Health
Canada

Santé
Canada

LCDC – (Tunney’s Pasture) 100 Eglantine - Block 4
Réfection de la distribution de chauffage d’eau chaude hydraulique périmétrique (boucle) BAS
Liste des points SIEMENS pour TOUTES LES VANNES MOTORISÉES sur lignes des RADS

APPENDIX D / ANNEXE D

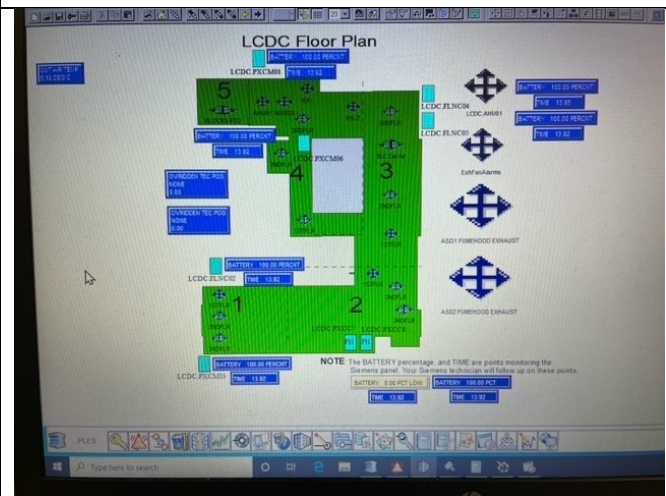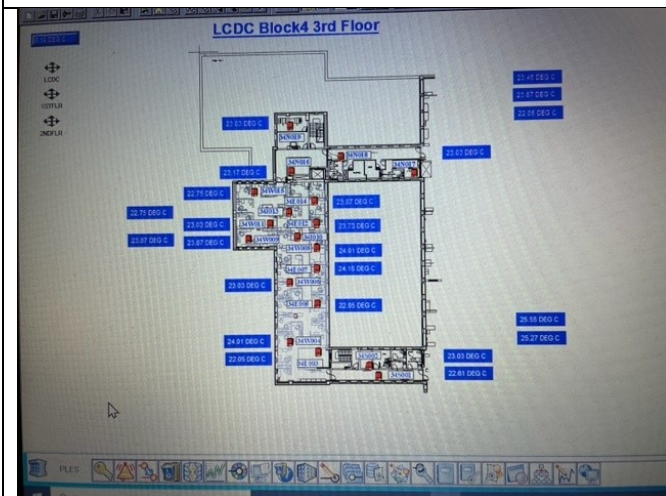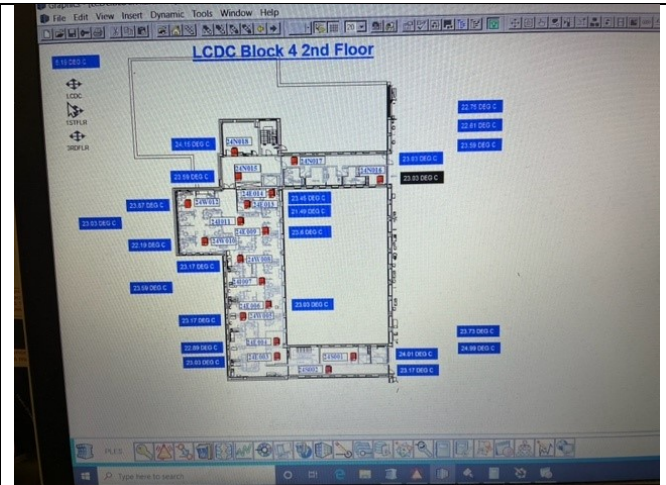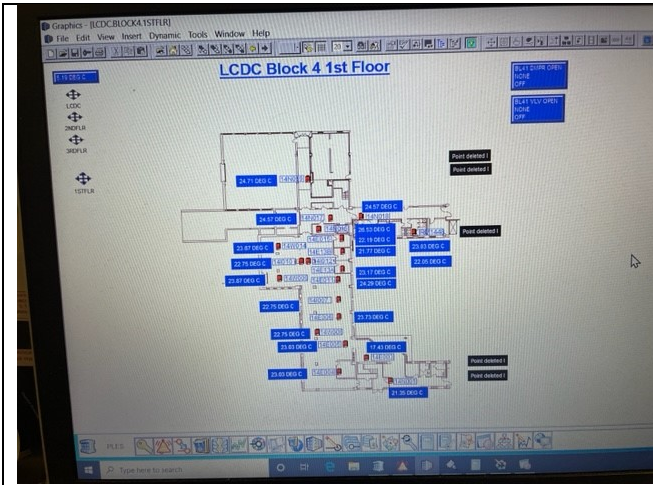



LCDC – YEAR 1990 BLOCK 4 - AS BUILT DRAWINGS

LCDC – (Tunney's Pasture) 100 Eglantine - Block 4
 Perimeter hydraulic hot water heating (loop) distribution refurbishment

