



QUESTIONS & RÉPONSES 001


Ce document est publié pour répondre aux questions des soumissionnaires concernant l'IAS n° ISED206662 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE L'IAS DEMEURENT INCHANGÉS.

Question n°1 :

Article n° 6 Dans l'appel d'offres, il est indiqué table de réunion trapézoïdale, 72" de largeur x 30" de profondeur, mais le plan d'étage indique 80" de largeur x 72" de profondeur. Quelle taille est requise. Si une 72" de largeur x 30" de profondeur est requis, un 36" de profondeur serait-il acceptable ?

Réponse n°1 :

Compte tenu de l'abiguïté des dimensions, ISDE acceptera une table rectangulaire 60" P x 120" L x 29"H sous GoCUID 6MMLGREOL60120WYNX à condition que la table puisse accueillir six chaises.



Question n°2 :

Les poufs carrés doivent être placés sous les tables basses en forme de goutte d'eau, conformément à l'appel d'offres, mais les deux ont une hauteur basse. Dans l'appel d'offres, la table en forme de goutte



Request for Proposal : ISED206662

d'eau a une hauteur de 29", ce qui permettrait aux poufs de se glisser sous la table. Est-il obligatoire que le pouf puisse être placé sous la table ?

Réponse n°2 :


Oui, les poufs doivent pouvoir être glissés sous la table.

Question n°3 :

Article n° 33 Dans l'appel d'offres, il est indiqué une table de réunion trapézoïdale, 72" de largeur x 30" de profondeur, mais le sol montre une table beaucoup plus grande. Quelle taille est requise. Si une 72" de largeur x 30" de profondeur est requis, un 36" de profondeur serait-il acceptable ?

Réponse n°3 :

Compte tenu de l'abiguïté des dimensions, ISDE acceptera une table rectangulaire 48" P x 96" L x 29"H sous GoCUID 6MMTMDREOL48L96WYNX à condition que la table puisse accueillir six chaises.

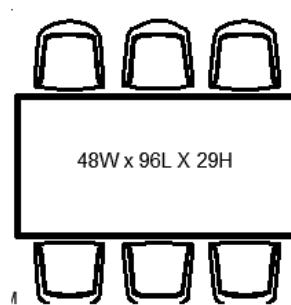

Question n°4 :

Article 35, les pieds de pignon seraient-ils acceptables ?

Réponse n°4 :

Oui, les pignons sont acceptables.

Question n°5 :

Les croquis d'inspiration ne sont pas représentatifs des codes GoCUID utilisés. Devons-nous suivre les codes GoCUID ?

Réponse n°5 :

Oui, suivez le GoCUID. Les dessins d'inspiration sont là à titre indicatif uniquement.

Question n°6 :

L'article n° 36 est incorrect selon la description. Il devrait s'agir de 6KBSCHxxLP15XXXPOYX.

Réponse n°6 :

Le fournisseur a raison – le GoCUID pour l'article n° 36 est 6KBSCHxxLP15XXXPOYX.

Question n°7 :

Article 35, l'AC acceptera-t-il également les pignons d'extrémité affleurants à l'extrémité 6CKIVAREGL30L96TYXX ?

Réponse n°7 :

Oui, ISDE accepte les pignons d'extrémité affleurants à l'extrémité.



Question n°8 :

Concernant. Articles 4, 17, 20 et 32. Nous avons une chaise qui répond aux spécifications et à l'intention de conception souhaitées, mais elle mesure 25" de largeur. L'AC acceptera-t-il également une chaise de 25" de largeur ?

Réponse n°8 :

Oui, cela est acceptable à condition de suivre la demande de compatibilité avec les autres éléments.

Question n°9 :

La date de livraison mentionnée dans la demande de soumissions est le 3 juillet 2023. Veuillez confirmer la bonne date de livraison requise ?

Réponse n°9 :

En raison des retards dans la construction, la date de livraison se situera probablement vers la fin de l'automne 2023 (avant mars 2024). La date exacte sera fournie une fois que le consultant aura fourni un calendrier de construction révisé.

Question n°10 :

Cat.6 – Articles 1, 2, 5, 7, 18, 25
Petit(s) pouf(s) rond(s) :

Le plan indique que les poufs ronds ont un diamètre de 18 po, mais le GoCUID demandé concerne un pouf qui ne peut pas avoir un diamètre inférieur à 24 pouces. Le client préférerait-il remplacer ces articles par un tabouret rond rembourré de 18 pouces de diamètre, qui peut assurer la même fonction à la taille souhaitée ? Si tel est le cas, le GoCUID serait 6SUCROXXLUX8XXXLXXX (tabouret rond rembourré avec roulettes) ou 6SUSROXXLUX8XXXLXXX (tabouret rond rembourré sans roulettes).

Réponse n°10 :

Non, ISDE ne modifiera pas le GoCUID car il représente ce qui est requis.

Question n°11 :

Cat.6 - Articles 3, 8, 12, 16, 19, 21, 27, 31
Table pour ordinateur portable :

Le GoCUID demandé concerne uniquement une finition stratifiée, il existe un GoCUID distinct pour les dessus en placage de bois (6CLTVAREXWW7<36ONXX). Veuillez préciser quel GoCUID est souhaité pour cette offre.

Réponse n°11 :

Le GoCUID spécifié dans le RFB est correct. ISDE demande des tables d'ordinateur rectangulaires avec une finition stratifiée. Les finitions en stratifié proposées par le vendeur doivent inclure une imitation de placage de bois.

Question n°12 :

Cat.6 - Article 6 Espace de collaboration 2346 Table de réunion trapézoïdale :

La forme trapézoïdale indiquée sur le plan d'étage indique une taille de 72"x80", mais le GoCUID répertorié concerne une table de formation de 30"x72". Veuillez clarifier la taille et le type de table requis dans cette pièce. Veuillez également noter que toutes les tables de formation sont uniquement au fini stratifié, les finitions en placage de bois seraient en dehors de l'AMA. S'il n'y a pas de GoCUID




Request for Proposal : ISED206662

correspondant à la taille/forme/finition requise dans les tolérances AMA, ce tableau doit appartenir à la catégorie en dehors de l'AMA.

Réponse n°12 :

Compte tenu de l'abiguïté des dimensions, ISDE acceptera une table rectangulaire 60" P x 120" L x 29"H sous GoCUID 6MMLGREOL60120WYNX à condition que la table puisse accueillir six chaises. Les finitions en stratifié proposées par le vendeur doivent inclure une imitation de placage de bois.



Question n°13 :

Cat.6 - Article 10 & en dehors de l'AMA Article 37 Zone de collaboration 2306 Banquette avec traversin bas de dossier :

Le client accepterait-il également le GoCUID 6SBBINXXLUW1G19LMNN (banquette au dossier moyen) comme alternative, car il offre la même fonction ? Le dossier bas est défini entre 8 et 12 pouces au-dessus du siège, tandis que le dossier moyen est entre 12 et 18 pouces au-dessus du siège.

Réponse n°13 :

Oui, ISDE accepte l'alternative banquette au dossier moyen.

Question n°14 :

Cat.6 - Articles 11, 15, 24, 28

Zone de collaboration 2309 Petit pouf carré :

Le plan indique que les poufs carrés mesurent 18"x18", mais le GoCUID demandé concerne un pouf qui ne peut pas mesurer moins de 24"x24". Le client préférerait-il remplacer ces articles par un tabouret rembourré carré de 18" x 18", qui peut assurer la même fonction à la taille souhaitée ? Si tel est le cas, le GoCUID serait 6SUCSQXXLUX8XXXLXXX (tabouret carré rembourré avec roulettes) ou 6SUSQXXLUX8XXXLXXX (tabouret carré rembourré sans roulettes).

Réponse n°14 :

Non, ISDE ne modifiera pas le GoCUID car il représente ce qui est requis.

Question n°15 :

Cat.6 - Article 26 Zone d'équipe 2326

Table de réunion rectangulaire moyenne :

Le GoCUID répertorié pour cet article est limité à une base « Pieds de poteau et colonne ». Par conséquent, veuillez supprimer « Base de piédestal » de la description de l'offre, car ce serait en dehors de l'AMA.

Réponse n°15 :

ISDE accepte les pieds de poteau et la base de colonne à condition qu'ils respectent les exigences d'accessibilité, ce qui signifie qu'ils ne restreindront pas le placement de 6 chaises autour de la table. Les utilisateurs doivent être confortables en laissant au moins une espace de 24 pouces de large pour



Request for Proposal : ISED206662

chaque chaise. Un utilisateur en fauteuil roulant doit également pouvoir s'asseoir confortablement à la table, ce qui signifie que ses jambes doivent pouvoir passer sous la table lorsqu'elle est utilisée.

Question n°16 :

Cat.6 - Article 29 Salle de travail 2365

Banquette avec traversin dossier bas :

Le client accepterait-il également le GoCUID 6SBBINXXLUW1G19LMNN (banquette dossier moyen) comme alternative, car il offre la même fonction ? Le dossier bas est défini entre 8 et 12 pouces au-dessus du siège, tandis que le dossier moyen est entre 12 et 18 pouces au-dessus du siège.

Réponse n°16 :

Oui, ISDE accepte l'alternative banquette au dossier moyen.

Question n°17 :

Cat.6 - Article 33 Salle de travail 2362 Table de réunion trapézoïdale :

La forme trapézoïdale indiquée sur le plan d'étage indique une taille de 72"x80", mais le GoCUID répertorié concerne une table de formation de 30"x72". Veuillez préciser la taille et le type de table requis dans cette salle. Veuillez également noter que toutes les tables de formation sont uniquement au fini stratifié, les finitions en placage de bois seraient en dehors de l'AMA. S'il n'y a pas de GoCUID




Request for Proposal : ISED206662

correspondant à la taille/forme/ finition requise dans les tolérances de l'AMA, ce tableau doit appartenir à la catégorie en dehors de l'AMA.

Réponse n°17 :

Compte tenu de l'ambiguïté des dimensions, ISDE acceptera une table rectangulaire 48'' P x 96'' L x 29''H sous le GoCUID 6MMTMDREOL48L96WYNX à condition que la table puisse accueillir six chaises. Les finitions en stratifié proposées par le vendeur doivent inclure une imitation de placage de bois.

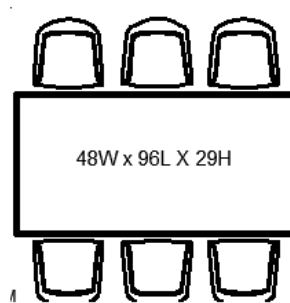

Question n°18 :

Cat.6 - Article 36 Emplacement : 2327

Tabourets de bar pour sièges de cuisinette:

Le client accepterait-il également une coque en polymère avec un coussin de siège rembourré au lieu du contreplaqué courbé, car elle offre la même fonction ? Si l'alternative est acceptable, le numéro GoCUID serait 6KBSCHXXLY15XXXPONX.

Réponse n°18 :

Non, ISDE demande que le tabouret soit fabriqué en contreplaqué courbé et non en polymère.

Question n°19 :

Article NSA - Article 37 Zone de collaboration 2306 Banquette de coin avec traversin à dossier bas :

À travailler en conjonction avec l'article n°10. Le client accepterait-il également le GoCUID 6SBBINXXLUW1G19LMNN (banquette au milieu du dossier) comme alternative, car il offre la même



Request for Proposal : ISED206662

fonction ? Le dossier bas est défini entre 8 et 12 pouces au-dessus du siège, tandis que le milieu du dossier est entre 12 et 18 pouces au-dessus du siège.

Réponse n°19 :

Oui, ISDE accepte l'alternative à dossier moyen, mais assurez-vous que la banquette de coin est du même modèle et de la même collection que l'article n° 10 et qu'elle peuvent être fixées ensemble.

Question n°20 :

Article NSA - Article 38, 39, 40, 42 Tables basses Forme de goutte d'eau :

Le client accepterait-il une hauteur de table de 20"H ? À travailler en conjonction avec les poufs carrés (lignes 11, 15, 24, 28) à placer en dessous. GoCuid 6SUOPSXXLUXXXXLNNN demandé pour le pouf carré a une hauteur de 18"H.

Réponse n°20 :

Oui, une table basse d'une hauteur de 20"H est acceptable.

Question n°21 :

Article NSA - Article 41 Zone de collaboration 2365
Banquette d'angle avec traversin bas de dossier :

À travailler en conjonction avec l'article n° 29. Le client accepterait-il également le GoCUID 6SBBINXXLUW1G19LMNN (banquette au milieu du dossier) comme alternative, car il offre la même fonction ? Le dossier bas est défini entre 8 et 12 pouces au-dessus du siège, tandis que le dossier moyen est entre 12 et 18 pouces au-dessus du siège.

Réponse n°21 :

Oui, ISDE accepte l'alternative à dossier moyen, mais assurez-vous que la banquette de coin est du même modèle et de la même collection que l'article n° 29 et qu'elles peuvent être fixées ensemble.

Question n°22 :

Référence à la réponse Q10

Cat.6 – Articles 1, 2, 5, 7, 18, 25

Petit(s) pouf(s) rond(s) :

Nous aimerions clarifier notre question précédente. Les spécifications de l'annexe A-1 de l'AMA pour les petits poufs limitent l'encombrement minimum d'un pouf, voir les références ci-dessous. Si ce GoCUID reste le même, le client recevra un pouf de 24 pouces, et non le 18 pouces qu'il désire.

« 3.8.5.2.1.1 Petit pouf :

3.8.5.2.1.1.1 Doit avoir un diamètre au sol d'au moins 610 mm (24 po).

3.8.5.2.2 La hauteur du siège doit être comprise entre 406 mm (16 po) et 508 mm (19 po) au-dessus du sol. Veuillez modifier le tableau d'enchères en GoCUID 6SUSROXXLUX8XXXLXXX (tabouret rond



Request for Proposal : ISED206662

rembourré sans roulettes). Cela nous permettra de soumissionner avec le produit qui correspond à l'intention de conception du client.

Réponse n°22 :

Non, ISDE ne modifiera pas le GoCUID car il représente ce qui est requis.

Question n°23 :

Cat.6 - Article 6 et article 33

Table de réunion trapézoïdale :


Veillez noter qu'une table de réunion de 72" x 80" ne peut pas être vendue sous ce GoCUID pour les tables de formation. Veuillez déplacer les deux éléments de campagne vers la catégorie en dehors de l'AMA avec une description des fonctionnalités requises.

Par exemple:

- Table de réunion de forme trapézoïdale
- 80 po (1 524 mm) de profondeur, 72 po (1 829 mm) d'extrémité large, 60 po (1 524 mm) d'extrémité étroite, tolérance de +/- 1 po (25 mm).
- Hauteur fixe de 29 po (736 mm)
- Pieds de poteau avec patins de nivellement
- Un (1) module d'alimentation/données
- Plateau en stratifié haute pression avec sélection d'imitations de placage bois.

Réponse n°23 :

Compte tenu de l'ambiguïté des dimensions, ISDE acceptera une table rectangulaire 60" P x 120" L x 29"H sous GoCUID 6MMTLGREOL60120WYNX à condition que la table puisse accueillir six chaises. Les finitions en stratifié proposées par le vendeur doivent inclure une imitation de placage de bois.



Question n°24 :

Référence à la réponse Q14

Cat.6 - Articles 11, 15, 24, 28

Petit pouf carré :

Comme ci-dessus, nous aimerions clarifier notre question précédente. Les spécifications de l'annexe A-1 de l'AMA pour les petits poufs limitent l'encombrement minimum d'un pouf, voir les références ci-dessous. Si ce GoCUID reste le même, le client recevra un pouf de 24" x 24", et non le 18" x 18" qu'il a reçu. désir.

« 3.8.5.2.1.1 Petit pouf :

3.8.5.2.1.1.1 Doit avoir un diamètre au sol d'au moins 610 mm (24 po).

3.8.5.2.2 La hauteur du siège doit être comprise entre 406 mm (16 po) et 508 mm (19 po) au-dessus du sol. Veuillez modifier le tableau d'enchères en GoCUID 6SUSSQXXLUX8XXXLXXX (tabouret carré



Request for Proposal : ISED206662

rembourré sans roulettes). Cela nous permettra de soumissionner avec le produit qui correspond à l'intention de conception du client.

Réponse n°24 :

Non, ISDE ne modifiera pas le GoCUID car il représente ce qui est requis.


Question n°25 :

Référence à la réponse Q15

Cat.6 - Article 26

Table de réunion rectangulaire moyenne :

Comme demandé, vous trouverez ci-dessous un croquis d'une table de type « Pieds de poteau avec colonne », qui correspond au GoCUID 6MMTMDREOL48L96WYNX.

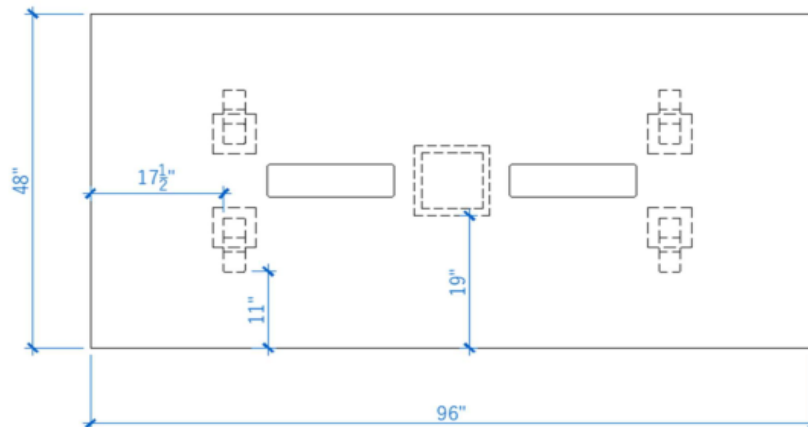

Réponse n°25 :

Oui, ISDE accepte cette table car elle respecte les exigences.

Question n°26 :

Cat.6 - Article 36

Localisation : 2327

Tabourets de bar pour sièges de kitchenette :

Le client accepterait-il comme GoCUID alternatif 6KBSCHxxSP15XXXPONX (hauteur du comptoir, base luge, contreplaqué courbé, sans accoudoir, sans coussin d'assise) ?

Si l'alternative ci-dessus n'est pas acceptable, l'AC subdiviserait-il les tableaux de produits avec son propre « Tableau 8 – Évaluation des offres et total du contrat », soit par zone, soit par produit similaire (tables, sièges moelleux, etc.), pour permettre une plus grande concurrence. et pour fournir au Canada des options à meilleur rapport qualité-prix ?

Réponse n°26 :

Non, ISDE n'acceptera pas GoCUID 6KBSCHxxSP15XXXPONX.

Il y a eu une erreur dans le GoCUID initial fourni ; le GoCUID doit être 6KBSCHxxLP15XXXPOYX (hauteur du comptoir, 4 pieds, contreplaqué courbé, sans accoudoir, avec coussin de siège).